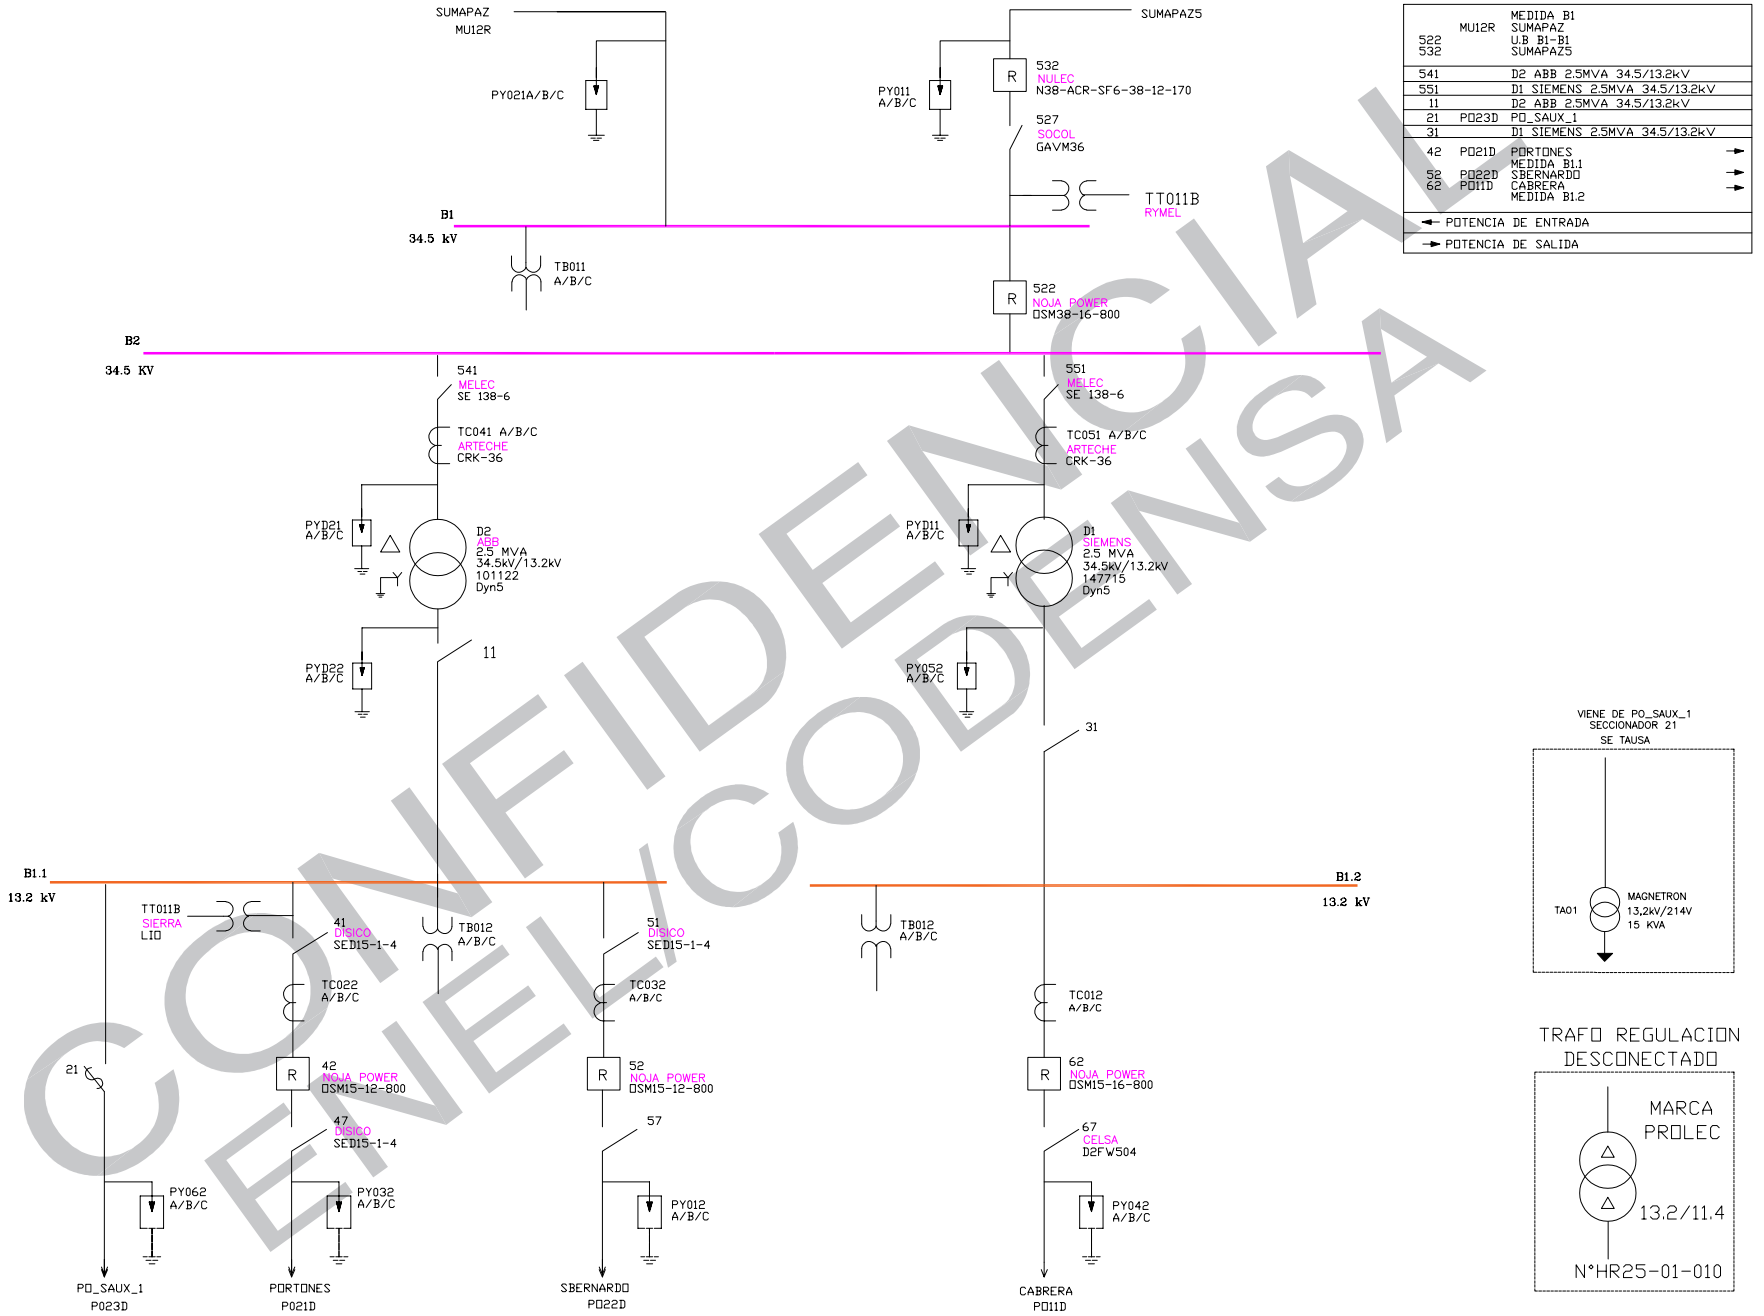


CONFIDENCIAL
ENEL/CODENSA

codensa

Unidad Organizativa
Administración Información
Técnica Col.

REVISION No. 22

FECHA: OCTUBRE/2022

ARCHIVO: PORTONES.DWG
\\COLCOD09FS01\FileServer\CONTROL UNIFILARES

DIAGRAMA UNIFILAR
SUBESTACION PORTONES
4km Antes del municipio de San Bernardo
sobre la carretera principal

CODIGO: PO

93

HOJA: 1

DE: 1