
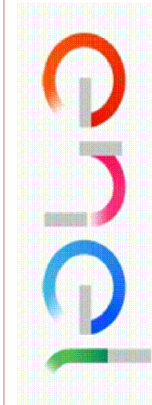





|     |       |                                  |      |
|-----|-------|----------------------------------|------|
| 512 | SQ14R | SQ_SAUX-2                        | C01R |
| 522 | SQ11R | ALMEIDAS                         | C02R |
| 532 | SQ12R | LA_PLAYA                         | C03R |
| 542 | SQ13R | PROTISA                          | C04R |
| 552 | R2    | SIEMENS 40MVA                    | C05R |
| 562 | R1    | MITSUBISHI 30MVA                 | C09R |
| 602 | D2    | ANSALDO S. GIORGO 1.725 MVA CTGR | C10R |
| 12  | SQ21  | C_NAUTICO                        | C01  |
| 612 | SQ22R | TOMINE                           | C11R |
| 622 | SQ23R | VILLA_PINZON                     | C12R |
| 632 | SQ21R | GACHANCIPA                       | C13R |

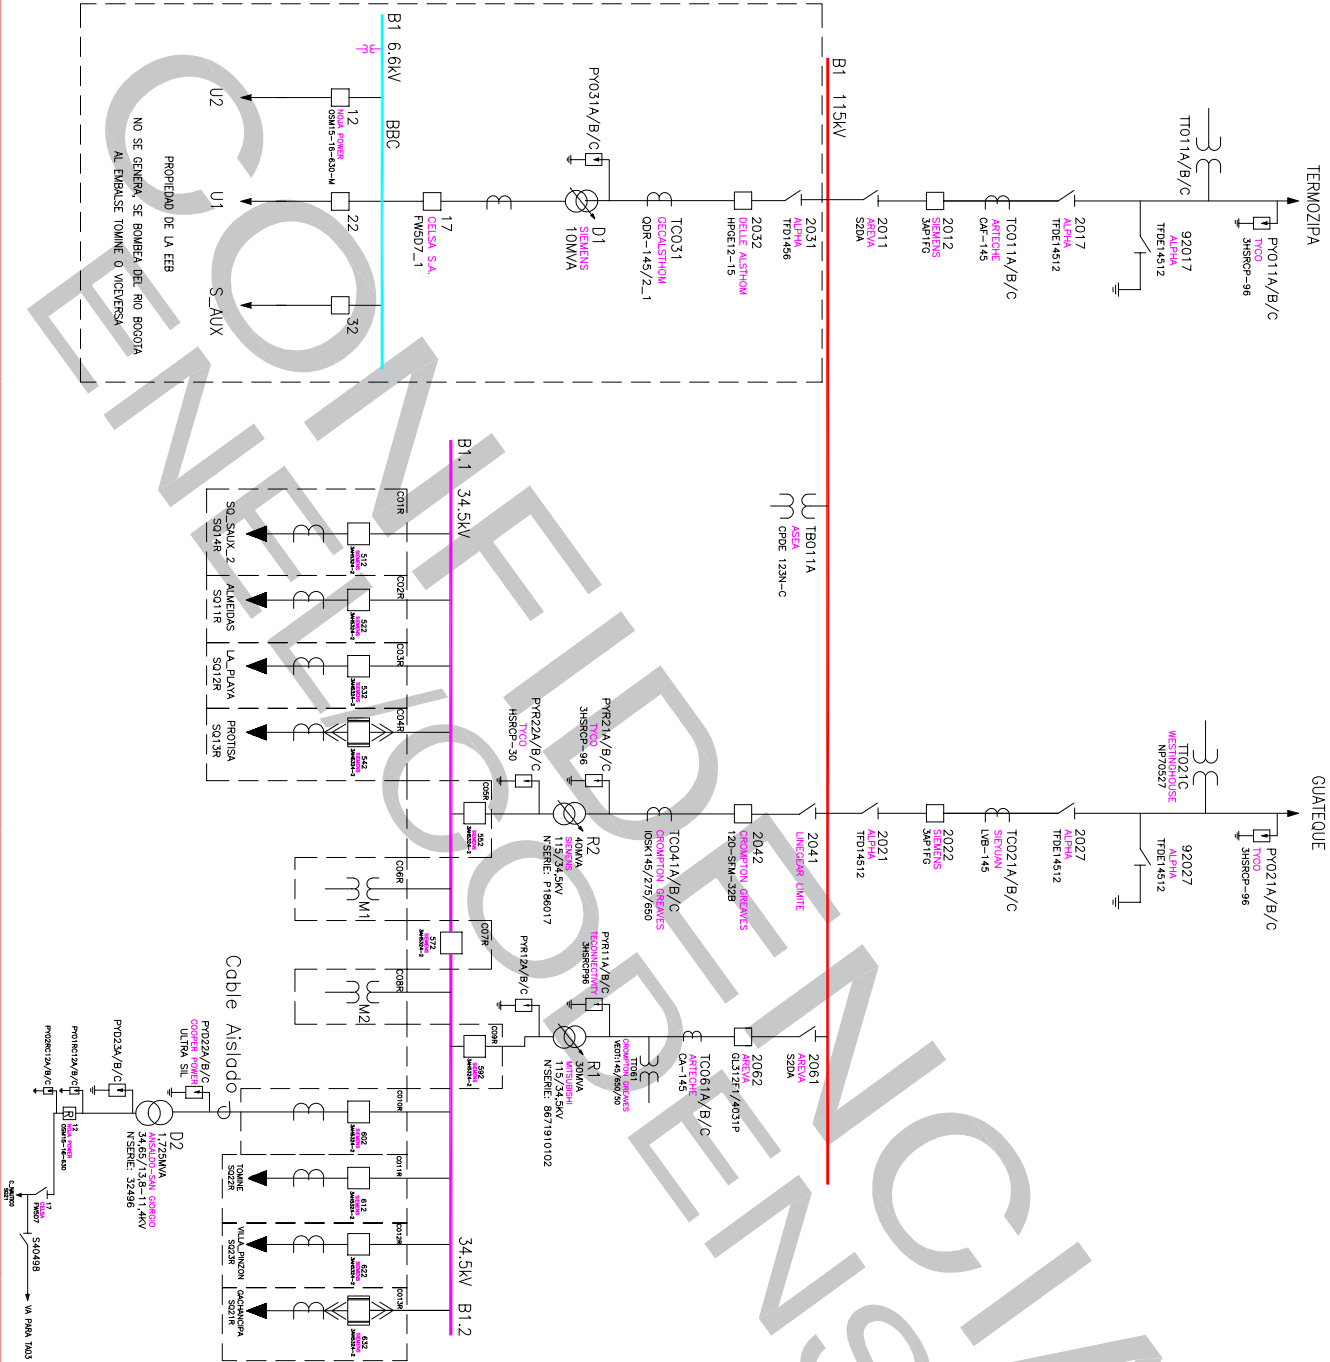

UNIDAD ORGANIZATIVA  
ADMINISTRACION INFORMACION  
TECNICA COL.

REVISION No. 27  
FECHA: NOVIEMBRE/2022  
ARCHIVO: SESQUILE.DWG  
Y:\Fleaserv\CONTROL UNILARES\UNILARES\_NOVIEMBRE\_2018

DIAGRAMA UNIFILAR  
SUBESTACION SESQUILE  
SIEMENS 6611  
MPO. SESQUILE VDA.GOVERNADOR

44  
HORA: 1  
DE: 1