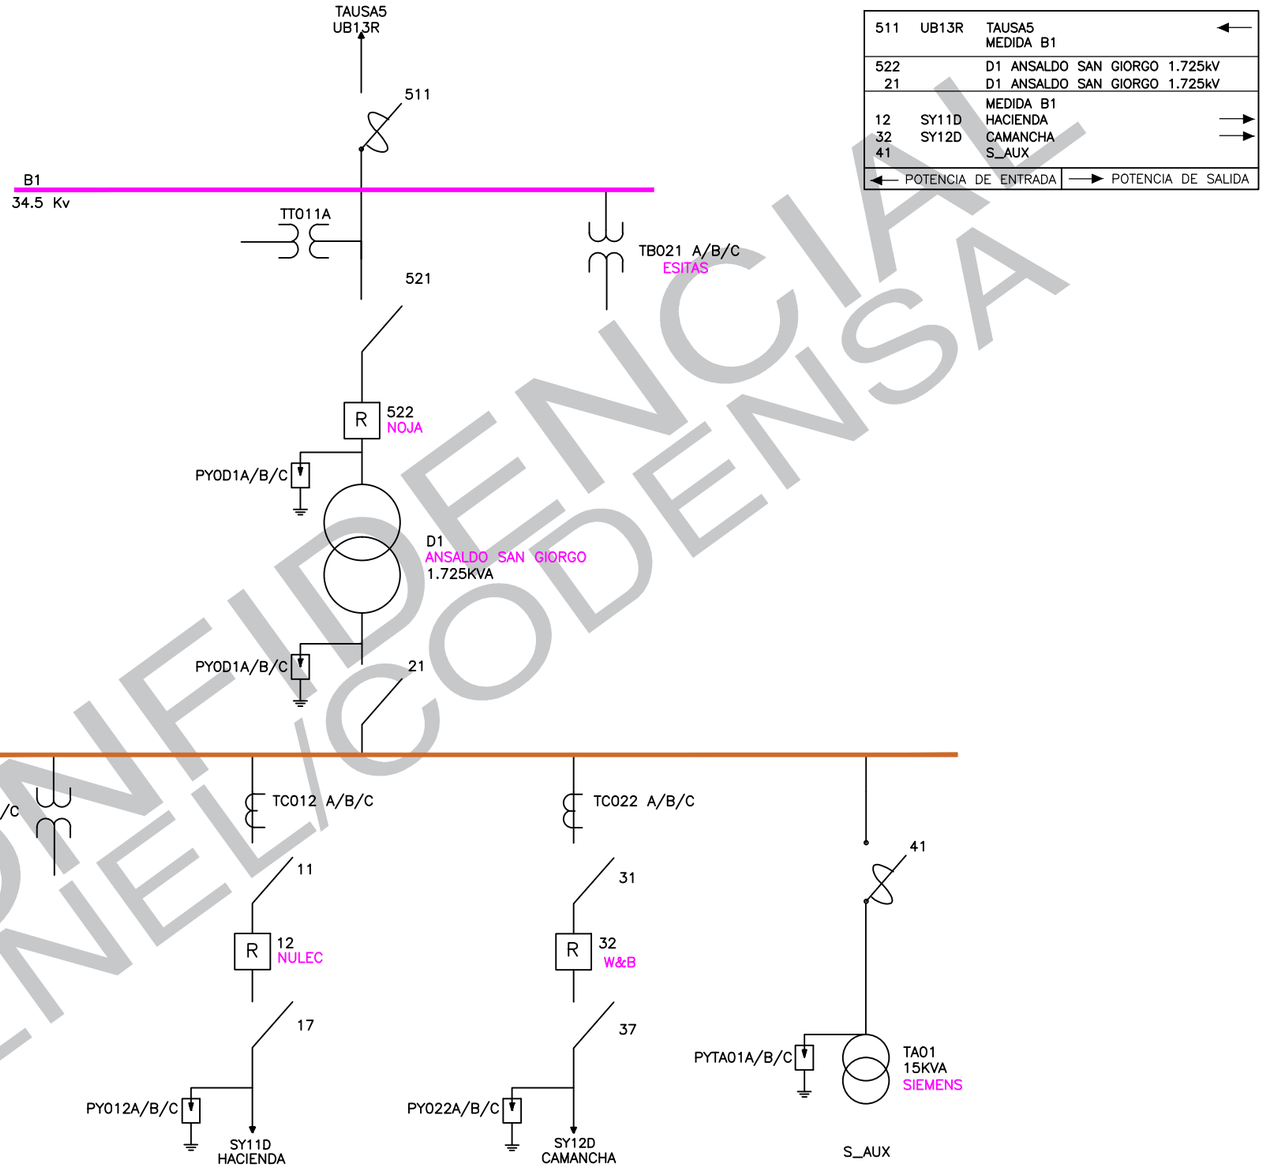

511	UB13R	TAUSA5 MEDIDA B1 ←
522		D1 ANSALDO SAN GIORGO 1.725kV
21		D1 ANSALDO SAN GIORGO 1.725kV
		MEDIDA B1
12	SY11D	HACIENDA →
32	SY12D	CAMANCHA →
41		S_AUX

← POTENCIA DE ENTRADA | → POTENCIA DE SALIDA

CONFIDENCIAL ENEL/CODENSA

codensa

Unidad Organizativa
Administracion Informacion
Tecnica Col.

REVISION No. 10
FECHA: MAYO/2018
ARCHIVO: S_CAYETANO.DWG
C:\ESQUEMAS SUBESTACIONES\ESQUEMAS DEFINITIVOS

DIAGRAMA UNIFILAR
SUBESTACION S_CAYETANO
Casco Municipal SAN CAYETANO
CODIGO: SY

120
HOJA: 1
DE: 1