



512	UB13R	TAUSA1	→
522	D1	SIEMENS 5 MVA 34.5/13.8kV	
532	D2	ABB 6MVA 34.5/13.8kV	
		MEDIA BI	
9	TS15D	TS SAUX.1	→
12	TS14D	RASCATA	→
22	D1	SIEMENS 5 MVA 34.5/13.8kV	
32	TS13D	PEDREGAL	→
42	TS12D	NEUSA	→
52	TS11D	MINERO	→
62	D2	ABB 6MVA 34.5/13.8kV	
		MEDIA BI	
←	POTENCIA DE ENTRADA		
→	POTENCIA DE SALIDA		



VIENE DE TS SAUX.1
SECCIONADOR 9
SE TAUSA

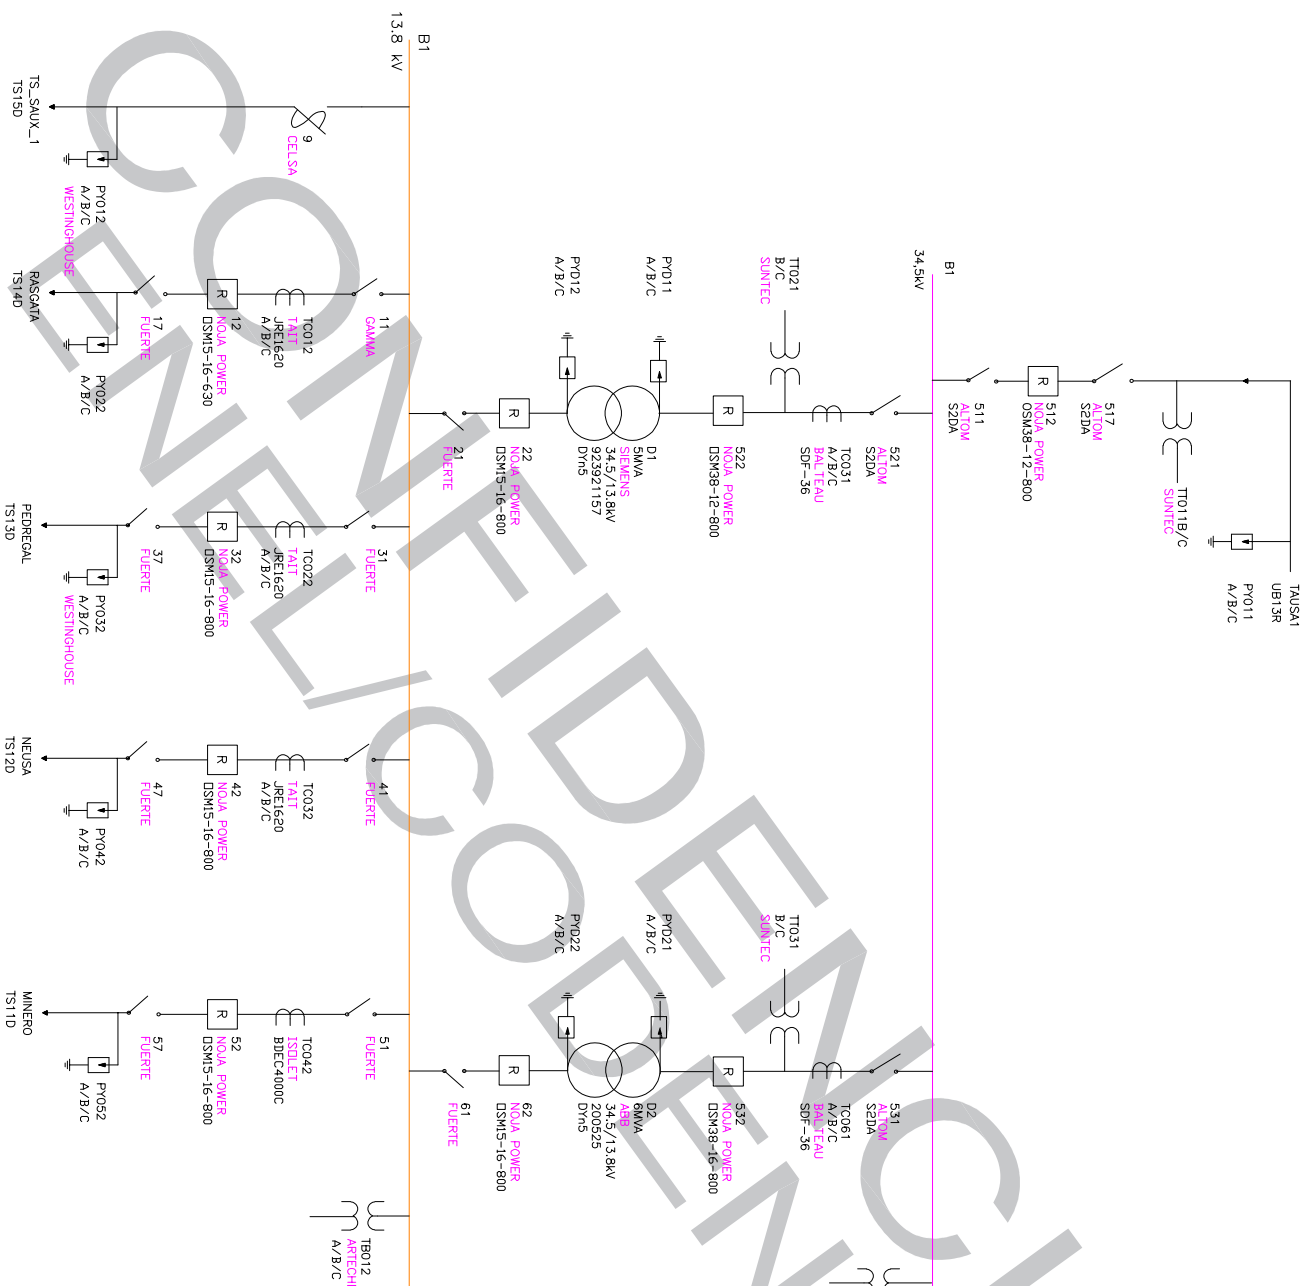

Unidad Organizativa
Administración Informática
Técnica Col.

REVISION No. 13
FECHA: AGOSTO/2022
ARCHIVO: TAUSA.DWG
C:\ESQUEMAS SUBESTACIONES\ESQUEMAS DEFINITIVOS

DIAGRAMA UNIFILAR
SUBESTACION TAUSA
CASCO W/PAL TAUSA ENTRADA VARIANTE
ZIPAQUIRA UBATE
TS

100
HOJA: 1
DE: 1