



VT11R NARANJAL	
MEDIDA	B1 34.5KV
512	D1 SIEMENS 2.5 MVA
21	D1 SIEMENS 2.5 MVA
MEDIDA B1 13.2KV	
12	TR11D NARANJAL
32	TR12D TERRAZAS
41	TR_SAUX_1

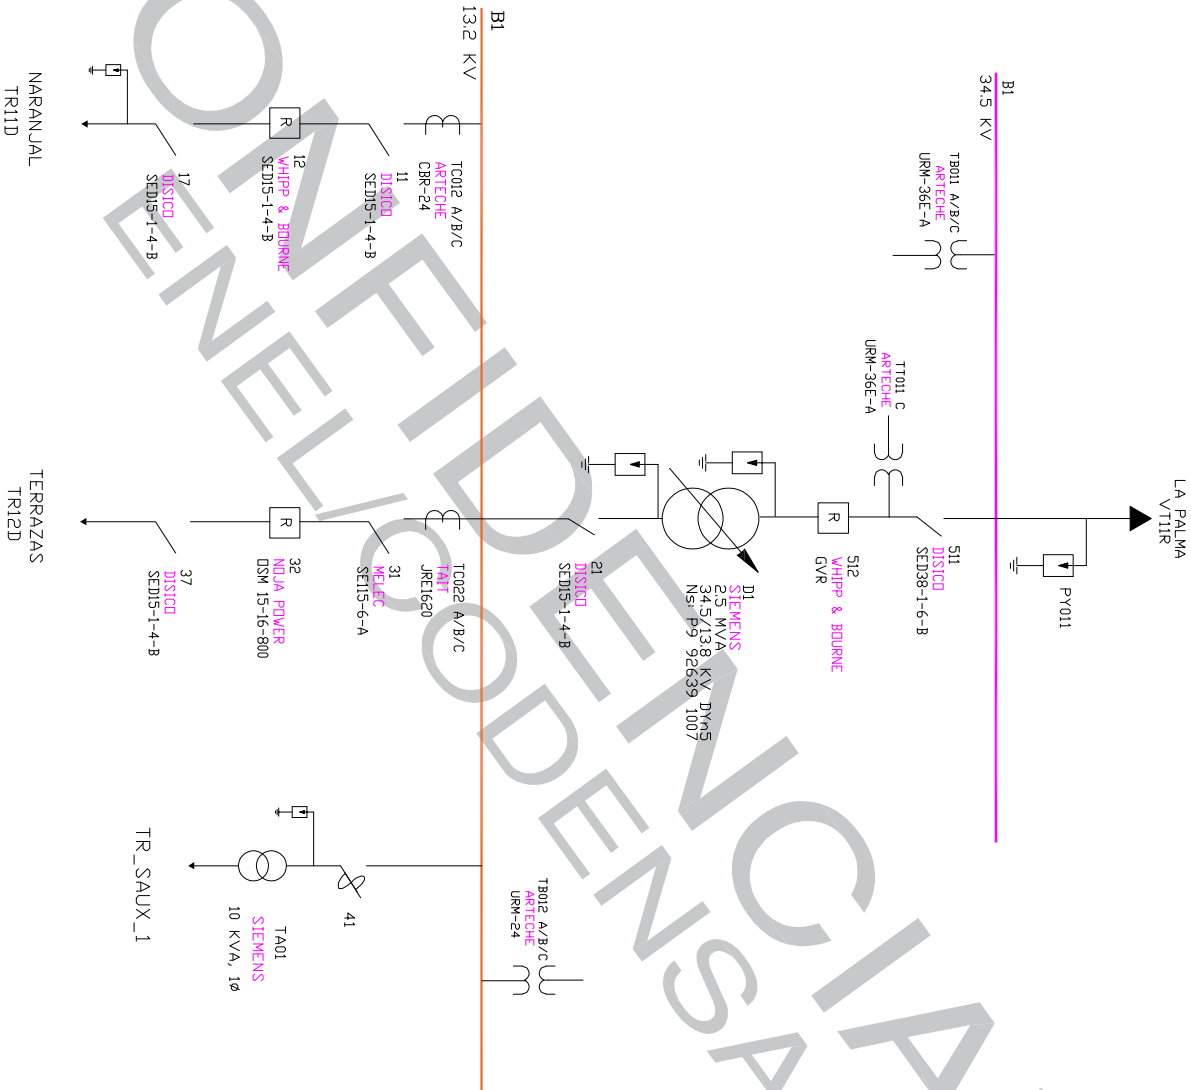

DEPARTAMENTO
INFORMACIÓN
TECNICA

REVISION No.

11

FECHA:

MARZO/2022

ARCHIVO:

TERRAZAS.DWG

Y:\FilesServer\CONTROL UNIFILARES\CONTROL UNIFILARES

DIAGRAMA UNIFILAR

SUBSTACION TERRAZAS

MUNICIPIO DE VILETA

CODIGO:

TR

HOJA:

1

DE:

1

110