


# Multi impianto 3.2 $\phi$

inserimento dell'impianto **max 40 N**

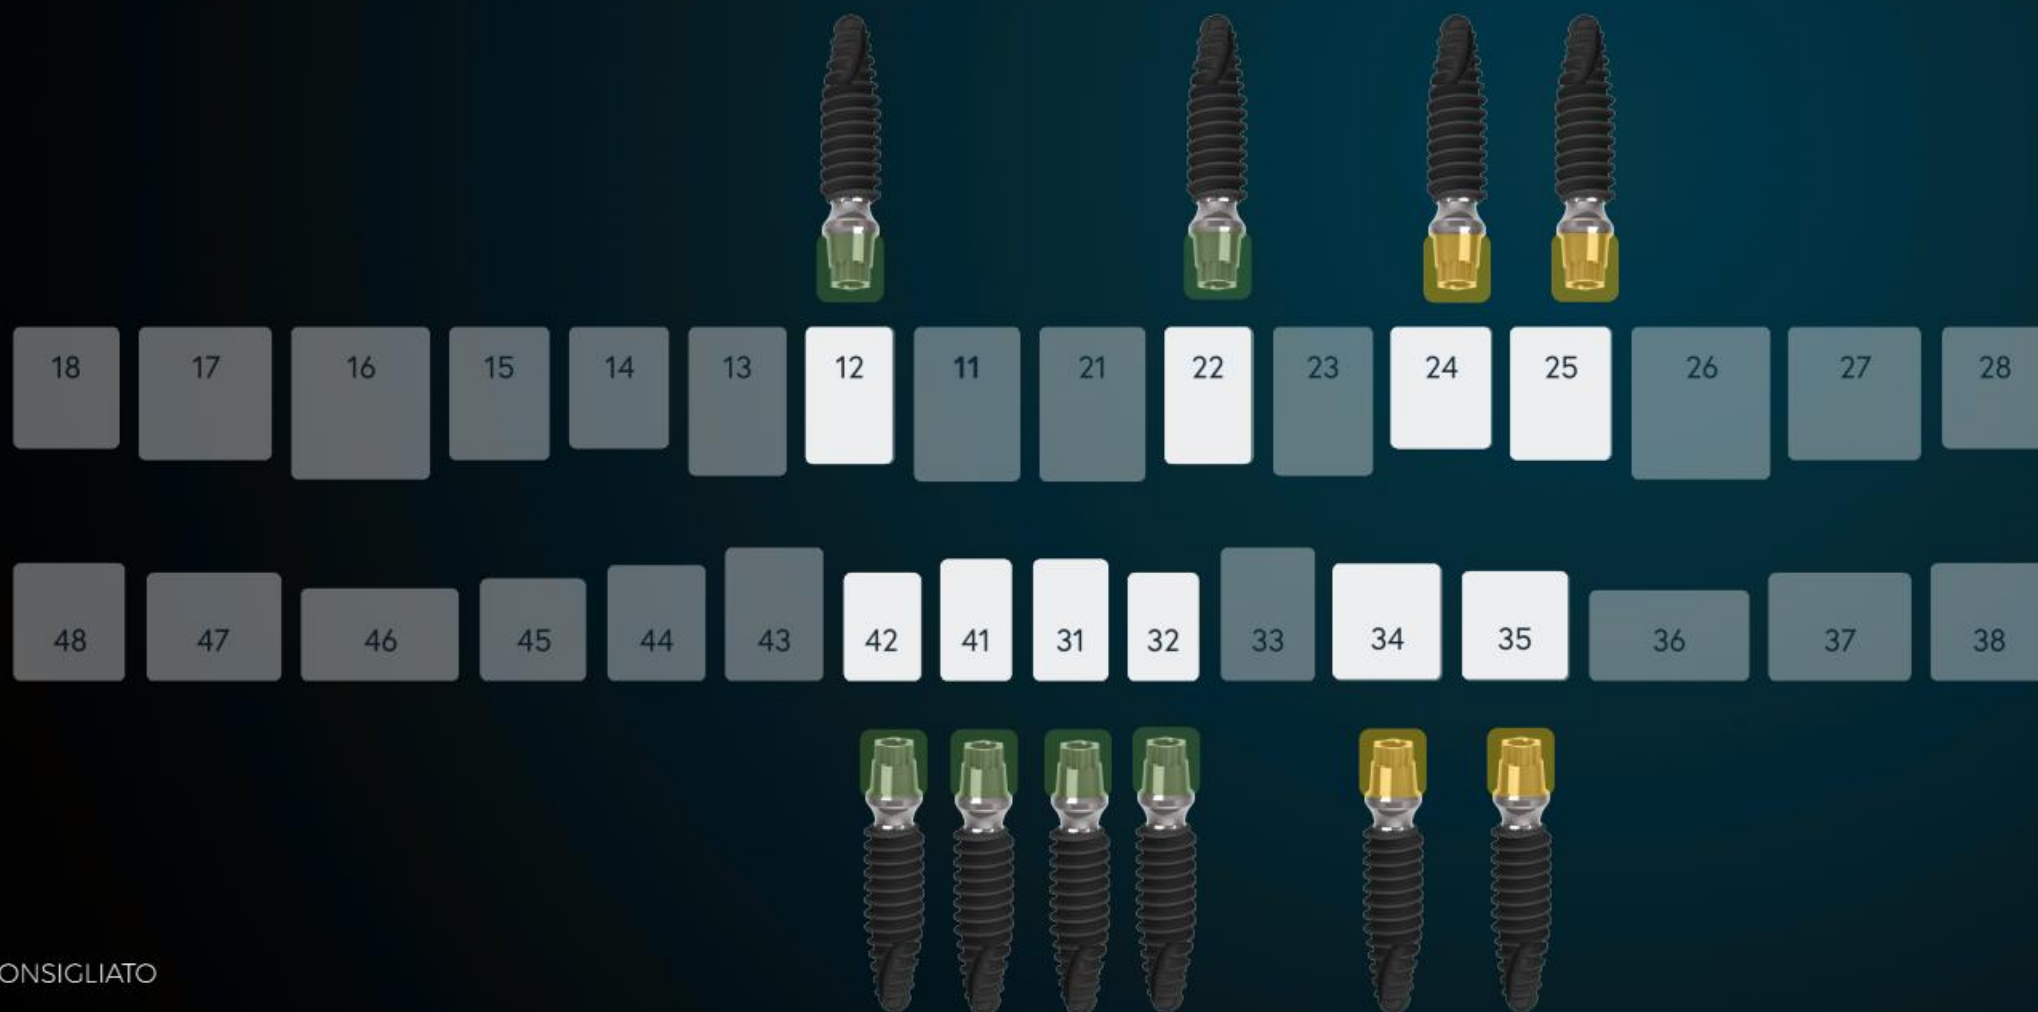


- CONSIGLIATO
- CON LIMITAZIONI

IDI EVOLUTION<sup>®</sup>

# Multi impianto 3.2 $\phi$

inserimento dell'impianto **max 40 N**

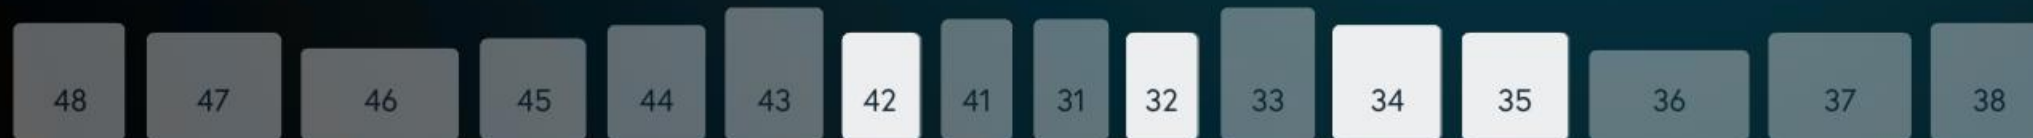


-  CONSIGLIATO
-  CON LIMITAZIONI

IDI EVOLUTION<sup>®</sup>

# Multi impianto 3.2 $\phi$

inserimento dell'impianto **max 40 N**

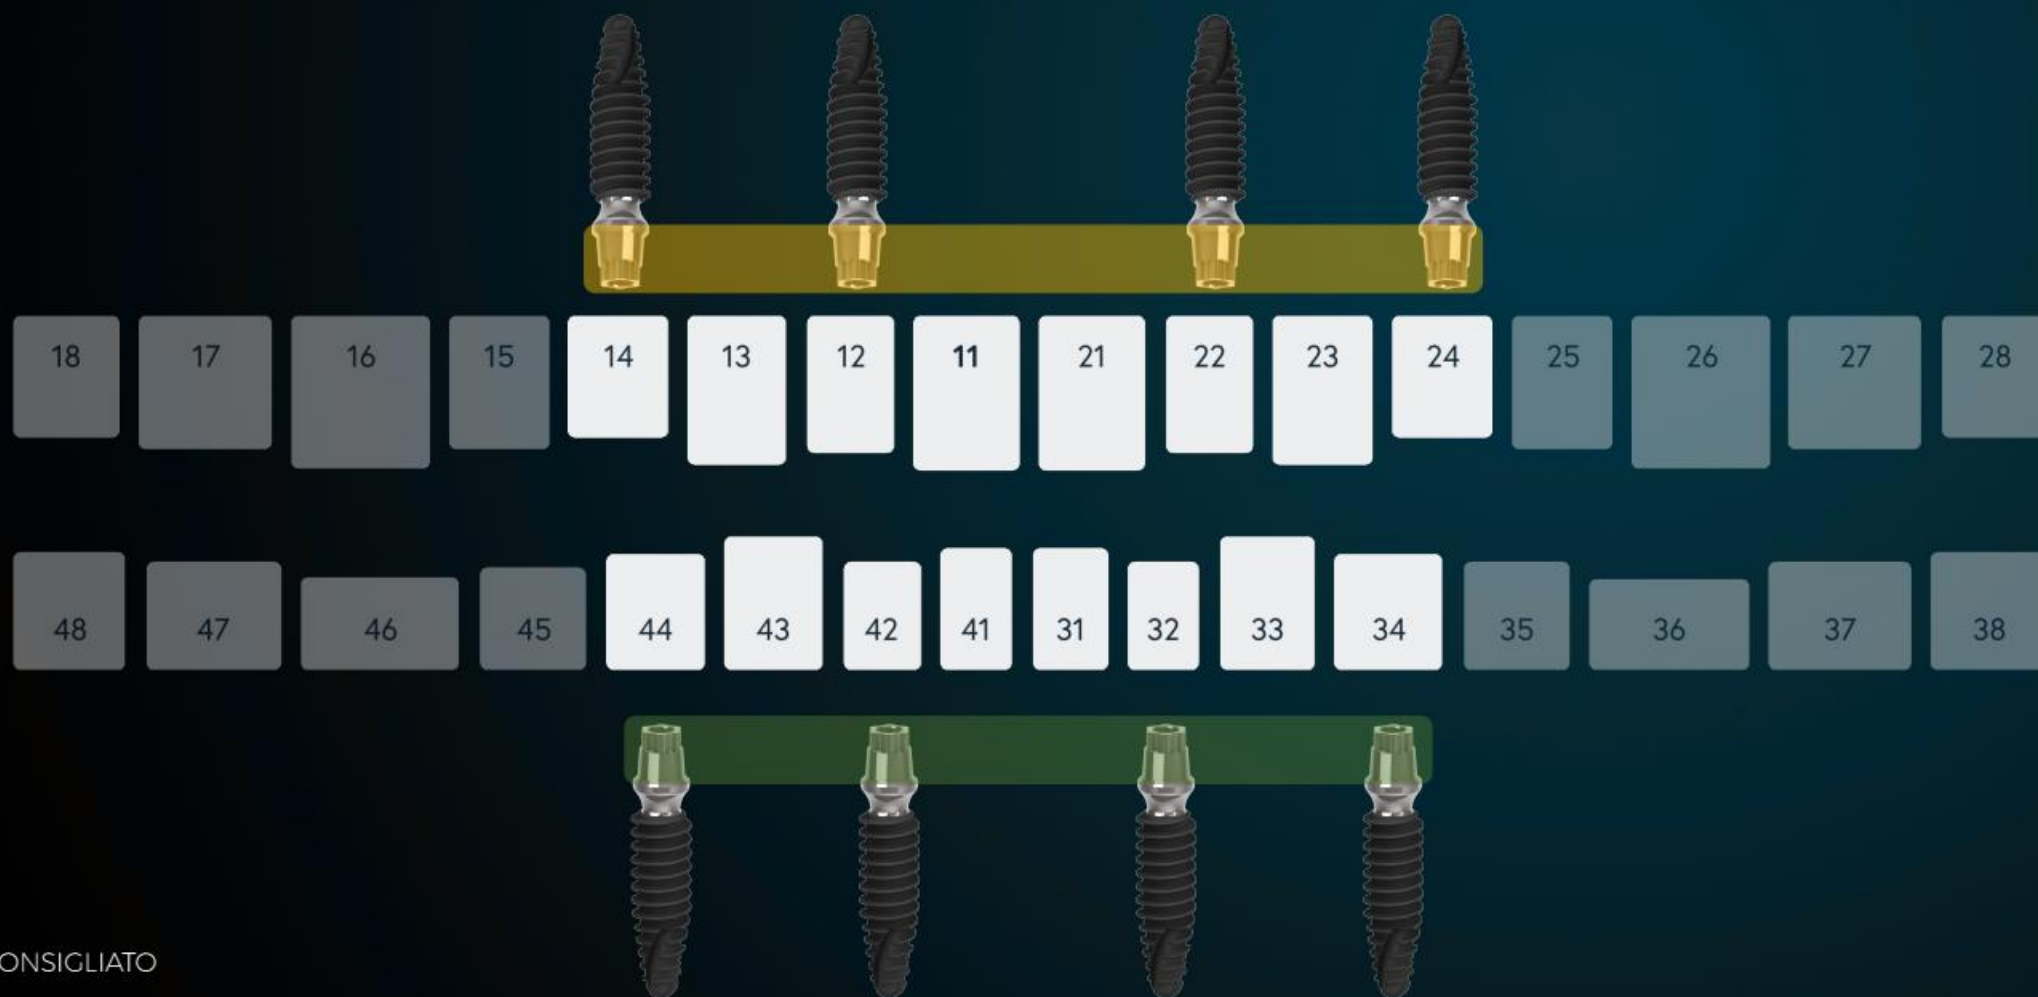

- CONSIGLIATO
- CON LIMITAZIONI

IDI EVOLUTION<sup>®</sup>

---

Le presenti indicazioni sono su base meramente ipotetica a titolo esemplificativo e non esaustivo restando di esclusiva competenza e responsabilità del medico odontoiatra diagnosi, scelta terapeutica, modalità operative e ogni altra valutazione clinica del caso.

**IDI EVOLUTION®**