MORPH

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

1. GENERALIDADES
1.1. UBICACIÓN Y REFERENCIA DEL PROYECTO
1.2. INFORMACIÓN DE APOYO
1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA
1.3.1. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE
1.3.2. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE
1.3.3. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PCI
1.3.4. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1.3.5. RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
1.3.6. RED DE SANEAMIENTO DE VENTILACIÓN

2. PROYECTO DE AGUA POTABLE
2.1. CALCULO VOLUMEN EFECTIVO DE LAS CISTERNAS DEL PROYECTO
2.2. MÉTODO DE CÁLCULO

3. PROYECTO DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
3.1. BLOQUES DE MÓDULOS HABITACIONALES
3.1.1. VENTILACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO.
3.1.2. MATERIALES A UTILIZAR EN LAS REDES DE SANEAMIENTO: RED INTERIOR
3.2. CALCULO VOLUMEN DEL VASO DEL CÁRCAMO

4. PROYECTO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES
4.1. BLOQUES DE MÓDULOS HABITACIONALES
4.1.1. CRITERIO DE CÁLCULO: DIMENSIONAMIENTO COLECTORES PLUVIALES
4.1.2. CÁLCULO: DIMENSIONAMIENTO DE LOS POZOS DE FILTRACIÓN

5. PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
5.1. GENERALIDADES
5.2. VOLUMEN EFECTIVO DE LAS CISTERNAS Y CRITERIOS DE CÁLCULO

1. GENERALIDADES

1.1. UBICACIÓN Y REFERENCIA DEL PROYECTO

El presente proyecto establece las características geométricas y constructivas para la realización de un edificio residencial destinado a apartahotel con apartamentos, aparcamiento, piscina y zonas comunes de uso comunitario en la parcela de referencia.

DIRECCIÓN : Parcela 10 en Masterplan "Aldea Downtown", Punta Cana, REPÚBLICA DOMINICANA.

Localizada en el Masterplan Aldea Downtown, en el entorno de Caoba Punta Cana al Este de la República Dominicana, en la provincia Altagracia.

Botánica Punta Cana es un complejo residencial compuesto por 115 unidades, estratégicamente ubicado próximo a Laguna Bávaro, entre las playas Bávaro y Cabeza de Toro. El complejo se organiza las siguientes áreas:

1. Área de estacionamiento. Cuenta con una zona destinada a plazas para coches. Se dispone una plaza de autobús y próximo al acceso de servicio se ubica un espacio de carga y descarga.
2. Área de recepción, gimnasio y coworking
3. Zona de servicio.
4. Áreas exteriores: piscina con pool bar, pista deportiva y zona de juegos infantiles
5. Mix de Apartamentos:
    a. 21 apartamentos de 2 habitaciones.
    b. 94 apartamentos de 1 habitación.
6. Rooftop con zona deportiva, área de piscinas y zona de recreo con sports bar y pista de baile.

La edificación consta de 4 niveles de apartamentos, con un desarrollo de áreas exteriores en planta baja y una azotea que alberga zonas comunes y amenidades. Todos los apartamentos del primer nivel cuentan con terraza y swim up particular que da acceso a la piscina.

Las diversas áreas del complejo se integran manteniendo su exclusividad, especialmente en la zona común, que incluye una piscina, un pool bar y playa de piscina así como zona deportiva y de juegos infantiles.

1.2. INFORMACIÓN DE APOYO

- Normas de diseño de la CAASD
- Decreto 42-05 Reglamento de agua para consumo Humano
- Ley 64-00 Ley General de Medio Ambiente
- Ley de aguas de la República Dominicana
- R-008 Reglamento para el diseño y Construcción de Instalaciones Sanitarias en edificaciones MOPC
- Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados (INAPA)
- CTE (Código Técnico de Edificaciones de España)
- ASTM Normativa Internacional de materiales

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA

1.3.1. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE

El sistema de agua potable se abastecerá de la red de Aldea Dowtown, por medio de una toma domiciliaria la cual alimenta la cisterna del proyecto. Si debido a la composición del agua suministrado fuese necesario su tratamiento, este pasará por un sistema de tratamiento con filtros de sedimentación, filtros de carbón activado y ablandadores dúplex que garantizaran capacidad suficiente de almacenamiento de agua blanda para todo el proyecto. La red interior del edificio se alimentará por medio de un sistema de bombeo por grupo de presión constante que llevará el agua de la cisterna hasta cada servicio.

El contador general estará ubicado en el cuarto de bombeo y la línea general por el suelo de la urbanización, entrando al patinillo de cada junta y a su correspondiente batería de contadores, que distribuirá a cada vivienda.

Las 3 baterías de contadores se plantean en P01, una por junta, en armarios accesibles.

El sistema de distribución se realiza por medio de tuberías de PEAD (polietileno de alta densidad) con una velocidad que no sobrepasará 3 m/seg en los colectores soterrados y 1.5m/s en interior de los edificios. Desde la batería de contadores a cada vivienda se utilizará PPR para la distribución. En los cuartos húmedos la instalación será con PEX.

Dentro de la vivienda, el colector entra al local donde está ubicada la lavadora y alimentará los colectores de agua potable, el calentador con depósito con la capacidad de acuerdo con la cantidad de dormitorios y el picuzzi ubicado en la terraza de la vivienda que lo disponga.

1.3.2. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE

El sistema de agua caliente cuenta con un calentador de depósito y los colectores de latón, a través de las tuberías de polietileno reticulado llegarán a alimentar los equipos que necesitan dicho servicio (duchas, lavabos, fregaderos y lavadoras).

Tanto el sistema de agua caliente como agua fría dispondrán de válvulas de corte en cada colector, la válvula de corte de la entrada a cada vivienda se ubicará en falso techo en el local de la lavadora y cada colector que sale de la batería también tendrá una válvula de corte.

1.3.3. RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PCI

El sistema de agua potable se abastecerá de la red de Aldea Dowtown, por medio de una toma domiciliaria la cual alimenta la cisterna del proyecto. Si debido a la composición del agua suministrado fuese necesario su tratamiento, este pasará por un sistema de tratamiento con filtros de sedimentación, filtros de carbón activado y ablandadores dúplex que garantizaran capacidad suficiente de almacenamiento de agua blanda para todo el proyecto.

1.3.4. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La red de saneamiento tendrá, como objetivo, dotar al edificio de unas correctas condiciones de evacuación de las aguas residuales, de modo separativo con las aguas pluviales y tendrá un sistema adecuado de evacuación de gases de los colectores de saneamiento.

Las tuberías para el saneamiento de aguas residuales se colocan en PVC SDR-41, con distribución colgada en plafones (en caso de las plantas altas) y posteriormente llegarán soterradas hasta el cárcamo de bombeo.

El desagüe de los fregaderos y lavadoras se recogen independientemente del resto de equipos y antes de llegar al cárcamo, pasan por un proceso de retención de grasas cuyo mantenimiento debe ser periódico.

La evacuación será a través de cárcamo de bombeo para evacuación a la red exterior. El cárcamo enviará las aguas residuales hacia la acometida de alcantarillado de la red de ALDEA Downtown.

1.3.5. RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

Las aguas pluviales o aguas provenientes de la lluvia se recogen a través de canaletas en los techos del bloque y, por medio de las canaletas con las rejillas de las terrazas y rejillas puntuales en los pasillos.

Estas se distribuyen con las tuberías en PVC SDR-41 por medio de los colectores colgados en falso techo y bajantes en patinillos y luego desaguan en un registro pluvial en el exterior.

Posteriormente por medio de los colectores soterrados en PVC SDR 41 son llevadas al filtrante antes, siempre, pasando por un registro desarenador. El filtrante se compone de arqueta de inspección y tubo encamisado de 14" con perforaciones a modo de dren, de una profundidad según estudio del terreno. El fondo se ubica a unos 0,9 metros del manto freático.

El diámetro de los colectores y los bajantes pluviales se determina a través de los cálculos por medio del método racional de Soil Conservativo Service que por medio de la intensidad de lluvia para 10 minutos y 25 años de período de retorno pueda determinarse el caudal promedio a recoger por dichos registros. El coeficiente pluviométrico adaptado es de 160mm/h/m2.

1.3.6. RED DE SANEAMIENTO DE VENTILACIÓN

Para asegurar el buen funcionamiento de saneamiento se colocarán bajantes de ventilación que discurre por patinillo hasta el nivel de techo, o hasta falso techo con una válvula de aireación en algunos casos. Dichas tuberías son de PVC SDR-41.
Se colocarán ventilaciones auxiliares al disponer en el proyecto de derivaciones en las que descargan 8 o más aparatos.

2. PROYECTO DE AGUA POTABLE

2.1. CALCULO VOLUMEN EFECTIVO DE LAS CISTERNAS DEL PROYECTO

El proyecto de agua potable comienza con la definición del volumen de la cisterna por donde será suministrada el agua del proyecto. La cisterna será de agua blanda para todo el proyecto.
La dotación del proyecto se considera de 250 Lit/pers./día.

Demanda del proyecto:

ABASTECIMIENTO DE AGUA						
	Tipo uso	Cantidad	unidad	Consumo	Dotación	Caudal lit/dia
1	Residencias	204	ud	250	litros/día/persona	51000
2	Área Social	378	m²	6	litros/día/m²	2268
3	Riego	357,48	m²	2	litros/día/m²	714,96
					Total (lits/dia)	53982,96
					Total 1,5 dias	80974,44
						80,97 m³
	N. Dormitorios	Personas/vivienda	Total viviendas	Total personas		21.391,19 GLS
	1	1,5	94	141		
	2	3	21	63		
			115	204		

Se diseña un depósito de acumulación de 81 m³.

Los caudales de cada punto de consumo se obtienen de la siguiente tabla (R-008 - Reglamento para el Diseño y Construcción Instalaciones Sanitarias)

TABLA 4
GASTO, DIÁMETRO Y PRESIÓN MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS TUBERÍAS ALIMENTADORAS, POR APARATOS Y PIEZAS SANITARIAS

APARATO SANITARIO	GASTO		DIÁMETRO MÍNIMO DE LA TUBERÍA		PRESIÓN MÍNIMA DEL FLUJO	
	(litros /seg)	(galones / min)	(milímetros)	(pulgadas)	(m.c.a)	(libras / pulg^2)
Bañera	0.20	4	13	½"	5.7	8
Bebedero	0.05	0.75	13	½"	5.7	8
Calentador eléctrico (ducha y fregadero)	0.40	6	19	¾"	5.7	8
Ducha	0.20	3	13	½"	5.7	8
Fregadero residencial	0.20	3	13	½"	5.7	8
Fregadero de servicio	0.20	3	13	½"	5.7	8
Inodoro con fluxómetro	2.20	35	25	1"	17.6	25
Inodoro con tanque	0.20	3	13	½"	5.7	8
Lavadero	0.15	4	13	½"	5.7	8
Lavadora	0.15	6	19	¾"	5.7	8
Lavamanos	0.10	2	13	½"	5.7	8
Lavaplatos residencial	0.17	2.75	13	½"	5.7	8
Urinal, de válvula	1.00	15	19	¾"	10.6	15

2.2. MÉTODO DE CÁLCULO

Las pérdidas de presión en cada tramo de la red se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach:

$$h_p = f \cdot \frac{8 \cdot L \cdot Q^2}{\pi^2 \cdot g \cdot D^5}$$

h_p: Pérdida de carga (mca)
L: Longitud de la conducción (m)
Q: Caudal que circula por la conducción (m^3/s)
g: Aceleración de la gravedad (m/s^2)
D: Diámetro interior de la conducción (m)

El factor de fricción 'f' es función de:

El número de Reynolds (Re)

Es un número adimensional. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. Representa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en la tubería.

$$\mathrm{Re} = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

V: Velocidad del fluido en la conducción (m/s)
D: Diámetro interior de la conducción (m)
n: Viscosidad cinemática del fluido (m^2/s)

La rugosidad relativa (e/D) traduce matemáticamente las imperfecciones del tubo.

Para el cálculo del factor de fricción se utiliza la fórmula de Colebrook-White. Mediante un cálculo iterativo, se obtiene un resultado exacto del factor de fricción.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{\mathrm{Re}\cdot\sqrt{f}}\right)$$

Para la determinación de los cálculos de los caudales circulantes por los distintos tramos de tuberías, se ha de establecer la suma de los caudales de los aparatos a los que sirve, afectada de un coeficiente de simultaneidad en función del número de aparatos.
De forma experimental se ha determinado una expresión para dicho coeficiente:

$$Q = K_n \sum Q_i \quad K_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}}$$

Siendo n el número de aparatos instalados.

Edificios de hoteles, discotecas y museos

$$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$$

Qt>72 Qmin>0 x1=1.08 x2=0.5 x3=-1.83
Qt≤72 Qmin<1.8 x1=0.698 x2=0.5 x3=-0.12

Capacidad de la Bomba:
El caudal de las bombas resultará de la estimación de los caudales simultáneos los cuales la utilización del agua en los periodos punta, y viene dado por la siguiente expresión:

Qc = 1,08 x (Qt^0,5)-1,83

Siendo:
Caudal total: Qt = 124 l/s = 446.40 m³/h
Caudal simultáneo: Qc = 10,19 l/s = 36.71 m³/h

GRUPO DE PRESION AFS								
TIPO	TIPO	Caudal		Presión	Nº Bombas	Potencia eléctrica		
		m3/h	l/s	mcda		Ud. Kw	Total simlutaneo Kw	Total instalado Kw
GB-AFS	APSG 15-4-4 VV	36,75	10,21	50,26	3+1	4	12	16


3. PROYECTO DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL.

3.1. BLOQUES DE MÓDULOS HABITACIONALES

El drenaje sanitario del proyecto se realiza de manera separada con el drenaje pluvial.

Para determinar los diámetros de la línea general de cada bloque, a la salida del registro, se utiliza el método del caudal por unidad de descarga (UD) incluyendo la simultaneidad de uso de aparatos en apartamentos, la cual equivale a 0.47 L/seg, luego para determinar el diámetro se procede con la formulación de Manning, teniendo en cuenta la pendiente, el material y el propio caudal.

$$Q = \frac{1}{n} \times Rh^{\frac{2}{3}} \times S^{\frac{1}{2}} \times A$$

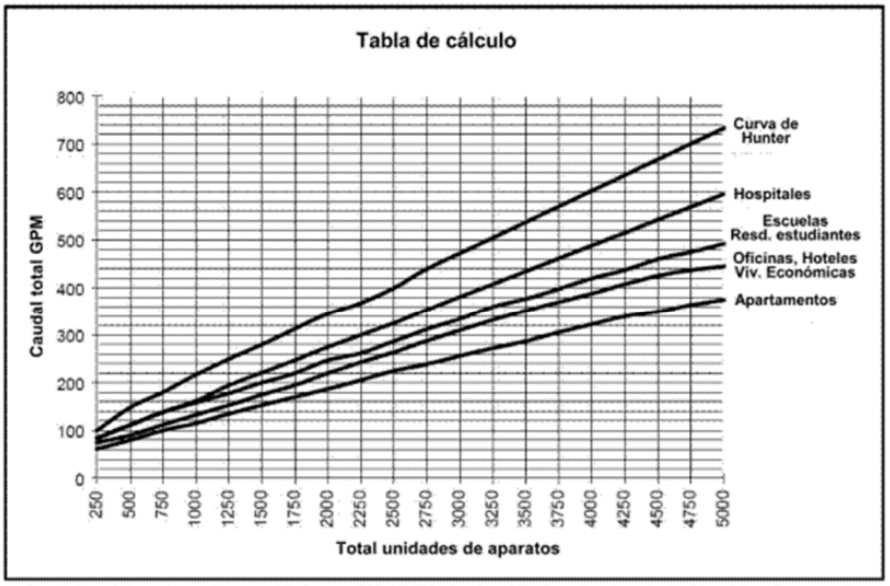

Caudales típicos basados en el Informe BM-65 "Methods of Estimating Loads in Plumbing Systems" del Dr. Roy Hunter

Utilizando la formulación de Manning para PVC n = 0.009, pendiente para tuberías mayores de 4" de 1%, y utilizando una capacidad máxima de la tubería de un 75% se obtienen los resultados de los diámetros que van hacia los registros de cada bloque.

A partir de estos registros, si hay cambios de dirección se colocarán registros para continuar la distribución hasta llegar a las bombas de cárcamo que impulsarán el agua residual hasta el cárcamo principal, que las lleva a red exterior que las conduce a la planta de tratamiento exterior.

La red de drenaje interno de aguas residuales puede dividirse en dos: evacuación por gravedad y bombeo por presión.

La red de evacuación por gravedad recoge las aguas desechadas en los puntos de consumo y las envía al Cárcamo (Estación de bombeos o pozos de bombeo de aguas negras) para posteriormente llevarlas a su destino final que será una toma de la red de ALDEA Dowtown.

La red de saneamiento que recoge las aguas por gravedad se realizará en tuberías de PVC SDR 41 con los diámetros correspondientes a los caudales transportados. Toda la red que recoge las aguas por gravedad dispondrá de una pendiente indicada en los planos correspondientes. El colector presurizado será en PEAD PN10.
El dimensionamiento de las tuberías de recogida por gravedad se calcula usando método de unidad de descarga y se ha recurrido al Código Técnico de la Edificación (CTE) de España.

Se desarrollan a continuación las bases para el cálculo. El diámetro de las tuberías sanitarias está seleccionado a partir de la pendiente mínima necesaria para desalojar las unidades de descarga (UD) obtenidas por el cálculo.

Tabla para dimensionar los colectores de recogida (en interior y en exterior de los edificios)

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario		Unidades de desagüe UD		Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)	
		Uso privado	Uso público	Uso privado	Uso público
Lavabo		1	2	32	40
Bidé		2	3	32	40
Ducha		2	3	40	50
Bañera (con o sin ducha)		3	4	40	50
Inodoro	Con cisterna	4	5	100	100
	Con fluxómetro	8	10	100	100
Urinario	Pedestal	-	4	-	50
	Suspendido	-	2	-	40
	En batería	-	3.5	-	-
Fregadero	De cocina	3	6	40	50
	De laboratorio, restaurante, etc.	-	2	-	40
Lavadero		3	-	40	-
Vertedero		-	8	-	100
Fuente para beber		-	0.5	-	25
Sumidero sifónico		1	3	40	50
Lavavajillas		3	6	40	50
Lavadora		3	6	40	50
Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé)	Inodoro con cisterna	7	-	100	-
	Inodoro con fluxómetro	8	-	100	-
Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha)	Inodoro con cisterna	6	-	100	-
	Inodoro con fluxómetro	8	-	100	-

Basándose en los límites que puede recoger un colector de Saneamiento, se elige el

diámetro de dicho colector. Los límites de cualquier colector de recogida dependen de la pendiente de dicho colector, el radio hidráulico y el caudal del agua residual que transita por este colector.

La siguiente tabla nos muestra la cantidad límite de unidades de descarga que pueden transitar por un bajante, según las condiciones descritas en la tabla.

Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD.

Máximo número de UD, para una altura de *bajante* de:		Máximo número de UD, en cada ramal para una altura de *bajante* de:		Diámetro (mm)
Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	
10	25	6	6	50
19	38	11	9	63
27	53	21	13	75
135	280	70	53	90
360	740	181	134	110
540	1.100	280	200	125
1.208	2.240	1.120	400	160
2.200	3.600	1.680	600	200
3.800	5.600	2.500	1.000	250
6.000	9.240	4.320	1.650	315

En la tabla siguiente se muestra que cantidad límite de unidades de descarga puede transitar en una ramificación horizontal de un diámetro determinado del colector de saneamiento en dependencia de la pendiente del colector.

Diámetro de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Máximo número de UD			Diámetro (mm)
Pendiente			
1 %	2 %	4 %	
-	1	1	32
-	2	3	40
-	6	8	50
-	11	14	63
-	21	28	75
47	60	75	90
123	151	181	110
180	234	280	125
438	582	800	160
870	1.150	1.680	200

Basándose en estos datos y la distribución de los aparatos sanitarios, según la distribución en los planos de arquitectura se hace dimensionamiento de los colectores de Saneamiento.

Los colectores horizontales de aguas residuales se han dimensionado para funcionar a media sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

3.1.1. Ventilación de la Red de Saneamiento.

El diámetro que tendrán, irá en función del tipo de ventilación del que se trate:

- Ventilación primaria:

Tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y supresiones en la misma durante su funcionamiento y consiste en una prolongación de la bajante por encima de la última planta, por lo que su diámetro será el mismo de la bajante, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.

- Ventilación secundaria:

Tiene como función evitar el exceso de presión en la base de la bajante permitiendo la salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la bajante y se conecta a esta.

Debe tener un diámetro constante en todo su recorrido. El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad del diámetro de la bajante a la que sirve. Los diámetros nominales de esta columna de ventilación se obtienen de la tabla siguiente:

Dimensionado de la columna de ventilación secundaria

Diámetro de la *bajante* (mm)	UD	Máxima *longitud efectiva* (m)									
32	2	9									
40	8	15	45								
50	10	9	30								
	24	7	14	40							
63	19		13	38	100						
	40		10	32	90						
75	27		10	25	68	130					
	54		8	20	63	120					
90	65			14	30	93	175				
	153			12	26	58	145				
110	180				15	56	97	290			
	360				10	51	79	270			
	740				8	48	73	220			
125	300				6	45	65	100	300		
	540					42	57	85	250		
	1.100					40	47	70	210		
160	696						32	47	100	340	
	1.048						31	40	90	310	
	1.960						25	34	60	220	
200	1.000							28	37	202	380
	1.400							25	30	185	360
	2.200							19	22	157	330
	3.600							18	20	150	250
250	2.500							10	18	75	150
	3.800								16	40	105
	5.600								14	25	75
315	4.450								7	8	15
	6.508								6	7	12
	9.046								5	6	10
		32	40	50	63	65	80	100	125	150	200
		Diámetro de la columna de *ventilación secundaria* (mm)									

Según la distribución de los aparatos sanitarios en los baños de los apartamentos se necesitarán la ventilación secundaria.

3.1.2. Materiales a utilizar en las Redes de Saneamiento: Red Interior

Se empleará la tubería PVC SDR-41 para la Red Saneamiento Interior.
Sus características generales son: presión nominal de trabajo a 23ºC es de 100psi, químicamente inerte, no produce ni olores ni sabor, libre de plomo, fácil de instalación, aparentemente uniforme.

3.1..2. Calculo Volumen del Vaso del Cárcamo

Como estaba mencionado en los capítulos anteriores, las aguas negras de los equipos bajan por sus respectivos colectores hasta el Cárcamo correspondiente.
El volumen efectivo del vaso del Cárcamo se calcula según la cantidad de descargas totales representada en lit./seg que nos da el caudal requerido por la bomba sumergible de dicho Cárcamo.
En este proyecto hay 4 Cárcamos de bombeo. Estos son los siguientes:

1. Carcamo Principal. Para conexión a red exterior de aguas residuales de ALDEA Downtown.

CAUDAL DE AGUA SERVIDO

	Aparatos	Caudal	P01	P02	P03	P04	P05	P06	TOTAL	CAUDAL
Viv. 1 Baño	6	0,95 l/s	14	10	10	5			234	37,05 l/s
Viv. 2 Baño	9	1,35 l/s	3	15	15	8			369	55,35 l/s
Viv. 3 Baño	12	1,75 l/s	8	11	11	5			420	61,25 l/s
Nº viviendas	**115**		**25**	**36**	**36**	**18**	**0**	**0**	**1023**	**153,65 l/s**
Baño Rooftop	6	0,60 l/s					1		6	0,60 l/s
PCN Rooftop	5	3,10 l/s					1		5	3,10 l/s
Baño 1 P01	15	1,95 l/s	1						15	1,95 l/s
Amenities P01	6	0,75 l/s	1						6	0,75 l/s
Baño PCN P01	6	0,95 l/s	1						6	0,95 l/s
TOTAL									1061	161,00 l/s
		Caudal Residual (90% Caudal Servido) =								144,90 l/s

Nº equipos	Coeficiente simultaneidad Kv	Q equipo (l/s)	Q tramo calculado con Kv (l/s)
1061	0,031	144,90	4,45


COTAS	Tapa 3,1	N. Freático 0
Nivel de Fondo Carcamo	0,20 m	
Cota entrada de la descarga	1,50 m	
Altura geometica evacuación	2,4 mca	
Altura libre arqueta	2,0 mca	


DATOS BOMBAS		
Caudal =	4,45 l/s	
	16,02 m3	
	70,55 gpr	
Altura =	6,76 mca	
	9,61 psi	

SELECCION BOMBA	
Modelo:	EBARA DRV/A65-182-1,6
Ancho mínimo ubicación:	1,00 m
Largo mínimo ubicación:	1,00 m
Altura aspiración	0,50 m
Nº Bombas:	1+1

DIMENSIONES CARCAMO			Profundi	2,90 m
Qb =	4,45 L/s		Largo =	3,00 m
Tr =	25 min		Ancho =	3,00 m
V =	6.675,85 L		Altura util	0,80 m
V =	6,68 m³		Volumen	7,20 m³

Modelo: DRV/A65-182-1,6		Diámetro nominal impulsión: 65 mm	
Datos solicitados:		Datos punto de trabajo:	
Caudal:	16.0 m³/h	**Caudal:**	16.2 m³/h
Altura:	7.0 mca	**Altura:**	7.2 mca
Configuración:	Bombas	**Potencia absorbida:**	1,13 kW
Aplicación:	Residuales fecales y pluviales	**Potencia motor:**	1,60 kW
Servicio:	Todos	**Intensidad:**	3,10 A
Materiales:	Ejecución estándar	**Velocidad:**	1382 rpm
Alimentación:	Trifásica	**Tensión:**	208 - III - 60
Antideflagrante:	No		

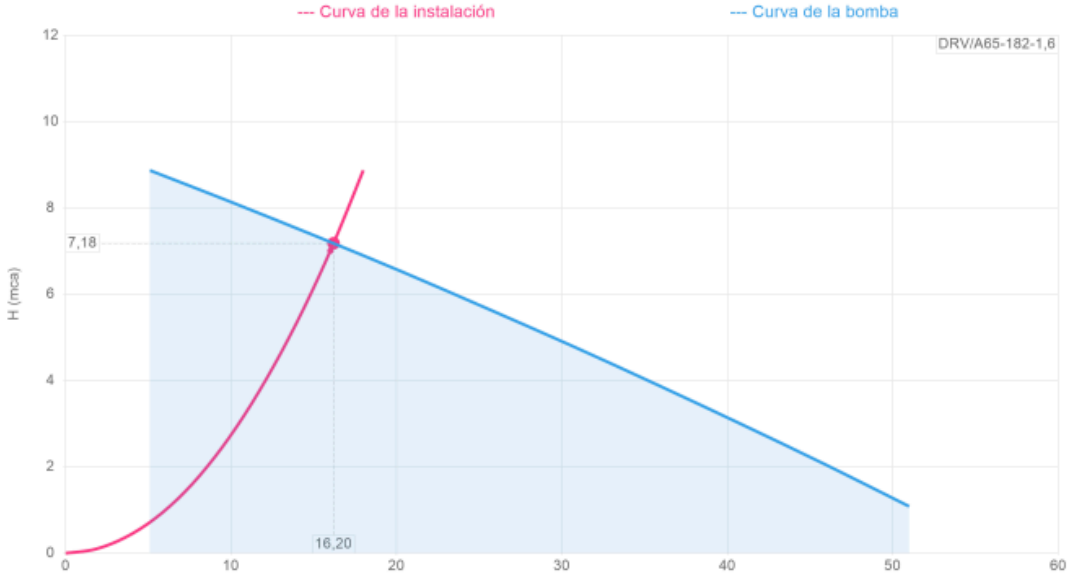

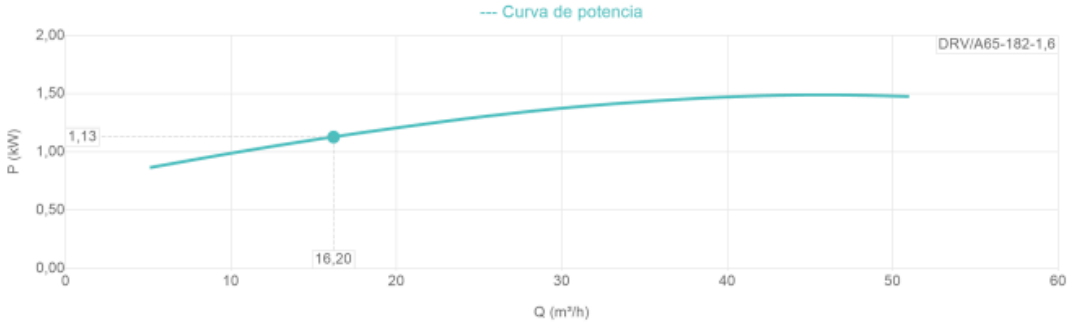

2. Carcamo BOMBEO ALJIBE AGUA FRIA - ZONA 1.


COTAS	Tapa 1,89	N. Freático 0
Nivel de Fondo Carcamo		0,20 m
Cota entrada de la descarga		1,70 m
Altura geometica evacuación		1,5 mca
Altura libre arqueta		2,0 mca


DATOS BOMBAS		
Caudal =		2,82 l/s
		10,15 m3
		44,70 gpr
Altura =		6,09 mca
		8,66 psi

SELECCION BOMBA	
Modelo:	EBARA RIGHT / A 100
Ancho mínimo ubicación:	0,50 m
Largo mínimo ubicación:	0,50 m
Altura aspiración	0,20 m
Nº Bombas:	1+1

DIMENSIONES CARCAMO			Profundidad arqueta	1,69 m
Qb =	2,82 L/s		Largo =	2,00 m
Tr =	15 min		Ancho =	1,00 m
V =	2.538,00 L		Altura util =	1,30 m
V =	2,54 m³		Volumen =	2,60 m³

Modelo: RIGHT/A 100		Diámetro nominal impulsión: 40 mm	
Datos solicitados:		Datos punto de trabajo:	
Caudal:	10.2 m³/h	**Caudal:**	10.3 m³/h
Altura:	6.1 mca	**Altura:**	6.3 mca
Configuración:	Bombas	**Potencia absorbida:**	0,61 kW
Aplicación:	Residuales fecales y pluviales	**Potencia motor:**	0,75 kW
Servicio:	Todos	**Intensidad:**	2,60 A
Materiales:	Acero inoxidable AISI304	**Velocidad:**	2875 rpm
Alimentación:	Trifásica	**Tensión:**	208 - III - 60
Antideflagrante:	No		

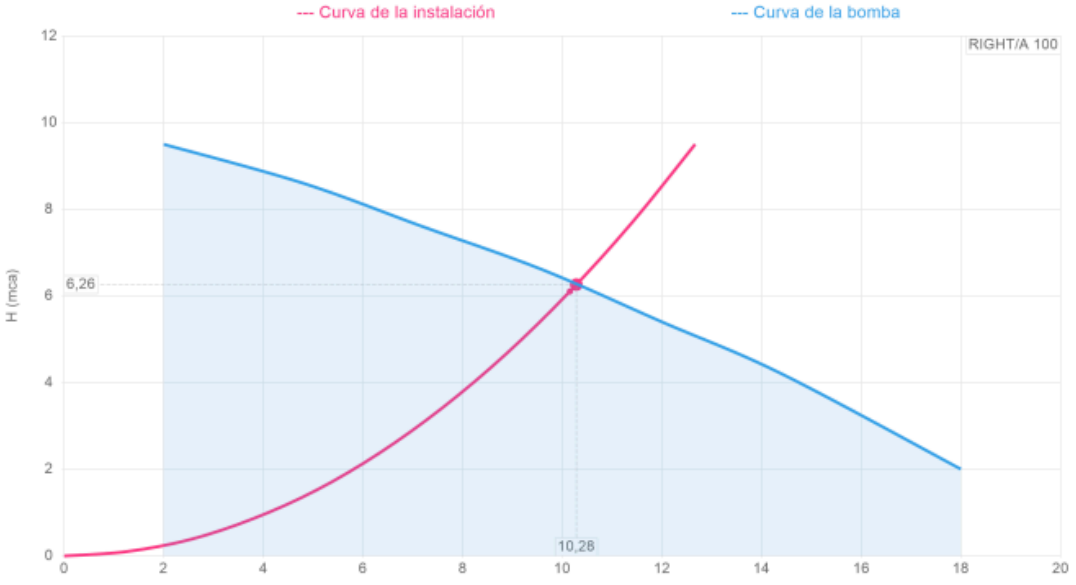

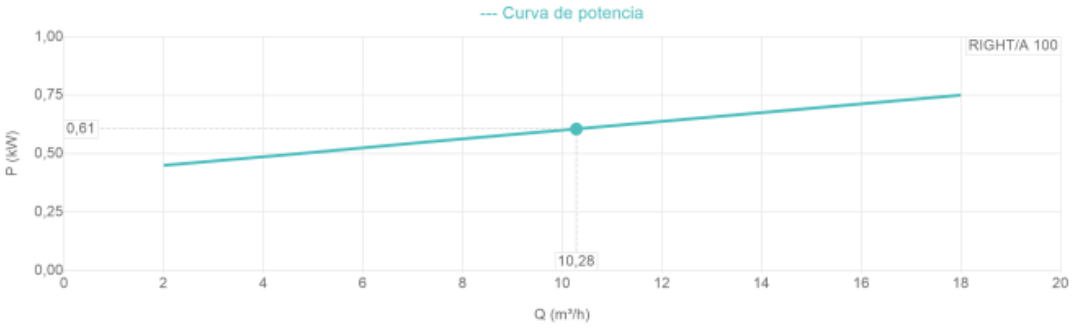

3. Carcamo BOMBEO ALJIBE AGUA INCENDIOS - ZONA 2.


COTAS	Tapa 1,98	N. Freático 0
Nivel de Fondo Carcamo		0,20 m
Cota entrada de la descarga		1,70 m
Altura geometica evacuación		1,6 mca
Altura libre arqueta		2,0 mca


DATOS BOMBAS		
Caudal =		0,60 l/s
		2,16 m3/h
		9,51 gpm
Altura =		6,18 mca
		8,78 psi

SELECCION BOMBA	
Modelo:	EBARA RIGHT / A 75
Ancho mínimo ubicación:	0,50 m
Largo mínimo ubicación:	0,50 m
Altura aspiración	0,20 m
Nº Bombas:	1+1

DIMENSIONES CARCAMO			Profundidad arqueta	1,78 m
Qb =	0,60 L/s		Largo =	1,00 m
Tr =	15 min		Ancho =	1,00 m
V =	540,00 L		Altura util =	1,30 m
V =	0,54 m³		Volumen =	1,30 m³

Modelo: RIGHT/A 75		Diámetro nominal impulsión: 40 mm	
Datos solicitados:		Datos punto de trabajo:	
Caudal:	2.2 m³/h	**Caudal:**	2.4 m³/h
Altura:	6.2 mca	**Altura:**	7.7 mca
Configuración:	Bombas	**Potencia absorbida:**	0,34 kW
Aplicación:	Residuales fecales y pluviales	**Potencia motor:**	0,55 kW
Servicio:	Todos	**Intensidad:**	2,10 A
Materiales:	Acero inoxidable AISI304	**Velocidad:**	2875 rpm
Alimentación:	Trifásica	**Tensión:**	208 - III - 60
Antideflagrante:	No		

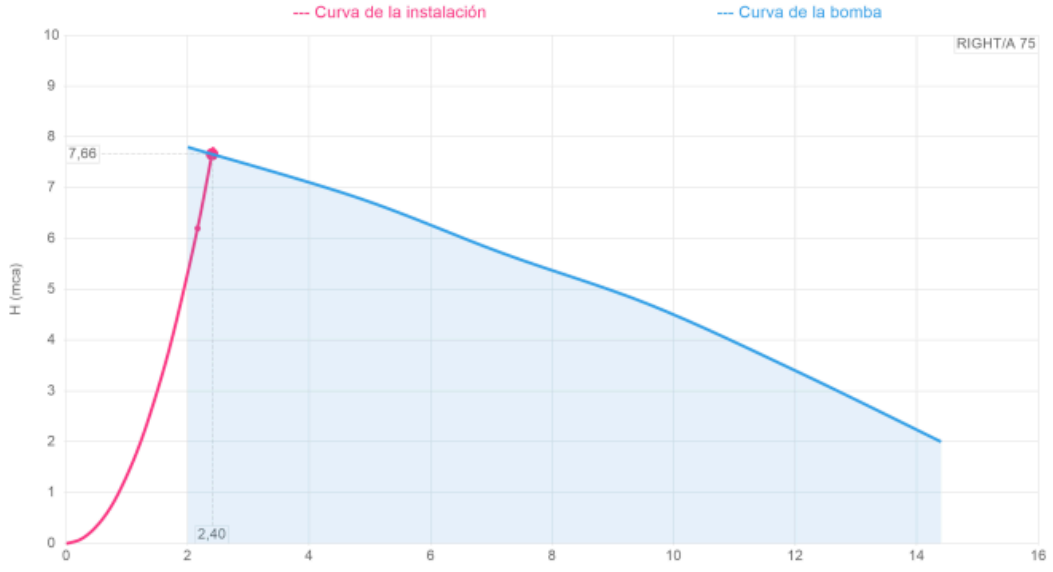

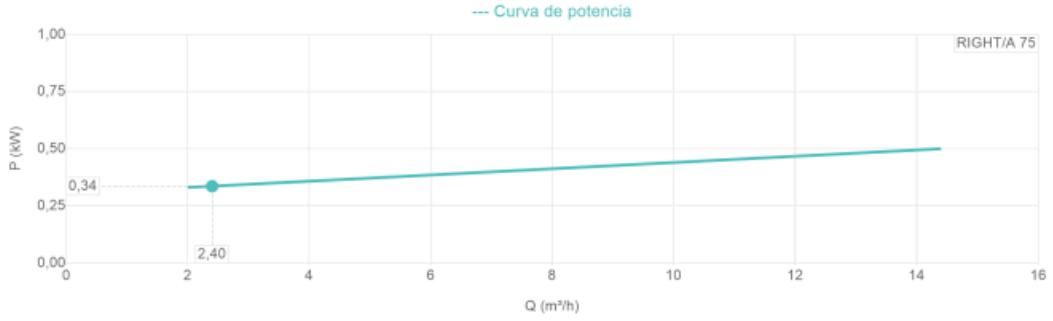

4. Carcamo BOMBEO SALA FILTRACION PISCINAS.


COTAS	Tapa 0	N. Freático 0
Nivel de Fondo Carcamo		-2,00 m
Cota entrada de la descarga		-0,50 m
Altura geometica evacuación		1,5 mca
Altura libre arqueta		2,0 mca


DATOS BOMBAS		
Caudal =		6,00 l/s
		21,60 m3
		95,11 gpr
Altura =		6,34 mca
		9,01 psi

SELECCION BOMBA	
Modelo:	DRK/A40-125-1,6
Ancho mínimo ubicación:	1,00 m
Largo mínimo ubicación:	1,00 m
Altura aspiración	0,50 m
Nº Bombas:	1+1

DIMENSIONES CARCAMO			Profunidad arqueta	2,00 m
Qb =	6,00 L/s		Largo =	3,00 m
Tr =	15 min		Ancho =	2,00 m
V =	5.400,00 L		Altura util =	1,00 m
V =	5,40 m³		Volumen =	6,00 m³

Modelo: DRK/A40-125-1,6		**Diámetro nominal impulsión: 40 mm**	
Datos solicitados:		**Datos punto de trabajo:**	
Caudal:	21.6 m³/h	**Caudal:**	22.4 m³/h
Altura:	6.4 mca	**Altura:**	6.9 mca
Configuración:	Bombas	**Potencia absorbida:**	1,37 kW
Aplicación:	Drenaje/Excavaciones	**Potencia motor:**	1,60 kW
Servicio:	Industria	**Intensidad:**	3,10 A
Materiales:	Ejecución estándar	**Velocidad:**	2783 rpm
Alimentación:	Trifásica	**Tensión:**	208 - III - 60
Antideflagrante:	No		

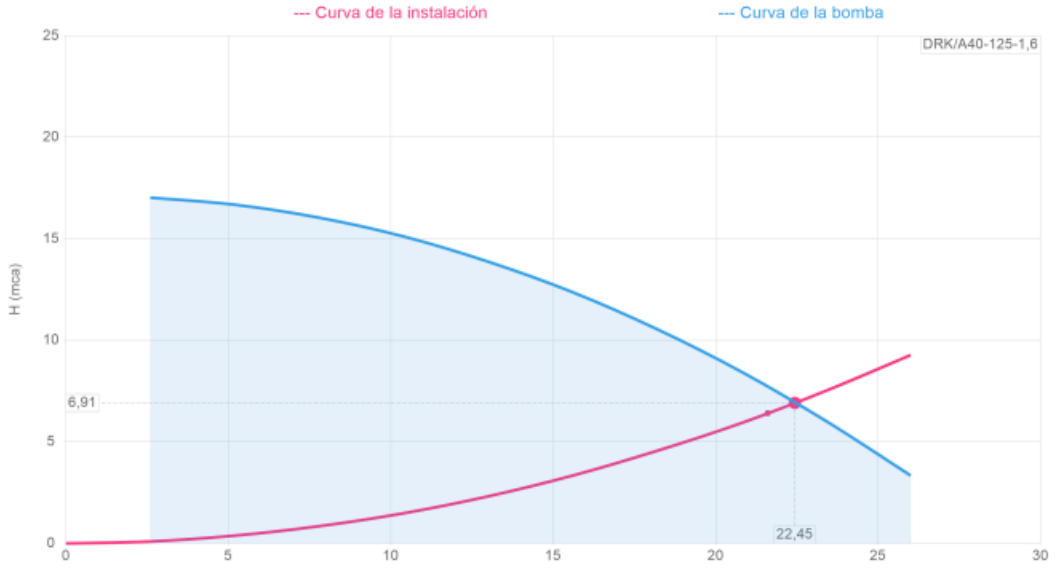

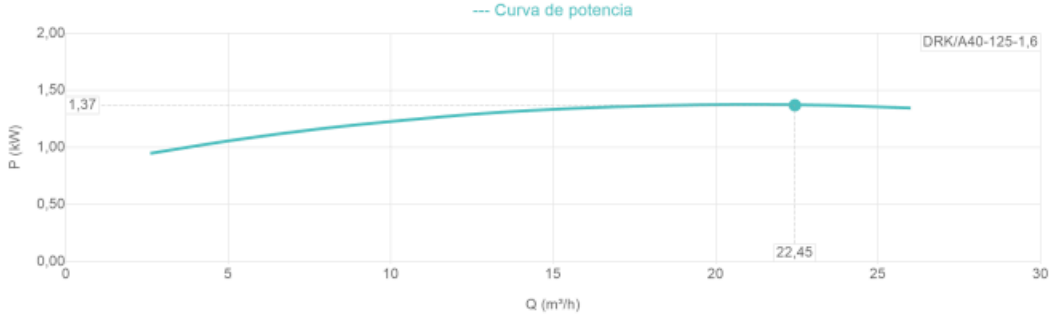

4. PROYECTO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES

4.1. BLOQUES DE MÓDULOS HABITACIONALES.

Para el sistema de recogida de aguas pluviales se aplicará el método racional de cálculo de caudal, incluido en la normativa de diseño de la CAASD, que por medio del área de techo se determina la cantidad de agua pluvial a recoger y por medio de las formulaciones de Manning, se determina el diámetro de las tuberías, de igual forma como la red de aguas residuales se trabaja con registros pluviales a la salida de cada bloque, para luego llevarlos hasta los filtrantes.

$$Q = \frac{C \times I \times A}{3.6}$$

La intensidad de lluvia se tomará de 150 mm/h

4.1.1. Criterio de Cálculo: Dimensionamiento Colectores Pluviales

El dimensionamiento de los Colectores Pluviales se realiza mediante la medición de las áreas de aporte pluvial y la tabla donde se indica el límite de los m2 de área que puede conducir un colector de un material seleccionado según los datos fijados del coeficiente pluviométrico de la Zona, de la pendiente del colector y del coeficiente de escorrentía.

Para calcular esta tabla se necesitan dos fórmulas:

1) La fórmula del caudal de aporte según método racional:

Q = A x I x e/3600

Donde:
Q - caudal de recogida (l/s)
A - área de la zona recogida (m2)
I - el coeficiente pluviométrico (mm/h), según los datos del Ministerio de Agricultura, promedio máximo para la región de Higüey es de 150 mm/h
E - el coeficiente de escorrentía que varía en función del tipo de superficie de captación de agua (para cubiertas y pavimentos es igual a 1 y para las áreas ajardinadas es igual a 0.4).

En este caso para las jardineras interiores se asume el coeficiente de escorrentía igual a 1.

2) La fórmula de Manning para fluidos por gravedad:

Q = (At x Rh^2/3 x S^1/2)/n

Donde:
Q - caudal del área de recogida (m3/s)
At - área interior de tubería (m2)
Rh - radio hidráulico (m)
S - pendiente de la tubería (m/m)
n - el coeficiente de fricción
(para tubería PVC n=0.009 y para tubería PEAD n=0.007)

Para dimensionamiento de los bajantes pluviales en interior de los edificios se utilizará la fórmula de la ecuación Willy-Eaton:

Q (gal/m) = 27.8 x r(5/3) x D(8/3)

Donde:
r - razón entre la superficie de la sección transversal de la película de agua y la sección transversal del tubo de bajada. Es un número, valores más comunes (1/4)-(7/24)
r = 0.25-0.29
D - diámetro del tubo en pulgadas

4.1.2. Cálculo: Dimensionamiento de los Pozos de Filtración.

No se dispone de estudio hidrológico del terreno, donde se defina el coeficiente de permeabilidad a adoptar.

Para el diseño se ha adoptado un valor teórico de:

DATOS PERMEABILIDAD TERRENO	
K	360 mm/h
K	1,00E-04 m/seg
K	1,00E-02 cm/seg
K	**6,0 litros/m2*min**

La tasa de percolación estimada: 8,64 m3 / m2 dia

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD

Tabla 5.1 PROMEDIOS APROXIMADOS DE POROSIDAD, RENDIMIENTO ESPECIFICO Y PERMEABILIDAD DE VARIOS MATERIALES

MATERIAL	POROSIDAD %	RENDIMIENTO ESPECIFICO %	PERMEABILIDAD INTRINSECA D(DARCYS)	PERMEABILIDAD UNIDADES MEINZER	PERMEABILIDAD $m^3/DIA/m^2$
ARCILLA	45	3	0.0005	0.01	0.0004
ARENA	35	25	50.00	1000.00	41.00
GRAVA	25	22	5000.00	100000.00	4100.00
GRAVA Y ARENA	20	16	500.00	10000.00	410.00
ARENISCA	15	8	5.00	100.00	4.10
CALIZAS DENSAS	5	2	0.05	1	0.041
CUARZO Y GRANITO	1	0.5	0.0005	0.01	0.0004

UN DARCY = 0.987 X 10^{-8} cm^2
UN MEINZER = 0.0408 m^3 / dm^2 con gradiente unitario.

CALCULO DEL POZO DE FILTRACION ZONA 1

CALCULO CAUDAL PLUVIALES

Precipitaciones	Superficie	Coef. Esc.
150 mm/h/m2	761,6 m2	1,00

Q = C I A

Caudal Pluvial =	114,2 m3/h	**31,7 lit/seg**

Cota rasante	**3,20 m**
Cota entrada	**1,40 m**
Cota nivel freático	**0,00 m**

DATOS PERMEABILIDAD TERRENO

K	360 mm/h
K	1,00E-04 m/seg
K	1,00E-02 cm/seg
K	**6,000 litros/m2*min**

Nota: Valor estimado (no se DISPONE de informe hidrológico)

DIMENSIONAMIENTO DEL POZO FILTRACION

Q por Escrurrimiento:	31,7	litros/seg	
Volumen entrada por lluvia de **10 minutos**:	**19.041**	**litros**	
Tasa de precolación estimada:	6,000	lt/min/m2	
Tasa de precolación estimada:	8.640	lt/m2*dia	
DIMENSIONES POZO FILTRACION			
Ancho pozo (A):	**2,00**	**metros**	
Largo pozo (L):	**3,00**	**metros**	
Distancia filtrante a nivel freático:	0,50	metros	
Altura de infiltración usada:	**0,90**	**metros**	
Profundidad total del pozo	**3,20**	**metros**	
Altura no utilizable:	1,80	metros	
Volumen util por pozo:	5.400	litros	
Capacidad de Infiltración usada (80%):	6.912	lts/m2 dia	
Perímetro:	10,00	metros	
Area de infriltración por pozo:	9,00	m2	
Capacidad de Infiltración diaria pozo	**62.208**	**litros/día**	
Tiempo vaciado pozo de infiltración < 24 horas	**2,08**	**horas**	CUMPLE
Volumen + Capacidad Infiltracion en 24 horas	**67.608**	**litros**	CUMPLE

CALCULO DEL POZO DE FILTRACION ZONA 2

CALCULO CAUDAL PLUVIALES

Precipitaciones	Superficie	Coef. Esc.
150 mm/h/m2	1668,2 m2	1,00

Q = C I A

Caudal Pluvial =	250,2 m3/h	**69,5 lit/seg**

Cota rasante	**3,20 m**
Cota entrada	**1,50 m**
Cota nivel freático	**0,00 m**

DATOS PERMEABILIDAD TERRENO

K	360 mm/h
K	1,00E-04 m/seg
K	1,00E-02 cm/seg
K	**6,000 litros/m2*min**

Nota: Valor estimado (no se DISPONE de informe hidrológico)

DIMENSIONAMIENTO DEL POZO FILTRACION

Q por Escrurrimiento:	69,5	litros/seg	
Volumen entrada por lluvia de **10 minutos**:	**41.704**	**litros**	
Tasa de precolación estimada:	6,000	lt/min/m2	
Tasa de precolación estimada:	8.640	lt/m2*dia	
DIMENSIONES POZO FILTRACION			
Ancho pozo (A):	**2,00**	**metros**	
Largo pozo (L):	**3,00**	**metros**	
Distancia filtrante a nivel freático:	0,50	metros	
Altura de infiltración usada:	**1,00**	**metros**	
Profundidad total del pozo	**3,20**	**metros**	
Altura no utilizable:	1,70	metros	
Volumen util por pozo:	6.000	litros	
Capacidad de Infiltración usada (80%):	6.912	lts/m2 dia	
Perímetro:	10,00	metros	
Area de infriltración por pozo:	10,00	m2	
Capacidad de Infiltración diaria pozo	**69.120**	**litros/día**	
Tiempo vaciado pozo de infiltración < 24 horas	**2,08**	**horas**	CUMPLE
Volumen + Capacidad Infiltracion en 24 horas	**75.120**	**litros**	CUMPLE

CALCULO DEL POZO DE FILTRACION ZONA 3

CALCULO CAUDAL PLUVIALES

Precipitaciones	Superficie	Coef. Esc.
150 mm/h/m2	849,6 m2	1,00

Q = C I A

Caudal Pluvial =	127,4 m3/h	**35,4 lit/seg**

Cota rasante	**3,20 m**
Cota entrada	**1,65 m**
Cota nivel freático	**0,00 m**

DATOS PERMEABILIDAD TERRENO

K	360 mm/h
K	1,00E-04 m/seg
K	1,00E-02 cm/seg
K	**6,000 litros/m2*min**

Nota: Valor estimado (no se DISPONE de informe hidrológico)

DIMENSIONAMIENTO DEL POZO FILTRACION

Q por Escrurrimiento:	35,4	litros/seg	
Volumen entrada por lluvia de **10 minutos**:	**21.239**	**litros**	
Tasa de precolación estimada:	6,000	lt/min/m2	
Tasa de precolación estimada:	8.640	lt/m2*dia	
DIMENSIONES POZO FILTRACION			
Ancho pozo (A):	**2,00**	**metros**	
Largo pozo (L):	**3,00**	**metros**	
Distancia filtrante a nivel freático:	0,50	metros	
Altura de infiltración usada:	**1,15**	**metros**	
Profundidad total del pozo	**3,20**	**metros**	
Altura no utilizable:	1,55	metros	
Volumen util por pozo:	6.900	litros	
Capacidad de Infiltración usada (80%):	6.912	lts/m2 dia	
Perímetro:	10,00	metros	
Area de infriltración por pozo:	11,50	m2	
Capacidad de Infiltración diaria pozo	**79.488**	**litros/día**	
Tiempo vaciado pozo de infiltración < 24 horas	**2,08**	**horas**	CUMPLE
Volumen + Capacidad Infiltracion en 24 horas	**86.388**	**litros**	CUMPLE

5. PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

5.1. GENERALIDADES

- Normativa de aplicación: R-032 - Reglamento para la Seguridad y Protección contra incendios

Datos del proyecto:
- Grupo del Edificio: Grupo H (Según artículo 55)
- Clase del Edificio: Clase 2 (Según artículo 350)

MANGUERAS:
- El proyecto deberá tener un sistema de mangueras
- Las conexiones de mangueras para este sistema se deberán ubicar de manera que todas las porciones de cada piso del edificio estén a una distancia no mayor de 30 metros de la conexión de manguera
- Las conexiones de manguera no deberán ser obstruidas y las válvulas deberán estar localizadas a una altura no menor de 0.90 metros y no mayor de 1.5 metros, sobre el nivel del piso

El diseño y selección del Sistema de Protección Contra Incendios del Proyecto está basado en las regulaciones norteamericanas contenidas en las Normas de la Asociación Nacional para la Protección Contra Incendios (National Fire Protection Association), en cuyo capítulo 14 (NFPA 14).

Esta norma tiene como fin proveer un grado razonable de cobertura para la protección de la vida y propiedad contra incendios, a través de un diseño estandarizado basado en los principios de la ingeniería, ensayos y experiencias de campo.

5.2. VOLUMEN EFECTIVO DE LAS CISTERNAS Y CRITERIOS DE CÁLCULO

La instalación proyectada parte de la cisterna o aljibe contraincendios que mediante un equipo de bombeo lleva el agua por medio de una red de tuberías hasta los gabinetes o mangueras. La red de tuberías se ejecutará mediante tubería de Acero negro a excepción de la red soterrada que será de tubería de CPVC-c900.

El presente edificio, debido a su uso, queda clasificado como riesgo ligero o bajo según el artículo 65 del R-032.

Según la tabla 5 del artículo 327, para edificios de riesgo bajo, se deberá asegurar un tiempo mínimo de protección de 30 minutos.

TABLA 5
TIEMPOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO SEGÚN EL RIESGO DE LA EDIFICACIÓN

Riesgo Bajo	30 minutos
Riesgo Ordinario	90 minutos
Riesgo Alto	120 minutos

Tal y como se indica en el apartado anterior, estamos ante un proyecto de Clase 2 al tener una altura inferior a 23 m, por lo que el flujo de agua mínimo para la conexión hidráulicamente más remota deberá ser de 100 GPM (379 l/s).

Se ha optado por diseñar un volumen de agua acumulada de 18 m3, un 50 % mayor al necesario por normativa que asegura un caudal de 100 GPM durante 30 minutos.

VOLUMEN DE INCENDIO V2:			30 MIN POR RIESGO BAJO	Dimensiones PCI	V =	18,00 m³
V2 = Caudal. X 30 min x 1.5 =	17,03 m³	4.500 GPM			Largo	3,00 m
Caudal =	100 GPM	27,28 m³/h	378,54 L/min		Ancho	3,00 m
					Alto	2,00 m

Se ha diseñado y calculado el sistema contraincendios de mangueras asegurando un caudal de 100 GPM (ART. 376) y una presión mínima en conexiones de manguera de 65 psi (450 KPa) tal y como se indica en la tabla 6 del artículo 374. Dichos cálculos quedan justificados en los anexos.

TABLA 6
PRESIONES MÍNIMAS POR SISTEMA EN CONEXIONES DE MANGUERA

Sistema	Presión Mínima
Clase 1 y 3	100 psi (690 KPa)
Clase 2	65 psi (450 KPa)

GRUPOS DE PRESION PCI

TIPO	TIPO	Caudal		Presión	Nº Bombas	Potencia eléctrica		
		m3/h	lpm	bar		Ud. Kw	Total simlutaneo Kw	Total instalado Kw
GB-PCI	AFUEN-GS 32-250/18,5 EDJ	22,74	379	8,1	EL+DI+JO	18,5	18,5	20,35

ANEXOS

P14180 - ALDEA

INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

ÍNDICE

1. CRITERIOS DE CÁLCULO 9
1.1. Cálculo hidráulico 9
1.1.1. Simultaneidad 10
1.1.2. Potencia de los equipos de producción de A.C.S. 10
1.2. Puntos de acometida 11
1.3. Contadores 11
1.4. Accesorios 11
1.5. Sistemas de bombeo 11
1.6. Producción de A.C.S 11
1.7. Consumos 11
1.8. Tuberías 14

2. RESULTADOS 17
2.1. AC1 17
2.1.1. AF_Derivación particular 17
2.1.2. AF_Derivación de aparato 17
2.1.3. AF_Acometida 17
2.2. 17
2.2.1. AC_Derivación particular interior 17
2.2.2. AC_Derivación de aparato 17
2.3. 18
2.3.1. AC_Derivación particular interior 18
2.3.2. AC_Derivación de aparato 18
2.4. 18
2.4.1. AC_Derivación particular 18
2.4.2. AC_Derivación de aparato 18
2.5. 18
2.5.1. AC_Derivación particular interior 18
2.5.2. AC_Derivación de aparato 18
2.6. 19
2.6.1. AC_Derivación particular interior 19
2.6.2. AC_Derivación de aparato 19
2.7. 19
2.7.1. AC_Derivación particular 19
2.7.2. AC_Derivación de aparato 19
2.8. 19
2.8.1. AC_Derivación particular 19
2.8.2. AC_Derivación de aparato 19
2.9. 20
2.9.1. AC_Derivación particular interior 20
2.9.2. AC_Derivación de aparato 20
2.10. 20
2.10.1. AC_Derivación particular interior 20
2.10.2. AC_Derivación de aparato 20
2.11. 20
2.11.1. AC_Derivación particular interior 20
2.11.2. AC_Derivación de aparato 20
2.12. 20
2.12.1. AC_Derivación particular interior 20
2.12.2. AC_Derivación de aparato 21
2.13. 21
2.13.1. AC_Derivación particular interior 21
2.13.2. AC_Derivación de aparato 21

2.14. 21
2.14.1. AC_Derivación particular interior 21
2.14.2. AC_Derivación de aparato 21
2.15. 21
2.15.1. AC_Derivación particular interior 21
2.15.2. AC_Derivación de aparato 21
2.16. 22
2.16.1. AC_Derivación particular interior 22
2.16.2. AC_Derivación de aparato 22
2.17. 22
2.17.1. AC_Derivación particular interior 22
2.17.2. AC_Derivación de aparato 22
2.18. 22
2.18.1. AC_Derivación particular interior 22
2.18.2. AC_Derivación de aparato 22
2.19. 22
2.19.1. AC_Derivación particular interior 22
2.19.2. AC_Derivación de aparato 23
2.20. 23
2.20.1. AC_Derivación particular interior 23
2.20.2. AC_Derivación de aparato 23
2.21. 23
2.21.1. AC_Derivación particular interior 23
2.21.2. AC_Derivación de aparato 23
2.22. 23
2.22.1. AC_Derivación particular interior 23
2.22.2. AC_Derivación de aparato 23
2.23. 24
2.23.1. AC_Derivación particular interior 24
2.23.2. AC_Derivación de aparato 24
2.24. 24
2.24.1. AC_Derivación particular interior 24
2.24.2. AC_Derivación de aparato 24
2.25. 24
2.25.1. AC_Derivación particular interior 24
2.25.2. AC_Derivación de aparato 24
2.26. 24
2.26.1. AC_Derivación particular interior 24
2.26.2. AC_Derivación de aparato 25
2.27. 25
2.27.1. AC_Derivación particular interior 25
2.27.2. AC_Derivación de aparato 25
2.28. 25
2.28.1. AC_Derivación particular interior 25
2.28.2. AC_Derivación de aparato 25
2.29. 25
2.29.1. AC_Derivación particular interior 25
2.29.2. AC_Derivación de aparato 25
2.30. 26
2.30.1. AC_Derivación particular interior 26
2.30.2. AC_Derivación de aparato 26
2.31. 26
2.31.1. AC_Derivación particular interior 26
2.31.2. AC_Derivación de aparato 26
2.32. 26
2.32.1. AC_Derivación particular interior 26

2.32.2. AC_Derivación de aparato 26
2.33. 26
2.33.1. AC_Derivación particular interior 26
2.33.2. AC_Derivación de aparato 27
2.34. 27
2.34.1. AC_Derivación particular interior 27
2.34.2. AC_Derivación de aparato 27
2.35. 27
2.35.1. AC_Derivación particular interior 27
2.35.2. AC_Derivación de aparato 27
2.36. 27
2.36.1. AC_Derivación particular interior 27
2.36.2. AC_Derivación de aparato 27
2.37. 28
2.37.1. AC_Derivación particular interior 28
2.37.2. AC_Derivación de aparato 28
2.38. 28
2.38.1. AC_Derivación particular interior 28
2.38.2. AC_Derivación de aparato 28
2.39. 28
2.39.1. AC_Derivación particular interior 28
2.39.2. AC_Derivación de aparato 28
2.40. 28
2.40.1. AC_Derivación particular interior 28
2.40.2. AC_Derivación de aparato 29
2.41. 29
2.41.1. AC_Derivación particular interior 29
2.41.2. AC_Derivación de aparato 29
2.42. 29
2.42.1. AC_Derivación particular interior 29
2.42.2. AC_Derivación de aparato 29
2.43. 29
2.43.1. AC_Derivación particular interior 29
2.43.2. AC_Derivación de aparato 29
2.44. 30
2.44.1. AC_Derivación particular interior 30
2.44.2. AC_Derivación de aparato 30
2.45. 30
2.45.1. AC_Derivación particular interior 30
2.45.2. AC_Derivación de aparato 30
2.46. 30
2.46.1. AC_Derivación particular interior 30
2.46.2. AC_Derivación de aparato 30
2.47. 30
2.47.1. AC_Derivación particular interior 30
2.47.2. AC_Derivación de aparato 31
2.48. 31
2.48.1. AC_Derivación particular interior 31
2.48.2. AC_Derivación de aparato 31
2.49. 31
2.49.1. AC_Derivación particular interior 31
2.49.2. AC_Derivación de aparato 31
2.50. 31
2.50.1. AC_Derivación particular interior 31
2.50.2. AC_Derivación de aparato 31
2.51. 32

2.51.1. AC_Derivación particular interior 32
2.51.2. AC_Derivación de aparato 32
2.52. 32
2.52.1. AC_Derivación particular interior 32
2.52.2. AC_Derivación de aparato 32
2.53. 32
2.53.1. AC_Derivación particular interior 32
2.53.2. AC_Derivación de aparato 32
2.54. 32
2.54.1. AC_Derivación particular interior 32
2.54.2. AC_Derivación de aparato 33
2.55. 33
2.55.1. AC_Derivación particular interior 33
2.55.2. AC_Derivación de aparato 33
2.56. 33
2.56.1. AC_Derivación particular interior 33
2.56.2. AC_Derivación de aparato 33
2.57. 33
2.57.1. AC_Derivación particular interior 33
2.57.2. AC_Derivación de aparato 33
2.58. 34
2.58.1. AC_Derivación particular interior 34
2.58.2. AC_Derivación de aparato 34
2.59. 34
2.59.1. AC_Derivación particular interior 34
2.59.2. AC_Derivación de aparato 34
2.60. 34
2.60.1. AC_Derivación particular interior 34
2.60.2. AC_Derivación de aparato 34
2.61. 35
2.61.1. AC_Derivación particular interior 35
2.61.2. AC_Derivación de aparato 35
2.62. 35
2.62.1. AC_Derivación particular interior 35
2.62.2. AC_Derivación de aparato 35
2.63. 35
2.63.1. AC_Derivación particular interior 35
2.63.2. AC_Derivación de aparato 35
2.64. 35
2.64.1. AC_Derivación particular interior 35
2.64.2. AC_Derivación de aparato 36
2.65. 36
2.65.1. AC_Derivación particular interior 36
2.65.2. AC_Derivación de aparato 36
2.66. 36
2.66.1. AC_Derivación particular interior 36
2.66.2. AC_Derivación de aparato 36
2.67. 36
2.67.1. AC_Derivación particular interior 36
2.67.2. AC_Derivación de aparato 36
2.68. 37
2.68.1. AC_Derivación particular interior 37
2.68.2. AC_Derivación de aparato 37
2.69. 37
2.69.1. AC_Derivación particular interior 37
2.69.2. AC_Derivación de aparato 37

2.70. 37
2.70.1. AC_Derivación particular interior 37
2.70.2. AC_Derivación de aparato 37
2.71. 37
2.71.1. AC_Derivación particular interior 37
2.71.2. AC_Derivación de aparato 38
2.72. 38
2.72.1. AC_Derivación particular interior 38
2.72.2. AC_Derivación de aparato 38
2.73. 38
2.73.1. AC_Derivación particular interior 38
2.73.2. AC_Derivación de aparato 38
2.74. 38
2.74.1. AC_Derivación particular interior 38
2.74.2. AC_Derivación de aparato 38
2.75. 39
2.75.1. AC_Derivación particular interior 39
2.75.2. AC_Derivación de aparato 39
2.76. 39
2.76.1. AC_Derivación particular interior 39
2.76.2. AC_Derivación de aparato 39
2.77. 39
2.77.1. AC_Derivación particular interior 39
2.77.2. AC_Derivación de aparato 39
2.78. 39
2.78.1. AC_Derivación particular interior 39
2.78.2. AC_Derivación de aparato 40
2.79. 40
2.79.1. AC_Derivación particular interior 40
2.79.2. AC_Derivación de aparato 40
2.80. 40
2.80.1. AC_Derivación particular interior 40
2.80.2. AC_Derivación de aparato 40
2.81. 40
2.81.1. AC_Derivación particular interior 40
2.81.2. AC_Derivación de aparato 40
2.82. 41
2.82.1. AC_Derivación particular interior 41
2.82.2. AC_Derivación de aparato 41
2.83. 41
2.83.1. AC_Derivación particular interior 41
2.83.2. AC_Derivación de aparato 41
2.84. 41
2.84.1. AC_Derivación particular interior 41
2.84.2. AC_Derivación de aparato 41
2.85. 41
2.85.1. AC_Derivación particular interior 41
2.85.2. AC_Derivación de aparato 42
2.86. 42
2.86.1. AC_Derivación particular interior 42
2.86.2. AC_Derivación de aparato 42
2.87. 42
2.87.1. AC_Derivación particular interior 42
2.87.2. AC_Derivación de aparato 42
2.88. 42
2.88.1. AC_Derivación particular interior 42

2.88.2. AC_Derivación de aparato 42
2.89. 43
2.89.1. AC_Derivación particular interior 43
2.89.2. AC_Derivación de aparato 43
2.90. 43
2.90.1. AC_Derivación particular interior 43
2.90.2. AC_Derivación de aparato 43
2.91. 43
2.91.1. AC_Derivación particular interior 43
2.91.2. AC_Derivación de aparato 43
2.92. 43
2.92.1. AC_Derivación particular interior 43
2.92.2. AC_Derivación de aparato 44
2.93. 44
2.93.1. AC_Derivación particular interior 44
2.93.2. AC_Derivación de aparato 44
2.94. 44
2.94.1. AC_Derivación particular interior 44
2.94.2. AC_Derivación de aparato 44
2.95. 44
2.95.1. AC_Derivación particular interior 44
2.95.2. AC_Derivación de aparato 44
2.96. 45
2.96.1. AC_Derivación particular interior 45
2.96.2. AC_Derivación de aparato 45
2.97. 45
2.97.1. AC_Derivación particular interior 45
2.97.2. AC_Derivación de aparato 45
2.98. 45
2.98.1. AC_Derivación particular interior 45
2.98.2. AC_Derivación de aparato 45
2.99. 46
2.99.1. AC_Derivación particular interior 46
2.99.2. AC_Derivación de aparato 46
2.100. 46
2.100.1. AC_Derivación particular interior 46
2.100.2. AC_Derivación de aparato 46
2.101. 46
2.101.1. AC_Derivación particular interior 46
2.101.2. AC_Derivación de aparato 46
2.102. 47
2.102.1. AC_Derivación particular interior 47
2.102.2. AC_Derivación de aparato 47
2.103. 47
2.103.1. AC_Derivación particular interior 47
2.103.2. AC_Derivación de aparato 47
2.104. 47
2.104.1. AC_Derivación particular interior 47
2.104.2. AC_Derivación de aparato 47
2.105. 48
2.105.1. AC_Derivación particular interior 48
2.105.2. AC_Derivación de aparato 48
2.106. 48
2.106.1. AC_Derivación particular interior 48
2.106.2. AC_Derivación de aparato 48
2.107. 48

2.107.1. AC_Derivación particular interior 48
2.107.2. AC_Derivación de aparato 48
2.108. 49
2.108.1. AC_Derivación particular interior 49
2.108.2. AC_Derivación de aparato 49
2.109. 49
2.109.1. AC_Derivación particular interior 49
2.109.2. AC_Derivación de aparato 49
2.110. 49
2.110.1. AC_Derivación particular interior 49
2.110.2. AC_Derivación de aparato 49
2.111. 50
2.111.1. AC_Derivación particular interior 50
2.111.2. AC_Derivación de aparato 50
2.112. 50
2.112.1. AC_Derivación particular interior 50
2.112.2. AC_Derivación de aparato 50
2.113. 50
2.113.1. AC_Derivación particular interior 50
2.113.2. AC_Derivación de aparato 50
2.114. 51
2.114.1. AC_Derivación particular interior 51
2.114.2. AC_Derivación de aparato 51
2.115. 51
2.115.1. AC_Derivación particular interior 51
2.115.2. AC_Derivación de aparato 51
2.116. 51
2.116.1. AC_Derivación particular 51
2.116.2. AC_Derivación de aparato 51
2.117. 52
2.117.1. AC_Derivación particular 52
2.117.2. AC_Derivación de aparato 52
2.118. 52
2.118.1. AC_Derivación particular 52
2.118.2. AC_Derivación de aparato 52
2.119. 52
2.119.1. AC_Derivación particular 52
2.119.2. AC_Derivación de aparato 52
2.120. 52
2.120.1. AC_Derivación particular interior 52
2.120.2. AC_Derivación de aparato 53
2.121. Abreviaturas utilizadas 53

3. COMPROBACIONES 53
3.1. Tuberías 53

1. CRITERIOS DE CÁLCULO

1.1. Cálculo hidráulico

Las pérdidas de presión en cada tramo de la red se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach:

$$h_p = f \cdot \frac{8 \cdot L \cdot Q^2}{\pi^2 \cdot g \cdot D^5}$$

h_p: Pérdida de carga (mca)
L: Longitud de la conducción (m)
Q: Caudal que circula por la conducción (m^3/s)
g: Aceleración de la gravedad (m/s^2)
D: Diámetro interior de la conducción (m)

El factor de fricción 'f' es función de:

El número de Reynolds (Re)

Es un número adimensional. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. Representa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en la tubería.

$$\mathrm{Re} = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

V: Velocidad del fluido en la conducción (m/s)
D: Diámetro interior de la conducción (m)
ν: Viscosidad cinemática del fluido (m^2/s)

La rugosidad relativa (e/D)

Traduce matemáticamente las imperfecciones del tubo.

Para el cálculo del factor de fricción se utiliza la fórmula de Colebrook-White. Mediante un cálculo iterativo, se obtiene un resultado exacto del factor de fricción.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{\mathrm{Re}\cdot\sqrt{f}}\right)$$

Cálculo de las redes de retorno de agua caliente:

Se calcula un caudal mínimo de recirculación que garantice una pérdida de temperatura determinada, desde el equipo de producción de A.C.S. hasta los puntos de consumo.

$$E_p = Q \cdot (T_e - T_s)$$

E_p: Calor disipado (Kcal/h)
Q: Caudal en el tramo (l/h)
T_e T_s: Temperaturas de entrada y de salida en el tramo (°C)

El cálculo calorífico efectuado considera las pérdidas de calor en el circuito de agua caliente, considerando la

existencia o no de aislamiento térmico en dichas conducciones.

La formulación utilizada para el cálculo sin aislamiento térmico es la siguiente:

$$E_p = \frac{\pi \cdot D \cdot \Delta T}{\frac{D}{h_i \cdot D} + \frac{l}{h_e}}$$

La formulación utilizada para el cálculo con aislamiento térmico es la siguiente:


$$E_p = \frac{\pi \cdot D \cdot \Delta T}{\frac{l}{h_i} + \frac{D}{2 \cdot \lambda} \cdot \ln\left(\frac{2 \cdot e + D}{D}\right) + \left(\frac{D}{h_e \cdot (2 \cdot e + D)}\right)}$$

E_p: Calor disipado (W/m)
ΔT: Diferencia de temperatura entre el agua caliente y el ambiente. (°C)
D: Diámetro interior de la conducción (m)
h_e: Coeficiente de convección exterior
h_i: Coeficiente de convección interior
e: Espesor del aislamiento térmico (m)
λ: Conductividad térmica del aislamiento (W/mK)


1.1.1. Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos


Qt>72 Qmin>0 x1=1.08 x2=0.5 x3=-1.83

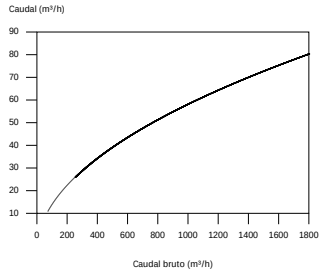


Qt≤72 Qmin<1.8 x1=0.698 x2=0.5 x3=-0.12

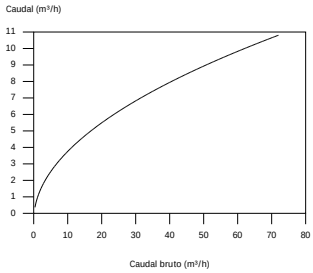

Qt≤3.6 Qmin≥1.8 x1=1 x2=1 x3=0

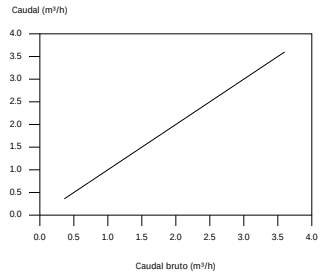

Qt>3.6 Qmin≥1.8 x1=1 x2=0.366 x3=0

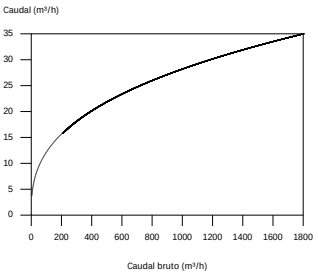

1.1.2. Potencia de los equipos de producción de A.C.S.

Directo

$$P = Q \cdot (T_{HW} - T_{CW}) \cdot C_P$$

Auxiliar

$$P = V \cdot (T - T_{CW}) \cdot C_P / (t \cdot \eta)$$

Q: Caudal
T: Temperatura de acumulación
T_{HW}: Temperatura del agua caliente
T_{CW}: Temperatura del agua fría de red
C_P: Calor específico
V: Volumen de acumulación
t: Tiempo
K: Rendimiento

1.2. Puntos de acometida

Punto de acometida

Punto de acometida enterrado de abastecimiento de agua potable

1.3. Contadores

Batería de contadores

Batería de contadores

Datos para dimensionamiento y comprobación

Pérdida de carga localizada	4.5	mca

1.4. Accesorios

Llave de corte

Llave de corte

1.5. Sistemas de bombeo

Grupo de presión

Grupo de presión

1.6. Producción de A.C.S.

Producción de A.C.S. con acumulación

Producción de A.C.S. con acumulación

Datos para dimensionamiento y comprobación

Presión mínima	15	mca
Presión máxima	50	mca

1.7. Consumos

Lavabo

Lavabo

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal de agua fría	0.36	m³/h
Caudal de agua caliente	0.23	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Ducha

Ducha

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal de agua fría	0.72	m³/h
Caudal de agua caliente	0.36	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Inodoro con cisterna

Inodoro con cisterna

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal	0.36	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Fregadero doméstico

Fregadero doméstico

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal de agua fría	0.72	m³/h
Caudal de agua caliente	0.36	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Lavavajillas doméstico

Lavavajillas doméstico

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal de agua fría	0.54	m³/h
Caudal de agua caliente	0.36	m³/h

Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Lavadero
Lavadero

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal de agua fría	0.72	m³/h
Caudal de agua caliente	0.36	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Lavadora doméstica
Lavadora doméstica

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal de agua fría	0.72	m³/h
Caudal de agua caliente	0.54	m³/h
Diámetro	20	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Grifo aislado
Grifo aislado

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal	0.54	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Grifo en garaje
Grifo en garaje

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal	0.72	m³/h
Diámetro	12	mm
Presión mínima	6	mca
Presión máxima	42.2	mca

Grifo piscina

Datos para dimensionamiento y comprobación

Altura de las llaves	0.55	m
Caudal	4.5	m³/h
Diámetro	32	mm
Presión mínima	5	mca
Presión máxima	42	mca

1.8. Tuberías

AF_Acometida

Tubería que enlaza la instalación genereal del edificio con la red exterior de suministro

TEPCO - PPR

TEPCO - PPR

Datos para dimensionamiento y comprobación

Velocidad mínima	0.6	m/s
Velocidad máxima	2.5	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AF_Derivación particular

Tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente o a través de una ramificación.

Polietileno reticulado (PE-X)

Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.6	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AF_Derivación particular interior

Tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de enlace con los aparatos.

Polietileno reticulado (PE-X)

Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.6	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AF_Derivación de aparato

Tubería de la instalación interior que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un aparato de consumo.

Polietileno reticulado (PE-X)

Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	16	mm
Velocidad mínima	0.6	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AC_Derivación particular

Tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente o a través de una ramificación.

Aquatherm green pipe MF RP [Serie 4 / SDR 9]*

*Aquatherm green pipe MF RP [Serie 4 / SDR 9]**

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AC_Derivación particular interior

Tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de enlace con los aparatos.

Aquatherm green pipe MF RP [Serie 4 / SDR 9]*

*Aquatherm green pipe MF RP [Serie 4 / SDR 9]**

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.6	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	30	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AC_Local húmedo

Tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de enlace con los aparatos.

Polietileno reticulado (PE-X)

Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.6	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	30	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

AC_Derivación de aparato

Tubería de la instalación interior que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un aparato de consumo.

Polietileno reticulado (PE-X)

Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	16	mm
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Simultaneidad

$Q_c = x_1 \bullet Q_t^{x_2} + x_3$ Edificios de hoteles, discotecas y museos

2. RESULTADOS

2.1. AC1

2.1.1. AF_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
PCN.P01	0.05	0.06	12.24	0.46	5.63	-0.05	32.6	Ø40	1.87	0.116	37.3	37.35	-8.87	13.1	13.1	-	-
PCN.P05	9.101	10.921	12.24	0.46	5.63	0	32.6	Ø40	1.87	0.116	37.35	36.08	-8.87	13.1	13.1	-	-
PCN.P05	17.816	21.38	11.52	0.48	5.51	0	32.6	Ø40	1.83	0.112	36.08	33.68	-8.85	13.1	13.2	-	-
PCN.P05	6.266	7.519	7.02	0.44	3.08	0	26.2	Ø32	1.59	0.113	33.68	32.83	-7.18	13.2	13.2	-	-
TH1590	9.287	11.144	4.86	0.51	2.49	-0.5	26.2	Ø32	1.28	0.077	32.83	32.47	-7.17	13.2	13.2	-	-
TH1591	1.162	1.394	3.24	0.60	1.95	0	20.4	Ø25	1.66	0.167	32.47	32.24	-5.65	13.2	13.2	-	-
TH1592	76.251	91.501	1.62	0.77	1.25	0	16.2	Ø20	1.69	0.229	32.24	11.25	-4.56	13.2	13.6	-	-
TH1593	0.791	0.949	1.08	1.00	1.08	0	16.2	Ø20	1.46	0.176	11.25	11.08	-4.37	13.6	13.6	-	-
TH1594	0.536	0.643	0.54	1.00	0.54	0	16.2	Ø20	0.73	0.052	11.08	11.04	-4.37	13.6	13.6	-	-

2.1.2. AF_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH1595	1.386	1.664	0.54	1.00	0.54	0	12.4	Ø16	1.24	0.186	11.04	10.74	-3.5	13.6	13.6	-	-
TH1596	0.55	0.66	0.54	1.00	0.54	0.55	12.4	Ø16	1.24	0.186	10.74	10.06	-3.49	13.6	13.6	-	-

2.1.3. AF_Acometida

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH1	7.399	8.879	446.4	0.08	36.71	0	73.6	Ø90 - 3"	2.4	0.067	0.6	0	-18.06	13	13	-	-
TH2	54.006	64.807	446.4	0.08	36.71	0	73.6	Ø90 - 3"	2.4	0.067	50.24	45.87	-18.05	13	13.1	-	-
TH800	56.542	67.85	304.2	0.10	29.15	0	73.6	Ø90 - 3"	1.9	0.044	45.87	42.86	-17.98	13.1	13.1	-	-
TH1547	7.191	8.629	180	0.12	20.9	0.55	61.4	Ø75 - 2 1/2"	1.96	0.058	42.86	41.8	-15.37	13.1	13.1	-	-

2.2.

2.2.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
108	4.05	5.265	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	28.89	25.68	8.79	60	60	28	30
108	0.912	1.185	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	25.68	25.47	7.83	60	60	22	30
108	0.539	0.701	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	25.47	25.41	7.83	60	59.9	22	30
108	0.416	0.541	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	25.41	25.36	7.82	59.9	59.9	22	30

2.2.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
108	4.088	4.905	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	25.36	27.1	37.38	59.9	59.4	-	-

2.3.

2.3.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	19.15	15.39	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	15.39	15.34	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	15.34	15.34	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	15.34	15.23	7.83	60	59.9	22	30

2.3.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.23	16.99	37.32	59.9	59.4	-	-

2.4.

2.4.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2547	3.067	3.68	2.21	0.69	1.54	2.65	18	Ø25	1.68	0.17	17.41	14.13	8.79	60	60	28	30
TH2548	1.108	1.33	1.31	0.83	1.09	0	14.4	Ø20	1.85	0.268	14.13	13.78	7.83	60	60	22	30

2.4.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2549	1.395	1.674	0.72	1.00	0.72	0	12.4	Ø16	1.66	0.252	13.78	13.36	37.43	60	59.9	-	-
TH2550	3.492	4.191	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	13.36	15.15	37.31	59.9	59.4	-	-

2.5.

2.5.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2561	2.953	3.84	0.7	0.97	0.68	2.65	14.4	Ø20	1.16	0.114	15.46	12.38	7.84	60	60	22	30
TH2562	0.965	1.254	0.7	0.97	0.68	0	14.4	Ø20	1.16	0.114	12.38	12.24	7.83	60	59.9	22	30
TH2564	0.257	0.334	0.47	1.00	0.47	0	14.4	Ø20	0.8	0.058	12.24	12.22	7.82	59.9	59.9	22	30
TH2565	2.17	2.821	0.47	1.00	0.47	0	14.4	Ø20	0.8	0.058	12.22	12.05	7.82	59.9	59.9	22	30

2.5.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2567	3.714	4.456	0.23	1.00	0.23	-2.1	12.4	Ø16	0.54	0.034	12.05	14	37.31	59.9	59.2	-	-

2.6.

2.6.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2568	4.007	5.209	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	33.94	30.46	8.79	60	60	28	30
TH2569	1.55	2.015	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	30.46	30.1	7.83	60	60	22	30
TH2570	1.168	1.518	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	30.1	29.97	7.83	60	59.9	22	30
TH2571	3.88	5.044	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	29.97	29.52	7.82	59.9	59.9	22	30

2.6.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2573	3.823	4.588	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	29.52	31.28	37.28	59.9	59.4	-	-

2.7.

2.7.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2579	3.455	4.146	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	20.18	16.87	8.79	60	60	28	30
TH2580	0.785	0.942	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	16.87	16.71	7.83	60	60	22	30
TH2581	1.178	1.413	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	16.71	16.58	7.83	60	59.9	22	30
TH2582	4.076	4.891	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	16.58	16.14	7.83	59.9	59.9	22	30

2.7.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2583	4.122	4.946	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.14	17.88	37.31	59.9	59.4	-	-

2.8.

2.8.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2590	3.455	4.146	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	26.19	22.88	8.79	60	60	28	30
TH2591	0.785	0.942	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.88	22.71	7.83	60	60	22	30
TH2592	1.178	1.413	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.71	22.59	7.83	60	59.9	22	30
TH2593	4.076	4.891	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.59	22.15	7.83	59.9	59.9	22	30

2.8.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2594	4.122	4.946	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.15	23.89	37.31	59.9	59.4	-	-

2.9.

2.9.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2601	3.219	4.185	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	22.45	19.14	8.79	60	60	28	30
TH2608	2.29	2.978	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.14	18.48	7.83	60	60	22	30

2.9.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2611	3.345	4.014	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.48	20.28	37.4	60	59.5	-	-

2.10.

2.10.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2612	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	37.46	34.18	8.79	60	60	28	30
TH2616	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	34.18	34.02	7.83	60	59.9	22	30

2.10.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2618	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	34.02	35.84	37.4	59.9	59.6	-	-

2.11.

2.11.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2619	3.578	4.651	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	32.46	29.32	8.79	60	60	28	30
TH2622	0.468	0.609	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	29.32	29.18	7.83	60	60	22	30
TH2623	1.303	1.694	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	29.18	28.86	7.83	60	59.9	22	30

2.11.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2624	2.863	3.436	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	28.86	30.71	37.4	59.9	59.6	-	-

2.12.

2.12.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2627	3.22	4.186	1.17	0.86	1	2.65	14.4	Ø20	1.71	0.231	15	11.38	7.84	60	60	22	30
TH2628	0.409	0.531	0.7	0.97	0.68	0	14.4	Ø20	1.16	0.114	11.38	11.32	7.83	60	60	22	30
TH2629	0.202	0.262	0.47	1.00	0.47	0	14.4	Ø20	0.8	0.058	11.32	11.31	7.83	60	60	22	30

2.12.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2631	3.594	4.313	0.23	1.00	0.23	-2.1	12.4	Ø16	0.54	0.034	11.31	13.26	37.41	60	59.3	-	-

2.13.

2.13.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2636	3.578	4.651	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	34.29	31.14	8.79	60	60	28	30
TH2639	0.468	0.609	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	31.14	31.01	7.83	60	60	22	30
TH2640	1.303	1.694	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	31.01	30.69	7.83	60	59.9	22	30

2.13.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2641	2.863	3.436	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	30.69	32.54	37.4	59.9	59.6	-	-

2.14.

2.14.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2644	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	28.58	25.51	8.79	60	60	28	30
TH2647	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	25.51	25.21	7.83	60	60	22	30
TH2648	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	25.21	24.93	7.83	60	59.9	22	30

2.14.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2649	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	24.93	26.74	37.4	59.9	59.5	-	-

2.15.

2.15.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2652	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	20.09	17.02	8.79	60	60	28	30
TH2655	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	17.02	16.72	7.83	60	60	22	30
TH2656	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	16.72	16.44	7.83	60	59.9	22	30

2.15.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2657	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.44	18.24	37.4	59.9	59.5	-	-

2.16.

2.16.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2660	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	18.43	15.15	8.79	60	60	28	30
TH2661	0.316	0.411	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	15.15	15.11	8.78	60	60	28	30
TH2664	1.657	2.154	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	15.11	14.63	7.83	60	60	22	30

2.16.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2667	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14.63	16.39	37.41	60	59.5	-	-

2.17.

2.17.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2671	3.121	4.057	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	26	22.97	8.79	60	60	28	30
TH2673	0.653	0.849	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.97	22.82	7.83	60	60	22	30
TH2674	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.82	22.64	7.83	60	59.9	22	30

2.17.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2676	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.64	24.41	37.39	59.9	59.5	-	-

2.18.

2.18.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2680	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	37.71	34.43	8.79	60	60	28	30
TH2684	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	34.43	34.27	7.83	60	59.9	22	30

2.18.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2686	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	34.27	36.09	37.4	59.9	59.6	-	-

2.19.

2.19.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2687	4.541	5.903	1.85	0.74	1.37	2.65	18	Ø25	1.5	0.138	35.73	32.27	8.79	60	60	28	30
TH2691	0.665	0.865	1.26	0.84	1.05	0	14.4	Ø20	1.8	0.254	32.27	32.05	7.83	60	60	22	30

2.19.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2694	3.781	4.538	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	32.05	33.82	37.41	60	59.5	-	-

2.20.

2.20.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2695	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	36.18	32.9	8.79	60	60	28	30
TH2699	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	32.9	32.74	7.83	60	59.9	22	30

2.20.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2701	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	32.74	34.56	37.4	59.9	59.6	-	-

2.21.

2.21.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2702	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	35.06	31.78	8.79	60	60	28	30
TH2706	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	31.78	31.62	7.83	60	59.9	22	30

2.21.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2708	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	31.62	33.44	37.4	59.9	59.6	-	-

2.22.

2.22.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2709	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	34.78	31.5	8.79	60	60	28	30
TH2713	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	31.5	31.34	7.83	60	59.9	22	30

2.22.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2715	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	31.34	33.16	37.4	59.9	59.6	-	-

2.23.

2.23.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2716	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	35.6	32.33	8.79	60	60	28	30
TH2720	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	32.33	32.16	7.83	60	59.9	22	30

2.23.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2722	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	32.16	33.98	37.4	59.9	59.6	-	-

2.24.

2.24.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2723	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	35.33	32.05	8.79	60	60	28	30
TH2727	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	32.05	31.89	7.83	60	59.9	22	30

2.24.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2729	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	31.89	33.71	37.4	59.9	59.6	-	-

2.25.

2.25.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2730	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	34.21	30.94	8.79	60	60	28	30
TH2734	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	30.94	30.77	7.83	60	59.9	22	30

2.25.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2736	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	30.77	32.59	37.4	59.9	59.6	-	-

2.26.

2.26.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2737	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	33.93	30.65	8.79	60	60	28	30
TH2741	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	30.65	30.49	7.83	60	59.9	22	30

2.26.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2743	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	30.49	32.31	37.4	59.9	59.6	-	-

2.27.

2.27.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2744	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	32.81	29.54	8.79	60	60	28	30
TH2748	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	29.54	29.37	7.83	60	59.9	22	30

2.27.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2750	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	29.37	31.19	37.4	59.9	59.6	-	-

2.28.

2.28.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2751	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	34.92	31.64	8.79	60	60	28	30
TH2755	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	31.64	31.48	7.83	60	59.9	22	30

2.28.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2757	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	31.48	33.3	37.4	59.9	59.6	-	-

2.29.

2.29.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2758	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	34.63	31.35	8.79	60	60	28	30
TH2762	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	31.35	31.19	7.83	60	59.9	22	30

2.29.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2764	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	31.19	33.01	37.4	59.9	59.6	-	-

2.30.

2.30.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2765	4.561	5.929	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	29.46	26.18	8.79	60	60	28	30
TH2769	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	26.18	26.02	7.83	60	59.9	22	30

2.30.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2771	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	26.02	27.84	37.4	59.9	59.6	-	-

2.31.

2.31.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2772	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	30.59	27.31	8.79	60	60	28	30
TH2776	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	27.31	27.15	7.83	60	59.9	22	30

2.31.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2778	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	27.15	28.97	37.4	59.9	59.6	-	-

2.32.

2.32.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2779	2.65	3.445	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	30.79	27.77	8.79	60	60	28	30
TH2780	1.484	1.929	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	27.77	27.57	8.78	60	60	28	30
TH2784	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	27.57	27.4	7.83	60	60	22	30

2.32.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2786	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	27.4	29.22	37.41	60	59.6	-	-

2.33.

2.33.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2787	4.541	5.903	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	31.81	28.54	8.79	60	60	28	30
TH2791	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	28.54	28.37	7.83	60	59.9	22	30

2.33.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2793	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	28.37	30.19	37.4	59.9	59.6	-	-

2.34.

2.34.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2794	2.65	3.445	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	32.16	29.15	8.79	60	60	28	30
TH2795	1.484	1.929	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	29.15	28.94	8.78	60	60	28	30
TH2799	0.665	0.865	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	28.94	28.78	7.83	60	60	22	30

2.34.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2801	3.195	3.834	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	28.78	30.6	37.41	60	59.6	-	-

2.35.

2.35.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2802	3.092	4.02	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	30.58	27.5	8.79	60	60	28	30
TH2805	1.448	1.883	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	27.5	27.14	7.83	60	60	22	30
TH2806	0.458	0.596	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	27.14	27.12	7.83	60	59.9	22	30

2.35.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2807	3.941	4.729	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	27.12	28.88	37.39	59.9	59.4	-	-

2.36.

2.36.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2810	3.092	4.02	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	29.01	25.72	8.79	60	60	28	30
TH2814	0.607	0.789	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	25.72	25.64	8.78	60	60	28	30
TH2815	0.71	0.924	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	25.64	25.54	8.78	60	60	28	30
TH2817	0.339	0.441	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	25.54	25.44	7.83	60	60	22	30
TH2820	3.128	4.066	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	25.44	25.08	7.83	60	59.9	22	30

2.36.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2822	3.86	4.632	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	25.08	26.84	37.34	59.9	59.4	-	-

2.37.

2.37.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2823	3.34	4.342	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	34.11	30.77	8.79	60	60	28	30

2.37.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2824	1.829	2.195	0.95	0.90	0.86	0	12.4	Ø16	1.98	0.349	30.77	30	37.44	60	59.9	-	-
TH2826	4.792	5.75	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	30	31.68	37.3	59.9	59.3	-	-

2.38.

2.38.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2832	3.839	4.99	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	28.09	24.96	8.79	60	60	28	30
TH2833	0.287	0.373	1.13	0.86	0.98	0.013	14.4	Ø20	1.67	0.222	24.96	24.86	7.83	60	60	22	30
TH2835	0.821	1.068	0.59	1.00	0.59	0.037	14.4	Ø20	1.01	0.09	24.86	24.73	7.83	60	59.9	22	30

2.38.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2837	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	24.73	26.5	37.4	59.9	59.5	-	-

2.39.

2.39.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2841	3.256	4.233	1.85	0.74	1.37	2.6	18	Ø25	1.5	0.138	25.54	22.36	8.79	60	60	28	30
TH2843	0.538	0.699	1.31	0.83	1.09	0	14.4	Ø20	1.85	0.268	22.36	22.17	7.83	60	60	22	30
TH2847	1.337	1.737	0.72	1.00	0.72	0.05	14.4	Ø20	1.23	0.127	22.17	21.9	7.83	60	59.9	22	30

2.39.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2848	0.875	1.05	0.36	1.00	0.36	-0.05	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.9	21.87	37.4	59.9	59.8	-	-
TH2849	3.745	4.494	0.36	1.00	0.36	-2.05	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.87	23.6	37.24	59.8	59.4	-	-

2.40.

2.40.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2852	3.133	4.073	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	27.08	24.05	8.79	60	60	28	30
TH2854	0.641	0.833	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	24.05	23.9	7.83	60	60	22	30
TH2855	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	23.9	23.72	7.83	60	59.9	22	30

2.40.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2857	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	23.72	25.49	37.39	59.9	59.5	-	-

2.41.

2.41.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2861	3.342	4.344	1.49	0.79	1.19	2.592	18	Ø25	1.3	0.106	28.59	25.53	8.79	60	60	28	30
TH2863	0.497	0.646	0.95	0.90	0.86	0.008	14.4	Ø20	1.47	0.176	25.53	25.41	7.83	60	60	22	30
TH2864	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	25.41	25.23	7.83	60	59.9	22	30

2.41.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2866	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	25.23	27	37.39	59.9	59.5	-	-

2.42.

2.42.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2870	3.157	4.104	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	29.12	26.09	8.79	60	60	28	30
TH2872	0.617	0.802	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	26.09	25.95	7.83	60	60	22	30
TH2876	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	25.95	25.77	7.83	60	59.9	22	30

2.42.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2878	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	25.77	27.54	37.39	59.9	59.5	-	-

2.43.

2.43.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2879	3.345	4.348	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	30.31	27.25	8.79	60	60	28	30
TH2881	0.573	0.745	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	27.25	27.11	7.83	60	60	22	30
TH2885	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	27.11	26.94	7.83	60	59.9	22	30

2.43.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2887	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	26.94	28.7	37.39	59.9	59.5	-	-

2.44.

2.44.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2888	3.126	4.064	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	29.61	26.58	8.79	60	60	28	30
TH2890	0.648	0.842	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	26.58	26.44	7.83	60	60	22	30
TH2894	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	26.44	26.26	7.83	60	59.9	22	30

2.44.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2896	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	26.26	28.02	37.39	59.9	59.5	-	-

2.45.

2.45.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2897	3.153	4.099	1.49	0.79	1.19	2.589	18	Ø25	1.3	0.106	30.15	27.13	8.79	60	60	28	30
TH2899	0.655	0.851	0.95	0.90	0.86	0.011	14.4	Ø20	1.47	0.176	27.13	26.97	7.83	60	60	22	30
TH2903	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	26.97	26.79	7.83	60	59.9	22	30

2.45.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2905	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	26.79	28.56	37.39	59.9	59.5	-	-

2.46.

2.46.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2906	3.89	5.058	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	23.6	20.46	8.79	60	60	28	30
TH2907	0.321	0.417	1.13	0.86	0.98	0.014	14.4	Ø20	1.67	0.222	20.46	20.35	7.83	60	60	22	30
TH2908	0.787	1.023	0.59	1.00	0.59	0.036	14.4	Ø20	1.01	0.09	20.35	20.23	7.83	60	59.9	22	30

2.46.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2910	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.23	21.99	37.4	59.9	59.5	-	-

2.47.

2.47.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2915	3.134	4.074	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	23.73	20.7	8.79	60	60	28	30
TH2916	0.64	0.832	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	20.7	20.55	7.83	60	60	22	30
TH2917	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	20.55	20.38	7.83	60	59.9	22	30

2.47.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2919	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.38	22.14	37.39	59.9	59.5	-	-

2.48.

2.48.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2925	0.658	0.856	0.59	1.00	0.59	-0.025	14.4	Ø20	1.01	0.09	20.67	20.61	7.78	59.7	59.7	22	30
TH2926	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	20.61	20.44	7.78	59.7	59.7	22	30

2.48.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2924	3.914	4.697	0.95	0.90	0.86	2.625	16.2	Ø20	1.16	0.096	23.74	20.67	46.7	60	59.7	-	-
TH2928	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.44	22.2	37.07	59.7	59.2	-	-

2.49.

2.49.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2932	3.161	4.109	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	24.58	21.55	8.79	60	60	28	30
TH2933	0.613	0.797	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	21.55	21.41	7.83	60	60	22	30
TH2934	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	21.41	21.23	7.83	60	59.9	22	30

2.49.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2936	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.23	23	37.39	59.9	59.5	-	-

2.50.

2.50.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2941	3.794	4.932	0.95	0.90	0.86	2.6	14.4	Ø20	1.47	0.176	25.06	21.6	7.84	60	60	22	30
TH2942	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	21.6	21.42	7.83	60	59.9	22	30

2.50.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2944	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.42	23.18	37.38	59.9	59.5	-	-

2.51.

2.51.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2948	3.774	4.906	0.95	0.90	0.86	2.6	14.4	Ø20	1.47	0.176	24.12	20.66	7.84	60	60	22	30
TH2952	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	20.66	20.48	7.83	60	59.9	22	30

2.51.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2954	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.48	22.25	37.38	59.9	59.5	-	-

2.52.

2.52.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2955	3.146	4.089	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	25.6	22.57	8.79	60	60	28	30
TH2957	0.648	0.843	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.57	22.42	7.83	60	60	22	30
TH2961	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.42	22.24	7.83	60	59.9	22	30

2.52.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2963	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.24	24.01	37.39	59.9	59.5	-	-

2.53.

2.53.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2964	3.189	4.145	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	25.53	22.49	8.79	60	60	28	30
TH2965	0.605	0.787	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.49	22.35	7.83	60	60	22	30
TH2969	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.35	22.17	7.83	60	59.9	22	30

2.53.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2971	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.17	23.94	37.39	59.9	59.5	-	-

2.54.

2.54.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2973	3.091	4.018	1.49	0.79	1.19	2.6	18	Ø25	1.3	0.106	24.34	21.32	8.79	60	60	28	30
TH2975	0.683	0.889	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	21.32	21.16	7.83	60	60	22	30
TH2979	1.108	1.441	0.59	1.00	0.59	0.05	14.4	Ø20	1.01	0.09	21.16	20.98	7.83	60	59.9	22	30

2.54.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2981	3.801	4.561	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.98	22.75	37.39	59.9	59.5	-	-

2.55.

2.55.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2982	3.292	4.28	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	22.94	19.61	8.79	60	60	28	30
TH2989	2.29	2.978	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.61	18.95	7.83	60	60	22	30

2.55.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2992	3.345	4.014	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.95	20.76	37.4	60	59.5	-	-

2.56.

2.56.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH2993	3.219	4.185	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	23.7	20.39	8.79	60	60	28	30
TH3000	2.29	2.978	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	20.39	19.73	7.83	60	60	22	30

2.56.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3003	3.345	4.014	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.73	21.53	37.4	60	59.5	-	-

2.57.

2.57.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3004	3.29	4.277	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	24.16	20.83	8.79	60	60	28	30
TH3011	2.29	2.978	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	20.83	20.17	7.83	60	60	22	30

2.57.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3014	3.345	4.014	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.17	21.98	37.4	60	59.5	-	-

2.58.

2.58.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3015	3.219	4.185	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	21.73	18.63	8.79	60	60	28	30
TH3016	0.488	0.634	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	18.63	18.57	8.78	60	60	28	30
TH3017	0.299	0.389	1.49	0.79	1.19	0	18	Ø25	1.3	0.106	18.57	18.53	8.78	60	60	28	30
TH3019	1.19	1.547	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	18.53	18.18	7.83	60	59.9	22	30

2.58.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3022	3.345	4.014	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.18	19.99	37.4	59.9	59.5	-	-

2.59.

2.59.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3023	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	28.17	25.1	8.79	60	60	28	30
TH3026	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	25.1	24.79	7.83	60	60	22	30
TH3027	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	24.79	24.52	7.83	60	59.9	22	30

2.59.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3028	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	24.52	26.32	37.4	59.9	59.5	-	-

2.60.

2.60.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3031	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	26.9	23.83	8.79	60	60	28	30
TH3034	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	23.83	23.52	7.83	60	60	22	30
TH3035	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	23.52	23.25	7.83	60	59.9	22	30

2.60.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3036	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	23.25	25.05	37.4	59.9	59.5	-	-

2.61.

2.61.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3039	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	25.6	22.53	8.79	60	60	28	30
TH3042	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	22.53	22.23	7.83	60	60	22	30
TH3043	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	22.23	21.95	7.83	60	59.9	22	30

2.61.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3044	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.95	23.75	37.4	59.9	59.5	-	-

2.62.

2.62.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3047	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	23.99	20.92	8.79	60	60	28	30
TH3050	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	20.92	20.61	7.83	60	60	22	30
TH3051	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	20.61	20.34	7.83	60	59.9	22	30

2.62.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3052	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.34	22.14	37.4	59.9	59.5	-	-

2.63.

2.63.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3055	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	22.69	19.62	8.79	60	60	28	30
TH3058	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.62	19.32	7.83	60	60	22	30
TH3059	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	19.32	19.04	7.83	60	59.9	22	30

2.63.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3060	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.04	20.85	37.4	59.9	59.5	-	-

2.64.

2.64.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3063	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	21.44	18.37	8.79	60	60	28	30
TH3066	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	18.37	18.06	7.83	60	60	22	30
TH3067	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	18.06	17.78	7.83	60	59.9	22	30

2.64.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3068	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	17.78	19.59	37.4	59.9	59.5	-	-

2.65.

2.65.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3071	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	23	19.93	8.79	60	60	28	30
TH3074	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.93	19.63	7.83	60	60	22	30
TH3075	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	19.63	19.35	7.83	60	59.9	22	30

2.65.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3076	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.35	21.16	37.4	59.9	59.5	-	-

2.66.

2.66.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3079	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	21.55	18.48	8.79	60	60	28	30
TH3082	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	18.48	18.17	7.83	60	60	22	30
TH3083	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	18.17	17.9	7.83	60	59.9	22	30

2.66.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3084	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	17.9	19.7	37.4	59.9	59.5	-	-

2.67.

2.67.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3087	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	22.96	19.89	8.79	60	60	28	30
TH3090	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.89	19.58	7.83	60	60	22	30
TH3091	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	19.58	19.31	7.83	60	59.9	22	30

2.67.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3092	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.31	21.11	37.4	59.9	59.5	-	-

2.68.

2.68.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3095	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	24.4	21.33	8.79	60	60	28	30
TH3098	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	21.33	21.02	7.83	60	60	22	30
TH3099	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	21.02	20.75	7.83	60	59.9	22	30

2.68.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3100	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.75	22.55	37.4	59.9	59.5	-	-

2.69.

2.69.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3103	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	25.9	22.83	8.79	60	60	28	30
TH3106	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	22.83	22.52	7.83	60	60	22	30
TH3107	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	22.52	22.25	7.83	60	59.9	22	30

2.69.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3108	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.25	24.05	37.4	59.9	59.5	-	-

2.70.

2.70.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3111	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	27.47	24.4	8.79	60	60	28	30
TH3114	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	24.4	24.1	7.83	60	60	22	30
TH3115	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	24.1	23.82	7.83	60	59.9	22	30

2.70.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3116	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	23.82	25.63	37.4	59.9	59.5	-	-

2.71.

2.71.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3119	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	28.79	25.72	8.79	60	60	28	30
TH3122	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	25.72	25.42	7.83	60	60	22	30
TH3123	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	25.42	25.14	7.83	60	59.9	22	30

2.71.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3124	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	25.14	26.95	37.4	59.9	59.5	-	-

2.72.

2.72.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3127	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	15	11.93	8.79	60	60	28	30
TH3130	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	11.93	11.62	7.83	60	60	22	30
TH3131	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	11.62	11.35	7.83	60	59.9	22	30

2.72.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3132	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	11.35	13.15	37.4	59.9	59.5	-	-

2.73.

2.73.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3135	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	18.28	15.21	8.79	60	60	28	30
TH3138	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	15.21	14.9	7.83	60	60	22	30
TH3139	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	14.9	14.62	7.83	60	59.9	22	30

2.73.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3140	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14.62	16.43	37.4	59.9	59.5	-	-

2.74.

2.74.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3143	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	19.3	16.23	8.79	60	60	28	30
TH3146	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	16.23	15.93	7.83	60	60	22	30
TH3147	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	15.93	15.65	7.83	60	59.9	22	30

2.74.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3148	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.65	17.45	37.4	59.9	59.5	-	-

2.75.

2.75.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3151	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	16.45	13.38	8.79	60	60	28	30
TH3154	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	13.38	13.08	7.83	60	60	22	30
TH3155	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	13.08	12.8	7.83	60	59.9	22	30

2.75.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3156	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	12.8	14.61	37.4	59.9	59.5	-	-

2.76.

2.76.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3159	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	17.6	14.53	8.79	60	60	28	30
TH3162	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	14.53	14.22	7.83	60	60	22	30
TH3164	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	14.22	13.95	7.83	60	59.9	22	30

2.76.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3165	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	13.95	15.75	37.4	59.9	59.5	-	-

2.77.

2.77.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3167	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	17.87	14.8	8.79	60	60	28	30
TH3170	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	14.8	14.49	7.83	60	60	22	30
TH3171	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	14.49	14.22	7.83	60	59.9	22	30

2.77.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3172	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14.22	16.02	37.4	59.9	59.5	-	-

2.78.

2.78.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3175	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	20.51	17.44	8.79	60	60	28	30
TH3178	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	17.44	17.13	7.83	60	60	22	30
TH3179	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	17.13	16.86	7.83	60	59.9	22	30

2.78.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3180	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.86	18.66	37.4	59.9	59.5	-	-

2.79.

2.79.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3183	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	18.89	15.82	8.79	60	60	28	30
TH3186	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	15.82	15.52	7.83	60	60	22	30
TH3187	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	15.52	15.24	7.83	60	59.9	22	30

2.79.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3188	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.24	17.05	37.4	59.9	59.5	-	-

2.80.

2.80.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3191	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	19.3	16.23	8.79	60	60	28	30
TH3194	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	16.23	15.93	7.83	60	60	22	30
TH3195	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	15.93	15.65	7.83	60	59.9	22	30

2.80.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3196	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.65	17.46	37.4	59.9	59.5	-	-

2.81.

2.81.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3199	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	22.8	19.73	8.79	60	60	28	30
TH3202	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.73	19.43	7.83	60	60	22	30
TH3203	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	19.43	19.15	7.83	60	59.9	22	30

2.81.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3205	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.15	20.96	37.4	59.9	59.5	-	-

2.82.

2.82.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3207	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	21.81	18.74	8.79	60	60	28	30
TH3210	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	18.74	18.43	7.83	60	60	22	30
TH3211	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	18.43	18.16	7.83	60	59.9	22	30

2.82.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3212	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.16	19.96	37.4	59.9	59.5	-	-

2.83.

2.83.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3215	3.053	3.969	1.85	0.74	1.37	2.65	18	Ø25	1.5	0.138	20.9	17.71	8.79	60	60	28	30
TH3219	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	17.71	17.4	7.83	60	60	22	30
TH3220	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	17.4	17.12	7.83	60	60	22	30

2.83.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3221	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	17.12	18.93	37.4	60	59.5	-	-

2.84.

2.84.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3224	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	23.08	20	8.79	60	60	28	30
TH3227	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	20	19.7	7.83	60	60	22	30
TH3228	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	19.7	19.42	7.83	60	59.9	22	30

2.84.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3229	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.42	21.23	37.4	59.9	59.5	-	-

2.85.

2.85.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3232	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	25.08	22.01	8.79	60	60	28	30
TH3235	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	22.01	21.7	7.83	60	60	22	30
TH3236	1.112	1.445	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	21.7	21.38	7.83	60	59.9	22	30

2.85.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3238	3.864	4.637	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.38	23.14	37.4	59.9	59.5	-	-

2.86.

2.86.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3240	3.053	3.969	1.49	0.79	1.19	2.65	18	Ø25	1.3	0.106	23.86	20.79	8.79	60	60	28	30
TH3243	1.062	1.38	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	20.79	20.49	7.83	60	60	22	30
TH3244	1.112	1.445	0.9	1.00	0.9	0	14.4	Ø20	1.54	0.19	20.49	20.21	7.83	60	59.9	22	30

2.86.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3245	3.381	4.057	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.21	22.02	37.4	59.9	59.5	-	-

2.87.

2.87.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3248	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	18.97	15.69	8.79	60	60	28	30
TH3249	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	15.69	15.13	7.83	60	60	22	30

2.87.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3252	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.13	16.88	37.41	60	59.5	-	-

2.88.

2.88.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3259	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	19.51	16.23	8.79	60	60	28	30
TH3260	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	16.23	15.66	7.83	60	60	22	30

2.88.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3263	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.66	17.42	37.41	60	59.5	-	-

2.89.

2.89.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3270	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	20.06	16.79	8.79	60	60	28	30
TH3271	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	16.79	16.22	7.83	60	60	22	30

2.89.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3274	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.22	17.98	37.41	60	59.5	-	-

2.90.

2.90.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3281	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	20.55	17.27	8.79	60	60	28	30
TH3282	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	17.27	16.7	7.83	60	60	22	30

2.90.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3285	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.7	18.46	37.41	60	59.5	-	-

2.91.

2.91.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3292	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	21.1	17.82	8.79	60	60	28	30
TH3293	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	17.82	17.25	7.83	60	60	22	30

2.91.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3296	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	17.25	19.01	37.41	60	59.5	-	-

2.92.

2.92.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3303	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	21.65	18.37	8.79	60	60	28	30
TH3304	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	18.37	17.81	7.83	60	60	22	30

2.92.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3307	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	17.81	19.56	37.41	60	59.5	-	-

2.93.

2.93.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3314	3.038	3.949	2.09	0.71	1.48	2.65	18	Ø25	1.62	0.159	22.82	19.54	8.79	60	60	28	30
TH3315	1.973	2.565	1.13	0.86	0.98	0	14.4	Ø20	1.67	0.222	19.54	18.97	7.83	60	60	22	30

2.93.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3318	3.894	4.673	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.97	20.73	37.41	60	59.5	-	-

2.94.

2.94.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	20.56	16.81	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	16.81	16.76	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	16.76	16.75	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	16.75	16.64	7.83	60	59.9	22	30

2.94.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.64	18.4	37.32	59.9	59.4	-	-

2.95.

2.95.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	21.95	18.19	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	18.19	18.14	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.14	18.14	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.14	18.03	7.83	60	59.9	22	30

2.95.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.03	19.79	37.32	59.9	59.4	-	-

2.96.

2.96.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	23.5	19.75	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	19.75	19.7	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	19.7	19.69	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	19.69	19.58	7.83	60	59.9	22	30

2.96.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	19.58	21.34	37.32	59.9	59.4	-	-

2.97.

2.97.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	26	22.25	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.25	22.2	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	22.2	22.19	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	22.19	22.09	7.83	60	59.9	22	30

2.97.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.09	23.84	37.32	59.9	59.4	-	-

2.98.

2.98.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	26.05	22.3	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	22.3	22.25	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	22.25	22.24	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	22.24	22.14	7.83	60	59.9	22	30

2.98.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.14	23.89	37.32	59.9	59.4	-	-

2.99.

2.99.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	24.98	21.23	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	21.23	21.18	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	21.18	21.17	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	21.17	21.07	7.83	60	59.9	22	30

2.99.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	21.07	22.83	37.32	59.9	59.4	-	-

2.100.

2.100.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	23.93	20.18	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	20.18	20.13	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	20.13	20.12	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	20.12	20.02	7.83	60	59.9	22	30

2.100.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	20.02	21.77	37.32	59.9	59.4	-	-

2.101.

2.101.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	20.84	17.09	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	17.09	17.04	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	17.04	17.03	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	17.03	16.92	7.83	60	59.9	22	30

2.101.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.92	18.68	37.32	59.9	59.4	-	-

2.102.

2.102.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	19.52	15.77	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	15.77	15.72	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	15.72	15.71	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	15.71	15.6	7.83	60	59.9	22	30

2.102.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.6	17.36	37.32	59.9	59.4	-	-

2.103.

2.103.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	26.31	22.56	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.56	22.46	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.46	22.42	7.83	60	60	22	30
210	0.983	1.278	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	22.42	22.19	7.83	60	60	22	30
210	0.33	0.43	0.72	1.00	0.72	0	14.4	Ø20	1.23	0.127	22.19	22.14	7.83	60	59.9	22	30
210	0.889	1.156	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	22.14	22.1	7.83	59.9	59.9	22	30

2.103.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	22.1	23.86	37.36	59.9	59.4	-	-

2.104.

2.104.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3418	1.3	1.69	0.83	0.93	0.77	0	14.4	Ø20	1.32	0.144	27.45	27.21	7.79	59.8	59.8	22	30

2.104.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3417	2.65	3.18	0.83	0.93	0.77	2.65	16.2	Ø20	1.04	0.079	30.35	27.45	46.7	60	59.8	-	-
TH3424	5.734	6.881	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	27.21	28.8	37.17	59.8	59.1	-	-

2.105.

2.105.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	15.12	11.37	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	11.37	11.32	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	11.32	11.31	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	11.31	11.21	7.83	60	59.9	22	30

2.105.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	11.21	12.96	37.32	59.9	59.4	-	-

2.106.

2.106.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	16.53	12.78	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	12.78	12.73	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	12.73	12.72	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	12.72	12.62	7.83	60	59.9	22	30

2.106.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	12.62	14.37	37.32	59.9	59.4	-	-

2.107.

2.107.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	16.81	13.06	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	13.06	13.01	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	13.01	13	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	13	12.9	7.83	60	59.9	22	30

2.107.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	12.9	14.66	37.32	59.9	59.4	-	-

2.108.

2.108.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	17.91	14.16	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	14.16	14.11	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	14.11	14.1	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	14.1	14	7.83	60	59.9	22	30

2.108.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14	15.75	37.32	59.9	59.4	-	-

2.109.

2.109.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	17.92	14.17	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	14.17	14.12	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	14.12	14.11	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	14.11	14.01	7.83	60	59.9	22	30

2.109.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14.01	15.76	37.32	59.9	59.4	-	-

2.110.

2.110.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	19.47	15.72	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	15.72	15.67	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	15.67	15.66	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	15.66	15.56	7.83	60	59.9	22	30

2.110.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.56	17.31	37.32	59.9	59.4	-	-

2.111.

2.111.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	21.09	17.34	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	17.34	17.29	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	17.29	17.28	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	17.28	17.18	7.83	60	59.9	22	30

2.111.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	17.18	18.93	37.32	59.9	59.4	-	-

2.112.

2.112.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	20.04	16.29	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	16.29	16.24	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	16.24	16.23	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	16.23	16.13	7.83	60	59.9	22	30

2.112.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	16.13	17.88	37.32	59.9	59.4	-	-

2.113.

2.113.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	22.16	18.41	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	18.41	18.36	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.36	18.35	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.35	18.25	7.83	60	59.9	22	30

2.113.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.25	20	37.32	59.9	59.4	-	-

2.114.

2.114.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	22.42	18.67	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	18.67	18.57	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	18.57	18.53	7.83	60	60	22	30
210	0.983	1.278	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	18.53	18.3	7.83	60	60	22	30
210	0.33	0.43	0.72	1.00	0.72	0	14.4	Ø20	1.23	0.127	18.3	18.25	7.83	60	59.9	22	30
210	0.889	1.156	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.25	18.21	7.83	59.9	59.9	22	30

2.114.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.21	19.96	37.36	59.9	59.4	-	-

2.115.

2.115.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.164	4.113	1.31	0.83	1.09	2.65	14.4	Ø20	1.85	0.268	22.11	18.36	7.84	60	60	22	30
108	0.431	0.561	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	18.36	18.31	7.83	60	60	22	30
108	0.173	0.225	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.31	18.3	7.83	60	60	22	30
210	2.202	2.863	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.036	18.3	18.19	7.83	60	59.9	22	30

2.115.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
210	3.909	4.691	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	18.19	19.95	37.32	59.9	59.4	-	-

2.116.

2.116.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3526	3.067	3.68	1.85	0.74	1.37	2.65	18	Ø25	1.5	0.138	18.06	14.91	8.79	60	60	28	30
TH3527	3.344	4.013	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	14.91	14.2	7.83	60	59.9	22	30
TH3530	1.181	1.418	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	14.2	14.08	7.82	59.9	59.9	22	30

2.116.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m^3/h)	K	Q_s (m^3/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3531	3.711	4.454	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14.08	15.85	37.36	59.9	59.5	-	-

2.117.

2.117.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3539	3.067	3.68	1.85	0.74	1.37	2.65	18	Ø25	1.5	0.138	18.58	15.42	8.79	60	60	28	30
TH3540	2.76	3.312	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	15.42	14.84	7.83	60	59.9	22	30
TH3543	1.765	2.118	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	14.84	14.65	7.83	59.9	59.9	22	30

2.117.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3544	3.711	4.454	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	14.65	16.42	37.36	59.9	59.5	-	-

2.118.

2.118.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3552	3.067	3.68	1.85	0.74	1.37	2.65	18	Ø25	1.5	0.138	19.19	16.03	8.79	60	60	28	30
TH3553	2.789	3.347	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	16.03	15.44	7.83	60	59.9	22	30
TH3556	1.736	2.083	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	15.44	15.25	7.83	59.9	59.9	22	30

2.118.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3557	3.711	4.454	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.25	17.03	37.36	59.9	59.5	-	-

2.119.

2.119.1. AC_Derivación particular

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3565	3.067	3.68	1.85	0.74	1.37	2.65	18	Ø25	1.5	0.138	19.8	16.65	8.79	60	60	28	30
TH3566	2.439	2.927	0.95	0.90	0.86	0	14.4	Ø20	1.47	0.176	16.65	16.13	7.83	60	59.9	22	30
TH3569	2.086	2.504	0.59	1.00	0.59	0	14.4	Ø20	1.01	0.09	16.13	15.91	7.83	59.9	59.9	22	30

2.119.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
TH3570	3.711	4.454	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	15.91	17.68	37.35	59.9	59.5	-	-

2.120.

2.120.1. AC_Derivación particular interior

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
PCN.P01	1.486	1.932	0.83	0.93	0.77	0	14.4	Ø20	1.32	0.144	28.32	28.04	7.79	59.8	59.8	22	30
PCN.P01	0.47	0.611	0.36	1.00	0.36	0	14.4	Ø20	0.61	0.037	28.04	28.02	7.79	59.8	59.8	22	30

2.120.2. AC_Derivación de aparato

Tuberías																	
Referencia	L_r (m)	L_{eq} (m)	Q_b (m³/h)	K	Q_s (m³/h)	h (m)	D_{int} (mm)	D_{com} (mm)	v (m/s)	J (mca/m)	P_{ent} (mca)	P_{sal} (mca)	E_p (W/m)	T_{ent} (°C)	T_{sal} (°C)	D_{ais} (mm)	E_{ais} (mm)
PCN.P01	2.65	3.18	0.83	0.93	0.77	2.65	16.2	Ø20	1.04	0.079	31.22	28.32	46.7	60	59.8	-	-
PCN.P01	1.077	1.293	0.36	1.00	0.36	0	12.4	Ø16	0.83	0.073	28.02	27.92	37.15	59.8	59.6	-	-
PCN.P01	2.1	2.52	0.36	1.00	0.36	-2.1	12.4	Ø16	0.83	0.073	27.92	29.84	36.96	59.6	59.4	-	-

2.121. Abreviaturas utilizadas

Abreviaturas utilizadas			
P	Presión (mca)	D_{int}	Diámetro interior comercial (mm)
$P_{mín}$	Presión mínima (mca)	D_{com}	Diámetro comercial (mm)
$P_{máx}$	Presión máxima (mca)	L_r	Longitud medida sobre planos (m)
P_{ent}	Presión de entrada (mca)	L_{eq}	Longitud equivalente (m)
P_{sal}	Presión de salida (mca)	E_p	Flujo de calor lineal (W/m)
Q	Caudal (m³/h)	T_{ent}	Temperatura de entrada (°C)
Q_b	Caudal bruto (m³/h)	T_{sal}	Temperatura de salida (°C)
K	Coeficiente de simultaneidad	D_{ais}	Diámetro interior del aislamiento térmico (mm)
Q_s	Caudal, con simultaneidad aplicada (Q_b x K) (m³/h)	E_{ais}	Espesor del aislamiento térmico (mm)
J	Pérdida de carga localizada (mca)	h	Desnivel (%)
J	Pérdida de carga del tramo (mca/m)	v	Velocidad (m/s)
D	Diámetro (mm)	n	Número de salidas

3. COMPROBACIONES

3.1. Tuberías

Referencia:
TH1. AF_Acometida

Descripción:
Caudal bruto: 446.4 m³/h
Simultaneidad: 0.0822288
Caudal con simultaneidad: 36.71 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.216 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 8.879 m

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 90 mm Calculado: 90 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 72.1 mm Calculado: 73.6 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 36.71 m³/h Máximo: 38.29 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 2.4 m/s Máximo: 2.5 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2. AF_Acometida

Descripción:
Caudal bruto: 446.4 m³/h
Simultaneidad: 0.0822288
Caudal con simultaneidad: 36.71 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.216 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 64.807 m

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 90 mm Calculado: 90 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 72.1 mm Calculado: 73.6 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 36.71 m³/h Máximo: 38.29 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 2.4 m/s Máximo: 2.5 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1547. AF_Acometida

Descripción:
Caudal bruto: 180 m³/h
Simultaneidad: 0.116135
Caudal con simultaneidad: 20.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.214 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 8.629 m

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 40 mm Calculado: 75 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 54.4 mm Calculado: 61.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 20.9 m³/h Máximo: 26.65 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.96 m/s Máximo: 2.5 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.701 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.541 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.905 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.265 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.185 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571

Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2547. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 2.21 m³/h
Simultaneidad: 0.694935
Caudal con simultaneidad: 1.54 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.68 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.54 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.68 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2548. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.33 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2561. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.7 m³/h
Simultaneidad: 0.965274
Caudal con simultaneidad: 0.68 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.84 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.68 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.16 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2565. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.47 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.47 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.821 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 9.1 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.47 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.8 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2562. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.7 m³/h
Simultaneidad: 0.965274
Caudal con simultaneidad: 0.68 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.254 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.68 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.16 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2567. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.23 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.23 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.456 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 6.4 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.23 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2568. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.209 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2569. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.015 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2570. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.518 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2571. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.044 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2573. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.588 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2579. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.146 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2580. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.942 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2581. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.413 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2582. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.891 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2583. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.946 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2590. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.146 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2591. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.942 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2592. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 1.413 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2593. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.891 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2594. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.946 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2601. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.185 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2608. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.978 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2611. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.014 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2612. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2616. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2618. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2619. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.651 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2622. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.609 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2624. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.436 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2623. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.694 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2627. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.17 m³/h
Simultaneidad: 0.855142
Caudal con simultaneidad: 1 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.186 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.71 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2628. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.7 m³/h
Simultaneidad: 0.965274

Caudal con simultaneidad: 0.68 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.531 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.68 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.16 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2629. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.47 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.47 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.262 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 9.1 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.47 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.8 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2631. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.23 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.23 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.313 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 6.4 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.23 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2636. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.651 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2639. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.609 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2641. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 3.436 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2640. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.694 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2644. AC_Derivación particular interior

Descripción:

Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2647. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2649. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2648. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2652. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2655. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703

Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2657. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

TH2656. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2660. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2661. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.411 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2667. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2676. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2671. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2674. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2680. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2684. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2686. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2687. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2691. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.26 m³/h
Simultaneidad: 0.836978

Caudal con simultaneidad: 1.05 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.7 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.05 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.8 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2694. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.538 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

TH2695. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2699. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2701. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2702. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2706. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2708. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2709. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2713. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2715. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2716. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2720. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2722. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2723. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2727. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2729. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2730. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2734. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2736. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2737. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2741. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2743. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

TH2744. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2748. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2750. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2751. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2755. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2757. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2758. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2762. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2764. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2765. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2769. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2771. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2772. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2776. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2778. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2784. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2786. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2787. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.903 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2791. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2793. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2799. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.865 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2801. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.834 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2802. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.02 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2806. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.596 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2807. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.729 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2810. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.02 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2824. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.195 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 1.98 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2826. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.75 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2823. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h

Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.342 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2837. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2832. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.99 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2833. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.373 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2841. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.233 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2847. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.72 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.72 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.737 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.72 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.23 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2849. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.494 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2848. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.05 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2857. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2855. AC_Derivación particular interior

Descripción:

Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2852. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.073 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2866. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2864. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2861. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.344 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2876. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2870. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.104 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2878. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2885. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2879. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.348 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2887. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2894. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2888. AC_Derivación particular interior

Descripción:

Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.064 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2896. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2903. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2897. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.099 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2905. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2934. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2932. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.109 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2910. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2906. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 5.058 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2907. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.417 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2919. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2915. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.074 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2917. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2925. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.856 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2926. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2928. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2936. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2944. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2942. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2941. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.932 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2952. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2948. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.906 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2954. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2961. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2955. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.089 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2963. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2969. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2964. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.145 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2971. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2979. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2973. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.018 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2981. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2982. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.28 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2989. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.978 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2992. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.014 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2993. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.185 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3000. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.978 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3003. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.014 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3004. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.277 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3011. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.978 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3014. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.014 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3015. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.185 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

TH3022. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.014 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3019. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.547 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3017. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.389 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH800. AF_Acometida

Descripción:
Caudal bruto: 304.2 m³/h
Simultaneidad: 0.0958317
Caudal con simultaneidad: 29.15 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.215 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 67.85 m

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 75 mm Calculado: 90 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 64.2 mm Calculado: 73.6 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 29.15 m³/h Máximo: 38.29 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.9 m/s Máximo: 2.5 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2899. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.851 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3016. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.634 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2863. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.646 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2890. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.842 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2835. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.068 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2908. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.023 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2673. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.849 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2916. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.832 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2924. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.697 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 16.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.48 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 1.16 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2933. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.797 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2854. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.833 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2843. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.699 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2872. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.802 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2975. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h

Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.889 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2965. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.787 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2881. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.745 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2957. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.843 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3023. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3026. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h

Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3028. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3027. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3031. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3034. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3036. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3035. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3039. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435

Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3042. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3044. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3043. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3047. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3050. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3052. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3051. AC_Derivación particular interior

Descripción:

Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3055. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3058. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3060. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3059. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3063. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3066. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3068. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3067. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3071. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3074. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3076. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3075. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3079. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3082. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3084. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3083. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3087. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3090. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3092. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3091. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3095. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3098. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3100. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3099. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3103. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3106. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3108. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3107. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3111. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3114. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3116. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3115. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3119. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3122. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3124. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3123. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3127. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3130. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3132. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3131. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3135. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3138. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3140. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3139. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3165. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3143. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3146. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3148. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3147. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3151. AC_Derivación particular interior

Descripción:

Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3154. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3156. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3155. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3159. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3162. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703

Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3164. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3167. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3170. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3172. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3171. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3175. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3178. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3180. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3179. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3183. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3186. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3188. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3187. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3191. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3194. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3196. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3195. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3199. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3202. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3207. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3212. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3211. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3205. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3203. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

TH3215. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3219. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3221. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3220. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3224. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3227. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h

Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3229. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3228. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3232. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3235. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3240. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.969 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3243. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3245. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.057 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3244. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3236. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3248. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3249. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3252. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3259. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3260. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3263. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3270. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3271. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3274. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3281. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3282. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3285. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3292. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3293. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3296. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3303. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3304. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703

Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3307. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

TH3314. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 2.09 m³/h
Simultaneidad: 0.709622
Caudal con simultaneidad: 1.48 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 16.2 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.48 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.62 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3315. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.565 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3318. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.673 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3238. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.637 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571

Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.278 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2805. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.9 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.9 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.883 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.6 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.9 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.54 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2814. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.789 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2815. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.924 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2780. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2795. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.929 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2779. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2794. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.49 m³/h
Simultaneidad: 0.79435
Caudal con simultaneidad: 1.19 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.445 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.5 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.19 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.3 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3418. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.83 m³/h
Simultaneidad: 0.933691
Caudal con simultaneidad: 0.77 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.69 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.7 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.77 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.32 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3417. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.83 m³/h
Simultaneidad: 0.933691
Caudal con simultaneidad: 0.77 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.18 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.7 mm Calculado: 16.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.77 m³/h Máximo: 1.48 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 1.04 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.156 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.72 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.72 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.43 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.72 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.23 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571

Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1

Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.863 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm

Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.278 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.691 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.156 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.72 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.72 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.43 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.72 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.23 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
210. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.31 m³/h
Simultaneidad: 0.826571
Caudal con simultaneidad: 1.09 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.113 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.9 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.09 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.85 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.561 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
108. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.225 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3526. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.68 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3527. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.013 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3531. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.454 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3539. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h

Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.68 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3540. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.312 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3544. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.454 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3552. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.68 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3553. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085
Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.347 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3557. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.454 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3565. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.85 m³/h
Simultaneidad: 0.73963
Caudal con simultaneidad: 1.37 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.68 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 25 mm Calculado: 28 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 15.6 mm Calculado: 18 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.37 m³/h Máximo: 1.83 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.5 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3566. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.95 m³/h
Simultaneidad: 0.903085

Caudal con simultaneidad: 0.86 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.927 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 12.3 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.86 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.47 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3570. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.454 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:

PCN.P05. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 12.24 m³/h
Simultaneidad: 0.460301
Caudal con simultaneidad: 5.63 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.214 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 10.921 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 40 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 31.6 mm Calculado: 32.6 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 5.63 m³/h Máximo: 6.01 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.87 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P05. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 7.02 m³/h
Simultaneidad: 0.43831
Caudal con simultaneidad: 3.08 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.212 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 7.519 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 32 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 32 mm Calculado: 32 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 23.3 mm Calculado: 26.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 3.08 m³/h Máximo: 3.88 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.59 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P01. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.83 m³/h
Simultaneidad: 0.933691
Caudal con simultaneidad: 0.77 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.932 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.7 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.77 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.32 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P01. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.611 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.61 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P01. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.293 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P01. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.52 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P01. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.83 m³/h
Simultaneidad: 0.933691
Caudal con simultaneidad: 0.77 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 3.18 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 11.7 mm Calculado: 16.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.77 m³/h Máximo: 1.48 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 1.04 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P01. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 12.24 m³/h
Simultaneidad: 0.460301
Caudal con simultaneidad: 5.63 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.214 x 10-6 m²/s

Longitud equivalente: 0.06 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 40 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 31.6 mm Calculado: 32.6 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 5.63 m³/h Máximo: 6.01 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.87 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2817. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.441 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2822. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.632 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2820. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.066 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2550. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.476 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 4.191 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2549. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.72 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.72 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.674 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro interior	Mínimo: 11.3 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.72 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 1.66 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3530. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.418 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3543. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.118 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3556. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.083 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3569. AC_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.59 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.59 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.504 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 10.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.59 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.5 m/s Calculado: 1.01 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2664. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 1.13 m³/h
Simultaneidad: 0.862703
Caudal con simultaneidad: 0.98 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 2.154 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.2 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple

Comprobación	Valores	Estado
Caudal	Calculado: 0.98 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.67 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH3424. AC_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.36 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.36 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.477 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 6.881 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.36 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Calculado: 0.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
PCN.P05. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 11.52 m³/h
Simultaneidad: 0.478338
Caudal con simultaneidad: 5.51 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.213 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 21.38 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Continuidad		

Comprobación	Valores	Estado
Diámetro nominal	Mínimo: 40 mm Calculado: 40 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 31.2 mm Calculado: 32.6 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 5.51 m³/h Máximo: 6.01 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.83 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1590. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 4.86 m³/h
Simultaneidad: 0.511854
Caudal con simultaneidad: 2.49 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.212 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 11.144 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 32 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 25 mm Calculado: 32 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 21 mm Calculado: 26.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 2.49 m³/h Máximo: 3.88 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.28 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1592. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.62 m³/h
Simultaneidad: 0.77385
Caudal con simultaneidad: 1.25 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.21 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 91.501 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 14.9 mm Calculado: 16.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.25 m³/h Máximo: 1.48 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.69 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1591. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 3.24 m³/h
Simultaneidad: 0.602423
Caudal con simultaneidad: 1.95 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.211 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.394 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 25 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 18.6 mm Calculado: 20.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.95 m³/h Máximo: 2.35 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.66 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1595. AF_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.54 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.54 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm

Viscosidad de agua fría: 1.2 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 1.664 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 9.8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.54 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.24 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1594. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 0.54 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.54 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.2 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.643 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 9.8 mm Calculado: 16.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.54 m³/h Máximo: 1.48 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.73 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1593. AF_Derivación particular

Descripción:
Caudal bruto: 1.08 m³/h

Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 1.08 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.2 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.949 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 13.8 mm Calculado: 16.2 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 1.08 m³/h Máximo: 1.48 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.46 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH1596. AF_Derivación de aparato

Descripción:
Caudal bruto: 0.54 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.54 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.003 mm
Viscosidad de agua fría: 1.2 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.66 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 16 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Consumo		
Diámetro nominal	Mínimo: 12 mm Calculado: 16 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 9.8 mm Calculado: 12.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.54 m³/h Máximo: 0.87 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 1.24 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

Referencia:
TH2564. AC_Derivación particular interior

Descripción:
Caudal bruto: 0.47 m³/h
Simultaneidad: 1
Caudal con simultaneidad: 0.47 m³/h
Rugosidad absoluta: 0.007 mm
Viscosidad de agua caliente: 0.475 x 10-6 m²/s
Longitud equivalente: 0.334 m

Comprobación	Valores	Estado
Datos generales		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Aislamiento		
Diámetro del aislamiento térmico	Mínimo: 20 mm Calculado: 22 mm	Cumple
Continuidad		
Diámetro nominal	Mínimo: 20 mm Calculado: 20 mm	Cumple
Cálculo hidráulico		
Diámetro interior	Mínimo: 9.1 mm Calculado: 14.4 mm	Cumple
Caudal	Calculado: 0.47 m³/h Máximo: 1.17 m³/h	Cumple
Velocidad	Mínimo: 0.6 m/s Calculado: 0.8 m/s Máximo: 2 m/s	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A. Pol.La Estación.
C/Cormoranes Tel.9169236300
28320 Pinto(Madrid), ESPAÑA
http://www.ebara.es

GRUPO DE PRESION

· Modelo : **APSG 15-4-4 VV**
· Serie : **EBARA AP VV**
· Fluido : Agua dulce, limpia, temperatura ambiente
· Tensión : 220 V ±10%- III Ph – 60 Hz

Cliente: **MORPH**
Referencia: **P14180**
Proyecto: **ALDEA**
Comentario: **REPUBLICA DOMINICANA**

Fecha:

Partida	Ud.	Composición	P.V.P.(€)
Grupo Presión	1	Grupo de presión de agua EBARA **APSG 15-4-4 VV** formado por **4 bombas** centrífugas EBARA modelo **EVMSG 15-4F5/4,0** tipo "en línea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de **4** kW, cuerpo inferior en fundición,impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM. Accionamiento mediante motor normalizado asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F,protección IP 55, para alimentación trifásica a 220 V ±10% ||| Ph - 60 Hz . Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento montadas en impulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero **DN 100** ;manómetro; presostato de emergencia con válvula de aislamiento. Cuadro eléctrico de fuerza y control, conforme a norma UNE-EN 60204-1, con convertidor de frecuencia, integrado en una estructura de armario de chapa de acero, sobre soporte metálico fijado a la bancada (u opcional fijación a la pared) • Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas, incorporado. • Display digital y teclado de programación. • Filtro EMC integrado. • Doble juego de contactores de fuerza. • Guardamotores de protección para cada bomba. • Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga. • Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y bajo nivel reserva de agua. • Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del convertidor de frecuencia. • Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando de presostatos. • Regulador de nivel/Presostato de mínima para protección contra trabajo en seco,incluido. • Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional bajo demanda). • Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones. Con los módulos opcionales se pueden conectar variados sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Profibus DP. • Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede construir su propia lógica de control en el convertidor, lo que permite un software personalizado. Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4.	

Condiciones de Venta

PORTES, EMBALAJES E IMPUESTOS NO INCLUIDOS
PLAZO ENTREGA: 5 SEMANAS LABORABLES (A CONFIRMAR EN EL MOMENTO DEL PEDIDO)
VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 MES
FORMA DE PAGO: SEGÚN LEY 15/2010, PUESTA EN MARCHA: NO INCLUIDA
SUJETO A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA SALVO PACTO EN CONTRA POR ESCRITO Y FIRMADO

• Las descripciones, datos técnicos, cálculos, planos, esquemas e ilustraciones no son vinculantes; reservado el derecho a introducir modificaciones.

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
Pol.La Estación. C/Cormoranes,6
Tel.916 923 630
28320 Pinto(Madrid), ESPAÑA
http://www.ebara.es

GRUPO DE PRESION

· Modelo : **APSG 15-4-4 VV**
· Serie : **EBARA AP VV**
· Fluido : Agua dulce, limpia, temperatura ambiente
· Tensión : 220 V ±10%- III Ph – 60 Hz

Cliente: **MORPH**
Referencia: **P14180**
Proyecto: **ALDEA**
Comentario: **REPUBLICA DOMINICANA**

Partida	Ud.	Composición	P.V.P.(€)
Depósito hidroneumático	1	Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de caucho atóxico sintético, construido en chapa de acero con protección exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con terminado al horno, de **100** litros de capacidad, timbrado a una presión de **10** Bar.	
Reloj programador	1	Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de control del grupo de presión para alimentación a electroválvula "by pass" 220V.	
Contactos libres potencial	1	Juego de contactos libres de potencial para señalización remota a control centralizado de: Bombas en marcha, disparo protecciones y bajo nivel	

Condiciones de Venta

PORTES, EMBALAJES E IMPUESTOS NO INCLUIDOS
PLAZO ENTREGA: 5 SEMANAS LABORABLES (A CONFIRMAR EN EL MOMENTO DEL PEDIDO)
VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 MES
FORMA DE PAGO: SEGÚN LEY 15/2010, PUESTA EN MARCHA: NO INCLUIDA
SUJETO A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA SALVO PACTO EN CONTRA POR ESCRITO Y FIRMADO

• Las descripciones, datos técnicos, cálculos, planos, esquemas e ilustraciones no son vinculantes; reservado el derecho a introducir modificaciones.


EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
Pol.La Estación. C/Cormoranes,6
Tel.916 923 630
28320 Pinto(Madrid), ESPAÑA
http://www.ebara.es

GRUPO DE PRESION

· Modelo : **APSG 15-4-4 VV**
· Serie : **EBARA AP VV**
· Fluido : Agua dulce, limpia, temperatura ambiente
· Tensión : 220 V ±10%- III Ph – 60 Hz

Cliente: **MORPH**
Referencia: **P14180**
Proyecto: **ALDEA**
Comentario: **REPUBLICA DOMINICANA**

Fecha: .

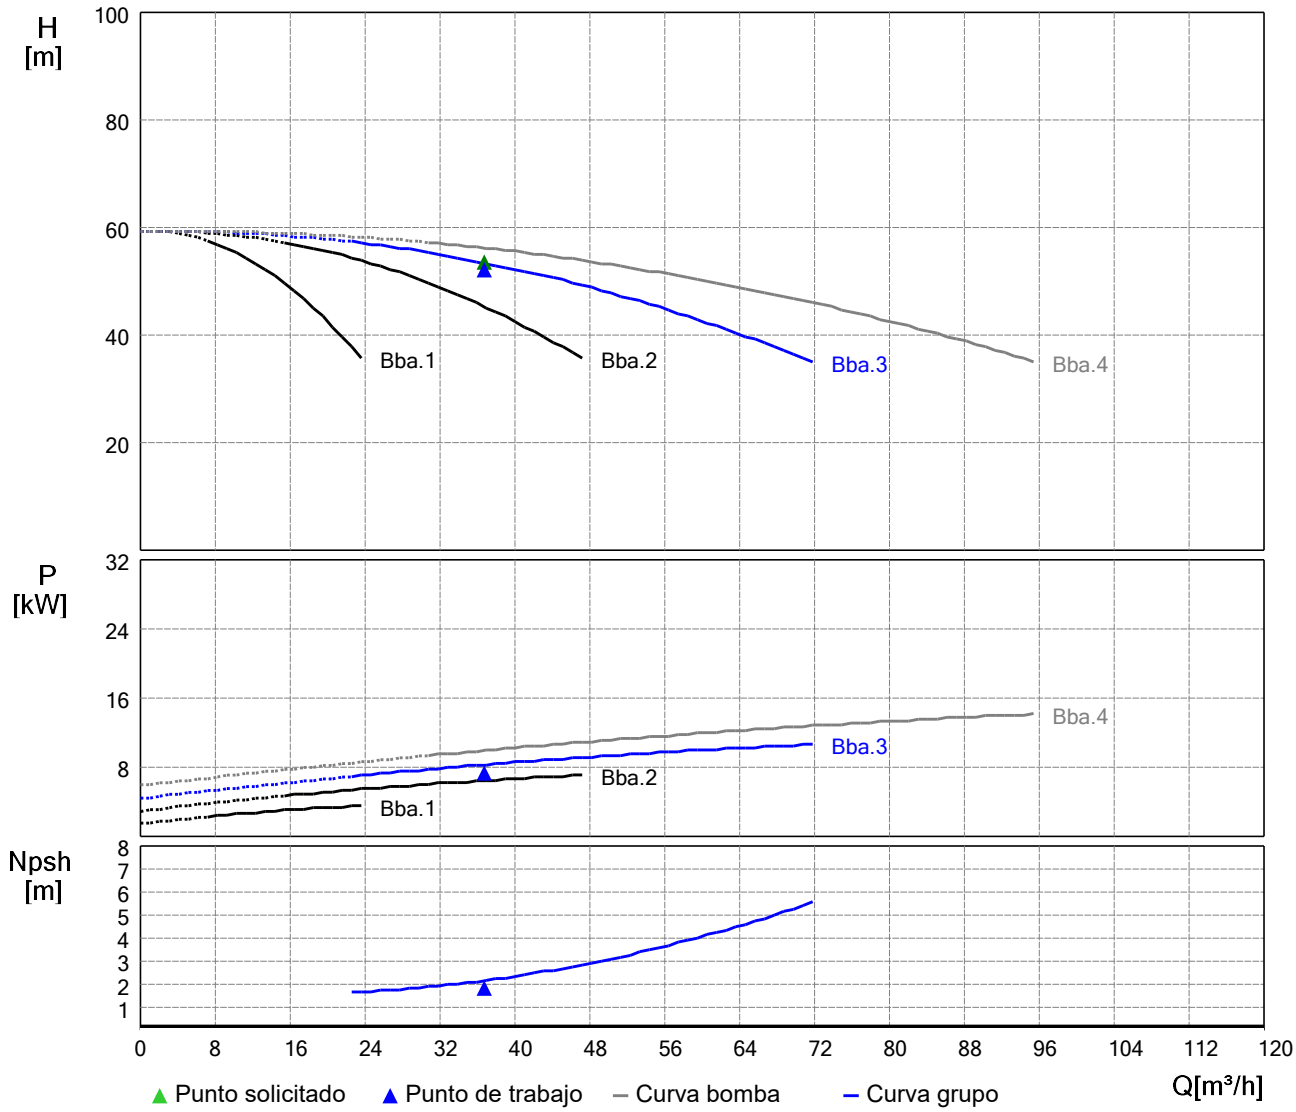

Datos de trabajo solicitados		
Caudal	**36.75**	m³/h
H.M.T.	**55.00**	m.c.a.
Velocidad nominal	**60 Hz**	
R.p.m.	**2900**	
Tipo de fluido	**Agua dulce limpia**	
Temperatura fluido	**Ambiente, 20ºC**	

Datos punto de trabajo proporcionado		
Caudal	**36.75**	m³/h
H.M.T.	**53.44**	m.c.a.
Potencia absorbida	**2.76**	kW (por bomba)
NPSH requerido	**2.16**	m.c.a.
Rendimiento	**64.45**	%
R.p.m.	**2900**	
Diámetro del impulsor	**100**	mm

Componentes opcionales	
Variador frecuencia	**Si**
Depósito hidroneumático)	**Si**
Bomba reserva activa	**Si**
Colector aspiración	**No**
Reloj programador	**Si**
Contactos libres potencial	**Si**

Datos de componentes			
Modelo bomba	**EVMSG 15-4F5/4,0**		
Nº de bombas	**4**		
Potencia motor	**4.00**	kW	
Ø colector impulsión	**DN 100**		
Depósito hidroneumático	**100**	l	x 1
	10.00	bar	

• Las descripciones, datos técnicos, cálculos, planos, esquemas e ilustraciones no son vinculantes; reservado el derecho a introducir modificaciones.

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.
Pol.La Estación. C/Cormoranes,6
Tel.916 923 630
28320 Pinto(Madrid), ESPAÑA
http://www.ebara.es

GRUPO DE PRESION

· Modelo : **APSG 15-4-4 VV**
· Serie : **EBARA AP VV**
· Fluido : Agua dulce, limpia, temperatura ambiente
· Tensión : 220 V ±10%- III Ph – 60 Hz

Cliente: **MORPH**
Referencia: **P14180**
Proyecto: **ALDEA**
Comentario: **REPUBLICA DOMINICANA**

Fecha: .

* Dimensiones aproximadas, orientativas, sólo para cotización (no válidas para implantación definitiva)

Dimensiones grupo de presión (mm)

A	600	**D1**	DN 50
B	1700	**D2**	DN 100
C	400	**H1**	160
E	150	**H2**	160
F	633	**HT**	1400

• Las descripciones, datos técnicos, cálculos, planos, esquemas e ilustraciones no son vinculantes; reservado el derecho a introducir modificaciones.

ÍNDICE

1. CÁLCULO HIDRÁULICO 2

2. NUDOS 3

3. TUBERÍAS 4


ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

1. CÁLCULO HIDRÁULICO

Cálculo hidráulico
Nombre del proyecto: Localización: Referencia del plano: Fecha: 07/05/2024 Diseño Referencia del área de operación: Localización del área de operación: P05 Densidad de descarga: 0.0 mm/min Área de operación: 0.00 m² Área protegida media: 0.00 m² Tipo de rociador calculado: Nº de rociadores calculados: 0 Caudal de los rociadores intermedios: -- Caudal de la BIE: 379.0 lpm Caudal total requerido (incluyendo las BIE): 810.01 kPa @ 379.0 lpm Tiempo mínimo de suministro de agua: 0.0 min. Tipo de sistema: Sistema húmedo Volumen del sistema seco o de acción previa: -- Datos del suministro de agua Fecha: 07/05/2024 Localización: P01 Fuente: Nombre del contratista: Dirección: Nº de teléfono: Nombre del proyectista: Entidad supervisora:

GRÁFICA DE LA INSTALACIÓN

$N^{1.85}$

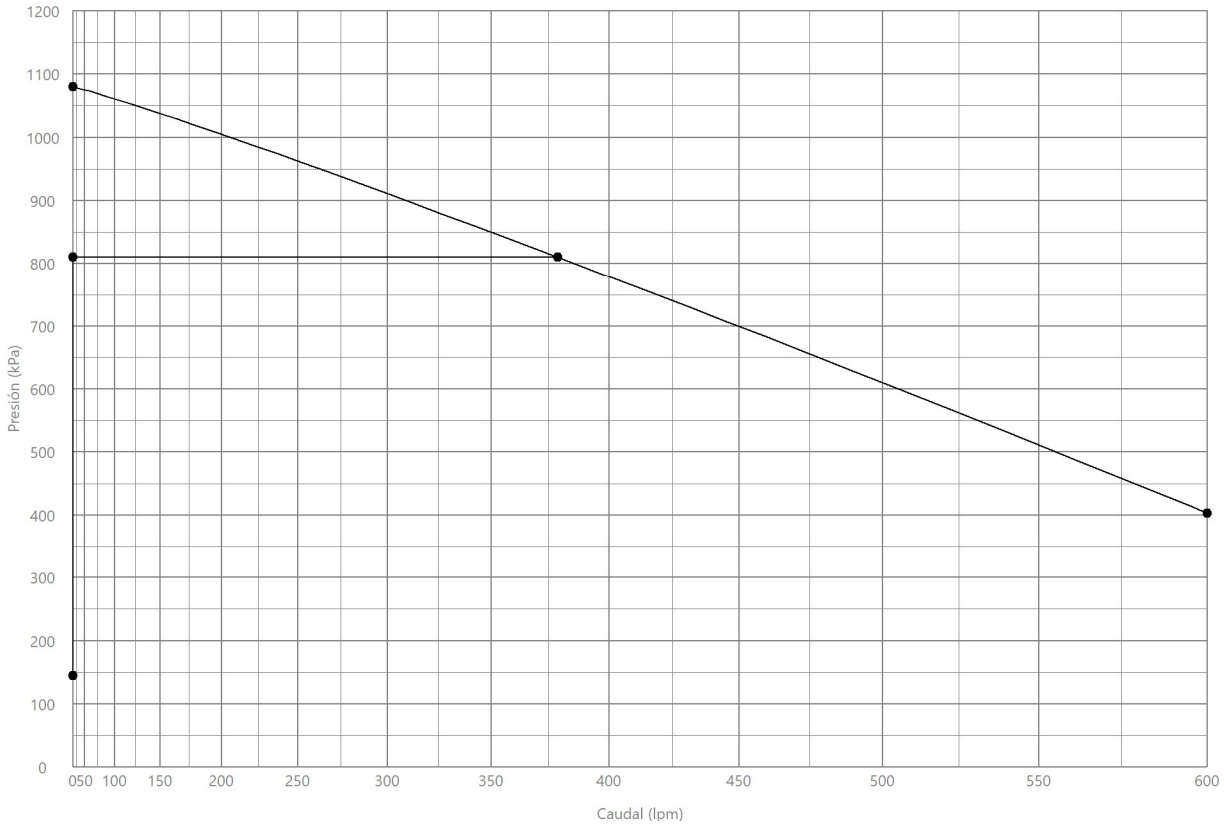

ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

2. NUDOS

Nudos				
Nudo	Cota (m)	Tipo	Presión (kPa)	Caudal (lpm)
3	0.00	Salida del grupo de presión	807.73	379.0
1	0.00	Depósito	--	--
2	0.00	Entrada al grupo de presión	--	--
16	14.70	Boca de incendio equipada	459.88	379.0

3. TUBERÍAS

Tuberías								
Nudo inicial Nudo final	Cota inicial (m) Cota final (m)	Diámetro	Longitud (m)	Caudal (lpm)	Velocidad (m/s)	Presión inicial (kPa) Presión final (kPa)	Coef. pérdidas	Factor de fricción
24 25	0.00 0.00	65 mm	12.05	379.0	2.05	806.86 795.17	0.4000	120
1 2	0.00 0.00	65 mm	2.54	379.0	2.05	0.00 2.28	0.0000	120
3 24	0.00 0.00	65 mm	0.96	379.0	2.05	807.73 806.86	0.0000	120
25 46	0.00 2.55	65 mm	2.55	379.0	2.05	795.17 766.19	0.8000	120
4 41	1.50 2.55	50 mm	1.05	0.0	0.00	664.75 654.45	0.8000	120
7 43	1.50 2.55	50 mm	1.05	0.0	0.00	753.61 743.32	1.8000	120
6 42	1.50 2.55	50 mm	1.05	0.0	0.00	721.68 711.38	0.8000	120
5 45	1.50 2.55	50 mm	1.05	0.0	0.00	677.09 666.79	0.8000	120
26 27	2.55 2.55	65 mm	5.27	379.0	2.05	757.99 752.40	0.4000	120
27 28	2.55 2.55	65 mm	2.70	379.0	2.05	752.40 748.30	0.8000	120
28 29	2.55 2.55	65 mm	3.67	379.0	2.05	748.30 743.32	0.8000	120
46 26	2.55 2.55	65 mm	7.24	379.0	2.05	766.19 757.99	0.8000	120
29 30	2.55 2.55	65 mm	11.31	379.0	2.05	743.32 732.51	0.3000	120
30 31	2.55 2.55	65 mm	0.93	379.0	2.05	732.51 729.99	0.8000	120
31 32	2.55 2.55	65 mm	13.47	379.0	2.05	729.99 716.19	0.8000	120
32 33	2.55 2.55	65 mm	1.15	379.0	2.05	716.19 711.38	1.8000	120
33 34	2.55 2.55	65 mm	7.07	379.0	2.05	711.38 701.25	1.8000	120

ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

Tuberías								
Nudo inicial Nudo final	Cota inicial (m) Cota final (m)	Diámetro	Longitud (m)	Caudal (lpm)	Velocidad (m/s)	Presión inicial (kPa) Presión final (kPa)	Coef. pérdidas	Factor de fricción
34 35	2.55 2.55	65 mm	1.15	379.0	2.05	701.25 698.54	0.8000	120
35 36	2.55 2.55	65 mm	11.02	379.0	2.05	698.54 686.94	0.8000	120
36 44	2.55 2.55	65 mm	21.67	379.0	2.05	686.94 666.79	0.3000	120
37 38	2.55 2.55	65 mm	1.51	379.0	2.05	657.48 654.45	0.8000	120
44 37	2.55 2.55	65 mm	9.63	379.0	2.05	666.79 657.48	0.3000	120
38 47	2.55 2.55	65 mm	0.59	379.0	2.05	654.45 653.30	0.3000	120
32 50	2.55 2.55	65 mm	0.70	0.0	0.00	716.19 716.19	0.3000	120
50 51	2.55 2.55	65 mm	2.15	0.0	0.00	716.19 716.19	0.8000	120
43 52	2.55 2.55	65 mm	0.70	0.0	0.00	743.32 743.32	0.3000	120
43 29	2.55 2.55	65 mm	1.89	0.0	0.00	743.32 743.32	1.8000	120
48 49	2.55 2.55	65 mm	2.12	0.0	0.00	686.94 686.94	0.8000	120
49 36	2.55 2.55	65 mm	2.61	0.0	0.00	686.94 686.94	1.8000	120
45 44	2.55 2.55	50 mm	2.02	0.0	0.00	666.79 666.79	1.8000	120
33 42	2.55 2.55	50 mm	0.45	0.0	0.00	711.38 711.38	0.3000	120
39 40	2.55 2.55	50 mm	1.00	0.0	0.00	654.45 654.45	0.8000	120
38 39	2.55 2.55	50 mm	7.24	0.0	0.00	654.45 654.45	1.8000	120
40 41	2.55 2.55	50 mm	4.57	0.0	0.00	654.45 654.45	0.8000	120
47 53	2.55 5.95	65 mm	3.40	379.0	2.05	653.30 615.22	0.8000	120
52 56	2.55 5.95	65 mm	3.40	0.0	0.00	743.32 709.97	0.8000	120
48 54	2.55 5.95	65 mm	3.40	0.0	0.00	686.94 653.60	0.8000	120
51 55	2.55 12.75	65 mm	10.20	0.0	0.00	716.19 616.16	0.8000	120
8 57	4.90 5.95	50 mm	1.05	0.0	0.00	625.51 615.22	0.8000	120
10	4.90	50 mm	1.05	0.0	0.00	663.89	0.8000	120

ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

Tuberías								
Nudo inicial Nudo final	Cota inicial (m) Cota final (m)	Diámetro	Longitud (m)	Caudal (lpm)	Velocidad (m/s)	Presión inicial (kPa) Presión final (kPa)	Coef. pérdidas	Factor de fricción
70	5.95					653.60		
9 65	4.90 5.95	50 mm	1.05	0.0	0.00	625.51 615.22	0.8000	120
11 71	4.90 5.95	50 mm	1.05	0.0	0.00	720.27 709.97	0.8000	120
78 67	5.95 5.95	65 mm	1.09	0.0	0.00	709.97 709.97	0.8000	120
56 66	5.95 5.95	65 mm	0.40	0.0	0.00	709.97 709.97	0.8000	120
66 67	5.95 5.95	65 mm	8.40	0.0	0.00	709.97 709.97	0.8000	120
61 62	5.95 5.95	65 mm	2.22	0.0	0.00	615.22 615.22	0.8000	120
53 63	5.95 5.95	65 mm	0.49	0.0	0.00	615.22 615.22	1.8000	120
60 61	5.95 5.95	65 mm	18.50	0.0	0.00	615.22 615.22	0.8000	120
59 60	5.95 5.95	65 mm	1.10	0.0	0.00	615.22 615.22	0.8000	120
62 63	5.95 5.95	65 mm	0.75	0.0	0.00	615.22 615.22	1.8000	120
77 78	5.95 5.95	65 mm	0.21	0.0	0.00	709.97 709.97	0.8000	120
58 59	5.95 5.95	65 mm	0.22	0.0	0.00	615.22 615.22	0.8000	120
69 70	5.95 5.95	50 mm	0.22	0.0	0.00	653.60 653.60	0.8000	120
71 77	5.95 5.95	50 mm	0.21	0.0	0.00	709.97 709.97	0.3000	120
57 58	5.95 5.95	50 mm	0.22	0.0	0.00	615.22 615.22	0.3000	120
54 69	5.95 5.95	50 mm	0.21	0.0	0.00	653.60 653.60	1.8000	120
63 65	5.95 5.95	50 mm	0.52	0.0	0.00	615.22 615.22	1.8000	120
53 64	5.95 9.35	65 mm	3.40	379.0	2.05	615.22 578.18	0.3000	120
77 79	5.95 9.35	50 mm	3.40	0.0	0.00	709.97 676.63	1.8000	120
58 80	5.95 9.35	50 mm	3.40	0.0	0.00	615.22 581.87	1.8000	120
54 68	5.95 9.35	50 mm	3.40	0.0	0.00	653.60 620.25	0.3000	120
20 81	7.91 9.35	50 mm	1.44	0.0	0.00	595.99 581.87	0.8000	120

ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

Tuberías								
Nudo inicial Nudo final	Cota inicial (m) Cota final (m)	Diámetro	Longitud (m)	Caudal (lpm)	Velocidad (m/s)	Presión inicial (kPa) Presión final (kPa)	Coef. pérdidas	Factor de fricción
21 74	7.91 9.35	50 mm	1.44	0.0	0.00	592.30 578.18	0.8000	120
22 76	7.91 9.35	50 mm	1.44	0.0	0.00	634.37 620.25	0.8000	120
23 82	7.91 9.35	50 mm	1.44	0.0	0.00	690.75 676.63	0.8000	120
73 74	9.35 9.35	50 mm	0.52	0.0	0.00	578.18 578.18	0.8000	120
80 81	9.35 9.35	50 mm	0.22	0.0	0.00	581.87 581.87	0.8000	120
68 75	9.35 9.35	50 mm	0.21	0.0	0.00	620.25 620.25	0.8000	120
64 73	9.35 9.35	50 mm	0.49	0.0	0.00	578.18 578.18	1.8000	120
75 76	9.35 9.35	50 mm	0.22	0.0	0.00	620.25 620.25	0.8000	120
82 79	9.35 9.35	50 mm	0.21	0.0	0.00	676.63 676.63	0.0000	120
64 72	9.35 12.75	65 mm	3.40	379.0	2.05	578.18 541.15	0.3000	120
12 87	11.70 12.75	50 mm	1.05	0.0	0.00	526.28 515.98	1.8000	120
13 97	11.70 12.75	50 mm	1.05	0.0	0.00	626.45 616.16	0.8000	120
14 93	11.70 12.75	50 mm	1.05	0.0	0.00	626.45 616.16	1.8000	120
15 92	11.70 12.75	50 mm	1.05	0.0	0.00	626.45 616.16	1.8000	120
72 84	12.75 12.75	65 mm	4.12	379.0	2.05	541.15 533.67	1.8000	120
84 85	12.75 12.75	65 mm	8.54	379.0	2.05	533.67 524.30	0.8000	120
85 86	12.75 12.75	65 mm	1.18	379.0	2.05	524.30 521.57	0.8000	120
86 87	12.75 12.75	65 mm	4.34	379.0	2.05	521.57 515.98	0.8000	120
87 88	12.75 12.75	50 mm	0.50	379.0	2.92	515.98 513.64	0.3000	120
88 89	12.75 12.75	50 mm	1.18	379.0	2.92	513.64 507.71	0.8000	120
55 90	12.75 12.75	65 mm	3.97	0.0	0.00	616.16 616.16	0.8000	120
90 91	12.75 12.75	65 mm	1.40	0.0	0.00	616.16 616.16	0.3000	120
93	12.75	65 mm	2.52	0.0	0.00	616.16	0.8000	120

ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

Tuberías								
Nudo inicial Nudo final	Cota inicial (m) Cota final (m)	Diámetro	Longitud (m)	Caudal (lpm)	Velocidad (m/s)	Presión inicial (kPa) Presión final (kPa)	Coef. pérdidas	Factor de fricción
95	12.75					616.16		
96 90	12.75 12.75	65 mm	6.27	0.0	0.00	616.16 616.16	1.8000	120
95 96	12.75 12.75	65 mm	1.40	0.0	0.00	616.16 616.16	0.8000	120
91 92	12.75 12.75	65 mm	17.41	0.0	0.00	616.16 616.16	0.8000	120
93 94	12.75 12.75	65 mm	17.85	0.0	0.00	616.16 616.16	0.3000	120
92 99	12.75 12.75	50 mm	6.92	0.0	0.00	616.16 616.16	0.3000	120
99 100	12.75 12.75	50 mm	0.53	0.0	0.00	616.16 616.16	0.8000	120
94 97	12.75 12.75	50 mm	6.26	0.0	0.00	616.16 616.16	0.3000	120
94 98	12.75 12.75	50 mm	0.89	0.0	0.00	616.16 616.16	1.8000	120
89 101	12.75 16.15	50 mm	3.40	379.0	2.92	507.71 463.68	0.8000	120
100 103	12.75 16.15	50 mm	3.40	0.0	0.00	616.16 582.81	0.8000	120
72 83	12.75 16.15	50 mm	3.40	0.0	0.00	541.15 507.80	0.3000	120
98 102	12.75 16.15	50 mm	3.40	0.0	0.00	616.16 582.81	0.8000	120
16 105	15.10 16.15	50 mm	1.05	379.0	2.92	459.88 455.24	0.8000	120
19 111	15.10 16.15	50 mm	1.05	0.0	0.00	593.11 582.81	0.8000	120
17 107	15.10 16.15	50 mm	1.05	0.0	0.00	518.10 507.80	0.8000	120
18 109	15.10 16.15	50 mm	1.05	0.0	0.00	593.11 582.81	0.8000	120
101 104	16.15 16.15	50 mm	0.10	379.0	2.92	463.68 460.06	0.8000	120
104 105	16.15 16.15	50 mm	0.66	379.0	2.92	460.06 455.24	0.8000	120
83 106	16.15 16.15	50 mm	5.72	0.0	0.00	507.80 507.80	0.8000	120
102 108	16.15 16.15	50 mm	0.55	0.0	0.00	582.81 582.81	0.8000	120
103 110	16.15 16.15	50 mm	7.67	0.0	0.00	582.81 582.81	0.8000	120
110 111	16.15 16.15	50 mm	0.87	0.0	0.00	582.81 582.81	0.8000	120

ANEXO DE CÁLCULO CONTRAINCENDIOS

Tuberías								
Nudo inicial Nudo final	Cota inicial (m) Cota final (m)	Diámetro	Longitud (m)	Caudal (lpm)	Velocidad (m/s)	Presión inicial (kPa) Presión final (kPa)	Coef. pérdidas	Factor de fricción
106 107	16.15 16.15	50 mm	1.81	0.0	0.00	507.80 507.80	0.8000	120
108 109	16.15 16.15	50 mm	0.15	0.0	0.00	582.81 582.81	0.8000	120

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario	Remitente
Empresa Referencia Dirección Telefono Fax E-mail	

Pos.	Ref.	Denominación	Cant.	P. Ud. / USD	Precio / USD
1		**1-2-3 KVC AD (Q=0,665 H=64,6)**			
1.1	60122651	Bomba centrífuga: 2 KVC AD 55/50 M 2 KVC AD 55/50 M TECHNICAL DATA Flow rate minimum and maximum: From 0,5 m3/h up to 2,898 l/s Head up to: 67,77 m Type of pumped liquid: Clean, free of solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral Min. and max. supported liquid temperature: From 0°C to +40°C Maximum ambient temperature: +40°C (+50°C on request) Maximum operating pressure bar / kPa: 12 bar / 1200 kPa Class of protection: IP 55 Motor insulation class: F Impeller/s material: Technopolymer Single phase power input: 230 V 50 Hz Three phase power input: 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz + N Certification: WRAS Electronic booster unit for pressurization, gardening and irrigation in residential building service, commercial building service and agriculture. Reliable with minimal maintenance. One expansion tank per unit. WRAS certification for use with drinkable water. DConnect compatible (with DConnect box supplied separately) CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP Centrifugal multi-impeller pump KVC, intake and delivery manifolds in AISI 304 stainless steel, ball valves with suction and delivery union and delivery check valves in each pump, AISI 304 stainless steel caps. CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR Air-cooled asynchronous motor, AISI 303 stainless steel motor shaft. CONSTRUCTION FEATURES OF THE ELECTRONIC Active Driver Plus is a variable frequency drive for controlling pressurization pumps. It is able to maintain constant water pressure. The display facilitates the control and the selection of the operating parameters also through a guided procedure of first start (wizard) during which the user is guided step by step in the insertion of the operating parameters. The variable frequency drive allows energy saving and water hammer protection. Inside the body there are a pressure sensor, a flow switch and a non-return valve. Integrated thermo-amperometric protection against abnormal voltages, overtemperature and frost. In groups, the second and third pumps are started in cascade, when the first pump reaches the maximum rotation speed. The pressure is adjustable by the user. It is possible to set working times for each pump with exchange of operation after the set time. The display shows: operating frequency, instantaneous pressure, current consumption, operating alarms. Suction port of 1 1/4" male, delivery port 1 1/2" female.	1	Consultar	Consultar

FICHA TECNICA

30/01/2025 Página 3 / 5

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

Remitente

Código artículo : 60122651

Customer pos. no.:

Artículo: 2 KVC AD 55/50 M

Datos bomba

MEI ≥

Presión nominal:	1,2 MPa
Temperatura mín. fluido	0 °C
Temperatura máx. fluido	40 °C
Temperatura ambiente máx.	40 °C
Grado de protección:	IP 55

Datos de servicio requeridos

Caudal :	0,51 l/s
Altura impulsión :	38,00 m
Fluido bombeado :	Agua
Temperatura fluido:	20 °C
Densidad	998,19 kg/m³
Viscosidad cinemática:	1,0004 mm²/s
Presión del vapor:	0,00 MPa

Datos hidr. (Punto de trabajo)

Caudal :	0,66499 l/s
Altura impulsión :	64,605 m


Datos motor


Brand:	DAB	
Potencia nominal P2:	2 x 1 kW	
Velocidad nominal:	3.400 1/min	
Tensión nominal:	1~ 220-240 V	60 Hz
Corriente nominal (grupo):	2 x 6,4 A	
Grado de protección:	IP 55	


Dimensiones exteriores mm

A	495
A max	729
B	540
B max	556
DNA	2"
DNM	2"
H	1.115
H1	119
H2	667

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

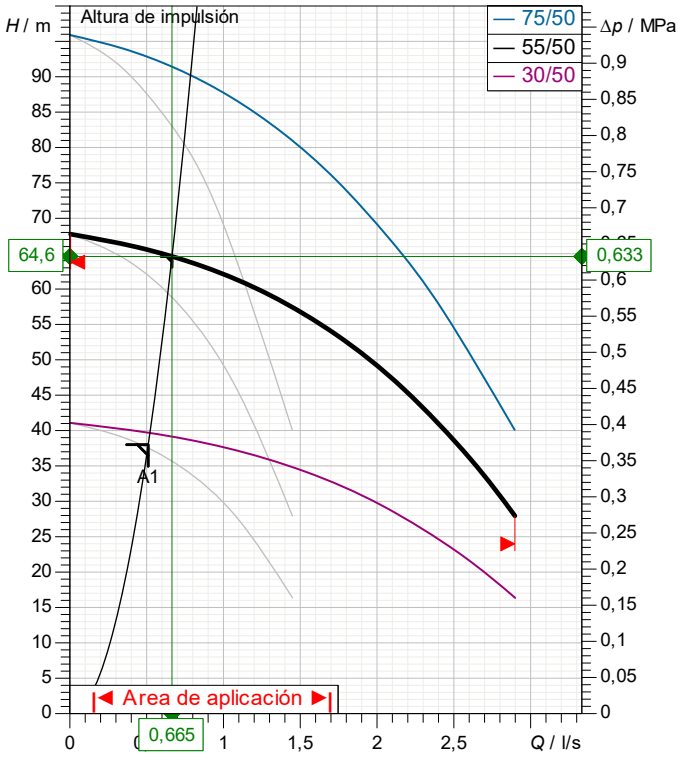

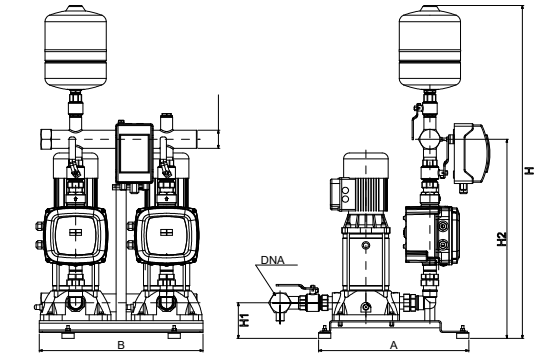



Peso : 83 kg

Conexiones bomba

Lado aspiración	2"	/	1,2 MPa
Lado impulsión	2"	/	1,2 MPa

DAB PUMPS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CURVAS CARACTERISTICAS


30/01/2025 Página 4 / 5

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario	Remitente
Empresa	
Referencia	
Dirección	
Telefono	
Fax	
E-mail	

2 KVC AD 55/50 M

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

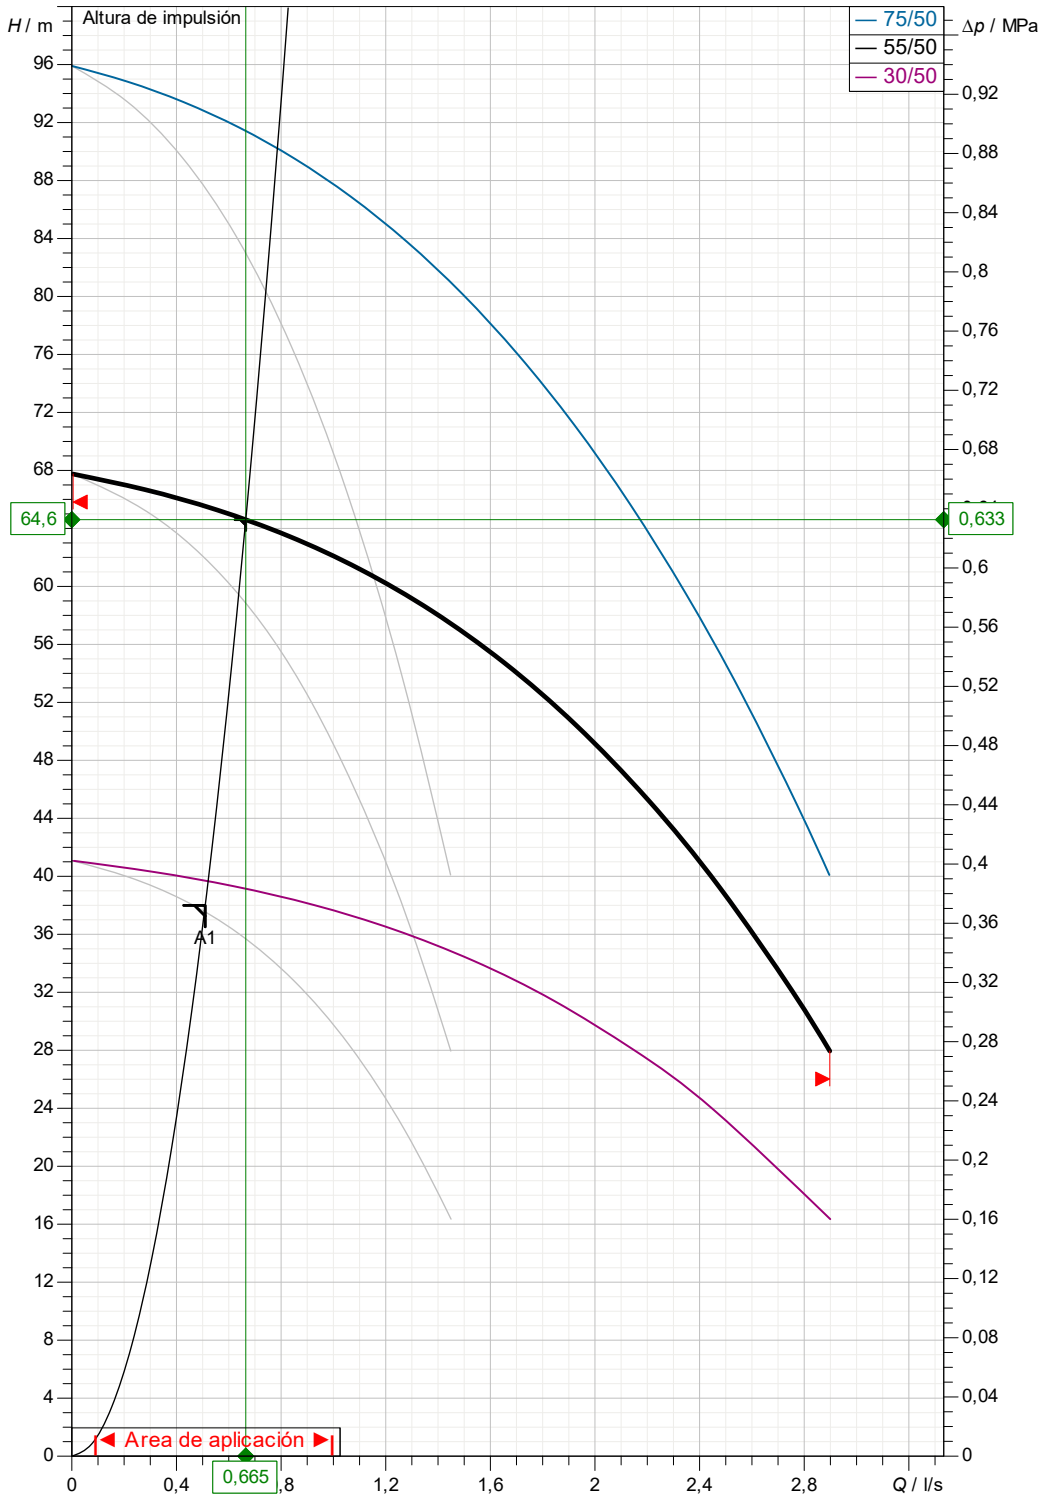

Datos hidr. (Punto de trabajo)

Lado aspiración	Lado impulsión	Caudal :	Altura impulsión :	Velocidad nominal:
2 "	2 "	0,51 l/s	38 m	3.400 1/min
1,2 MPa	1,2 MPa			


Proyecto	ID proyecto	Creado por	Creado el
	Untitled project 2025-01-30 11:44:40.920		**30/01/2025**

DAB PUMPS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario	Remitente
Empresa Referencia Dirección Telefono Fax E-mail	

2 KVC AD 55/50 M

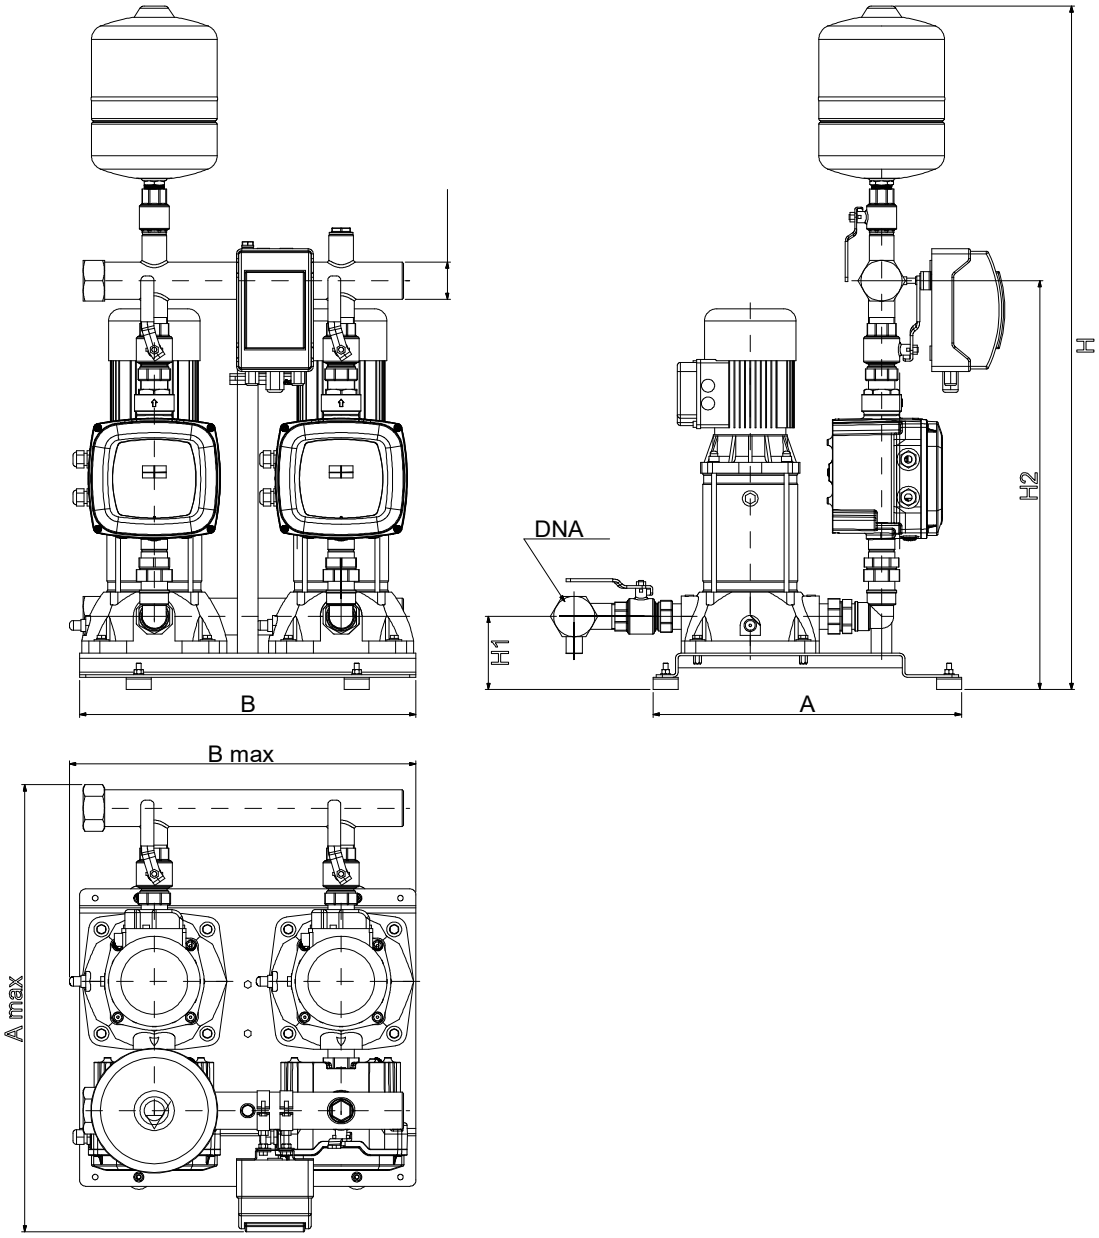

Dimensiones en mm			Conexiones bomba
1	A	495	
2	A max	729	Aspiración
3	B	540	2 "
4	B max	556	1,2 MPa
5	DNA	2"	
6	DNM	2"	
7	H	1.115	Discharge
8	H1	119	2 "
9	H2	667	1,2 MPa
10			
11			

Proyecto	ID proyecto	Creado por	Creado el
	Untitled project 2025-01-30 11:44:40.920		**30/01/2025**

DAB PUMPS se reserva el derecho de realizar modificaciones sin la obligación de aviso previo.