


SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commerical-Institutionnel
Type de bâtiment	Éducation
Sous-type de bâtiment	École secondaire, avec climatisation - grande
Période de construction	Avant 1970

MODÈLE 3D

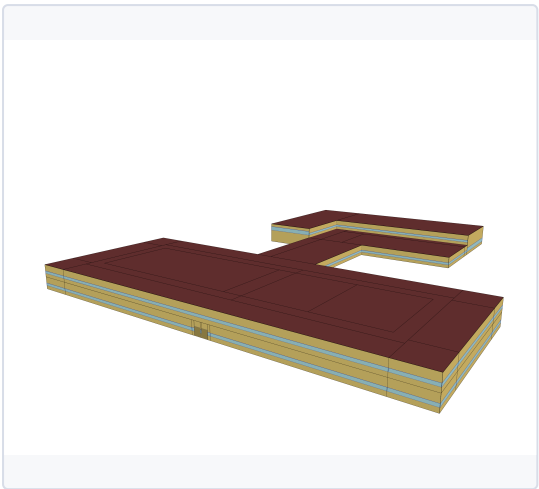

Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique et l'analyse de performance.


CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie de plancher [m²]	17204
Zone climatique	
SYSTÈME CVCA	
Système de climatisation	Système centrale avec thermopompe
Système de chauffage	Chaudière électrique avec plinthes hydroniques périphériques
Système de ventilation	Système à volume constant avec recirculation
COP typique en climatisation	2.60
ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	
Murs extérieurs [W/m²/K]	0.72
Murs intérieurs [W/m²/K]	0
Toit [W/m²/K]	0.28
Dalles [W/m²/K]	1.91
Infiltration (I_design) [m³/h/m²]	2.05
VITRAGE	
Glazing [W/m²/K]	3.52
SHGC	0.41
RATIO FENÊTRES/FAÇADE	
Moyenne [%]	19.7

USAGES FINAUX ANNUELS — ÉLECTRICITÉ [kWh]


USAGE FINAL	[kWh/an]
Chauffage	3873098
Refroidissement	275013
Éclairage intérieur	335414
Équipements intérieurs	132576
Ventilateurs	258235
Pompes	70809
Systèmes d'eau chaude	44992
Total des usages	4990137

CONSUMMATION MENSUELLE PAR USAGE FINAL

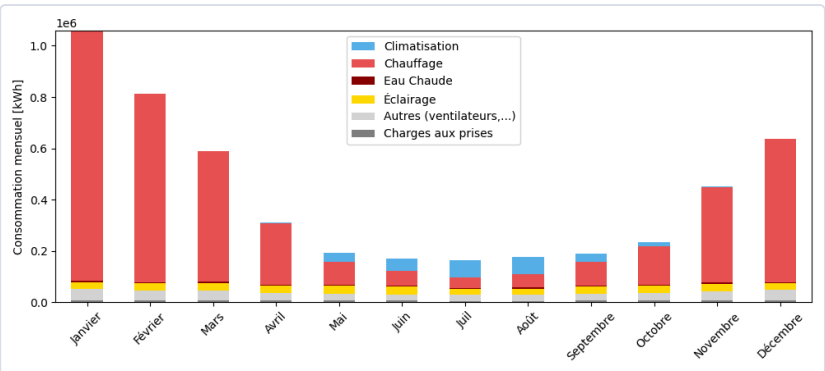

Décomposition de la consommation énergétique mensuelle par usage final, montrant la contribution du chauffage, de la climatisation, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires tout au long de l'année.

PROFIL JOURNALIER MOYEN PAR USAGE

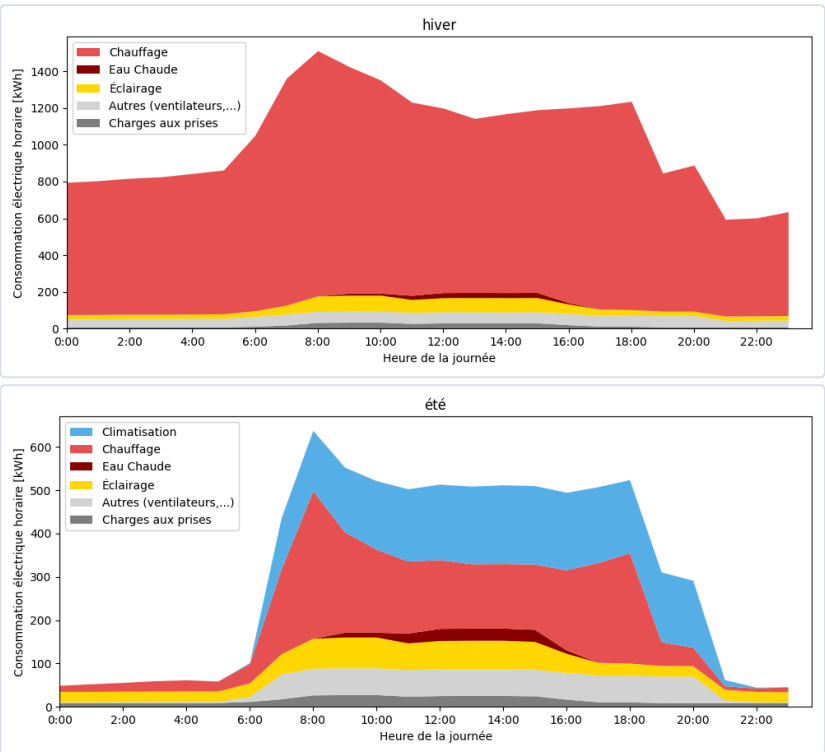

Profil de consommation journalière moyen des jours d'hiver et d'été, montrant la contribution du chauffage, de l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, des charges aux prises et des systèmes auxiliaires au cours d'une journée hivernale ou estivale moyenne.

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

290

kWh/m²/an

CONSUMMATION TOTALE

4990101

kWh/an

ÉLECTRICITÉ

4990137

kWh/an

GAZ NATUREL

0

kWh/an