Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

BEISPIELPROJEKT

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 Projekt_Deckblatt_B		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:			
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

Ebene:	ASP:	Gewerk:	Anlage:	Zeichnungsnummer:	Seite:
Los 1	ASP01				
		GA			
			SSK-1000	Schaltschrank interne Datenpunkte	10
		HZG			
			HZK-1010	FBH Turnhalle - Hauptanlage	16
			HZK-1020	DSP Turnhalle - Hauptanlage	20

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 Projekt_Inhalt_01		

Auftragnehmer:

Ersteller: Oliver Hagmann

Bauherr:

Erstelldatum: 01.01.2026

Projekt:
BEISPIELPROJEKT

ASP:			
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

| Gewerk: | | 0. | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | |

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

Los 1

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 Los 1_Deckblatt		

Auftragnehmer:
Beispielauftragnehmer

Ersteller: Beispielersteller

Bauherr:
Beispielauftraggeber

Erstelldatum: 01.01.2026

Projekt:
Beispielprojekt
Beispeilstraße 1
Beispielort 1

ASP:			
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

| Gewerk: | | 0. | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | |

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

ASP01

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 ASP01_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer		
Ersteller:	Beispielersteller		

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

| Gewerk: | | 0. | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | |

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

GA

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 GA_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

SSK-1000

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 SSK-1000_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

Regeldiagramme

MBE

GRAFIK

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

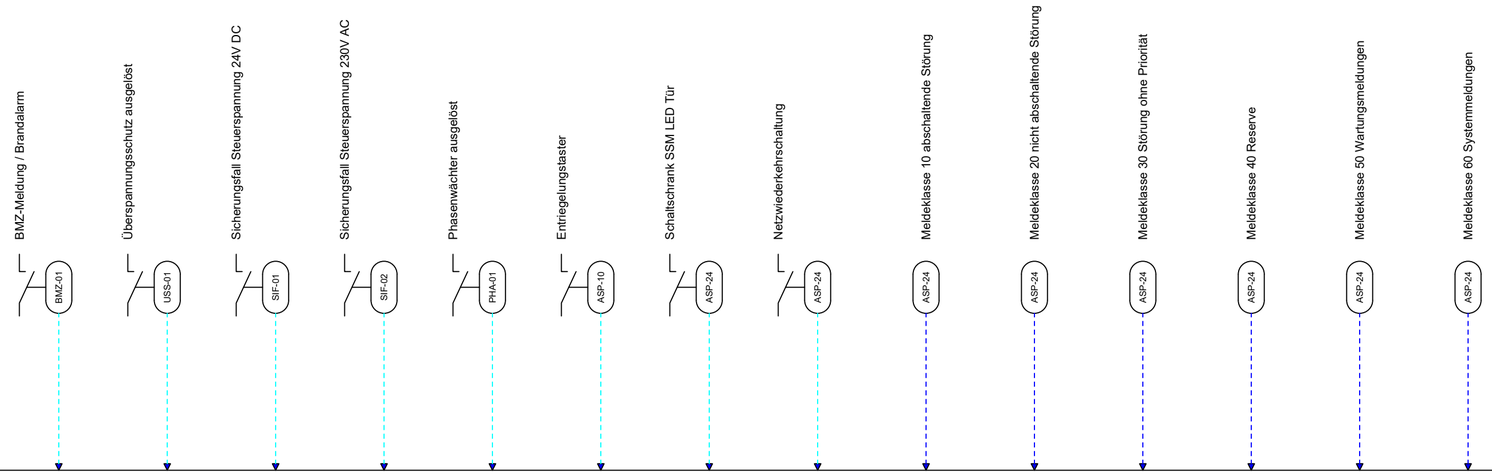

AKS / BAS

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-BMZ-01-SM_01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-USS-01-SM_01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-SIF-01-SM_01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-SIF-02-SM_01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-PHA-01-SM_01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-10-ENT01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-FR_01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NZA01

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NC_10

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NC_20

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NC_30

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NC_40

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NC_50

BSP-ASP01-GA-SSK-1000-ASP-24-NC_60

Regelstruktur

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	01 ASP24_SSK_interne_DPs		

Auftragnehmer:
Beispielauftragnehmer

Ersteller: Beispielersteller

Bauherr:
Beispielauftraggeber

Erstelldatum: 01.01.2026

Projekt:
Beispielprojekt
Beispeilstraße 1
Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:	480	Gewerk:	GA
Anlage:	SSK-1000		
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:	Schaltschrank interne Datenpunkte		

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

Gewerk: GA | Anlage: SSK-1000

| | Datenpunkt mit Klartext und Bentzeradresse | 0. Integration | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | |

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

HZG

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 HZG_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

| Gewerk: | HZG | 0. | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | |

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

WPU-1000

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 WPU-1000_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

HZK-1010

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 HZK-1010_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

Regeldiagramme

MBE

GRAFIK

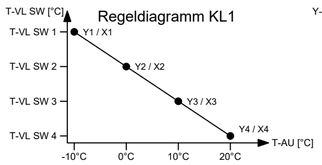

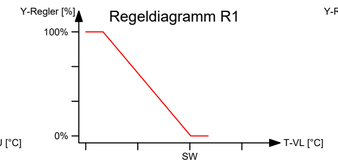

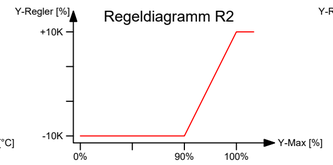

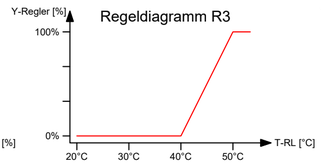

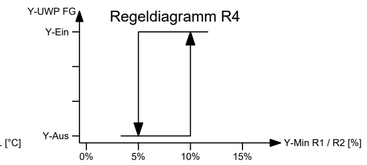

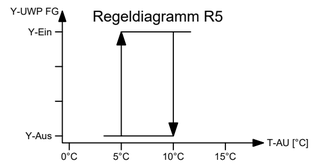

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

Ampel

- Anzeige: Sammelstörung
- Anzeige: Sammelbetrieb
- Anzeige: Sammelhandeingriff

Anlagenschalter NICHT Aus, UWP = BM, Ventil >= 2% → Anzeige: Sammelbetrieb

Auslegungsdaten:
Q = x kW
T-VL = x °C
T-RL = x °C
ΔT = x K
V = x m³/h
m = x kg/h

Softwareschalter: Anlagenschalter (H - 0 - A) → ANL-01 (Gesamtanlagensteuerung)

BA-Schalter per PrioArray auf Prio8

- BA-Schalter UWP (H - 0 - A)
- BA-Schalter Ventil (Hand / Auto) (H - 0 - A)
- BA-Schalter Ventil (0-100%)

Gesamtanlage SSM → ANL-01

Gesamtanlage Handeingriff → ANL-01

Anzeige VL SW → VL SW01

TVL-01

RL SW01 → Anzeige RL SW Begrenzer

TRL-01

PPE-01

UWP FG T-AU
UWP FG Y-Ventil
UWP Nachlauf aktiv

VEN-01

Σ kW → WMZ-01

von Puffer

zu Puffer

Außentemp. von Haupt ASP → TAU-01

AKS / BAS

BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-ANL-01-SM_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-ANL-01-HD_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-TVL-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-TVL-01-TL_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-PPE-01-FR_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-PPE-01-BM_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-PPE-01-SM_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-PPE-01-REP01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-PPE-01-HD_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-VEN-01-ST_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-VEN-01-RW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-VEN-01-HD_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-VEN-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-VEN-01-GW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-VEN-01-STA01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-WMZ-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-WMZ-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-WMZ-01-TLOG
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-WMZ-01-TLOG
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-TRL-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-TRL-01-TL_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1010-TAU-01-MW_01

Regelstruktur

TOFF

ODER

MIN

Vorgabe V-Max

R3 (Begrenzer) — PID — Y-Min / Y-Max 0% / 100%

R2 (Optimierung) — PID — Y-Min / Y-Max -10K / +10K
- Y-Max Wert aus allen nachgeschalteten Heizkreisen
- SW Ventiloptimierung 90% (einstellbar)

R4 (UWP FG Y-Ventil) — 2Pkt. — GreWe 10% (einstellbar)

R5 (UWP FG T-AU) — 2Pkt. — GreWe 10°C (einstellbar)

R1 (VL-Temp.) — PID — Y-Min / Y-Max 0% / 100%

y = f(T-AU) — KL1 (VL-SW nach T-AU)

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:		Name:	
geprüft:		Ersatz für:			
Norm:	VDI3814	Norm:			
Datei:	Hauptanlage				

Auftragnehmer: Beispielauftragnehmer

Ersteller: Beispielersteller

Bauherr: Beispielauftraggeber

Erstelldatum: 01.01.2026

Projekt: Beispielprojekt, Beispeilstraße 1, Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:	420	Gewerk:	HZG
Anlage:	HZK-1010		
+			
=			
Bemerkung:	NT-Verteiler - Abgang 2		
Zeichnungs Nr.:	FBH Turnhalle - Hauptanlage		

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

Gewerk: HZG | Anlage: HZK-1010

| | Datenpunkt mit Klartext und Bentzeradresse | 0. Integration | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. B- / A-Funktionen | | | | | | Bemerkungen und Referenzierungen |
|---|---|---

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

Gewerk: HZG

Anlage: HZK-1010

| | Datenpunkt mit Klartext und Bentzeradresse | 0. Integration | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. B- / A-Funktionen | | | | | | Bemerkungen und Referenzierungen |
|---|---|---

Regeldiagramme

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

AKS / BAS

Regelstruktur

HZK-1020

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:	Name:
geprüft:		Ersatz für:	
Norm:	VDI3814	Norm:	
Datei:	0000 HZK-1020_Deckblatt		

Auftragnehmer:	Beispielauftragnehmer
Ersteller:	Beispielersteller

Bauherr:	Beispielauftraggeber
Erstelldatum:	01.01.2026

Projekt:	Beispielprojekt Beispeilstraße 1 Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:		Gewerk:	
Anlage:			
+			
=			
Bemerkung:			
Zeichnungs Nr.:			

Regeldiagramme

MBE GRAFIK — Anlagengrafik

MBE GRAFIK — Parameterseite

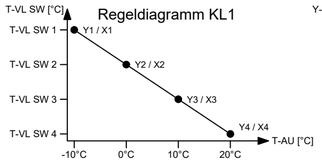

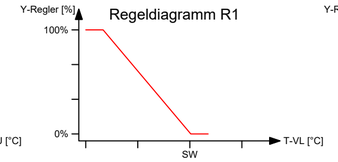

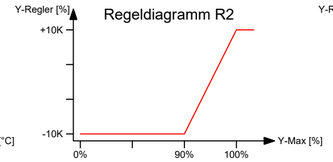

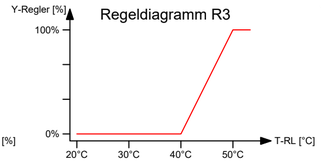

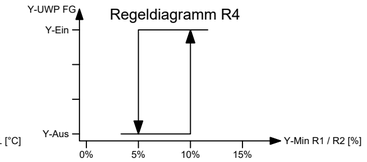

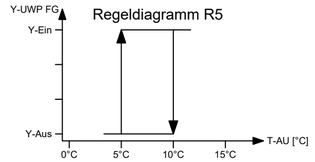

Anlagenschema (diese Schematische Darstellung ersetzt keine Montagezeichnung)

Ampel
- Anzeige: Sammelstörung
- Anzeige: Sammelbetrieb
- Anzeige: Sammelhandeingriff

Anlagenschalter NICHT Aus, UWP = BM, Ventil >= 2% → Anzeige: Sammelbetrieb

Auslegungsdaten:
Q = 40 kW
T-VL = 35 °C
T-RL = 28 °C
ΔT = 7 K
V = x m³/h
m = x kg/h

Softwareschalter: Anlagenschalter (H-0-A) → Gesamtanlagensteuerung: ANL-01

BA-Schalter per PrioArray auf Prio8
- BA-Schalter UWP (H-0-A)
- BA-Schalter Ventil (Hand / Auto) (H-0-A)
- BA-Schalter Ventil (0-100%)

Gesamtanlage SSM — ANL-01
Gesamtanlage Handeingriff — ANL-01

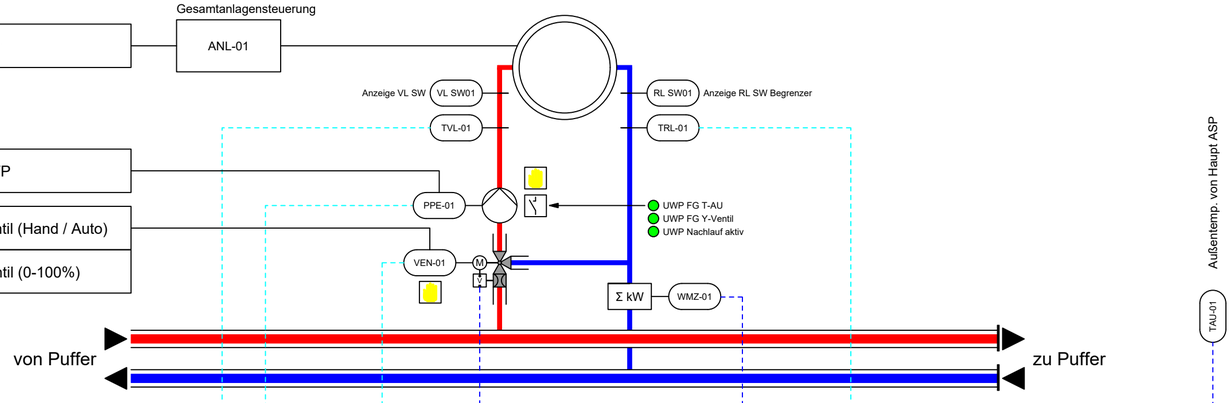

Außentemp. von Haupt ASP — TAU-01

AKS / BAS

BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-ANL-01-SM_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-ANL-01-HD_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-TVL-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-TVL-01-TL_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-PPE-01-FR_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-PPE-01-BM_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-PPE-01-SM_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-PPE-01-REP01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-PPE-01-HD_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-VEN-01-ST_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-VEN-01-RW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-VEN-01-HD_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-VEN-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-VEN-01-GW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-VEN-01-STA01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-WMZ-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-WMZ-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-WMZ-01-TLOG
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-WMZ-01-TLOG
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-TRL-01-MW_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-TRL-01-TL_01
BSP-ASP01-HZG-HZK-1020-TAU-01-MW_01

Regelstruktur

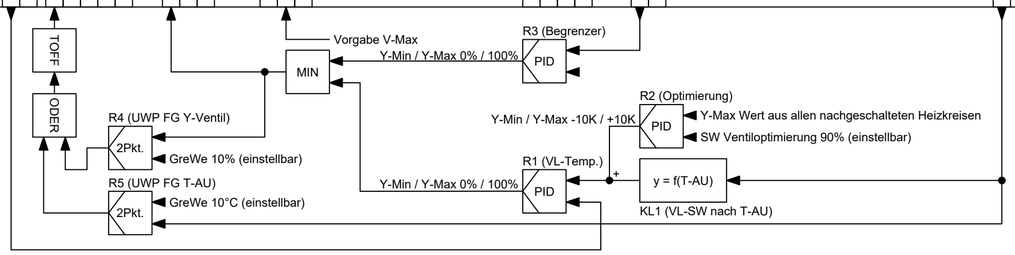

Plankopf

Index:	Datum:	Änderung:		Name:	
geprüft:		Ersatz für:			
Norm:	VDI3814	Norm:			
Datei:	Hauptanlage				

Auftragnehmer: Beispielauftragnehmer
Ersteller: Beispielersteller

Bauherr: Beispielauftraggeber
Erstelldatum: 01.01.2026

Projekt: Beispielprojekt, Beispeilstraße 1, Beispielort 1

ASP:	ASP01		
Kostengruppe:	420	Gewerk:	HZG
Anlage:	HZK-1020		
+			
=			
Bemerkung:	NT-Verteiler - Abgang 3		
Zeichnungs Nr.:	DSP Turnhalle - Hauptanlage		

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

Gewerk: HZG | Anlage: HZK-1020

| | Datenpunkt mit Klartext und Bentzeradresse | 0. Integration | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. B- / A-Funktionen | | | | | | Bemerkungen und Referenzierungen |
|---|---|---

GA-Funktionsliste VDI 3814:2022-07 Blatt 4.3

| Gewerk: | HZG | 0. | 1. Ein- / Ausgabefunktionen | | | | | | | | | | | 2. Anwendungsfunktionen | | | | | | | | | | |