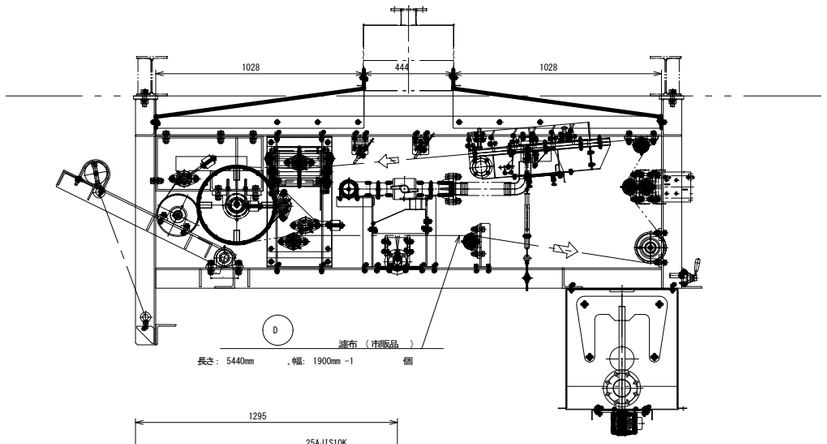

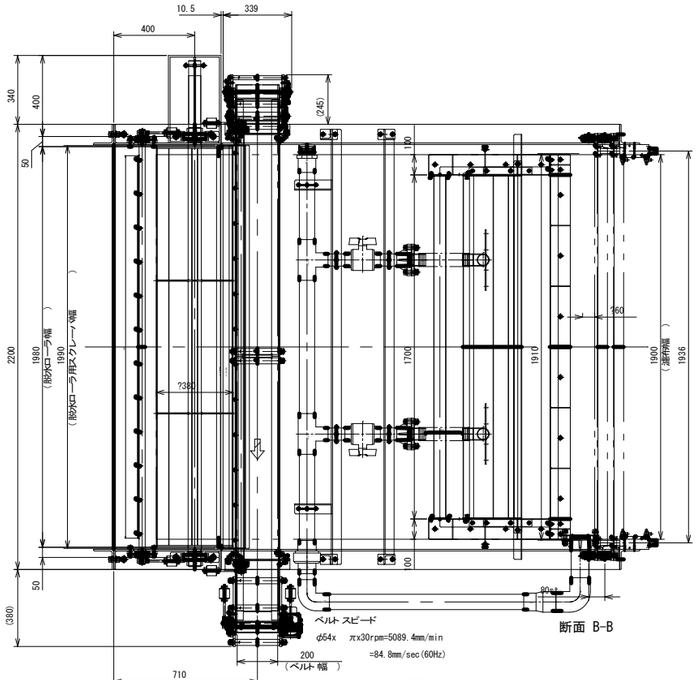

断面 A-A

B 三菱ギヤード モータ
GM-SHYF-RH 0.1kW 、1 ／ 60 、440V 、60Hz
回転速度: 30rpm/60Hz
出力軸許容トルク: 27.4N/m(2.8kg/m)
質量: 8kg

断面 B-B

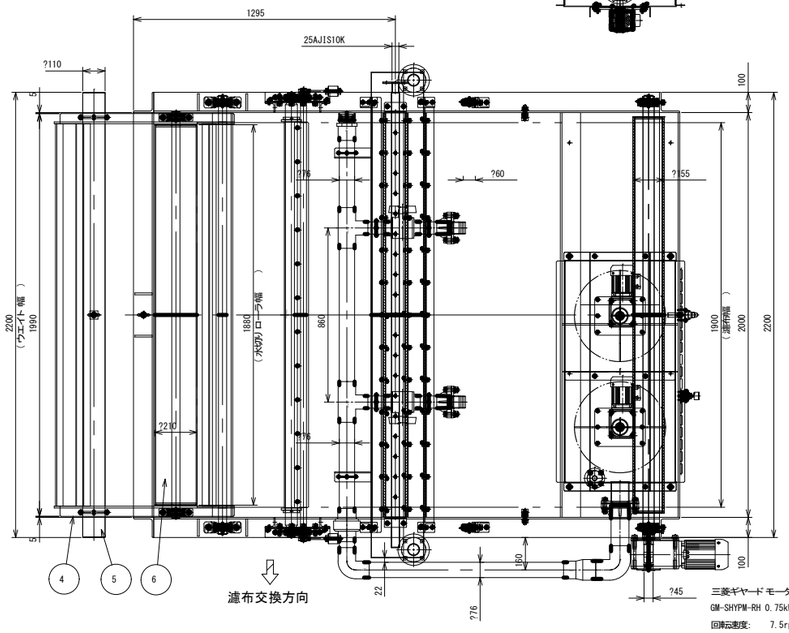

濾布交換方向

三菱ギヤード モータ
GM-SHYPM-RH 0.75kW 、1 ／ 240 、440V 、60Hz
回転速度: 7.5rpm/60Hz
出力軸許容トルク: 642N/m(65.5kg/m)
質量: 30.9kg

A

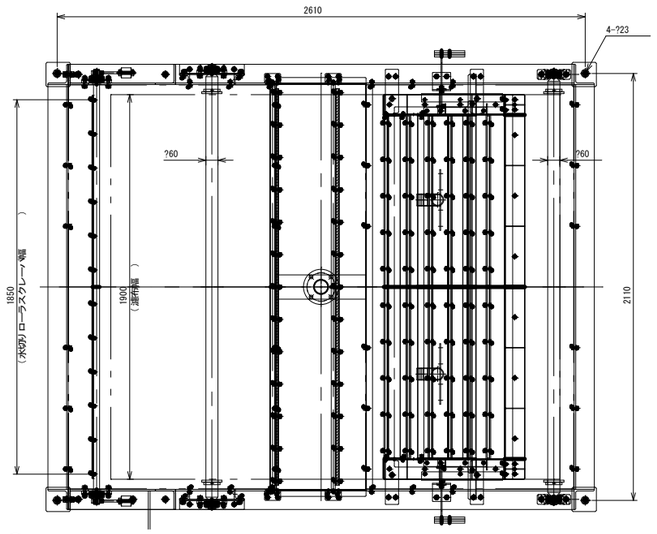

断面 C-C

C 三菱ギヤード モータ
GM-SHYM-RH 0.2kW 、1 ／ 60 、440V 、60Hz
回転速度: 30rpm/60Hz
出力軸許容トルク: 55.9N/m(5.7kg/m)
質量: 8.2kg

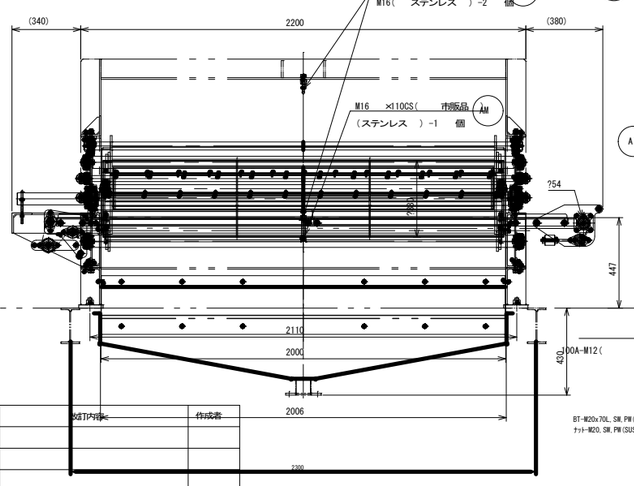

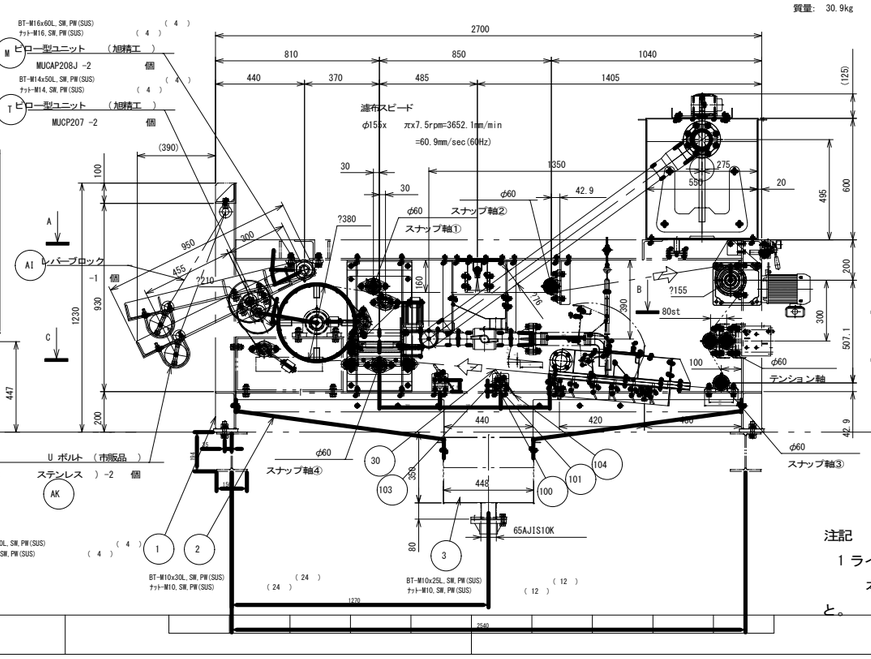

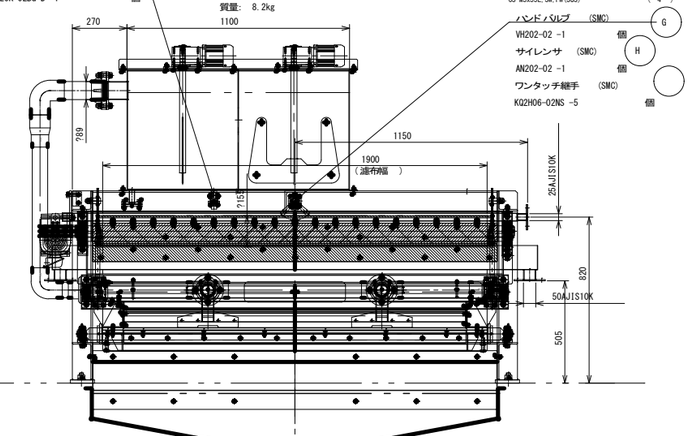

CS-M5x35L, SW, PW(SUS) (4)
G ハンド バルブ (SMC)
VH202-02 -1 個
H サイレンサ (SMC)
AN202-02 -1 個
ワンタッチ継手 (SMC)
KQ2H06-02NS -5 個

注記

1 ライン先行設備として、

本図通り -1 台製作のこと。

記号	日付	改訂内容	作成者
1			
2			
3			

尺度 1：15	サイズ A1	機器 有機性汚泥燃料施設	部品名 1ライン先行設備 脱水機 組立図
株式会社 アクアトリム	製図 寺田	型式	図面番号 AT-221121-04-1
		作成日 2025.03.28	枚数