**ЗАКАЗЧИК:** UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

**ОБЪЕКТ:** «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»
ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

**КОНТРАКТ №:** EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г..

**Ревизия документа:** R1

**Дата:** 12.08.2026г.

# ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## Щит рабочего освещения ЩРО. Опросный лист

## EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-800415-R1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий А. | | | 08.2026 |
| Нач. отд. | | Гимранов Т. | | | 08.2026 |
| Исполн. | | Пац В. | | | 08.2026 |
| Н. котр. | | Схабицкий А. | | | 08.2026 |

EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-800415-R1

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
ОПЕРАТОРНАЯ
Щит рабочего освещения ЩРО. Опросный лист

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г

## Лист регистрации изменений

| Ревизия | Дата | Цель ревизии | Разработал | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 12.08.2026 | Выпуск для проверки | Пац В. | Гимранов Т. | Схабицкий А. |
| | | | | | |

**Оглавление**


1. **ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ..... **4**
2. **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** ..... **4**
3. **КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯКОНСТРКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ** ..... **4**

## 1. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Документ | Название |
|---|---|
| КМК 2.01.01-94 | Климатические и физико-геологические данные для проектирования |
| КМК 2.01.03-96 | Строительство в сейсмических районах |
| ПУЭ РУз | Правила устройства электроустановок |

## 2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| 2. | Номинальная частота | 50 Гц |
| 3. | Система заземления нейтрали | TN-S |
| 4. | Номинальное напряжение цепей управления и сигнализации | ~ 230 В |
| 5. | Номинальное напряжение изоляции | 660 В |
| 6. | Конструктив | Навесной, металлический, двери непрозрачные с замком |
| 7. | Степень защиты | IP 44 |
| 8. | Комплектующие | Schneider Electric, Siemens, ABB (или аналог) |
| 9. | Ввод кабелей (питающие /отходящие линии) | Сверху/Сверху |
| 10. | Состав шкафа | В соответствии с однолинейной схемой лист 5 |
| 11. | Обозначение шкафа (табличка на двери) | **ЩРО** |

Выполнить таблички возле выключателей в соответствии с графой „Наименование механизма по плану” (чертёж, листы 5).

## 3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструкторская документация, предоставляемая поставщиком, должна включать:

- Техническое описание системы
- Однолинейную электрическую схему
- Чертеж общего вида, габаритные, установочные и присоединительные размеры;
- Массу;
- Климатические условия применения;
- Сертификат соответствия сейсмическим условиям площадки;
- Критические требования поставщика;
- Значение максимальной рассеиваемой тепловой мощности;
- Схему подключения внешних цепей, с указанием наименований сигналов по каждой цепи;
- Вид системы заземления нейтрали

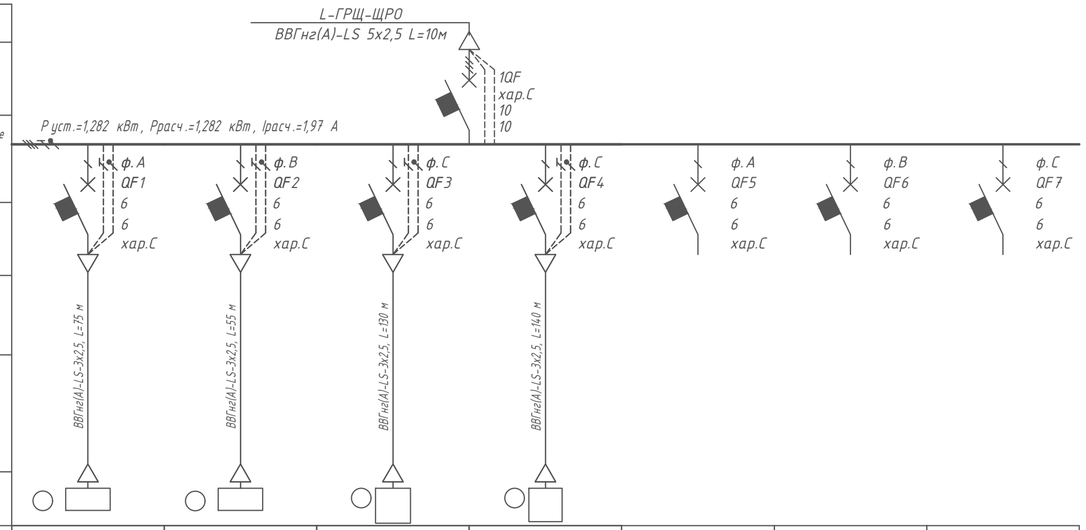


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные питающей сети | | | | | | | |
| Шинопровод, распределительное устройство | Обозначение, тип, Iном,А расцепитель или плавкая вставка, А | | | | | | |
| | Тип, напряжение, сечение (шинопровод), расчетный ток, А устан. мощность, кВт | | | | | | |
| Аппарат отход. линии | Обозначение, тип, Iном., А расцепитель или плавкая вставка, А | | | | | | |
| Пусковой аппарат | Тип, Iном., А, нагрев. элемент теплового реле уставка, А | | | | | | |
| Кабельная линия | | | | | | | |
| Электроприемник | Условное обозначение по плану | | | | | | |
| | Номер группы | гр.№1 | гр.№2 | гр.№3 | гр.№4 | | |
| | Маркировка кабеля | ЩРО-ГР1 | ЩРО-ГР2 | ЩРО-ГР3 | ЩРО-ГР4 | | |
| | Руст., кВт | 0,187 | 0,214 | 0,563 | 0,318 | | |
| | Ррасч., кВт | 0,187 | 0,214 | 0,563 | 0,318 | | |
| | Iном, А | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | | |
| | Iпуск, А | 0,9 | 1,0 | 2,6 | 1,5 | | |
| | Номер помещения | Помещения №1,2,3 | Помещения №4,5 | Помещения №6,7,8 | Помещения №9,10,11,12,13 | | |
| | Назначение | Рабочее осещение | Рабочее осещение | Рабочее осещение | Рабочее осещение | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |

ф.А – распределение потребителей по фазам
QF4 – номер коммутационного аппарата
16 – номинальный ток или уставка расцепителя защиты от перегрузки
хар.С – защитная характеристика автоматического выключателя
30 мА – уставка расцепителя защиты от токов утечки (если устанавливается)

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв.№ подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | EWE0426-MGL1-ELE-054-DSH-800415-R1 | Лист 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А4х3