


Схема расположения элементов ограждения

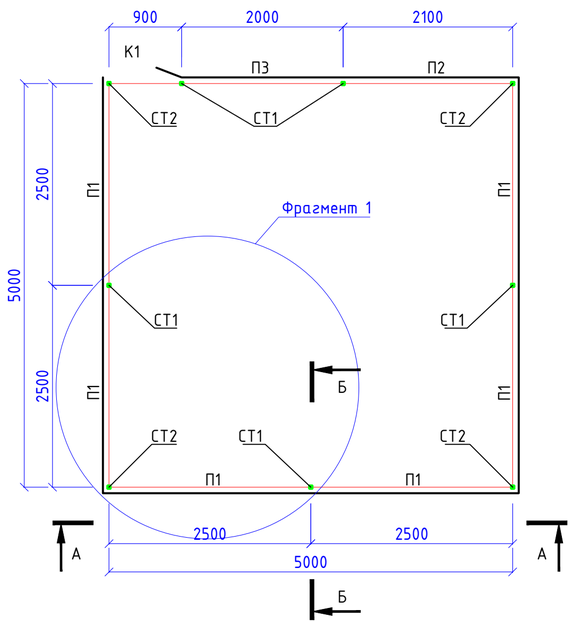


Фрагмент 1

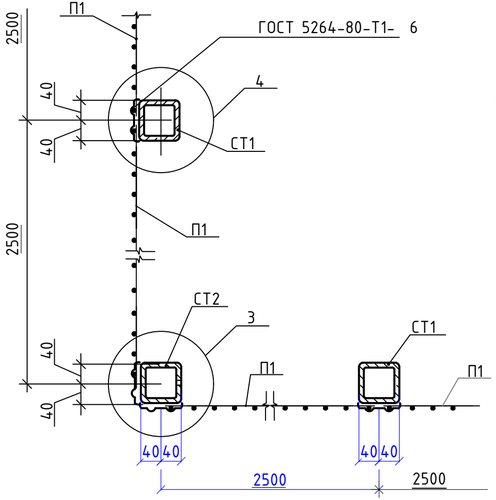

А - А

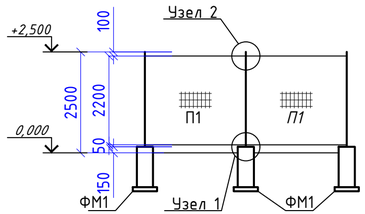


Б - Б

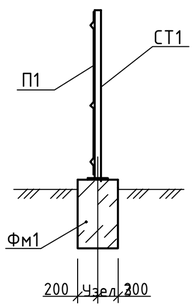


Спецификация элементов

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Приме-чание
СТ1	см. лист 2	Металлическая стойка СТ1	5	20.34	
СТ2	см. лист 2	Металлическая стойка СТ2	4	20.34	
П1	см. лист 3	Металлическое полотно П1	4	23,22	ширина 2500
П2	см. лист 3	Металлическое полотно П2	1	19,52	ширина 2100
П3	см. лист 3	Металлическое полотно П3	1	18,50	ширина 2000
К1	см. лист 4	Калитка К1	1	39.05	
КД1		Крепежная деталь КД1	52		
	ГОСТ 19903-2015	Лист 3х30х70	1	0,05	
1		Болт М10-8дх150 ГОСТ 7798-70	52		
2		Гайка М10-7Н ГОСТ 5915-70	52		
3		Шайба А10.01.08 ГОСТ 11371-78	52		


Узел 1

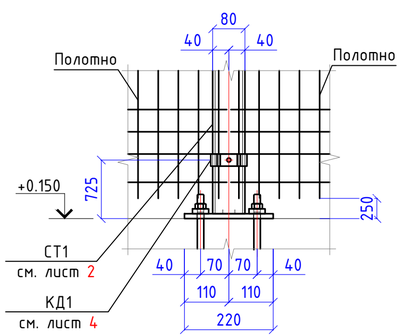


Узел 2

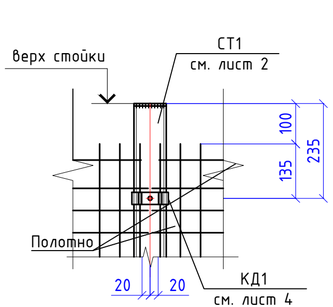

Узел 3

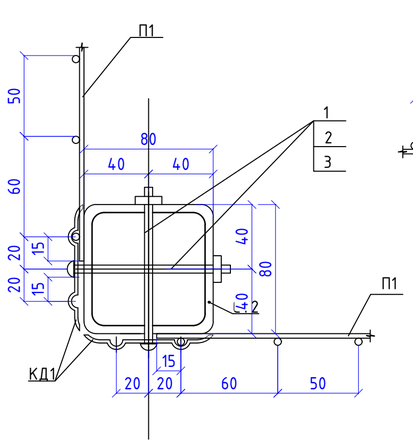

Узел 4

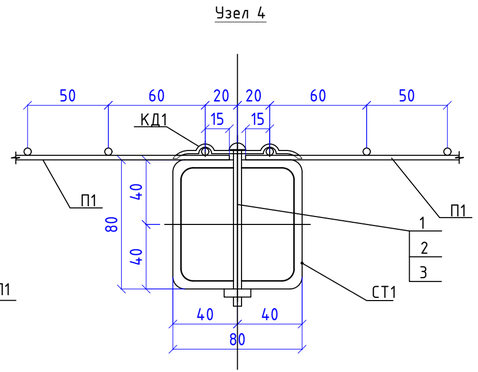

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
А1	02.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	29.09.2026	Выпущено для рассмотрения		


ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOSTANDART ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680126-A1


«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП		Кирпичников С.			10.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Гимранов Т.			10.2026		РД	1	4
Исполн.		Озеров В.			10.2026				
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026	Ограждение УКЗВ. Чертежи элементов. Спецификации	EAST WEST ENGINEERING	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.	


Металлическая стойка СТ1 2 - 2

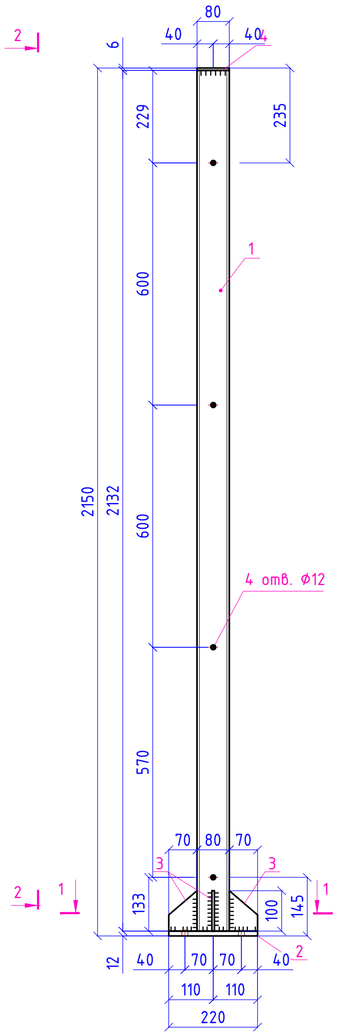

Металлическая стойка СТ1 3 - 3

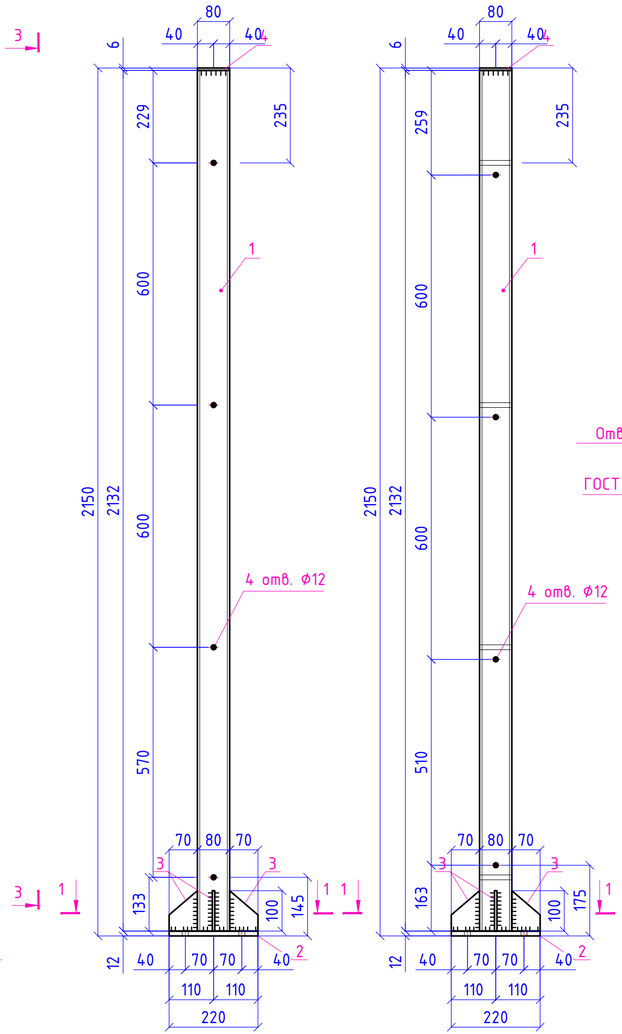

1 - 1

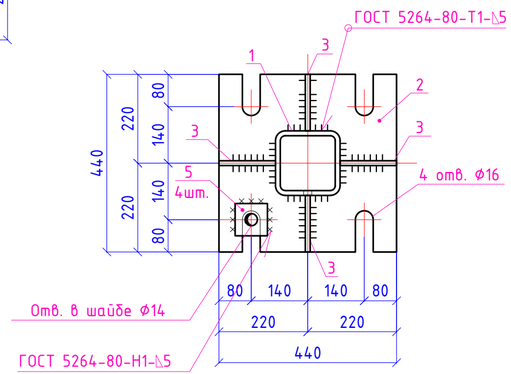


Спецификация элементов


Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Металлическая стойка СТ1/СТ2		20.34	
1	ГОСТ 30245-2003	Профиль стальные гнутые 80х80х3 L=2132	1	15.07	С245
2	ГОСТ 19903-74*	Лист 220х12 L=220	1	4.56	С245
3	ГОСТ 19903-74*	Лист 70х6 L=100	4	0.33	С245
4	ГОСТ 19903-74*	Лист 80х6 L=80	1	0.3	С245
5	ГОСТ 19903-74*	Лист 40х6 L=40	4	0.076	С245

1. Сварку вести электродами Э42А ГОСТ 9467-75.
2. Ограждения крепится к металлическим стойкам с внутренней стороны площадки скважины.
3. Для стоек, полотен и деталей крепления ограждения предусмотреть антикоррозионное комбинированное покрытие, состоящее из оцинкованного покрытия (не менее 20 мкм) и полимерного покрытия зеленого цвета (не менее 80 мкм).
4. Элемент КД1 устанавливается на стойках, в местах где крепиться металлическое ограждение только с одной стороны (стойки ворот и калитки).
5. После монтажа полотен, головки болтов с наружной стороны прихватить сваркой и окрасить под цвет ограждения.


Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680126-A1	Лист 2

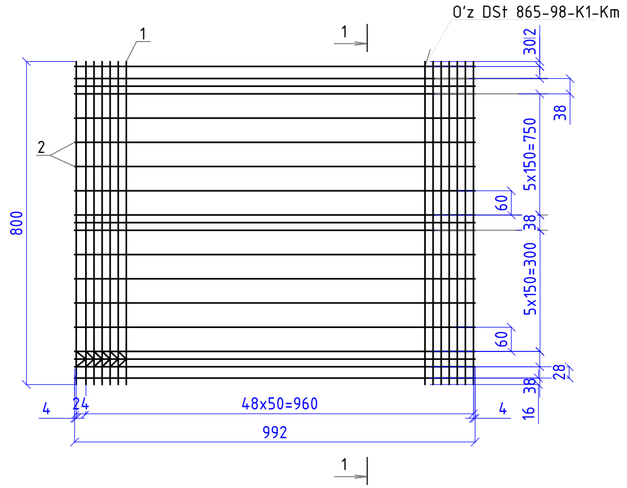


1 – 1

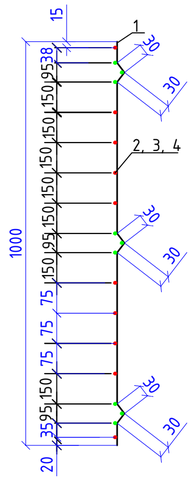


КД1

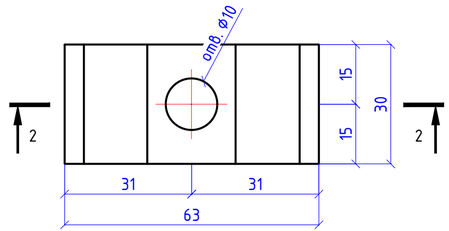


2 – 2

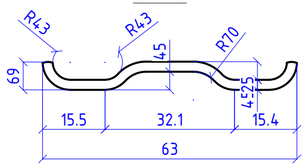

Полотно П2

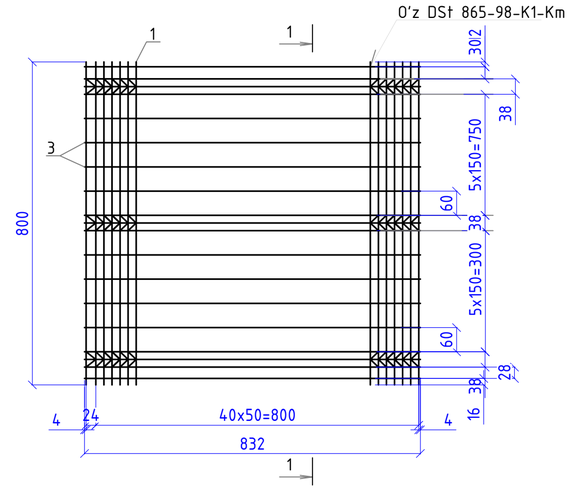

Полотно П3

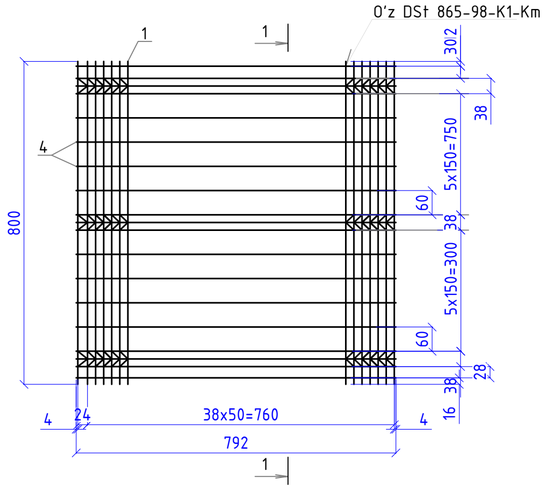


Спецификация элементов

Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Полотно П1		23,22	
1		Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80, L=2075	50	0,32	16,00
2		Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80, L=2480	19	0,38	7,22
		Полотно П2		19,52	
1		Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80, L=2075	42	0,32	13,44
3		Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80, L=2080	19	0,32	6,08
		Полотно П3		18,50	
1		Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80, L=2075	40	0,32	12,80
4		Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80, L=1980	19	0,30	5,70


1. Сварку вести электродами Э42А ГОСТ 9467-75.
2. Ограждения крепится к металлическим стойкам с внутренней стороны площадки скважины.
3. Для стоек, полотен и деталей крепления ограждения предусмотреть антикоррозионное комбинированное покрытие, состоящее из оцинкованного покрытия (не менее 20 мкм) и полимерного покрытия зеленого цвета (не менее 80 мкм).
4. Элемент КД1 устанавливается на стойках, в местах где крепиться металлическое ограждение только с одной стороны (стойки ворот и калитки).
5. После монтажа полотен, головки болтов с наружной стороны прихватить сваркой и окрасить под цвет ограждения.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680126-A1	Лист 3


Калитка К1

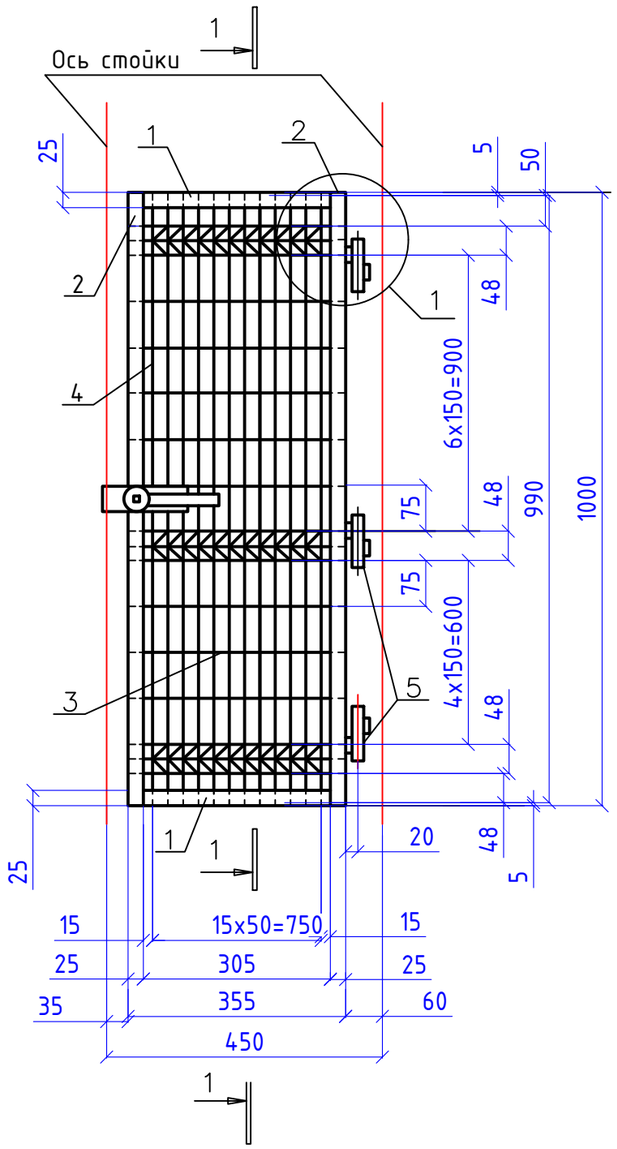


1 – 1

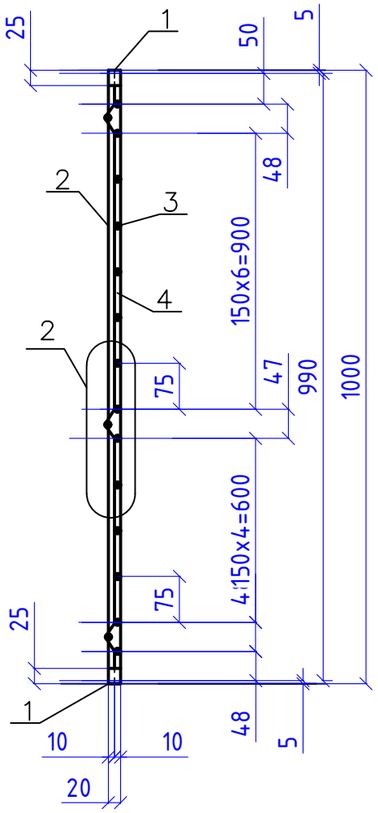


1

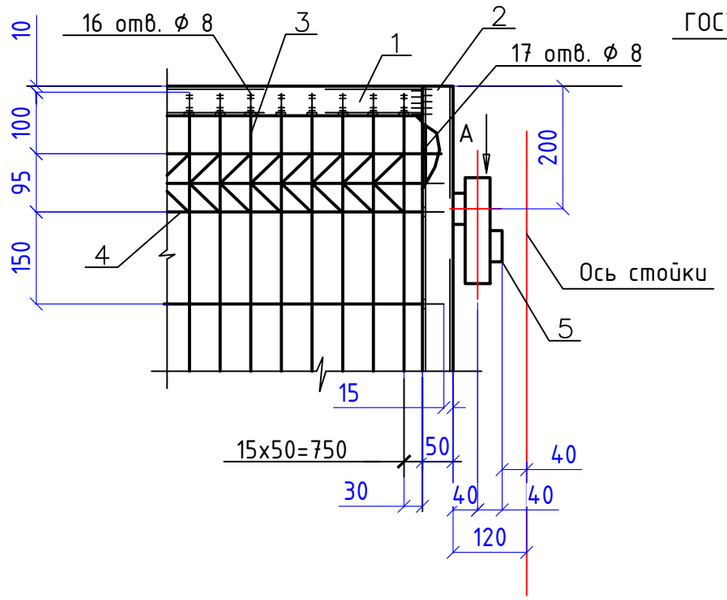

Вид А

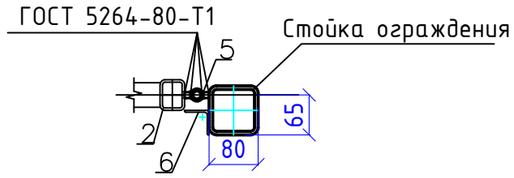

2

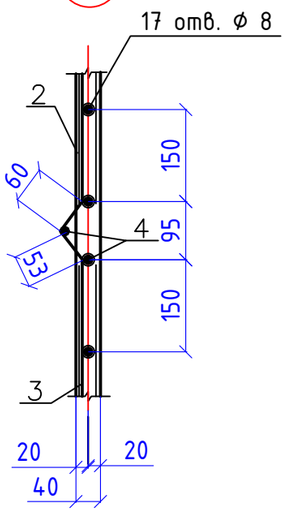

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Калитка К1	1	39,05	
1		Труба 50х40х4 ГОСТ 8645-68 Вст3кп2 ГОСТ 380-2005 L=610	2	2,95	5,90
2		Труба 50х40х4 ГОСТ 8645-68 Вст3кп2 ГОСТ 380-2005 L=2000	2	9,86	
3		Проволока 5Bpl ГОСТ 6727-80 l=2000	12	0,32	
4		Проволока 5Bpl ГОСТ 6727-80 l=710	17	0,13	
5	3.017-1.05.110.100	Петля	3	2,00	
6		Уголок 40х40х3 ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ 27772-88 L=200	3	0,37	
		ЭМЗУ "Рубеж-М"	1		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680126-A1	Лист 4