


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План трассы газопровода высокого давления М1:1000	
3	Продольный профиль нитки 1 газопровода высокого давления от ПК0+00 по ПК4+00	
4	Продольный профиль нитки 2 газопровода высокого давления от ПК0+00 по ПК4+00	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
029-26-ГСН.С	Спецификация оборудования и материалов.	
85.00-08.00-000;00.08-МР	Опознавательный столб.	
Серия 3.402.1-31 АС-44	Ограждение надземного газопровода	
	Ø325-Ø1420	
	Ссылочные документы	
Серия 7.402-3-КЖ 04	Плита фундаментная ф1	
ТП 7.402-3-23.000 СБ	Свеча продувочная	

Условные обозначения

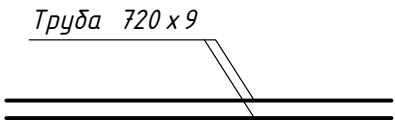

Проектируемый газопровод



Установка крана в ограждении

Общие указания

Данный проект разработан на основании задания на проектирование.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Техническое условие выданное от Мударекского УМГ номер 46-01-13/1238.

Производство работ, контроль монтажных сварных соединений и испытание газопровода вести в соответствии с КМК 3.05.02-96, ШНК 3.01.01-03 и другими действующими нормативными документами.
Все кольцевые сварные швы подвергнуть 100% контролю радиографическим методом.
После монтажа и очистки произвести пневматическое испытание проектного газопровода на прочность давлением Р_{исп} = 1,5 МПа и на герметичность Р_{исп} = 1,2 МПа, согласно КР 06.08-23.
Надземные трубопроводы, арматуру, металлоконструкции покрыть эмалью ХВ-125 в два слоя по грунтовке ГФ-020 в два слоя.
При пересечении подземных коммуникаций (газопроводы, кабели, водоводы, теплотрассы, канализацию) траншею рыть вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемой коммуникации без применения ударных инструментов в присутствии представителей эксплуатирующей организации.
Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих воздушных линий электропередачи следует производить согласно требованиям ГОСТ 12.1.013-78.

						029-26-ЛЧ			
						Магистральный газопровод –отвод со строительством новой ГРС подключением к МГ –отводу “Термиз” для газоснабжения новостроящейся парогазовой электростанции мощностью 1500-1600 МВт в Сурхандарьинской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Газопровод высокого давления	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							РП	1	3
Исполн.							Общие данные.	 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ	