


## 4000 A | Performance Index | Vorheriger Versuchsaufbau

PAC 4220 | Celsa ICG 6000/5 Kl. 0,2S

K-3 | Celsa ICG 6000/5 Kl. 0,2S

Rogowski-Spulen | Kl. 0,2

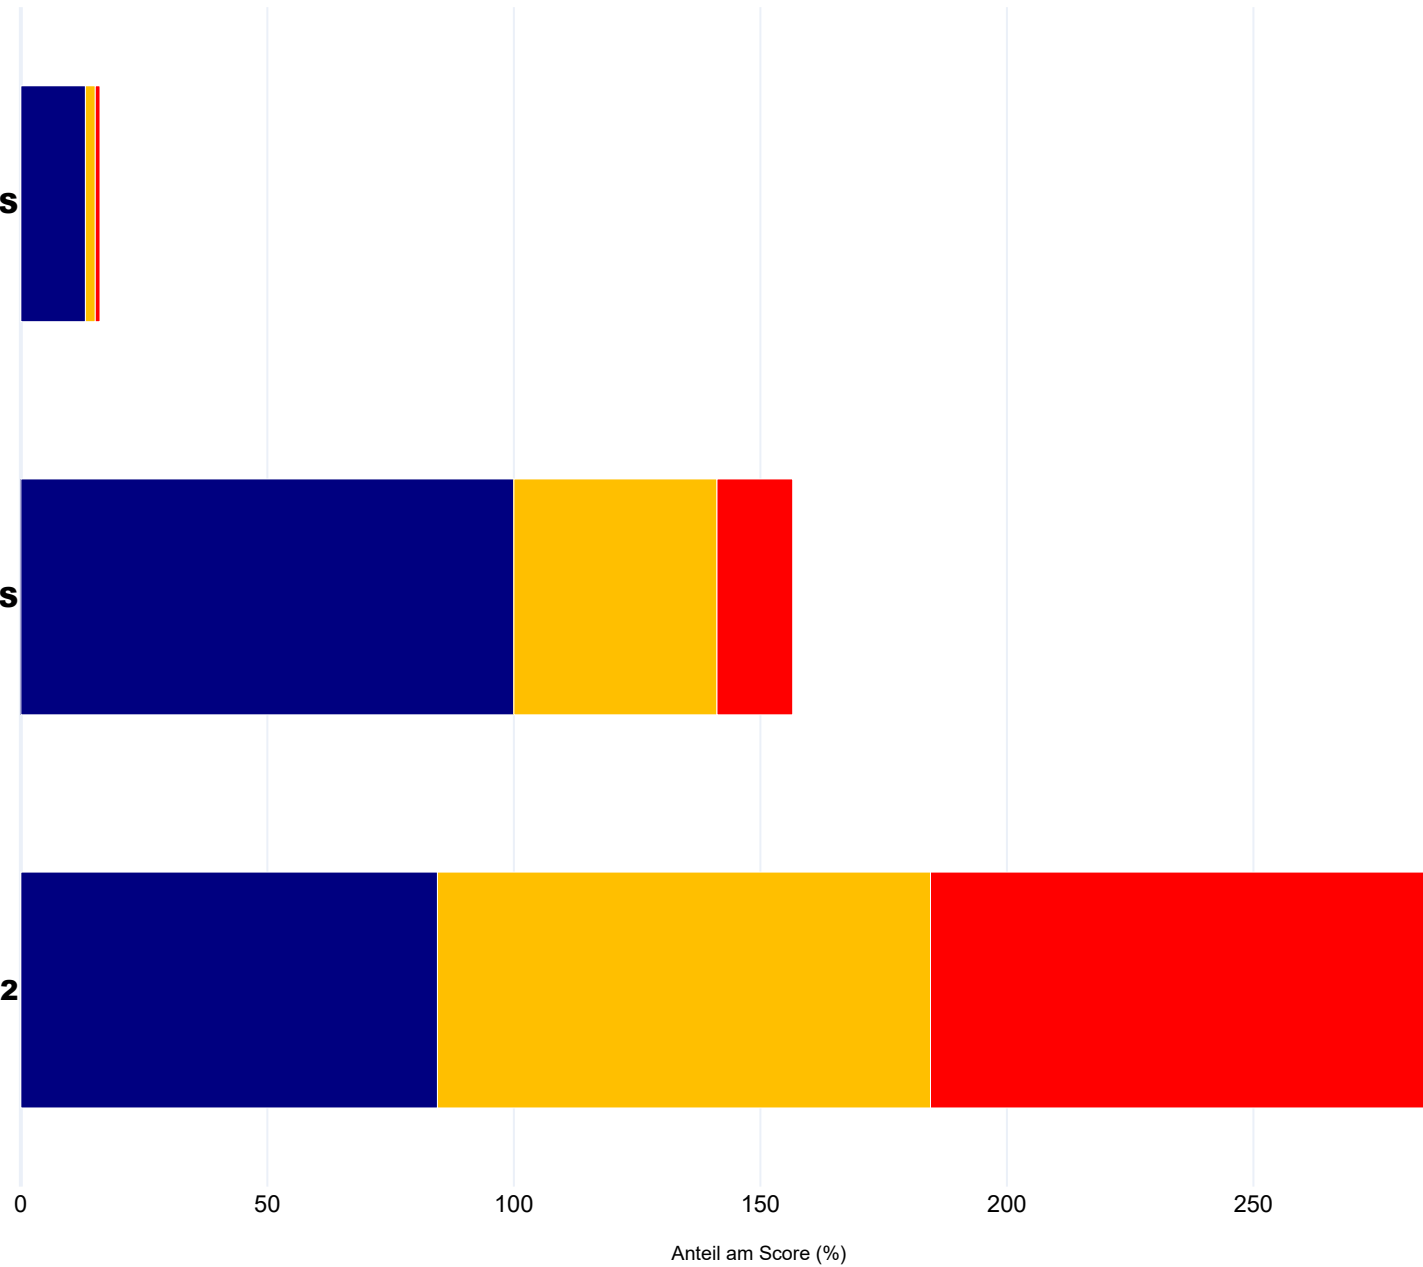

**Kategorie**   ■ **Fehler Niederstrom**   ■ **Fehler Nennstrom**   ■ **Fehler Überlast**