


Fehlervverlauf - Phase L3 (2000 A)



Standardabweichung - Phase L3 (2000 A)

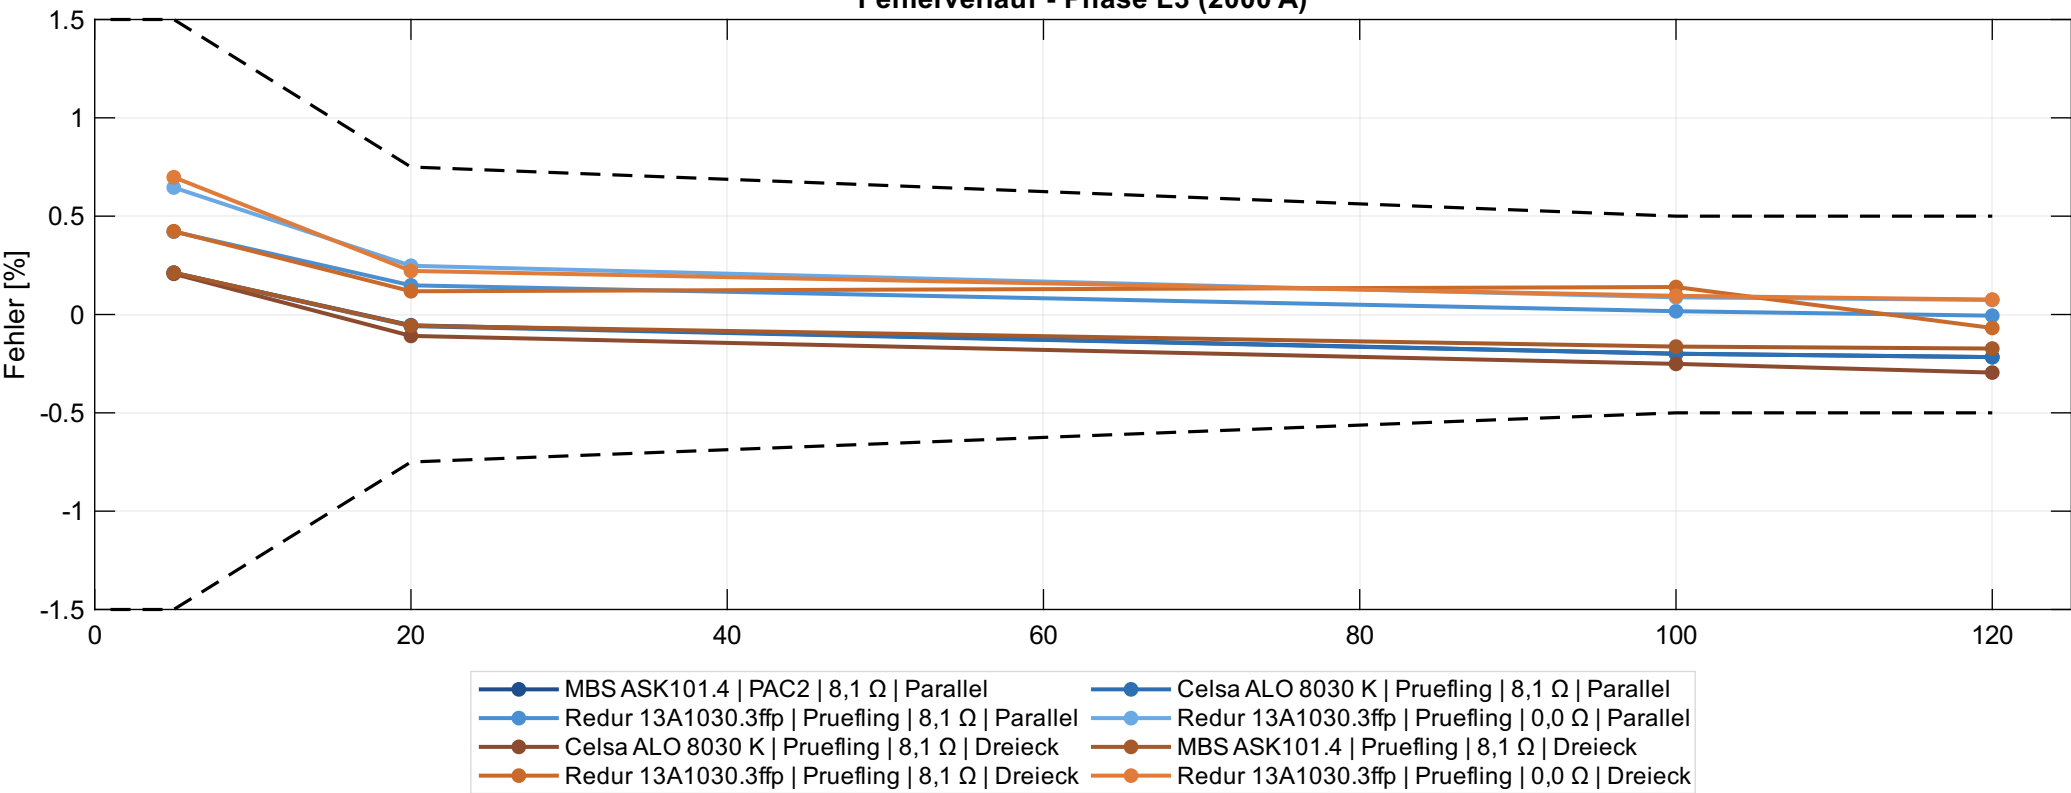