

PLANTA PRIMER PISO

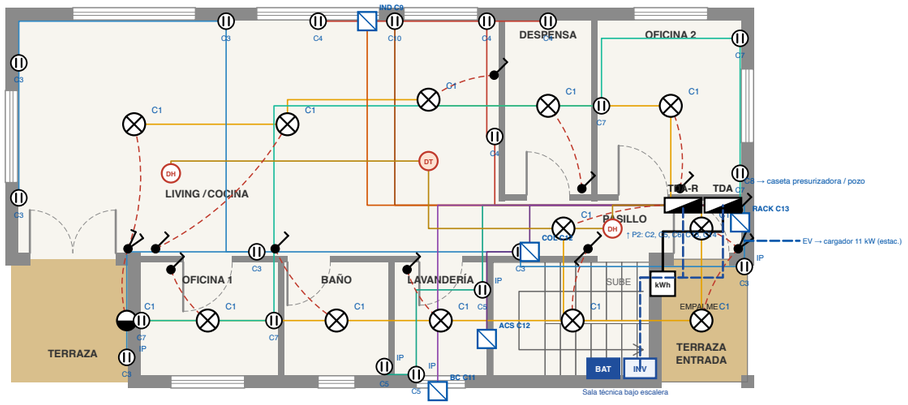

PLANTA SEGUNDO PISO

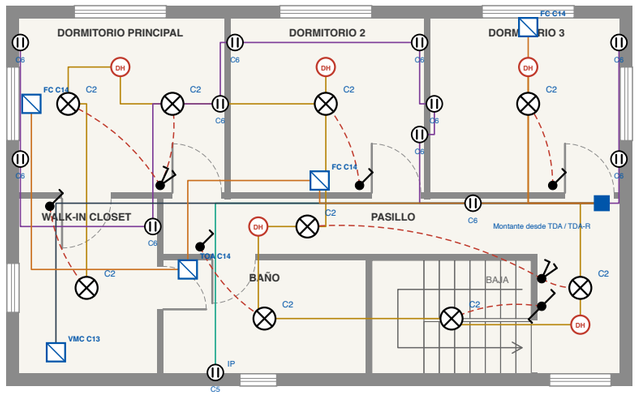

SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A alvéolos prot.
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Conexión fija de equipo
- DH — Detector humo / térmico
- kWh — Medidor bidireccional
- INV — Inversor híbrido 6 kW
- BAT — Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 — N° de circuito
- Montante a P2

CANALIZACIÓN POR CIRCUITO

C1 · C2 · C3 · C4 · C5 · C6 · C7 · C8 · C9 · C10 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15

CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

Circ.	Destino	Protección	Conductor	Fase · dif.
C1	Alumbrado P1 y terrazas (IP54)	10 A curva B	1,5 mm²	R · IDR1
C2	Alumbrado P2 + detectores de humo	10 A curva B	1,5 mm²	S · IDR1
C13	Ventilación VMC + rack red/domótica	10 A curva C	1,5 mm²	R · IDR1
C4	Enchufes cocina (exclusivo, refrigerador)	16 A curva C	2,5 mm²	R · IDR2
C8	Tablero caseta: presurizadora + bomba pozo	16 A curva C	2,5 mm²	T · IDR2
C3	Enchufes living-comedor y exterior	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID1
C6	Enchufes dormitorios P2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID1
C7	Enchufes oficinas 1 y 2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID1
C5	Enchufes lavandería y baños	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID2
C14	Ventiloconvectores P2 + toallero baño P2	10 A curva C	1,5 mm²	S · ID2
C15	Exterior: alumbrado, bodega y portón	16 A curva C	4 mm² (caída de tensión)	T · ID2
C9	Encimera inducción (limitada a 4,6 kW)	25 A curva C	4 mm²	R · ID3
C10	Horno eléctrico (exclusivo)	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID3
C11	Bomba de calor aire-agua (exterior)	20 A curva C	4 mm²	S · ID4 tipo A
C12	Apoyo ACS + circuladores calefacción	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID4 tipo A
EV	Cargador auto 11 kW (RIC 15, TE6)	3×16 A curva C	5×4 mm²	RST · tipo B
FV	Inversor híbrido 6 kW + batería (AFCI)	3×16 A + DPS	5×4 mm²	RST · 100 mA

Empalme trifásico 3×25 A (contratar 3×16 A para mantener BT1 ≤ 10 kW) · general 4P 25 A · alimentador ≥ 6 mm² (apto 3×32 A)

TN-S, tierra ≤ 20 Ω · DPS tipo 1+2 (zona rural, línea aérea) · respaldo desde inversor híbrido: TDA-R con C1, C2, C4, C8, C13

NOTAS (DS 8/2019 · pliegos RIC SEC)

1. Anteproyecto. Lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 (RGR 01/02) y cargador EV con TE6 (RIC 15).
2. Diferencial ≤ 30 mA en todo circuito de alumbrado y enchufes, máx. 3 circuitos por diferencial (RIC 10 5.1.3.5 y 5.1.3.7). Tipo A en cargas electrónicas; tipo B en el EV.
3. Enchufes de alvéolos protegidos (RIC 10 5.1.2.8), con tierra.
4. Baños: sin enchufes en volúmenes 0-1-2 (≥ 0,60 m de la ducha). Exterior IP44 bajo alero / IP54 a la intemperie (RIC 10 5.2).
5. Recintos > 10 m²: 2 centros, cada uno con su interruptor.
6. Alturas (estatura 1,64 m): interruptores 1,05 m · enchufes 0,30 m · cocina y lavandería 1,05 m (mesón 0,85 m) · TDA eje 1,50 m.
7. Canalización PVC conduit Ø20 embutida en cámara técnica (no perfora la barrera de vapor). Nada a la vista (mascotas).
8. Detectores de humo interconectados 220 V + batería (DH) y térmico en cocina (DT). Sin gas: no se requiere detector de CO.
9. Inversor híbrido con AFCI (Res. SEC 33.038, desde 01-01-2026); su salida de respaldo alimenta el TDA-R (C1, C2, C4, C8, C13).
10. Canalización dibujada como árbol por circuito (color) desde su tablero; al P2 sube por una montante en el tabique del pasillo. Diagrama unilineal, cuadro de cargas y frente del tablero: TAB-01.
11. Exterior (C15, EV, C8 caseta, pozo): ductos enterrados en EXT-01.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-01 · 2 de 13