


ELEVACIÓN NORTE (paneles y vanos principales)

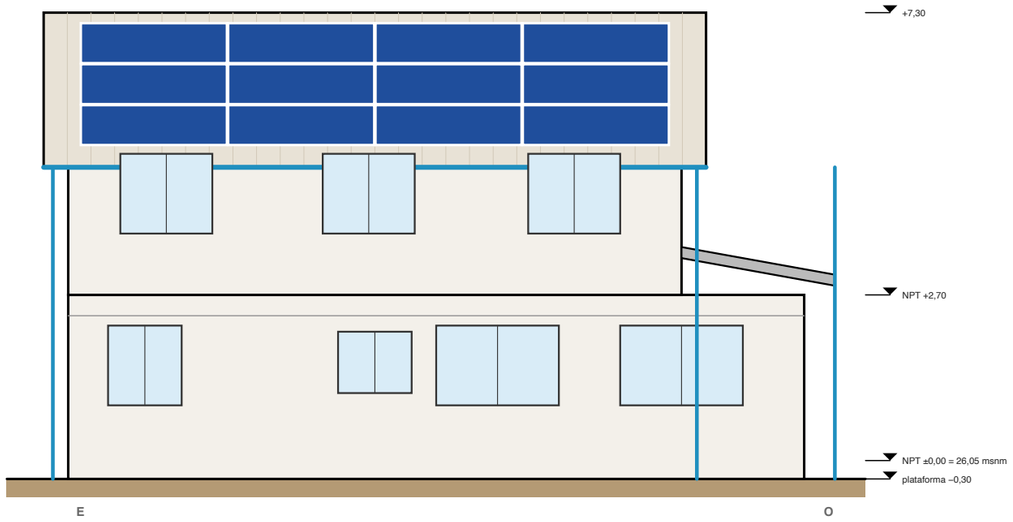

ELEVACIÓN SUR (acceso y servicios)

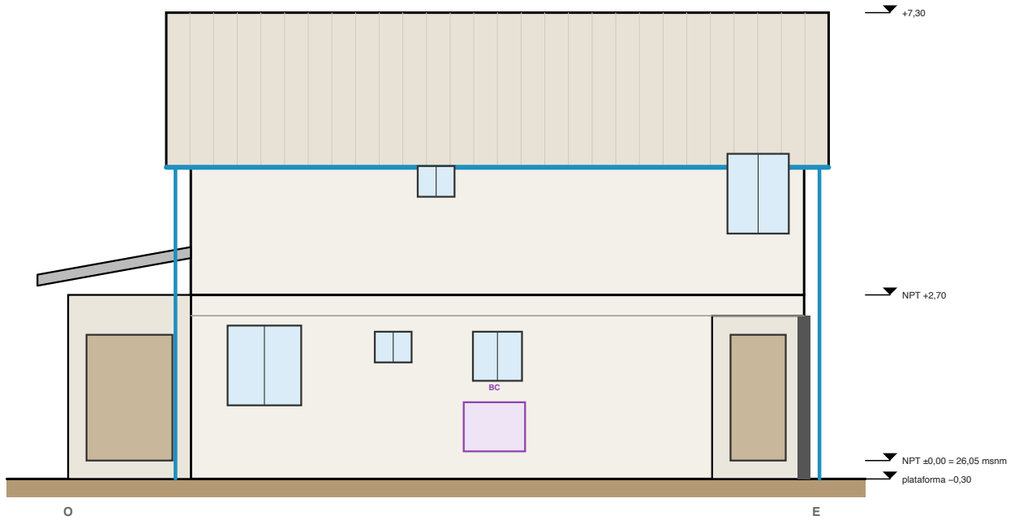

CORTE A-A (x = 3,20 m, mirando al este)

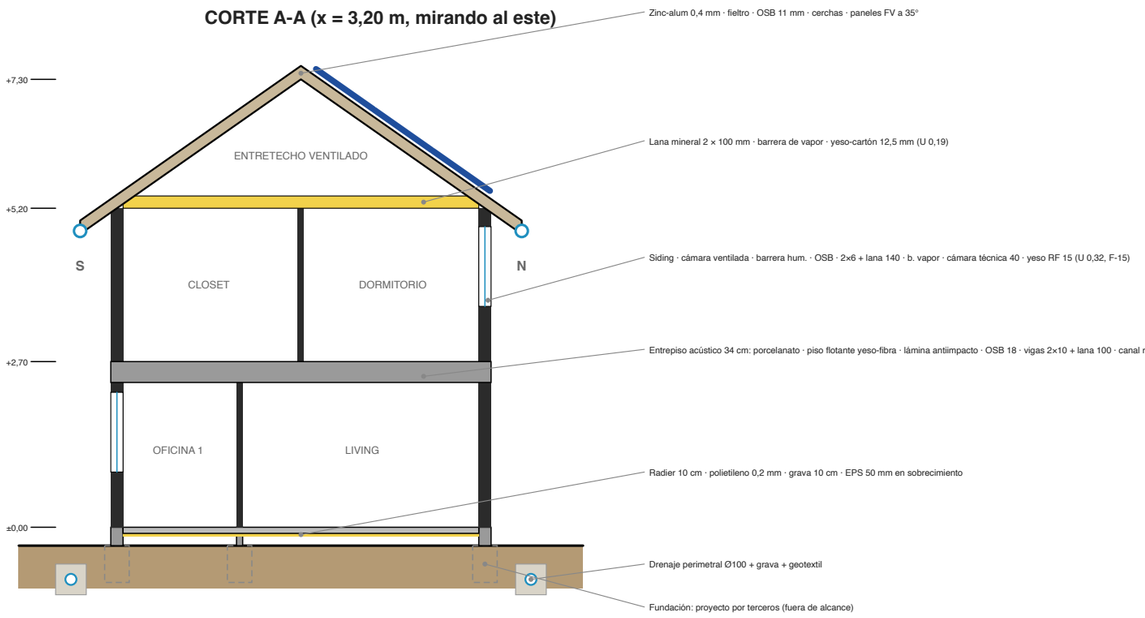

ENVOLVENTE TÉRMICA — ZONA TÉRMICA G (Mariquina) · OGUC 4.1.10 / DS 15 MINVU

Elemento	Solución propuesta	U prop.	U máx.
Techumbre	Cielo: 2 capas lana mineral 100 mm cruzadas + barrera vapor	0,19	0,28
Muros	2×6 + lana min. 140 + OSB + barrera hum. + siding ventilado + cámara técnica + yeso RF (F-15)	0,32	0,40
Piso ventilado	Losa sobre terraza entrada + EPS 80 mm por cara inferior	0,35	0,39
Sobrecimiento	EPS 50 mm por exterior hasta 30 cm bajo terreno (R100 ≈ 130)	—	R100 ≥ 91
Ventanas	PVC DVH low-e, clase 3 de permeabilidad (U 1,6)	1,60	según %
Puerta acceso	Puerta aislada con burletes	1,70	1,70


Ventanas sobre muro: N 26 % (máx. 76 %) · S 13 % (máx. 26 %) · O-E 12 % (máx. 40 %) con U 1,6.

Hermeticidad: ≤ 5,0 ren/h a 50 Pa (prov. Valdivia). Partida de sellos en EETT.

Memoria de condensación (Res. Ex. 1802: ext. 3,5 °C / 98 % HR) y ventilación NCh 3309: VMC 35 L/s con recuperador 80 %.

Zona sísmica 3: cálculo estructural (> 100 m²). Fuego: F-15 en soportantes (OGUC 4.3.5 n°14, ≤ 140 m² y 2 pisos).

DETALLE ENTREPISO ACÚSTICO (34 cm, esquemático · el P2 no lleva piso radiante)

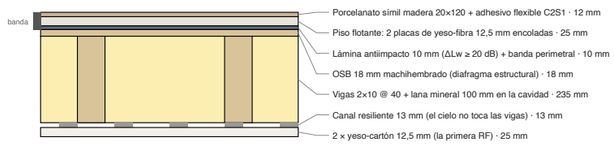

Clave: el piso flotante y el cielo no tocan muros ni vigas rígidamente (banda elástica perimetral 5 mm, zócalo separado, sello flexible). Escalera apoyada en bandas elastoméricas.

Peso propio 1,06 kN/m² (incluido en calculo/estructura.py). Meta L'nT,w ≤ 55 dB (madera simple ≈ 75 dB).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ELEVACIONES Y CORTE — ENVOLVENTE TÉRMICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-02 · 7 de 13