

PLANTA PRIMER PISO

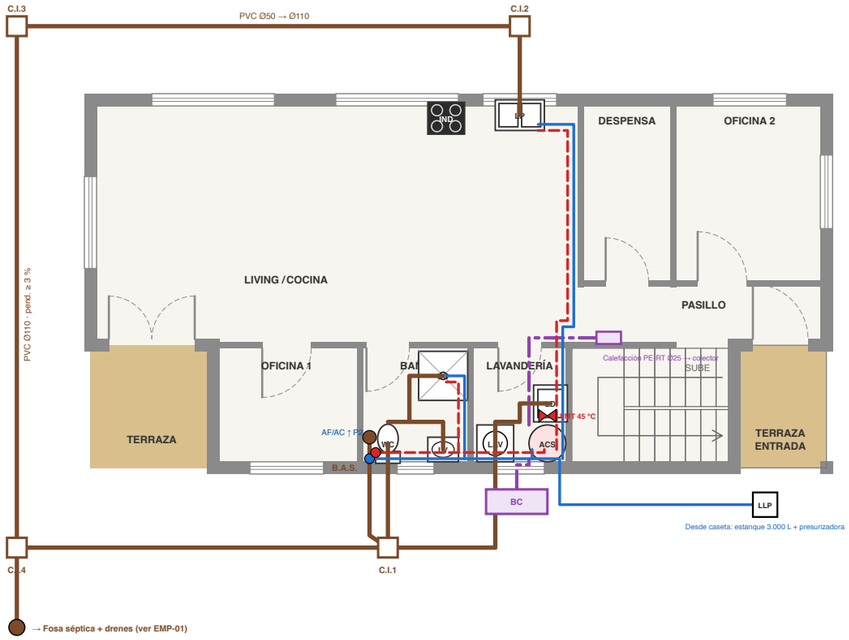

PLANTA SEGUNDO PISO

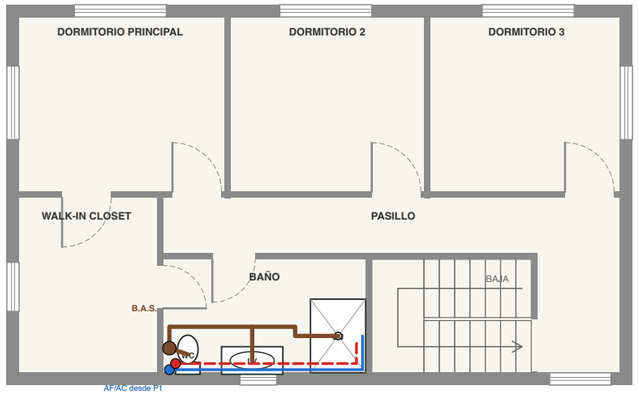

SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Calefacción (BC)
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- LLP — Llave de paso general
- Acumulador ACS 300 L
- Bomba de calor / colector

WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
IND inducción · ACS acumulador

Red	Material	Diámetro
Agua fría matriz	PPR PN20 / PEX	Ø32 mm (1")
Agua fría/caliente	PPR PN20 / PEX	Ø20–25 mm
Descarga WC, B.A.S.	PVC sanitario	Ø110 mm
Ducha, lavadero, lavaplatos	PVC sanitario	Ø50 mm
Lavamanos	PVC sanitario	Ø40 mm
Ventilación	PVC sanitario	Ø75 mm a techo
Calefacción (BC ↔ colectores)	PE-RT/PEX aislado	Ø25 mm
Piso radiante	PE-Xa c/ barrera O_2	Ø16 mm, paso 15 cm

NOTAS (RIDAA DS 50/2002 · DS 236/1926 · DS 735)

1. Anteproyecto. Proyecto sanitario firmado por profesional y aprobado por la SEREMI de Salud Los Ríos (agua y alcantarillado particular).
2. CASA SIN GAS: agua caliente con bomba de calor (BC) + acumulador 300 L a 55-60 °C, ciclo antilegionella semanal ≥ 60 °C y válvula mezcladora termostática (VMT) a 45 °C por seguridad de los niños.
3. Presión: ≥ 14 m.c.a. en el artefacto más desfavorable. Presurizadora de velocidad variable, partida 30 / detención ≤ 42 m.c.a. (dif. ≤ 12).
4. Pendiente de descargas 3 % (art. 88; 1 % sólo justificado). C.I. en cada cambio de dirección y cada 30 m máx. Sifón con sello ≥ 50 mm.
5. Llave de paso AF y AC en cada baño, cocina y lavandería (art. 52 e).
6. Montantes AF/AC y bajada B.A.S. alineados: baño P2 sobre baño P1.
7. Fosa séptica 2.400 L + drenes (DS 236), a ≥ 20 m del pozo. Agua de pozo (art. 56 Código de Aguas): análisis NCh 409 + UV.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE Y ALCANTARILLADO**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	SAN-01 · 3 de 9