
## مشكل عدم تطابق : مالكيت پست و فيدر در گزارش گيرى 1-1-5 (يا همان 4-7)

در گزارشاتی که در روز 1401/06/21 گرفته شد داریم:

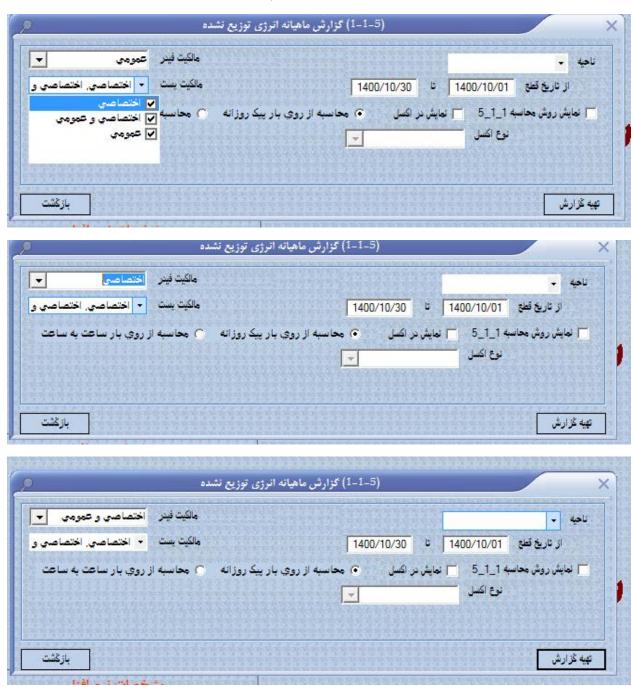

که به ترتیب تعداد خاموشی ها اعداد زیر می باشند:

4426 .1

31.2

3. 29 و در گزارشات 1-3 :

4				متوسط	، ثبيكه فشار	گزارشات		-	X	
اد.	پست و فیدر   علل قطع   بازدیدهای انجام شده   تجهیزات مصرف شده   شناسنامه رویداد									
						/_/_ 1400/10/3	0 U 1400/	از ئاریخ قطع   10/01   از ئاریخ وصل/_		
	1		از مدت تکمیل از مدت تاخیر	[ U	مح از مدت قطع	از بار بیش از قه MWh	نا امبر MWh تا	از میزان بار از انرژی توزیع نشده		
	<b>-</b>	t -		ونده	شماره پر	ر فاموشي و خط کرم	▼ -	ا ناحیه مرتبط	2000000 200000000000000000000000000000	
			توزيع	<u>ب</u>		فيدر فشار متوسط	<u> </u>	يست فوق توزيع		
	·		تكه فيدر	<b>T</b>			◄ منجر به	عطكردرله		
	200 000000000	افزار درخوالا	ل شده از طریق نرم	lرس		ار دو د ده ده ده ده دو رو ده ده ده ده ده ده	ه 🦳 پي برنامه 🕥 ط	نوع رویداد 🦳 با برنامه		
	<u>                                     </u>		نوع منطقه	درخواست قطع براي		وبالاتر 🦳 همه مالکيت يست 🕝	الاتر 🦳 فوق توزیع	دون فوق توزیع و بر مالکیت فیدر		
			سماره اشتراک شماره اشتراک		فر عردو	محیت پست همزمانی با خاموشی دیا	Ţ	نوع قطع کننده	100.00 10	
				نام متقاضي	ا عردو	در سر خط در سر خط		وضعیت برونده		
				شماره تلفن	Ī	، ثبت کننده	√ نامیا	شهرستان		
	V			-	رشن شدن موقت	🗌 داراي سابقه رو		ועש		
	<b>-</b>			شرايط جوي	#3 #3		<u> </u>	نحوه اطلاع		
				ايراتور ثبت كننده		مسافت از تا		توضيحات		
Ţ						٠	ھام، فردر ھام، فشار ہے: -	رش روزانه حوادث و قطعي	:Ē	
-	بازڭشت	ش جدید	3:1.		151.41		عاي فيدرهاي فسار مد نهبه غزارش از		CACAL S	
	باردست	س جدید	حرار،		ارش اکسل	قال ا بهه در	بهیه خرارس ار	هیه کزارش		

تعداد خاموشى : 1067

و در گزارش 1-4 هم داریم:

گزارشات شبکه فشار ضعیف	- ×							
پست و فیدر فشار متوسط   علل قطع   بازدیدهای انجام شده   تجهیزات مصرف شده   شناسنامه رویداد								
و از تاریخ اطلاع تا								
	از ناریخ قطع ۱							
	از تاریخ وصل							
بار آمبر تا آمبر از مدت قطح تا از مدت تکمیل تا	از میزان							
شده KWh تا KWh شماره پرونده از مدت تاخیر تا	از انرژي توزيج نا							
▼ □   □ </th <th>ناحیه مرتبط</th>	ناحیه مرتبط							
□ قطح کامل پست نوزی نوع رویداد ) با برنامه ) جی برنامه 🗨 هر دو	پست توزیع							
<b>▼</b>	فيدر فشار ضعيف							
ر فشار ضعیف ← قطع بخشی از فیدر فشار ضعیف حط گرم و خاموشی ▼	🕜 قطع کامل فیدر							
√ شماره اشتراک	وضعيت يروننه							
لا مِثَافِسٍ ◄	شهرستان							
نوع منطقه ↓	آنرس							
▼ هبزماني با خاموشي ديگر هر دو ▼	نحوه اطلاع							
▼ ال مسافت از تا	ابراتور ثبت كننده							
◄ داراي سابقه روشن شدن موقت ناحيه ثبت كننده	توضيحات							
ें जा जो की								
و قطعي هاي فيدرهاي فشار ضعيف								
نمایش تهیه غزارش از فایل 🗍 تهیه مخزارش اکسال غزارش جدید بازگشت	تهیه غزارش							

تعداد خاموشى: 3419

مقایسه:

4426 + 31 + 29 = 4486 = 1067 + 3419

## نكته:

علت مشکل در نگاه اول این است که اگر در 1-1-5 مالکیت ها هیچکدام انتخاب نشوند، به صورت پیفرض "عمومی" در نظر گرفته می شوند.