
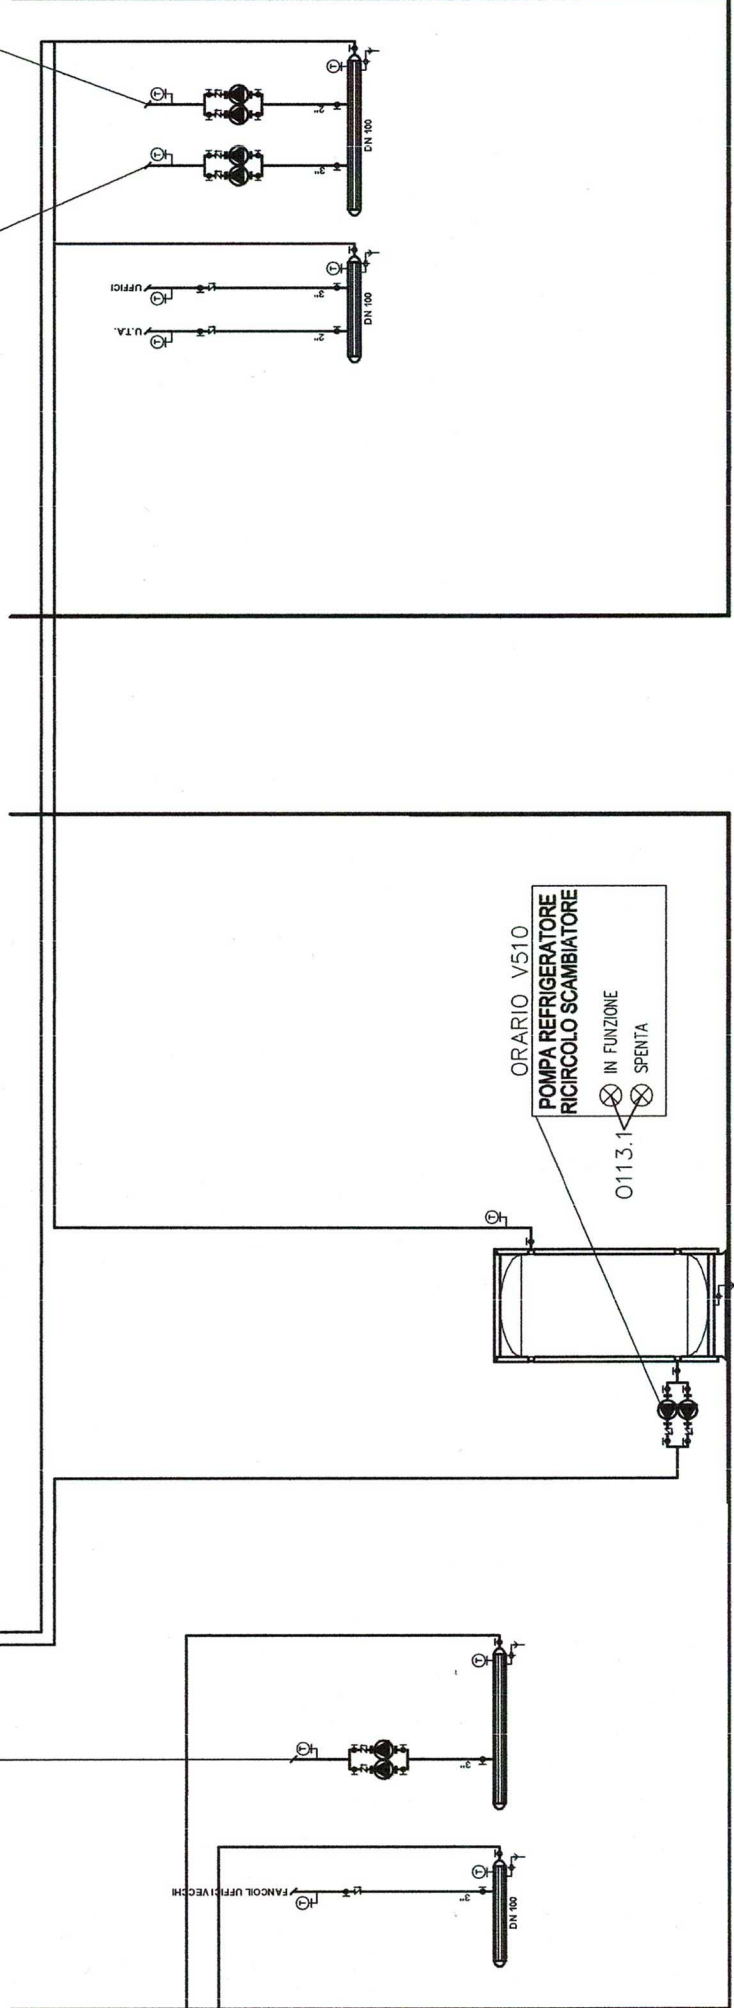


CALDAIA UFFICI (FREDDO)
MCP5

ALLARMI

- ☒ V950 SCATTO TERMICHE POMPE ACQUE SCURE PALAZZINA
- ☒ V951 ANOMALIA POMPE ACQUE SCURE PALAZZINA
- ☒ V952 ALLARME ANTINCENDIO PALAZZINA
- ☒ V953 ALLARME ANTINTRUSIONE PALAZZINA
- ☒ V954 ALLARME GRUPPO CONTINUITA' 20KVA CED PALAZZINA

☒ V804 SCATTO TERMICO POMPE FANCOIL VECCHI/ACQUA REFRIGERANTE RICIRCOLO SCAMBIATORE

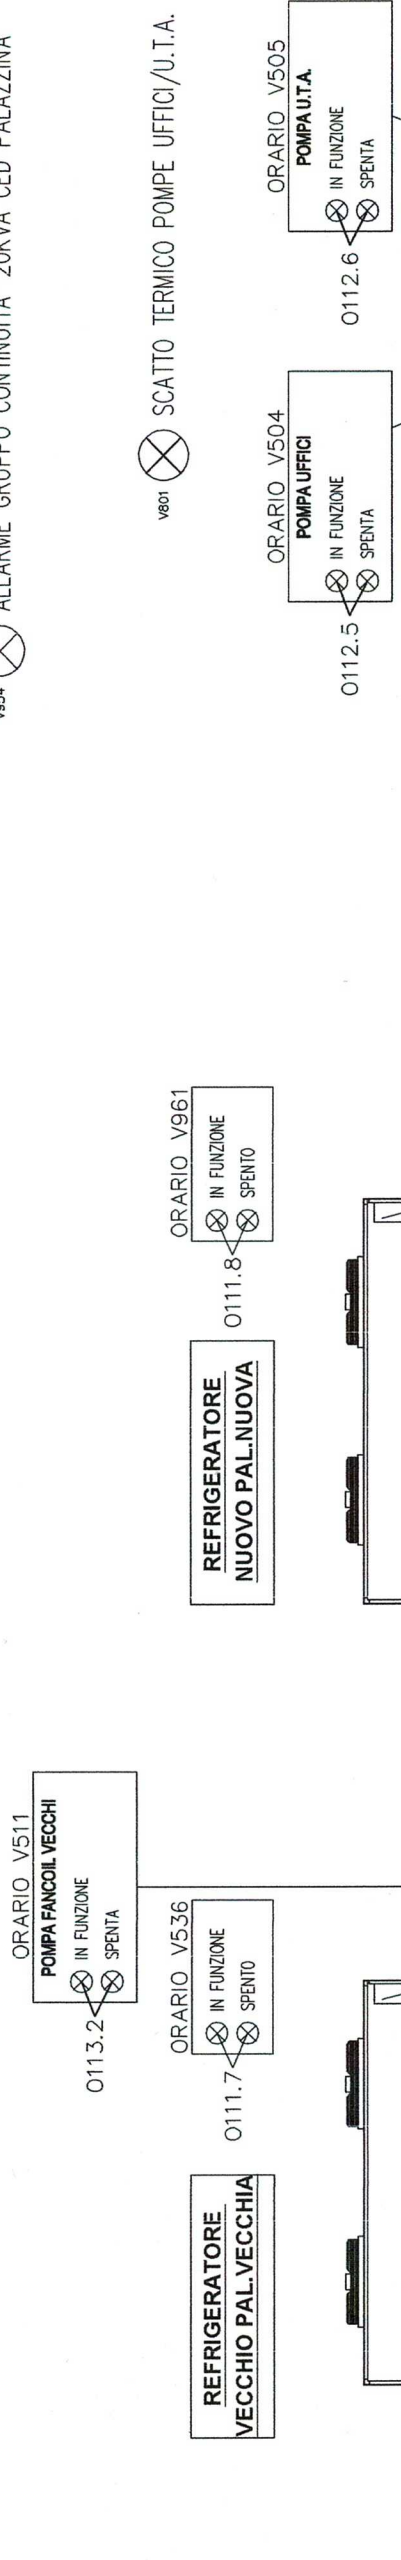

EX CENTRALE TERMICA - NUOVA STAZIONE DI POMPAGGIO

NUOVA CENTRALE TERMICA