



海河流域：32 个厂址，411 台机组，153 GW  
24 个厂址、共 111 GW 参与改造，合计改造 83 GW 冷凝设备

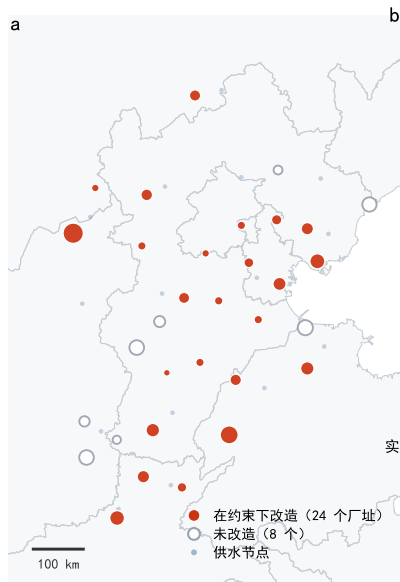

全量捕集需求 (16.1) 超出上限 (15.8) 仅 2%——已属稀缺，但幅度很小。  
适应性改造把 3.4 倍的缺口收敛到 1.26 倍。

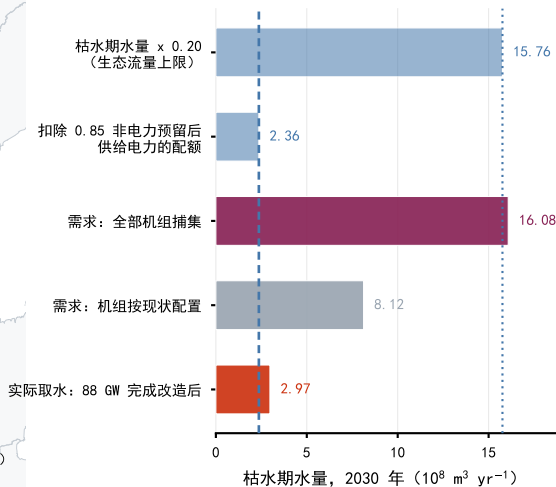

流域用水量下降 63%，且让出水量的主要是最大的那些厂址

