
圖五　排水系統流路圖

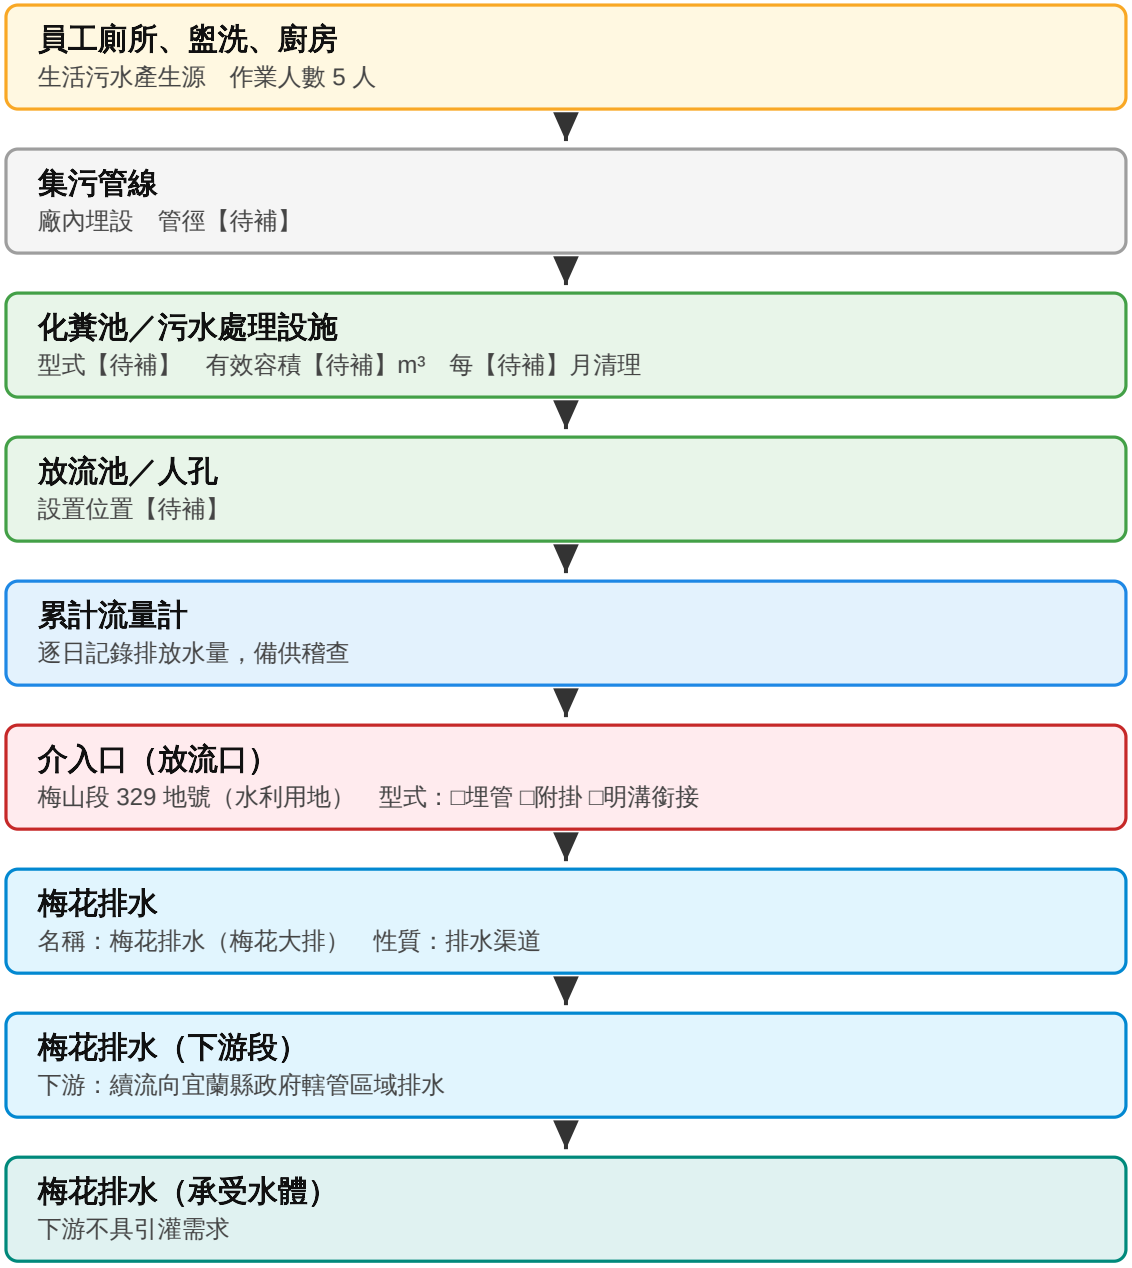

排放水量

作業人數	5 人
單位污水量	150 公升／人·日
日平均排放量	**0.75 m³**
尖峰係數	3.0
日最大排放量	**2.25 m³**
年搭排日數	365 日
年最大排放量	**821.25 m³**

計算依據

內政部「建築物污水處理設施設計技術規範」
表2-1　C-1 工廠（廠房）類
單位污水量 150 公升／人·日
（規範得按作業人數1/4計，本案不折減，
以全員5人計算，屬保守估計）

排放水性質

僅生活污水（廁所、盥洗、廚房）
無製程廢水：木材裁切、刨光、砂磨、
組裝、乾燥等乾式加工，製程不產生廢水
納管申請書已聲明：屬低污染行業別，
製程不含脫脂、酸洗、電鍍或陽極處理
（納管編號 P0200190）

註：【待補】欄位須依廠內既有污水處理設施現況填寫；介入口型式與管徑依初勘及工程設計確認。

圖五　排水系統流路圖
生活污水自產生源至承受水體

案名：政達木業有限公司二廠生活污水搭排
示意圖（無比例）　|　TWD97 二度分帶　|　第 5 張，共 6 張