



耐力壁配置図 (1階・ 2階) S=1:100

新昭和グループ 標準仕様 2×6 戸建住宅 参考設計図書
WITH EARTH / ウィザースホーム仕様 木造2階建 新築工事

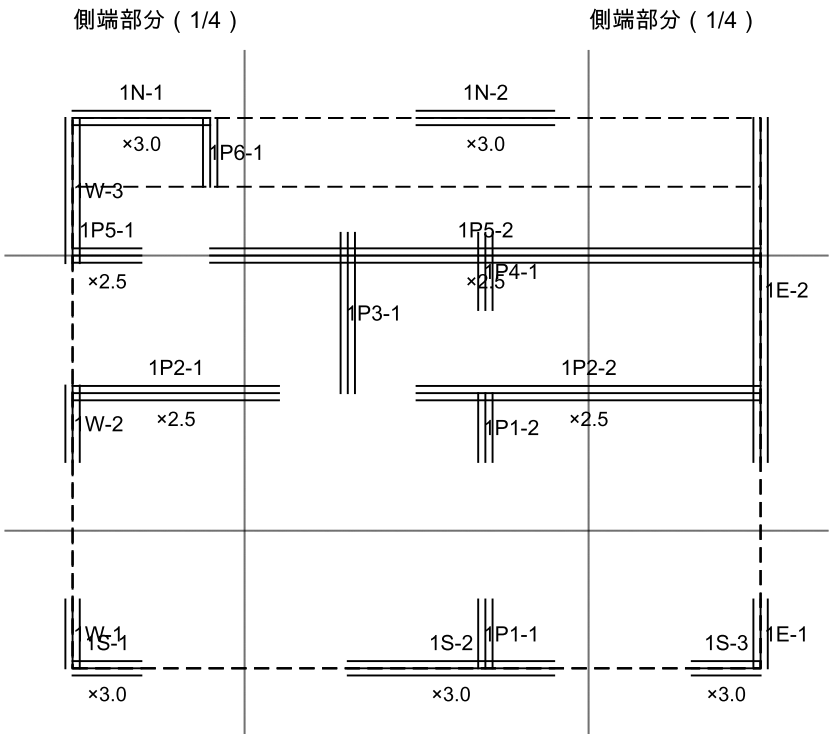

1階 耐力壁配置図 S=1:100

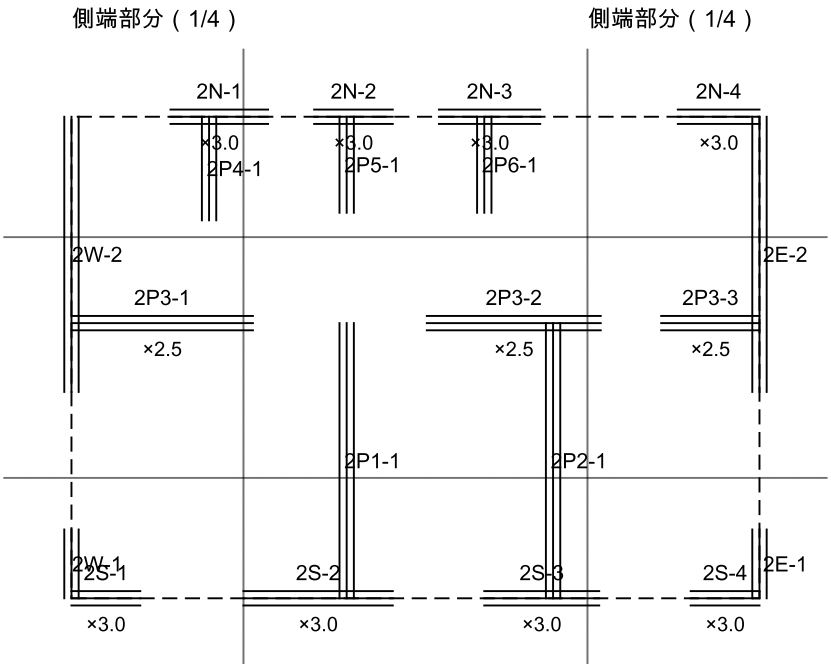

2階 耐力壁配置図 S=1:100

■ 存在壁量 (耐力壁一覧から機械で集計した値)

階	方 向	存在壁量 Σ(倍率×長さ) cm	床面積 m²	床面積あたり cm/m²
1階	X (東西)	6,324.5	66.25	95.47
1階	Y (南北)	4,257.5	66.25	64.27
2階	X (東西)	4,519.5	57.97	77.97
2階	Y (南北)	5,527.5	57.97	95.36

※ 必要壁量との比較・充足率・偏心率の判定は 03_計算書「構造計算書」に記載。この表は存在壁量の集計のみを示す。

【耐力壁の仕様】
外壁耐力壁 壁倍率 3.0
構造用合板 t9 片面張り / CN50 @100 (外周部)
内部耐力壁 壁倍率 2.5
構造用合板 t9 片面張り / CN50 @150
たて枠 2×6 (38×140) @455 上枠・下枠 2×6
頭つなぎ 2×6 (継手は 1,200 以上ずらす)

【壁倍率の根拠】
枠組壁工法の耐力壁の倍率は 平成13年国土交通省告示 第1541号による。上記は設計者指定値であり、実施設計では採用する面材・くぎの仕様を確定したうえで再確認すること。

【四分割法】
各方向について建物を4分割し、両端 1/4 (側端部分) の壁量充足率を確かめる。判定は 03_計算書に記載。

【共通注記】
1. 寸法の単位は mm。特記なき限り通り芯 (壁芯) 寸法とする。
2. 構造は木造2階建 枠組壁工法 (2×6) とし、親会社 株式会社 新昭和「ウィザースホーム」の標準工法 (モノコック構造) に準拠する。
3. 本図面集は参考プラン (架空案件) である。実在の敷地・施主ではない。実施設計にあたっては敷地条件・地盤調査結果・各種申請の指導事項を反映すること。
4. 法適合の検算結果は 03_計算書「法令適合検算書」を参照。同書で『未検算』とした項目は合格ではない。

内部耐力壁：壁倍率 2.5
外壁耐力壁：壁倍率 3.0

耐力壁配置図 (1階・ 2階)	
設計者	株式会社 Design RAVO
発注者	株式会社 新昭和 (親会社)
作成日	2026-09-14
縮 尺	S=1:100
図面番号	S-04