



可见之城


VISIBLE CITY

京张公共智能公约与水岸试验场 / A3 方案文册

GRAY-CODE • GPT-5.6 • KOMEIJI-SHIKI

PROVISIONAL FORMAL PACKAGE / 2026

可见之城：一份公约，两条公共界面

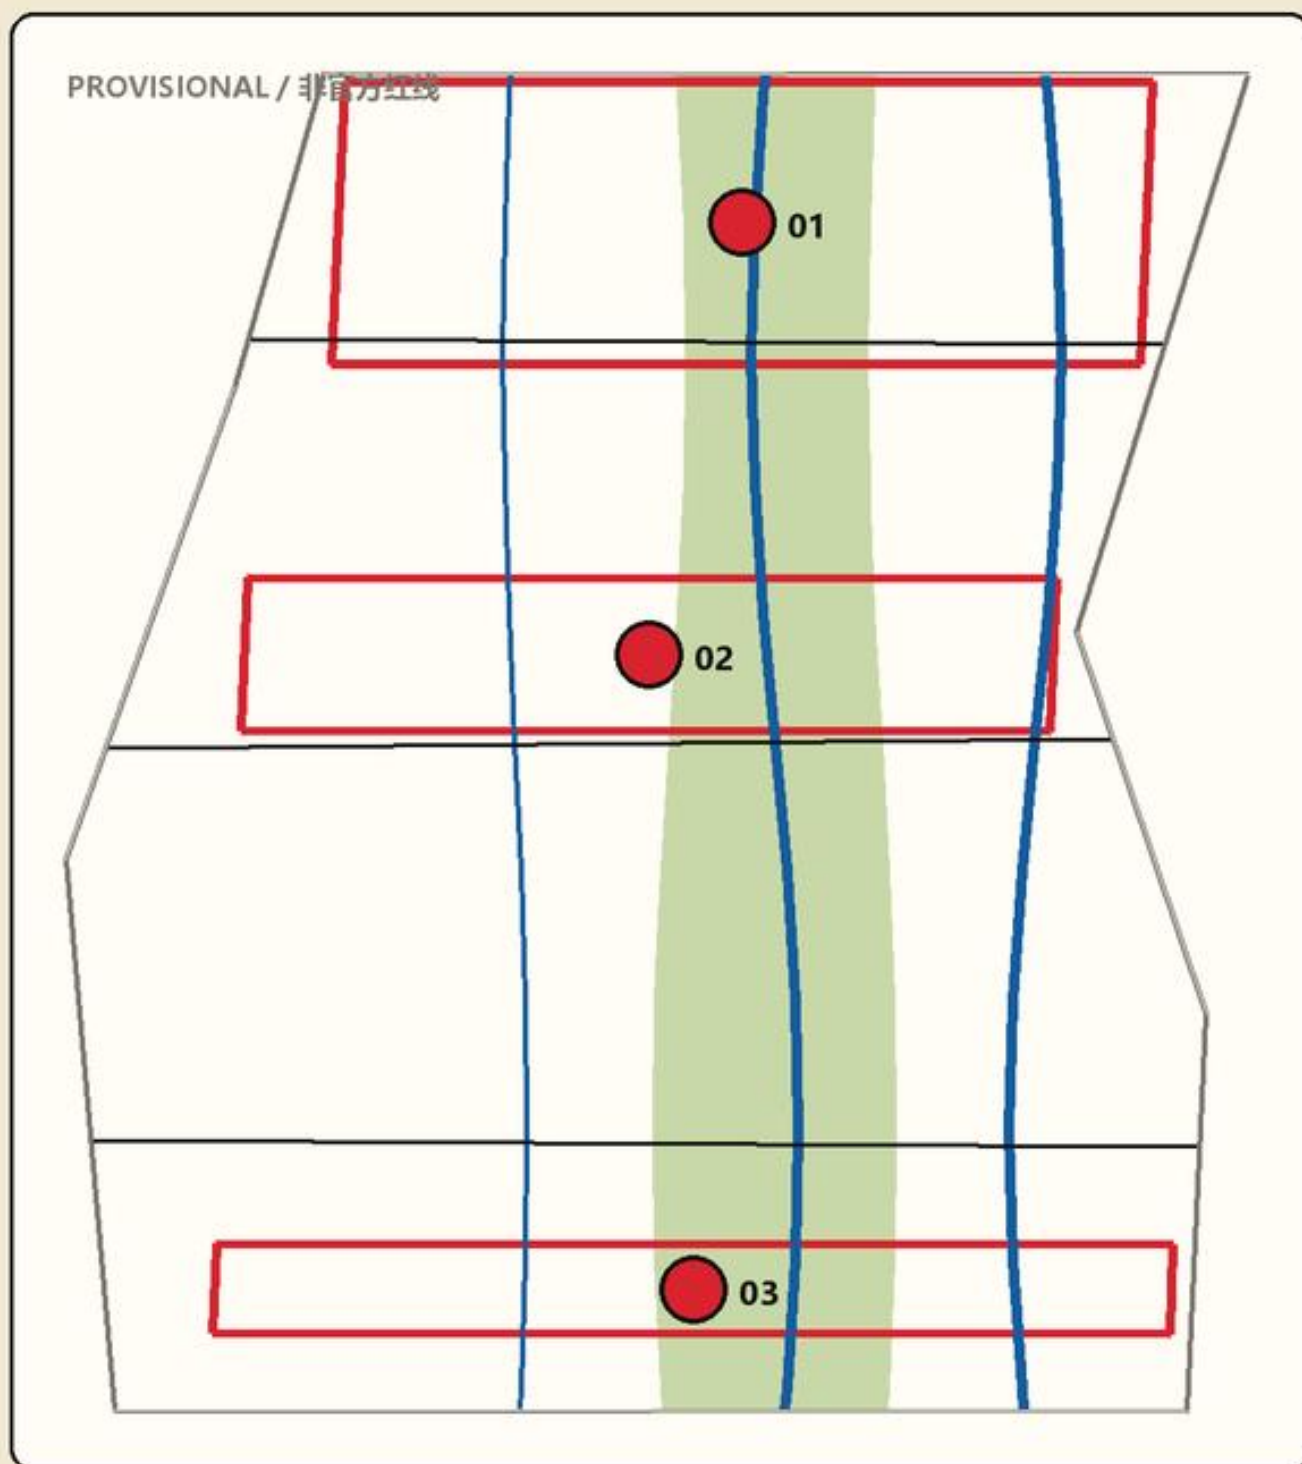

四可

THE RED PROOF MARK

红色不是命令，而是公众校验已经发生的印记。

01 可见

说明用途、数据、模型、责任人

02 可用

保留等价人工与非数字通道

03 可议


公开意见、异议与回应记录

04 可责

人工终审、申诉、停用和日落

用地分区：让公共地面先于数字设备

概念分区 / 非法定用地结论

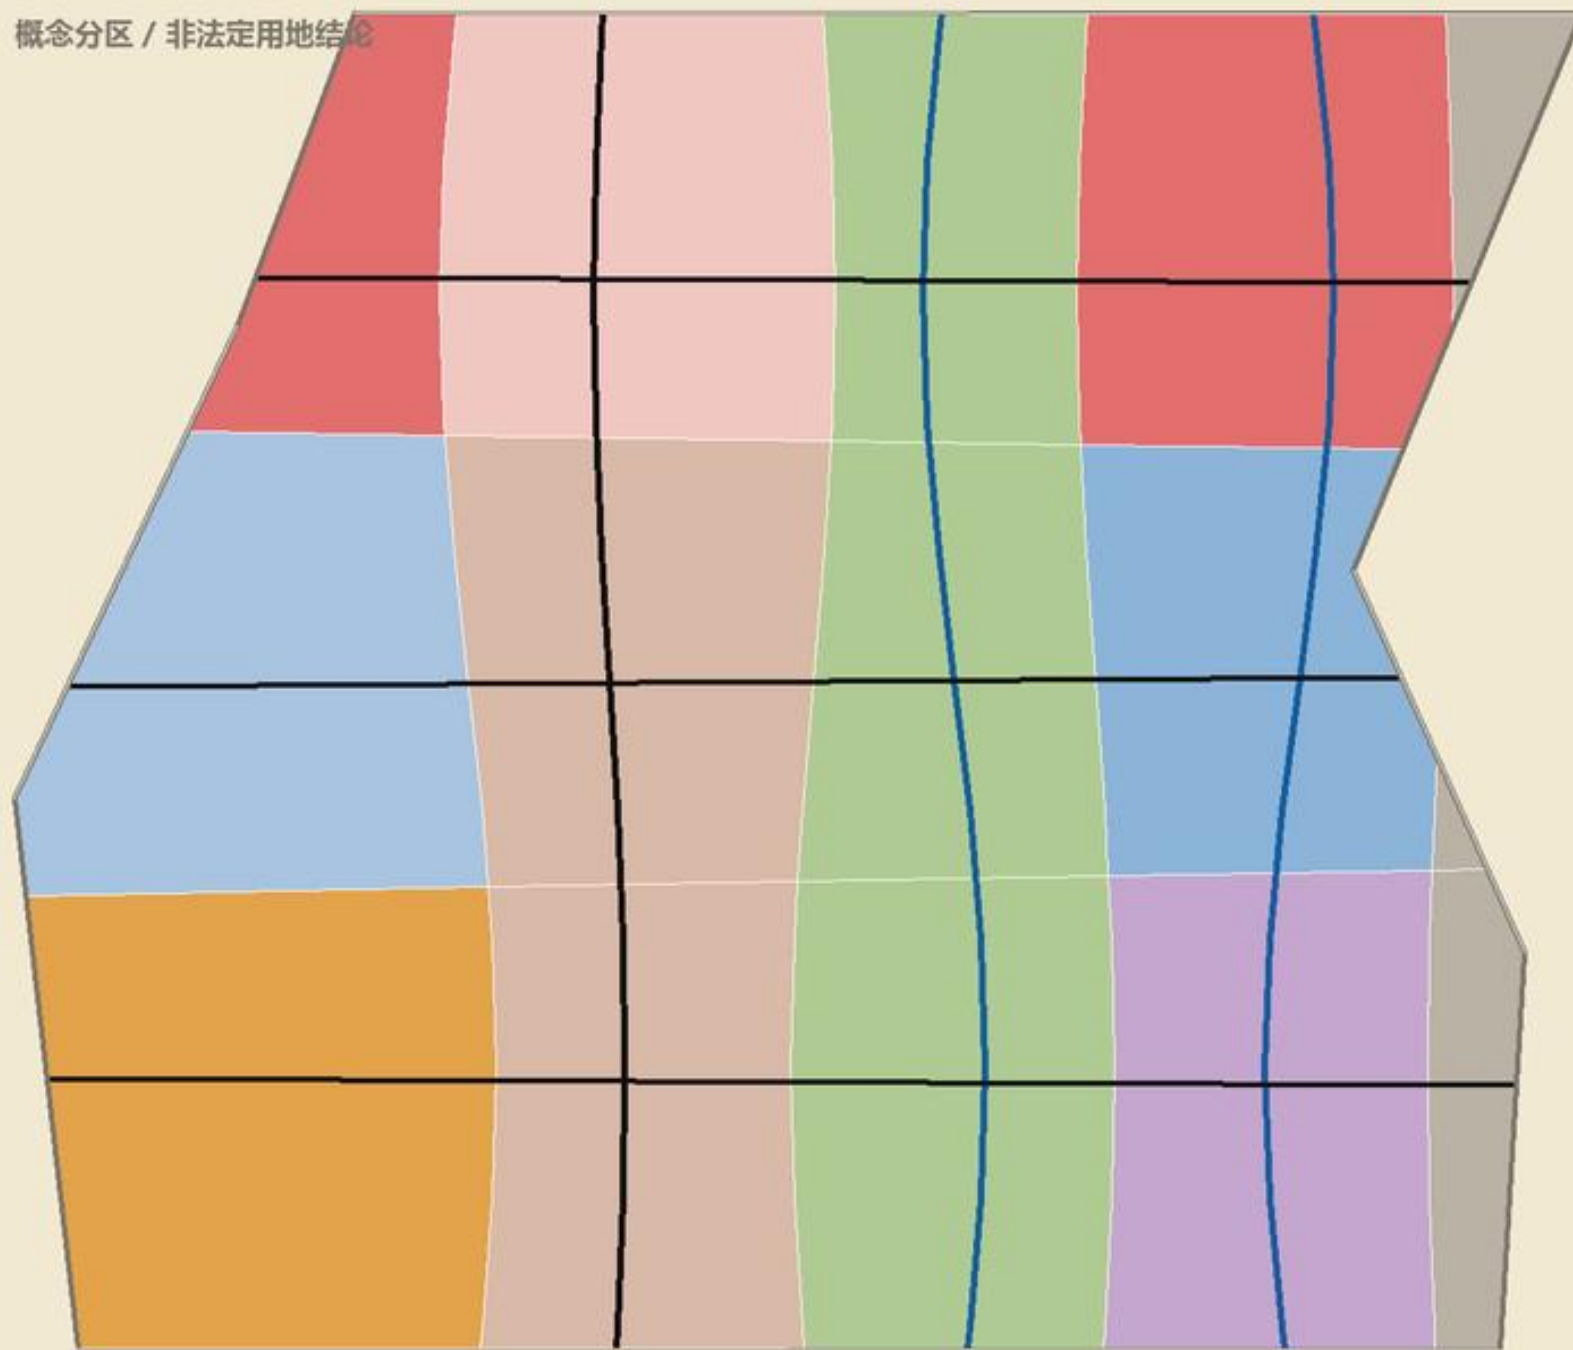

一轨一水


记忆界面 × 日常试验界面

用地代码 / 概念面积占比



分区由 provisional 总体边界拓扑切分而成：全覆盖、无重叠；正式控规与现状资料补齐后必须重算。

重点区域：规则、共学、共用

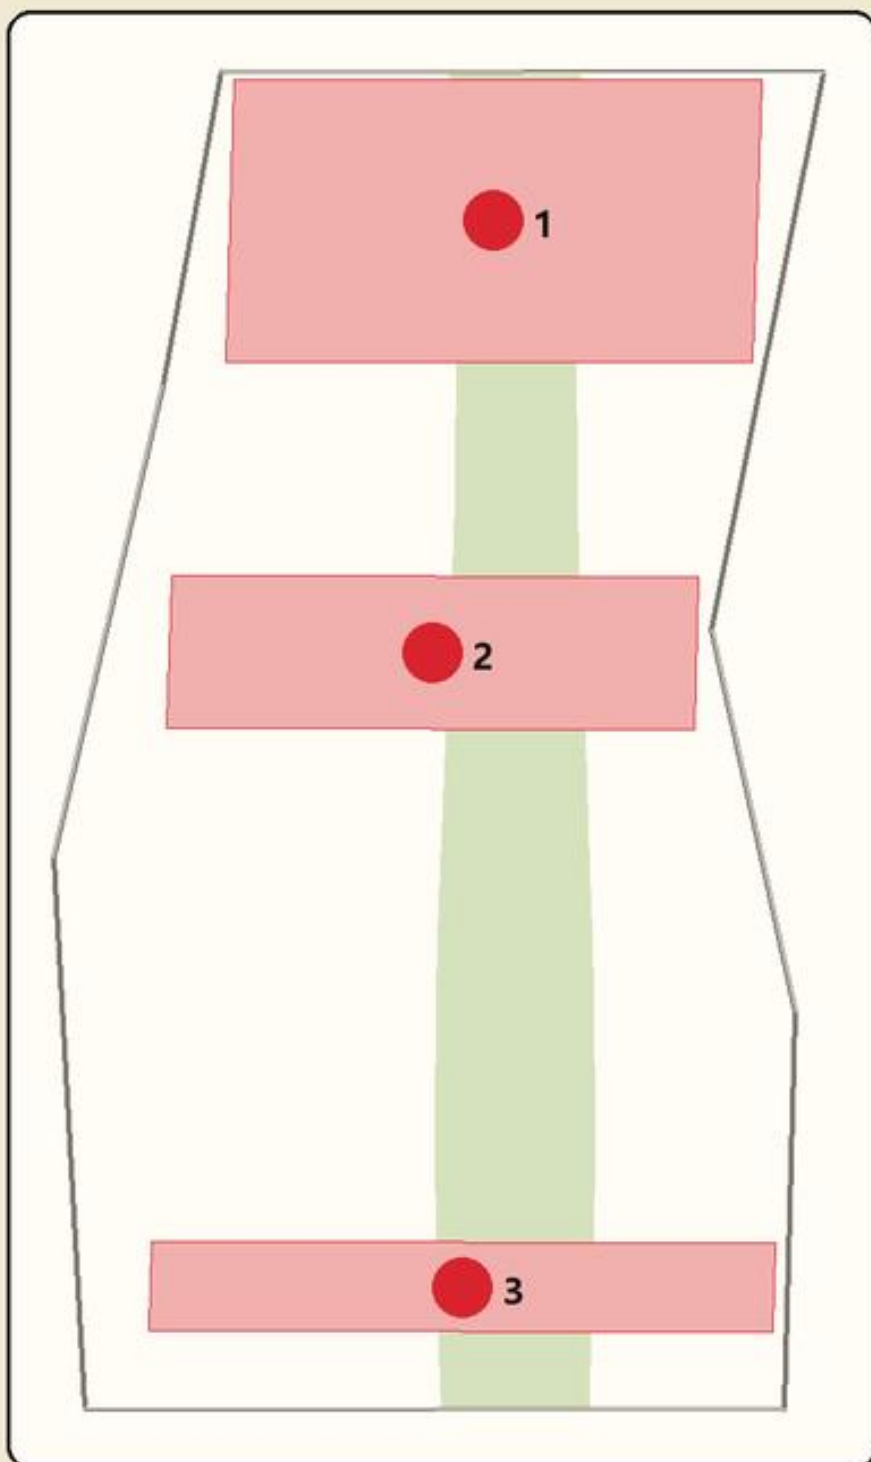

01

众智园·开放规则台

全栈自主 / 标准治理 / 公开评测

公开评测工坊、开放标准协作厅、低速机器人共享道、端侧节能对照舱。先登记、再测试；测试失败可撤回。

02

AI原点社区·开放共学台

近校转化 / 京张文化 / 社区共学

以低扰动更新连接校园、社区与遗产空间。成果发布同时公开数据边界、失败记录和人工负责人。

03


大钟寺·开放共用台

公共服务 / 轨道接驳 / 国际交往

把AI服务做成有人工前台的城市客厅：健康导航、办事协作、无障碍路径与申诉窗口并置。

三个范围均为 provisional rough；建筑、交通与拆改留仅为可供专业团队深化的方向性设计。

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × 场景节点

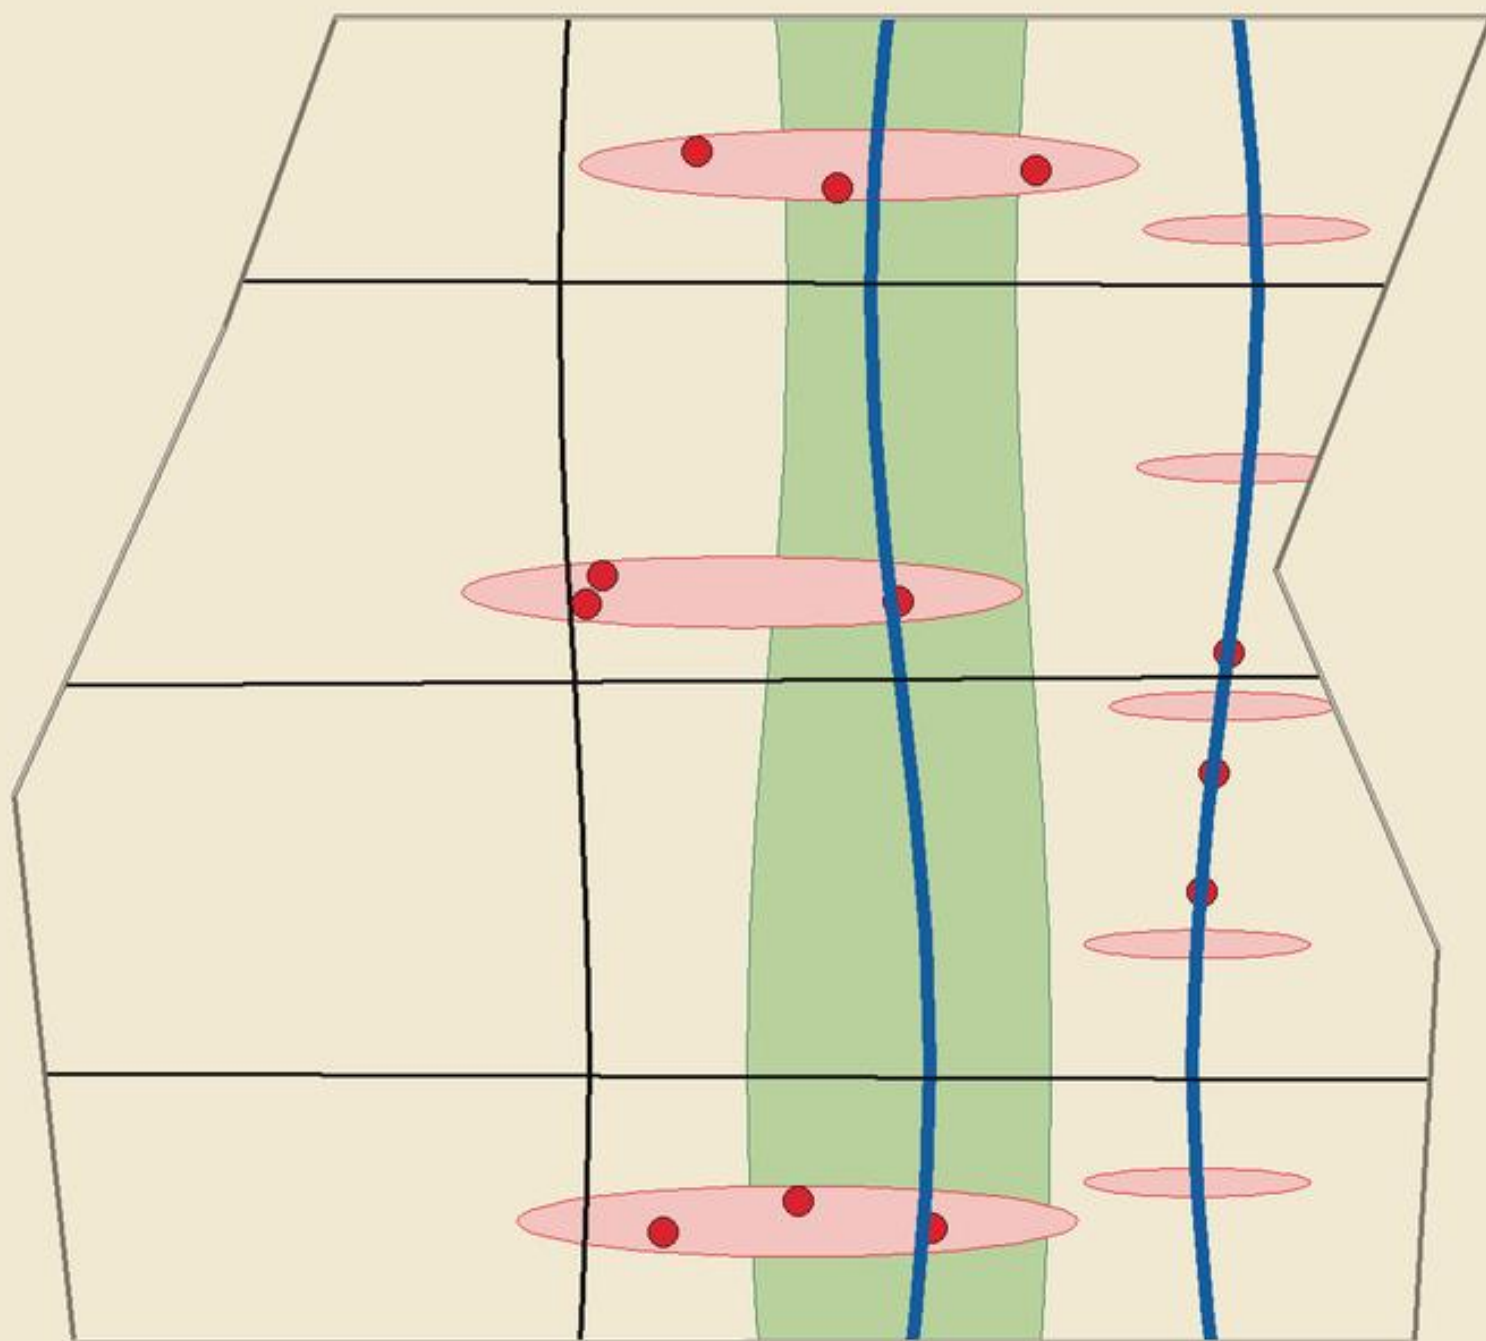

公共空间先行

AI 是可拆卸的服务层，不是通行前提。

A 记忆界面

京张步道承载工程史、贡献展示与公共学习；无屏幕也可完整使用。

B 日常试验界面

小月河场景翼只容纳低风险、可逆、可退出的生活服务试点。

C 东西缝合

三条概念横街连接社区、轨道接驳与开放台；线位待道路红线复核。

D 双通道

每个场景同时提供人工、纸质、电话或实体导视的等价路径。

概念绿道 19.4 km

公共空间 7.0%

核心指标、缺口与自检链

11.41 km²

provisional 几何复算

site_area_sqm

21.1%

概念绿地比例

green_ratio

7.0%

概念公共空间比例

public_space_ratio

12

AI 场景卡

scenario_node_count

4

产业测试验证场景

industry_test_scenario_count

100%

人工复核与非AI替代

human_review_coverage_ratio

证据链



待补：官方红线 / 控规指标 / 道路红线 / 现状建筑 / 文保范围 / 市政容量 / 公服底数

这些缺口不会被漂亮图面掩盖；正式数据发布后，相关图层与指标统一复算。

场景必须同时说明服务、数据、人工与退出

VC-01

城市AI说明牌

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：human_information_desk

VC-02

无障碍慢行伴行

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：printed_accessible_route

VC-03

医疗服务导航

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：staffed_service_counter

VC-04

学习与文化问答台

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：librarian_and_printed_index

VC-05

遗产双语导览

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：physical_bilingual_signage

VC-06

企业办事协作台

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：human_case_manager

VC-07

场景登记与申诉台

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：paper_and_phone_channel

VC-08

水岸青年夜校

日常服务

人工复核：必须

非AI替代：human_facilitated_class

VC-09

模型安全公开红队场

测试验证

人工复核：必须

非AI替代：offline_test_protocol

VC-10

低速机器人共享道

测试验证

人工复核：必须

非AI替代：manual_delivery_and_stop_control

VC-11

端侧节能调度对照舱

测试验证

人工复核：必须

非AI替代：manual_energy_schedule

VC-12

非识别舒适度评估

测试验证

人工复核：必须

非AI替代：manual_environmental_survey

运营：登记—试点—公开复盘—决定去留

P1

证明公约

三区各设一组低风险可逆试点；建立场景登记册、申诉窗口和无AI对照。

P2

连接界面

把通过四可检验的场景沿记忆界面与水岸界面连接，发布年度透明度报告。

P3

复核适配

官方空间数据补齐后统一复算；未证明公共价值的场景退出，不以沉没成本续命。

年度运行节拍 / 概念建议



退出条件：无法解释 / 无人工通道 / 申诉无回应 / 风险超阈值 / 维护成本超过公共收益

转化条件：公开证据完整 + 公共价值通过对照评估 + 专业与公众双重复核。