

让技术可退场， 让公共性不退场

以日常公共带串联遗址、社区、研学与便民服务；
以可复算门槛决定保全、织补或避让。

连续骨架保全

任一横向联络未通过即淘汰

存量界面织补

$\Delta GFA \leq 0$ 与 $S \geq 0$ 同时成立

邻里避让回路

影响非零且缓解未闭环时选择

证据缺口

0/6

横向联络获得正式
红线、权属与工程确认

图形完整不等于真实连通。

代价侧 = unknown

affected_household_count





mitigation_budget_cny

duty_closure_ratio

结论先行 · 空间证据 · 三案比较 · 指标敏感性 · 缺资料与复算

第 2 页先看空间，再读门槛

全带索引定位三段；下方三图保持同一局部范围与比例。

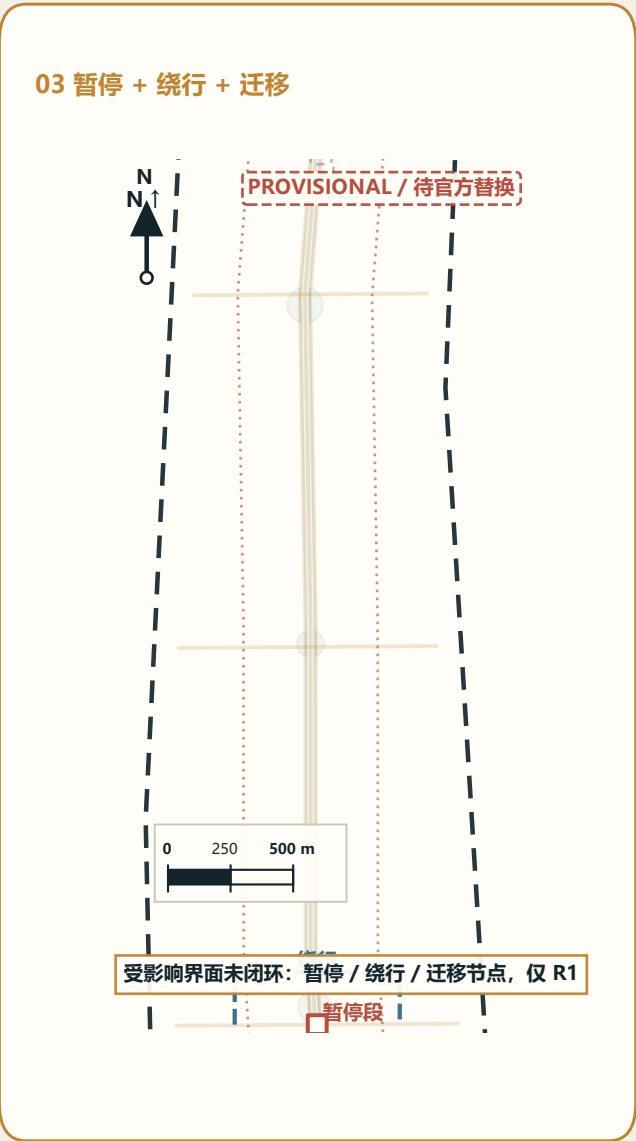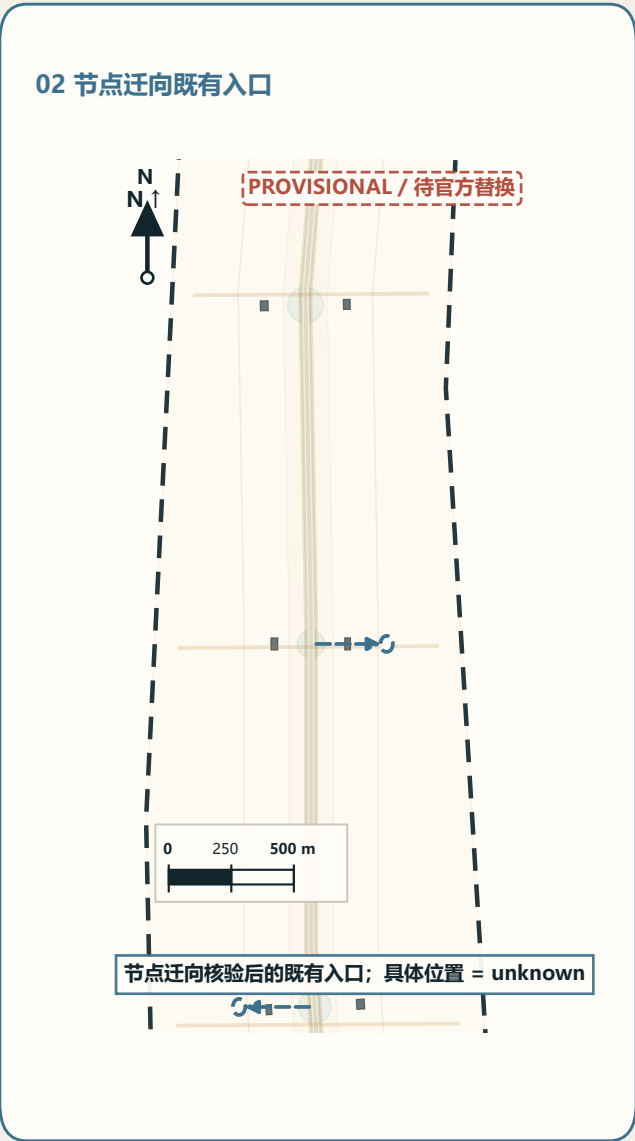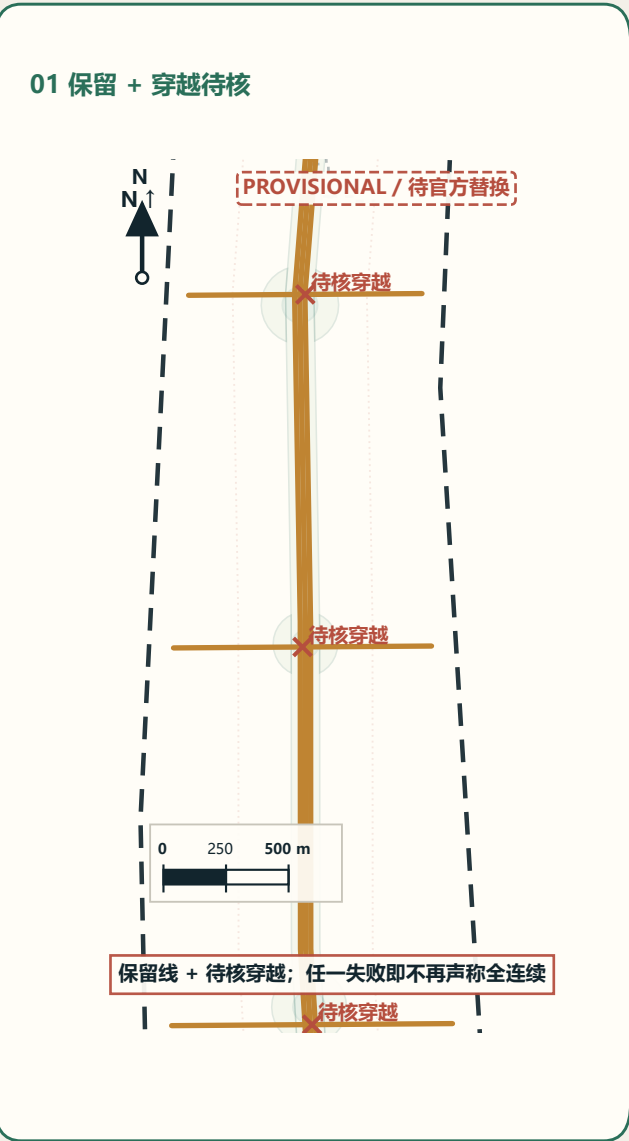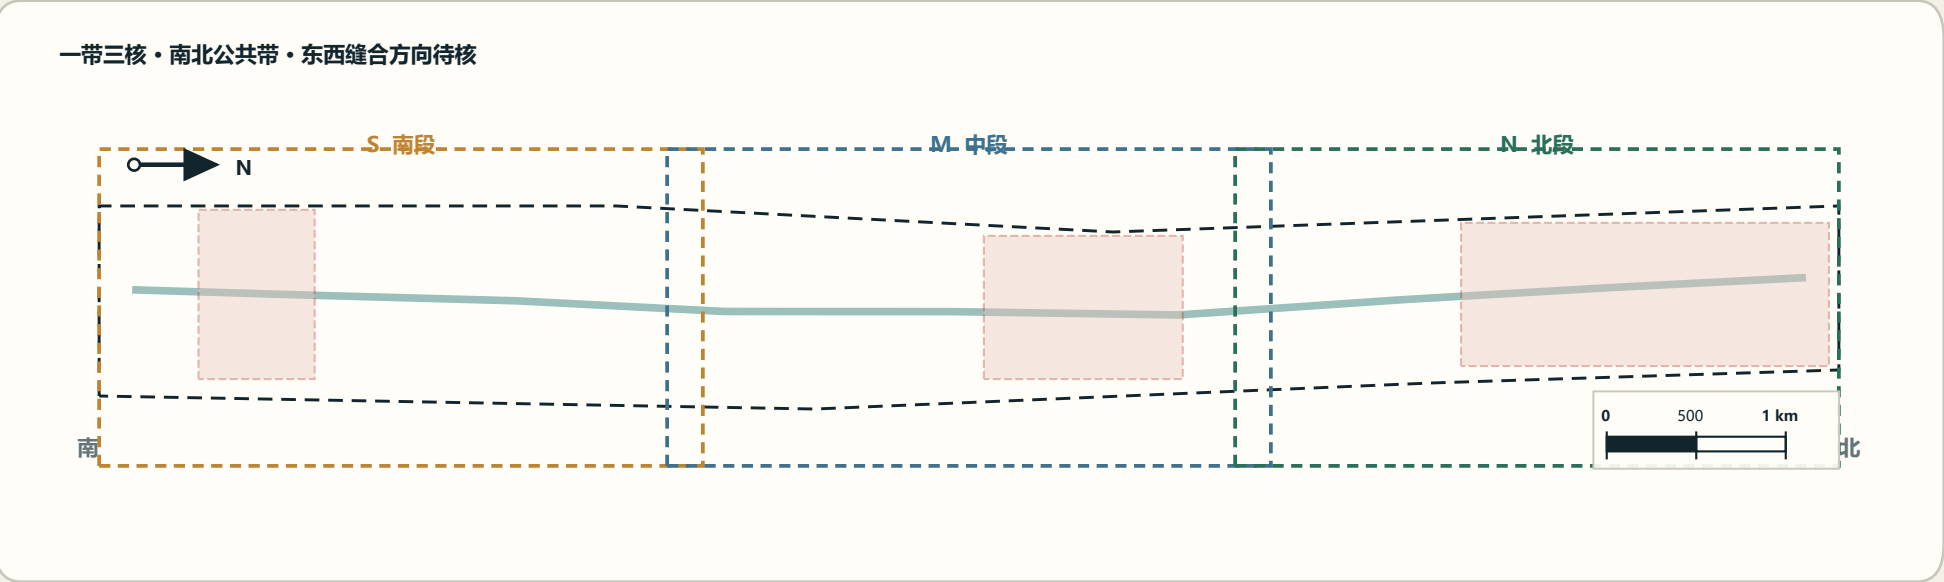

共同证据门


0/6 联络获正式确认

代价三指标 = unknown

条件到位当天按固定口径判定；不为保留某案而事后改门槛。

三层范围，九个图层，一套 provisional 语法

虚线表示待替换边界；面、线、透明填充与 OSM 待核线索不再混用。

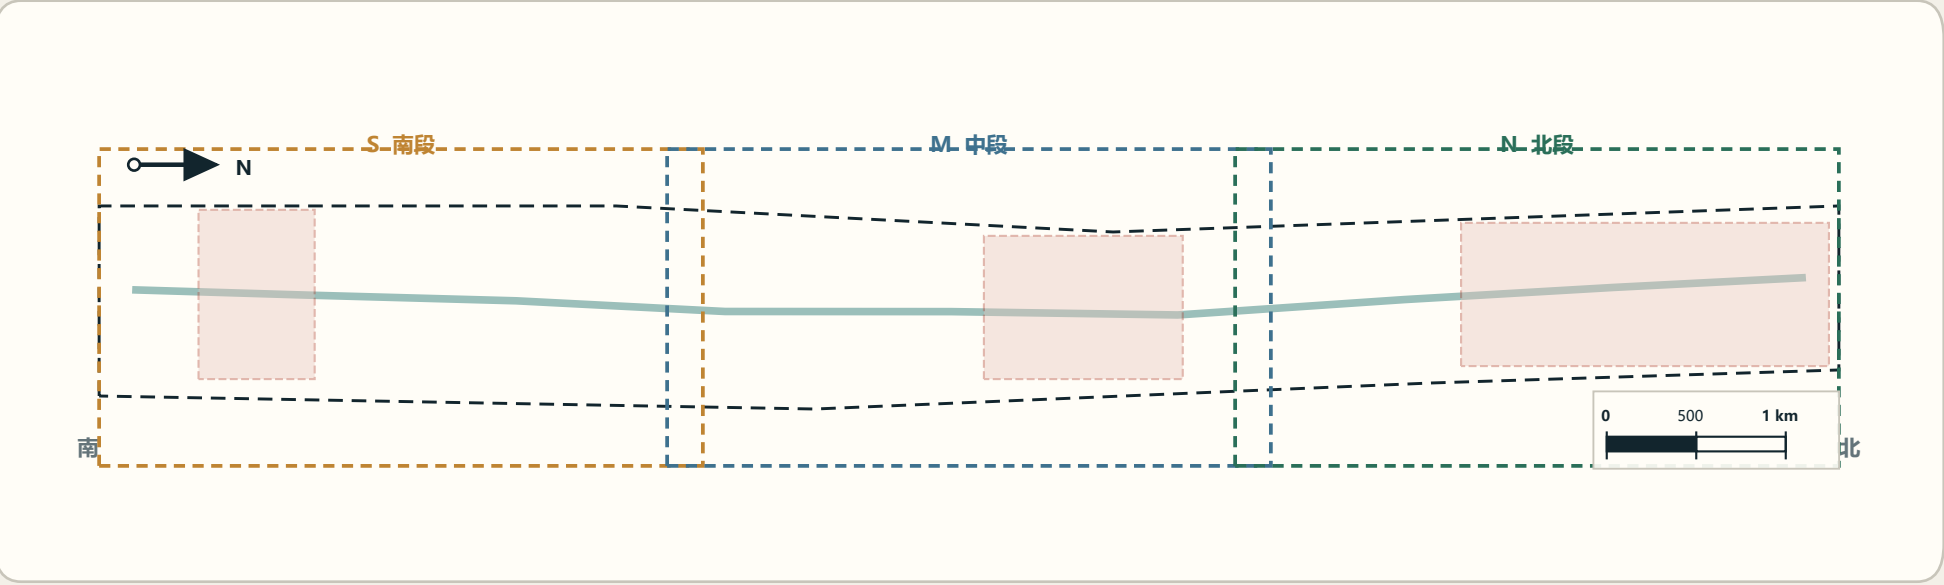

统筹研究

官方约 43.6 km²

只作产业 / 人才 / 文化语境

总体设计


约 11.4 km²

方案内部比率的 provisional 分母

重点区

约 192.1 / 104.3 / 72.0 ha

粗略多边形只定位

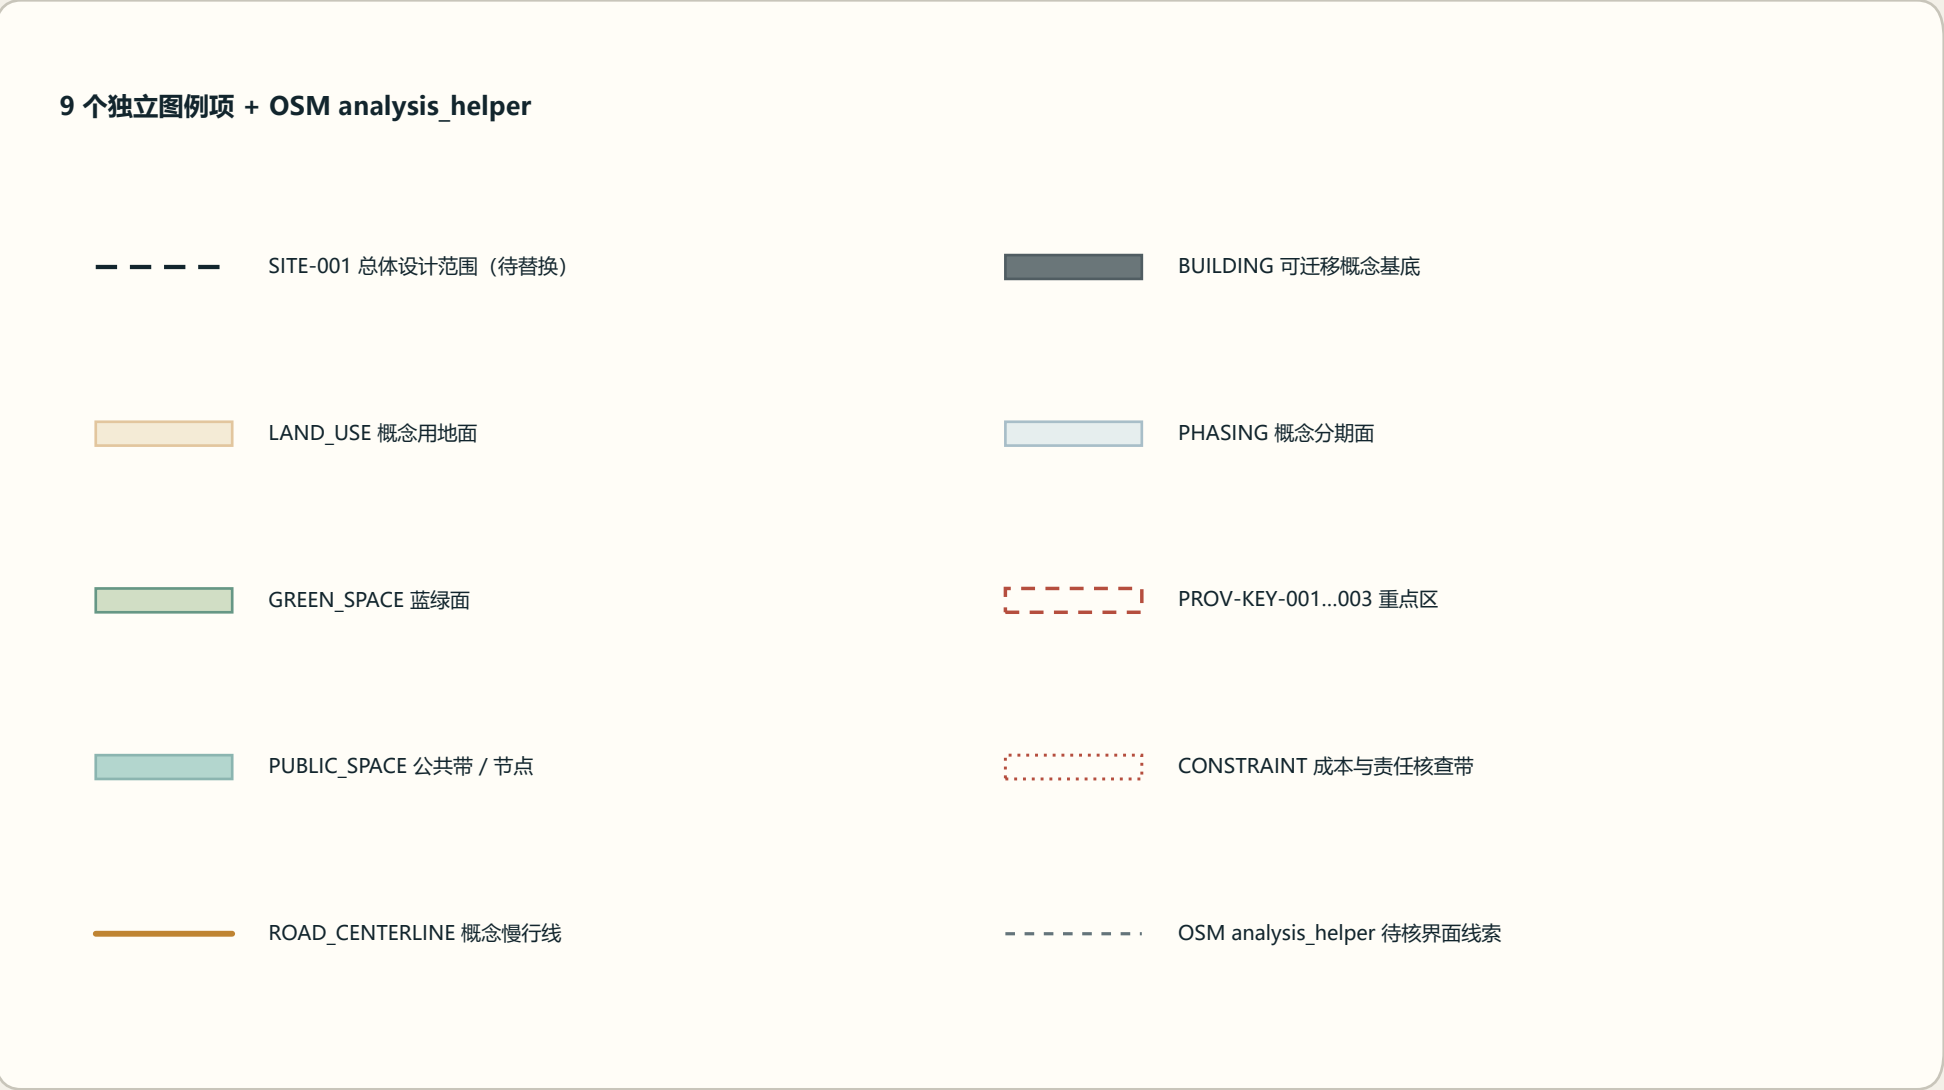

众智园

遗产绿廊 × 低扰动测试边界

100 m 级概念研究窗口 | 正式边界、尺寸、权属与实施均待核



概念场景（AI 生成） | 只展示拟议空间动作，不作为现场照片或现状证据

概念剖切序列 | 非测绘平面



四态运行

日常：绿廊先行

试验：预约开放

故障：设备断电，人行不断

退出：拆架复绿

0-90 天验证包

0-30：共走 + 洪涝/遗产核查

31-60：1:1 可折叠架样段

61-90：公开复盘；不过门即撤

可逆组件

遮荫座椅 · 纸本导引 · 人值守解释 · 断电/退场接口

AI 原点社区

共享街道 × 人主持的公开评审

100 m 级概念研究窗口 | 正式边界、尺寸、权属与实施均待核



概念场景（AI 生成） | 只展示拟议空间动作，不作为现场照片或现状证据

概念剖切序列 | 非测绘平面



四态运行

日常：通行与学习

试验：小规模共评

故障：屏幕停用，纸本继续

退出：撤桌还路

0-90 天验证包

0-30：住户/租户/学生共走

31-60：桌椅与安静时段试摆

61-90：异议听证；超扰即缩减

可逆组件

可移动模型桌 · 轮椅回转位 · 安静时段 · 现场异议记录

大钟寺

站城公共厅 × 离线仍可用

100 m 级概念研究窗口 | 正式边界、尺寸、权属与实施均待核



概念场景（AI 生成） | 只展示拟议空间动作，不作为现场照片或现状证据

概念剖切序列 | 非测绘平面



四态运行

日常：通道优先

试验：双面信息服务

故障：熄屏，人工/纸本可用

退出：撤台恢复净宽

0-90 天验证包

0-30：客流/无障碍冲突观察

31-60：离线台与人工服务试点

61-90：高峰复核；阻行即撤


可逆组件

触觉引导 · 纸本服务架 · 熄屏基线 · 拥挤时撤展

上半页定位，下半页读相对剖面


平面和剖面均为矢量；正文标注不依赖缩放后的栅格文字。

窗口 A • 平面定位（中段原型）

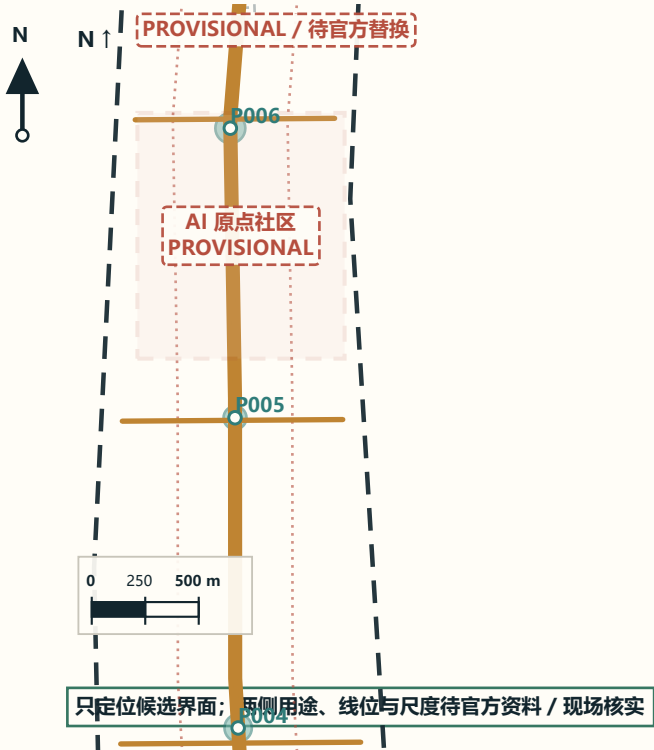

窗口 B • 安静居住侧相对剖面

只表达相对次序；无法定高度、尺寸或业态结论

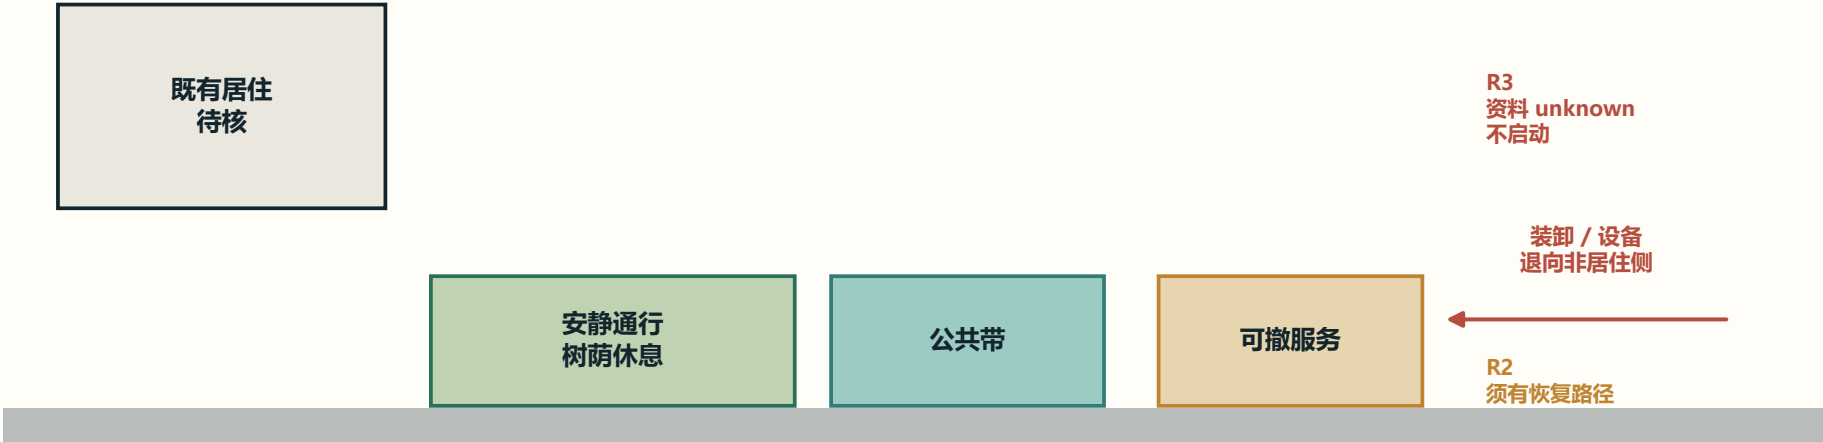


责任闭环

影响记录 → 缓解行动 / 出资 → 人的验收 → 恢复证据 → 关闭或重开

R1 可先试；R2 必须有恢复路径；R3 在关键资料 unknown 时不启动。

连续骨架保全案

北段局部：保留线、待核穿越与失败后的断链

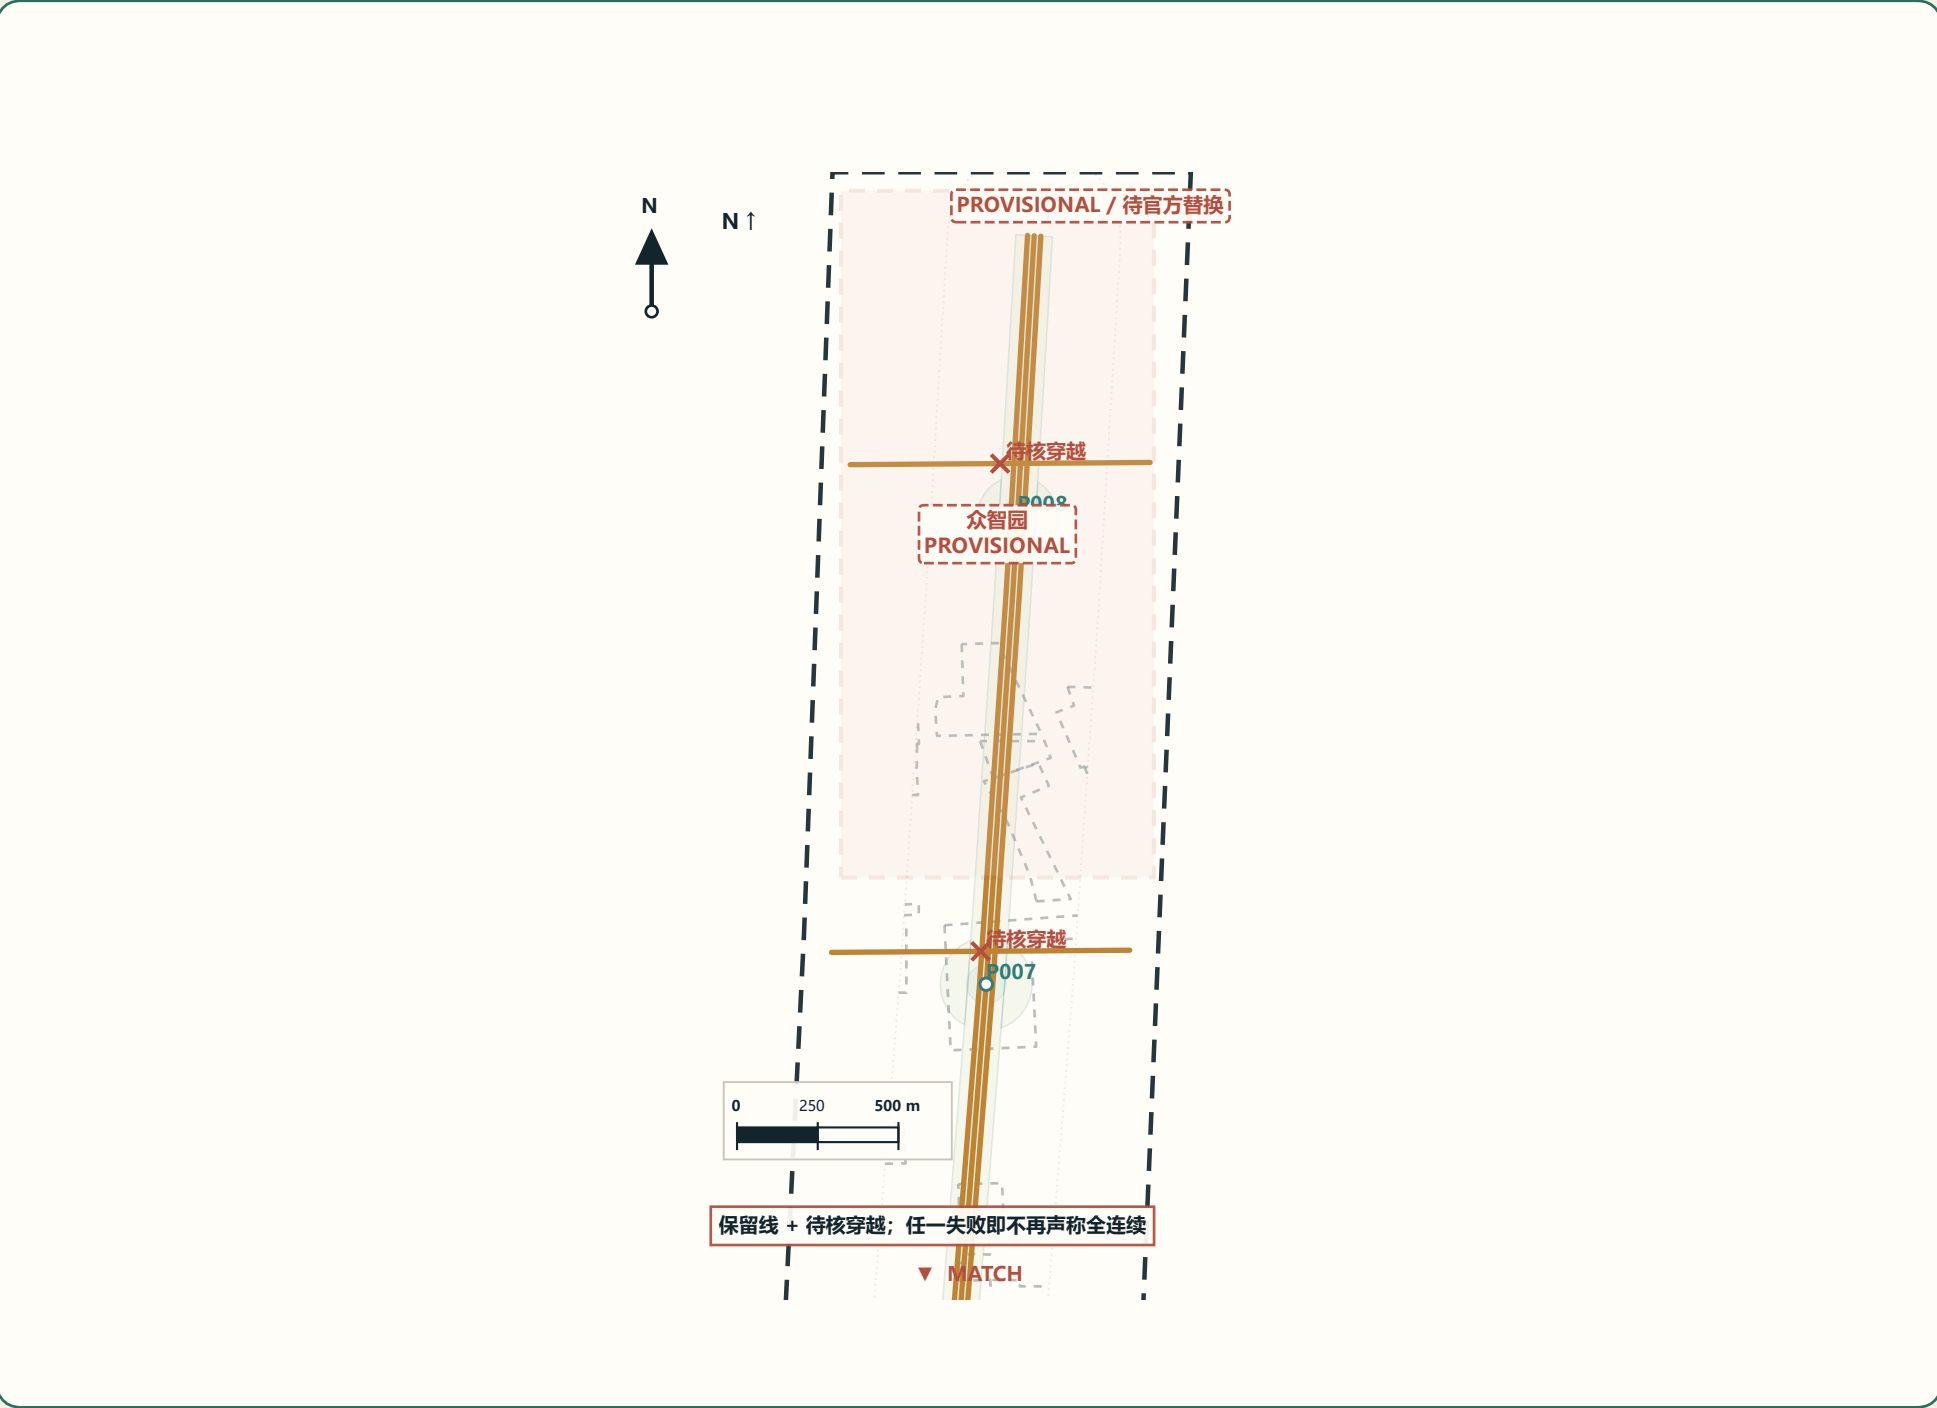

成立门

官方边界完整包含 PUBLIC-001...008; ROAD-004...009 全部通过。

淘汰门

任一联络失败，淘汰整套“全连续”主张。

当前动作


先做核查、标线、可移家具和运营测试；不先做实体连续工程。

共同回退纪律

受益不抵消未缓解损失；关键资料 unknown 时不启动 R3。

存量界面织补案

中段局部：公共节点迁向核验后的既有入口

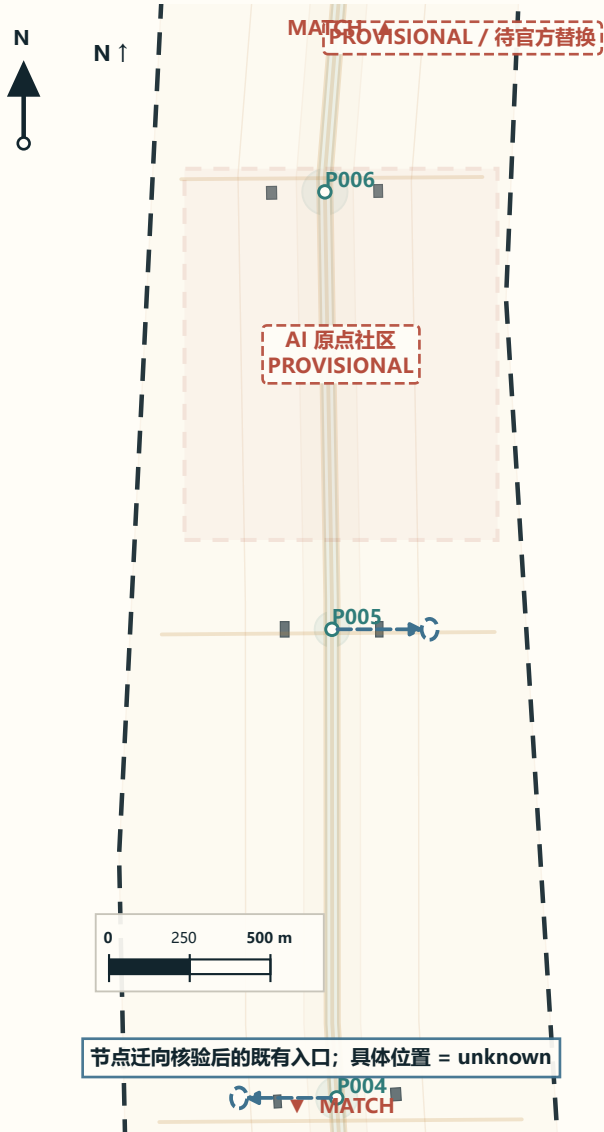

成立门

$\Delta GFA \leq 0$ 且 $S \geq 0$ ；合法保留的可用首层足以承接服务。

淘汰门

$S < 0$ ；或 $\Delta GFA > 0$ 且 $R_{\text{新增}} > R_{\text{存量}}$ 。

当前动作


概念建筑只保留可迁移功能模板；入口、权属、消防与开放协议待签认。

共同回退纪律

受益不抵消未缓解损失；关键资料 unknown 时不启动 R3。

邻里避让回路案

南段局部：受影响界面、暂停段、绕行段与迁移节点

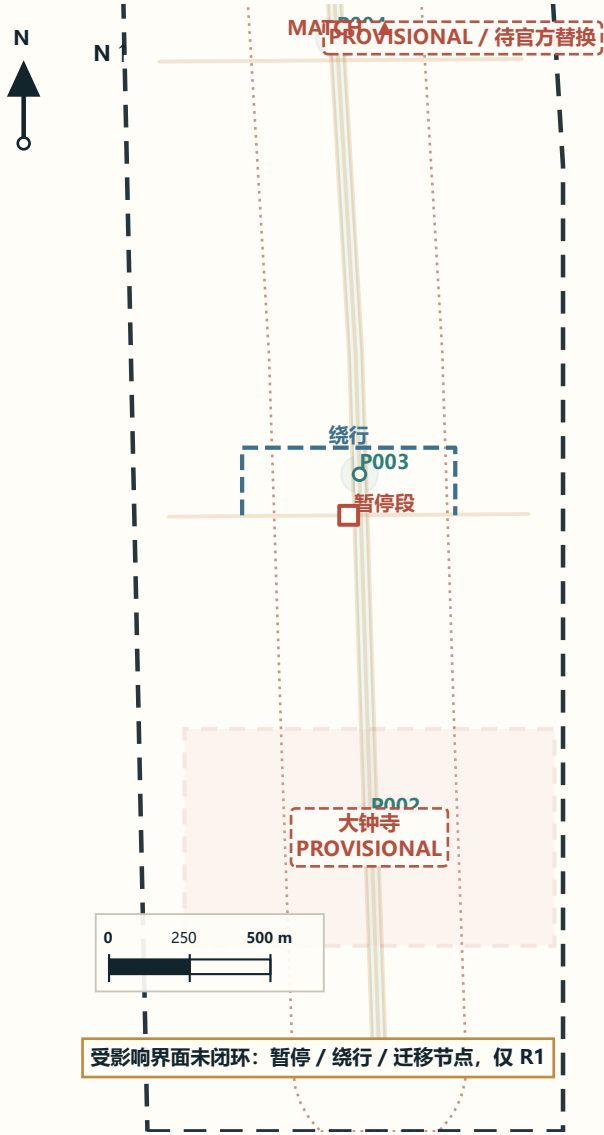

成立门

某拟建界面受影响户数 ≥ 1 ，且资金或验收至少一项未闭环。

淘汰门

所有影响均为 0；或每一非零影响均已有行动、资金与验收责任。

当前动作

只用 R1：暂停、绕行、错时、可撤导视与活动；不先开挖、拆建或久固阻隔。

共同回退纪律

受益不抵消未缓解损失；关键资料 unknown 时不启动 R3。

PROBE Relay：年度项目是交接链，不是未确认日程

每一阶段显示状态、人工复核、影响与恢复证据。

OP-01	问题开源季 公开 brief / 权利与风险边界	PROPOSED	主体 / 日期 / 资金 = unknown
OP-02	模型里程 小试卡 / 失败记录 / 人工复核	PROPOSED	主体 / 日期 / 资金 = unknown
OP-03	公共价值周 日常服务 / 无障碍 / 影响台账	PROPOSED	主体 / 日期 / 资金 = unknown
OP-04	探针发布与接力 可复用成果 / 更正 / 下一问题池	PROPOSED	主体 / 日期 / 资金 = unknown

场景开放状态机

CONCEPT → EVIDENCE_READY → SANDBOX → LIMITED_PILOT → PUBLIC_REVIEW → MAINTAIN / RETIRE

每次进入下一状态：场地 / 主体 / 数据权利 / 安全 / 隐私 / 无障碍 / 人的决定 / 退出责任同时齐备。

developer_to_pilot_conversion_ratio = unknown；没有共同批次、资格、批准与观察窗口前不填数。

可复算不等于真实：边界、比率与责任分开读

正文只显示证据精度；机器位数放在本页审计对照。

方案绿地覆盖

约 0.11

方案公共空间覆盖

约 0.03

provisional 分母

约 11.4 km²

边界扰动扫描（机器复算附录）

扰动	替代边界面积	green_ratio	相对变化
-200 m	7.218 km²	0.168393	+57.8%
-50 m	10.334 km²	0.117829	+10.4%
基准	11.413 km²	0.106694	+0.0%
+50 m	12.509 km²	0.097342	-8.8%
+200 m	15.892 km²	0.076620	-28.2%

±50 m 内两分子不变；-200 m 时两分子也有少量裁切，因此相对变化接近但不相同。

仍缺的高影响输入

affected_household_count = unknown

mitigation_budget_cny = unknown

duty_closure_ratio = unknown

floor_area_ratio / building_height_m = unknown

statutory_green_ratio / setback_m = unknown

字节级独立核验

9 个 GeoJSON 按名升序逐一哈希，metrics.json 固定追加；聚合 SHA-256:

56ec03269648908d0f00d050e447bc31
d7e4a9d8d4ed33c258cbbc36e8f78f1e

本包可核验输入与哈希
生成脚本未随包交付