

京张安心充

THE SAFE CHARGE LINE

停车、充换电与异常响应的责任基础设施
ACCOUNTABLE STOP-CHARGE RELIABILITY INFRASTRUCTURE


个人使用与报障 · 专业企业保安全 · 政府社区协调监督
USE & REPORT · PROFESSIONAL SAFETY · PUBLIC COORDINATION

OPEN CO-CREATION PROPOSAL · ROUGH PROVISIONAL EXTENT · NOT AN APPROVAL OR BUILT PROJECT

京张安心充：先核现状，再接责任

历史设施复核 · 费率与状态公开 · 本地失效安全 · 电池规范退出

概念建议 · 临时粗略范围

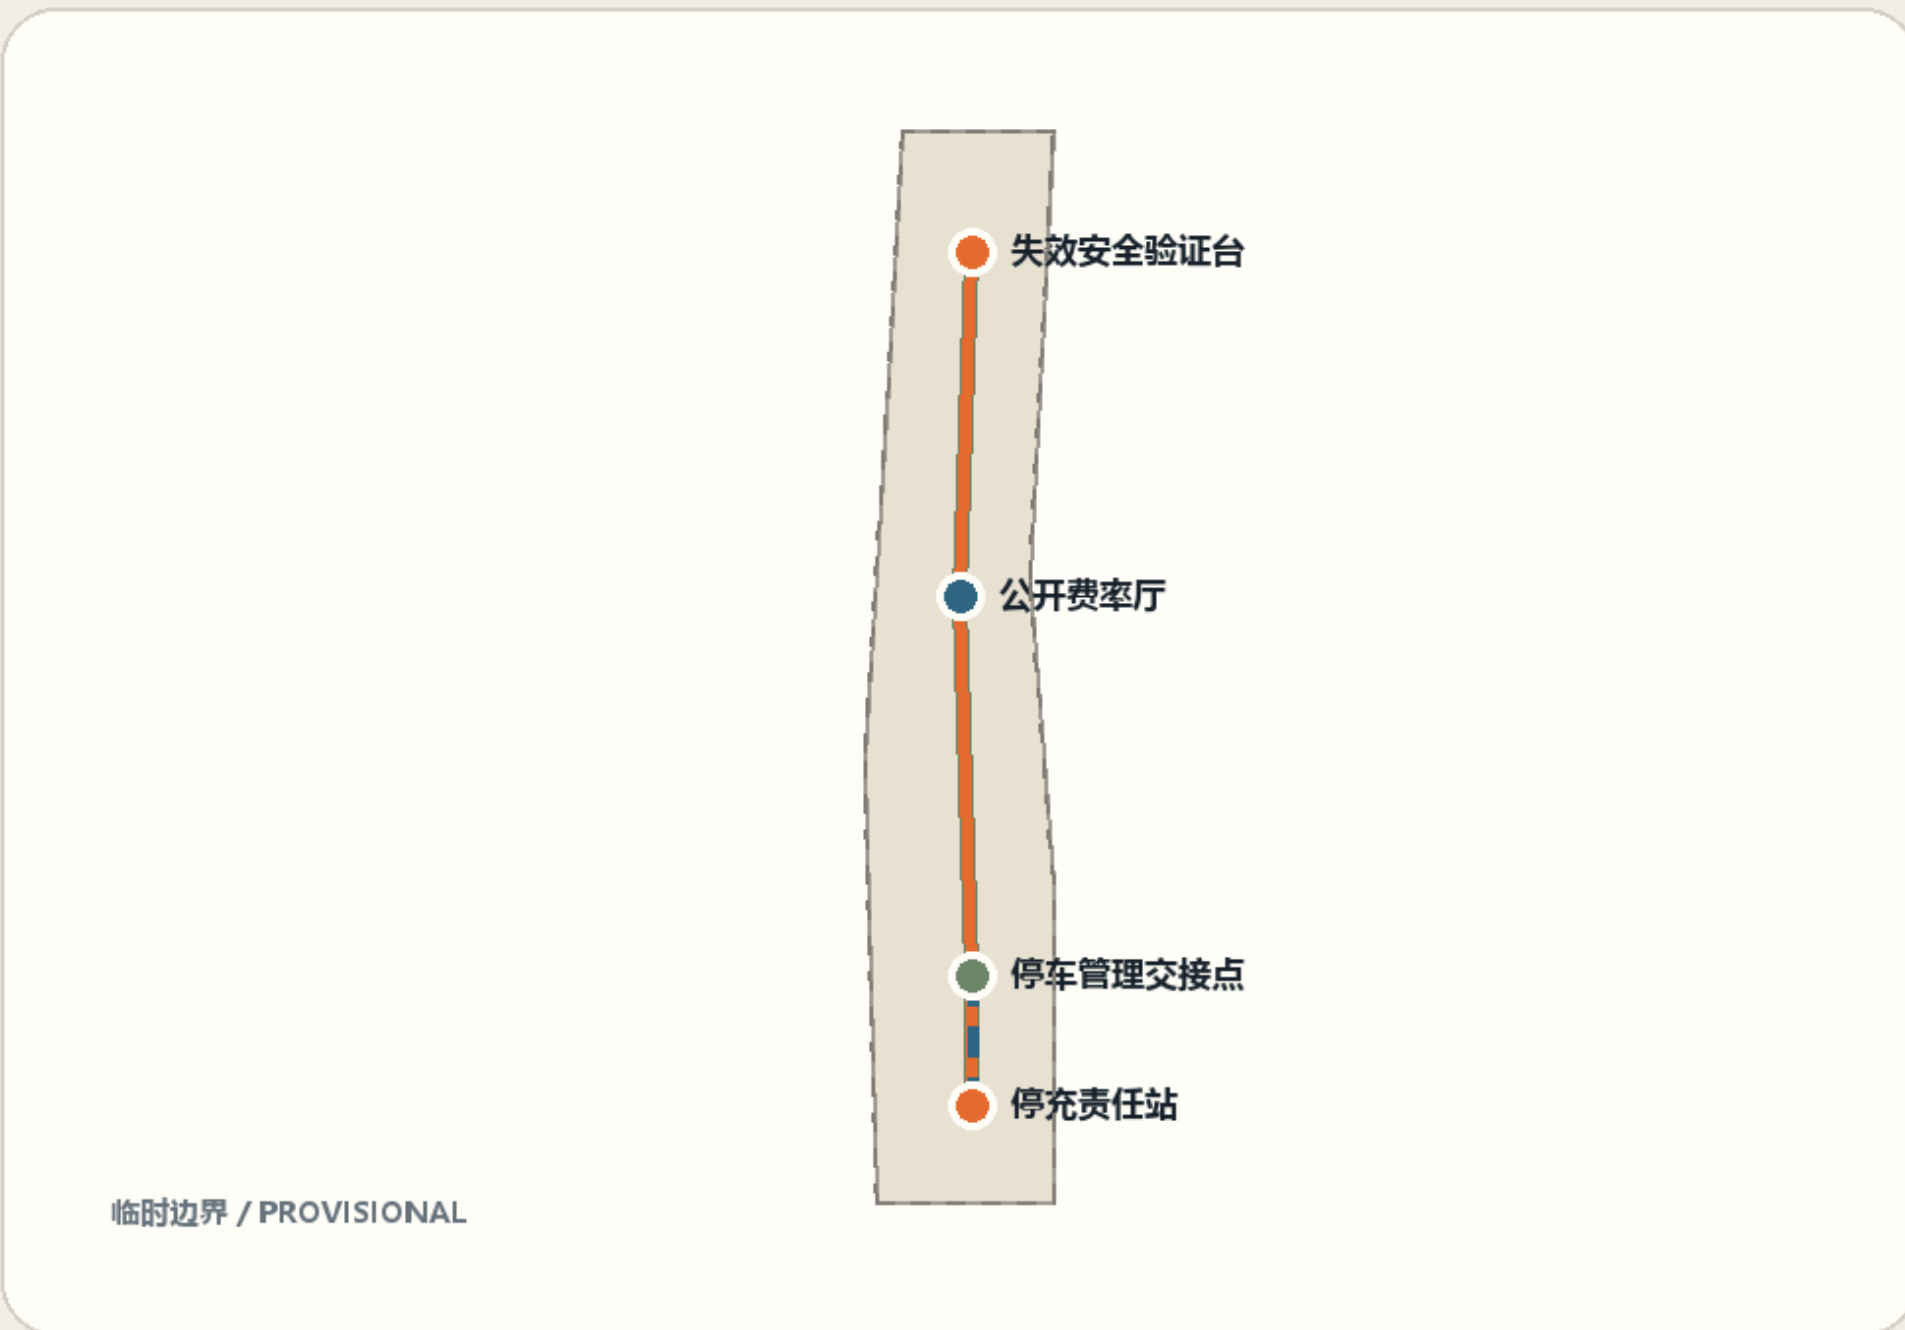

四道门决定设施能否进入真实运行

- 01 核实现有什么
历史搬进不是当前状态
- 02 写清谁对什么负责
运营、场地、停车各有边界
- 03 先做失效与通道测试
断网安全、急停、无障碍
- 04 有限运行并可停止
状态、费率、响应和退出可核

排除：AI 非启送电 / 骑手画像 / 社区维修电池

90 天可停止试点

0 骑手身份字段


12 场景卡

3 产业验证场景

五类主导功能覆盖，不是假控规

完整拓扑用于校验，正式用地、强度、道路与权属仍待官方数据

概念建议 · 临时粗略范围

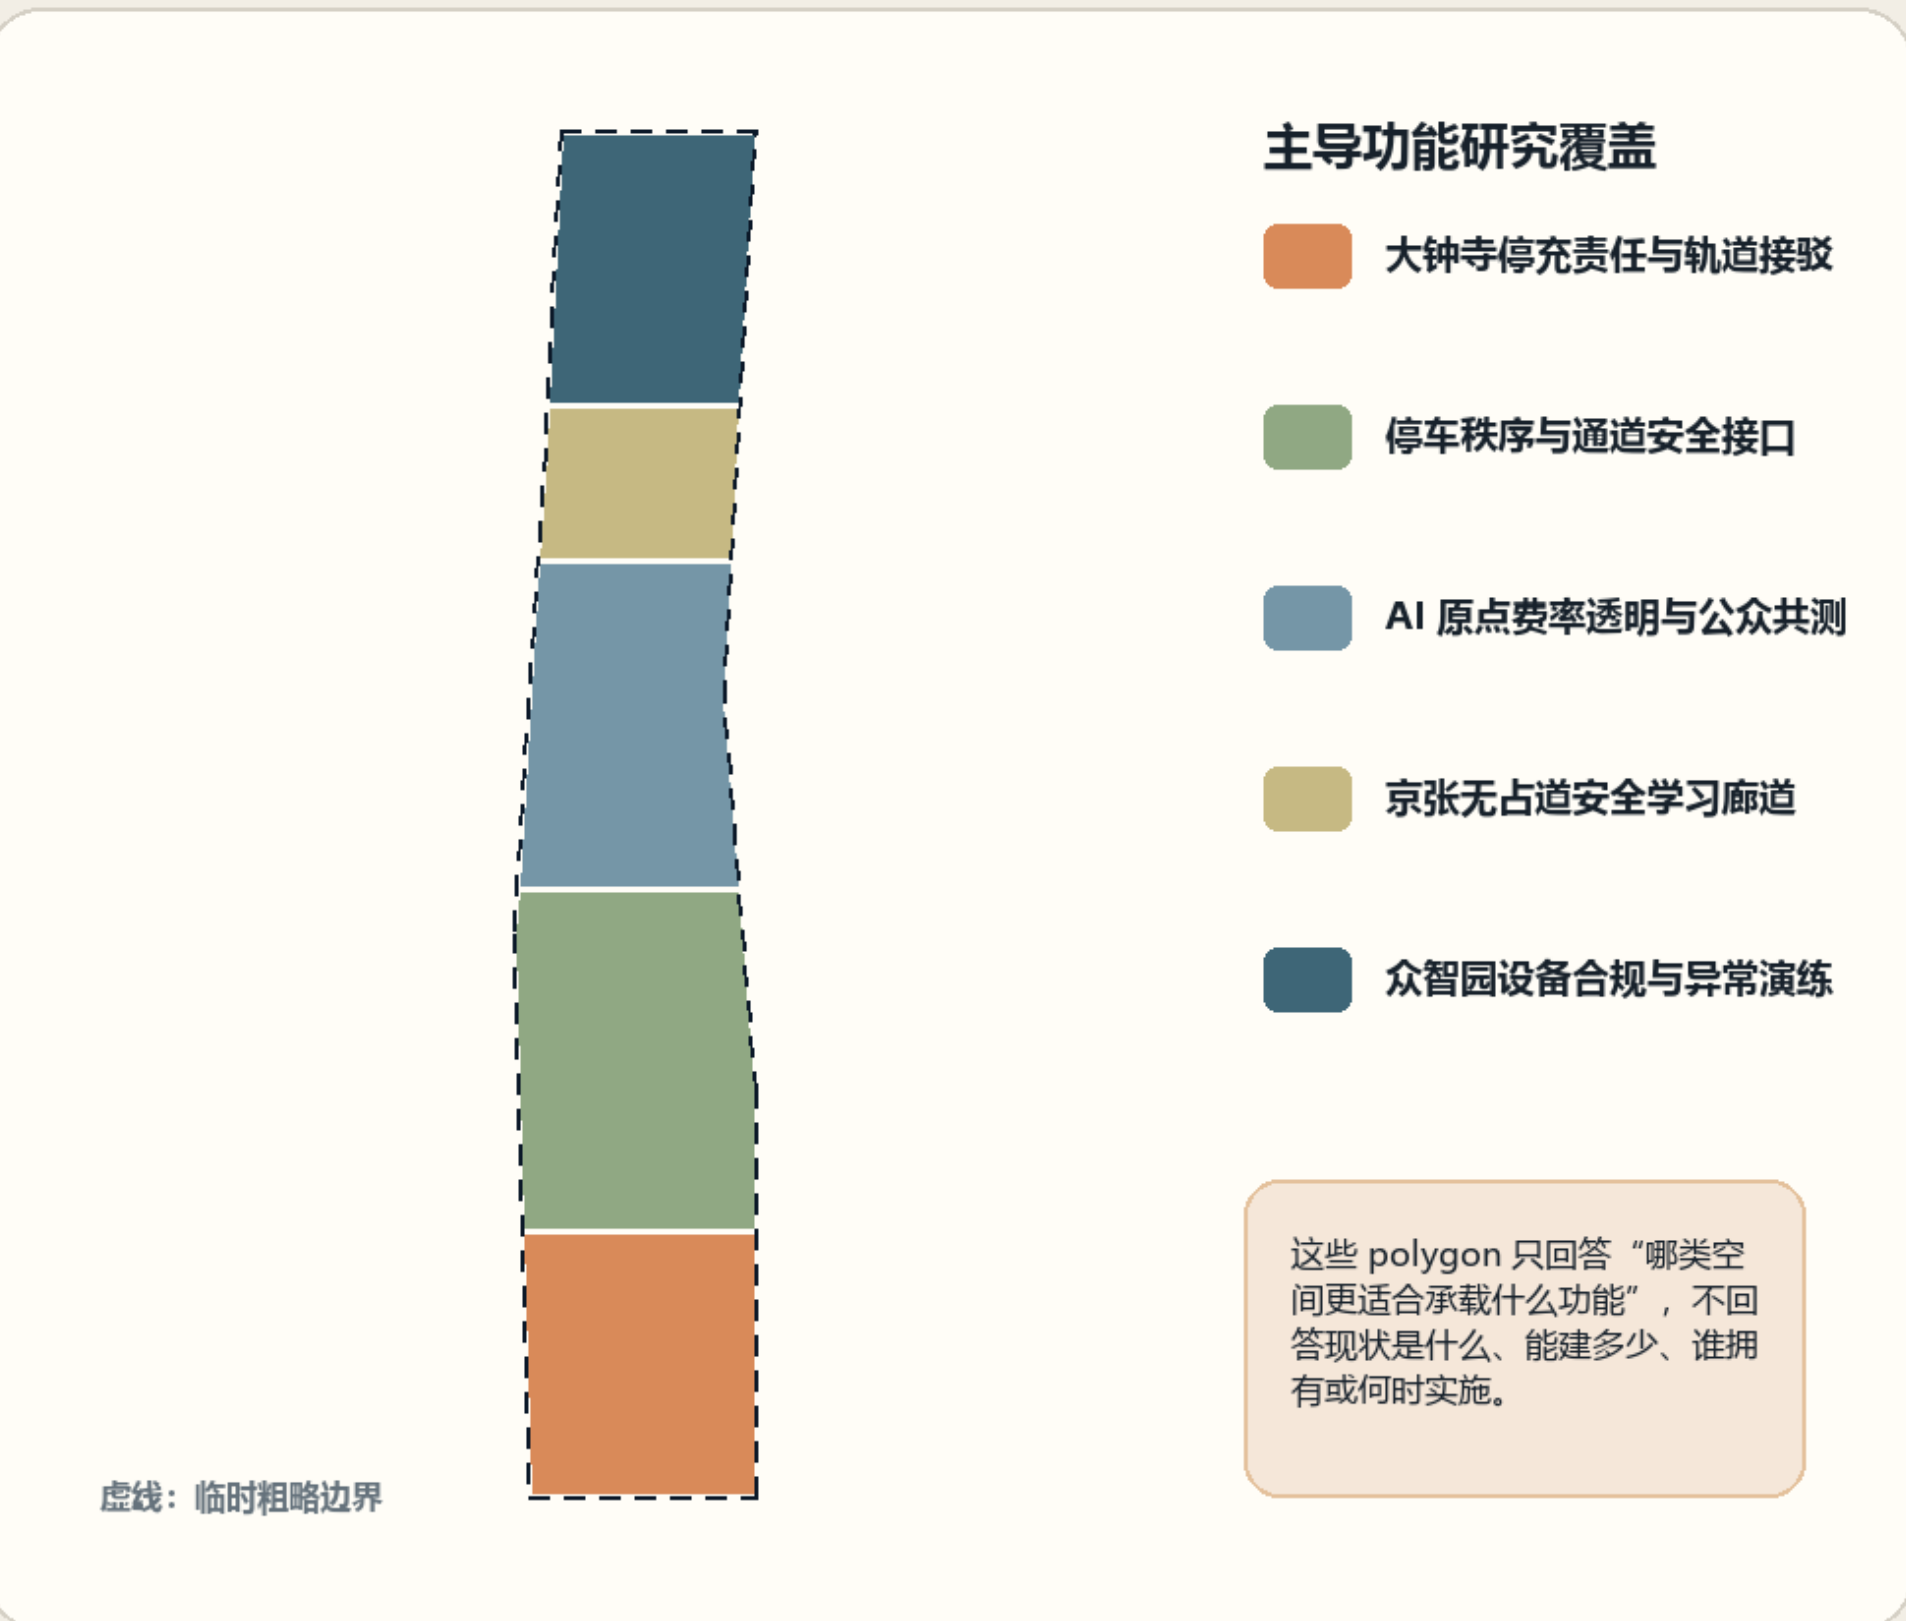

三层范围 / 三类证据

43.6 km² 统筹研究
合规验证、运营能力、开源接口与电池生命周期

11.4 km² 总体设计
停车、慢行、状态、费率、应急和责任接口


368.4 ha 三处重点区域
断电验证、公开费率、停充交接；polygon 仍 provisional

原则：缺资料就标 unknown，不用 AI 补齐控制线

北验证 · 中公开 · 南交接

三座责任站只表达原型与接口，不是新增设备选址或工程批准

概念建议 · 临时粗略范围

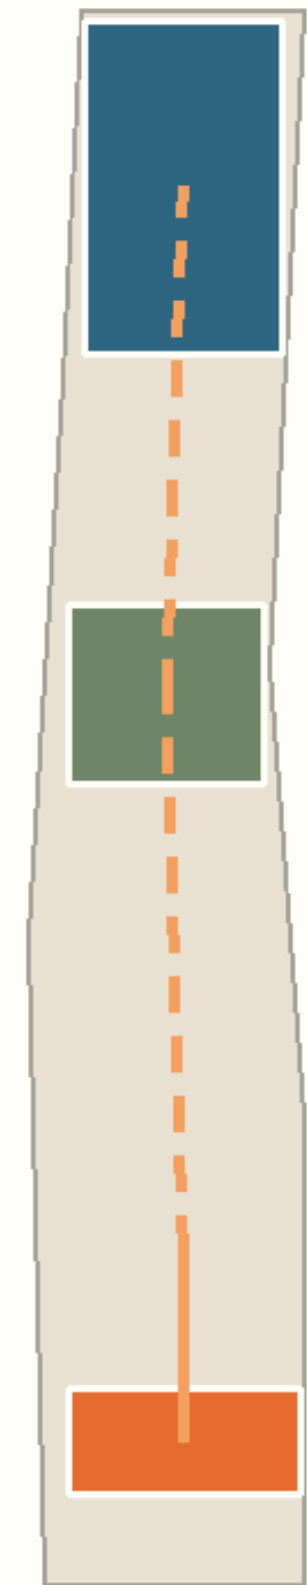

矩形重点区 = 临时粗略范围

01

众智园 · 断电实验台

受控环境验证断网、断电、过温、通信失联与人工急停；AI 不得重新送电。

LOCAL PROTECTION: FIRST

02

AI 原点 · 公开费率厅

拆分电费、服务费、停车费与押金；固定牌、电话和非 App 路径同等可用。

PRICE EXPLANATION: REQUIRED

03

大钟寺 · 停充责任站

先核验 2018 历史柜和 2026 停车接口；运营、场地、停车和 24h 响应必须具名。


CURRENT STATUS: VERIFY

任何真实点位：经现场、权属、电力、产品、消防和无障碍审查后重新落位

先保通行，再谈停充

责任联系线不是骑手轨迹、电缆线位、运输路线或道路红线

概念建议 · 临时粗略范围

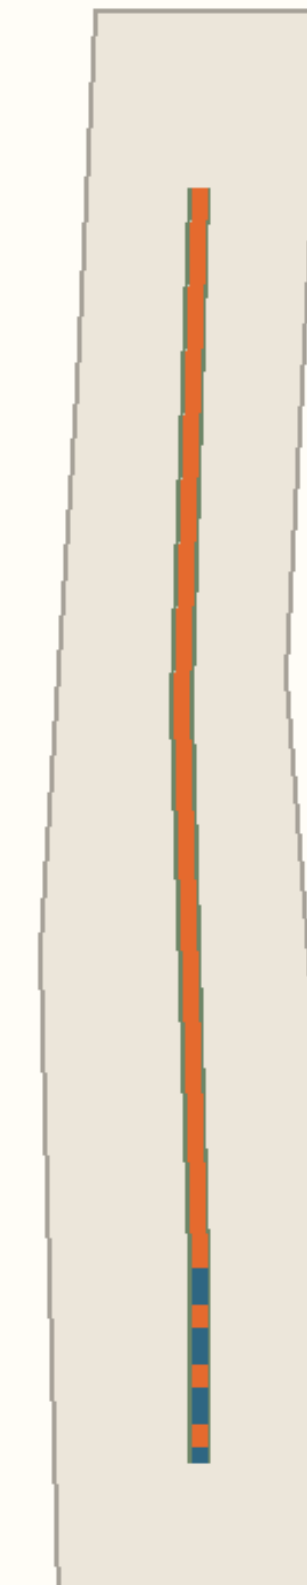

无占道学习廊

固定导视、状态、费率和安全教育；真实电气与电池界面由专业系统隔离。



停车—大钟寺服务联系

只表达停车秩序与停充运营的责任关系；不表示车辆、转运或施工线路。

运行责任链



断网降级

本地保护先停机；固定状态牌 + 24h 电话 + 人工围挡/替代点。无法确认安全状态时保持断电。

禁止：AI 绕过保护重新送电；柜体占道、疏散或消防通道

90 天不是承诺期，而是证伪期

先证明责任、隐私、成本和可停止性，再讨论复制

概念建议 · 临时粗略范围

90

天试点

0

骑手身份字段

12

场景卡

3

产业验证

7

立即停止条件

90 天节拍

0-15

16-30

31-60

61-90

现状 + 主体 + 责任证据

固定信息与合成故障演练

有硬门才做有限验证

公开聚合结果并保留/退出

公开指标如何避免自欺

100%	状态牌显示运营者、价格、更新时间与 24h 电话
100%	基本查询、报障和申诉可不用 App
0	骑手身份、平台、订单、车牌、人脸与连续轨迹字段
TBD	每服务小时全成本：人工 + 场地 + 运维 + 应急 + 退出

立即停止

- 1 运营或安全负责人缺失
- 2 断网后无法本地安全停机
- 3 收费不透明或状态误导
- 4 异常/退役电池无隔离和退出链