



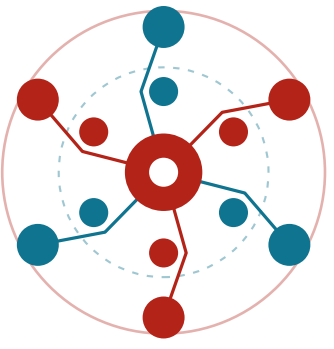

技术路线 (Phase 0 → 成果输出)

真实 Physarum 167 边骨架 (方法验证)

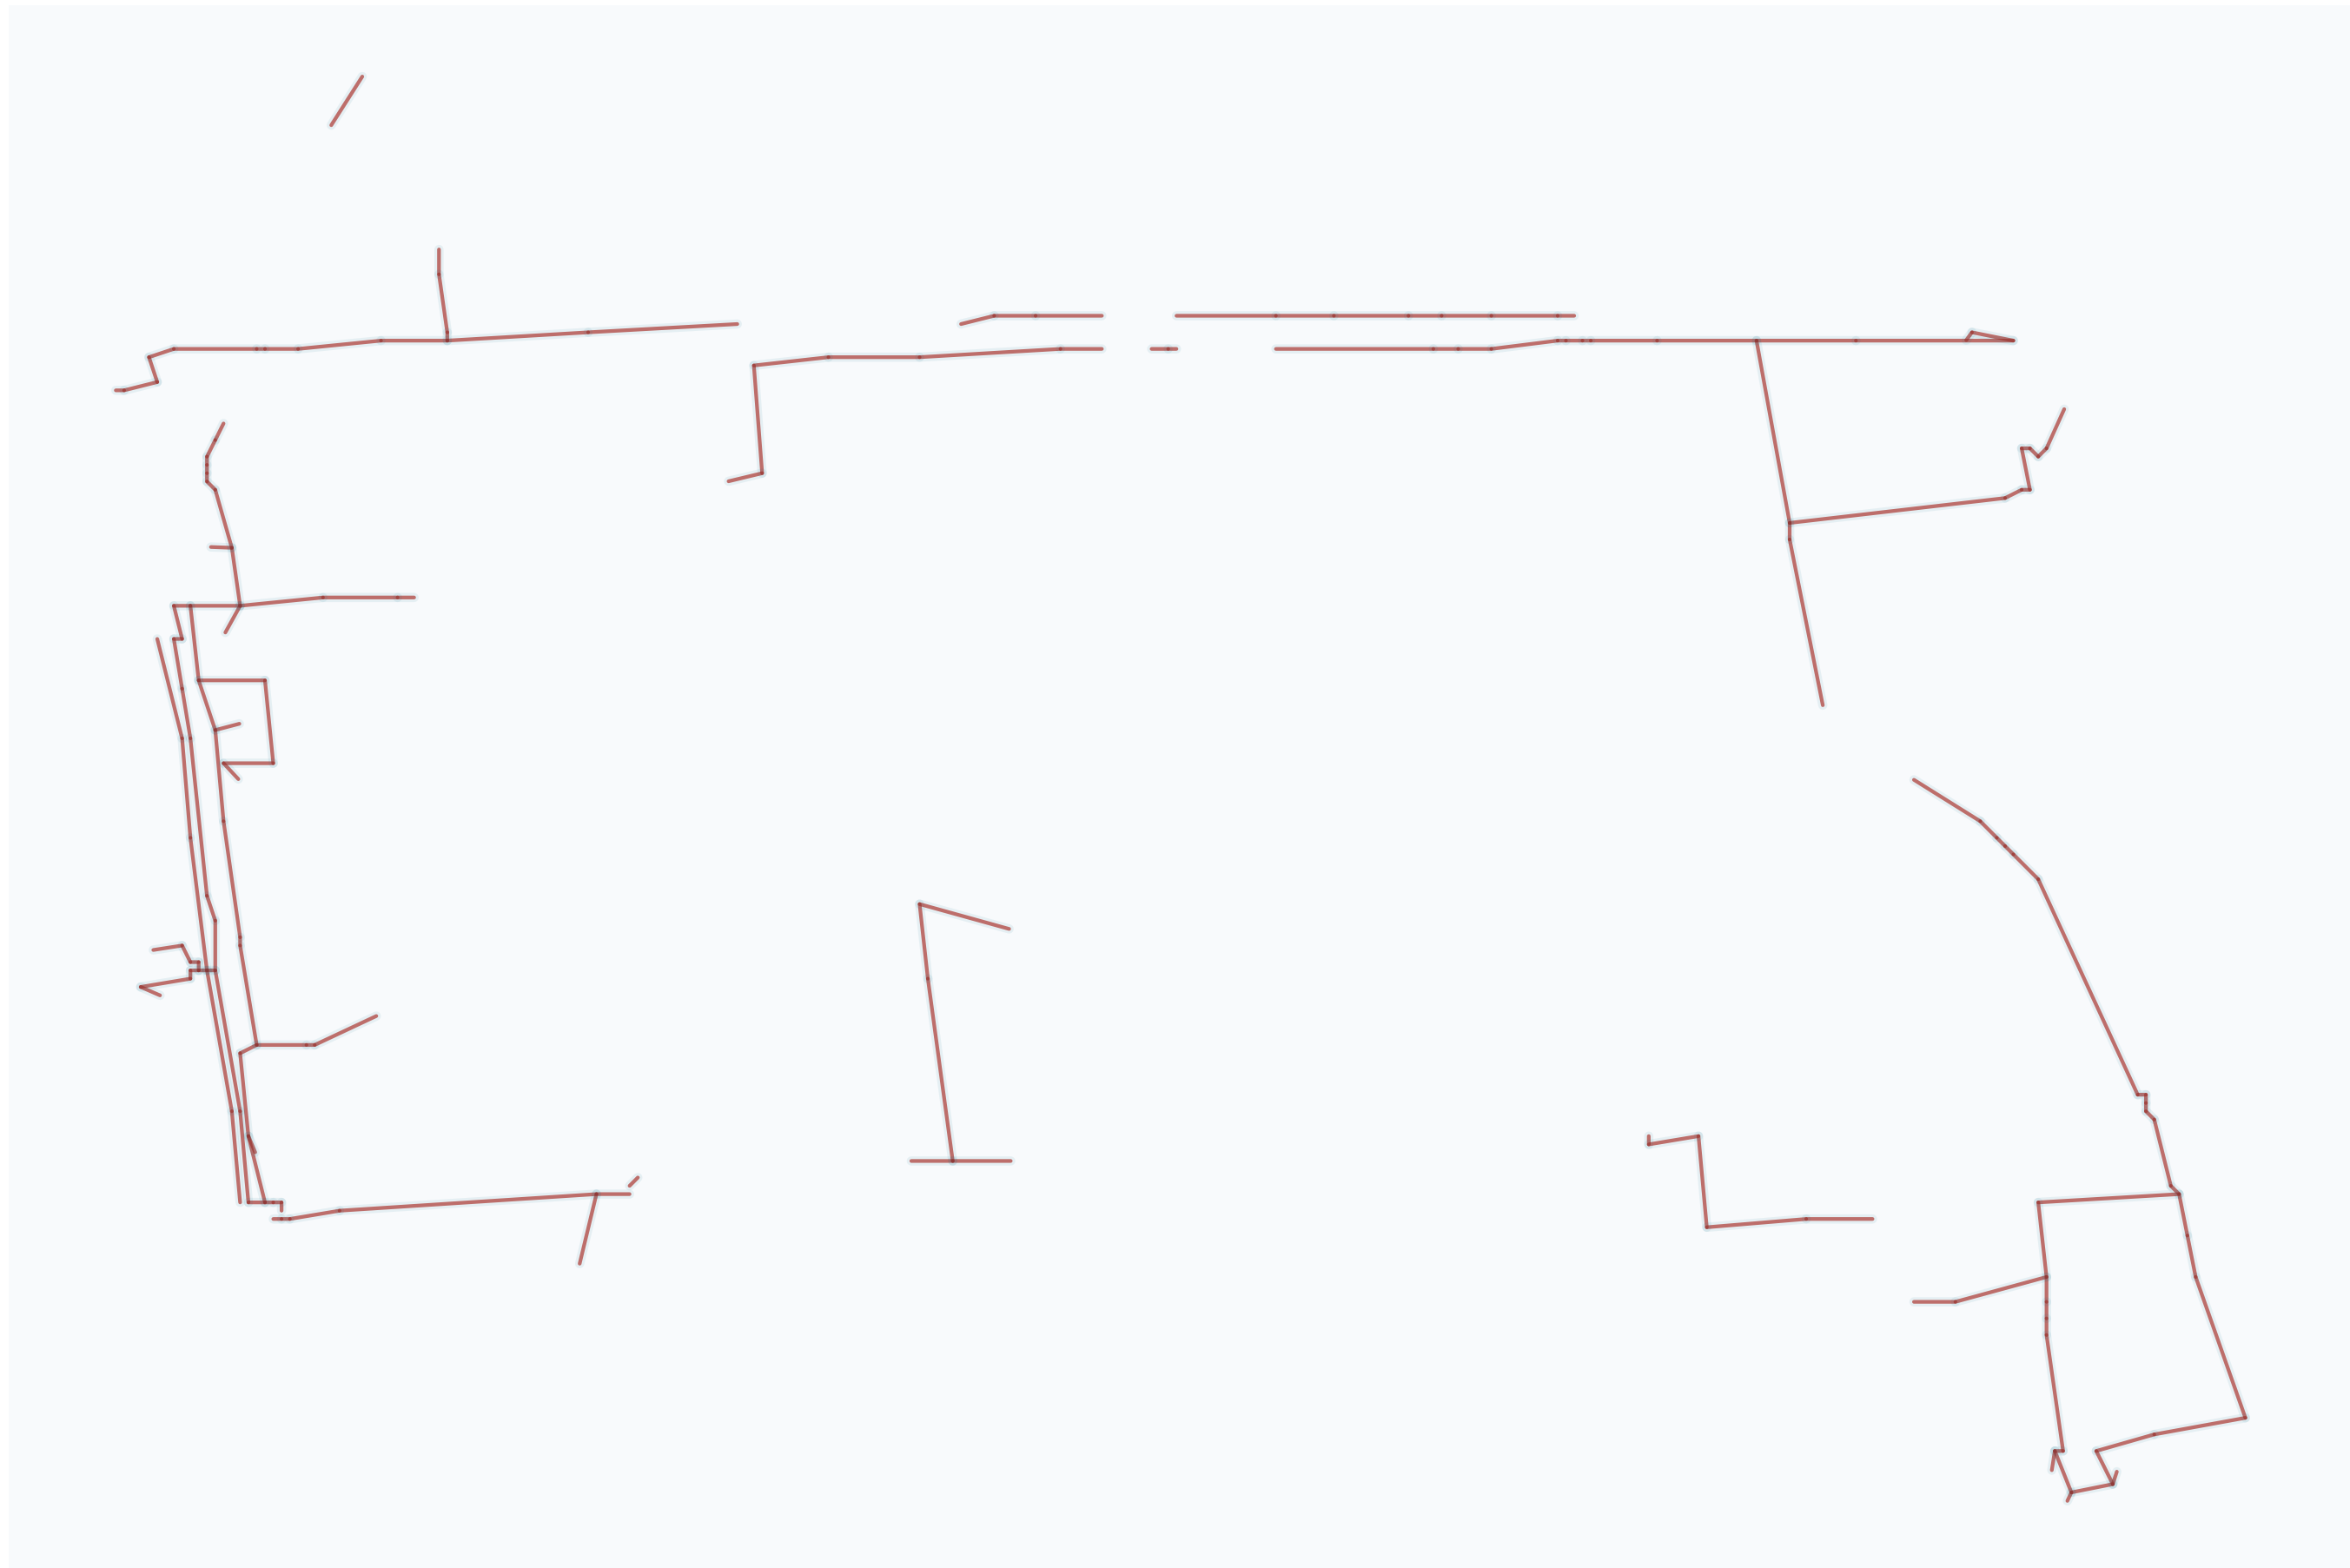


★ 黏菌效率 1.143 → 19.20 (约 16.8×)

★ 主方案 Plan03 城市融合 UDS 80.34



核心指标复算与方法验证


核心指标复算与方法验证 / Metrics & method validation

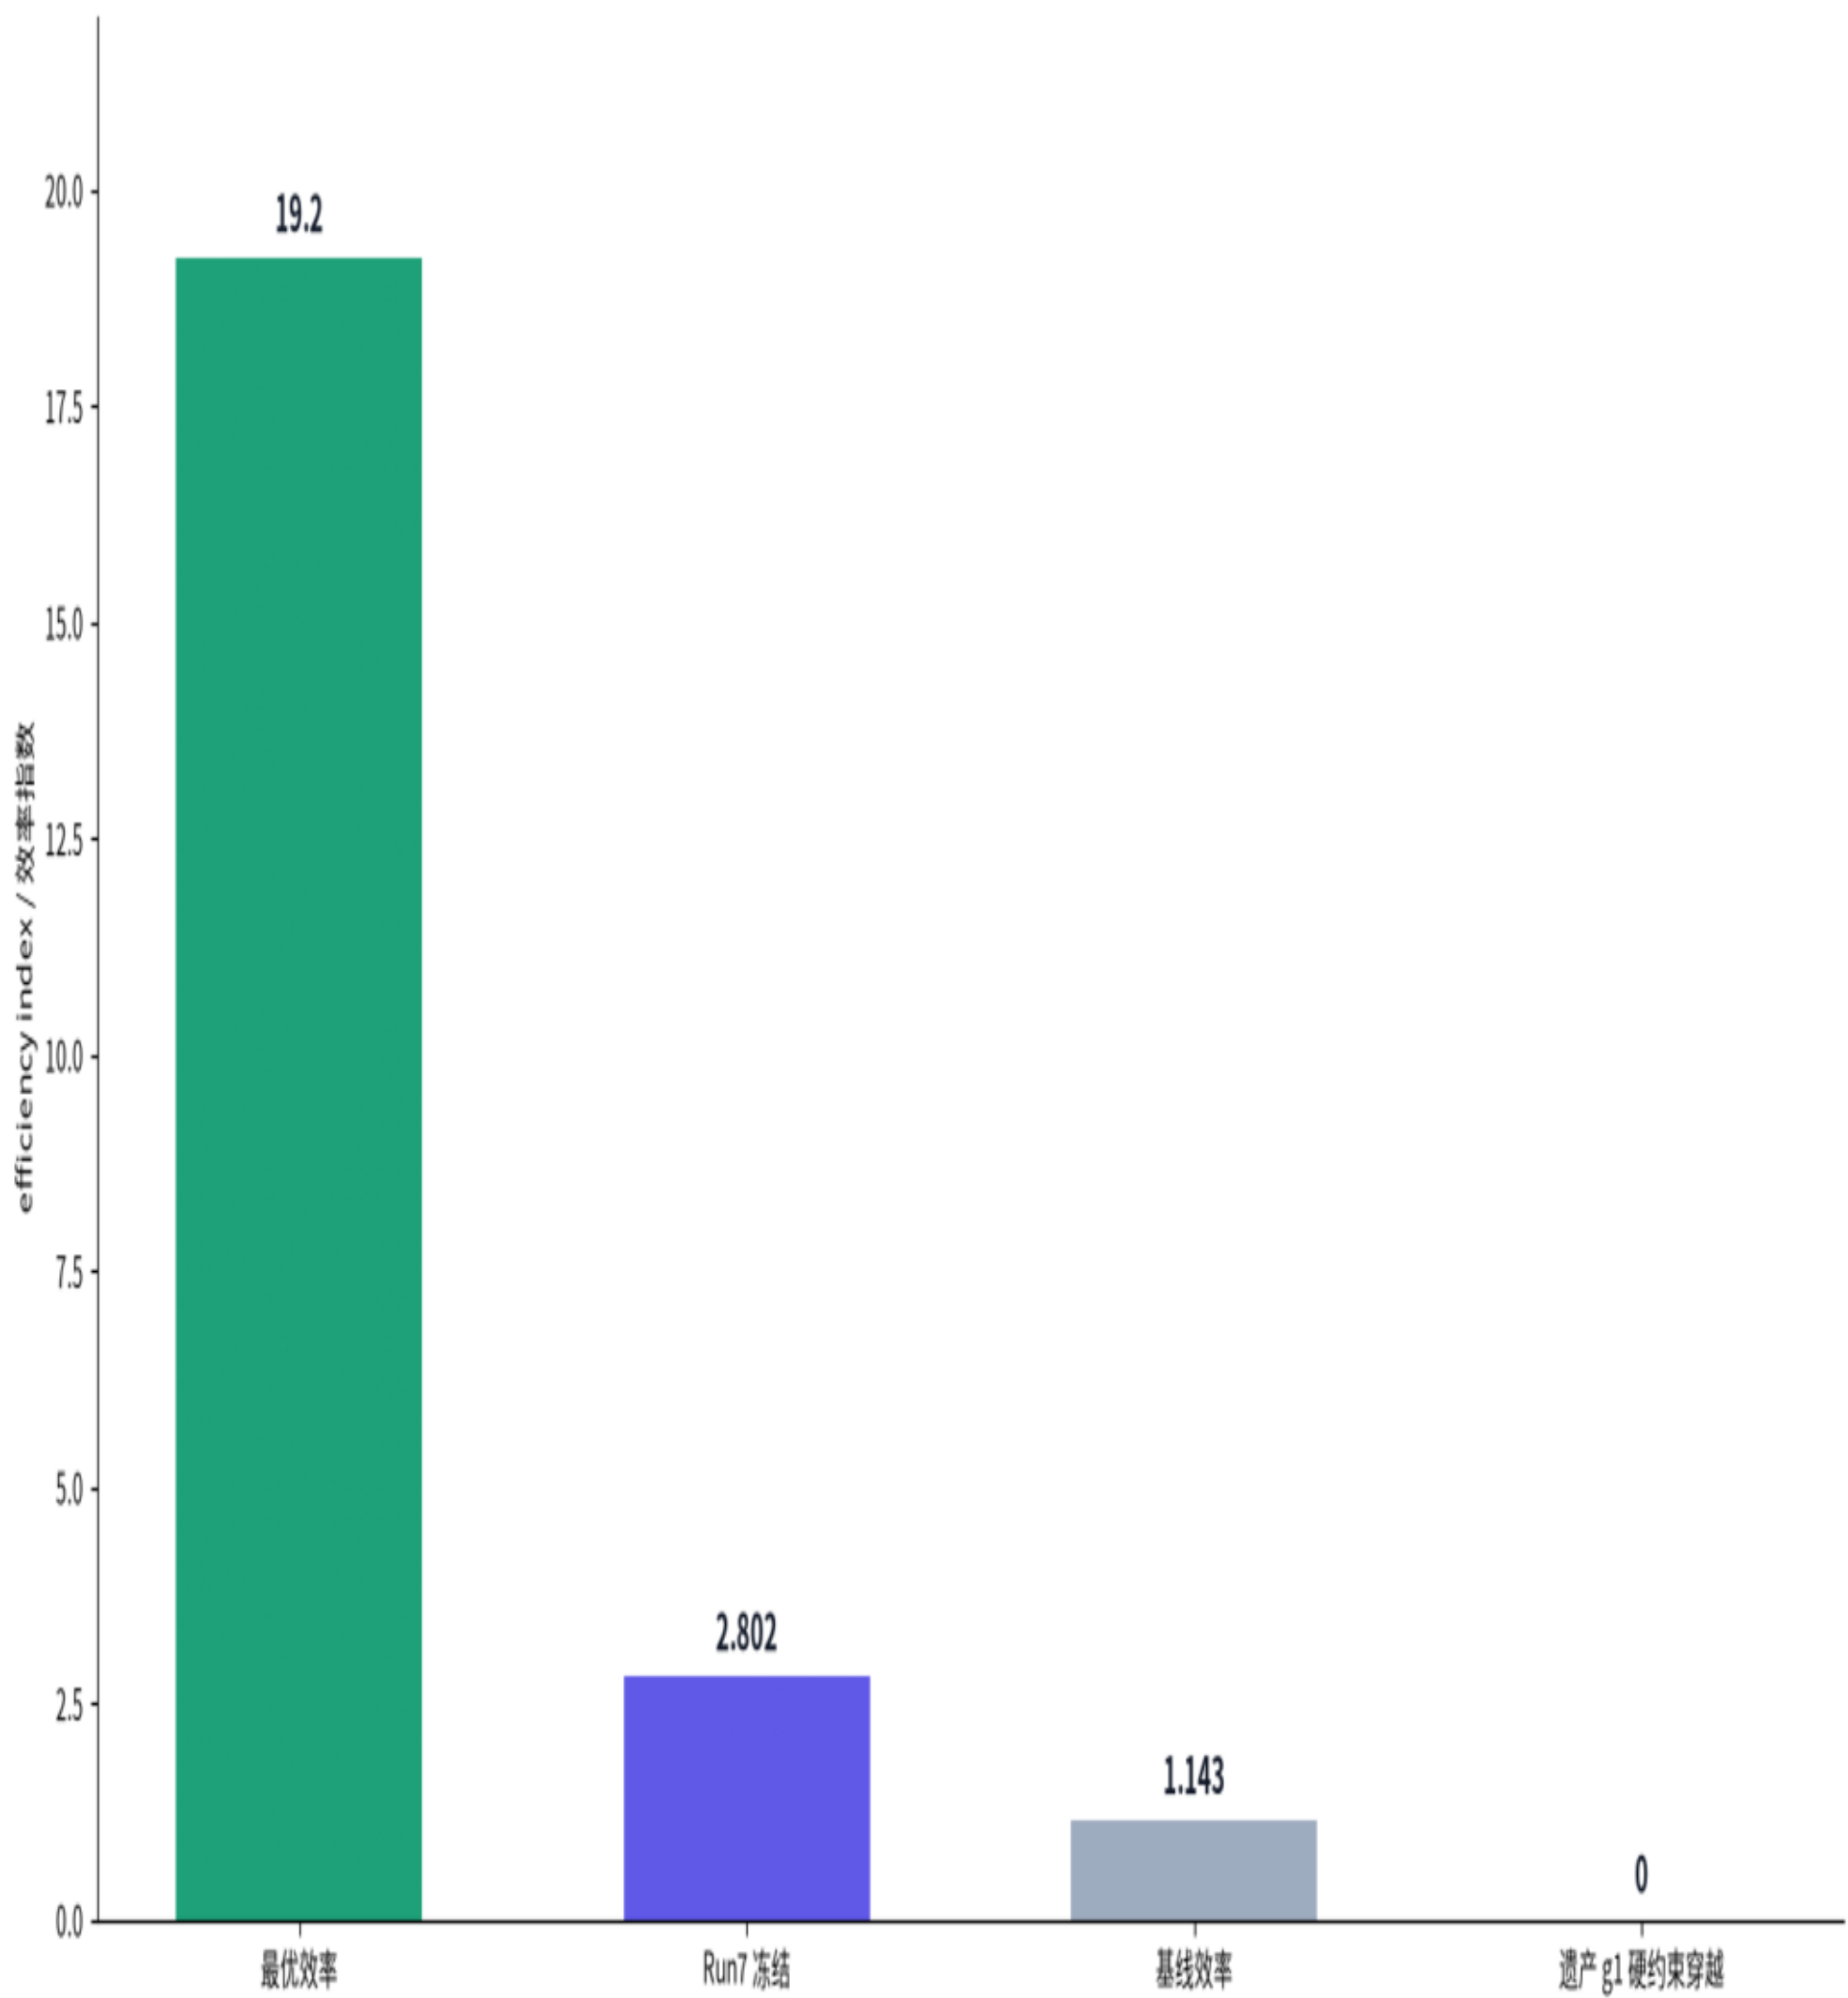

Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐; 遗产目标 f3=f2 量化为造价; 「遗产冻结 0」仅为 g1 履约行为; 非场址内独立遗产合则结论
方法验证证据 (真实 Physarum 运行) · 167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3=f2 (量化为造价); 非场址内独立遗产合则结论


四目标 Pareto 前沿 (6 解)

四目标 Pareto 前沿 (H2-seg3, 6 个非支配解)

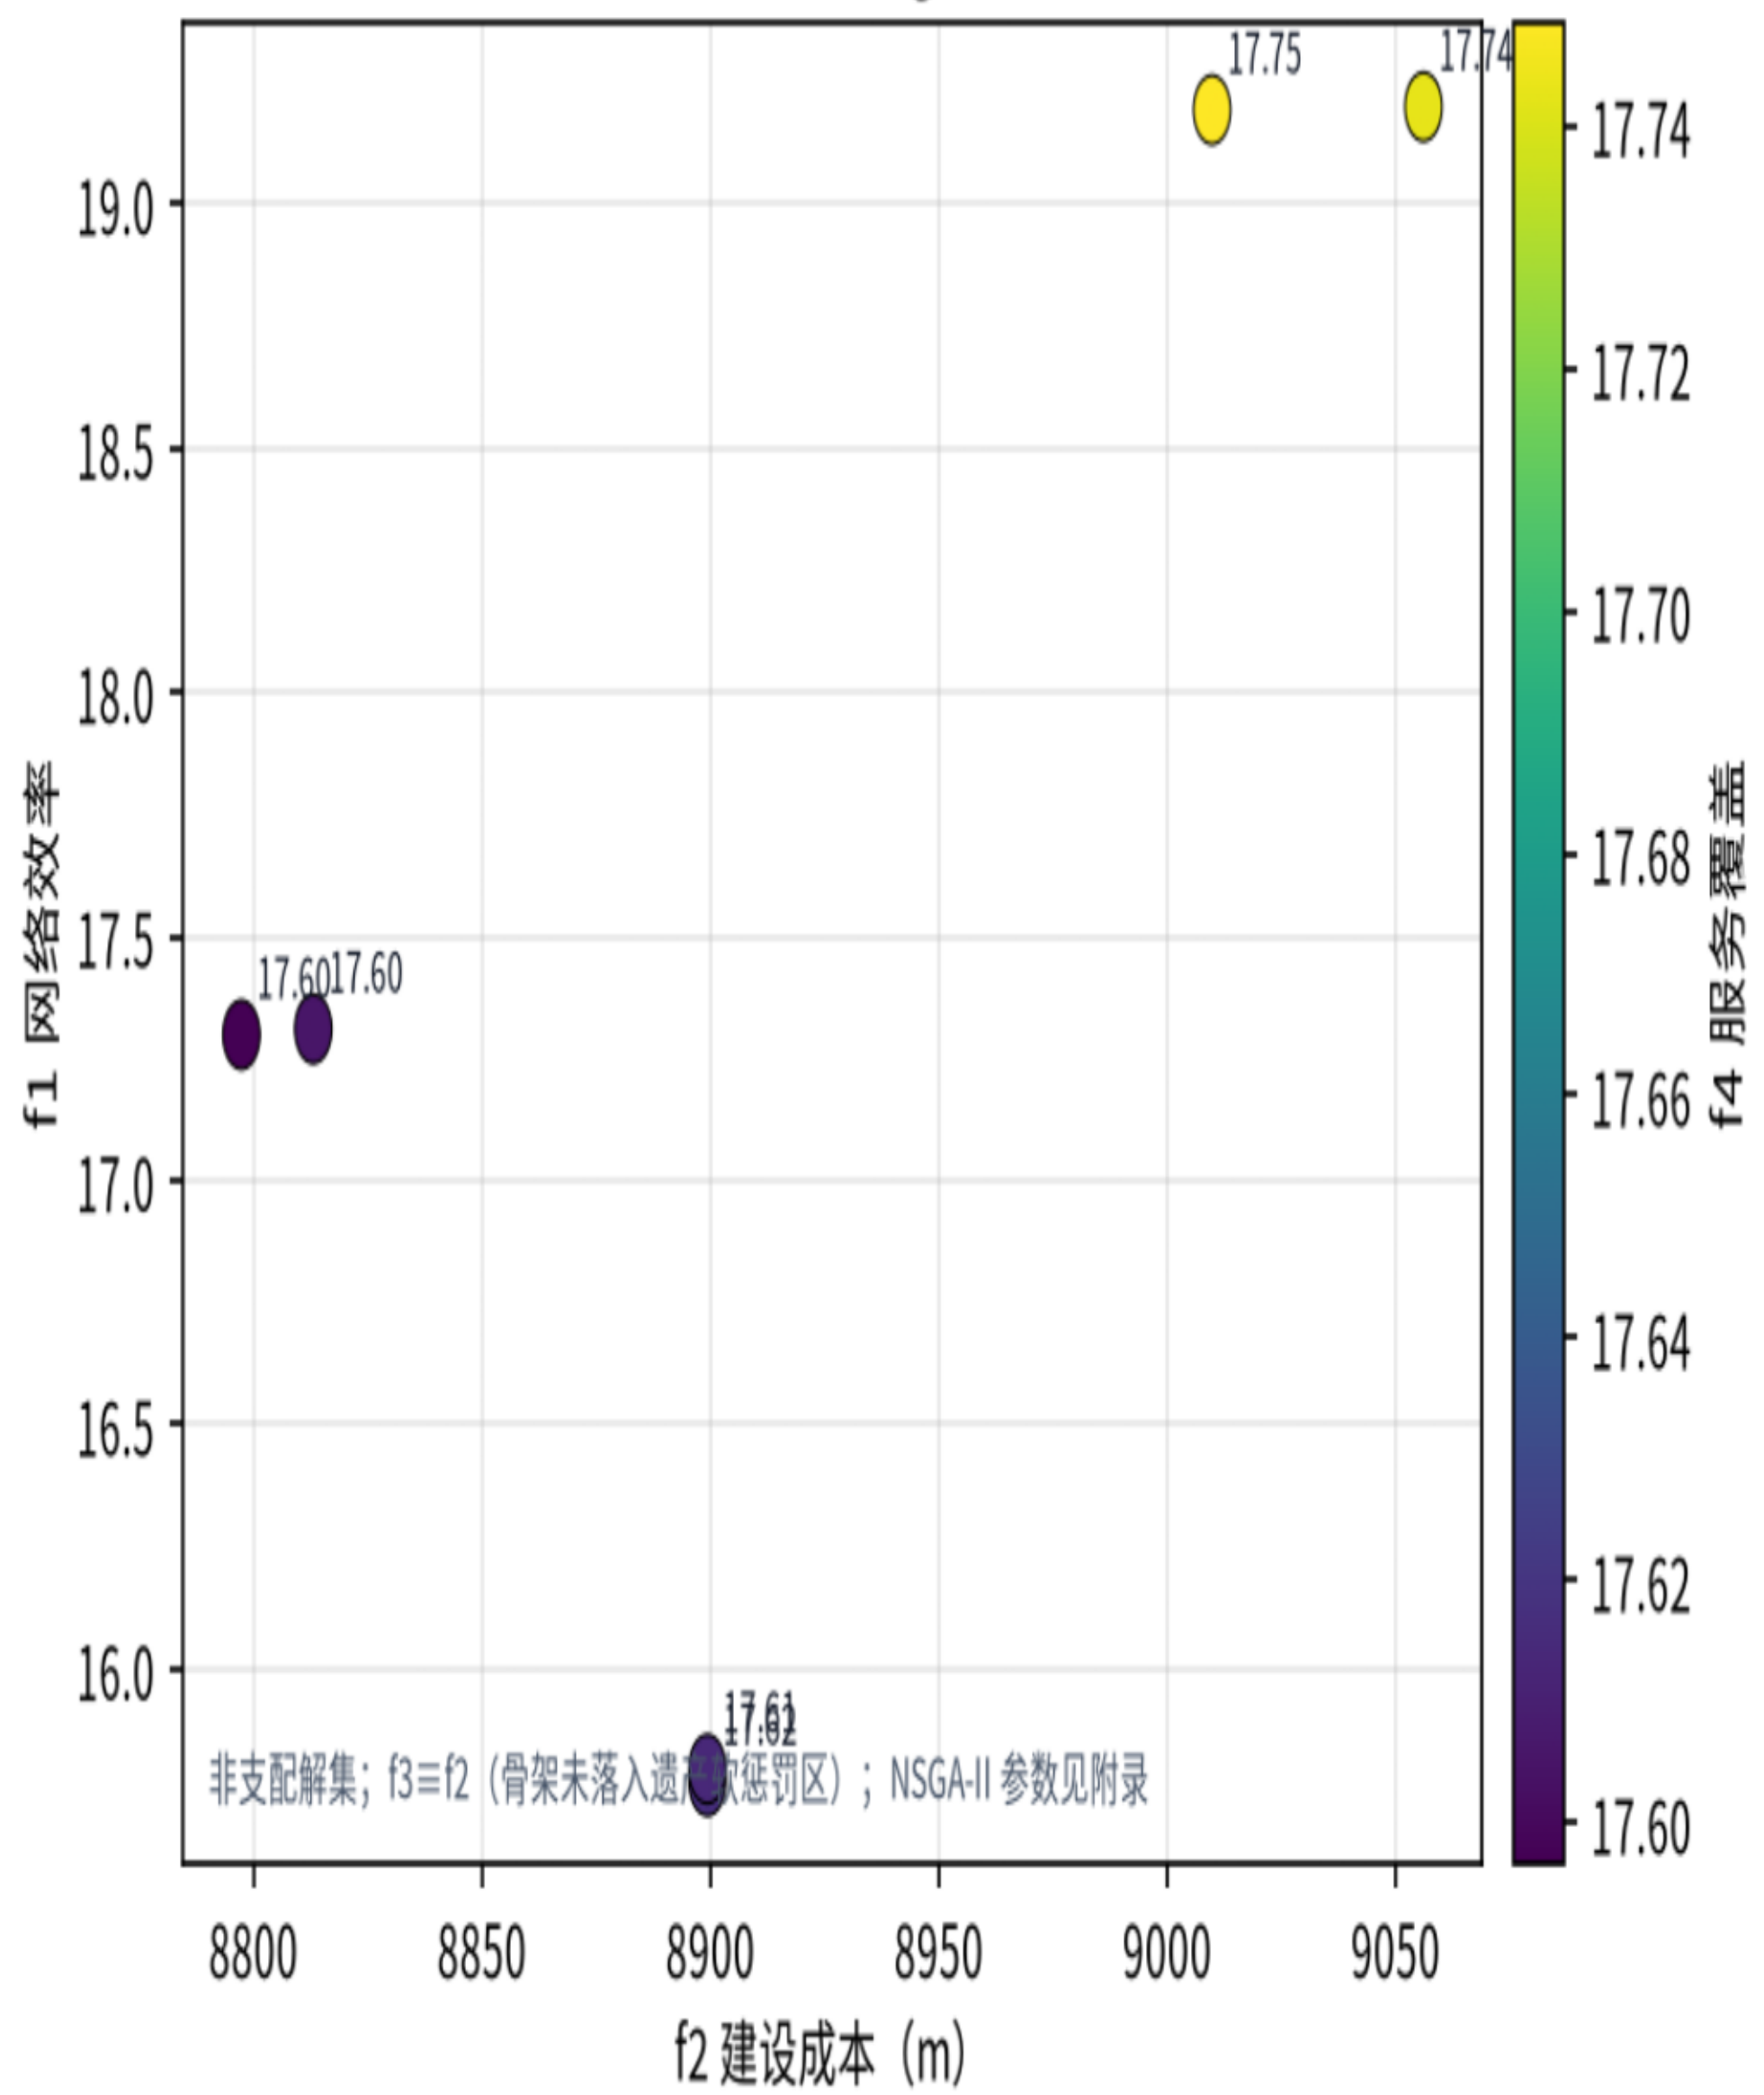


参数敏感性 (建议性)

Parameter sensitivity – Bio-Physarum + NSGA-II (real runs, method validation)

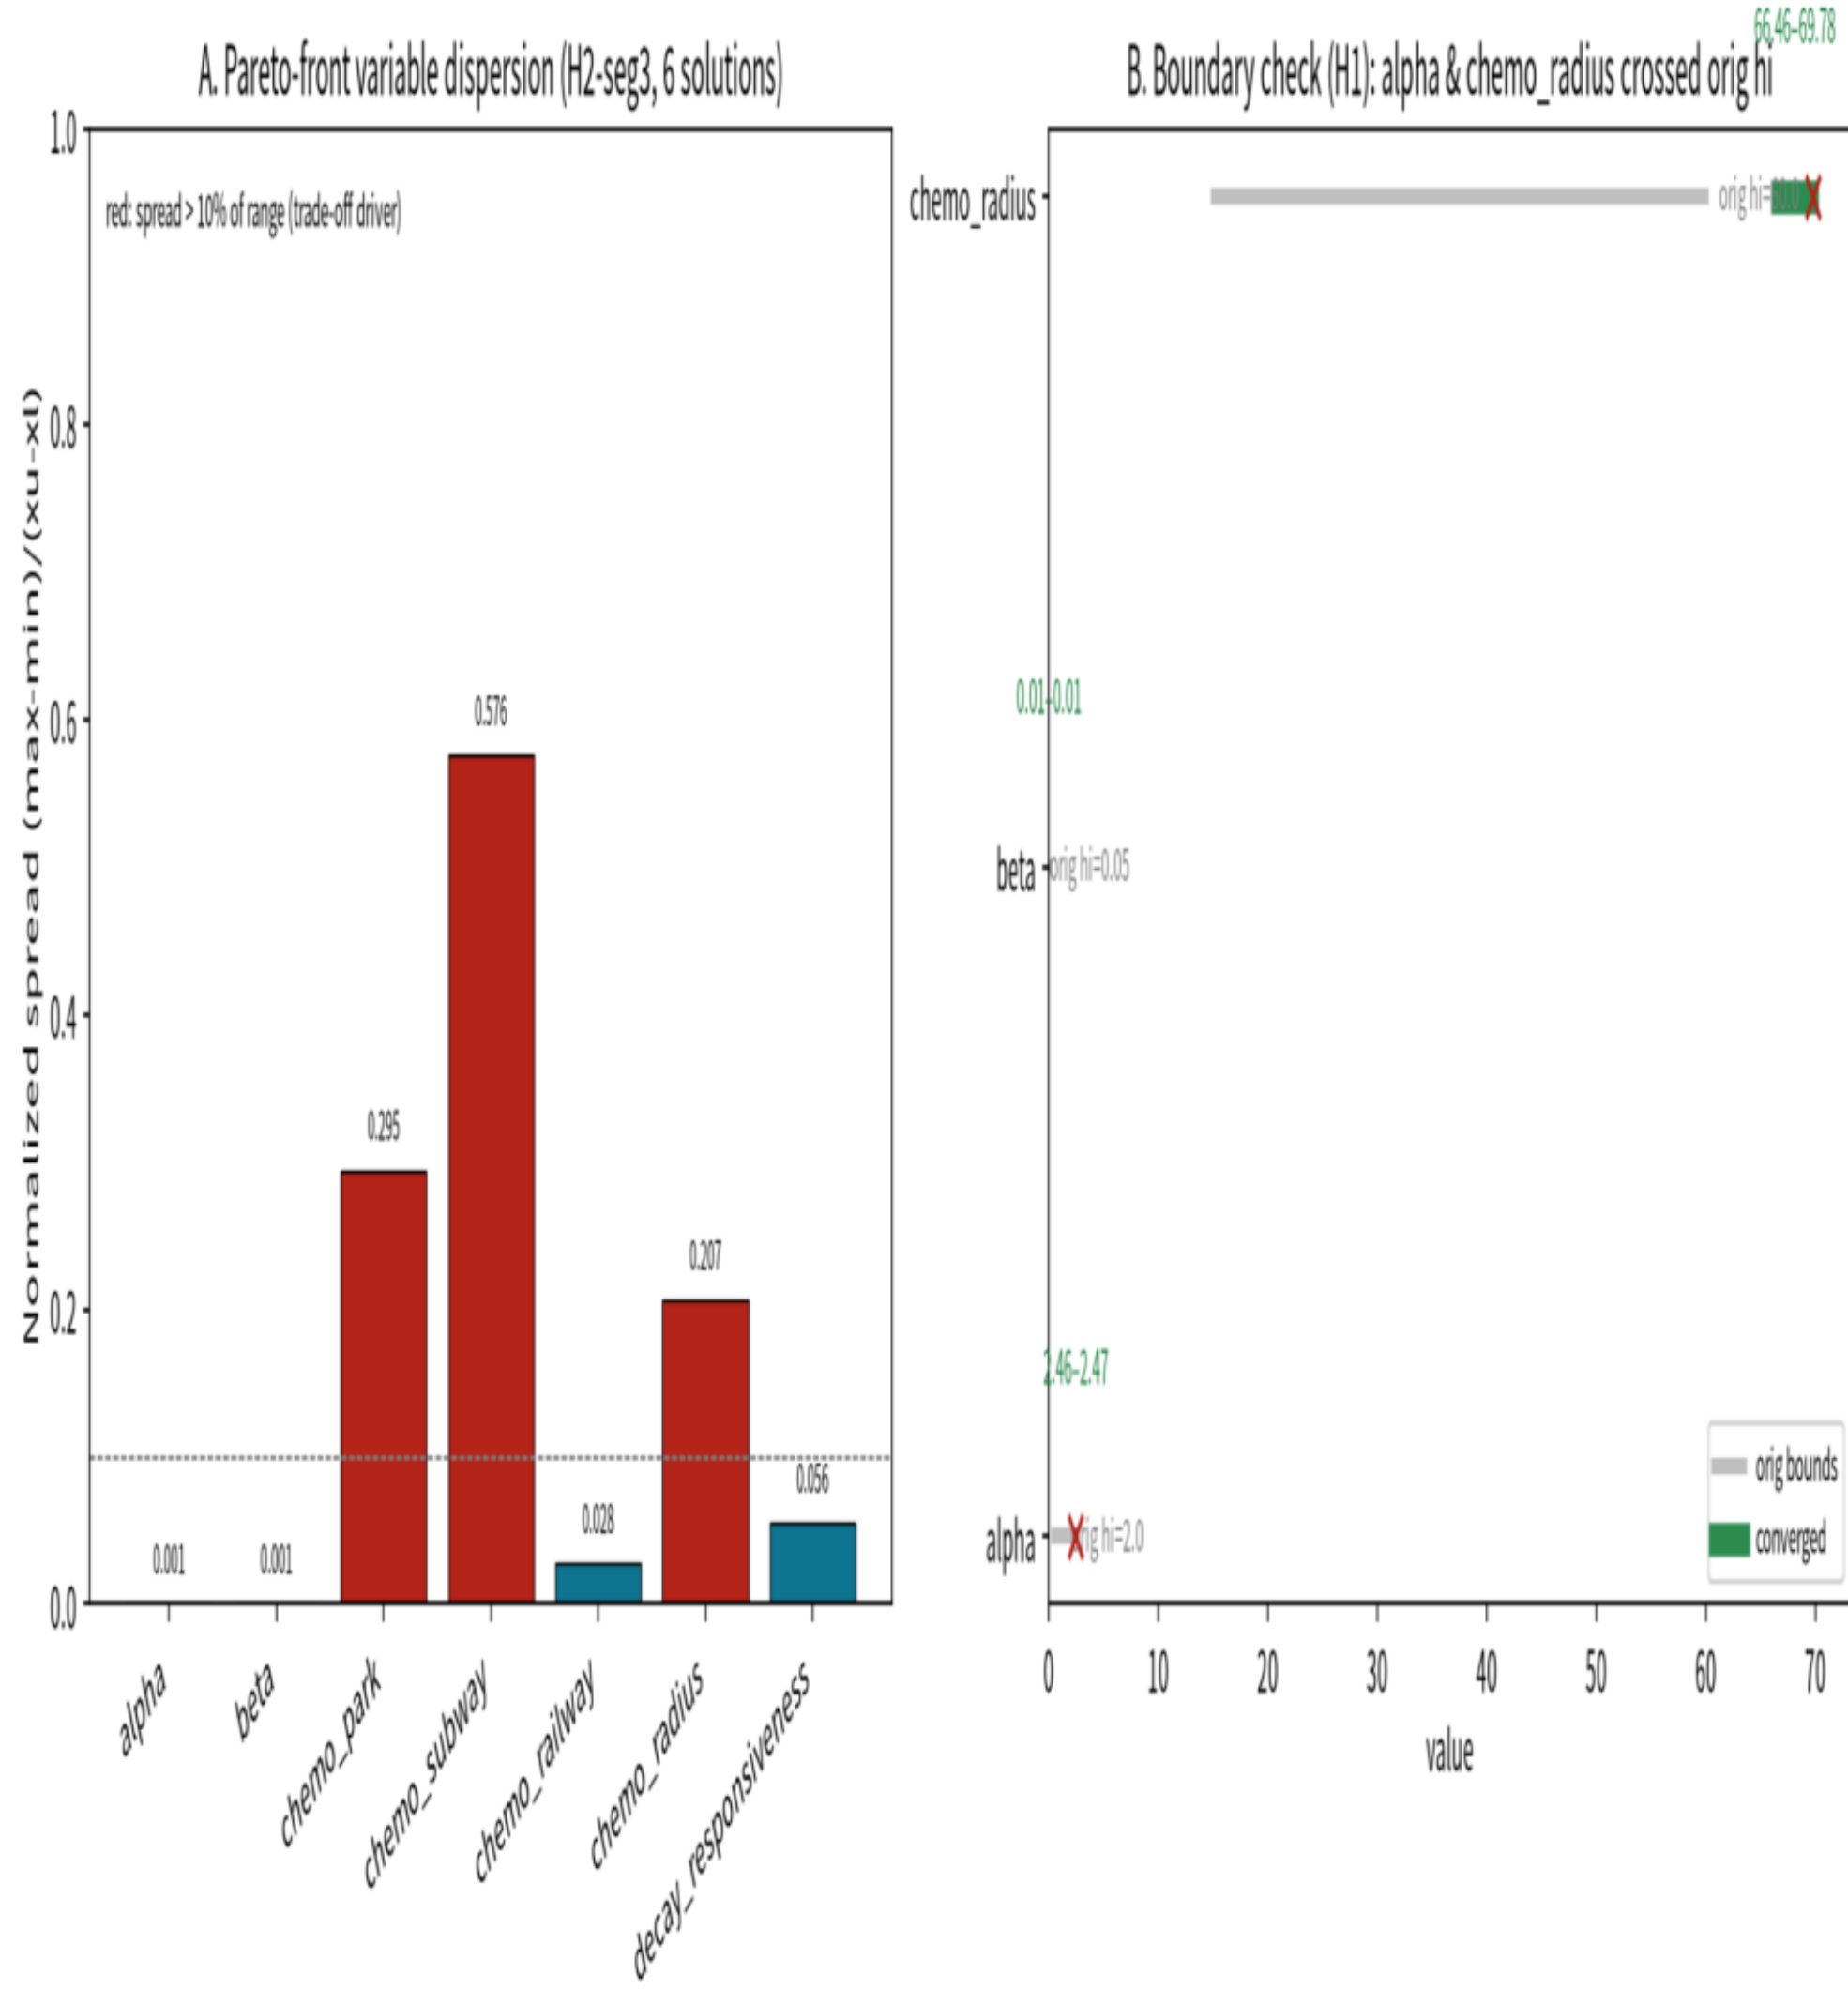

建议性分期甘特 (6 项目 × 3 期)

建议性分期甘特图 (六项目 × 三期)

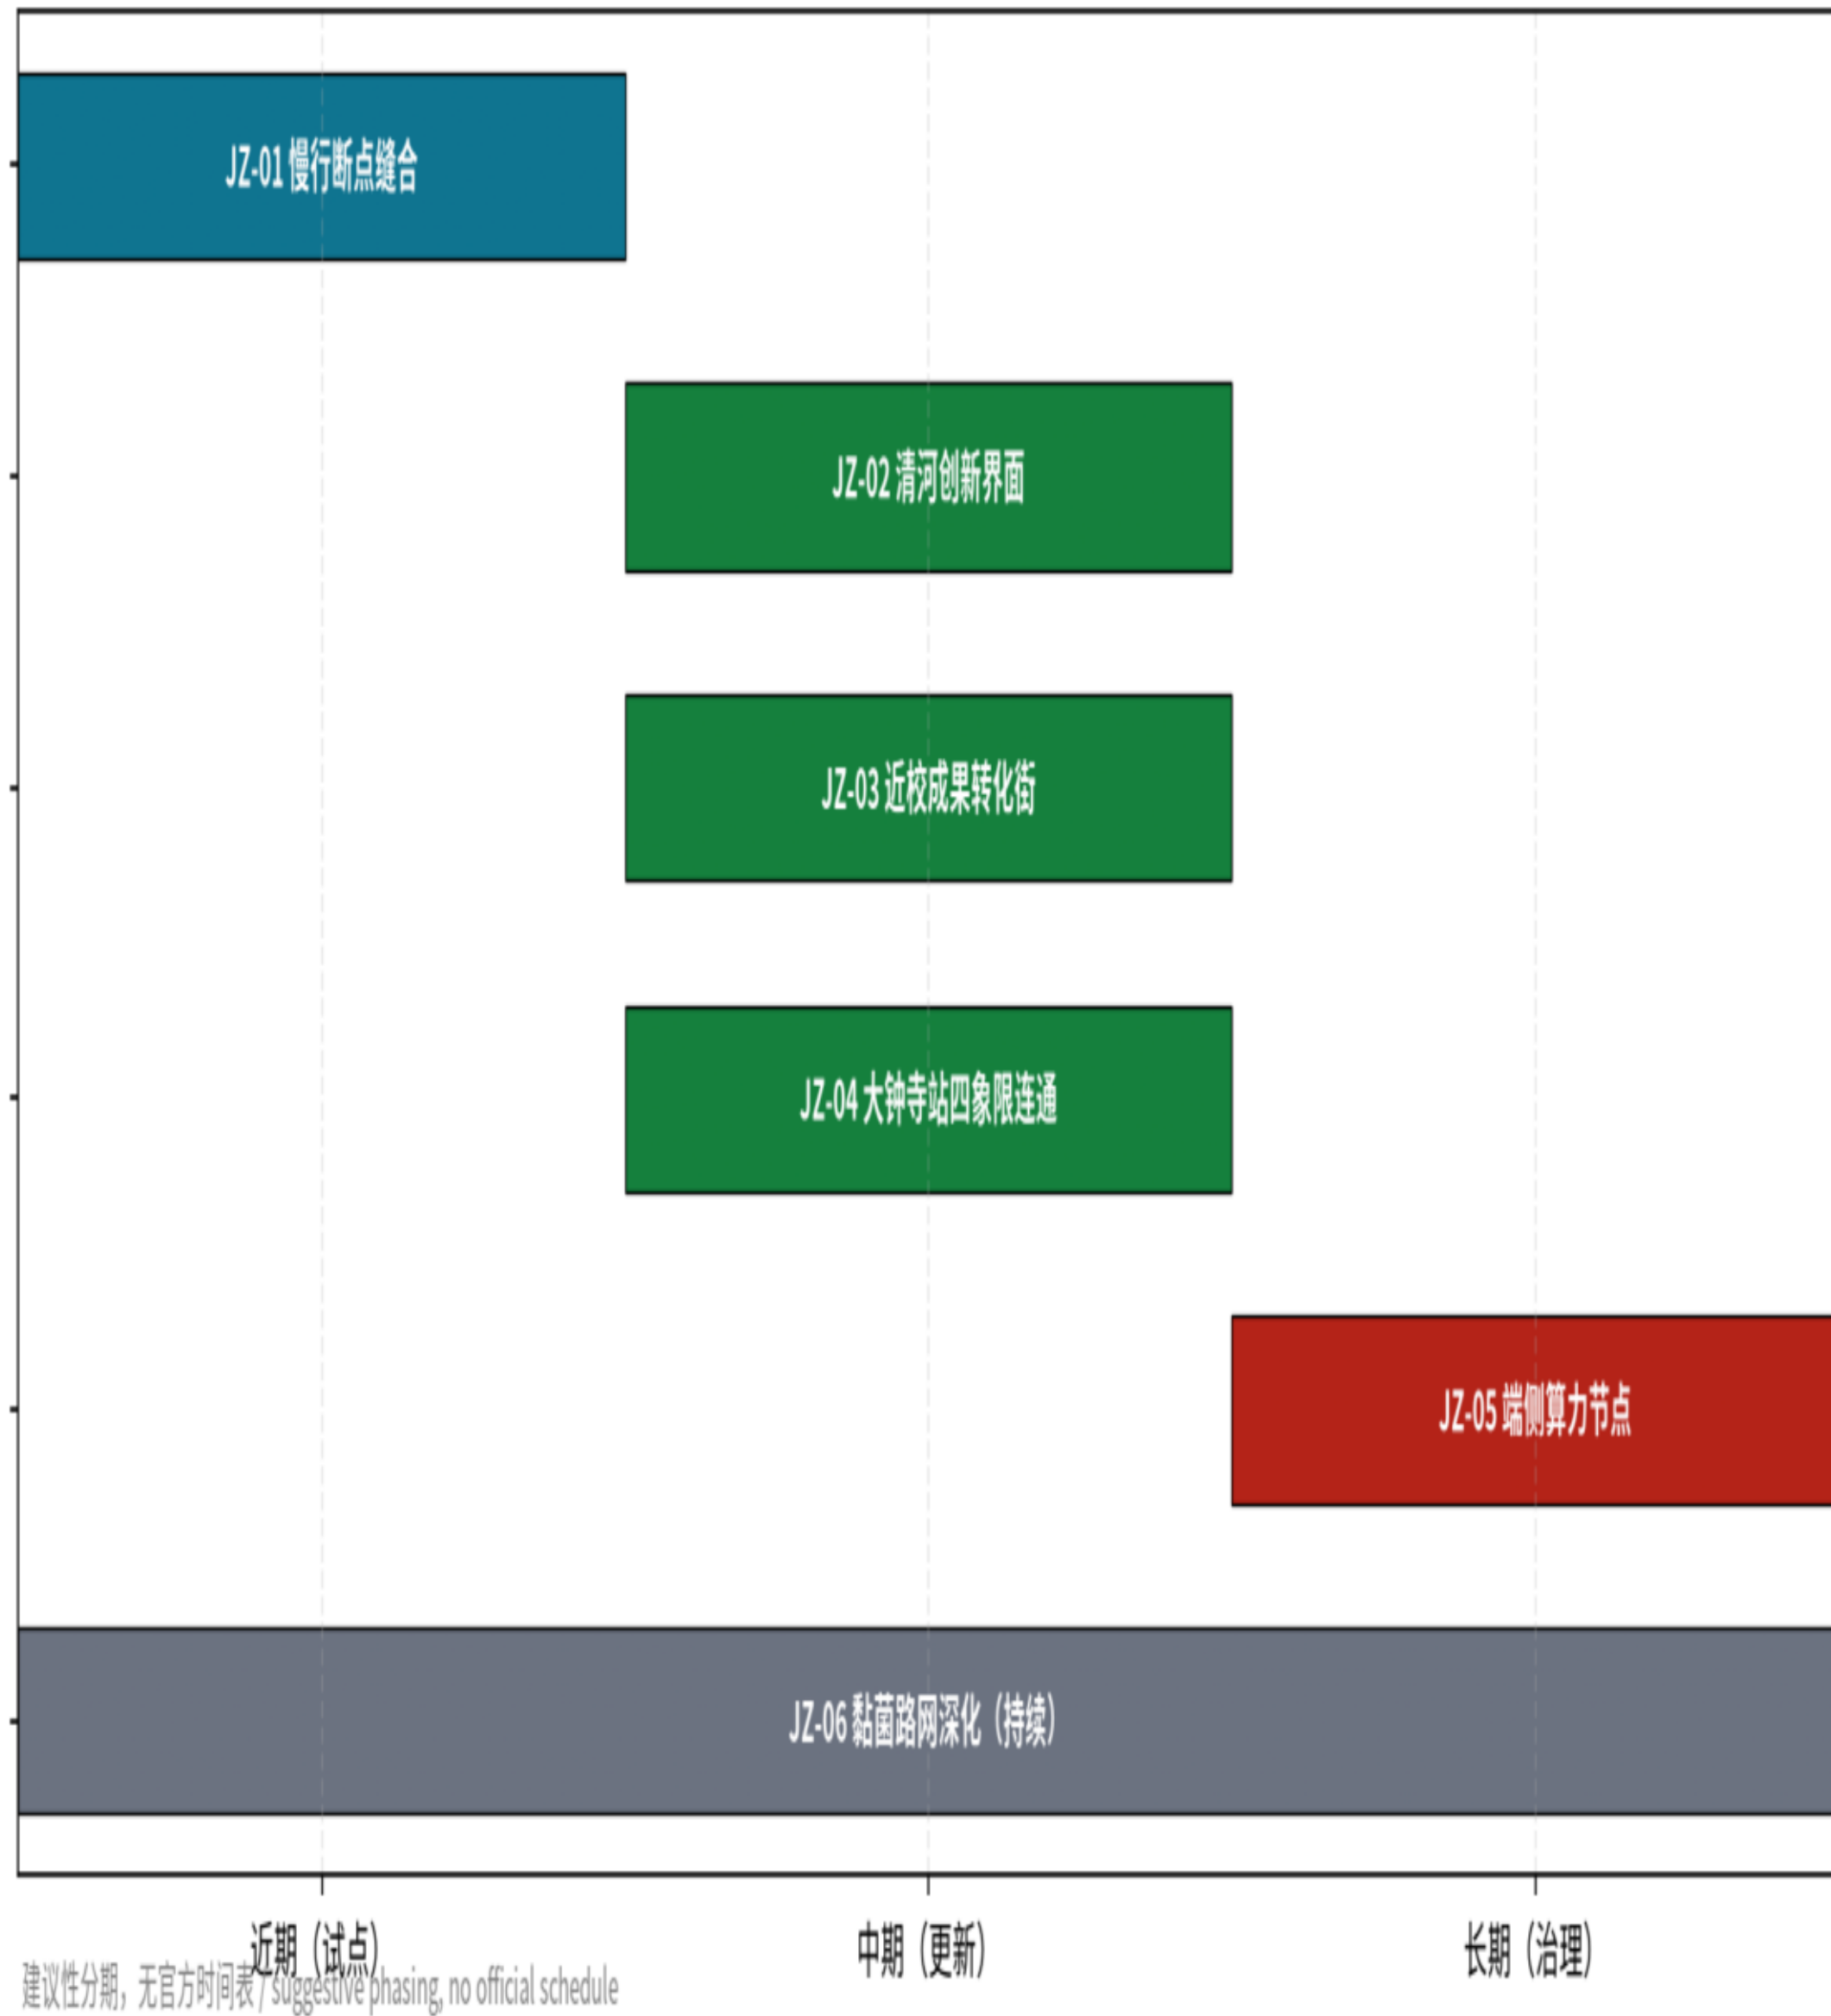

19.20

最优效率

1.143

基线效率

2.802

Run7 冻结

167 边

骨架边数

8813 m

骨架总长

80.34

Plan03 UDS

69.1%

透水铺装率

25.2%

绿色渗透率