

清河公共接力 · 地上一地下 NTS 连续剖面


NTS · 非测绘 · 非实施

只画公开证据支持的功能关系；精确入口、逐段路线、尺寸与开放状态待现场和运营方核验

地面公共层



地下公共层

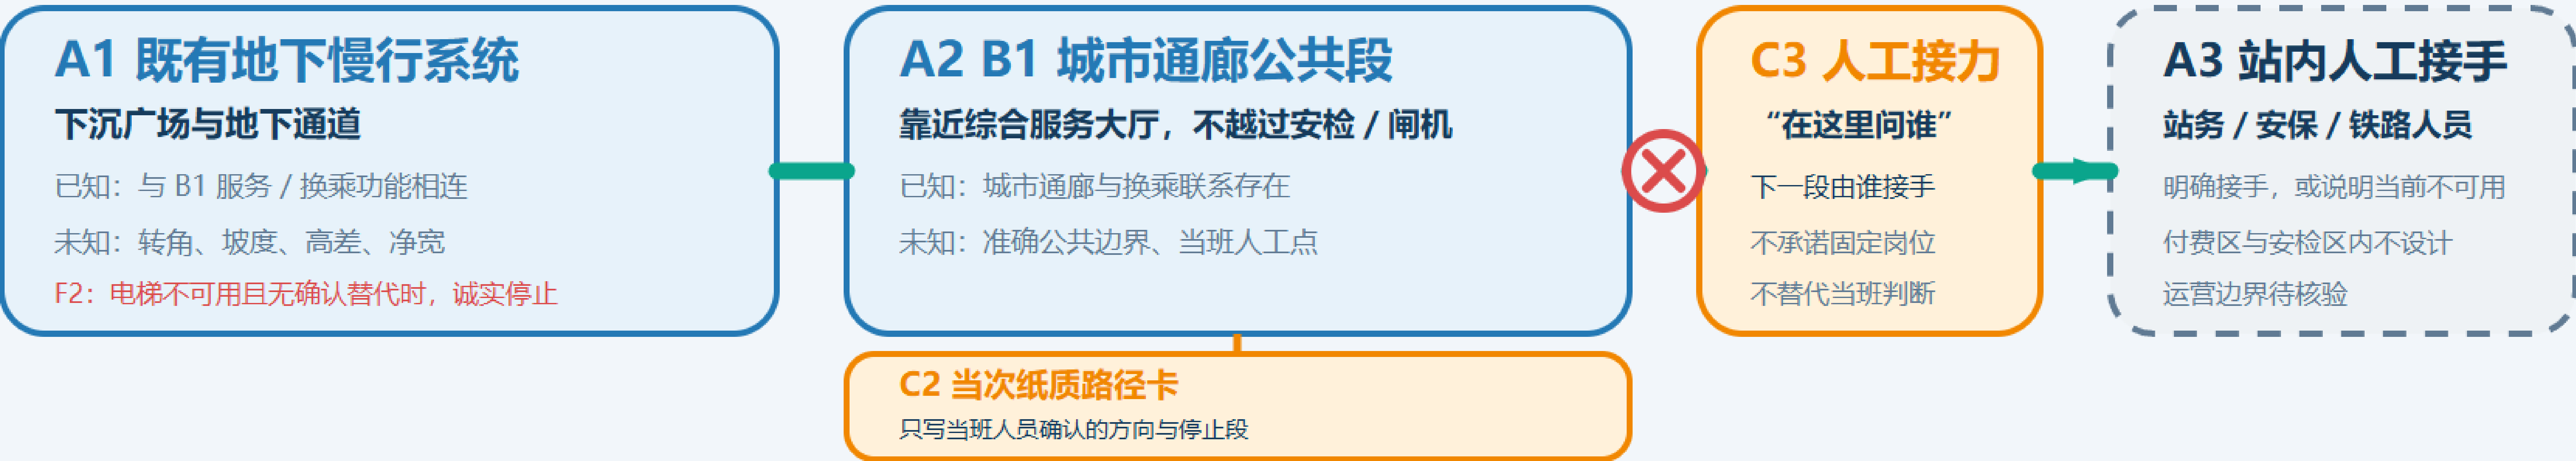

当前空间裁决：非 AI 主链优先；没有当班人员确认，不补画未知路线，诚实停止

N0 固定总览 → N1 既有地下系统 → N2 真人说明 → N3 纸卡 → N4 既有标识 / 电梯 → N5 真人接手

- 公开证据支持的功能关系
- 设施存在，但精确关系未知
- 本方案自定的可撤回组件
- 停止，不编造替代路线

证据边界：不主张地下精确路线、比例、权属、管线、消防、人防、地铁运营边界、客流、成本、固定岗位或实施承诺。


A0-02 · 非 AI 服务流程

普通主链不依赖网络、AI、账户或扫码；不可用时由真人说明或诚实停止。

清河站 “不靠手机也能换乘” · 完整非 AI 服务流程

一个普通任务：询问并到达13号线无台阶换乘的人工接力点

NTS · 非测绘 · 非实施

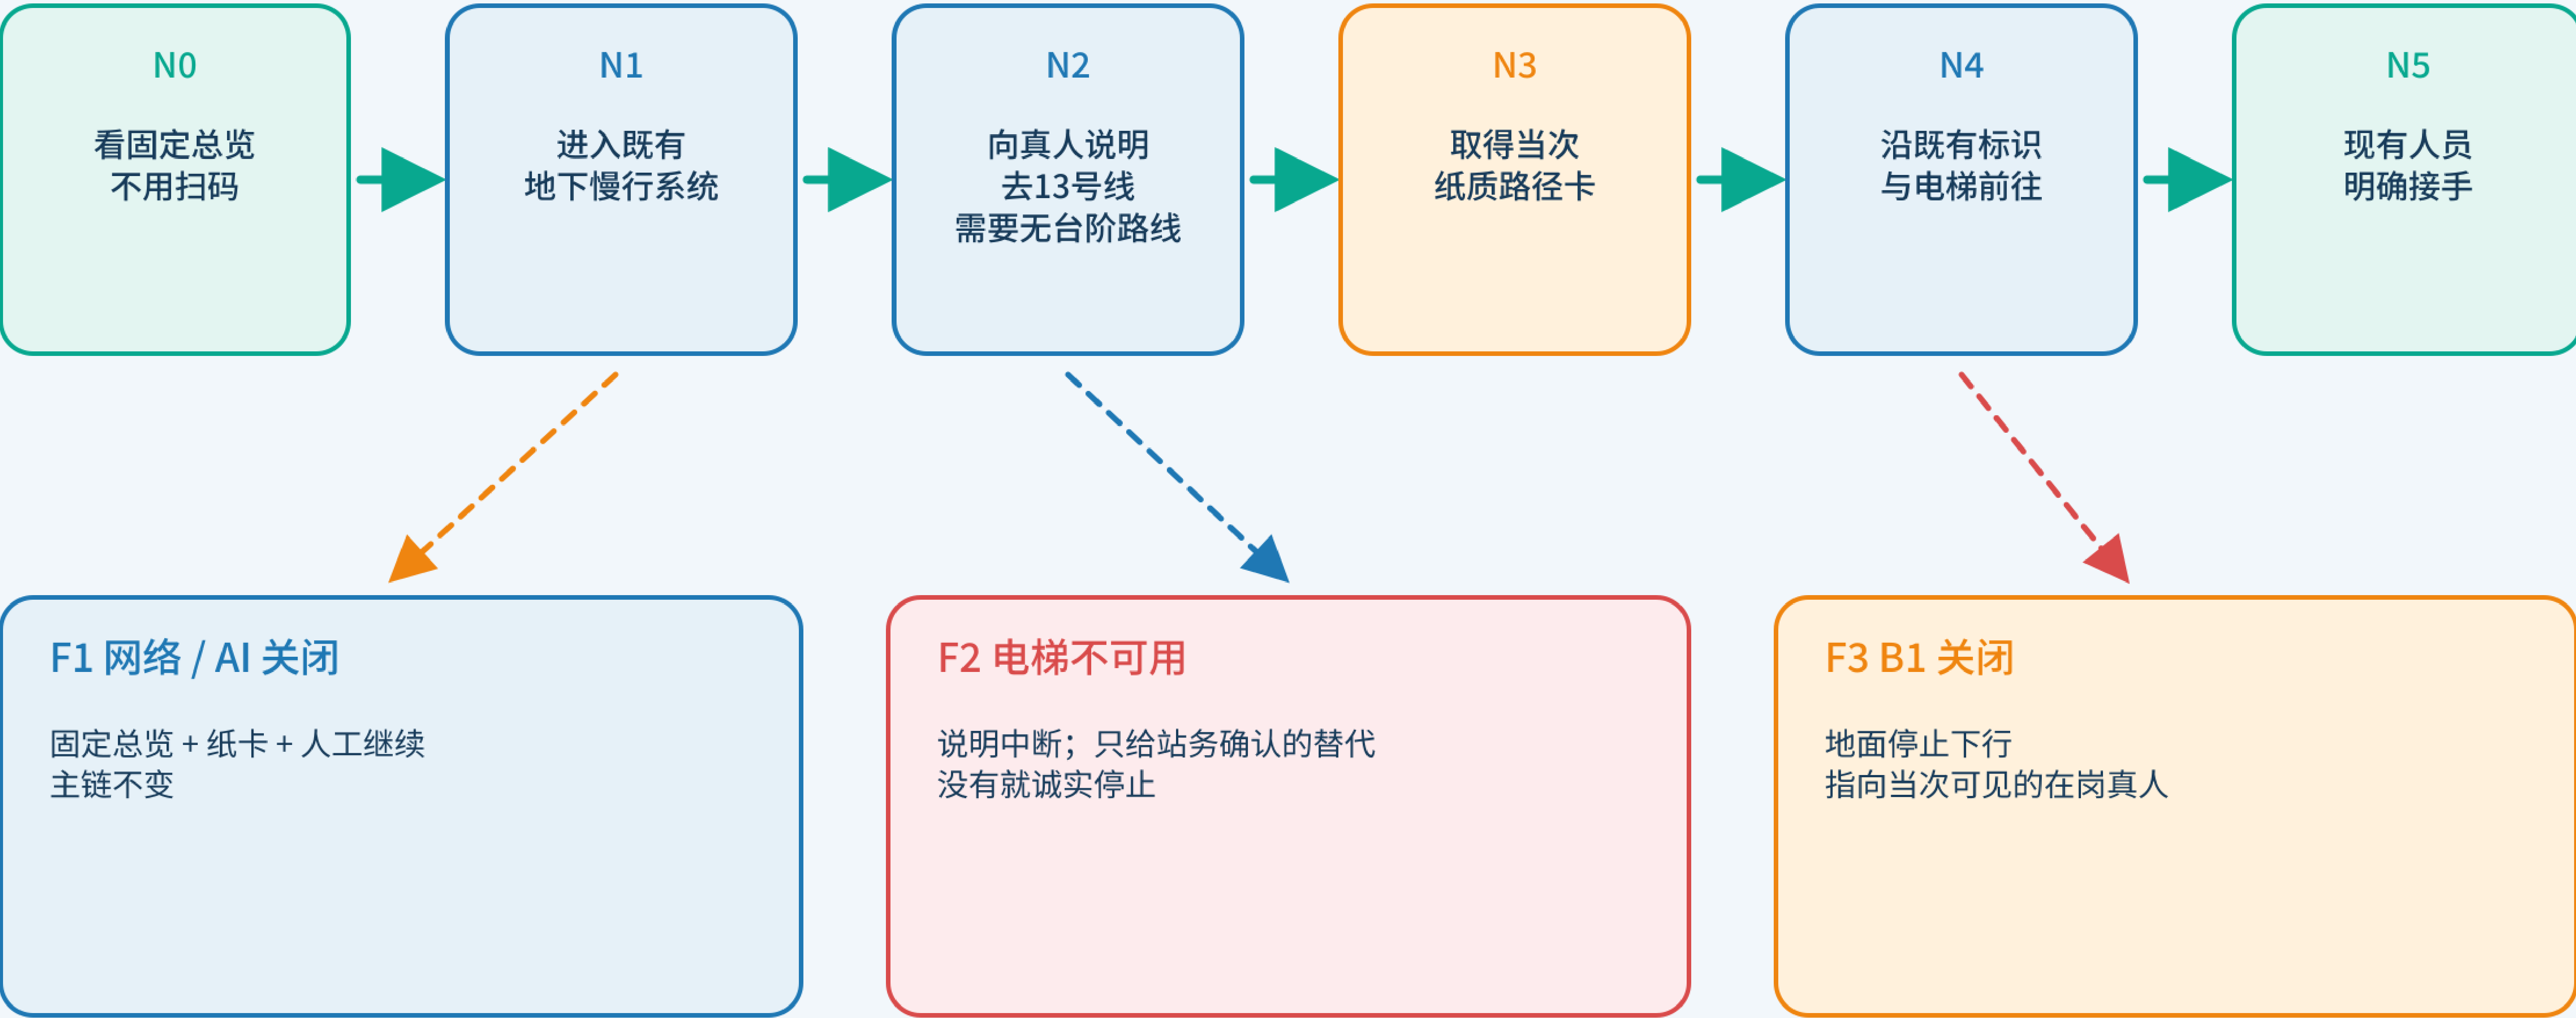

完成 = 真人接手，或明确说明不可用与现实替代；AI 不得补写未知路线

A0-03 · 可撤回组件与边界


AI 只可翻译、朗读或提示；不得确认电梯状态，也不得补写未知路线。

三个可撤回组件 · 人工责任不断链

AI只是可关闭的翻译 / 朗读辅助；关闭后普通服务路径不变

NTS · 非测绘 · 非实施

唯一任务：不用手机或 AI，取得13号线无台阶换乘的人工说明与接力

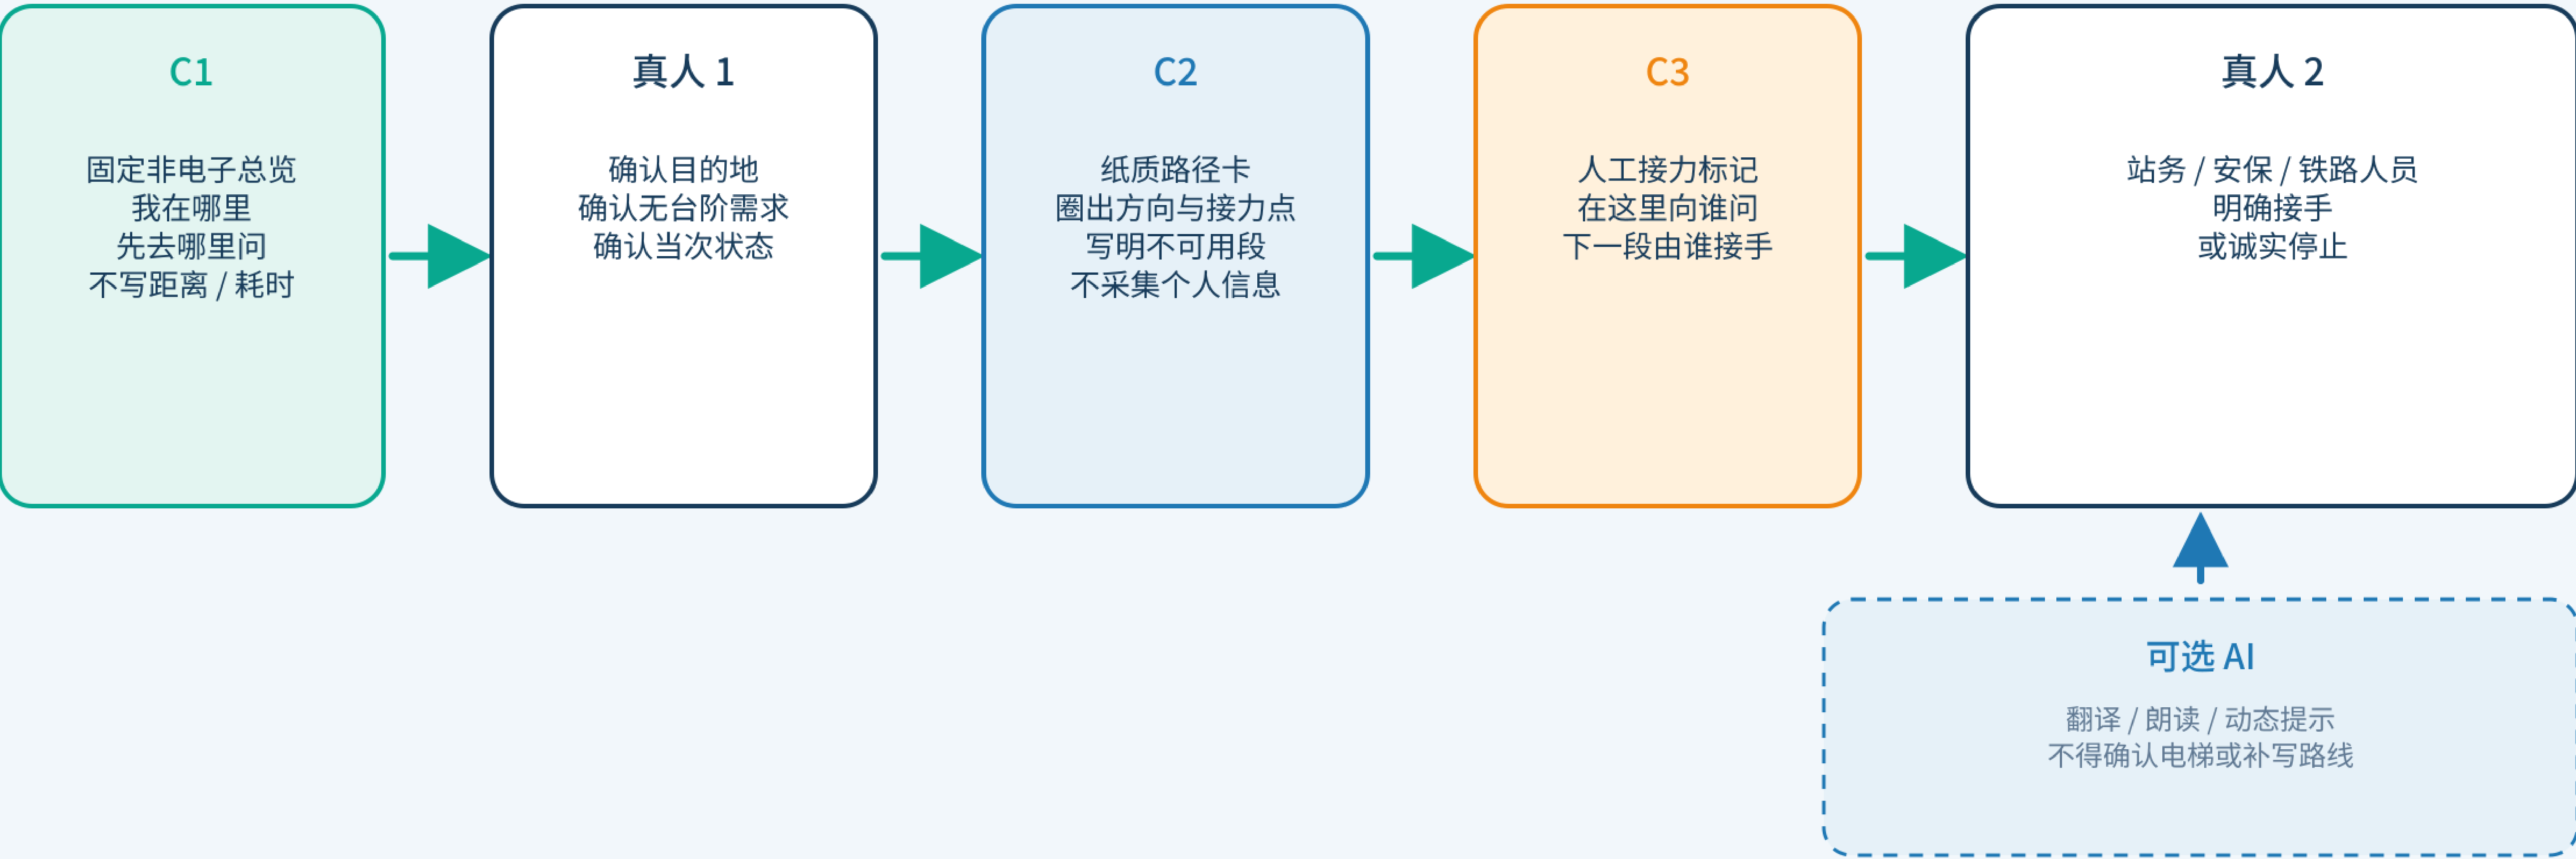

禁区：不进安检 / 闸机内 · 不接票务门禁 · 不采集身份 / 人脸 / 声音 / 轨迹 · 不承诺岗位与实施