

双螺旋创新带


百年京张AI创新带城市设计方案

一条文化螺旋 × 一条创新螺旋
在京张遗址公园一带互相缠绕，形成三个基因节点：
众智园 · AI原点社区 · 大钟寺

可复现试点：`visual/assets/run_jz05_pilot.js --check`（十段执行链 · 七道 Gate · 六项验收）

双螺旋创新带：文化螺旋 H链 × 创新螺旋 I链 + 能源链 E链（电力碱基对）

图7 双螺旋空间结构（含能源链 E链）
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算

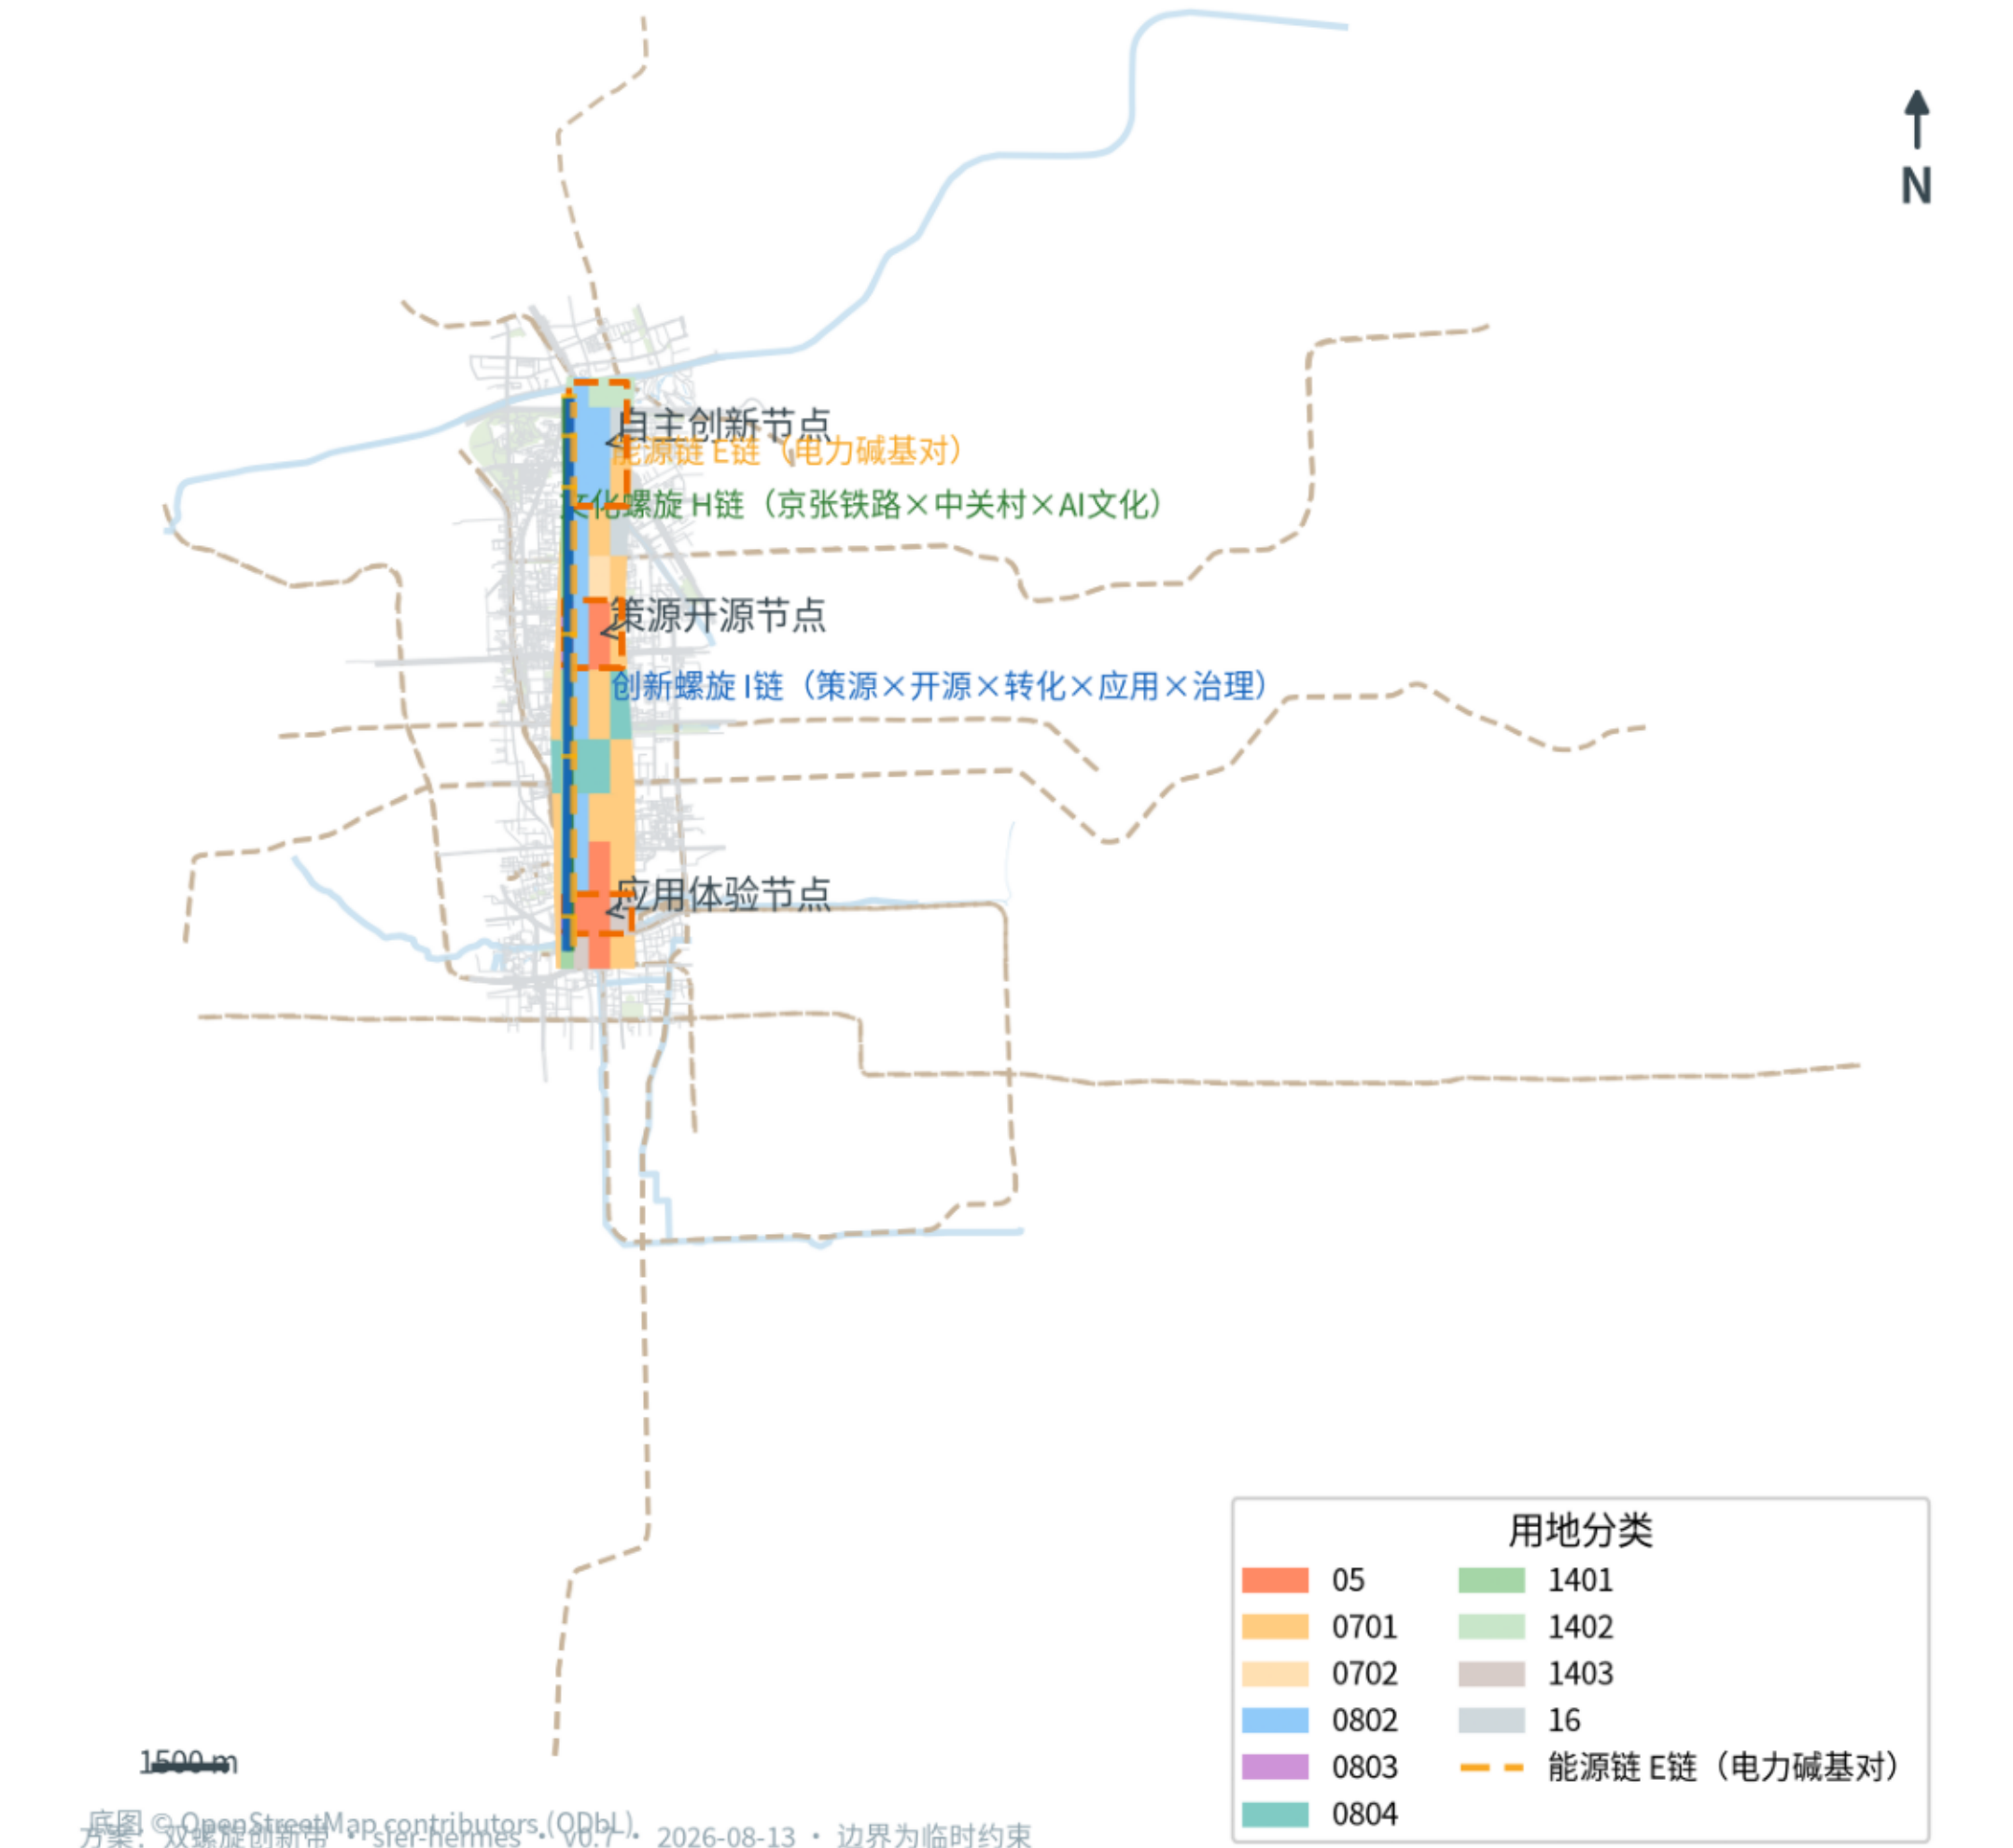

电力碱基对四项校准：能效底线(PUE≤1.25) · 绿电优先(≥80%) · 韧性自愈(≤5min) · 可退出(人工通道100%)

图1 方案总体区位与三层边界
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算

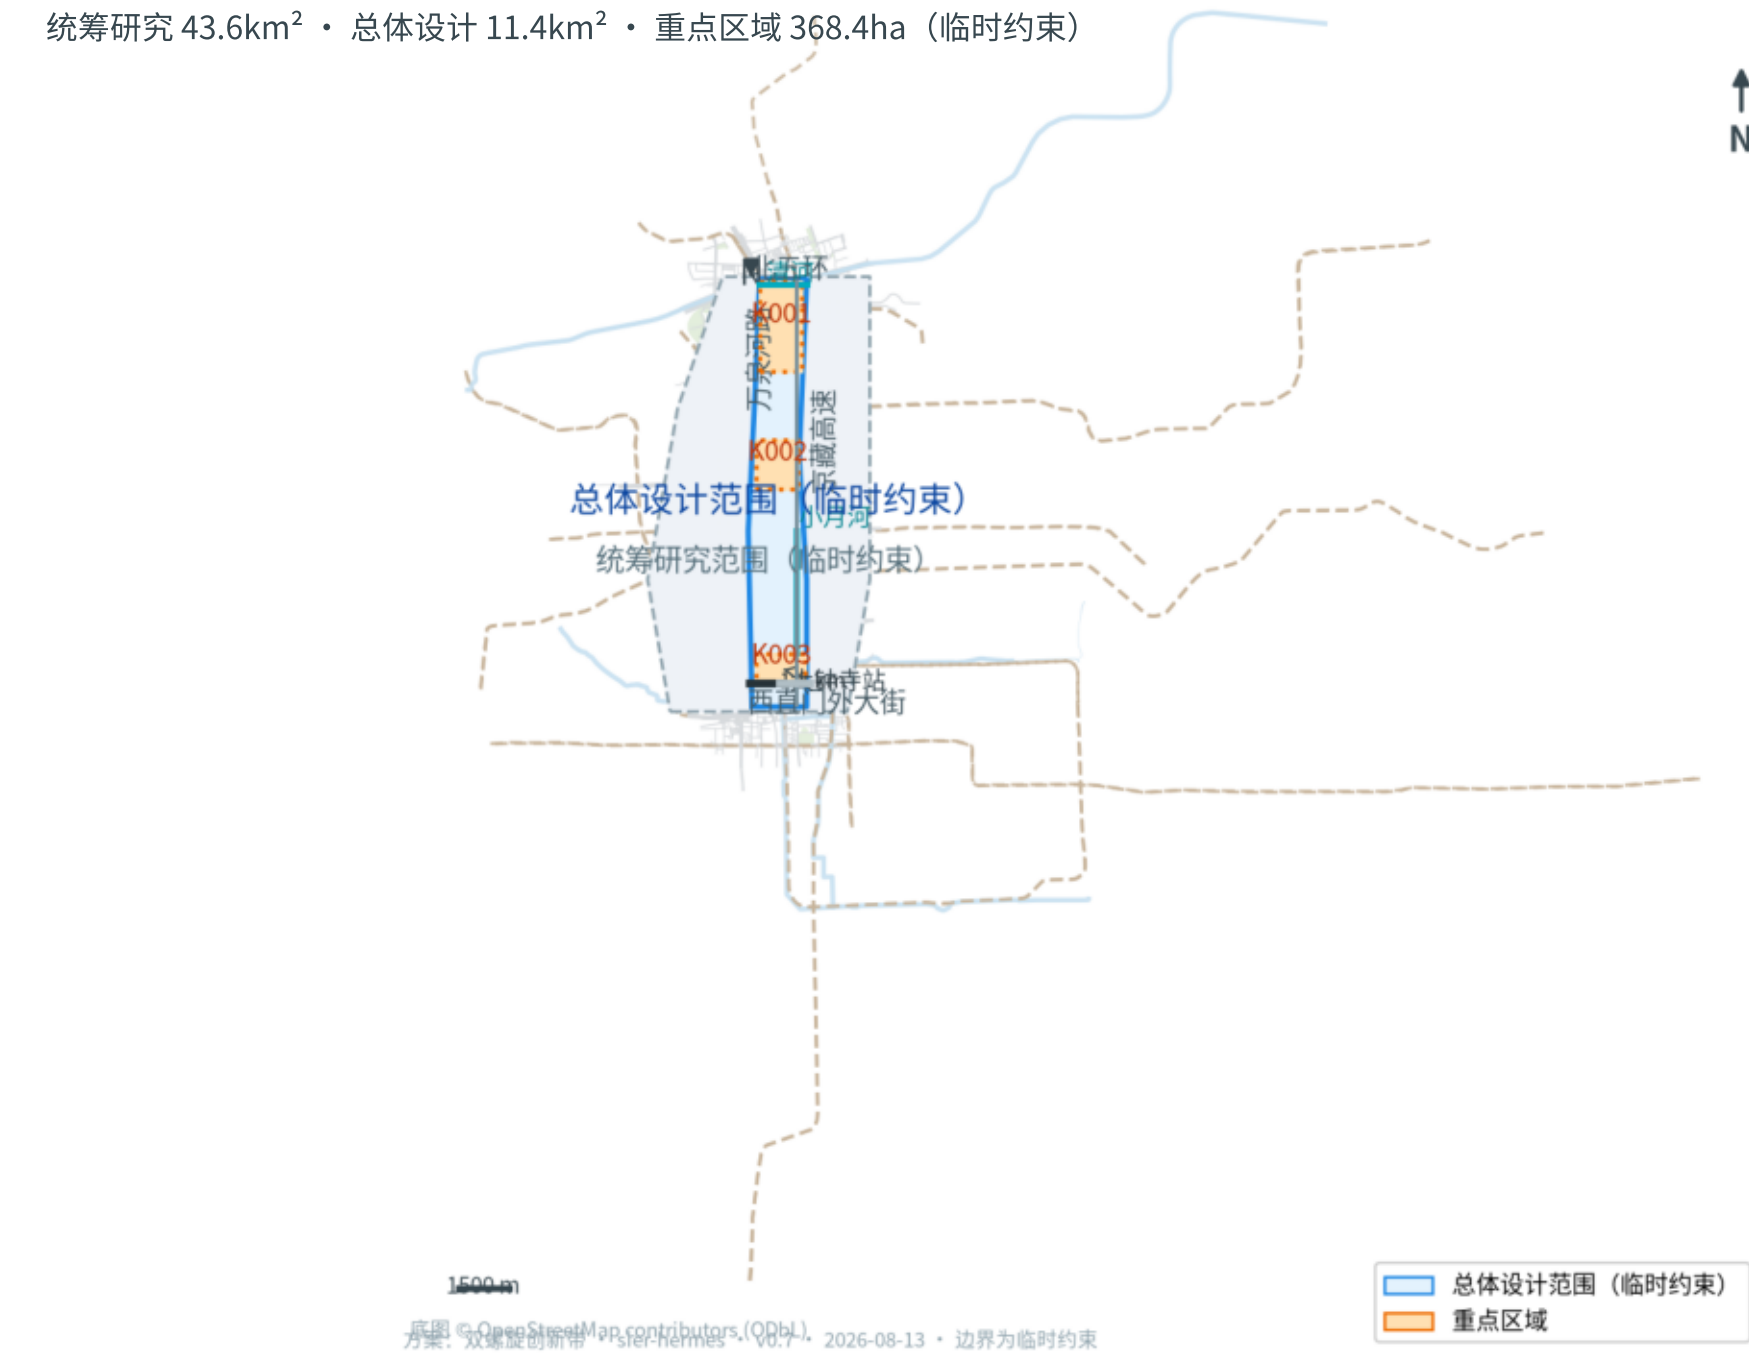


图2 双螺旋用地结构
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算

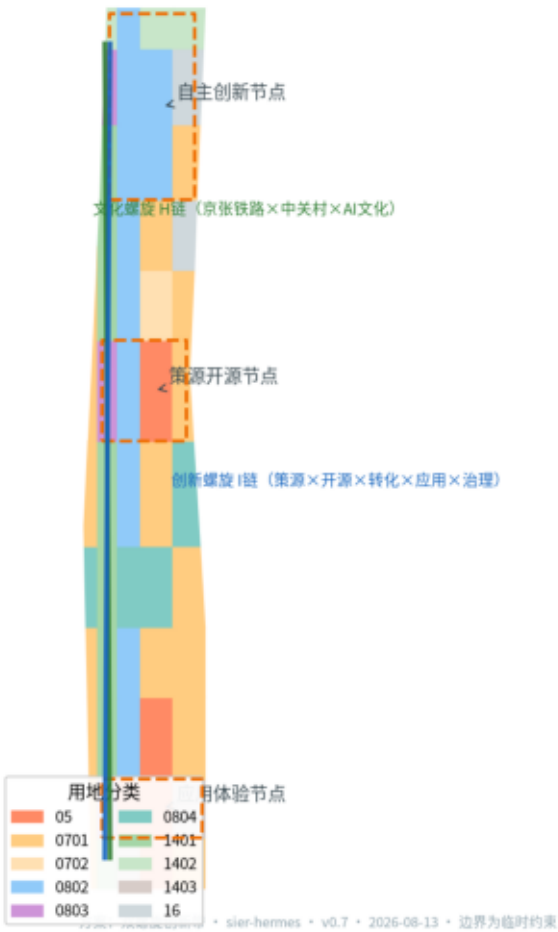


图3 三处重点区域详细设计
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算


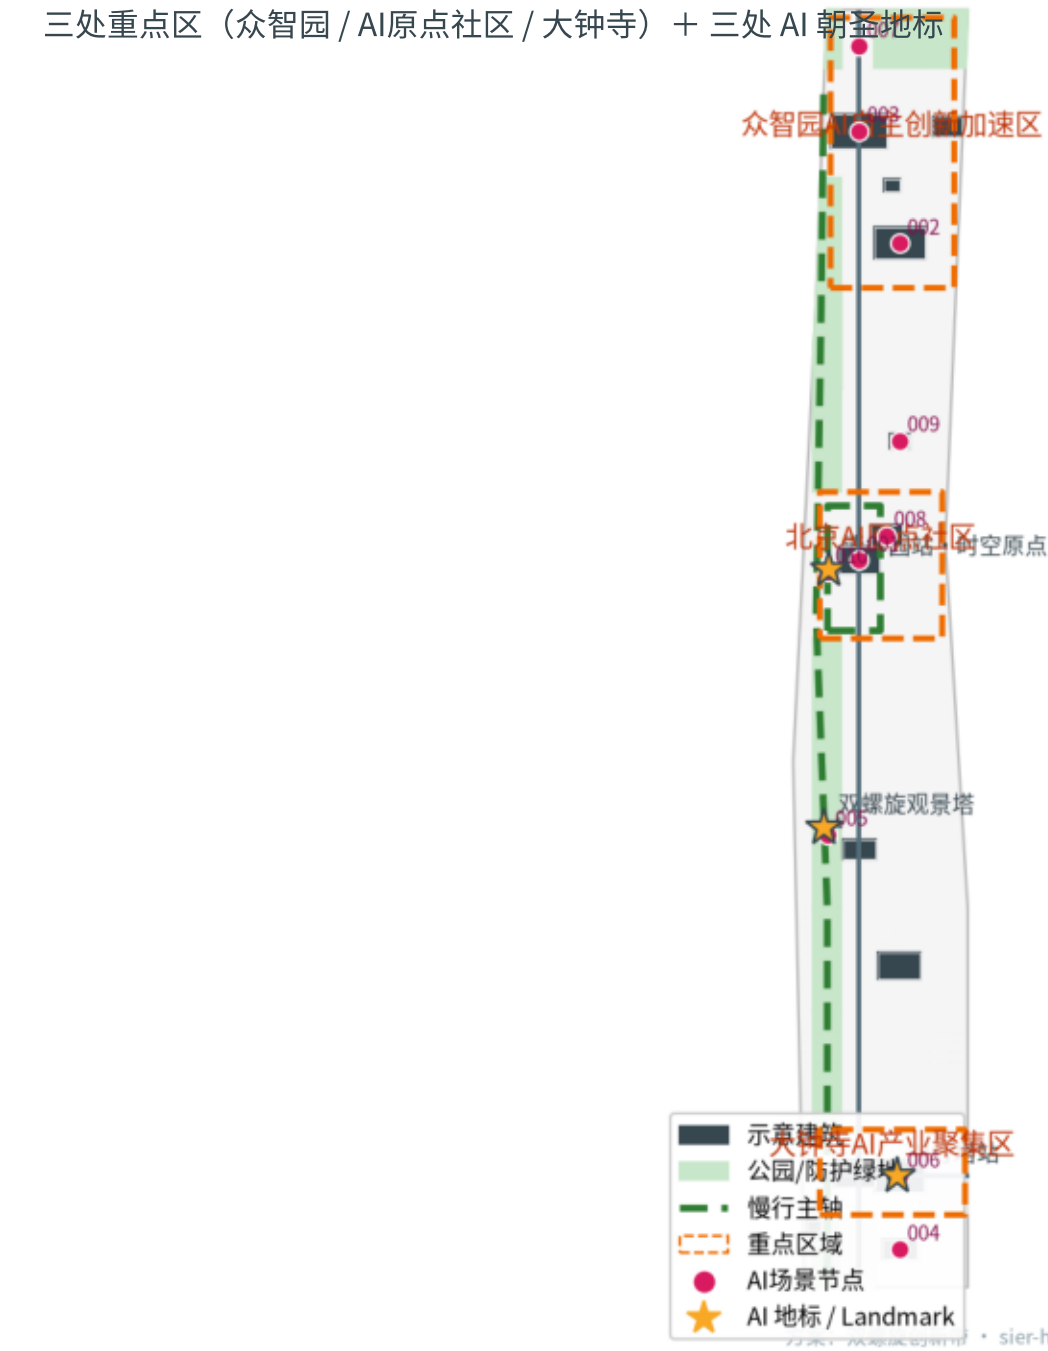


图9 三处 AI 朝圣地标
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算



交通·慢行·蓝绿复合系统（13 条道路 · 蓝绿骨架 · 慢行断点缝合）

图4 交通·慢行·蓝绿公共空间复合系统
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算

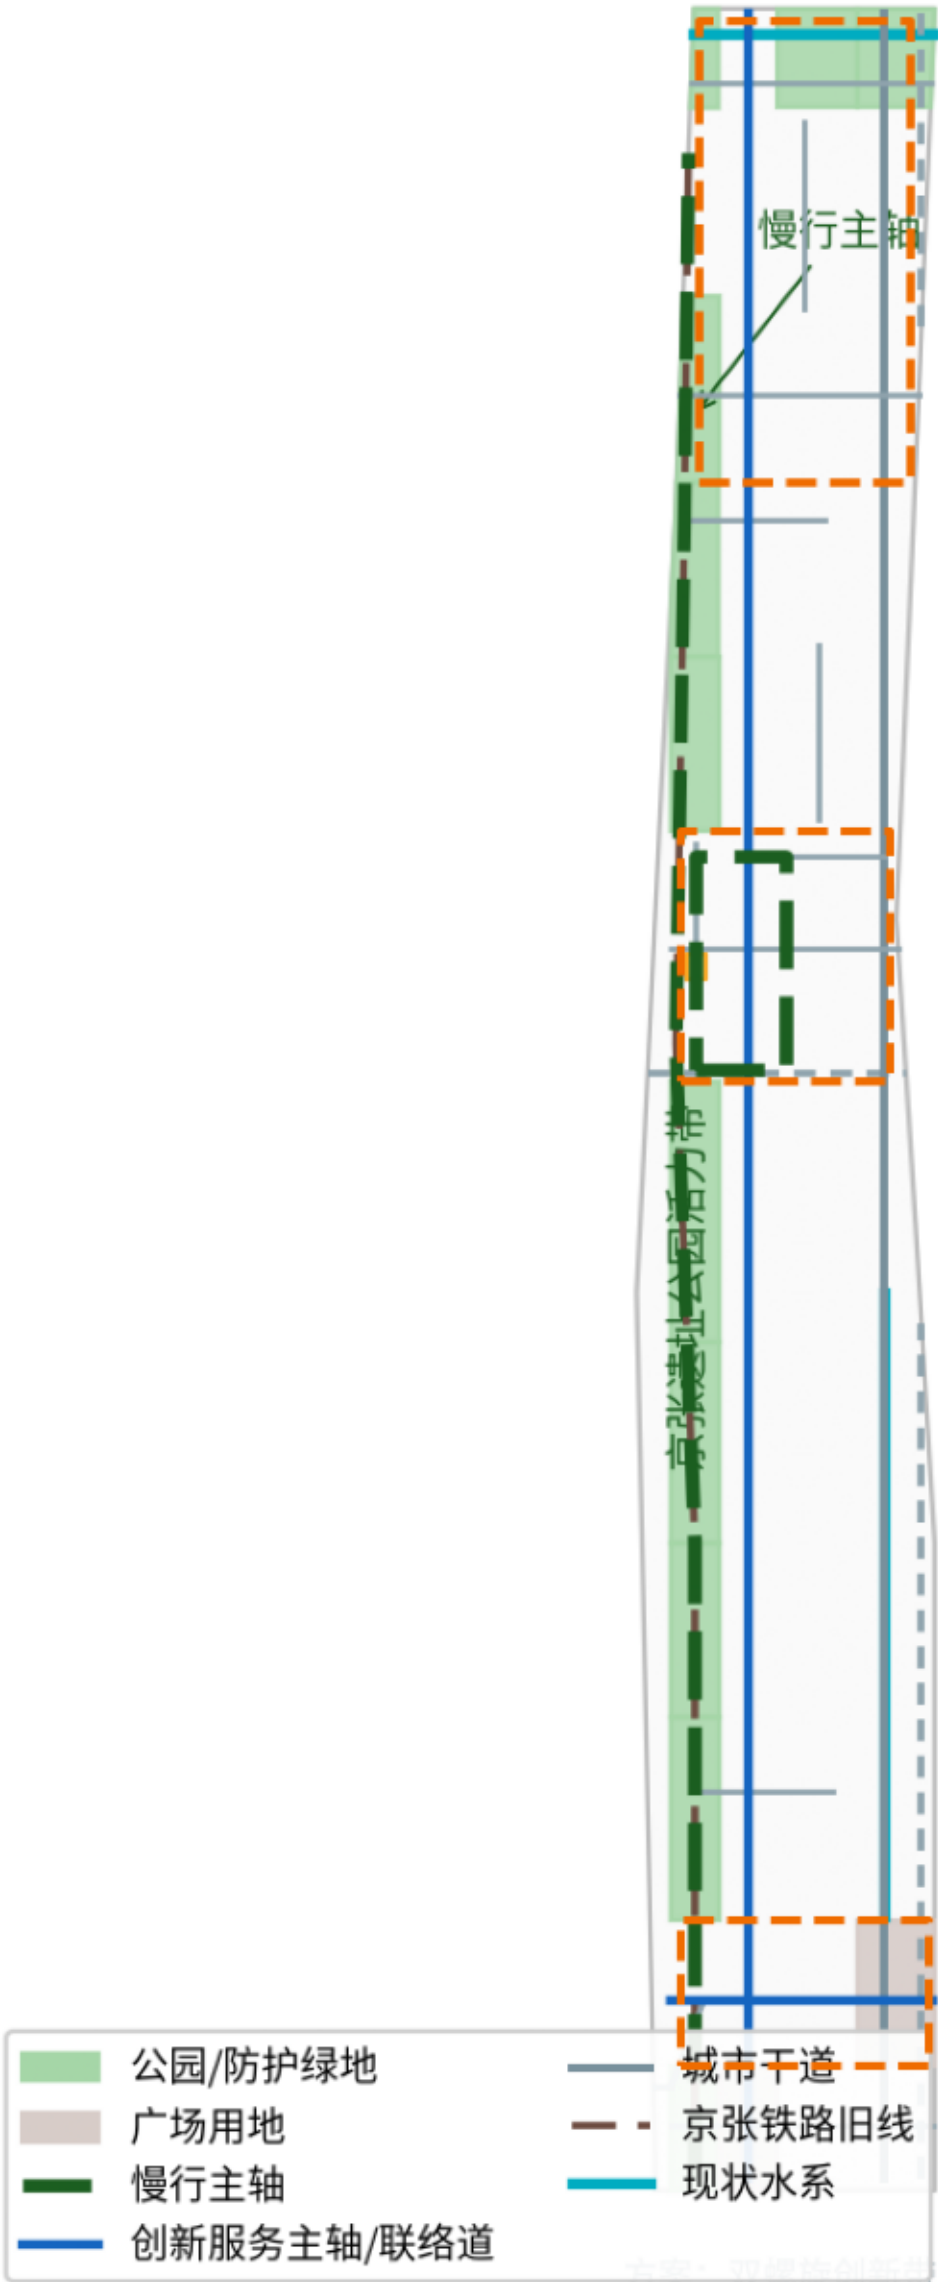

方案：双螺旋创新带 · sier-hermes · v0.7 · 2026-08-13 · 边界为临时约束

12 张 AI 场景卡与品牌识别

边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算。


12 张 AI 场景卡 · 品牌识别与 Logo 方向（概念建议）

图8 12 张 AI 场景卡
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算



方案：双螺旋创新带 · sier-hermes · v0.7 · 2026-08-13 · 边界为临时约束

图6 品牌识别与 Logo 方向
边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算

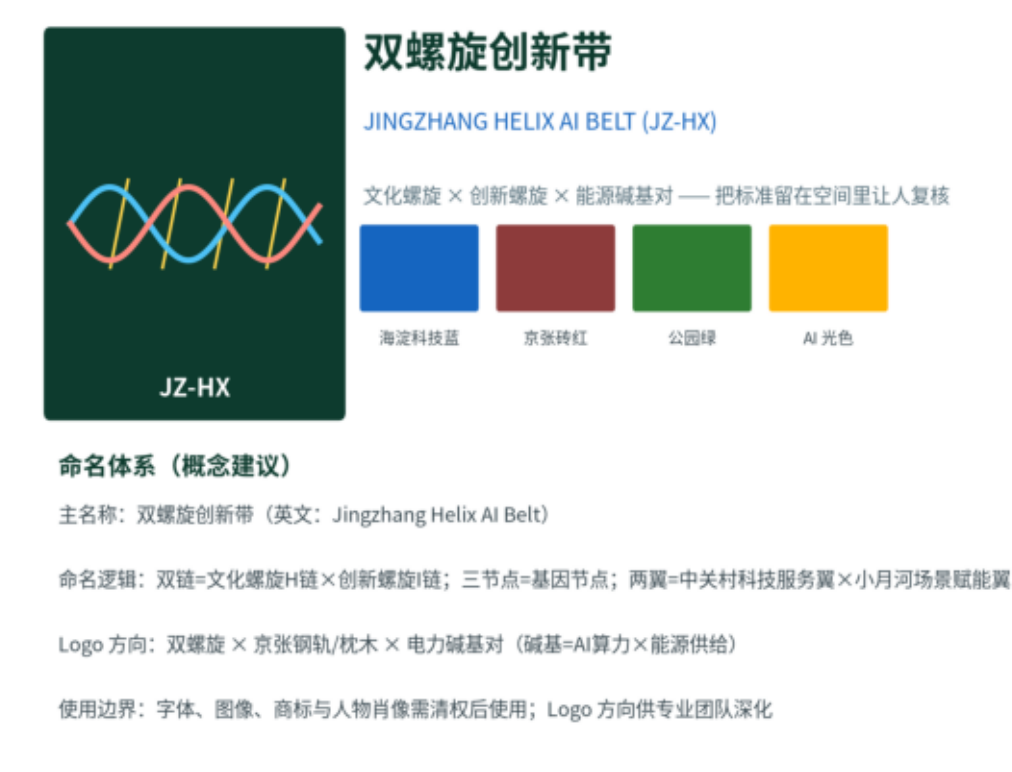


方案：双螺旋创新带 · sier-hermes · v0.7 · 2026-08-13 · 边界为临时约束

核心指标、电力碱基对与量化目标

边界为临时约束范围，待官方红线补齐后复算。

图5 核心指标复算证据
面积按 EPSG:4548 复算；管控指标待正式控规条件确认

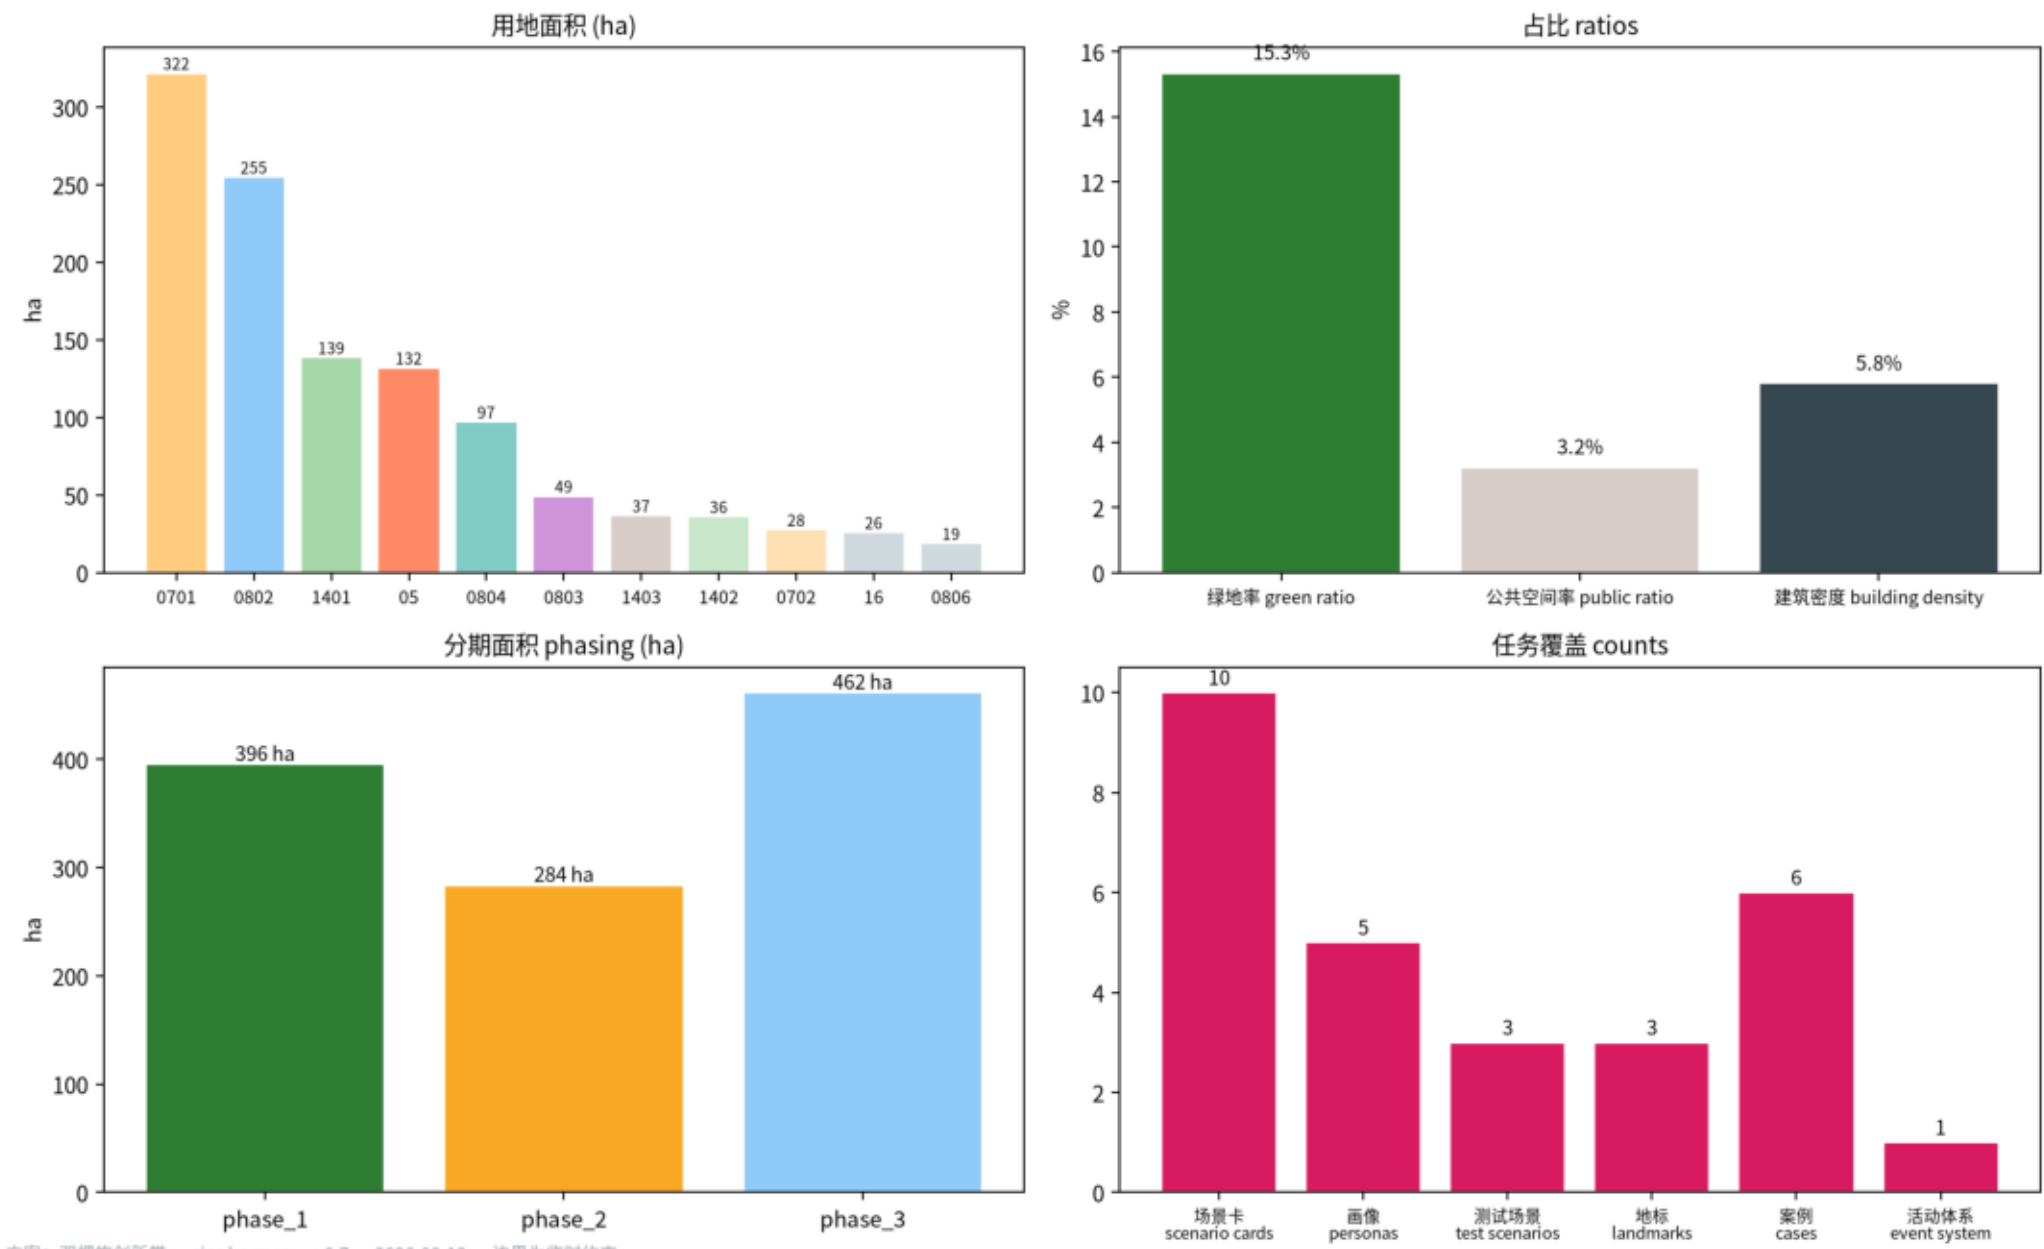

方案：双螺旋创新带 · sier-hermes · v0.7 · 2026-08-13 · 边界为临时约束

电力碱基对四项校准：能效底线(PUE≤1.25) · 绿电优先(≥80%) · 韧性自愈(≤5min) · 可退出(人工通道100%)

一期 约396ha · 公园带+三区核心

二期 约284ha · 重点区整体更新

三期 约462ha · 全域框架完善；全部候选目标值见 proposal.md 量化清单（试点标定前为候选口径）