


原点·具身 — 总体结构与命名体系

总体空间结构：一脉·三原点·四试验场

百年京张AI创新带·原点具身方案 | Origin & Embodiment — 概念建议，非法定规划

图 01 / 总体结构

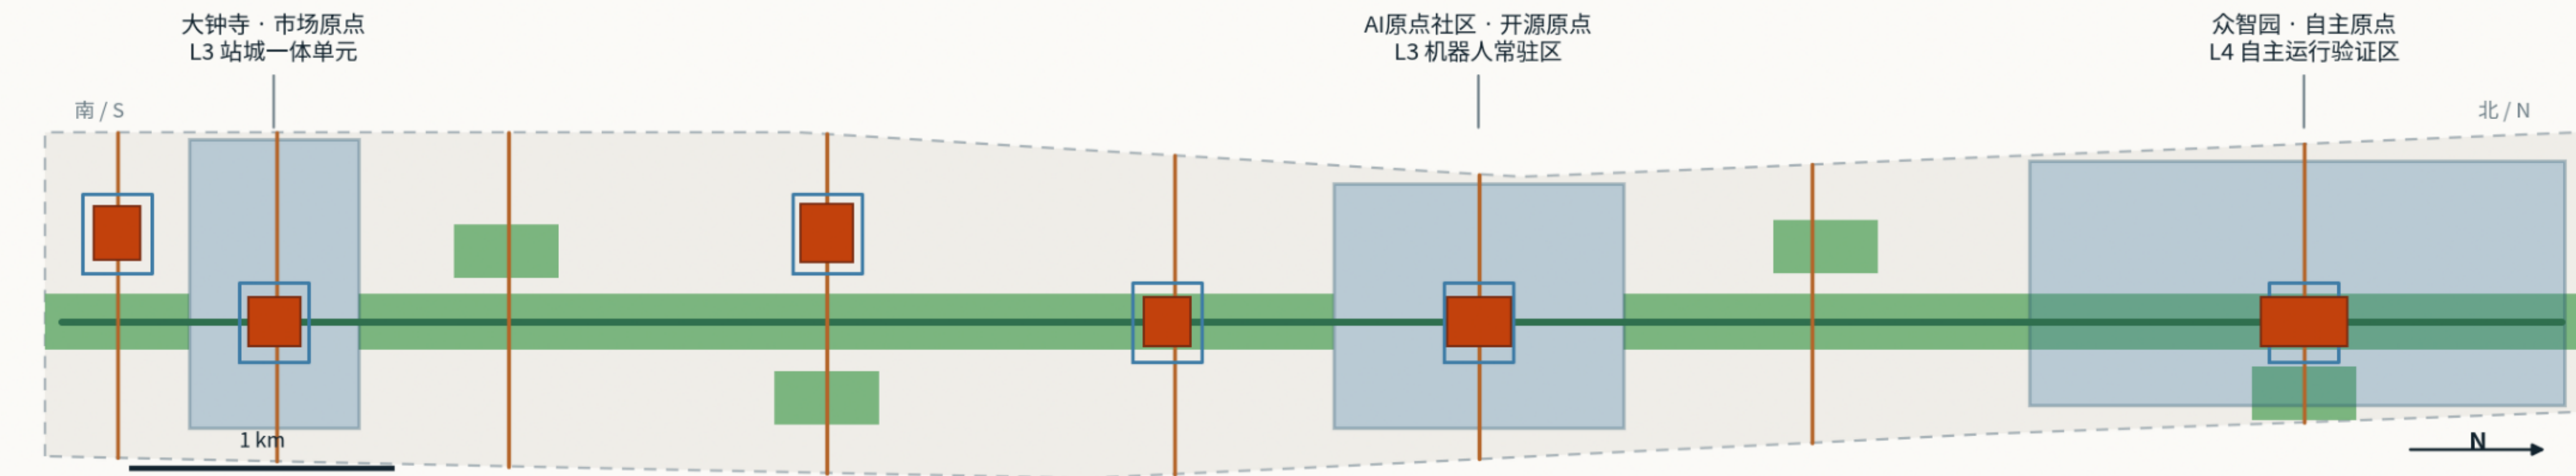

结构要素

- 遗址公园绿脉（一脉）
- 重点区域（三原点）
- 具身单元广场（试验场）
- 慢行主廊
- 东西缝合链接
- 临时范围线（非官方）

设计判断


- 把9公里线性遗址公园读作一条“连续试验线”，而不是一条风景带：它是全带唯一能提供不间断、可封闭、可分级的人机共处走廊。
- 三处重点区域各自承担一种“原点”：众智园=技术自主原点，原点社区=开源协作原点，大钟寺=市场与消费原点。
- 四处试验场以广场而非园区形式出现，使具身智能验证发生在公共视线之内，而不是围墙之内。
- 东西向缝合链接回应铁路遗留的断头空间，是本项目对“东西缝合、南北贯通”的空间落点。

边界为依据公告文字四至生成的临时粗略范围（provisional_constraint，非官方红线），虚线仅作范围提示；正式边界发布后须重算全部面积与指标。数据来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/*.geojson、metrics.json。

用地结构与具身单元分级（EUZ L1-L4）

用地分区完整覆盖提交边界（覆盖率 1.0000），并叠加人机共处强度分级

图 02 / 用地与分级

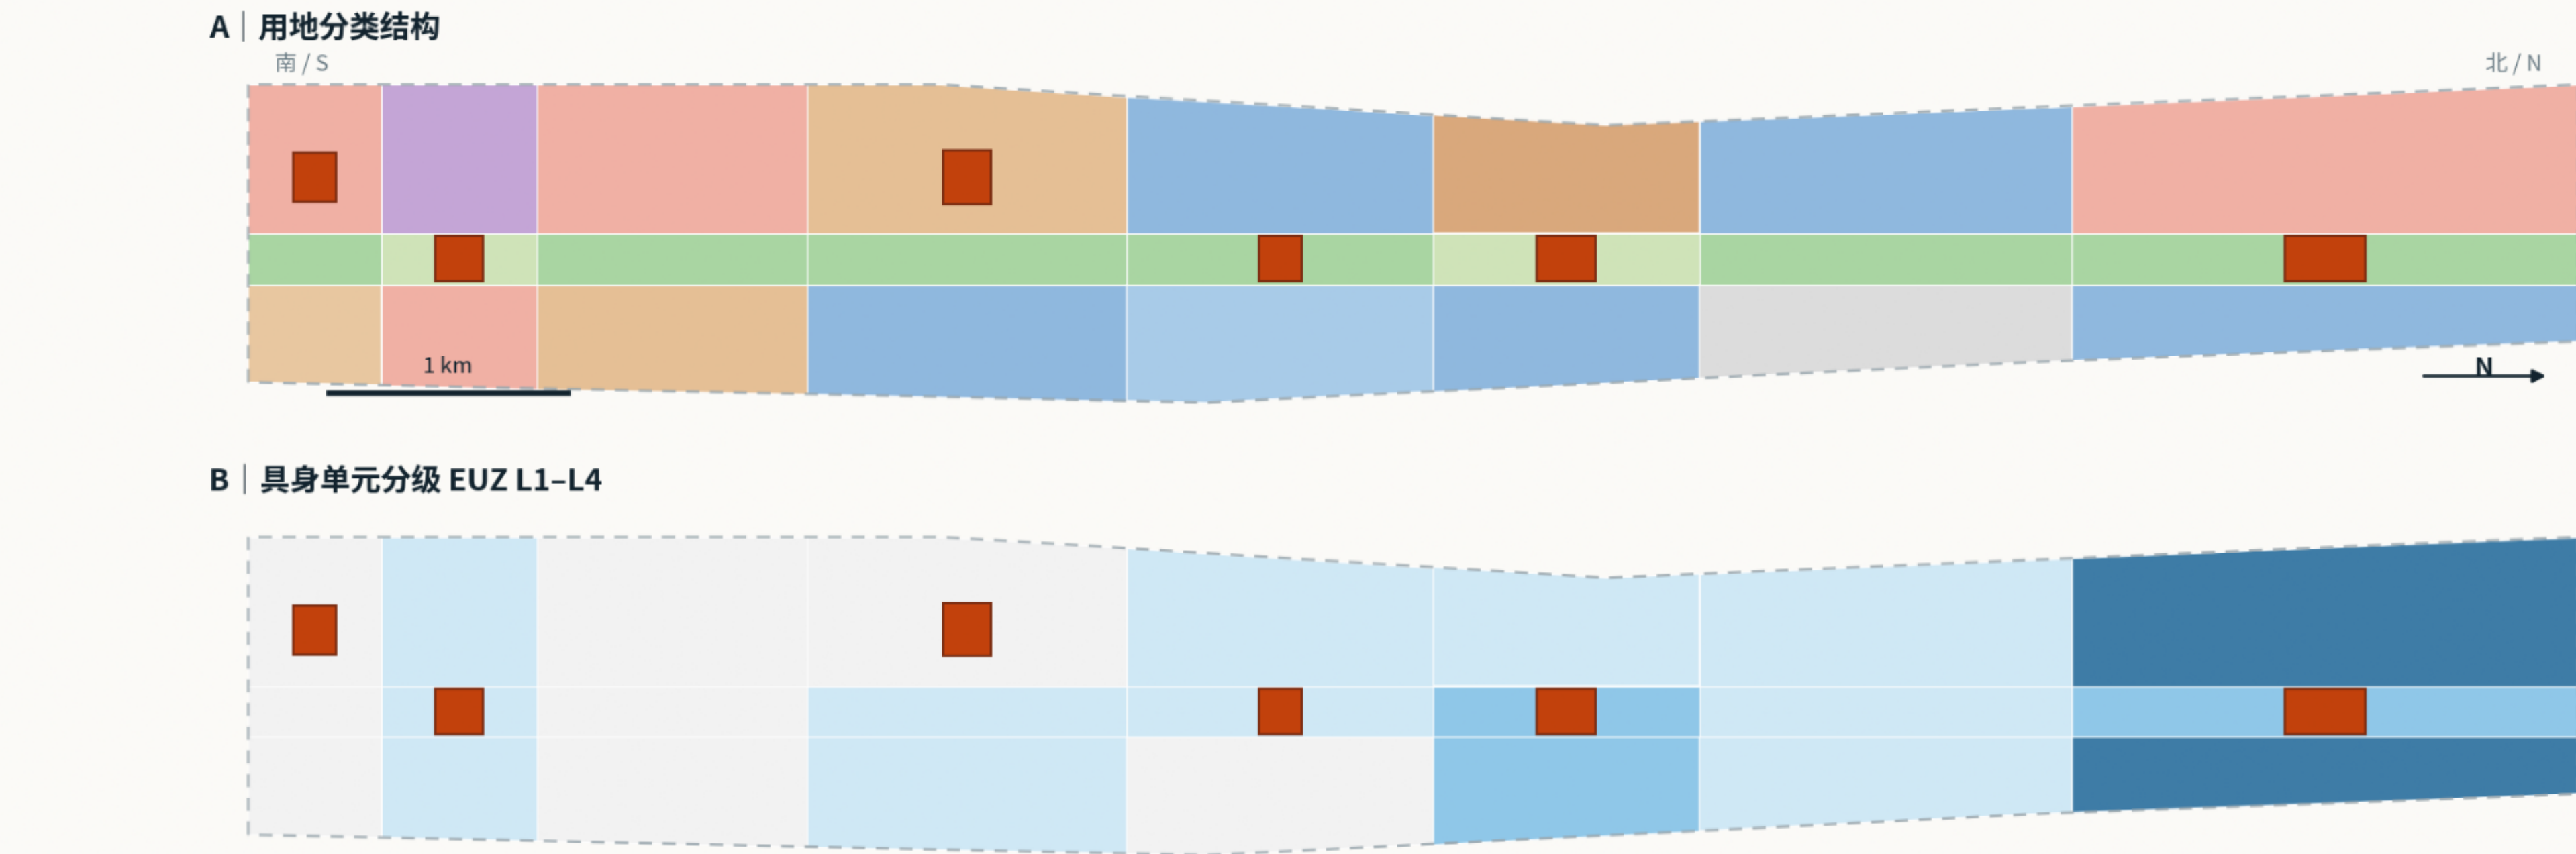

用地分类（项目子集）

- 科研用地 0802
- 商业服务业用地 05
- 城镇住宅用地 0701
- 居住用地 07
- 城镇社区服务设施用地 0702
- 文化用地 0803
- 教育用地 0804
- 公园绿地 1401
- 广场用地 1403
- 留白用地 16

具身单元分级 EUZ

- L1 人行优先区
- L2 人机共行区
- L3 机器人常驻区
- L4 自主运行验证区

为什么要分级

把“AI落地”变成可管理的空间制度：每一级对应限速、运行时级可随评估结果升降，避免一次性把全带写成“智能示范区”后，路缘与铺装做法、接管点密度、公示与人工复核责任。法回退。

L1 人行优先区覆盖居住与教育界面，机器人只以受限方式通过。L3+L4 合计占比 26.0%，其余为人优先与共行空间——自主运行验证区集中在众智园，与居住界面保持距离。具身城市不是把街道让给机器。

用地建议为概念方案，依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集表达；不构成容积率、建筑高度、道路红线或拆改留结论。分级为本方案提出的治理—空间工具，需专业与主管部门评估后使用。


原点·具身 — 具身单元分级与重点区域

三处重点区域详细设计索引

众智园 · AI原点社区 · 大钟寺 | 功能—空间动作—具身场景—实施依赖

图 03 / 重点区域


A. 众智园AI自主创新加速区

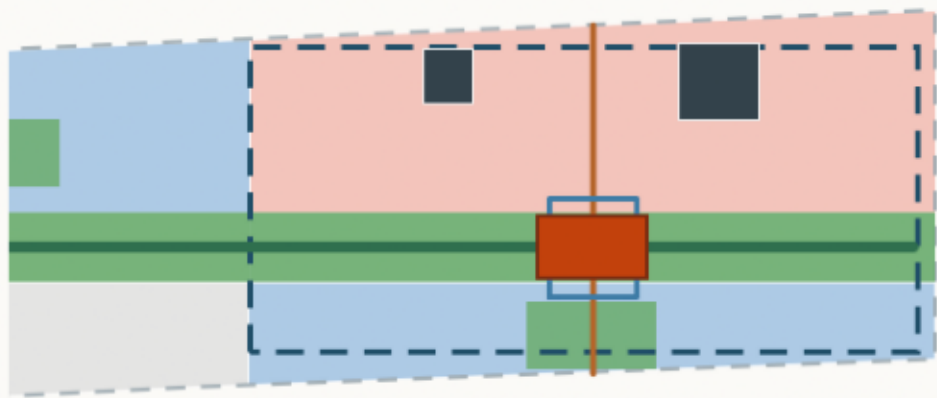

约192.1公顷（公告值） · L4 自主运行验证区

- 空间动作：强化清河生态界面，形成园区内部可封闭的自主运行环线
- 具身场景：整机与部件联合验证、标准与安全评测开放日
- 实施依赖：清河蓝线、园区权属、能源与算力接入条件


B. 北京AI原点社区

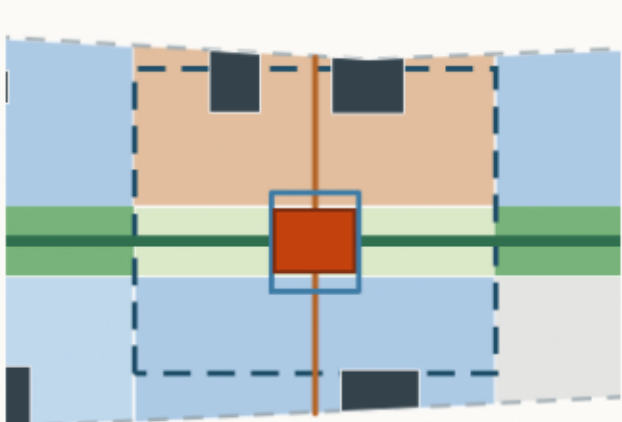

约104.3公顷（公告值） · L3 机器人常驻区

- 空间动作：校区—园区—街区三向慢行缝合，补足成果发布与人才居住
- 具身场景：开源发布厅、近校服务机器人常驻、夜间协作
- 实施依赖：高校边界与授权、住宅界面协商、首层业态调整

C. 大钟寺AI产业聚集区

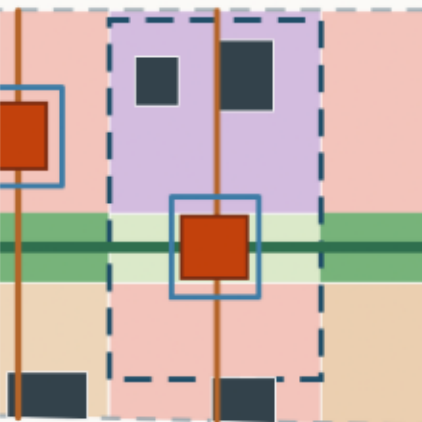

约72.0公顷（公告值） · L3 站城一体单元

- 空间动作：大钟寺站四象限步行连通，广场承担站城具身接驳
- 具身场景：末端配送与接驳、智能终端体验、数据要素会客厅
- 实施依赖：轨道站点一体化、市政管线、商业主体协同


深色=示意建筑基底 橙色=具身单元广场 绿色=公园绿地 蓝虚线=重点区域临时范围 各图比例不同

重点区域范围为临时粗略范围（provisional_constraint），矩形边不得解释为地块边界或道路红线；建筑基底为示意性研究对象，不构成折改留结论。

慢行、接驳与蓝绿公共空间复合系统

一条主廊+8条东西缝合链接+6处具身单元接驳环 | 慢行网络总长约 26.0 公里

图 04 / 交通与蓝绿

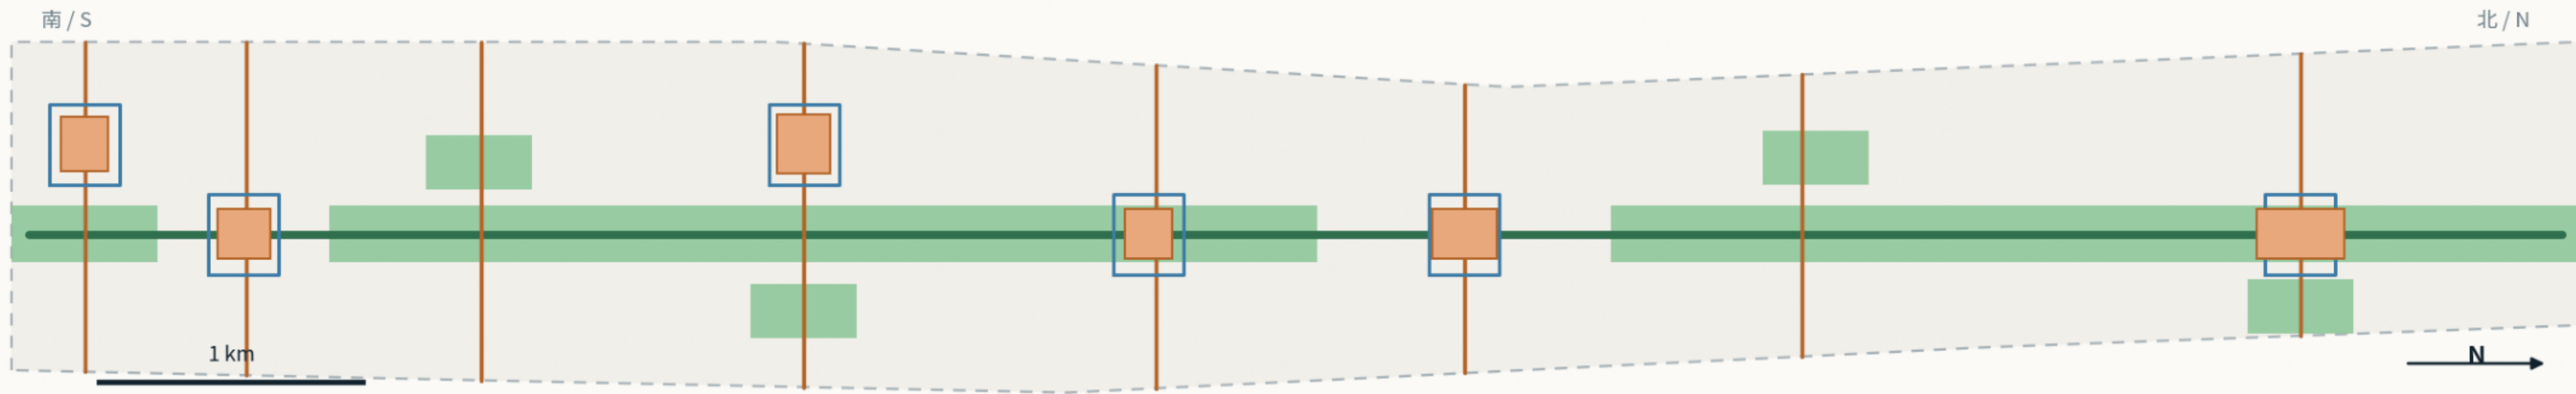

系统要素

- 公园绿地与生态指状绿地
- 具身单元广场
- 慢行主廊（连续试验线）
- 东西缝合链接
- 具身单元接驳环
- 临时范围线（非官方）

系统逻辑

主廊连续 = 试验连续。低速载具在同一条线路上完成长距离验证，不必反复穿越机动车流。

缝合链接把“沿线可达”变成“两侧可达”，使遗址公园从景观带升级为日常通勤与配送骨架。

接驳环把广场变成有边界的运行单元：进入即受分级规则约束，离开即回到人行优先环境。

绿地占比 17.8%，公共空间占比 2.3%；面积不是目标，连续性和可管理性才是。

线位为概念建议，未考虑道路红线、管线、消防与交通工程条件；轨道站点关系需与轨道主管单位核对应后深化。