


京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

JINGZHANG COMMISSIONING BELT — A CITY LINE THAT STAYS IN COMMISSIONING

铁路的「联调联试」，是线路建成后、正式运营前，用试验列车逐项验证、逐级放开限速、问题销号、签认放行的制度。本方案把这套制度转译为城市治理装置：AI 创新带不是一次建成的成果，而是一条持续联调的城市线路——一线、三场、多单元，十六个场景按五级准入逐级放开。

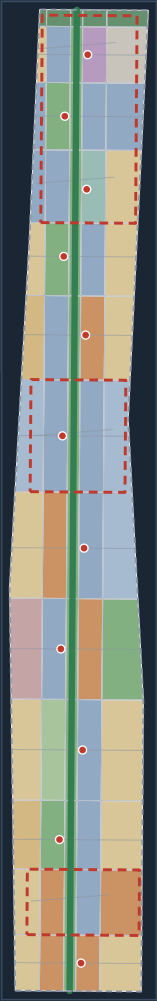

总体设计范围 · 一线三场结构示意

总体设计范围 1141.28 公顷 | 南北 9.7 km × 东西 1.3 km | 三处重点区域 · 三类联调场

16 张 AI 场景卡 | 21 个更新项目包 | 11 处巡道工班单元 | 5 类人才画像 + 5 类一线劳动者画像

投稿目录 submissions/dakfjalka/jingzhang-commissioning-belt/

本册为概念方案，非法定规划成果；不构成任何已批准或已审定的规划结论。

概念方案 · 非法定规划 | 边界为 provisional 粗略范围 · 非官方红线 | 面积以 EPSG:4548 复算

页	内容	要点
01	封面	
02	目录与阅读说明	
03	设计依据与资料来源	来源清单 · 使用边界 · 缺资料声明
04	三层范围与边界状态	provisional 边界 · 面积复算
05	现状诊断与资料缺口	走廊问题清单 · GAP 列表
06	总体概念：一线 · 三场 · 多单元	百年三次联调
07	五级准入机制	可失败装置 · 停止阈值 · 对照街段
08	用地与空间结构	65 地块无缝隙覆盖
09	交通、轨道与慢行	一线三道 · 十三缝合
10	蓝绿与公共空间	活力脊 · 11 处巡道工班单元
11	重点区域一：众智园整机联调场	花园型创新街区
12	重点区域二：AI 原点社区原型联调场	近校型创新街区
13	重点区域三：大钟寺服务联调场	城市型创新街区
14	AI 场景卡（16 张）	准入等级 · 退出动作 · 隐私边界
15	用户画像：五类人才 + 五类一线劳动者	差异化重点
16	更新项目清单与分期	21 个项目包 · 牵头主体 · 资金来源
17	指标复算与合规矩阵摘要	EPSG:4548 · 23 条要求
18	风险、版权与待补资料	可失败声明

阅读说明

本册与投稿包结构化数据同源。每一处面积、比例与数量都可回溯到 geometry/*.geojson 与 metrics.json，几何在 EPSG:4548 下复算。

- 边界状态：本方案使用的所有边界均为 provisional 粗略范围，不是官方红线；矩形边不得解释为地块、道路或权属边界。
- 不作推定：缺经审定控规与高度控制，容积率与建筑高度一律标注 unknown，本册不出现任何容积率或建筑高度数值。
- 不作承诺：分期年份为建议区间；牵头主体与资金来源为概念建议，不涉及投资额、企业名单或产值数据。
- 可失败：五级准入的每一级都写明停止阈值与退出动作，每个场景设对照街段，年度出具《一带体检报告》。

数据资产一览

9 个 GeoJSON 图层：边界 1 | 重点区域 3 | 用地 65 | 绿地 22

公共空间 29 | 道路 31 | 建筑 293 | 更新项目 21 | 约束 21

13 项已知指标 + 2 项标注 unknown | 23 条任务要求全覆盖

5 条来源 | 12 条假设 | 10 项自检


来源 ID	类型	路径／链接	用途
SITE-PACKAGE	official_public	brief/site-package/	Project brief, enums, allowed design space, ranges, and schemas.
SOURCE-REGISTRY	repository_public_registry	data/source_registry.json	Public/cleared/provisional source usability registry; distinguis
PROCESSED-FACT-PACK	repository_processed_reference	data/processed/agent_fact_pack.md	Agent-readable navigation layer for scopes, required tasks, sour
BOUNDARY-SOURCE	agent_inferred_from_public_data	brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.g	Submitted site boundary geometry source (provisional).
KEY-AREA-SOURCE	agent_inferred_from_public_data	brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.g	Three required detailed-design key area boundaries (provisional)
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	official_public	https://ghzrzyw.beijing.gov.cn/zhengwuxinxi/tzgg/hd/	Official announcement tasks, scope levels, key areas, language,
AGENT-TASKBOOK	user_provided_cleared	brief/site-package/agent_taskbook.json	Agent-facing open-call principles, six required agent tasks, sce

来源使用边界

- 正式依据仅限官方公告、agent 任务书、住建部城市设计管理办法与控制规编制办法、自然资源部 2023 版用地用海分类指南，以及仓库提供的 provisional 边界。
- 未使用任何未授权、需复核或来源不明的资料；不引用企业名单、投资数据、产值数据或未公开的权属信息。
- provisional 边界仅作空间推演载体，不得作为权属、红线或管理边界依据。

编制原则

- 一律表述为「概念建议」「参考方案」「可供专业团队深化」。
- 凡资料不足之处一律标注 unknown 并写明原因，不以估算值填充。
- 所有图示面积、比例、数量均在 EPSG:4548 下复算并与 metrics.json 对齐。
- 本册不表达道路红线、断面、权属结论、拆改留最终结论与工程可行性结论。

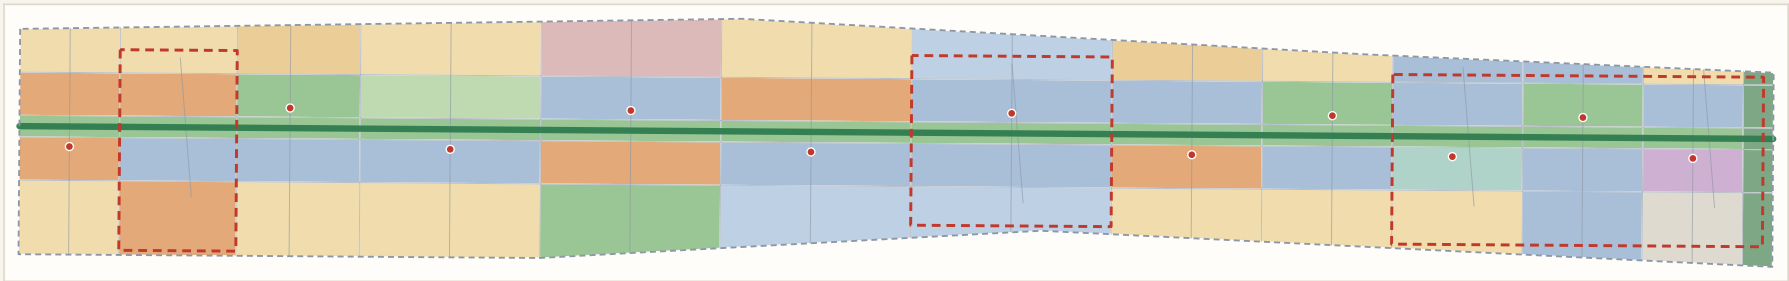

总览：走廊按线路图逻辑顺时针旋转 90° 展开（左＝南 · 右＝北）

- 公园绿地 1401 / 联调主线

科研用地 0802


城镇住宅 0701
- 活力脊 · 联调主线

巡道工班单元 11 处

provisional 粗略边界

层级	边界状态	复算面积/ha
统筹研究范围	文字四至层级	—
总体设计范围	provisional_rough	1141.28
众智园AI自主创新加速区	provisional_rough	192.92
北京AI原点社区	provisional_rough	104.32
大钟寺AI产业聚集区	provisional_rough	72.05

- 统筹研究范围只作文字层表述，本投稿不提交该层几何，避免以粗略几何冒充官方范围。
- 总体设计范围复算 1141.28 公顷，与公告约 11.4 平方公里量级一致；面积口径随官方红线替换而变化。
- 三处重点区域复算面积与公告约数（192／104／72 公顷）逐一对应，差值来自 provisional 矩形化处理。
- 边界替换后，metrics.json 中全部面积与比例指标必须重新复算，本册所有图示随之更新。

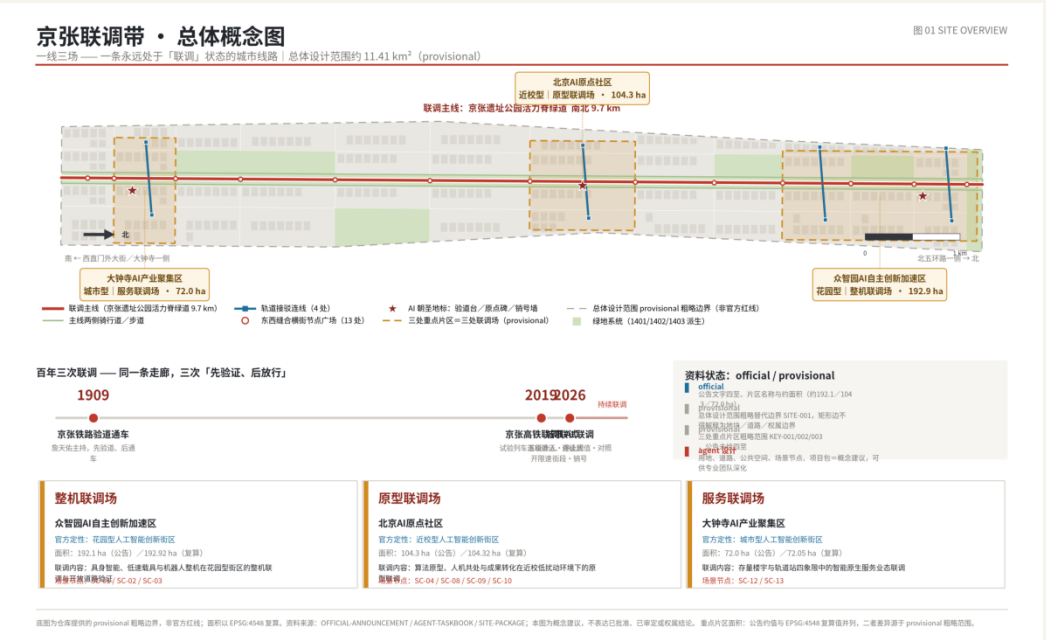

走廊诊断（基于公告文字描述与 provisional 几何的概念判读）

- 东西割裂：京张铁路廊道长期分隔东西两侧城市界面，南北 9.7 公里内缺少连续、安全、可识别的东西向穿越。
- 线性资源未被组织：走廊内 1401 公园绿地在 col2 上连续，具备成为全带唯一不被打断的公共轴的条件，但缺少统一断面与节点组织。
- 存量为主：大钟寺段以存量楼宇与轨道站四象限为主，增量空间有限，更新必须以存量提质与功能置换为主。
- 创新要素分散：高校、院所、园区与转化机构沿走廊分布，但缺少可预约、可失败、可退出的公共测试与验证空间。
- 一线劳动者被忽略：环卫、快递、骑手、安保、绿化养护五类劳动者在走廊中缺少休息、充电、更衣、交接班的正式空间。

本方案的回应


- 以「一线」缝合南北，以 22 条东西缝合横街与 13 处节点广场缝合东西。
- 以「三场」把三处重点区域组织为三类可验证的联调场。
- 以五级准入把 AI 场景变成可降级、可摘牌、可退出的治理对象。
- 以 11 处巡道工班单元把一线劳动者的日常需求落成真实空间设施。

资料缺口清单（GAP）

缺资料条目	内容	对本方案的处理
GAP-BOUNDARY-001/002	官方审定红线与重点区域边界	面积与比例全部重算
GAP-CONTROL-001	经审定的控制性详细规划	容积率标注 unknown
GAP-HEIGHT-001	高度控制、文保与景观视廊约束	建筑高度标注 unknown
GAP-BUILDING-001	现状建筑、层数与权属资料	不作拆改留结论
GAP-UTILITY-001	市政管线与容量资料	不作工程可行性结论
GAP-TRAFFIC-001	交通流量与轨道客流实测	接驳线仅作概念建议
GAP-NOISE-001	噪声与振动实测数据	防护绿带宽度待核定
GAP-TENURE-001	土地权属与租约信息	更新项目包不排时序承诺

可失败声明

以上缺口不是本方案的附注，而是本方案的设计前提：正因为资料不完整，方案才必须以「逐级放开、随时可退」的联调机制组织，而不是一次性给出终局蓝图。

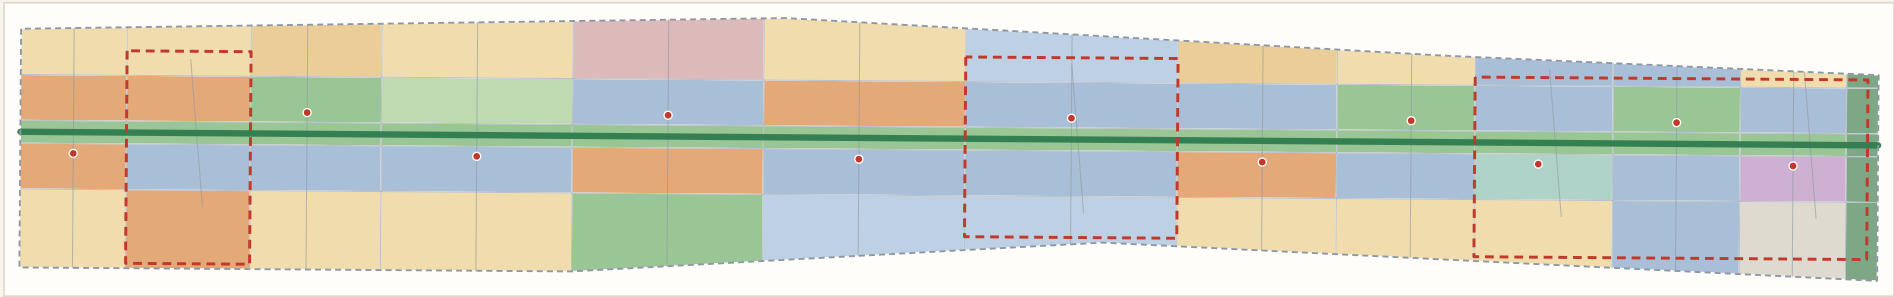

一线三场多单元结构图（顺时针旋转 90°，左＝南 · 右＝北）

一线

京张遗址公园活力脊 · 联调主线

南北 9.7 km 连续绿道，落在 col2 连续的 1401 公园绿地上，断面内并置绿道、骑行道与步道，是全带唯一不被打断的公共轴。

三场

整机／原型／服务 三类联调场

众智园（花园型）整机联调场 192.9 ha；AI 原点社区（近校型）原型联调场 104.3 ha；大钟寺（城市型）服务联调场 72.0 ha。

两翼

中关村科技服务翼／小月河场景赋能翼

中关村科技服务翼承接要素全球化配置与 IP、资本服务，接口落在走廊南段东侧；小月河场景赋能翼承接场景赋能，落在中段。

多单元

11 巡道工班 + 13 缝合广场 + 16 场景节点

单元是这条线路的「工班」：既是一线劳动者的日常设施，也是 AI 巡检机器人的停靠充电与人工复核交接点。

百年三次联调

1909 詹天佑主持京张铁路验道通车 → 2019 京张高铁联调联试 → 2026 城市 AI 联调。同一条走廊，三次「先验证、后放行」。这是中国自主技术传统在空间上的延续，也是本方案把治理制度写进空间的依据。

三处朝圣地标

- 验道台（众智园北）：纪念 1909 验道与 2019 联调联试，公开展示当前联调进度看板。
- 原点碑（AI 原点社区）：开源贡献者与智能体贡献荣誉展示，可持续增刻。
- 销号墙（大钟寺站前）：公开每个场景的准入等级、停止阈值与销号记录。

铁路的联调联试是线路建成后、正式运营前逐项验证、逐级放开限速、问题销号、签认放行的制度。本方案把它转译为城市治理装置：每个 AI 场景按五级准入逐级放开，每级都有责任岗、停止阈值、对照街段和退出动作。能被降级和摘牌的场景，才是可治理的场景。



停止阈值与对照街段

任一场景连续两个评估周期指标不达标，或与对照街段无显著差异，即自动降级。每个场景在同类街段设对照段，采用准实验设计，年度出具《一带体检报告》。以上为概念建议的治理机制，不是任何已批准的管理规定。

准入流程（概念）

- 1

场景申报与合规预检（SC-09 合规助手辅助）
- 2


划定试验范围、时段与对照街段，明确人工复核责任岗
- 3

按 L1→L5 逐级放开，每级设停止阈值与熔断回滚
- 4


年度对照评估，出具《一带体检报告》并公开销号记录
- 5

不达标即降级或摘牌，退出动作在销号墙公开展示


南段 · 大钟寺—小月河南

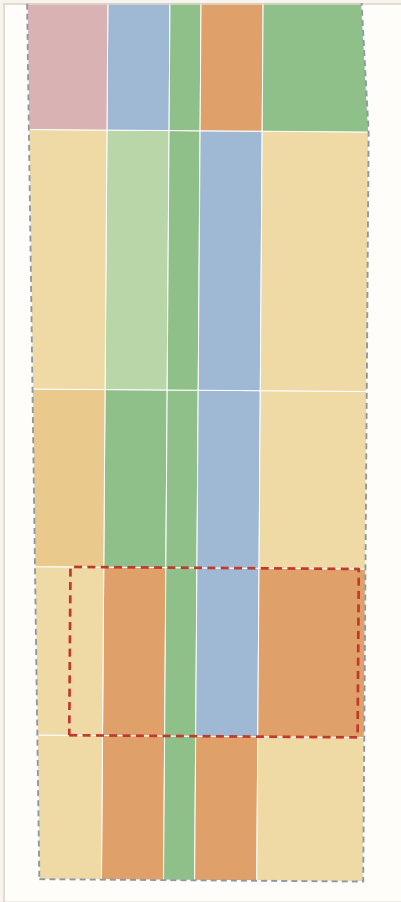

中段 · 小月河北—AI原点社区

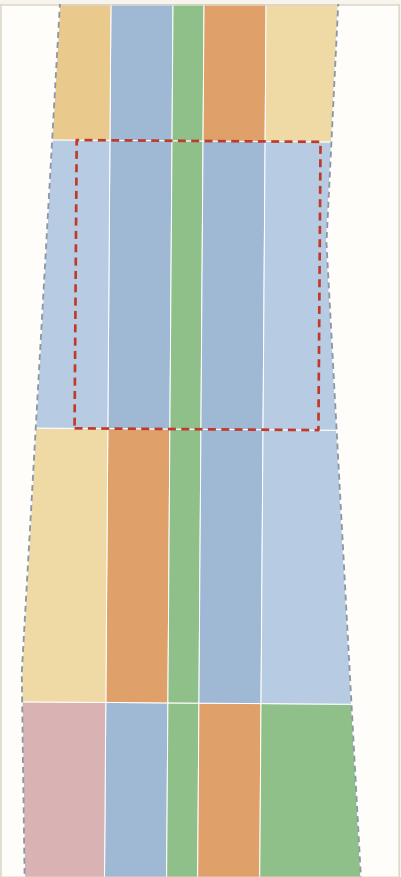

北段 · 众智园—北五环

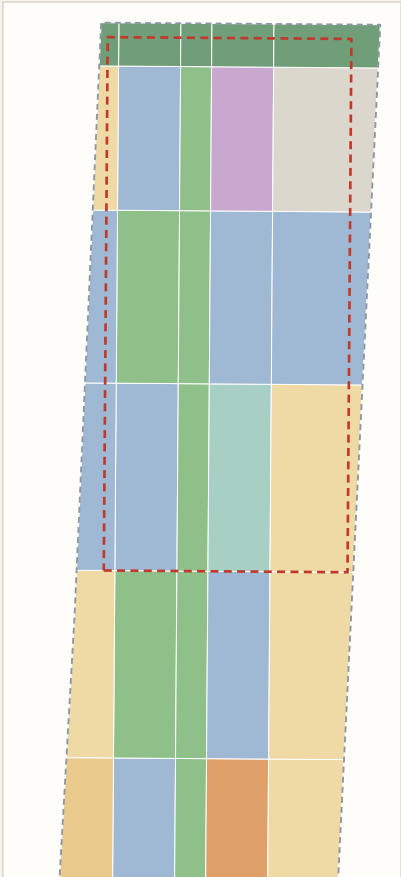


用地类别	面积/ha	占比	地块
0802 科研用地	282.86	24.78%	15
0701 城镇住宅用地	268.79	23.55%	12
1401 公园绿地	201.66	17.67%	16
05 商业服务业用地	137.74	12.07%	7
0804 教育用地	89.60	7.85%	3
0702 城镇社区服务设施用地	35.44	3.11%	2
0806 医疗卫生用地	31.14	2.73%	1
1403 广场用地	23.91	2.09%	1
16 留白用地	21.71	1.90%	1
1402 防护绿地	17.91	1.57%	5
0805 体育用地	17.26	1.51%	1
0803 文化用地	13.27	1.16%	1

- 05 商业服务业用地
- 0701 城镇住宅用地
- 0702 城镇社区服务设施用地
- 0802 科研用地
- 0803 文化用地
- 0804 教育用地
- 0805 体育用地
- 0806 医疗卫生用地
- 1401 公园绿地
- 1402 防护绿地
- 1403 广场用地
- 16 留白用地
- provisional 边界
- 重点区域范围

空间结构要点

- 用地由 provisional 边界经道路骨架 polygonize 切分生成，65 个地块无缝隙、无重叠、完整覆盖总体设计范围，相邻地块共享边界坐标。
- 南北向由 col2 连续的 1401 公园绿地构成联调主线；两侧依次为科研组团（0802，24.8%）与居住组团（0701，23.6%）。
- 商业服务业界面（05）集中在南门户、大钟寺站前与人才生活服务段，与轨道站点和缝合口对位。
- 北段留白发展用地 21.7 公顷，为不确定的未来技术形态预留弹性，不预设功能与指标。
- 用地代码依自然资源部 2023 版分类指南口径命名，仅表达概念性功能建议，不表达法定用地性质或权属。

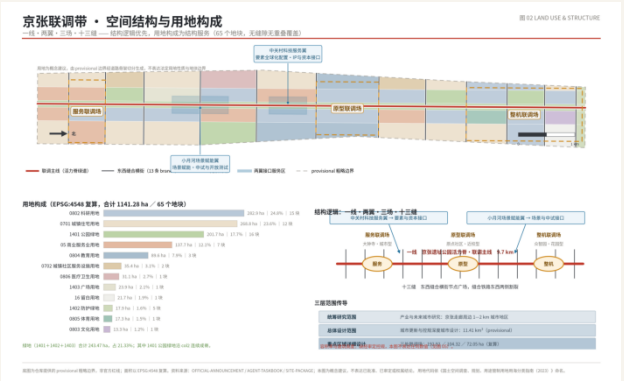


三段展开图（左=南段 · 中=中段 · 右=北段），北向上

派生图：assets/figures/land-use-structure.png

南段 • 大钟寺—小月河南

中段 • 小月河北—AI原点社区

北段 • 众智园—北五环

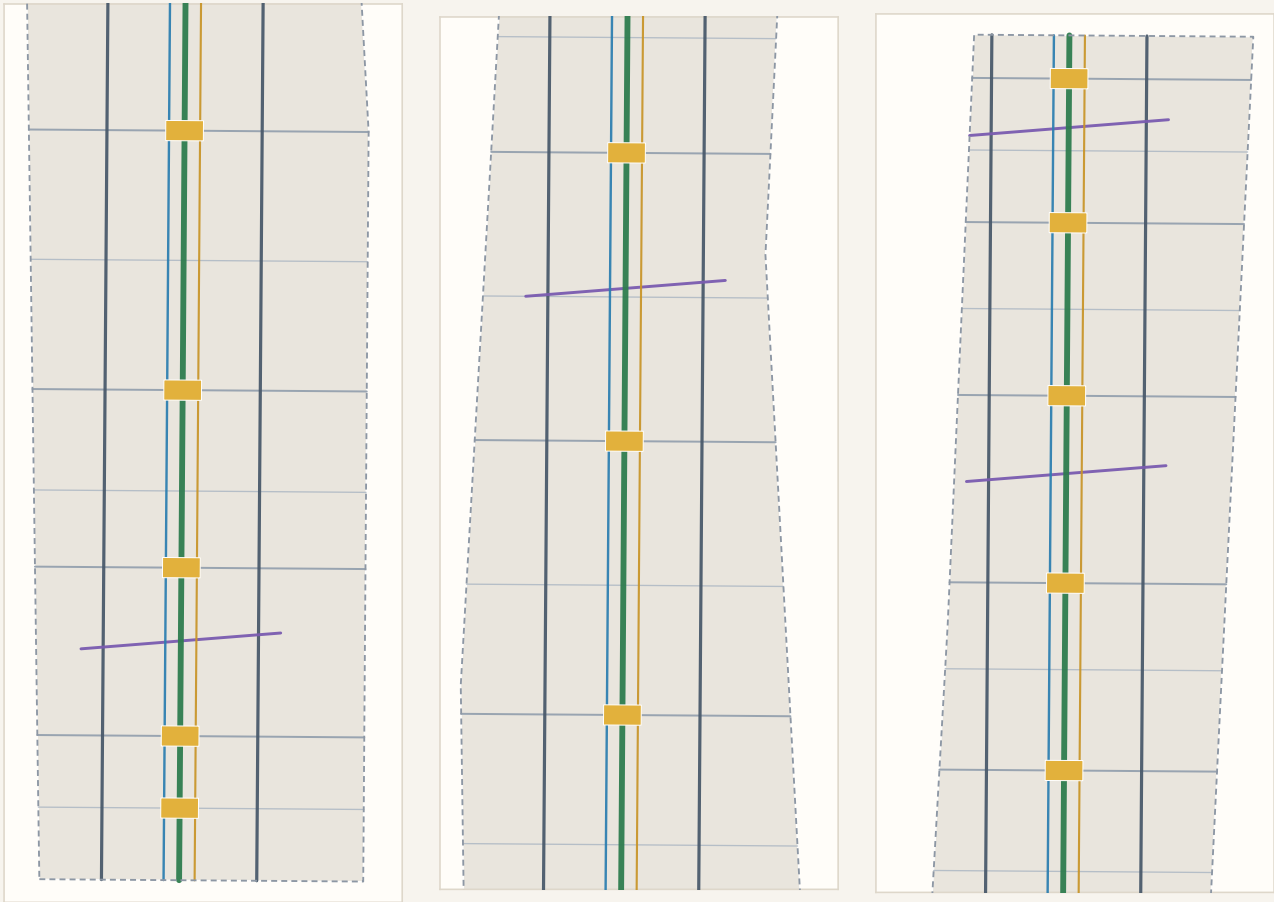


类型	条数	长度/km
街区支路	10	11.72
东西缝合横街	12	13.99
次干路	2	19.43
轨道接驳线	4	3.08
骑行道	1	9.72
步道	1	9.72
联调主线绿道	1	9.72

- 街区支路
- 东西缝合横街
- 次干路
- 轨道接驳线
- 骑行道
- 步道
- 联调主线绿道
- 缝合口节点广场 13 处

慢行与轨道策略

- 一线三道：联调主线断面内并置绿道、骑行道与步道各 1 条，各长约 9.72 km，形成南北连续不断点的慢行骨架。
- 十三缝合：22 条东西向缝合横街与街区支路跨越走廊，在与主线交汇处布置 13 处节点广场，缝合东西两侧城市界面。
- 过街优先：缝合口设 SC-04 智能优先场景（L2），按人流自适应配时，人工可随时接管。
- 轨道接驳：4 条接驳线为概念性建议，重点是大钟寺站四象限步行连通；线位与工程条件须由专业团队核定。
- 道路中心线总长 77.37 km，取自 geometry/roads.ge ojson（31 条）。

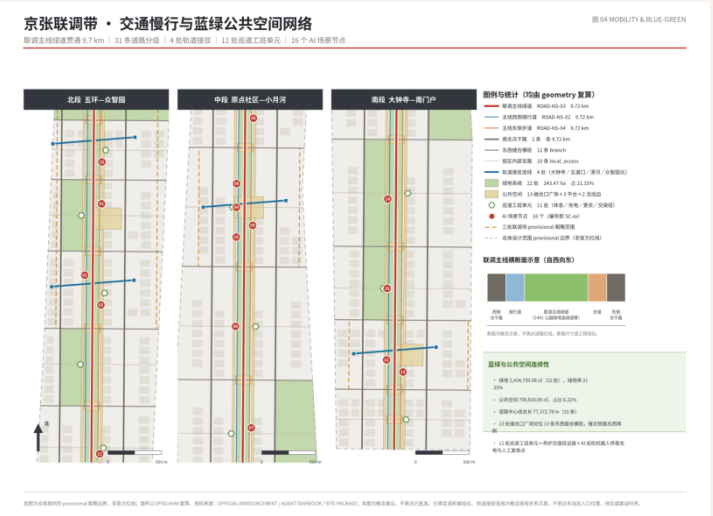




三段展开图，北向上；不表达道路红线、断面或工程线位

派生图: assets/figures/mobility-bluegreen.png

南段 · 大钟寺—小月河南

中段 · 小月河北—AI原点社区

北段 · 众智园—北五环

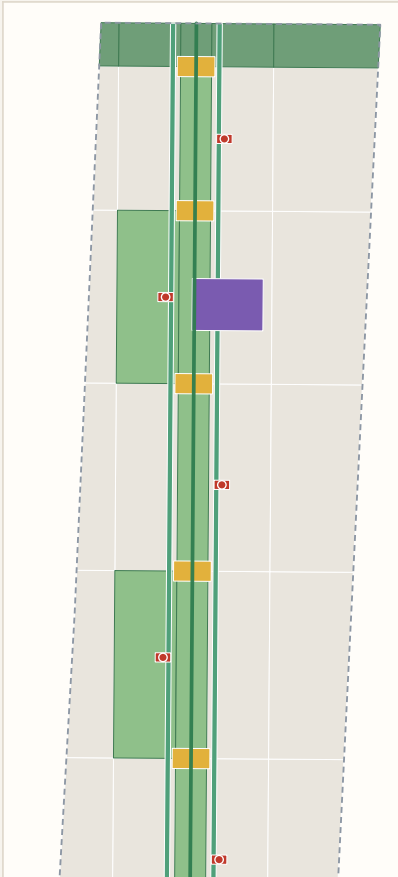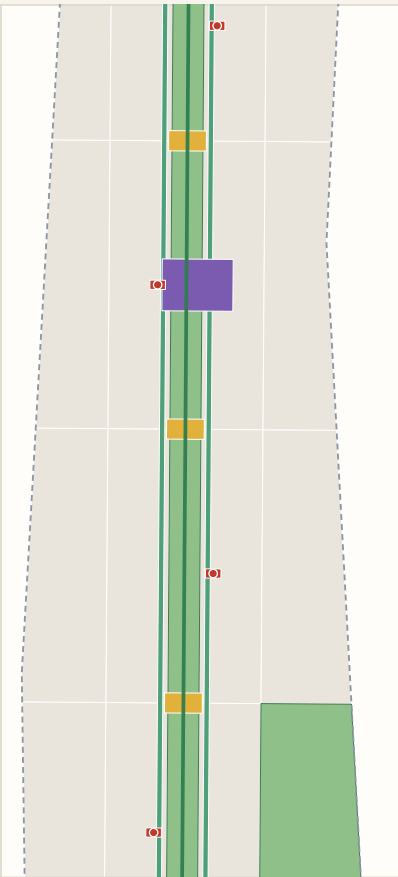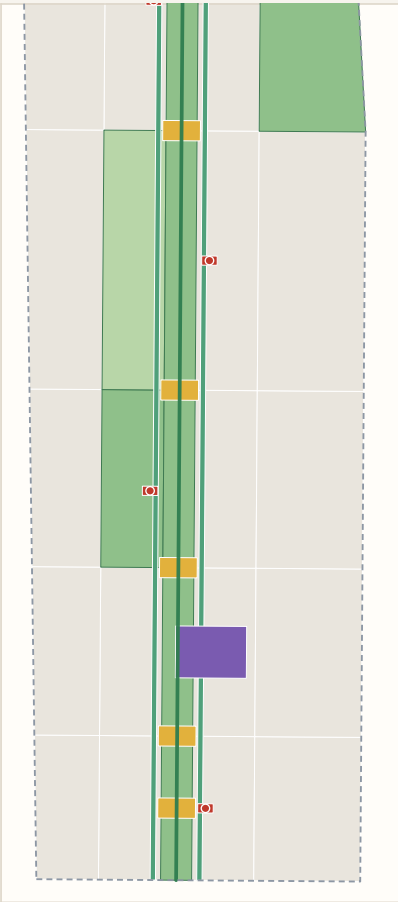

公共空间类型	处数	面积/ha
东西缝合横街节点广场	13	14.67
巡道工班单元	11	2.34
联调场公共平台	3	16.39
联调主线活动边	2	39.84

绿地率 21.33% | 绿地 243.47 ha | 22 处


公共空间占比 6.22% | 70.98 ha (融合去重口径)

- 1401 公园绿地
- 1402 防护绿地
- 1403 广场用地
- 东西缝合横街节点广场
- 巡道工班单元
- 联调场公共平台
- 联调主线活动边

巡道工班单元：差异化重点

- 把铁路养护巡道与交接班制度做成真实空间设施：休息、充电、更衣、饮水、交接班。
- 沿联调主线布置 11 处（PUBLIC-PATROL-01...11），单处约 0.21 ha，约每 900 米一处，全线合计 2.34 ha。
- 同时作为 AI 巡检机器人的停靠充电点与人工复核交接点，实现「机器巡检—人工复核」在同一空间内完成。
- 直接服务环卫、快递、骑手、安保、绿化养护五类一线劳动者；设施报修由 SC-06 智能体受理并留痕，派单公平性由 SC-16 常态监测。
- 全场 262 份投稿中「快递员」仅 1 份提及、「骑手」9 份、「环卫」1 1 份，而「无障碍」231 份——这是明显空档，也是本方案的切入点。

三段展开图，北向上；红点为 11 处巡道工班单元

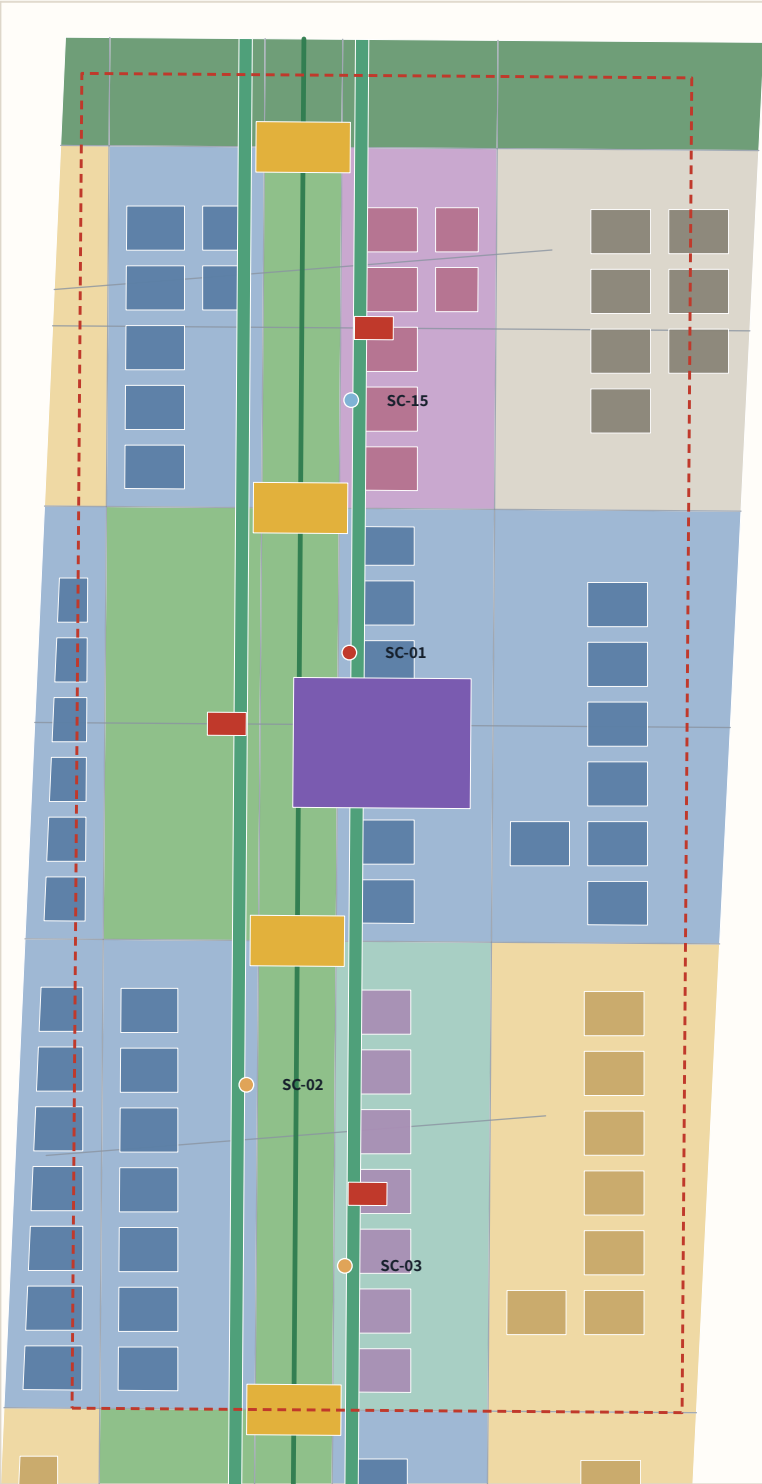

重点区域详细设计图（北向上）；红色虚线为 provisional 粗略范围

众智园AI自主创新加速区

花园型人工智能创新街区 → 整机联调场

具身智能、低速载具与机器人整机在花园型街区支路上的整机联调与开放道路验证。中央公园与体育／具身智能测试场为整机提供可控的复杂环境；北端设「验道台」，纪念 1909 验道与 2019 联调联试，并展示当前联调进度看板。

范围与规模

项	内容
复算面积	192.92 公顷
公告约面积	192 公顷
边界状态	provisional_rough（非官方红线）
官方定性	花园型人工智能创新街区
本方案定位	整机联调场
承载场景	SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-15

联调内容与设计要点

- 整机联调：具身智能、低速载具与机器人整机在花园型街区支路开展开放道路适应性验证，SC-01 为 L3 逐级放开，SC-02 / SC-03 为 L2 单项验证。
- 空间支撑：花园型创新街区中央公园与体育／具身智能测试场提供可控的复杂环境，整机联调场核心组团与西研发组团提供研发与检测空间。
- 开放道路分时：整机验证时段与常规通行时段分离，路权分时方案与停止阈值同步公布，人工可随时接管。
- 朝圣地标：北端设「验道台」，纪念 1909 验道与 2019 联调联试，公开展示当前联调进度看板与销号情况。
- 弹性预留：北段留白发展用地为不确定的未来技术形态预留空间，不预设功能与指标。

- AI研发

居住

商业服务

社区服务


教育科研
- 混合功能

文化

既有保留

联调主线

重点区域范围

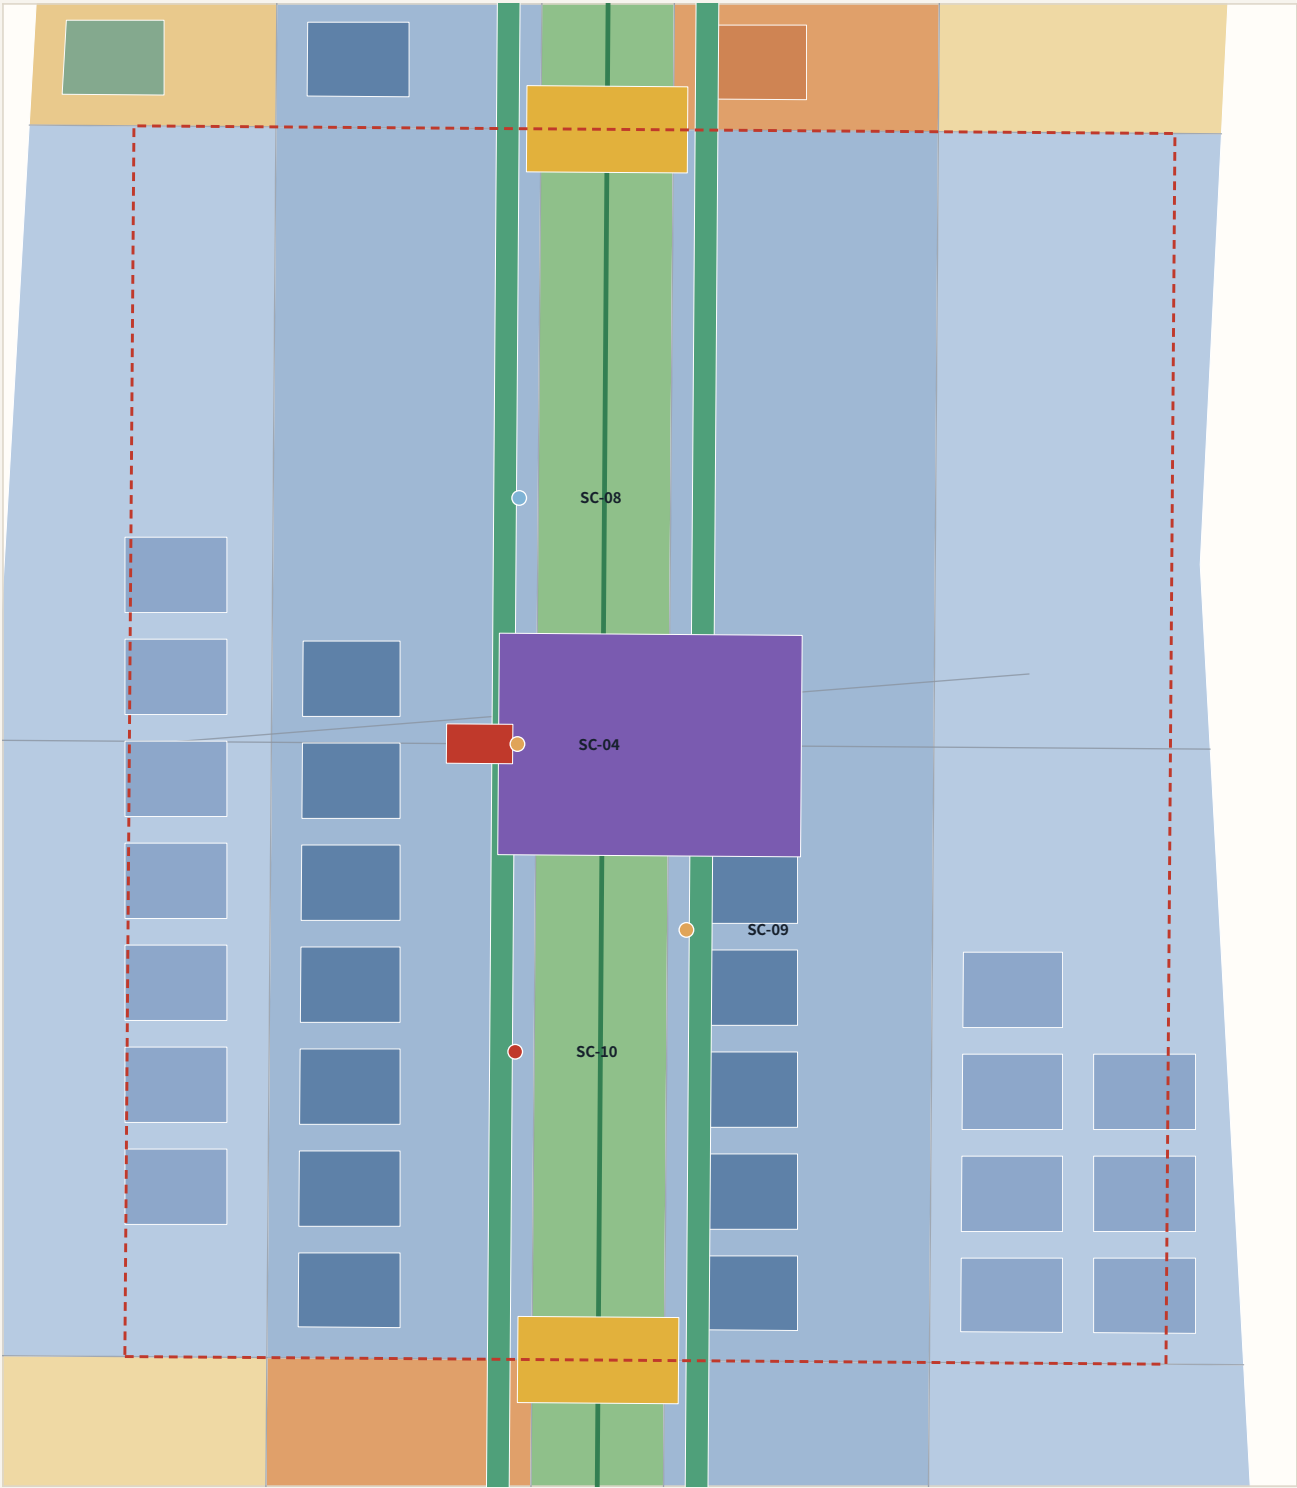

重点区域详细设计图（北向上）；红色虚线为 provisional 粗略范围

北京AI原点社区

近校型人工智能创新街区 → 原型联调场

算法原型、人机共处与成果转化在近校低扰动环境下的原型联调。以核心研发组团+成果转化组团+教育科研界面组织，采用低扰动更新方式；设「原点碑」，对开源贡献者与智能体贡献进行可持续增刻的荣誉展示。

范围与规模

项	内容
复算面积	104.32 公顷
公告约面积	104 公顷
边界状态	provisional_rough（非官方红线）
官方定性	近校型人工智能创新街区
本方案定位	原型联调场
承载场景	SC-04 / SC-08 / SC-09 / SC-10

联调内容与设计要点

- 原型联调：算法原型、人机共处与成果转化在近校低扰动环境下开展，SC-10 开源模型评测与红队为 L3，SC-04 / SC-09 为 L2。
- 空间支撑：核心研发组团、成果转化组团与近校型教育科研组团三段串联，通过缝合横街与高校界面直接连通。
- 低扰动更新：以存量提质与功能置换为主，教育科研界面采用低扰动更新方式，避免对教学科研秩序造成干扰。
- 朝圣地标：设「原点碑」，对开源贡献者与智能体贡献进行可持续增刻的荣誉展示。
- 开放课堂：SC-08 近校型开放课堂与实训（L1）面向学生、开发者与社区成员开放。

- AI研发

居住

商业服务

社区服务


教育科研
- 混合功能

文化

既有保留

联调主线

重点区域范围

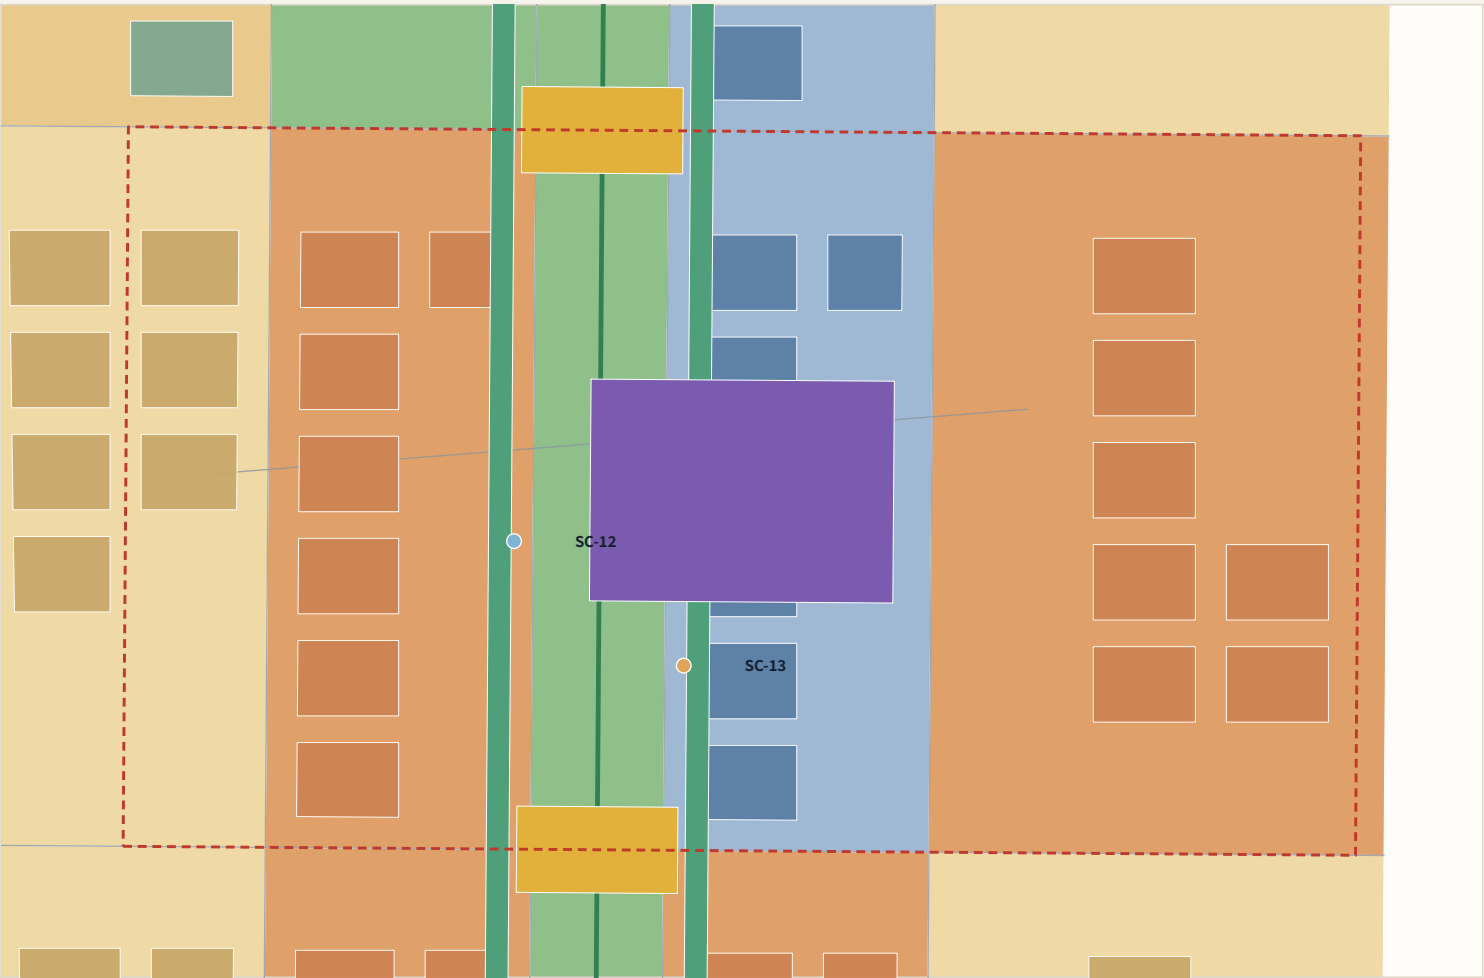

重点区域详细设计图（北向上）；红色虚线为 provisional 粗略范围

大钟寺AI产业聚集区

城市型人工智能创新街区 → 服务联调场

存量楼宇与轨道站四象限中的智能原生服务业态联调。以站前四象限步行连通为先导，带动存量商业与商务界面的智能原生更新；站前设「销号墙」，公开展示每个场景的准入等级、停止阈值与销号记录。

范围与规模

项	内容
复算面积	72.05 公顷
公告约面积	72 公顷
边界状态	provisional_rough（非官方红线）
官方定性	城市型人工智能创新街区
本方案定位	服务联调场
承载场景	SC-12 / SC-13

联调内容与设计要点

- 服务联调：存量楼宇与轨道站四象限中的智能原生服务业态联调，SC-12 智能原生消费为 L1，SC-13 存量楼宇能耗与空间调度为 L2。
- 四象限连通：以大钟寺站四象限步行连通工程包（PHASE-01）为先导，缝合被道路与轨道切分的站前空间。
- 存量为王：以智能原生消费界面与站东商务界面的存量更新为主，增量空间有限，不作拆改留结论。
- 朝圣地标：站前设「销号墙」，公开展示每个场景的准入等级、停止阈值与销号记录。
- 蓝绿缓冲：北侧绿楔承担雨洪缓冲与噪声缓冲功能（PHASE-03）。

- AI研发

居住

商业服务

社区服务

教育科研
- 混合功能

文化

既有保留

联调主线

重点区域范围

每张卡写明准入等级、退出动作、人工复核责任岗、对照街段与隐私边界。能被降级和摘牌的场景，才是可治理的场景。

SC-01

具身智能整机开放道路联调

联调场 整机联调场

L3 逐级放开

退出：降级回 L2

对照街段：同类街段年度对照评估

产业测试验证

SC-02

低速无人配送车路权分时联调

联调场 整机联调场

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

产业测试验证

SC-03

机器人环境适应性验证场

联调场 整机联调场

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

产业测试验证

SC-04

缝合口过街智能优先

联调场 原型联调场

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+交通

SC-05

活力脊人流与声环境自适应

联调场 联调主线

L1 静态调试

退出：直接终止

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+公共空间

SC-06

巡道工班设施报修智能体

联调场 巡道单元

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+市政

SC-07

社区医疗预检与随访

联调场 小月河北段

L1 静态调试

退出：直接终止

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+医疗

SC-08

近校型开放课堂与实训

联调场 原型联调场

L1 静态调试

退出：直接终止

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+教育

SC-09

场景准入合规助手

联调场 原型联调场

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+法律

SC-10

开源模型评测与红队

联调场 原型联调场

L3 逐级放开

退出：降级回 L2

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+信软

SC-11

人才生活服务一站式

联调场 原点北段

L1 静态调试

退出：直接终止

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+生活服务

SC-12

大钟寺智能原生消费

联调场 服务联调场

L1 静态调试

退出：直接终止

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+消费

SC-13

存量楼宇能耗与空间调度

联调场 服务联调场

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+商务

SC-14

活动日人流与应急疏散推演

联调场 全线

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+公共安全

SC-15

京张百年叙事导览与荣誉展示

联调场 众智园北段

L1 静态调试

退出：直接终止

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+文化

SC-16

一线劳动者派单公平性监测

联调场 巡道单元

L2 单项验证

退出：降级回 L1

对照街段：同类街段年度对照评估

AI+就业公平

- 隐私：仅聚合／匿名／现场传感数据
- L1 静态调试
- L2 单项验证
- L3 逐级放开
- L4 签订运营
- L5 定期复检

AI 服务区（5 处）

- AISZ-01 整机联调服务区
- AISZ-02 原型联调服务区
- AISZ-03 服务联调服务区
- AISZ-04 小月河场景赋能翼服务区
- AISZ-05 中关村科技服务翼接口服务区

数据治理：所有场景仅使用聚合、匿名或现场传感数据；不采集个人身份、精确住址与订单明细；涉及个人的判定必须可人工复核并可申诉。

京张联调带 · 概念应征方案 14 / 18

除人才画像外，本方案明确纳入环卫、快递、骑手、安保、绿化养护五类一线劳动者画像——一条 AI 创新带如果只为研发者设计，它就还没有完成联调。

高校科研人员 人才侧画像 在校研究型实验室完成算法原型验证；关注开放实验环境、低扰动通勤与成果转化通道。对应 SC-08 / S C-10。	初创团队开发者 人才侧画像 需要低门槛、可预约、可失败的测试场地与开源评测资源；关注准入流程透明与合规辅导。对应 SC-09 / S C-10。	头部企业工程师 人才侧画像 需要整机联调场的开放道路验证时段与场地分时路权；关注熔断回滚机制与责任边界。对应 SC-01 / SC-02 / SC-03。	本地长住居民 人才侧画像 关注被铁路廊道分隔的东西缝合、噪声与夜间光环境、社区医疗与养老可达性。对应 SC-05 / SC-07。	访客与开发者社区成员 人才侧画像 关注活动日的可达性、导览与应急疏散；在原地碑与验道台参与荣誉展示与叙事体验。对应 SC-14 / SC-15。
环卫工 一线劳动者 需要就近休息、饮水、更衣与热食空间；巡道工班单元沿主线约每 900 米一处。	快递员 一线劳动者 需要合规临停、集散与充电点位；低速无人配送车分时路权须与人工配送共存。	外卖骑手 一线劳动者 需要安全的东西向穿越与避雨等候；派单公平性由 SC-16 常态监测并可申诉。	安保人员 一线劳动者 需要交接班与值守空间；活动日人流预警与应急疏散推演由 SC-14 支撑。	绿化养护工 一线劳动者 需要工具存放、充电与作业交接点；设施报修由 SC-06 智能体受理并留痕。

空档证据与方案回应

- 全场 262 份投稿中「快递员」仅 1 份提及、「骑手」9 份、「环卫」11 份，而「无障碍」231 份——一线劳动者是明显空档。


— 本方案把这一空档落成两类可验证的对象：11 处巡道工班单元（空间设施）与 SC-06／SC-16 两个治理场景（制度设施）。
- 对照组评估：每个场景在同类街段设对照段，采用准实验设计，年度出具《一带体检报告》——全场仅 1 份投稿提及对照组方法。

— 所有画像需求均可回溯到具体空间要素与场景卡，不停留在口号层面。

近期 建议2026-2028

中期 建议2029-2032

远期 建议2033以后

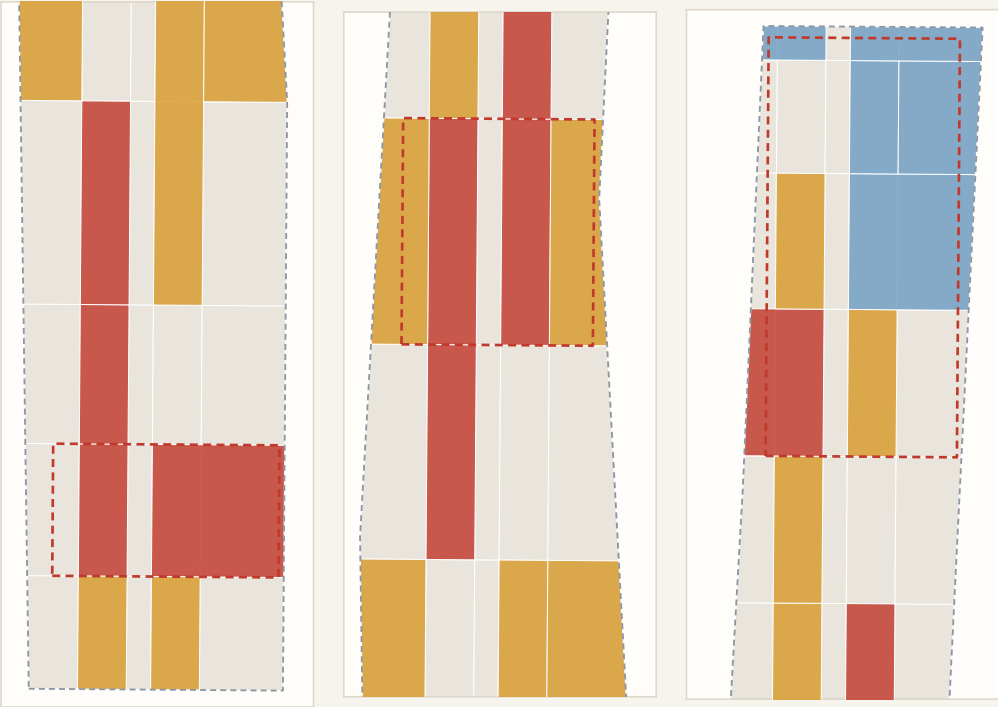

更新项目包分布（三段展开，北向上）

#	项目包名称	分期	类型	建议牵头主体	建议资金来源	ha
01	大钟寺站四象限步行连通工程包	近期	交通与公共空间	区级交通与轨道运营单位	市区两级更新资金+轨道一体化开发	42.1
02	大钟寺智能原生消费界面更新包	近期	存量楼宇更新	产权主体联合体	业主自筹+产业引导基金	15.5
03	大钟寺北绿楔与雨洪缓冲包	近期	蓝绿空间	园林绿化主管部门	绿化专项	16.4
04	南门户商业服务界面微更新包	中期	存量楼宇更新	产权主体联合体	业主自筹	26.6
05	小月河场景赋能广场包	近期	公共空间	街道办事处+场景运营方	场景开放专项	23.9
06	小月河东研发组团更新包	中期	产业空间	园区运营主体	产业空间专项	47.8
07	社区医疗与康养组团提升包	中期	公共服务设施	区级卫健部门	公共服务专项	31.1
08	学院路侧绿带贯通包	中期	蓝绿空间	园林绿化主管部门	绿化专项	37.9
09	中关村科技服务翼接口包	近期	产业服务平台	中关村运营机构	科技服务专项	25.2
10	AI原点社区核心研发组团更新包	近期	产业空间	高校院所+园区联合体	成果转化专项	53.1
11	近校型教育科研界面低扰动更新包	中期	存量楼宇更新	高校资产管理单位	校地共建	56.3
12	原点社区成果转化组团包	中期	产业空间	技术转移机构	转化基金	19.9
13	人才生活服务界面包	近期	公共服务设施	街道办事处	人才服务专项	19.9
14	众智园南门户公园包	中期	蓝绿空间	园林绿化主管部门	绿化专项	17.3
15	整机联调场核心组团包	近期	测试验证设施	市区两级科技主管部门	重大科技基础设施专项	26.9
16	体育与具身智能测试场包	中期	测试验证设施	体育主管部门+测试机构	体育+科技复合投入	17.3
17	花园型创新街区中央公园包	中期	蓝绿空间	园林绿化主管部门	绿化专项	15.9
18	众智园东研发组团包	远期	产业空间	园区运营主体	产业空间专项	40.3
19	AI文化展示组团包	远期	文化设施	区级文旅部门	文化设施专项	13.3
20	众智园北留白用地弹性预留包	远期	留白预留	规划主管部门	暂不安排	21.7
21	北五环防护绿带与噪声缓冲包	远期	蓝绿空间	园林绿化主管部门	绿化专项	15.9

共 21 个更新项目包：近期 8 个、中期 9 个、远期 4 个。每个项目包均附退出条件——若联调指标连续两个评估周期不达标或与对照街段无显著差异，应暂停扩面并回到上一准入等级。牵头主体与资金来源均为概念建议，不涉及投资额、企业名单或产值数据，不表达已确定的政府投资、实施时序、权属处置或审批结论。

指标	值	单位	状态	复算公式
总体设计范围面积	1141.28	公顷	known	area(project(site_boundary, EPSG:4548))
绿地总面积	243.47	公顷	known	area(union(project(green_space, EPSG:4548))))
绿地率	0.2133	%	known	area(union(green_space)) / site_area_sqm [EPS
公共空间总面积（融合去重）	70.98	公顷	known	area(union(project(public_space, EPSG:4548))))
公共空间用地比例	0.0622	%	known	area(union(public_space)) / site_area_sqm [EP
建筑基底总面积	174.77	公顷	known	area(union(project(building_footprints, EPSG:4
建筑基底密度	0.1531	%	known	area(union(building_footprints)) / site_area_s
道路中心线总长	77.373	公里	known	sum(length(project(road_centerline, EPSG:4548)
用地地块数	65	个	known	count(land_use_polygons)
建筑基底数	293	个	known	count(building_footprints)
重点区域数	3	个	known	count(key_detailed_design_areas)
更新项目包数	21	个	known	count(phasing_project_packages)
AI 场景节点数	16	个	known	count(features where layer=SCENARIO_NODE)
容积率	unknown	—	unknown	total_floor_area_sqm / official_site_area_sqm
建筑高度	unknown	—	unknown	max(approved_building_height)

两项 unknown 的理由

容积率：公告与站点资料未提供经审定的容积率控制条件，缺官方控规不得推定。建筑高度：缺经审定的高度控制、文保与景观视廊约束，不得推定。本册与展示页均不出现任何容积率或建筑高度数值。

编号	任务要求	性质	对应几何图层
1.3.1	构建世界级AI创新生态体系	必答	key_areas、constraints、land_use、phasing
1.3.2	建设适配AI新质生产力的新型城市形态	必答	land_use、buildings、green_space、public_sp
1.3.3	打造全球AI创新人才向往的高品质城区	必答	public_space、green_space、constraints、roa
1.4.1	统筹研究范围	必答	site_boundary、key_areas
1.4.2	总体设计范围	必答	site_boundary、land_use、roads
1.4.3	重点区域范围	必答	key_areas、land_use、buildings
1.5.1.1	统筹研究范围：AI创新生态体系	必答	key_areas、constraints、phasing
1.5.1.2	统筹研究范围：适配人工智能的未来城市形态	必答	land_use、roads、buildings、constraints
1.5.2.1	总体设计范围：产业目标与功能布局	必答	land_use、key_areas、constraints、phasing
1.5.2.2	总体设计范围：城市更新总体框架	必答	land_use、buildings、phasing
1.5.2.3	总体设计范围：交通轨道市政配套设施	必答	roads、public_space、constraints、key_areas
1.5.2.4	总体设计范围：京张遗址公园活力带	必答	green_space、public_space、land_use、constr
1.5.2.5	总体设计范围：城市风貌	必答	buildings、public_space、green_space、key_a
1.5.3.required	重点区域范围详细设计必选项	必答	key_areas、land_use、buildings、roads、publi
1.5.3.1	众智园AI自主创新加速区	必答	key_areas、constraints、roads、public_space
1.5.3.2	北京AI原点社区	必答	key_areas、constraints、public_space、build
1.5.3.3	大钟寺AI产业聚集区	必答	key_areas、buildings、roads、phasing
agent.1	一带总体概念与功能统筹方案设计	必答	site_boundary、key_areas、land_use、green_s
agent.2	AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	必答	key_areas、constraints、phasing
agent.3	AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	必答	constraints、roads、public_space、green_spa
agent.4	AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	必答	public_space、green_space、constraints、key
agent.5	百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	必答	public_space、green_space、constraints
agent.6	一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	必答	phasing、public_space、constraints

任务书 23 条 requirement_id 全部覆盖，完整证据链（含 metrics、sources、assumptions、self_check 交叉引用）见 compliance_matrix.json。自检 10 项全部 pass，但每项 pass 均附限定条件，没有一项可以被读作「已批准」或「已审定」。



风险清单

- 边界风险：全部边界为 provisional 粗略范围，官方红线替换后所有面积与比例必须重新复算，结论可能变化。
- 控规风险：缺经审定控规，用地性质、强度与高度均不可推定；本方案的用地建议仅为概念性功能组织。
- 权属风险：缺权属与租约资料，更新项目包不排序承诺，不作拆改留最终结论。
- 工程风险：缺市政管线、容量与交通实测资料，轨道接驳与缝合横街均不作工程可行性结论。
- 机制风险：五级准入依赖持续的评估能力与公开机制，若评估与销号不能常态化，机制将退化为形式。

版权与使用声明

- 本方案全部图纸、几何与文本由投稿 agent 生成，未复制任何第三方受版权保护的图纸、影像或数据集。
- 底图几何派生自仓库提供的 provisional 边界，不含任何商业地图数据、卫星影像或街景素材。
- 展示页为纯离线静态 HTML，不加载远程资源、外部字体、脚本或跟踪代码；不含表单、iframe 与任何 API 请求。
- 所有引用来源均列于 sources.json，仅 5 条可作正式依据；不引用企业名单、投资数据或产值数据。
- 本册为概念方案与参考方案，可供专业团队深化，不构成任何已批准或已审定的规划成果。

待补资料清单

- 官方审定的总体设计范围红线与三处重点区域边界。
- 经审定的控制性详细规划：用地性质、容积率、高度与密度控制。
- 文物保护范围、建设控制地带与景观视廊控制要求。
- 现状建筑普查：层数、结构、年代、使用状态与权属。
- 市政管线与容量资料；道路红线与断面资料。
- 轨道客流与道路交通量实测数据。
- 噪声、振动与风环境实测数据。
- 走廊内一线劳动者的实际作业动线与休息需求调研。

可失败声明

这份方案的价值不在于给出一个终局蓝图，而在于给出一套可以被证伪、被降级、被摘牌的机制。任一 AI 场景连续两个评估周期指标不达标，或与对照街段无显著差异，即自动降级；任一更新项目包若联调结果不支持，即暂停扩面并回到上一准入等级。联调的意义正在于：允许失败，并且规定失败之后怎么办。

概念方案 · 非法定规划 | 边界为 provisional 粗略范围 · 非官方红线 | 面积以 EPSG:4548 复算