

同廊三线

Same Corridor, Three Times

百年京张的接口剖面：一套可回退的城市接口系统

百年京张 AI 创新带城市设计 · 智能体开源征集正式包

投稿人：lllvern-an-blip | 方案类型：professional_design_package

工作 slug：jingzhang-same-corridor | 版本：v0.3


证据纪律：平面共廊已核验，垂向关系为设计阅读层；

36 项指标 = 18 known（概念值，可复算）+ 18 unknown（不闭合，挂接触发条件）；

9 个标准图层 + 5 张规定图 + 本册全部来自同一数据源。

01 | 场地总览与三层范围

统筹研究 43.6 km² / 总体设计 11.4 km² / 重点区公告口径 368.4 ha; 几何复算 369.3 ha (provisional)

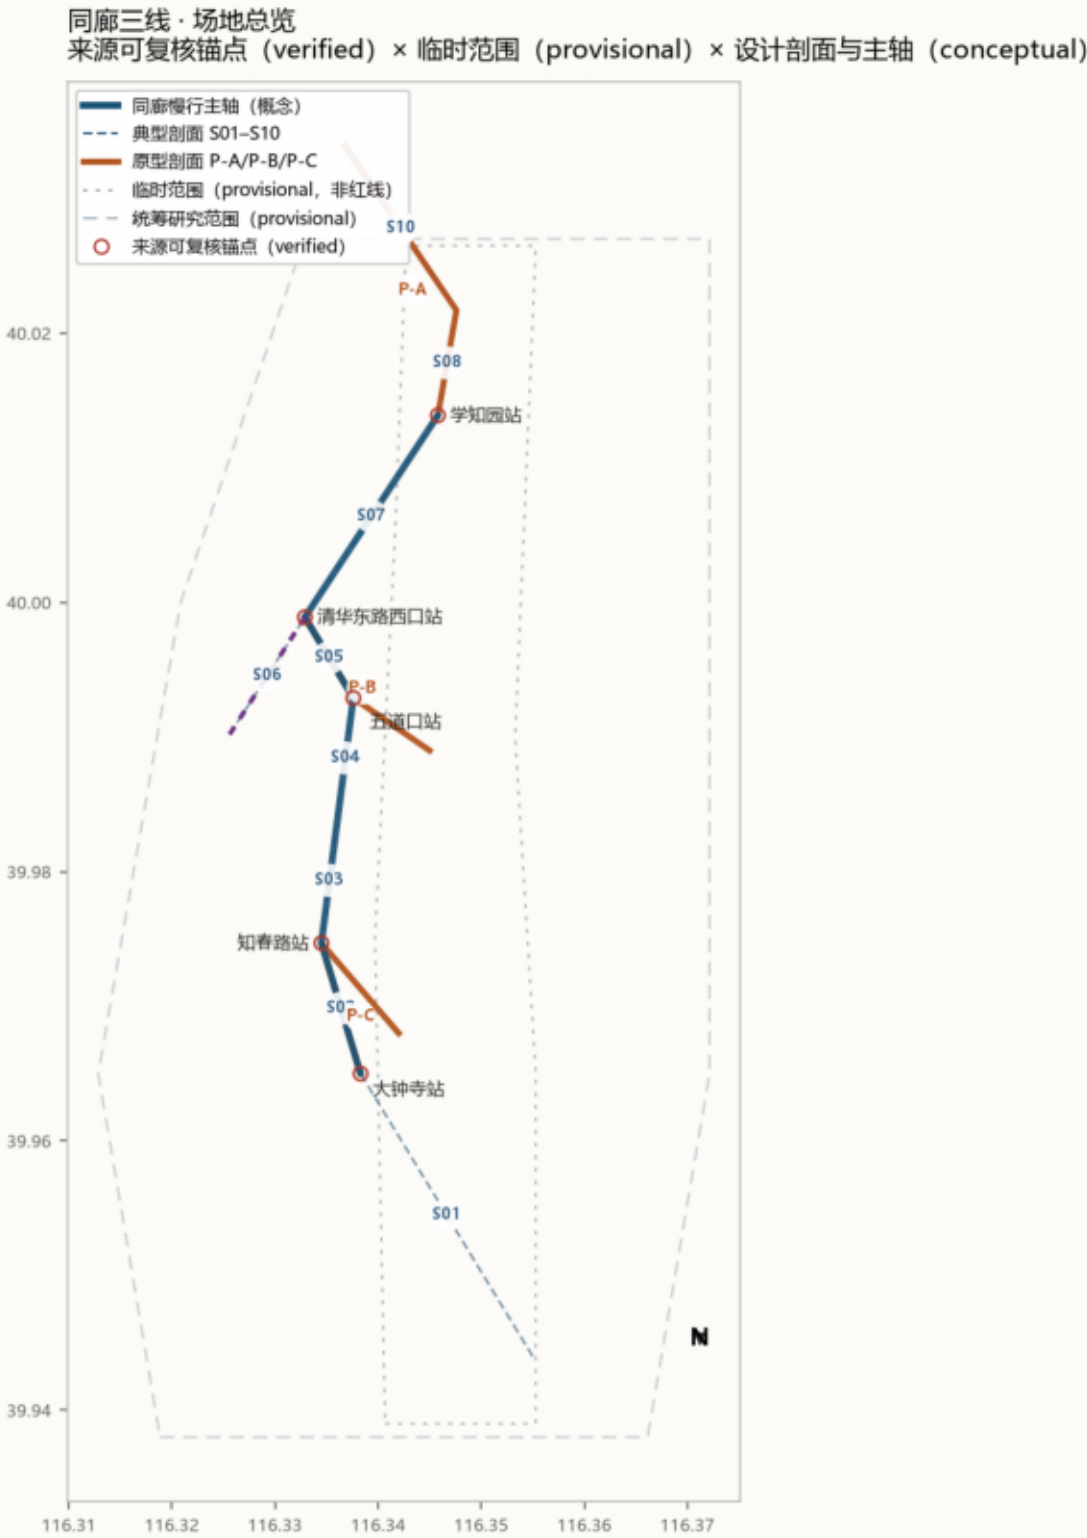

设计命题

当速度、通勤、历史和日常生活共用一条 100–200m 的城市廊带时，城市如何提供连续、可进入、可回退的接口？

三个空间层

- 地下速度层：京张高铁清华园隧道（只有在有来源段落表达）
- 轨道通勤层：13 号线现状 + 扩能提升（双状态表达）
- 地表记忆层：京张遗址公园及老线位（设计两侧接口）


剖面工作单元

S01–S10 典型剖面 + P-A/P-B/P-C 原型剖面，共 13 个单元；
P 平面接近 / V 垂向耦合候选 / D 历史分离三种状态。

状态口径：verified=来源可复核事实 | provisional=临时范围 | conceptual=设计建议 | unknown=未确认 · 分区为概念策略分区 (geometry/land_use.geojson)

02 | 总体空间结构与用地分区

5 区概念策略分区，拓扑无缝无重叠 (geometry/land use.geojson)

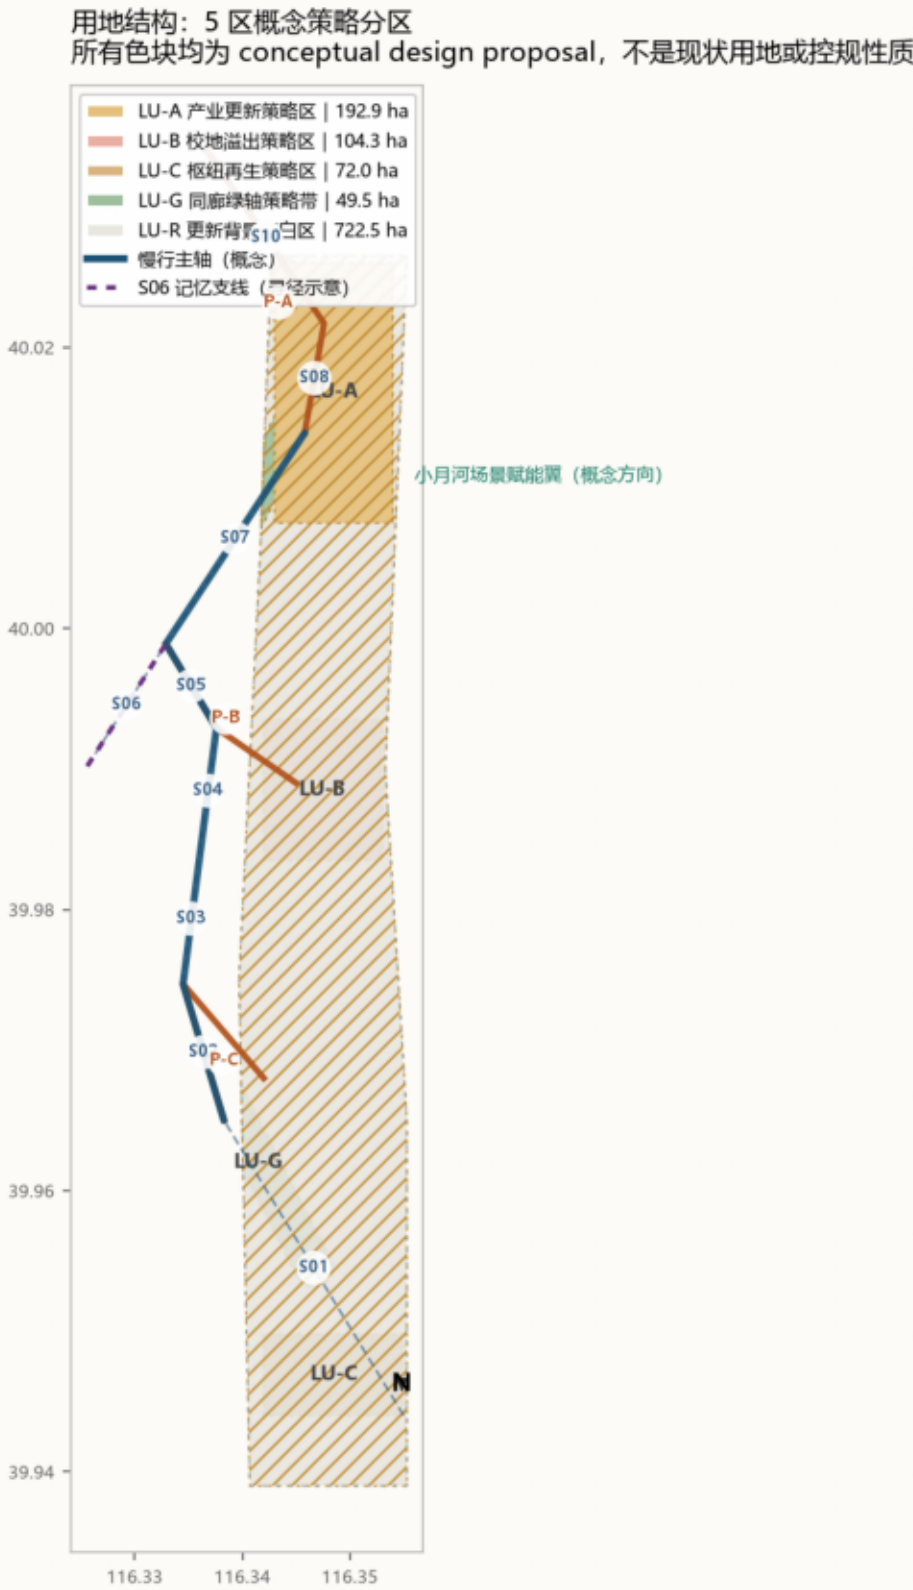

概念策略分区 (面积复算自图层, EPSG:4548)

- LU-A 产业更新策略区 (众智园)：192.9 ha
- LU-B 校地溢出策略区 (原点社区)：104.3 ha
- LU-C 枢纽再生策略区 (大钟寺)：72.0 ha
- LU-G 同廊绿轴策略带：49.5 ha
- LU-R 更新背景留白区：722.5 ha

两翼接口支线


- 中关村科技服务翼 (西向, 概念方向)
- 小月河场景赋能翼 (东向, 概念方向)

分区非控规用地性质；规模/容积率/拆改留 unknown。

状态口径：verified=来源可复核事实 | provisional=临时范围 | conceptual=设计建议 | unknown=未确认 · 面积可由当前设计几何计算，不等于官方现状或法定指标

03 | 三处重点区详细设计

原型剖面 P-A/P-B/P-C × 12 个项目抓手 × 锚点失配核验

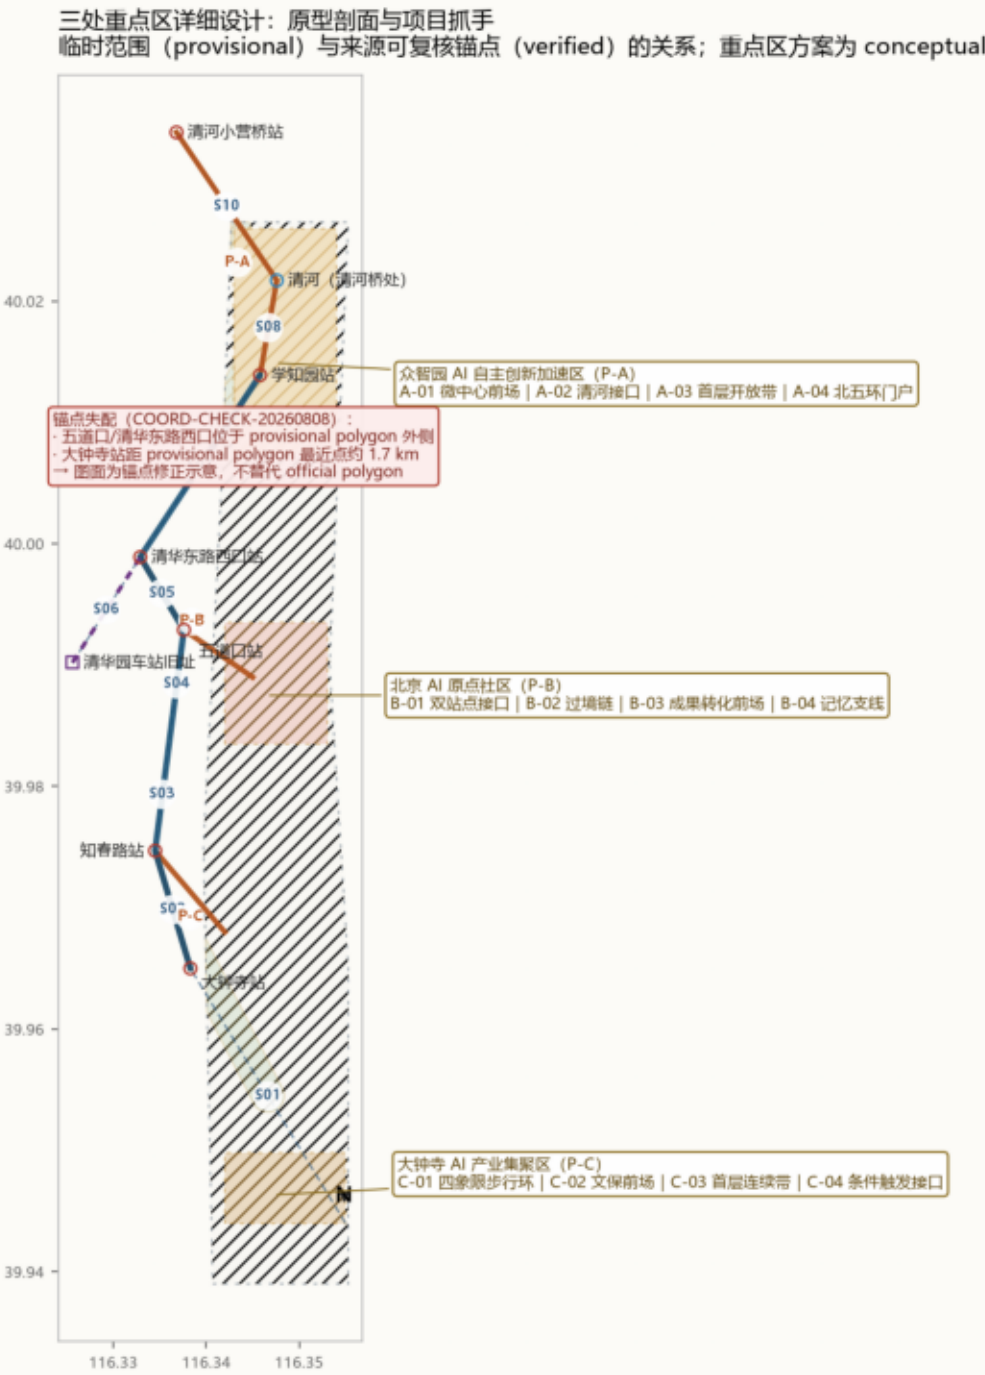

众智园 AI 自主创新加速区 (P-A 产业更新)
A-01 微中心前场 | A-02 清河复合接口 | A-03 首层开放带 | A-04 北五环门户

北京 AI 原点社区 (P-B 校地溢出)
B-01 双站点接口 | B-02 过境链 | B-03 成果转化前场 | B-04 记忆支线


大钟寺 AI 产业集聚区 (P-C 枢纽再生)
C-01 四象限步行环 | C-02 觉生寺文保前场 | C-03 首层连续带 | C-04 条件触发接口

约束：文保精确 polygon、13 号线南段断面、道路红线、
权属与市政容量均 unknown，不伪造工程可行性。

状态口径：verified=来源可复核事实 | provisional=临时范围 | conceptual=设计建议 | unknown=未确认 · 重点区 polygon 非 official；锚点修正只用于设计讨论

04 | 交通、轨道与蓝绿接口

慢行主轴 × S06 记忆支线 × 绿轴策略带 × 公共接口节点

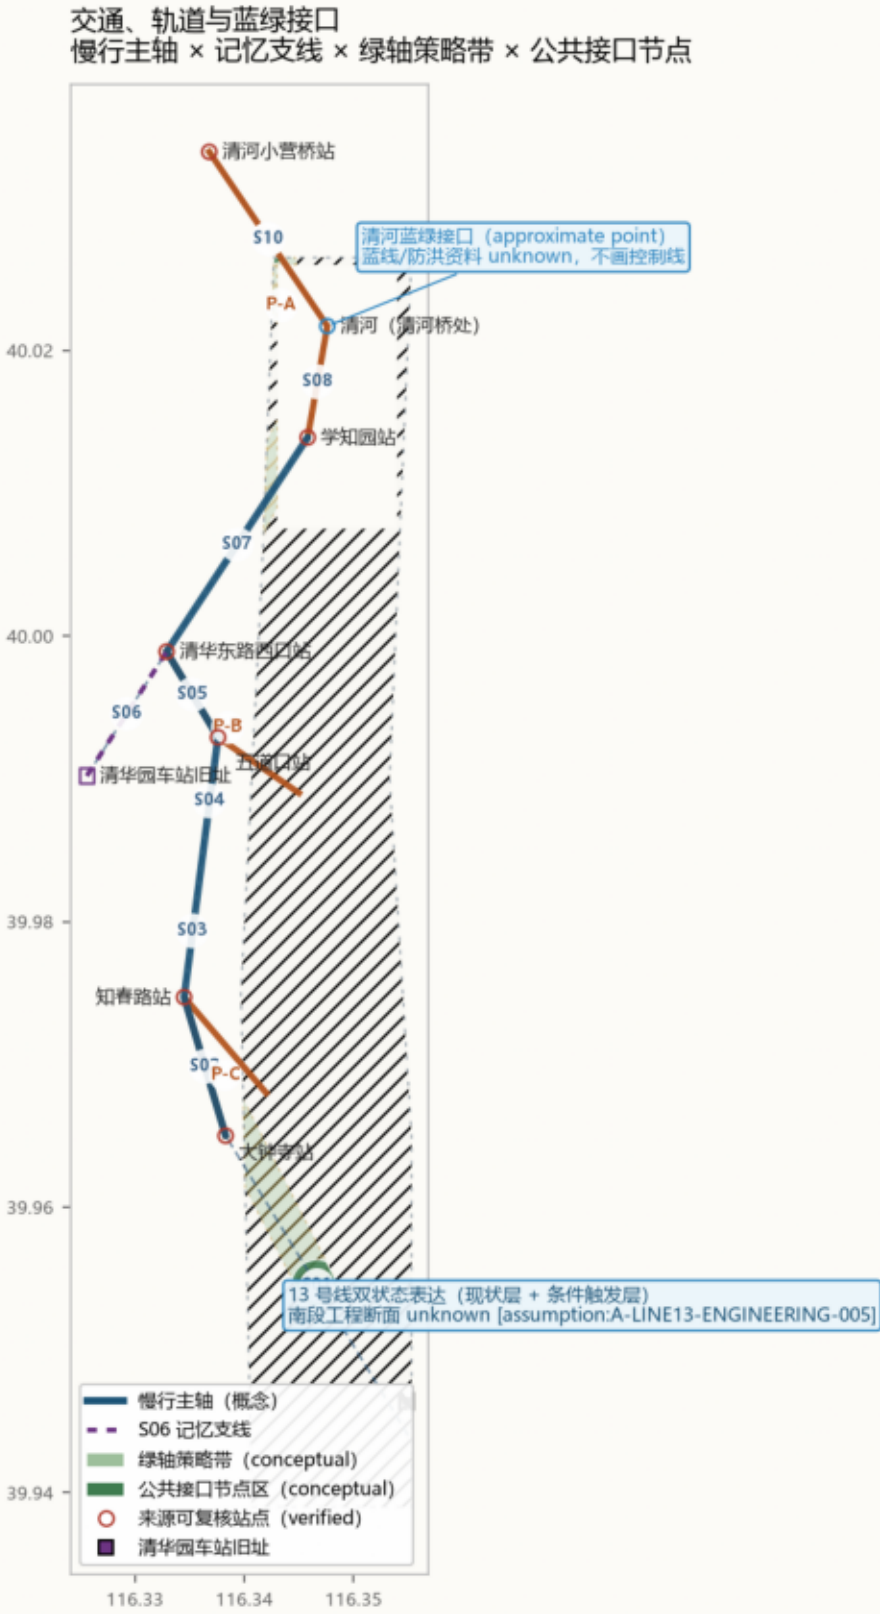

交通：剖面接口而非新画轨道线

- 站点出口—公园入口—街区连续步行链
- 13 号线现状层 + 条件触发层双状态表达
- 大钟寺四象限步行与非机动车接驳优先

蓝绿：

- 绿轴策略带 49.5 ha（概念值）
- 公共接口节点区 9.2 ha（概念值）
- 清河/小月河蓝线资料 unknown，不画控制线


AI 场景：10 张场景卡全部含人工边界与回退路径。

状态口径：verified=来源可复核事实 | provisional=临时范围 | conceptual=设计建议 | unknown=未确认 · 轨道断面、蓝线、道路红线、市政容量 unknown

05 | 指标体系、面积复算与合规

18 known (概念值, 可复算) / 18 unknown (不闭合)

指标口径: 18 项可计算 (provisional/conceptual) / 18 项待确认 (unknown)
目标闭环: 10 项 design_gate / 8 项 conditional_official_control

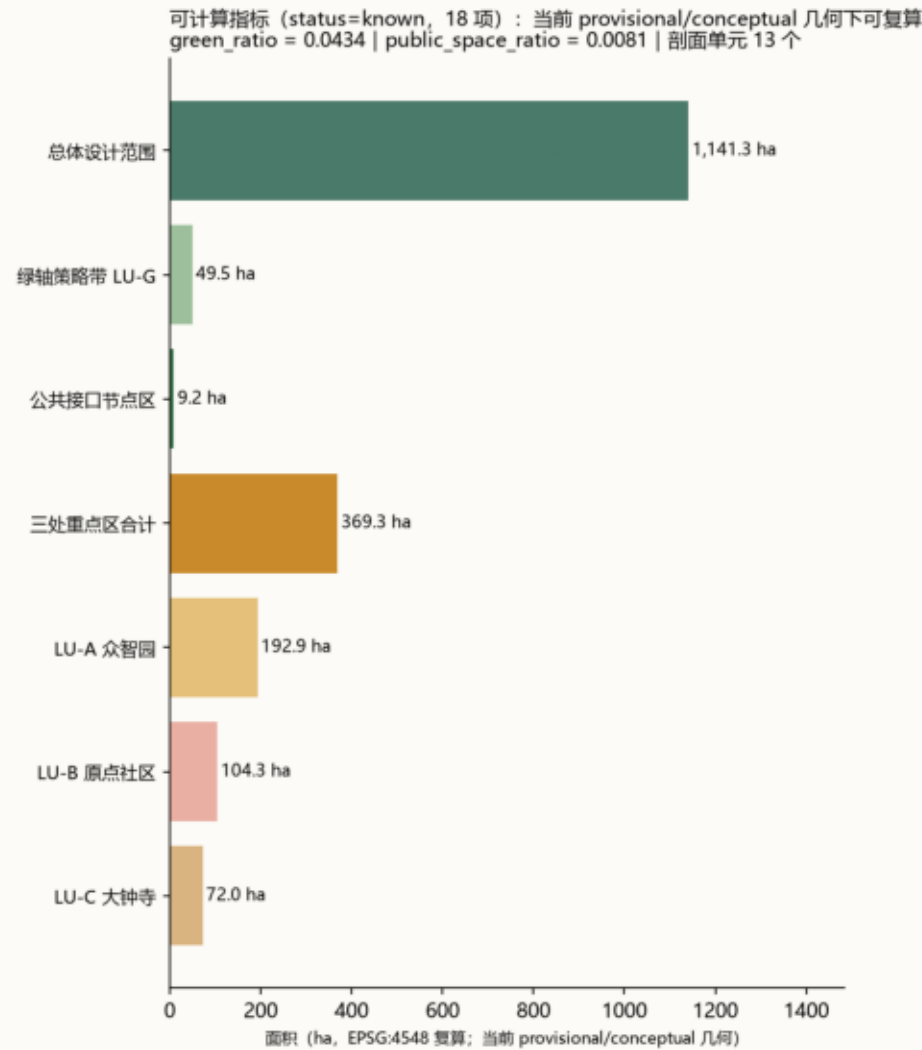

待确认指标 (status=unknown, 18 项) | 10 项设计门槛 / 8 项条件目标

【剖面版/原型版】13 项

s01_hub_public_access_path_count, s02_four_quadrant_connection_count,
s03_reversible_elevated_interface_length_m, s04_daily_access_point_count,
s05_dual_anchor_continuous_route_count, s06_memory_route_length_m, s07_public_frontage_length_m,
s08_station_park_industry_connection_count, s09_bluegreen_public_access_point_count,
s10_ringroad_gateway_fallback_connection_count, pa_open_interface_count,
pb_cross_corridor_route_count, pc_quadrant_access_coverage_ratio

【规模/强度】3 项

floor_area_ratio, total_floor_area_sqm, building_density

【道路面积】2 项

road_area_sqm, road_area_ratio

复算规则

- 图层 → EPSG:4548 → 面积/比率
- 图、表、visual 看板与 metrics.json 同源

合规闭环

- compliance_matrix.json: 公告 + agent.1–6
- standard_matrix.json: 6 项标准 (1 项 data_gap)
- design_depth_matrix.json: 15 项深度
- self_check: 空间/视觉/专业证据 PASS

复算触发条件见 metrics.json 与

diagnosis/coordinate-verification-log.md。

状态口径: verified=来源可复核事实 | provisional=临时范围 | conceptual=设计建议 | unknown=未确认 · status=known 仅表示当前几何可计算; status=unknown 等正式资料触发后复算

06 | 风险、来源与假设

所有空间建议为概念建议，不替代正式规划与审批结论

保持 unknown / provisional（资料权限问题，非制作问题）	
· 官方正式边界、三处重点区官方 polygon	
· 13 号线南段最终工程断面、京张高铁权威埋深结构资料	
· 觉生寺精确文保 polygon / 视廊 / 高度控制	
· 清河蓝线、防洪、市政约束；道路红线、权属、消防、无障碍现场条件	
· 容积率、建筑高度、拆改量、投资、市政容量；历史线路连续性复原	
公开来源（8 条）	
征集公告 provisional 边界包 遗址公园二期开放报道 13 号线扩能报道	
学北园报道 觉生寺文保公告 坐标核验记录 COORD-CHECK-20260808 智能体任务书	
假设（11 条）	
A-CONTROLS-001 ... A-MEMORY-ROUTE-011：每条含关闭条件与回退规则（assumptions.json）。	