

京张智轨 开放模型回路

遗址公园驱动的
高容量、可管理、可人工接管 AI 验证城市

V1.2.1 • 证据深化版

投稿人 XHioiMX_

AI 协作 OpenAI Codex


GitHub 提交通道 wangxh0213-commits

01 / 总体概念与管理骨架

V1.2.1

开放模型回路：高容量不靠单点堆人

一条连续公共主廊把三处重点区组织为分散承载的城市公园；1+5+8 管理骨架让服务、执法联络、应急和普通通行同时可见。

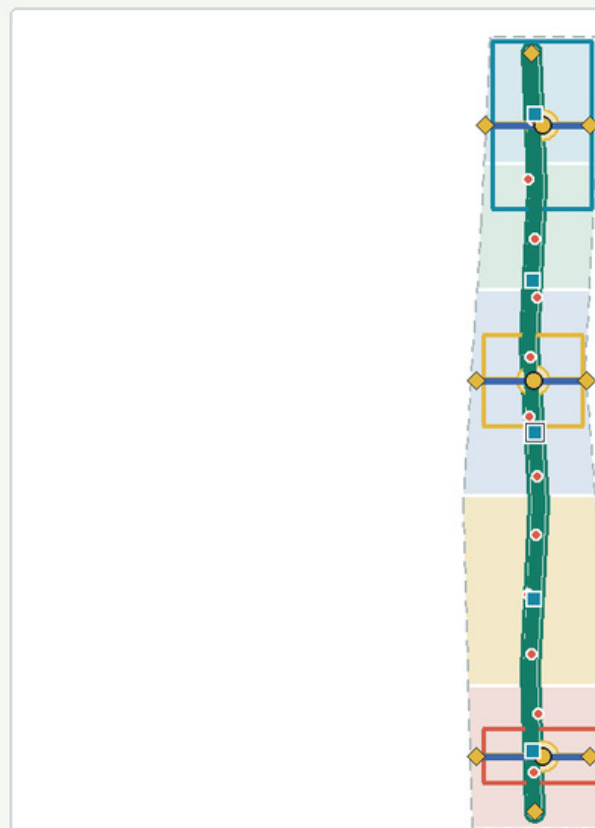

1 + 5 + 8 可管理公园

1

联合运行点

复用既有空间；人工指挥与跨部门联络

5

管理分区站

问询、报修、秩序、急救和执法联络

8

应急后勤口

两端 + 三横两端；平急转换待专项

容量核定不是一个假数字

可用活动面积

净疏散能力

公共交通承载

现场人员配置

急救与消防响应

峰值人数 = 五类能力中的最小值 • 当前 UNKNOWN

临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

1 + 5 + 8

人工责任骨架

G0 - G4

场景准入退出

M0 - M3

全寿命模块门

容量、净宽、法定控制、投资和运维费保持 UNKNOWN

设计依据、方法校准与可验证贡献

北建大与杭州案例只作 background-only；本页展示如何转译为本方案自己的证据和运行规则。

北建大 · 全生命周期

设计—建造—运维同图：维护、人工兜底、部件替换和未来退出从第一天进入方案。

北建大 · 小微更新

物理、数字、社会空间叠加：先解决通行、停留和责任，再增加互动技术。

杭州 · 分层治理

现场服务—五站—联合运行点分层；数字系统显示和联络，不替代执法决定。

从方法到可核验交付

1 真实问题

普通通行、容量、维护与责任先于设备

2 空间协议

一廊三横五段 + 1+5+8

3 运行协议

L0-L3、容量六步、RACI

4 技术协议

G0-G4、可暂停、人工接管

5 实施协议

M0-M3、样段复盘、日落退出

V1.2.1 新增的四组可定位证据

三区差异化

每区列空间动作、使用者、责任、暂停条件和资料门。

容量不造数

五类能力取最小值；峰值和净宽保持 UNKNOWN。

维护可替换

部件分寿命、接口标准化、持续高维修即停止扩张。

矩阵去泛化

23 项任务、6 项标准、15 项深度均用最小充分证据。

总体概念与三层传导


43.6 km² 统筹研究、约 11.4 km² 总体设计、三处重点区；临时 polygon 不替代官方红线。

01 / 总体概念与管理骨架

V1.2.1

开放模型回路：高容量不靠单点堆人

一条连续公共主廊把三处重点区组织为分散承载的城市公园；1+5+8 管理骨架让服务、执法联络、应急和普通通行同时可见。

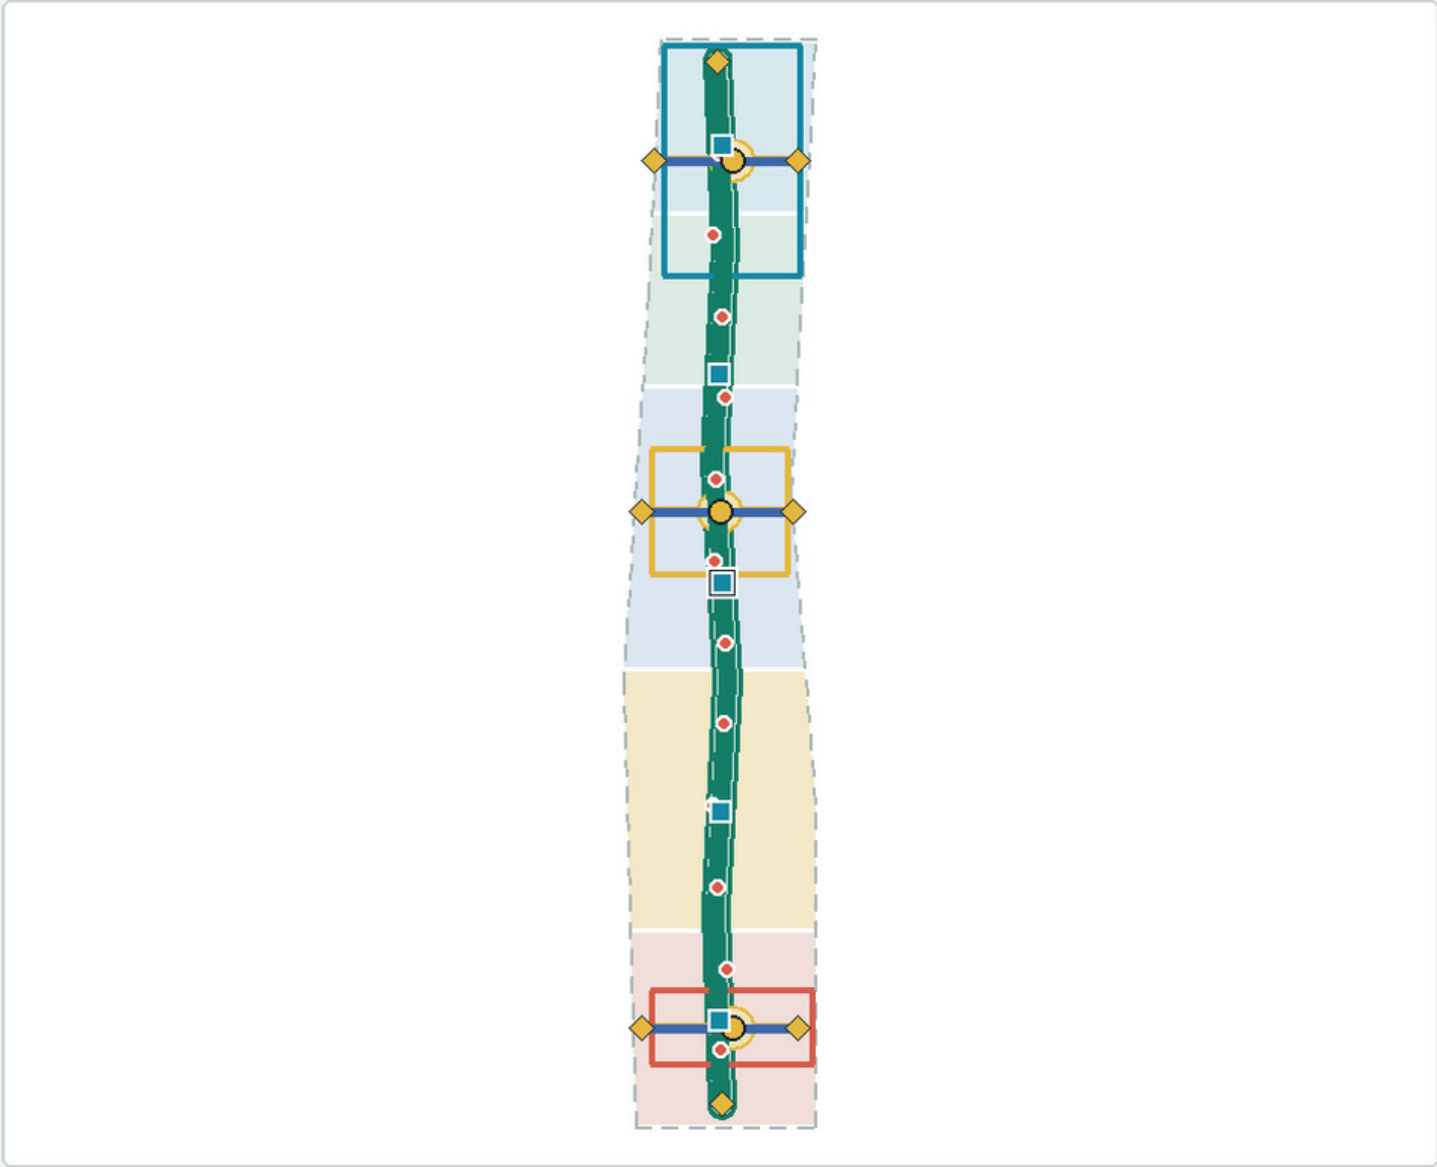

1 + 5 + 8 可管理公园

1

联合运行点

复用既有空间；人工指挥与跨部门联络

5

管理分区站

问询、报修、秩序、急救和执法联络

8

应急后勤口

两端 + 三横两端；平急转换待专项

容量核定不是一个假数字

可用活动面积	净疏散能力	公共交通承载
现场人员配置	急救与消防响应	

峰值人数 = 五类能力中的最小值 · 当前 UNKNOWN

临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

大型公园容量与人工责任链

高容量按具体活动逐次核定；普通通行不绑定 App，技术和活动可停，行政决定只属于有权人员。

容量六步决策

1

可用面积

扣除树池、后台、围栏、消防和无障碍通道

2

布置容量

按活动类型与家具布置计算

3

净疏散

逐出口复核连续净宽与替代路线

4

公共交通

轨道、公交、步行与集散能力

5

人员应急

人员、医疗、消防、气象、通信

6

最小值

人工签署峰值与安全余量；当前 UNKNOWN

L0-L3 运行状态

L0 日常

双向通行 · 固定导视 · 无需预约

L1 繁忙

分区提示 · 替代路线 · 增派人工

L2 活动

活动区预约 · 普通通道连续

L3 事件

先停设备活动 · 人工决定疏散

责任只归到可授权的人类席位

R · 执行

活动方布置撤场；场景方管理设备；现场人员执行预案。

A · 最终决定

经确认的运营负责人、有权审批/执法主体、授权现场指挥。

STOP · 立即暂停

净宽受阻、应急不可用、天气超限、通信或人工接管失败。

用地、模块与全寿命成本


五段功能与五个管理分区——对应；再利用、微更新、可拆模块、永久工程按条件递进。

02 / 用地结构、模块与成本阶梯

V1.2.1

五段功能序列，四级低成本介入

先复用、后微更新，再配置可拆模块；只有在权属、结构、市政和运营条件明确后才进入永久工程。

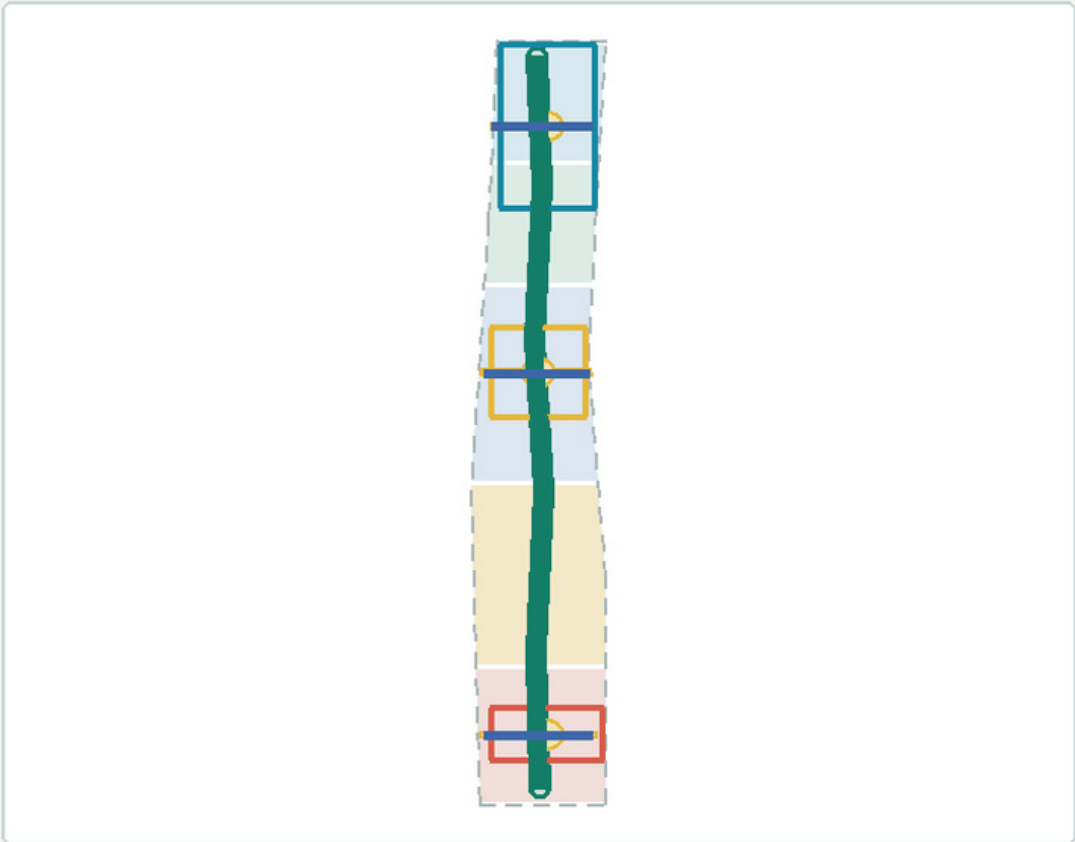

五段功能 × 五个管理分区

01	智能原生商务与国际交往	05
02	人才社区与公共服务	0702
03	开放模型研发与成果转化	0802
04	遗址公园与开放验证廊	1401
05	全栈研发与安全治理	0802

低成本实施阶梯

L0 规则与导视 涂装、纸质/二维码双轨、活动边界	L1 可移动公共件 座椅、围栏、遮阳与急救接口	L2 可拆服务盒 3 m 协调网格、螺栓连接、共用设备核	L3 既有建筑再用 调查后开放首层；永久工程另行审批
-------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------

临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

三处重点区域详细设计

众智园重准入，原点社区重共治，大钟寺重分流；三区共用同一人工责任链。


03 / 三处重点区域详细设计

V1.2.1

三区一条验证链，管理规则因地制宜

众智园强化测试准入，原点社区强化社区共治，大钟寺强化高峰分流；三处都保留普通通行、人工服务和非数字降级路径。


01 众智园 全栈验证与安全治理

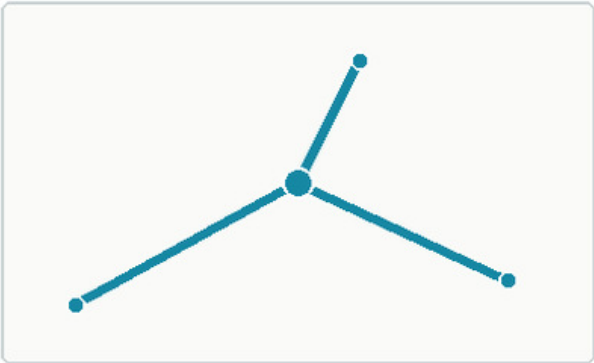

- 可控测试庭院 + 普通通道
- MGMT-05 准入与安全站
- 事件时局部关闭，不封整条主廊

深化门槛
结构前置：清河、防洪、道路、消防


02 AI原点社区 开源协作与社区共治

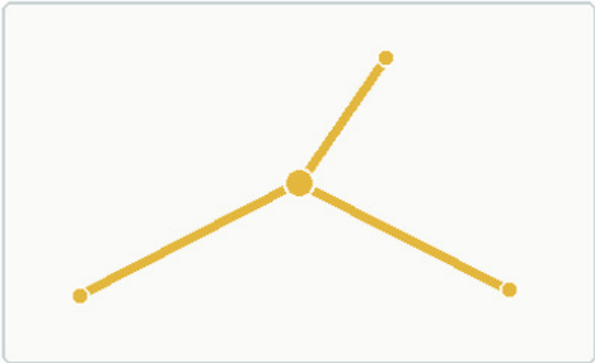

- 共享客厅分散承载
- CMD-01 + MGMT-03 人工联络
- 学校、居民和开发者共同排期

深化门槛
物理前置：校区接口、现状建筑、噪声

03 大钟寺 高峰分流与国际交往

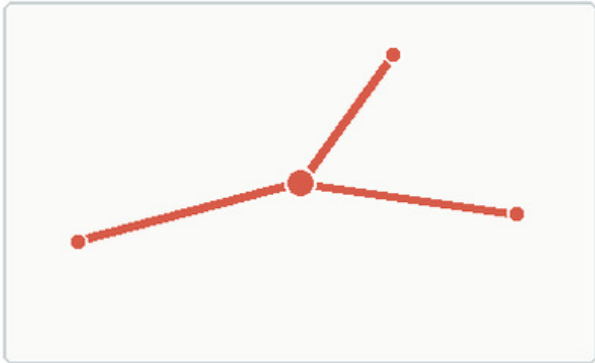

- 四象限入口 + 多点活动
- MGMT-01/02 服务与秩序
- 预约只限活动区，普通商业开放

深化门槛
交通前置：站点、道路、管线、客流


临时粗略边界 · 概念建议 · 待官方资料与专业专项复核

XHioiMX_ × OPENAI CODEX / JZ OPEN MODEL LOOP / 2026

低成本模块、建筑物理与结构边界

3 m 协调网格和约 6 m 概念单跨只用于排布；构件、节点、基础、风雪、抗震、热工和排水均待专项。

概念剖面 · 少空调盒，多开放遮阴

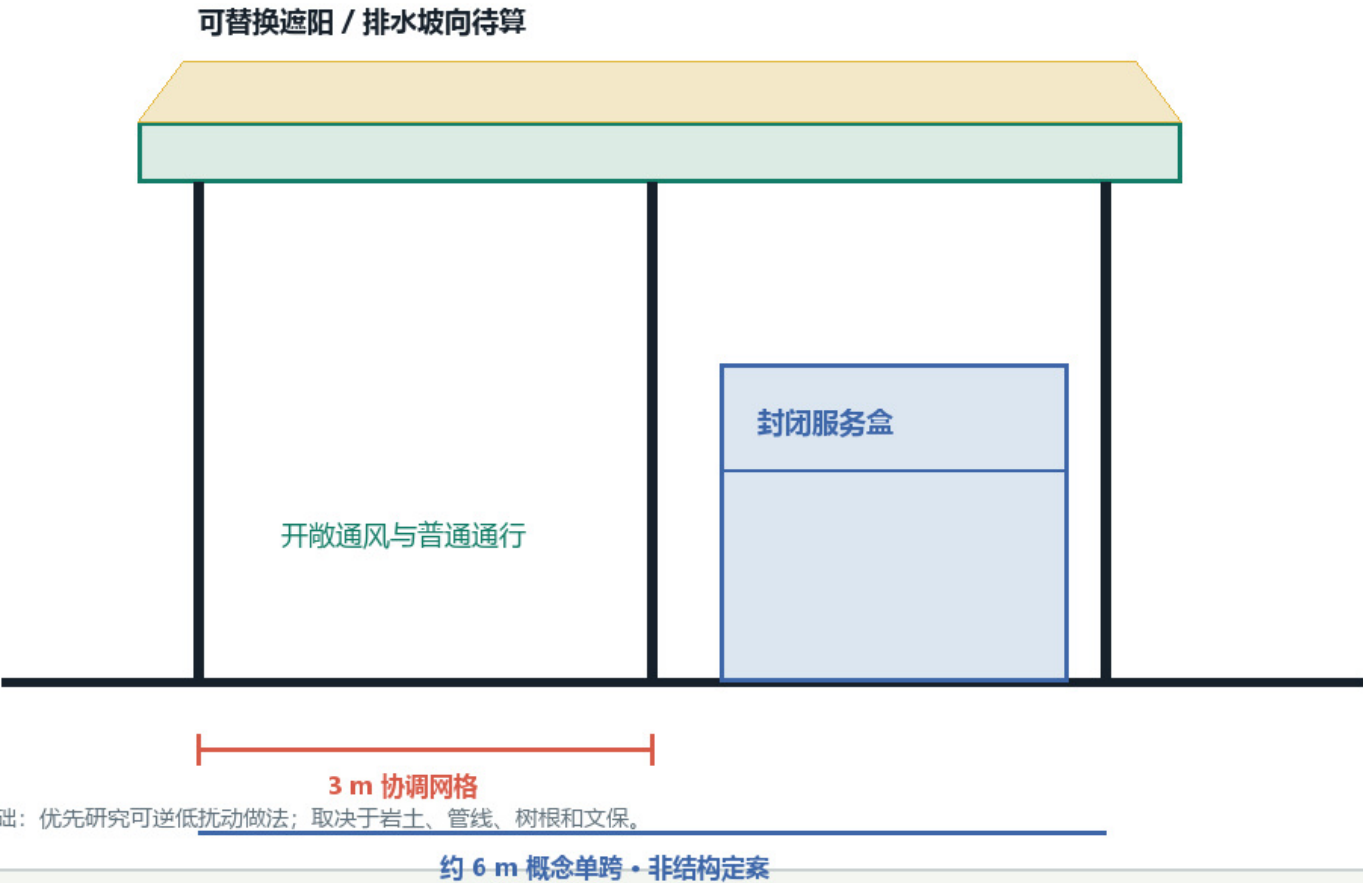

M0-M3 成本与维护阶梯

M0 规则导视

版本、可读性、反光；内容失效即替换。

M1 公共家具

紧固、积水、边角、净宽；破损即退出。

M2 可拆服务盒

密封、通风、能耗、断电；异常即停用。

M3 既有建筑再用

鉴定、消防、能耗、使用后评估前置。

进入复制前的五道门

0 真实需求

不用设备也能说明问题

1 场地权属

边界/现状/责任可确认

2 物理结构

安全与专项计算通过

3 样段运维

记录工时/能耗/故障

4 复制或退出

价值/安全/维护/费用共审

总投资与年运维费保持 UNKNOWN：另列运输安装、人员、能源、保洁、备件、数据治理和撤除恢复。

12 个 AI 场景与人工复核

前三项为产业测试验证；所有场景最小必要、显性告知、可退出、有人审、可追溯。

SC-01 开放模型评测场 产业验证 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-02 端侧安全沙盒 产业验证 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-03 机器人共存试验 产业验证 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-04 京张记忆导览 公共文化 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档
SC-05 无障碍慢行协助 公共服务 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-06 近校成果转化 创新服务 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-07 公共数据授权 数据治理 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-08 低碳算力驿站 新基建 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档
SC-09 法律政务协作 公共服务 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-10 国际开发者会客厅 全球交流 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-11 智能终端体验 城市业态 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档	SC-12 活动安全复核 公共治理 最小必要 · 显性告知 · 可退出 人工接管 · 事件归档

更新项目、实施门与长期维护

先用可逆样段验证公共价值和运维，再逐级进入空间、结构和永久工程；任何阶段都保留日落与退出。


G0-G4 项目决策门



三期不是工期承诺，而是资料成熟度顺序



维护闭环 · 运营证据反向约束下一轮建设

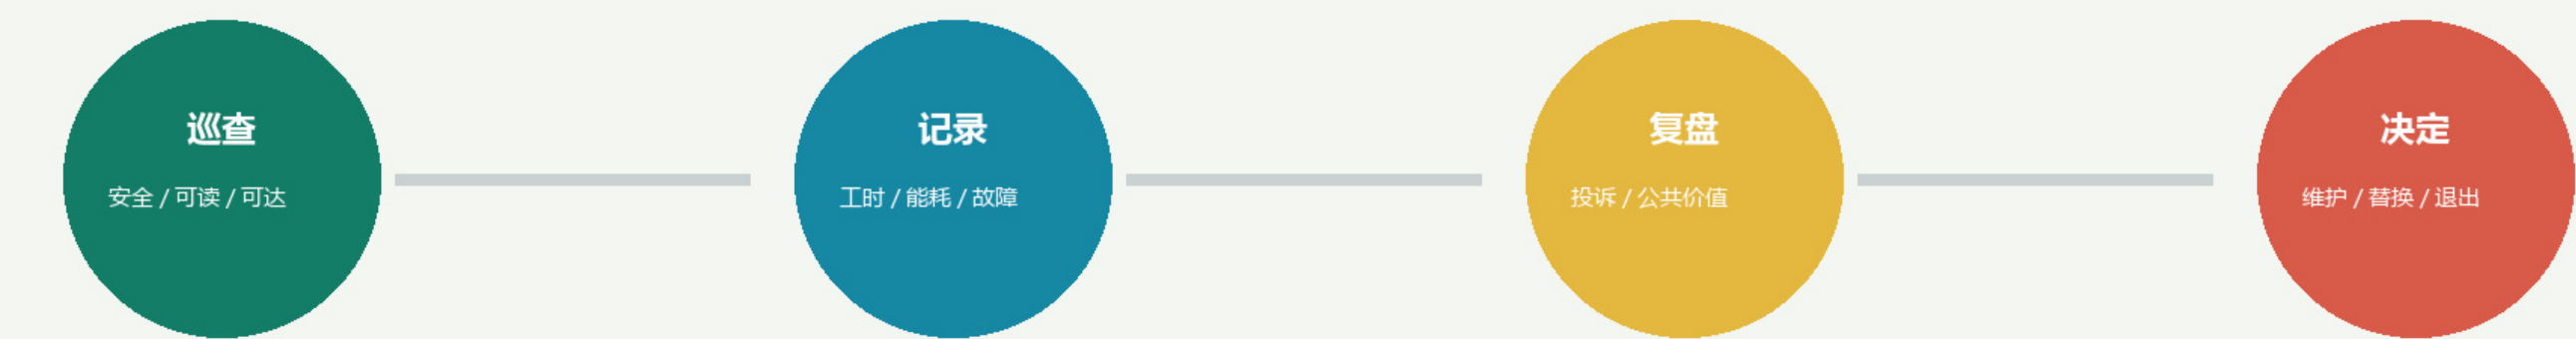

持续依赖临时加固、人工绕行、高频维修或责任主体缺位：停止扩张并重新设计。

指标、风险、合规与待补资料

能从 GeoJSON 复算的给数；容量、净宽、投资、运维费和法定控制保持 UNKNOWN。

05 / 指标复算、工程边界与证据链

V1.2.1

能复算的给数，不能证明的保持 UNKNOWN

新增管理节点来自 GeoJSON；峰值人数、净疏散宽度、建设投资和年运维费等待专业资料，不用精确数字制造确定性。

临时范围 11.41 km² site_boundary.geojson	概念绿地 14.4% green_space.geojson	管理骨架 1 + 5 + 8 constraints.geojson	峰值人数 UNKNOWN 人群/消防/交通/人员配置
净疏散宽度 UNKNOWN 道路红线 + 活动布置 + 无障碍	建设投资 UNKNOWN 工程量 × 基准单价 + 风险	年运维费 UNKNOWN 人员 + 维护 + 能源 + 数据治理	AI 场景 12 constraints.geojson / SC-*

证据链



工程判断边界 3 m 协调网格和约 6 m 概念单跨只用于早期排布；结构构件、基础、风雪、抗震、日照、通风、排水、容量与造价均须专项复核。