

普通线永远保持绿灯

一条公众规则，转化为三处看得懂、用得上、停得下的城市空间



T1

清华园 | 平行遗产月台

遗产解释与智能试验平行布置，普通参观线不被设备截断。



T2

15号线到达口 | 编织知识交叉场

两个智能提案交叉，但公众只进入一条连续、可回退的任务线。



T3

大钟寺 | 单队列三出口扇

一个到达队列分向普通服务、人工复核和可选智能辅助，断电仍可办事。

3

独立场地

5

公众放行锁

48

合成联锁试验

公众承诺

即使 AI 停止，同一公共任务和普通路径仍然成立。


三处真实锚点，不承诺一条仪式性长廊

高德路径快照支持三段各自成立的到达，而非虚构连续体验



一条遗产主脊，三处节点，两翼开放协同

空间结构与提交几何及可复算面积指标保持一致

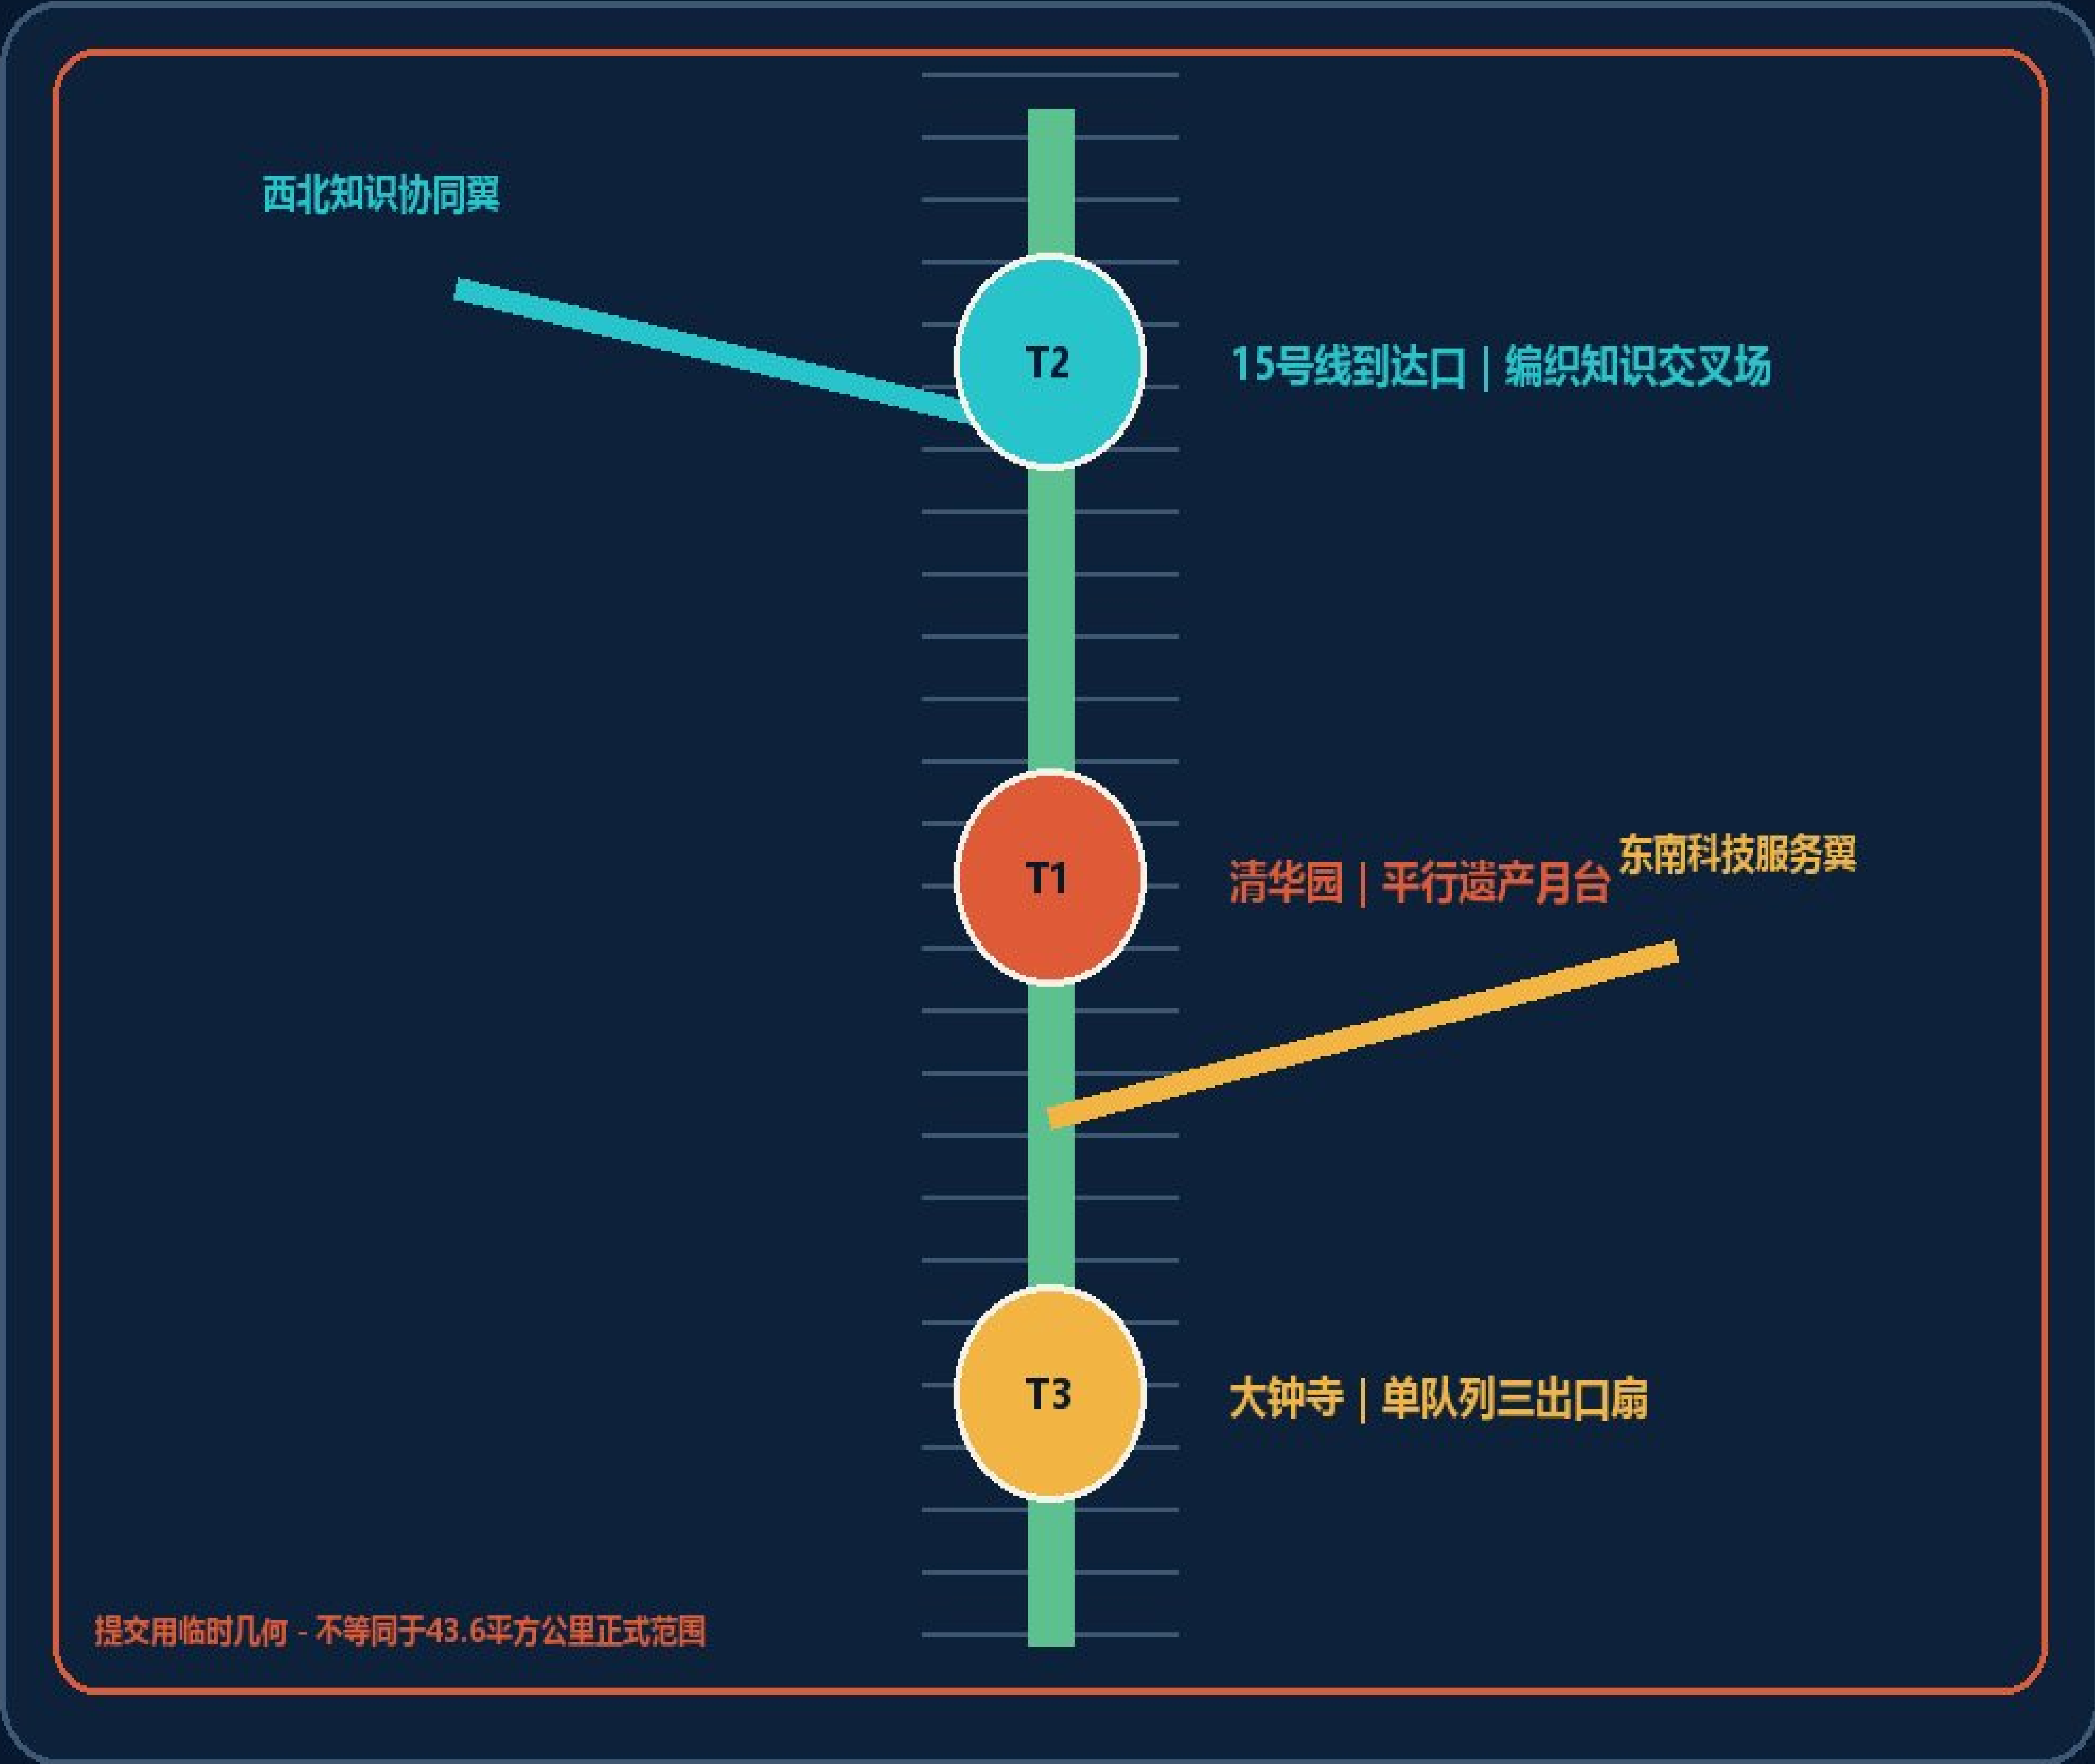

提交几何可复算指标

11.413 km2 提交场地面积	1.409 km2 绿地面积
0.836 km2 公共空间	12.34% 绿地比例
7.33% 公共空间比例	0.311 km2 建筑基底面积

设计关系


- 遗产主脊 = 普通公共连续性
- 三处节点 = 各自成立的公共任务
- 两翼 = 开放创新生态接口
- 正式几何到位后全部重新计算

同一套构件，三种不同平面关系

遗产、知识交叉与日常换乘分别得到不同空间答案

T1

清华园 | 平行遗产月台

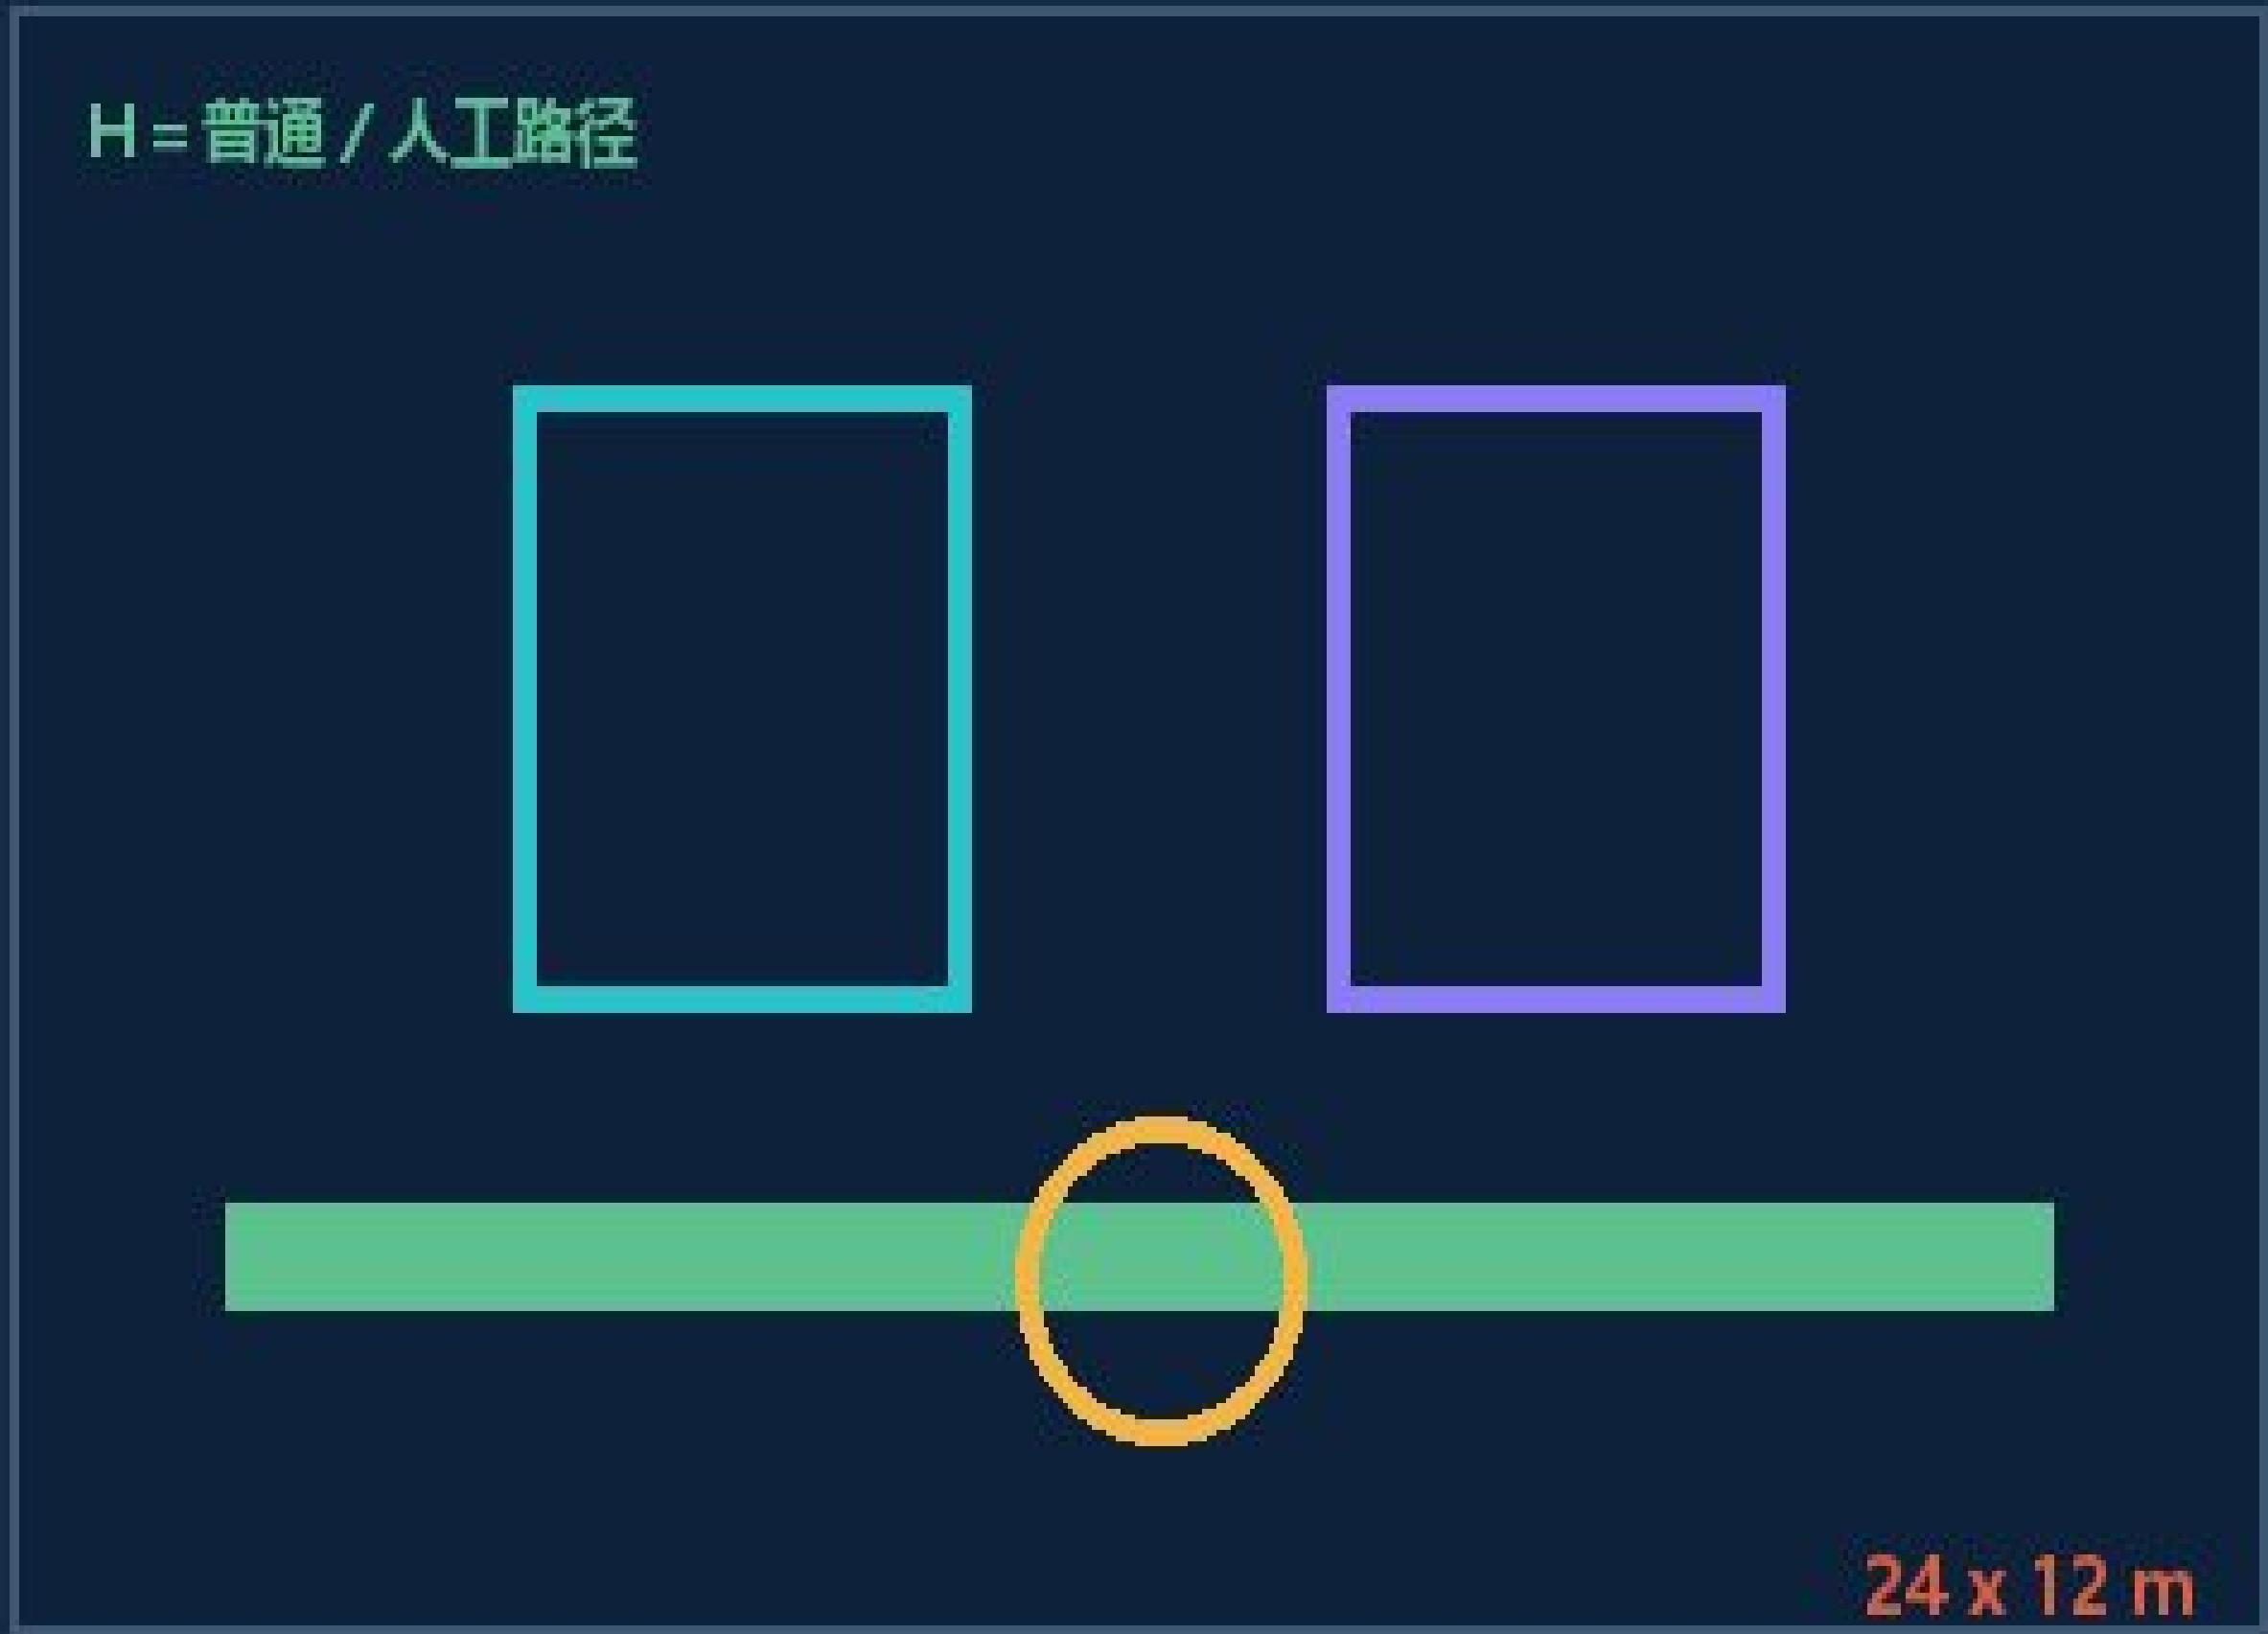


样机控制盒	24 x 12 m
连续净宽	2.4 m
可拆影子位	2 x 3 x 3 m
夏季遮阳代理	67%
冬季无影代理	81%

须在 G0 完成现场复核

T2

15号线到达口 | 编织知识交叉场

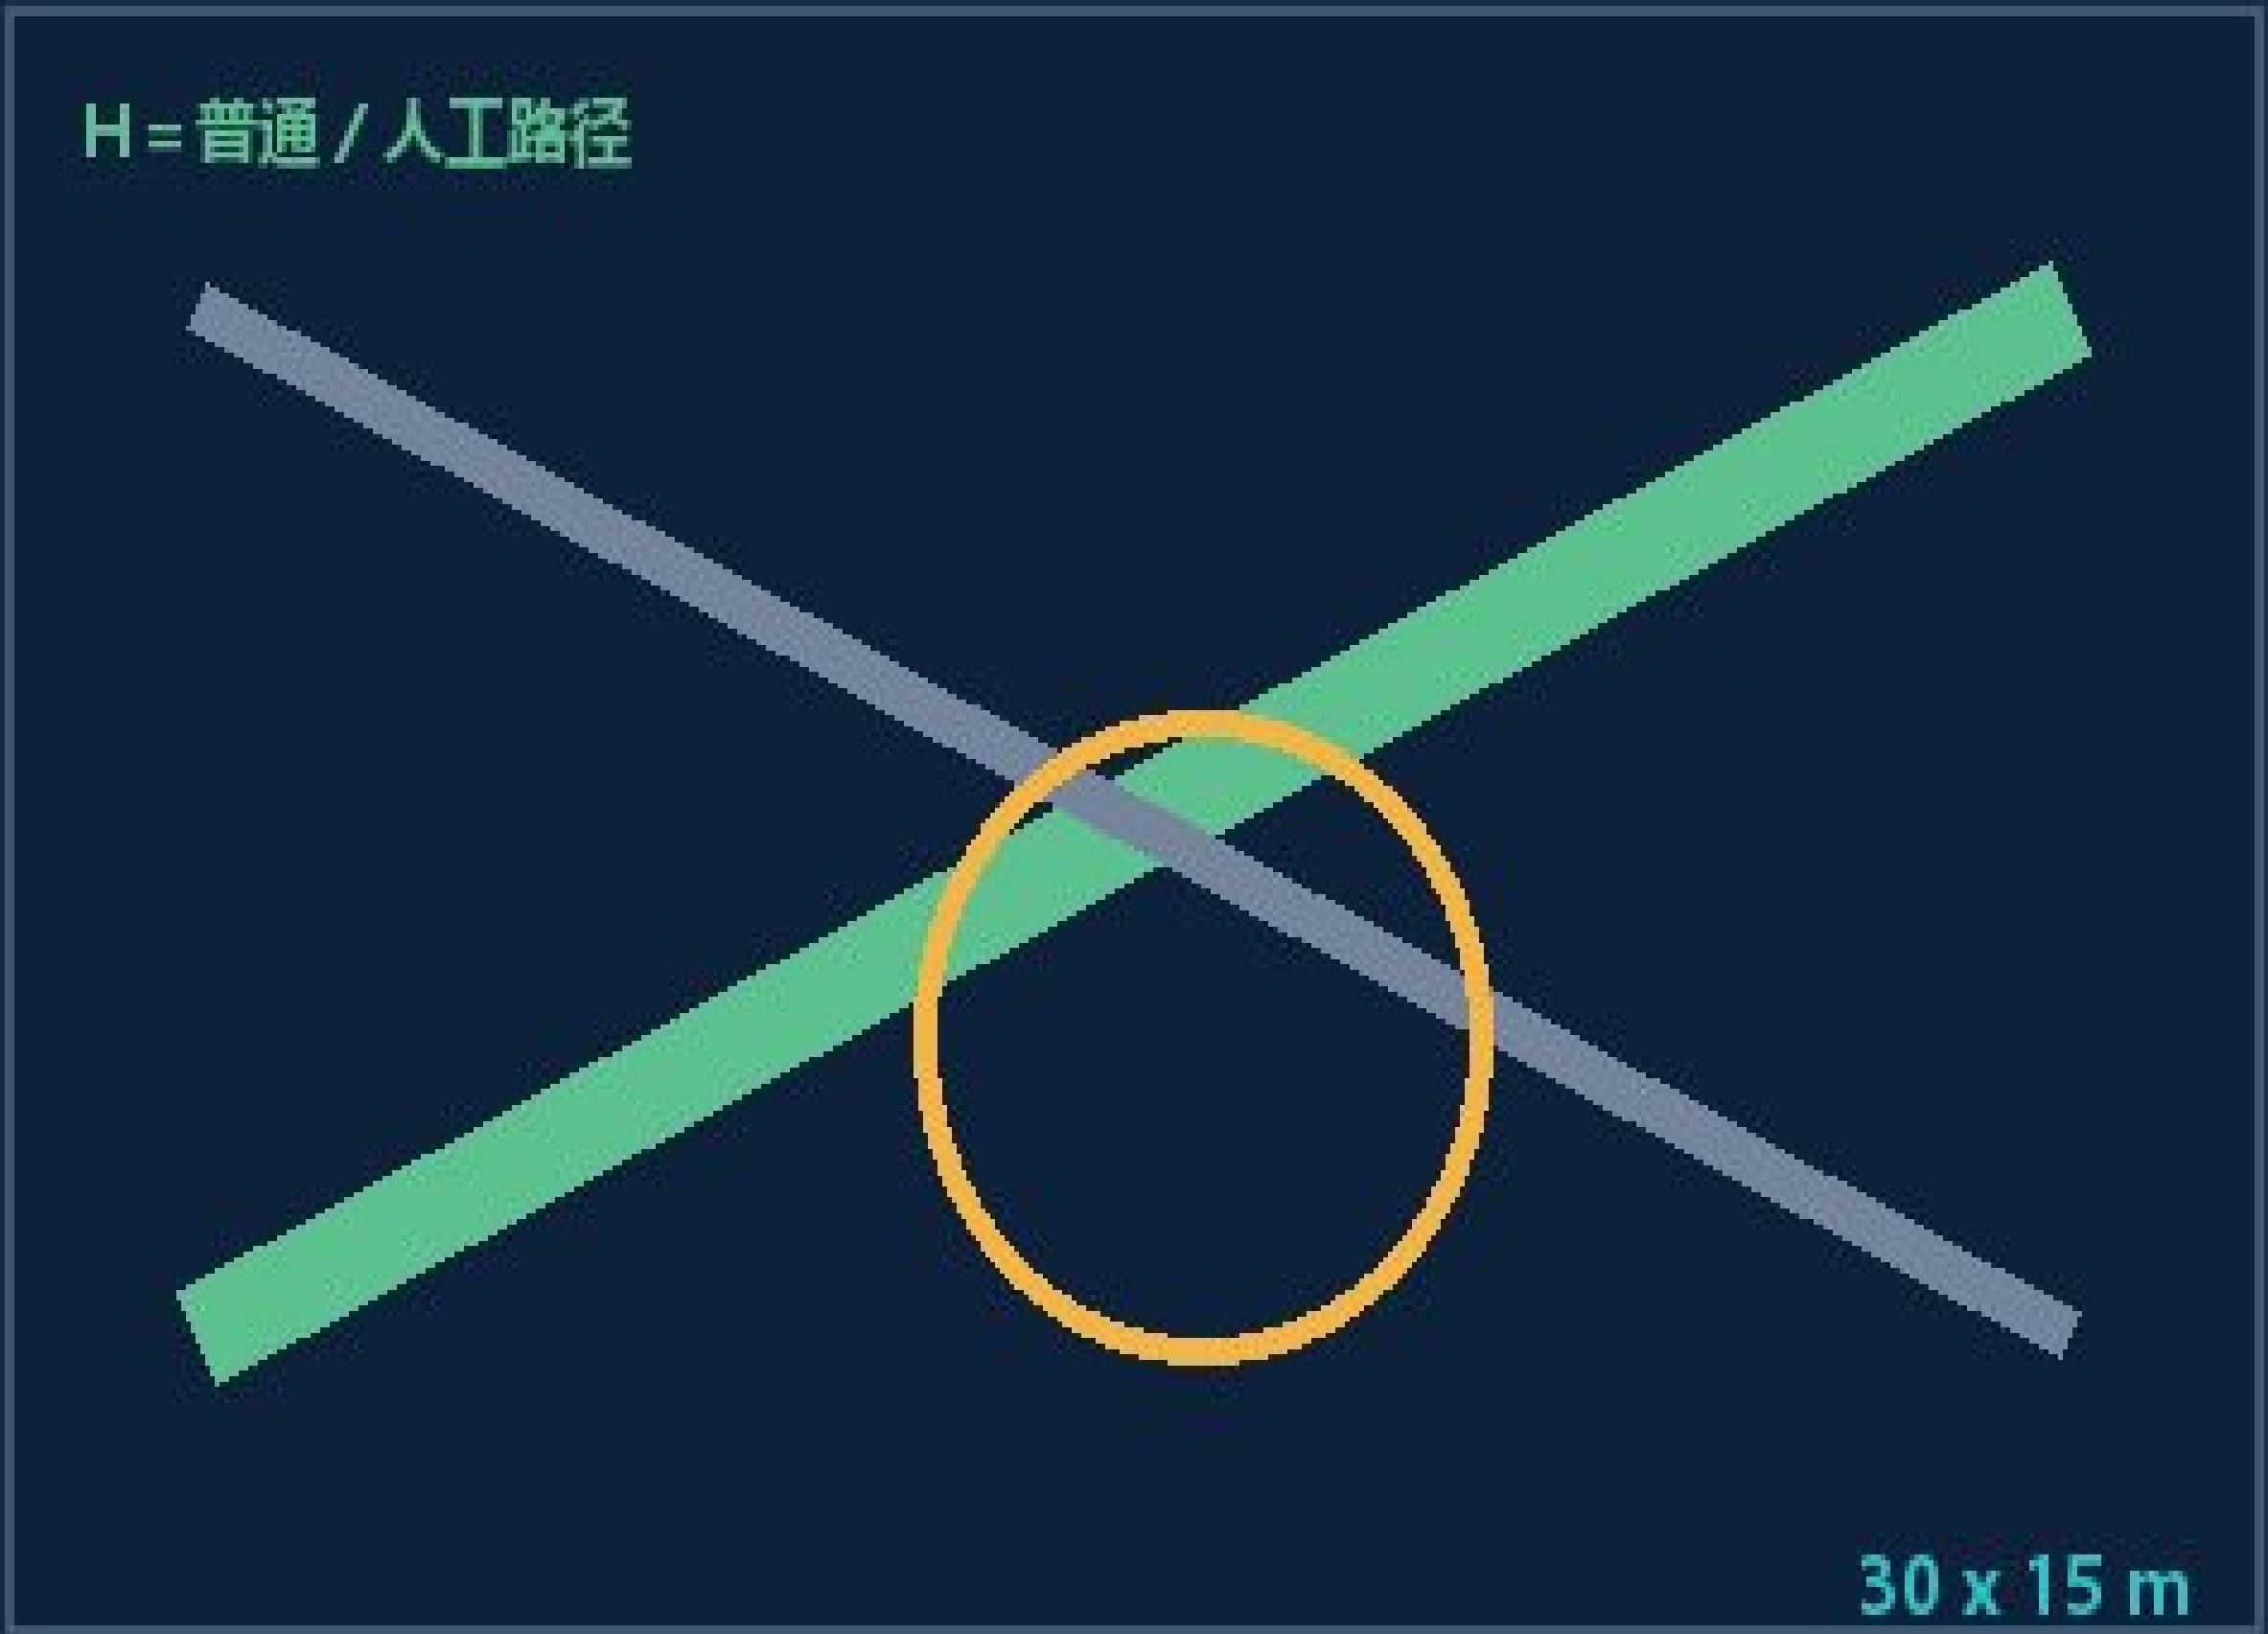


样机控制盒	30 x 15 m
连续净宽	2.2 m
可拆影子位	2 x 3 x 4.5 m
夏季遮阳代理	73%
冬季无影代理	78%

须在 G0 完成现场复核

T3

大钟寺 | 单队列三出口扇

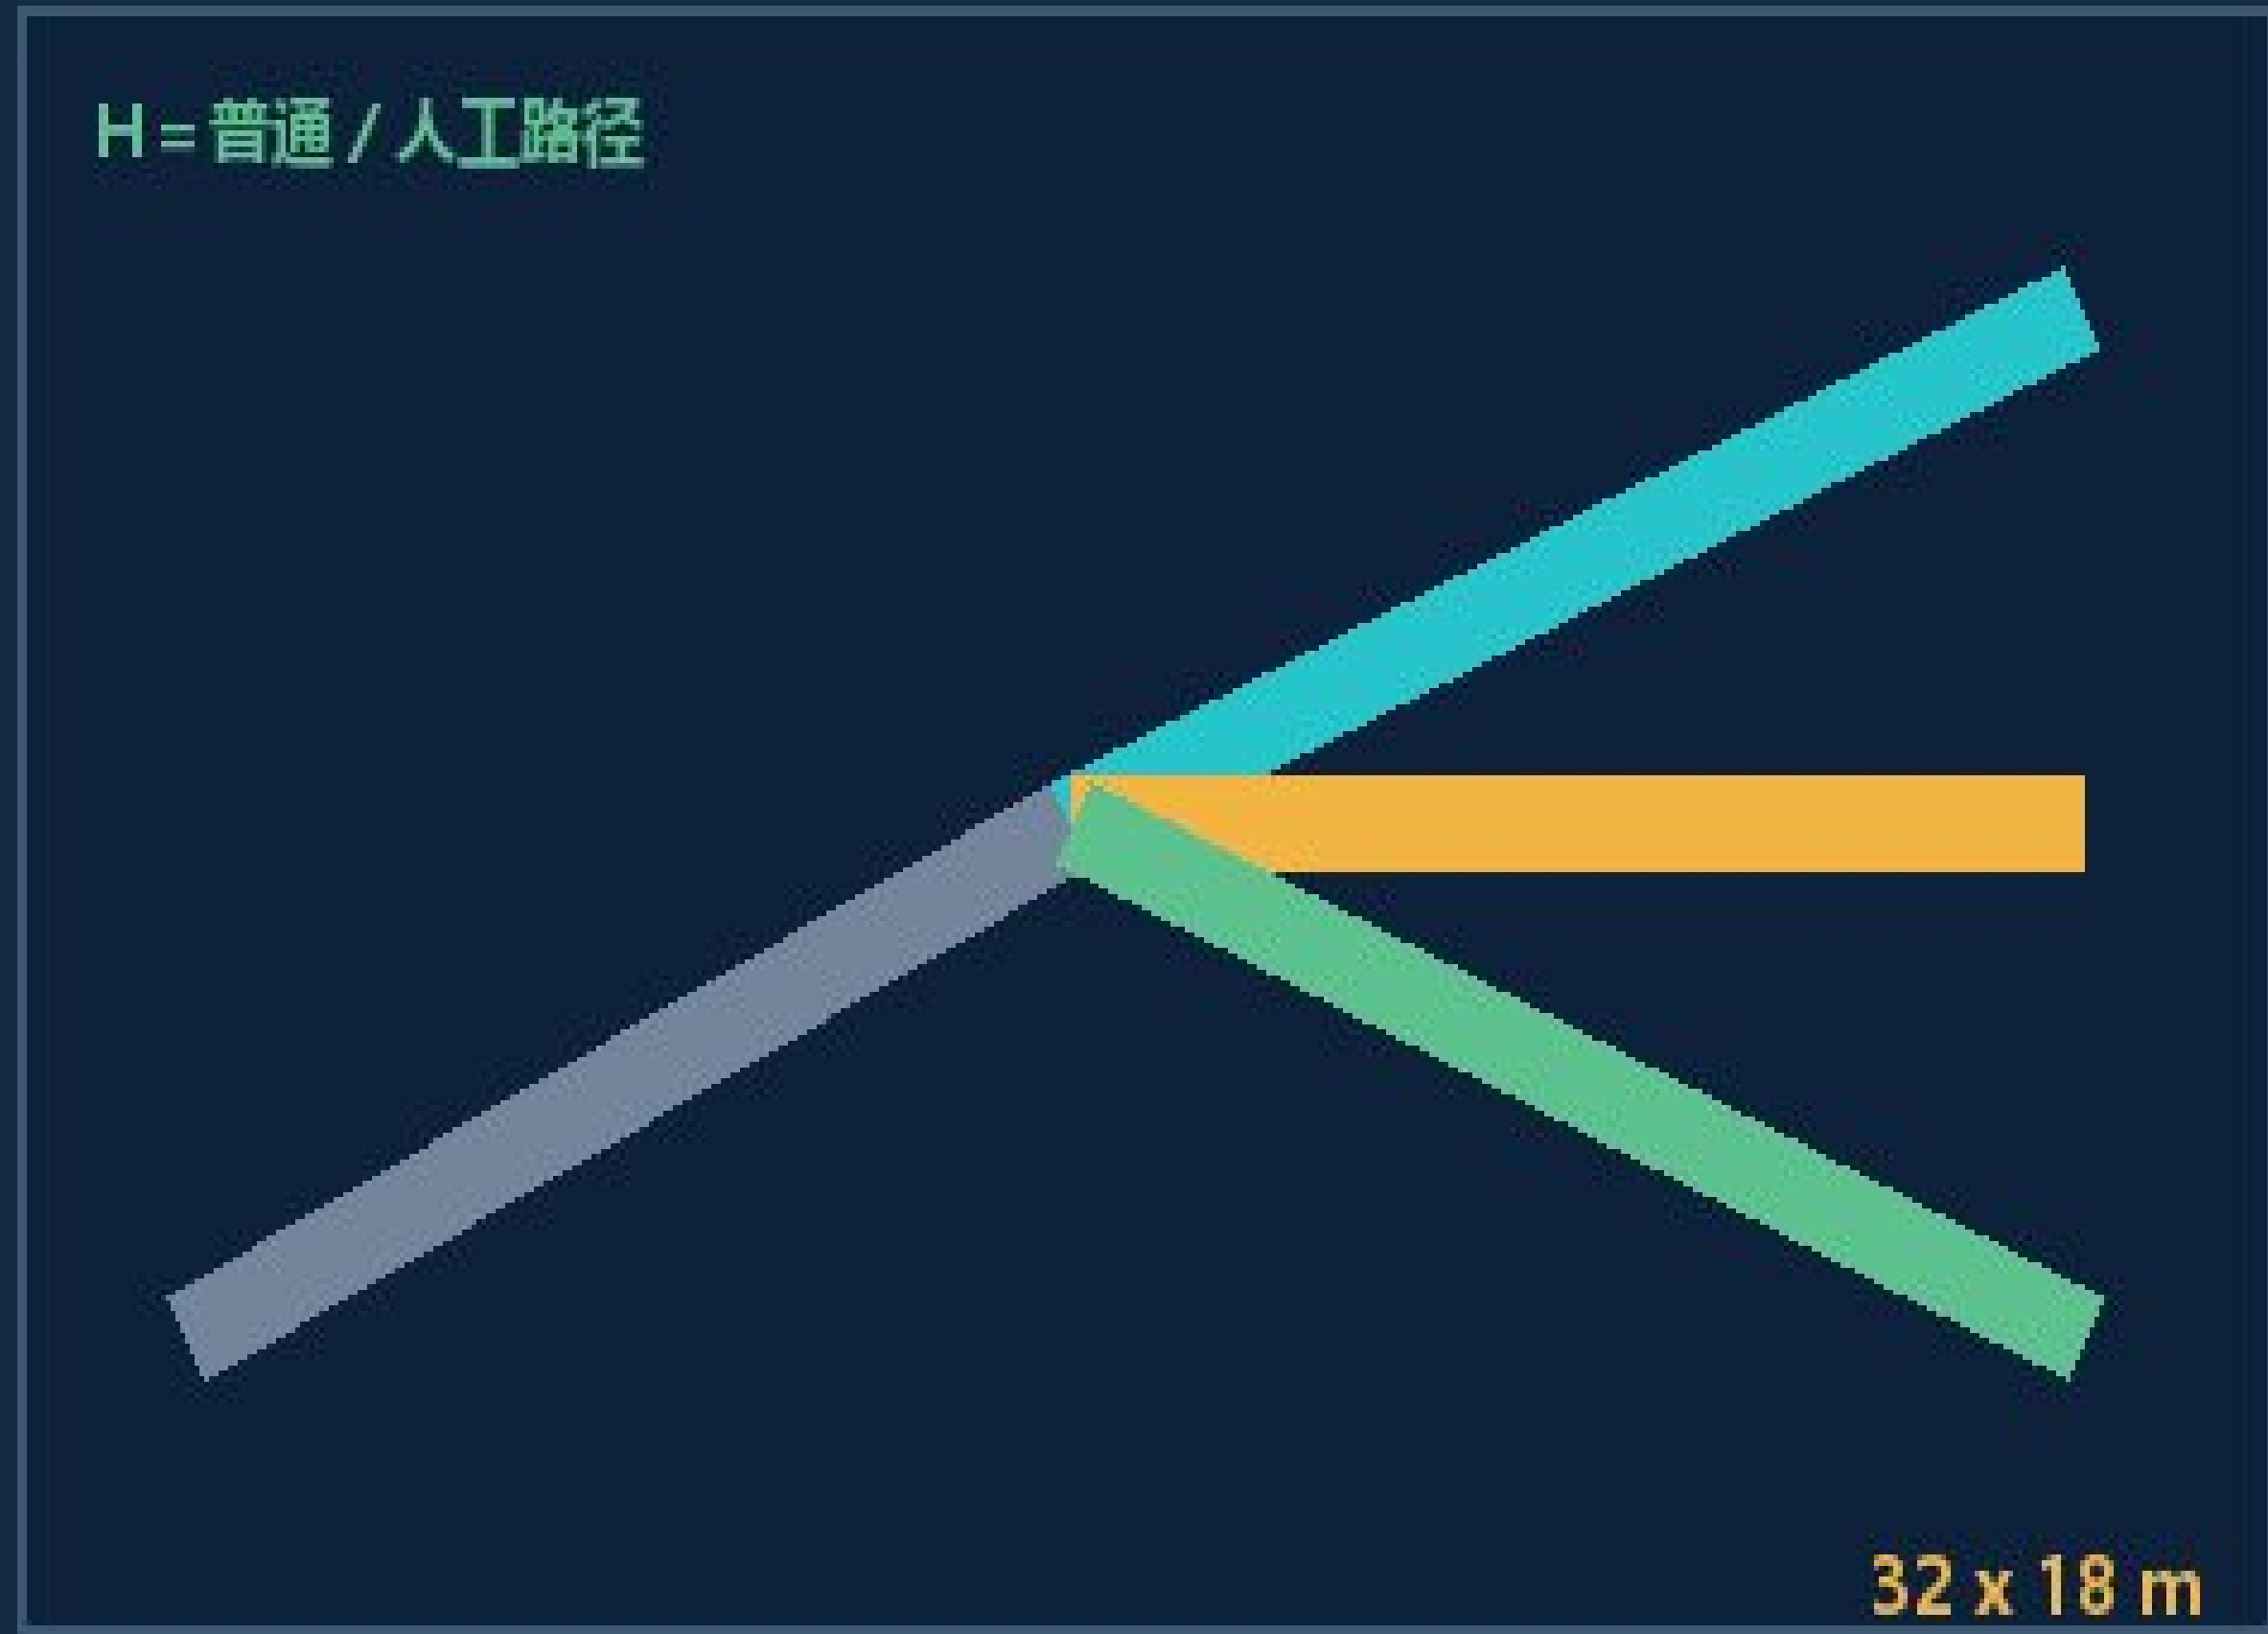

样机控制盒	32 x 18 m
连续净宽	2.4 m
可拆影子位	2 x 3 x 6 m
夏季遮阳代理	70%
冬季无影代理	75%

须在 G0 完成现场复核

清华园 | 平行遗产月台


遗产解释与智能试验平行布置，普通参观线不被设备截断。




概念效果图 - 不作为现状证据

平面关系

H = 普通 / 人工路径

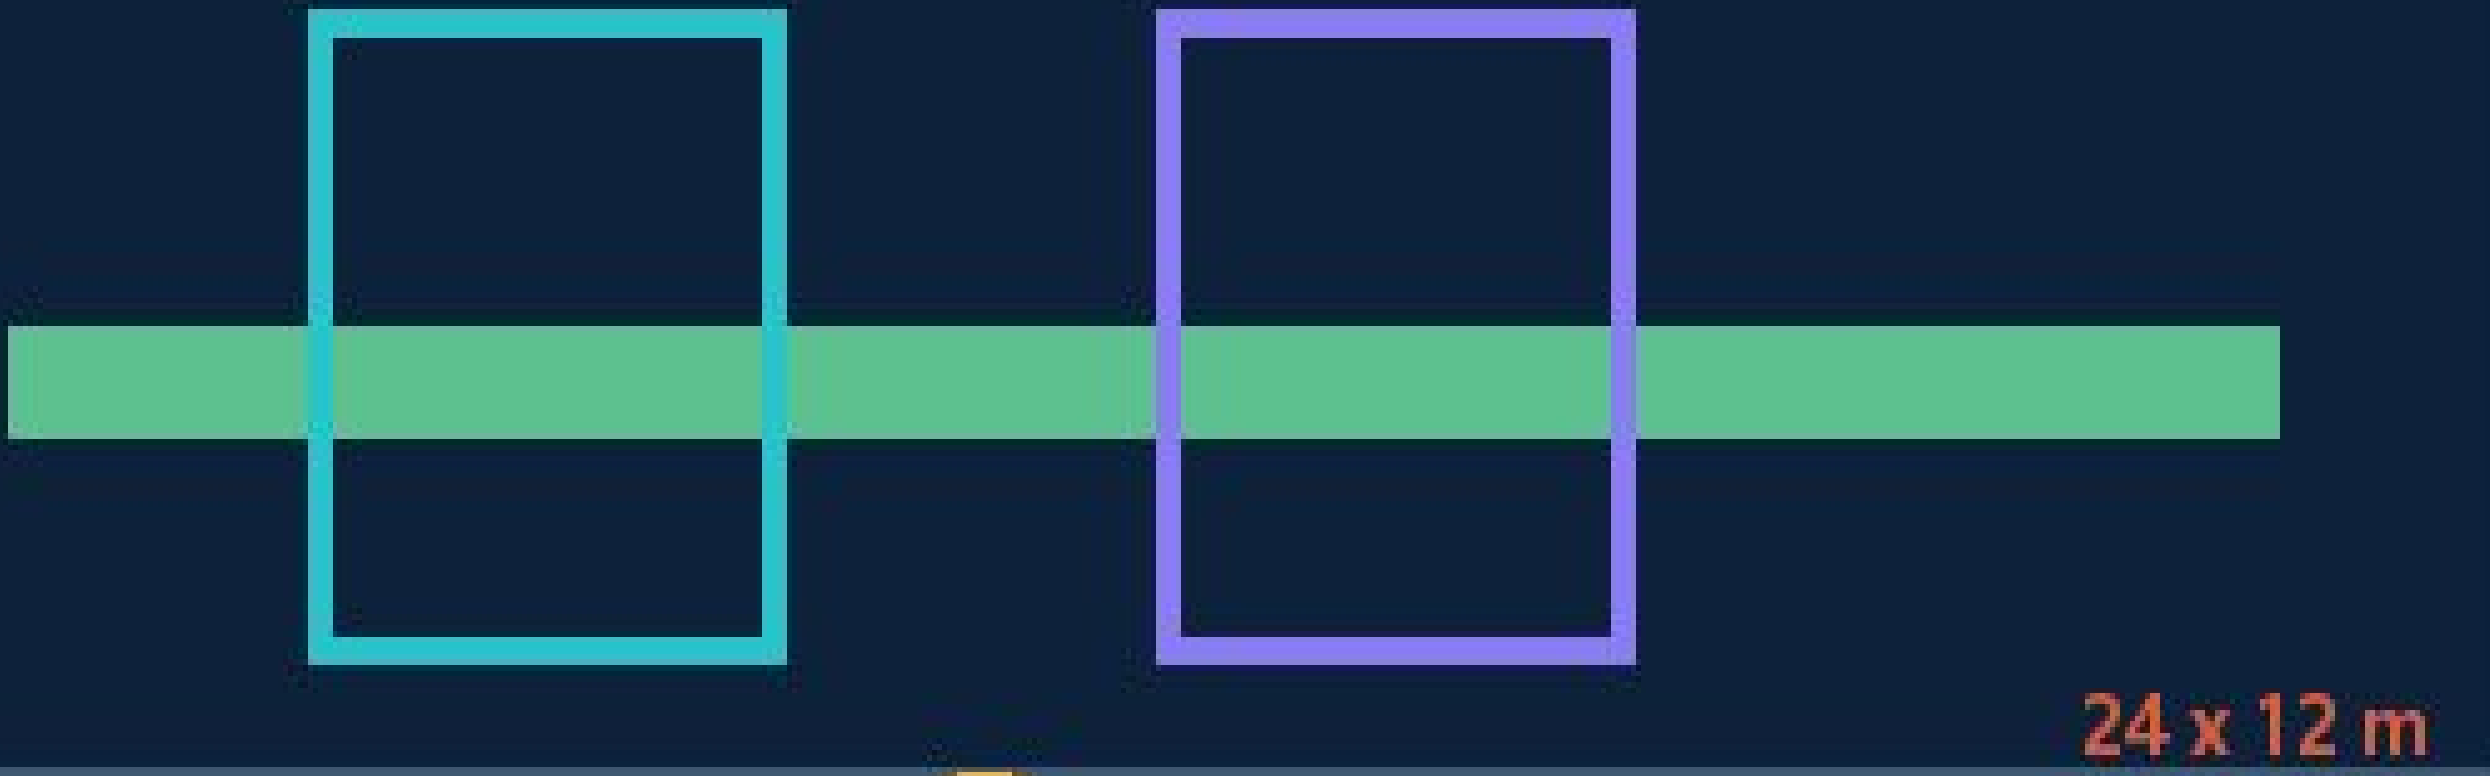

样机剖面

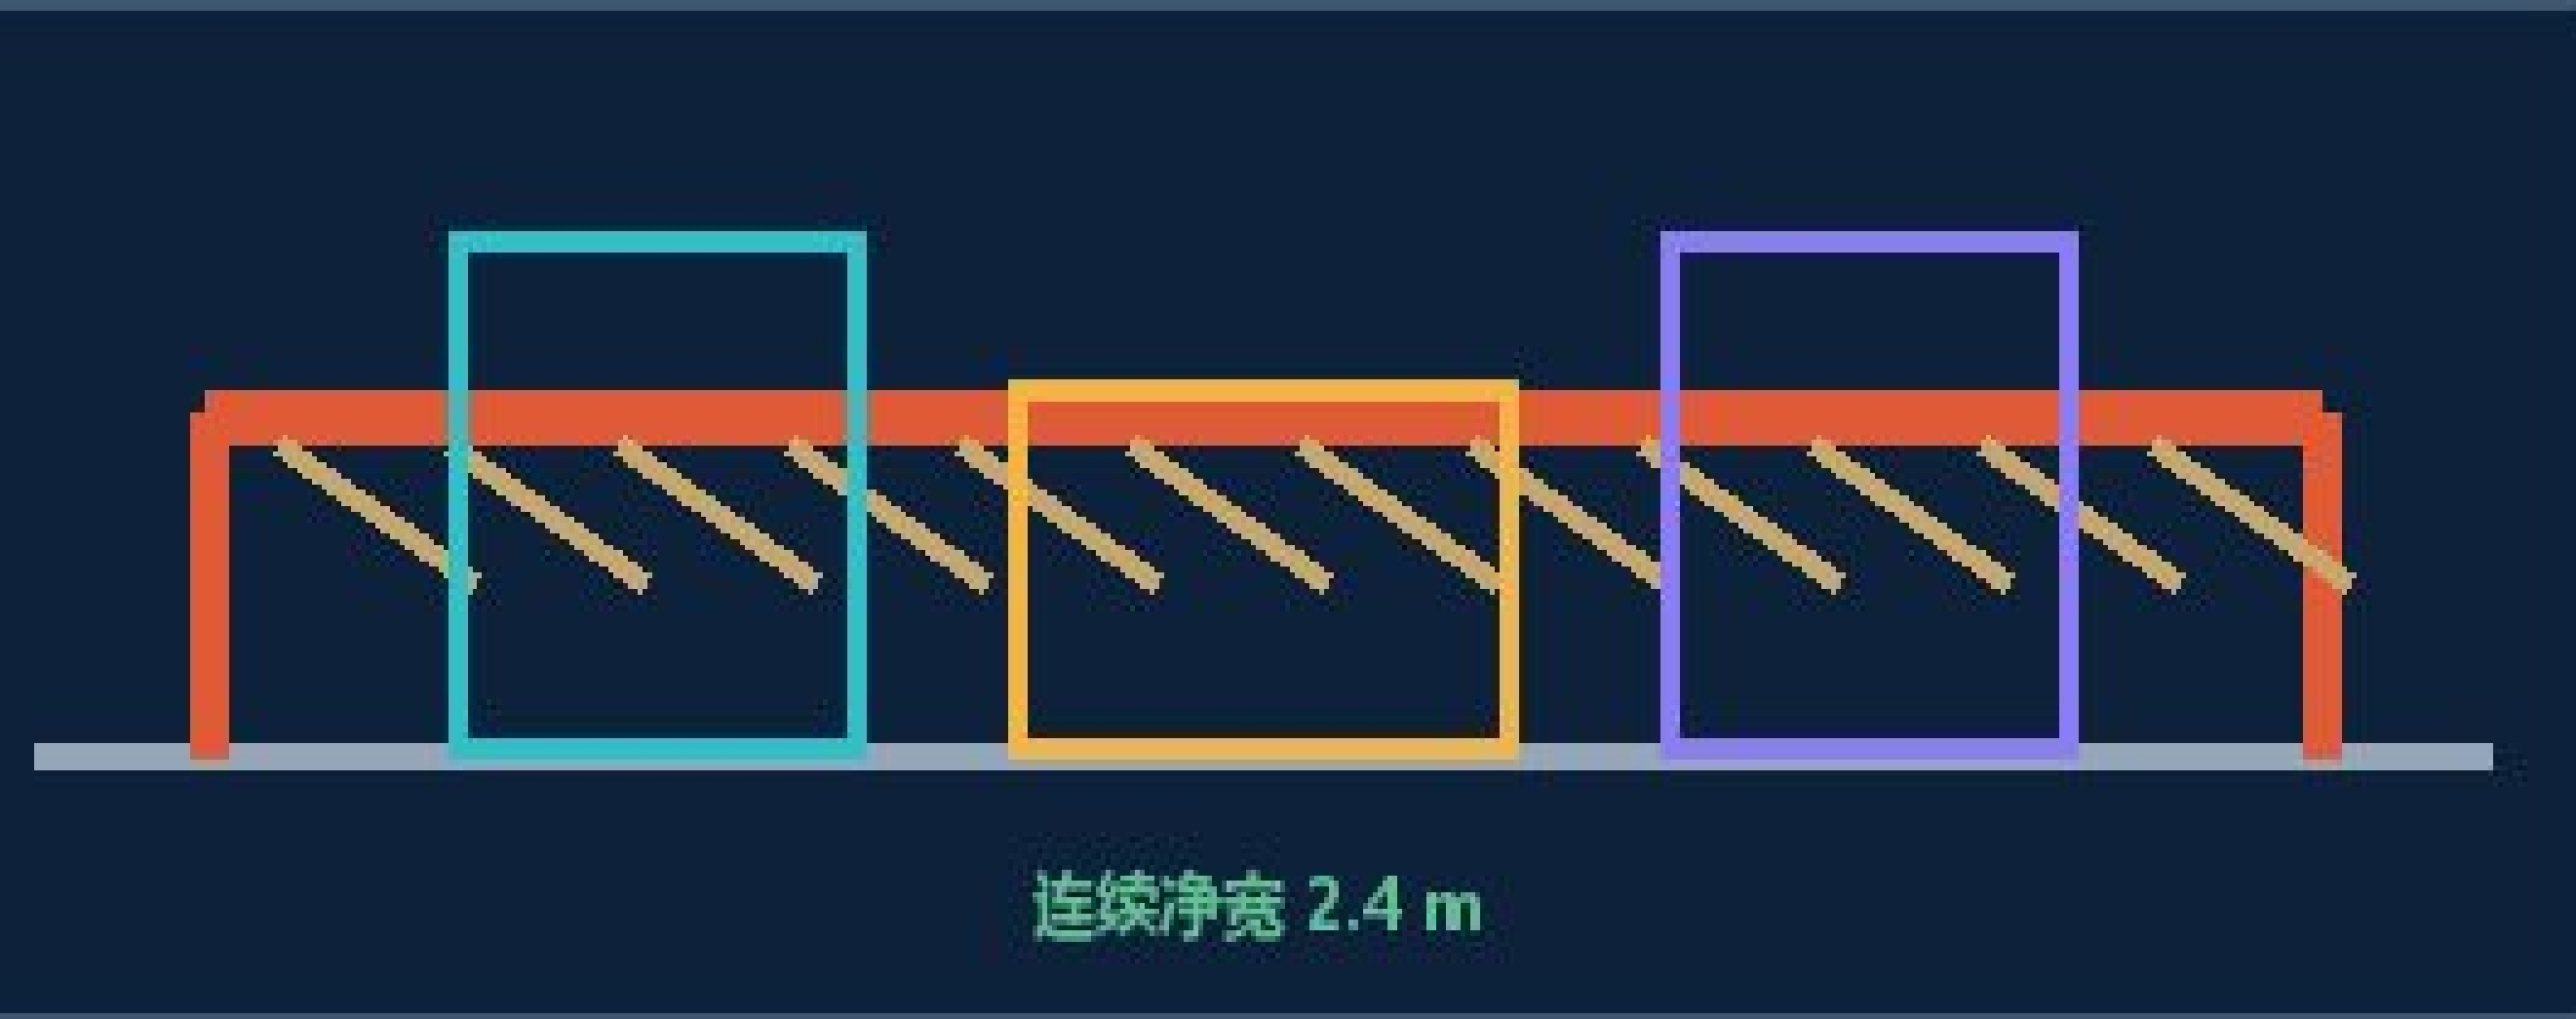

公众任务

纸质导览、人工讲解与可选双智能体比较

控制盒

24 x 12 m

净宽

2.4 m

影子位

2 x 3 x 3 m

回转

1.5 m


15号线到达口 | 编织知识交叉场

两个智能提案交叉，但公众只进入一条连续、可回退的任务线。




概念效果图 - 不作为现状证据

平面关系

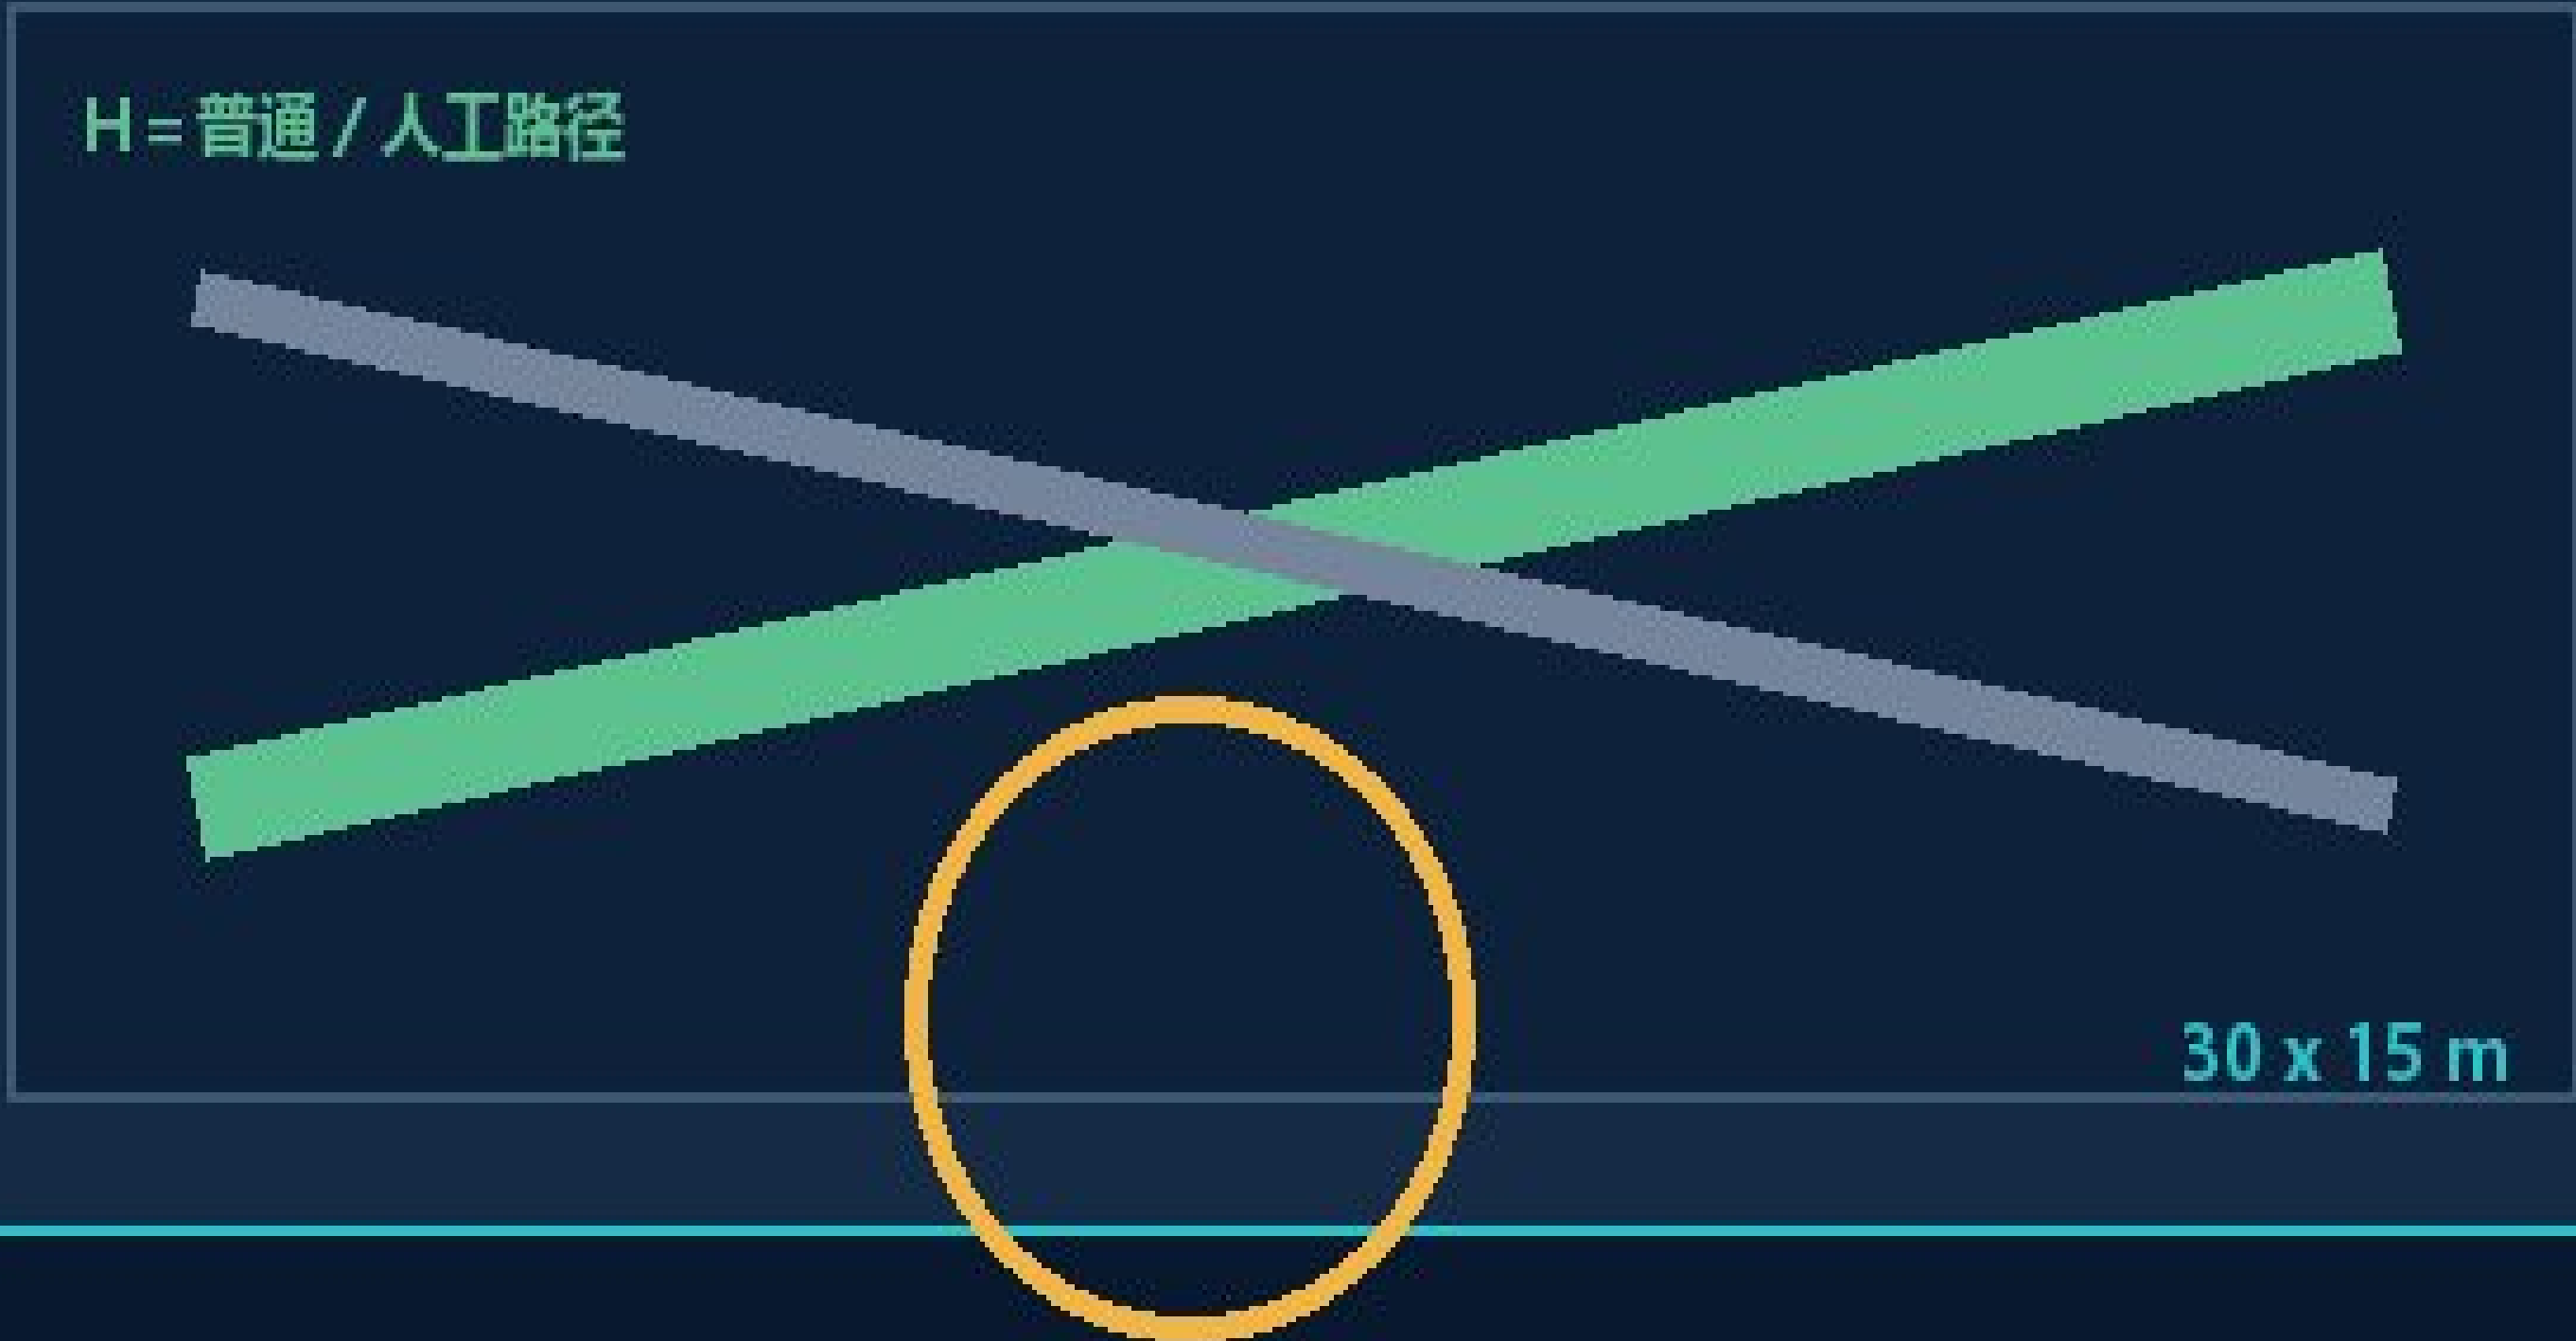

样机剖面

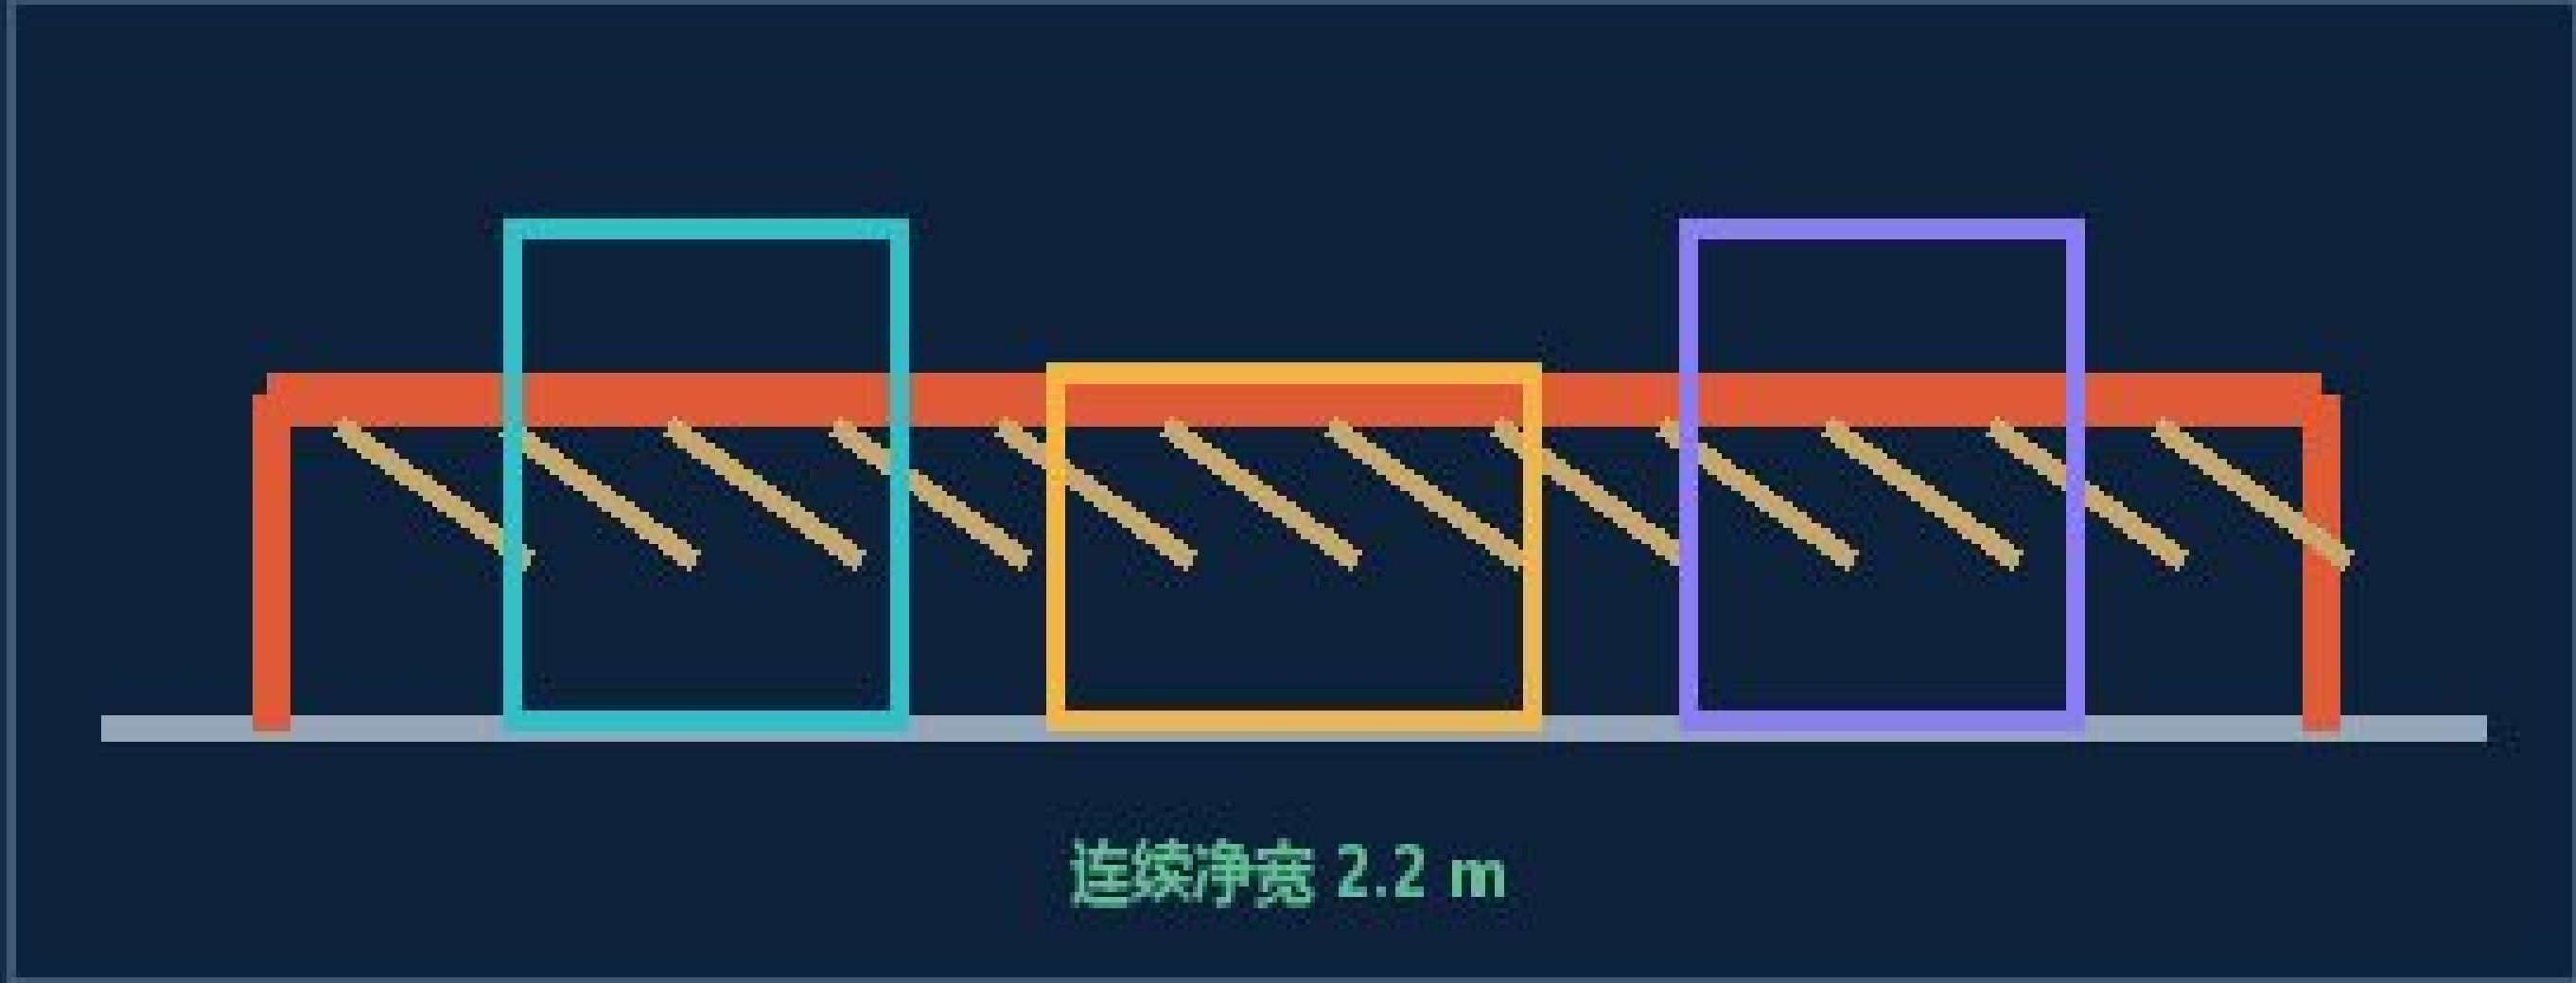

公众任务

高校问题翻译、公开比较与具名人工决定

控制盒

30 x 15 m

净宽

2.2 m

影子位

2 x 3 x 4.5 m

回转


1.5 m

大钟寺 | 单队列三出口扇


一个到达队列分向普通服务、人工复核和可选智能辅助，断电仍可办事。



平面关系

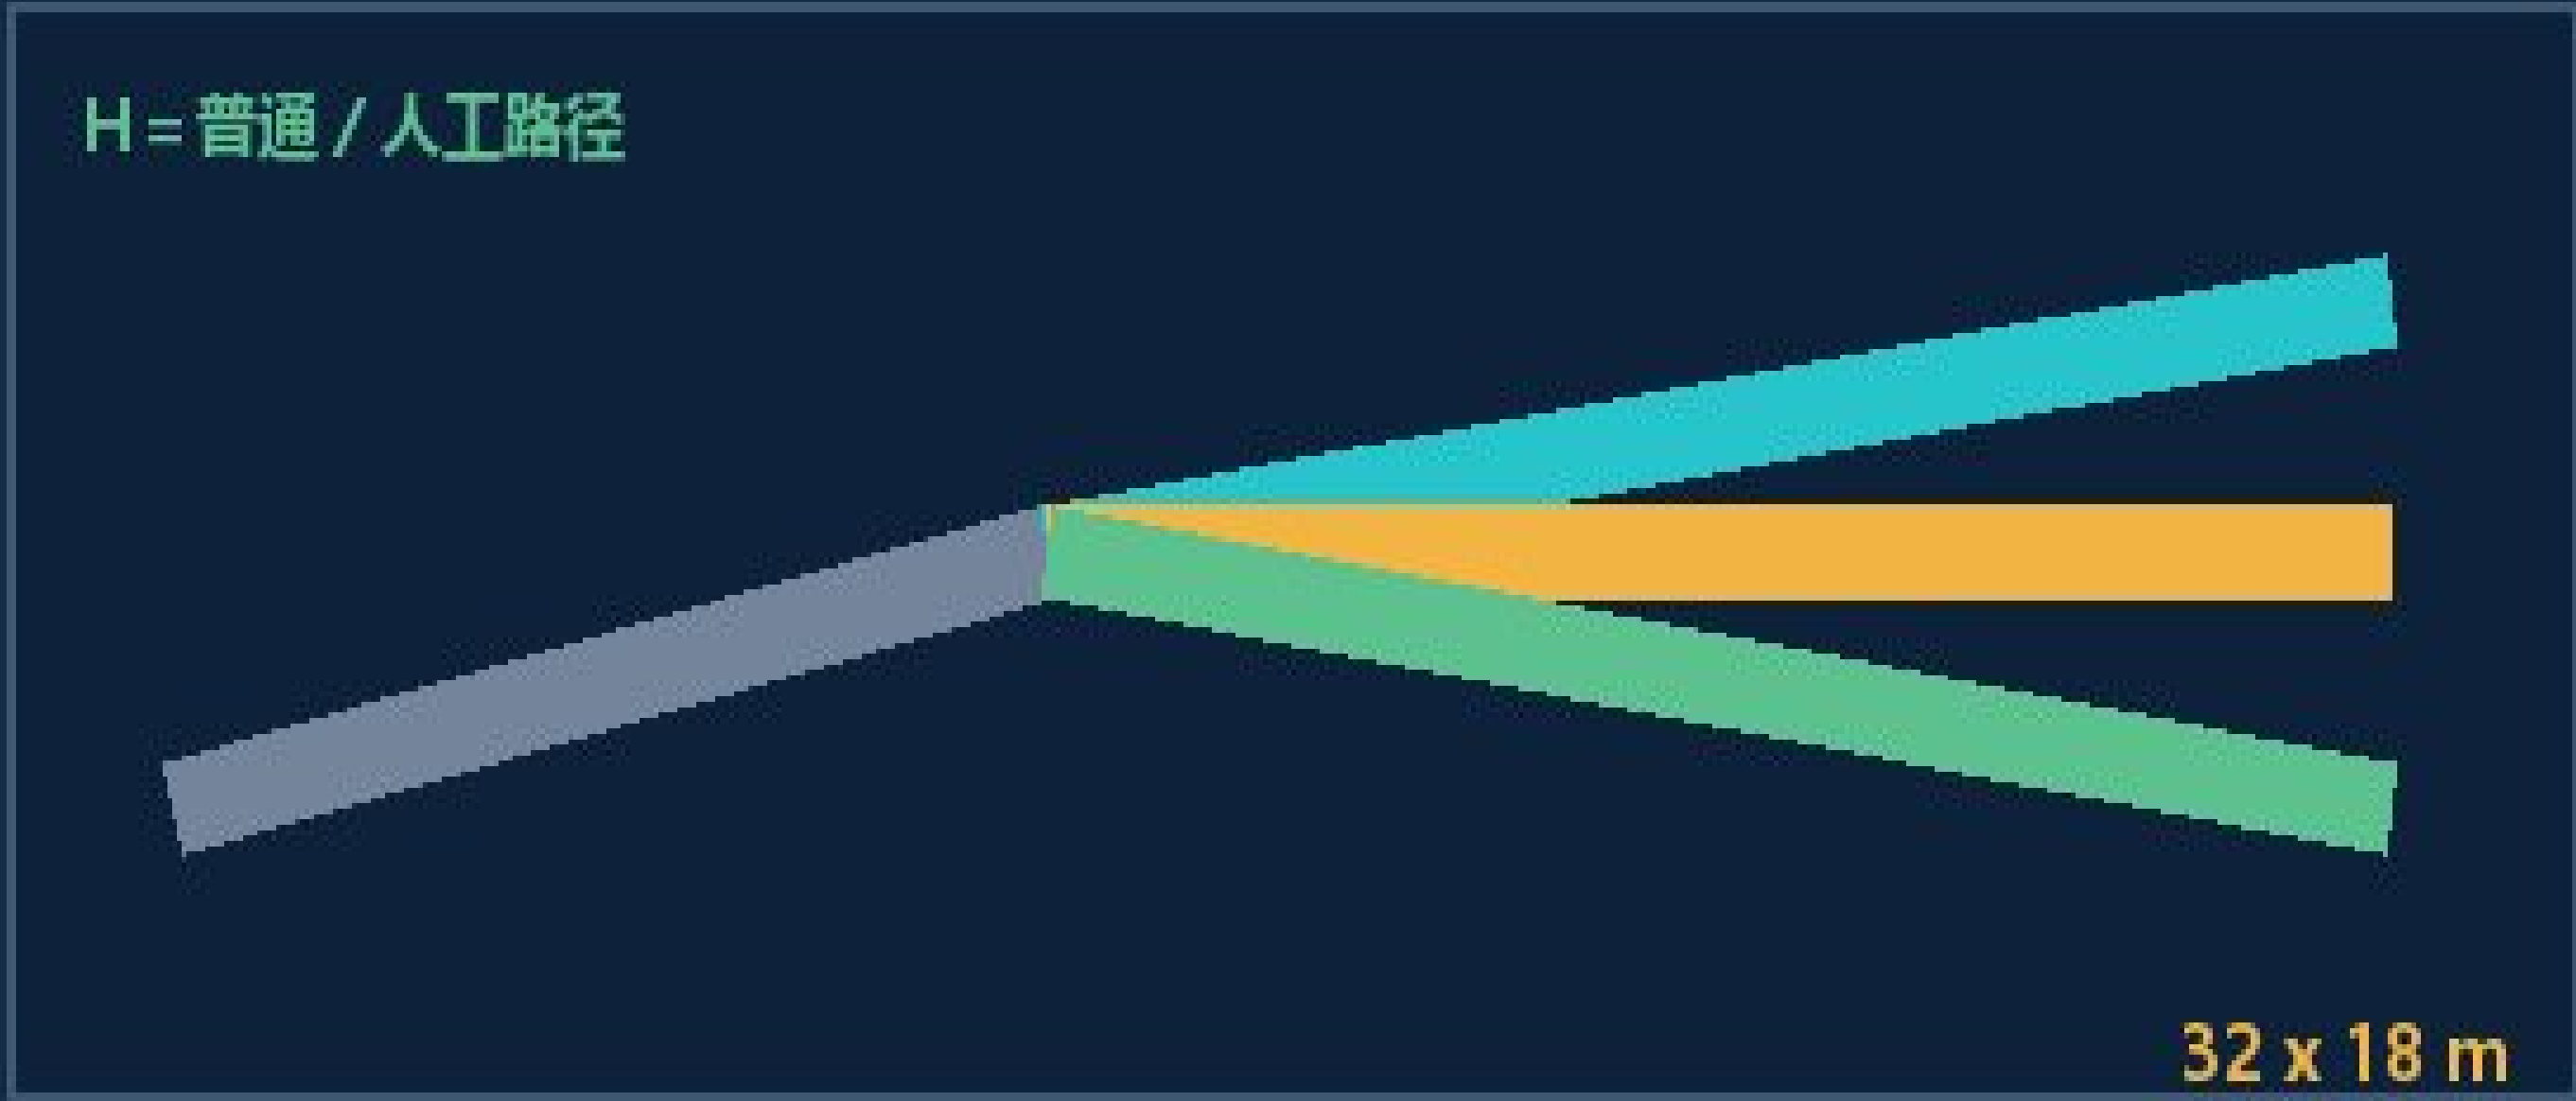

样机剖面

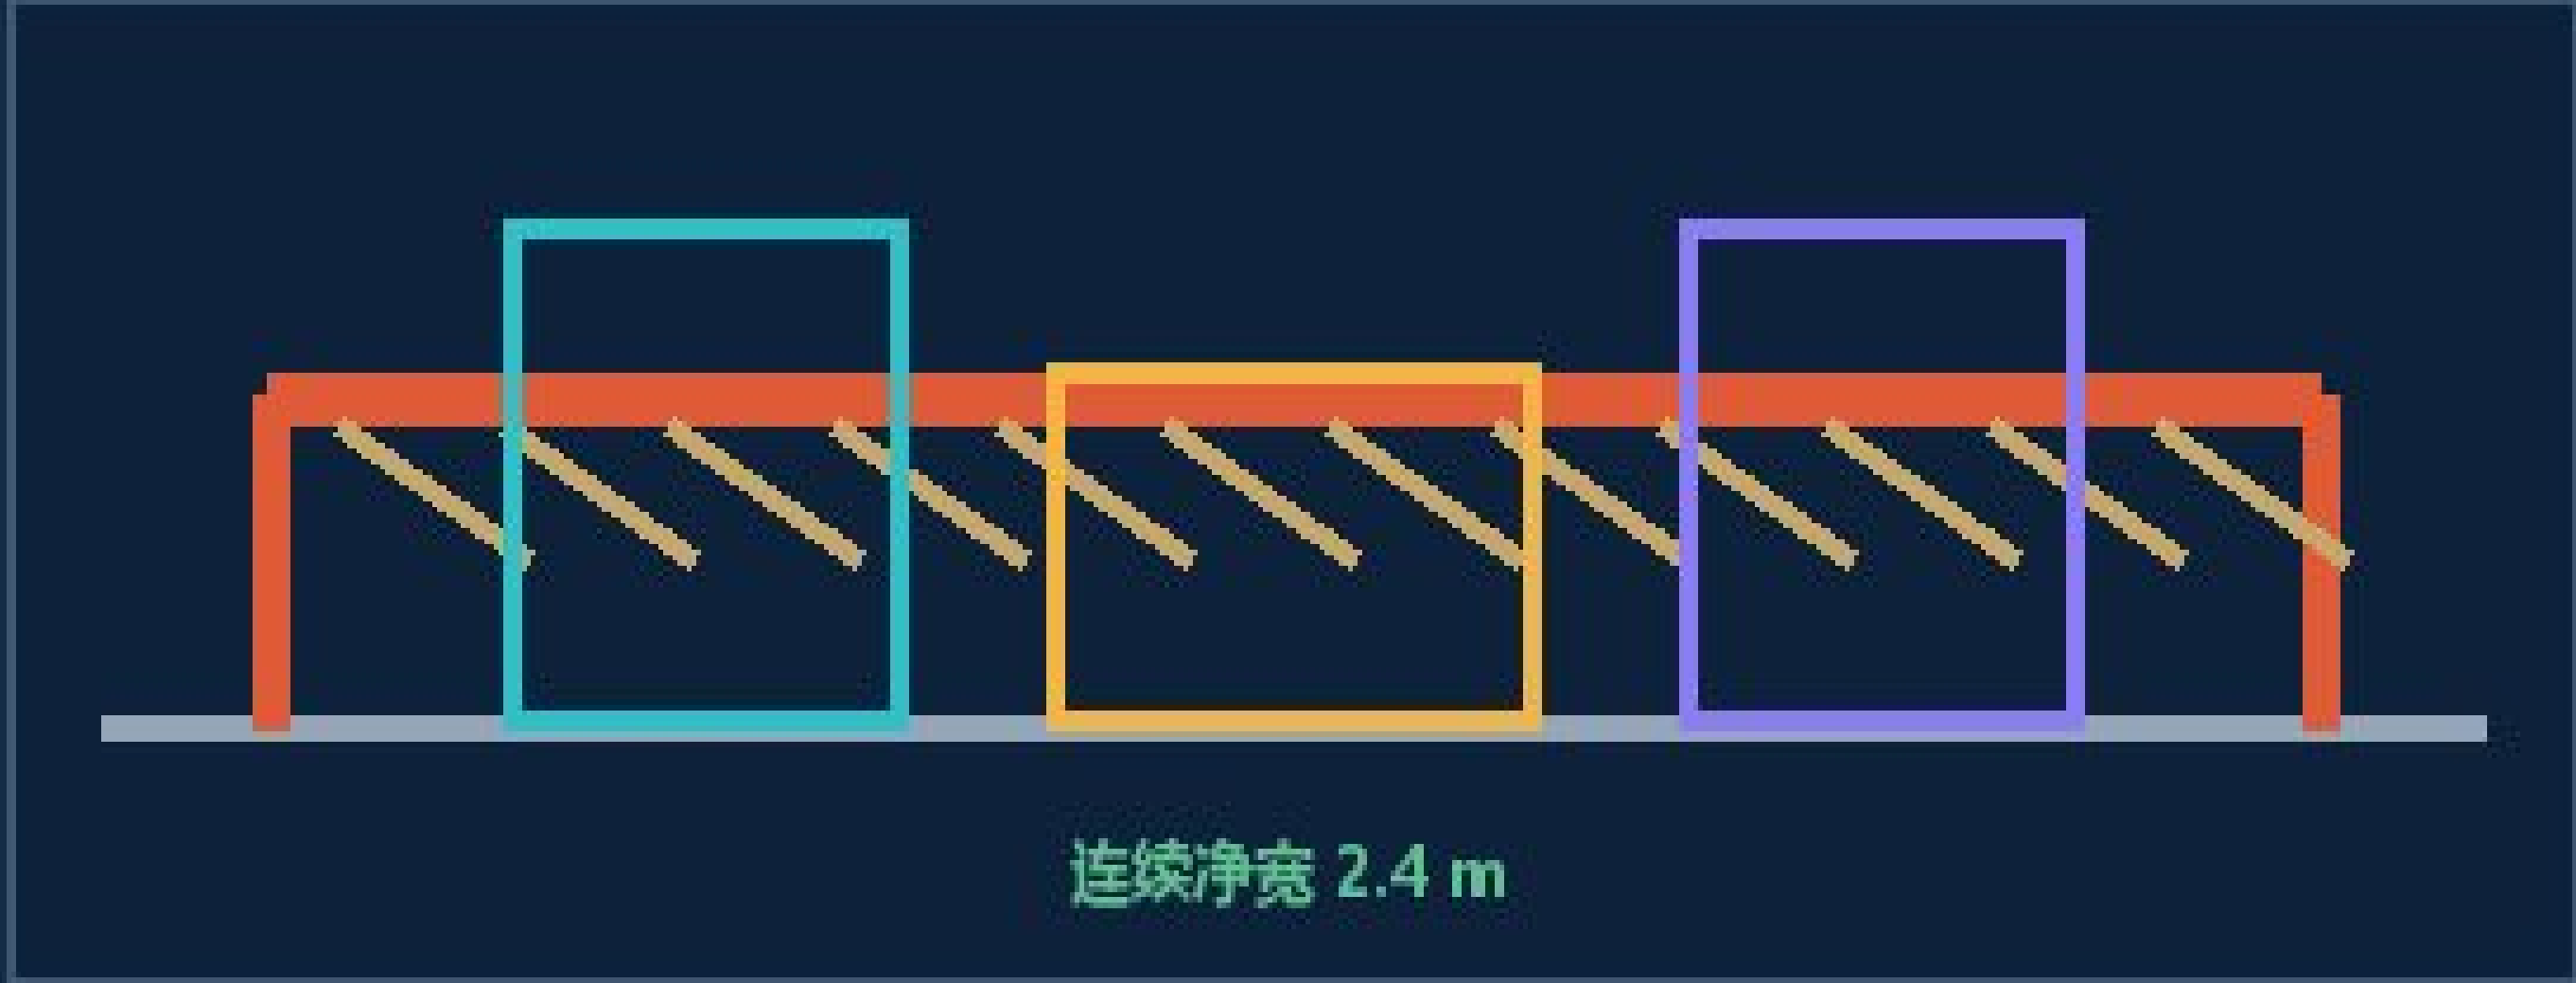

公众任务

日常换乘服务、人工窗口与受限智能咨询

控制盒

32 x 18 m

净宽

2.4 m

影子位


2 x 3 x 6 m

回转

1.5 m

三种到达，同一项拒绝权

每段旅程先由普通 / 人工线完成，再决定是否使用 AI

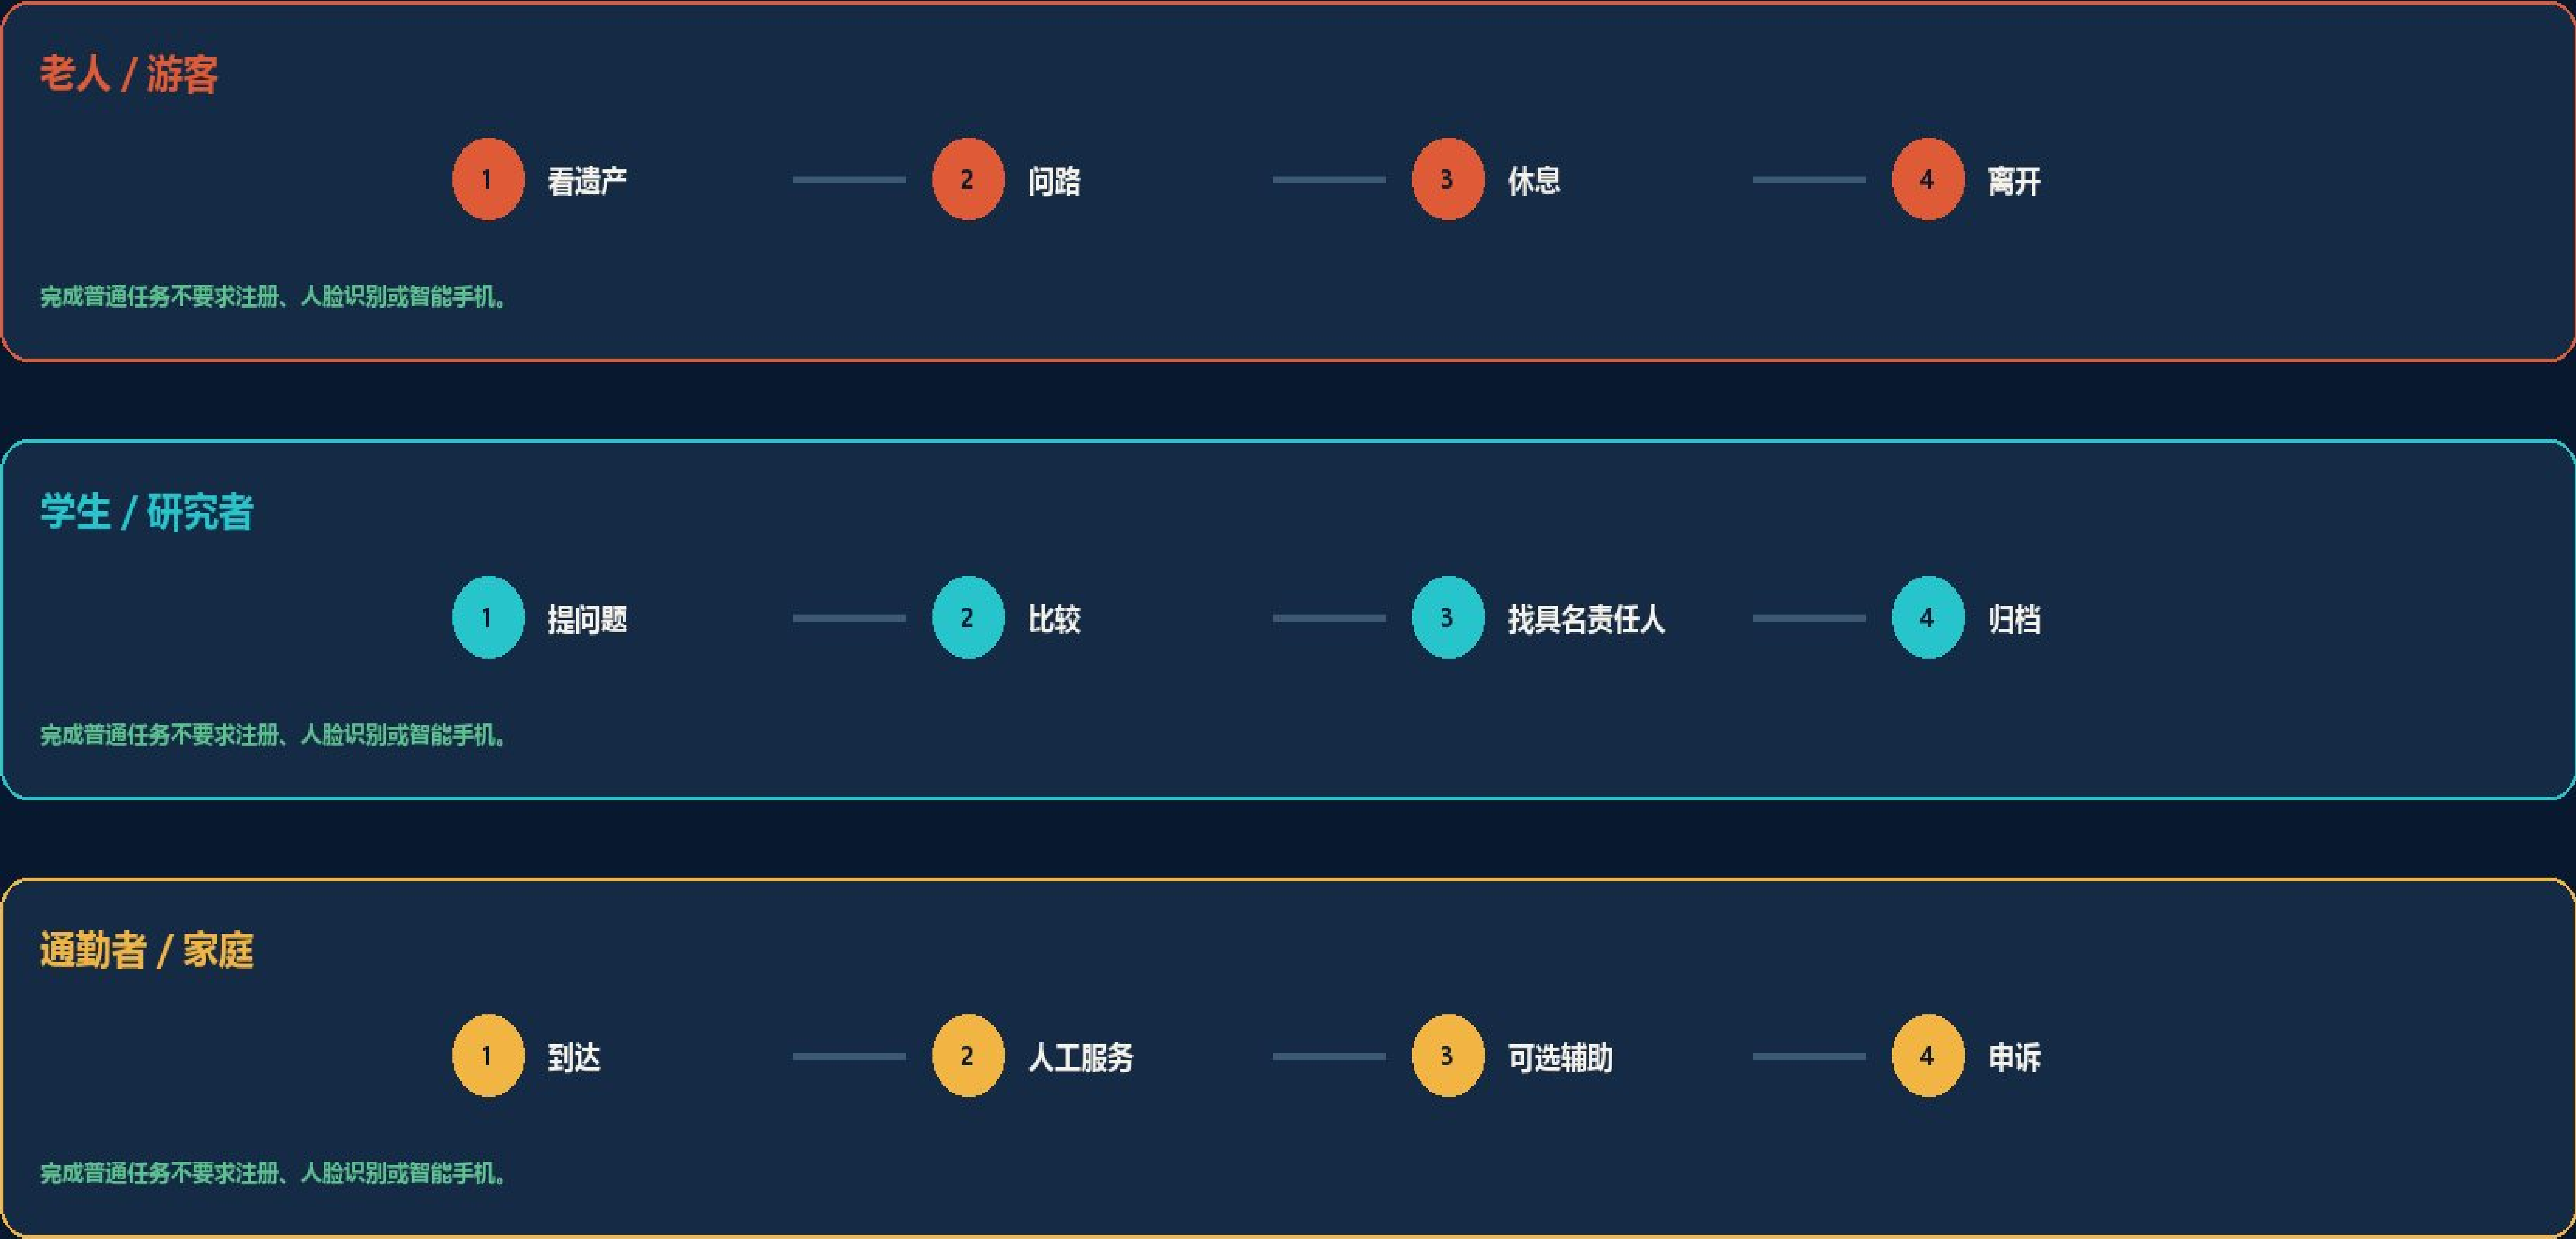

五道放行锁 + 无障碍代理值

L1 公共基线

L2 具名人工

L3 权利边界

L4 证据可读

L5 恢复就绪

最小净宽2.2米 | 回转空间1.5米 | 夏季遮阳代理最低67% | 仍须现场无障碍审查

先建普通服务，再开放智能影子

三阶段同时绑定范围、责任人、成本区间、审批与停止条件

P0 / 0 - 100天		P1 / 4 - 12个月		P2 / 13 - 36个月	
一个可拆影子位 + 人工台		三处独立场地试点		仅复制已验证构件	
概念成本区间	0.8-1.5M CNY	概念成本区间	4-8M CNY total	概念成本区间	project-based
责任主体	区级统筹 + 场地运营方	责任主体	场地业主 + 专业设计团队	责任主体	联盟秘书处 + 第三方评估
审批前置	文保 / 权属 / 消防 / 无障碍	审批前置	文保 / 权属 / 消防 / 无障碍	审批前置	文保 / 权属 / 消防 / 无障碍
运维	人工值守 + 每周巡检	运维	人工值守 + 每周巡检	运维	人工值守 + 每周巡检
停止	堵路 / 无人负责 / 申诉失效	停止	堵路 / 无人负责 / 申诉失效	停止	堵路 / 无人负责 / 申诉失效
策划级区间，不是采购报价		策划级区间，不是采购报价		策划级区间，不是采购报价	

继续 / 停止合同

普通路径持续可用

具名责任人在场

申诉按时答复

撤场后恢复场地

任一条件失败，影子位回到 HOLD；普通与人工服务继续。

证据支持判断，但不替代判断

哪些已计算、哪些仍临时、哪些必须由专家继续判断

已知 / 可复算

66项指标；48次试验；24/24越界被拦截

3
场地

5
锁

12
场景

48
试验

临时 / 待复核

三处粗略重点区；遮阴代理；策划成本区间

○ 不是正式红线

○ 不是现场绩效

○ 不是安全认证

专业深化

测绘、权属、文保、消防、无障碍、采购

○ 确认尺寸

○ 确认审批

○ 确认运维预算

专家阅读路径

1 风险

2 证据

3 场地

4 实施

5 判断


概念效果图解释空间氛围；GeoJSON、指标、矩阵与现场复核仍是证据依据。

概念设计 | 临时几何 | 实施前须现场及专业复核


JING-ZHANG CIVIC INTERLOCKING / V10

空间靠运营成为公共制度

年度活动、公共记忆与复盘，让创新带在建设后持续生长

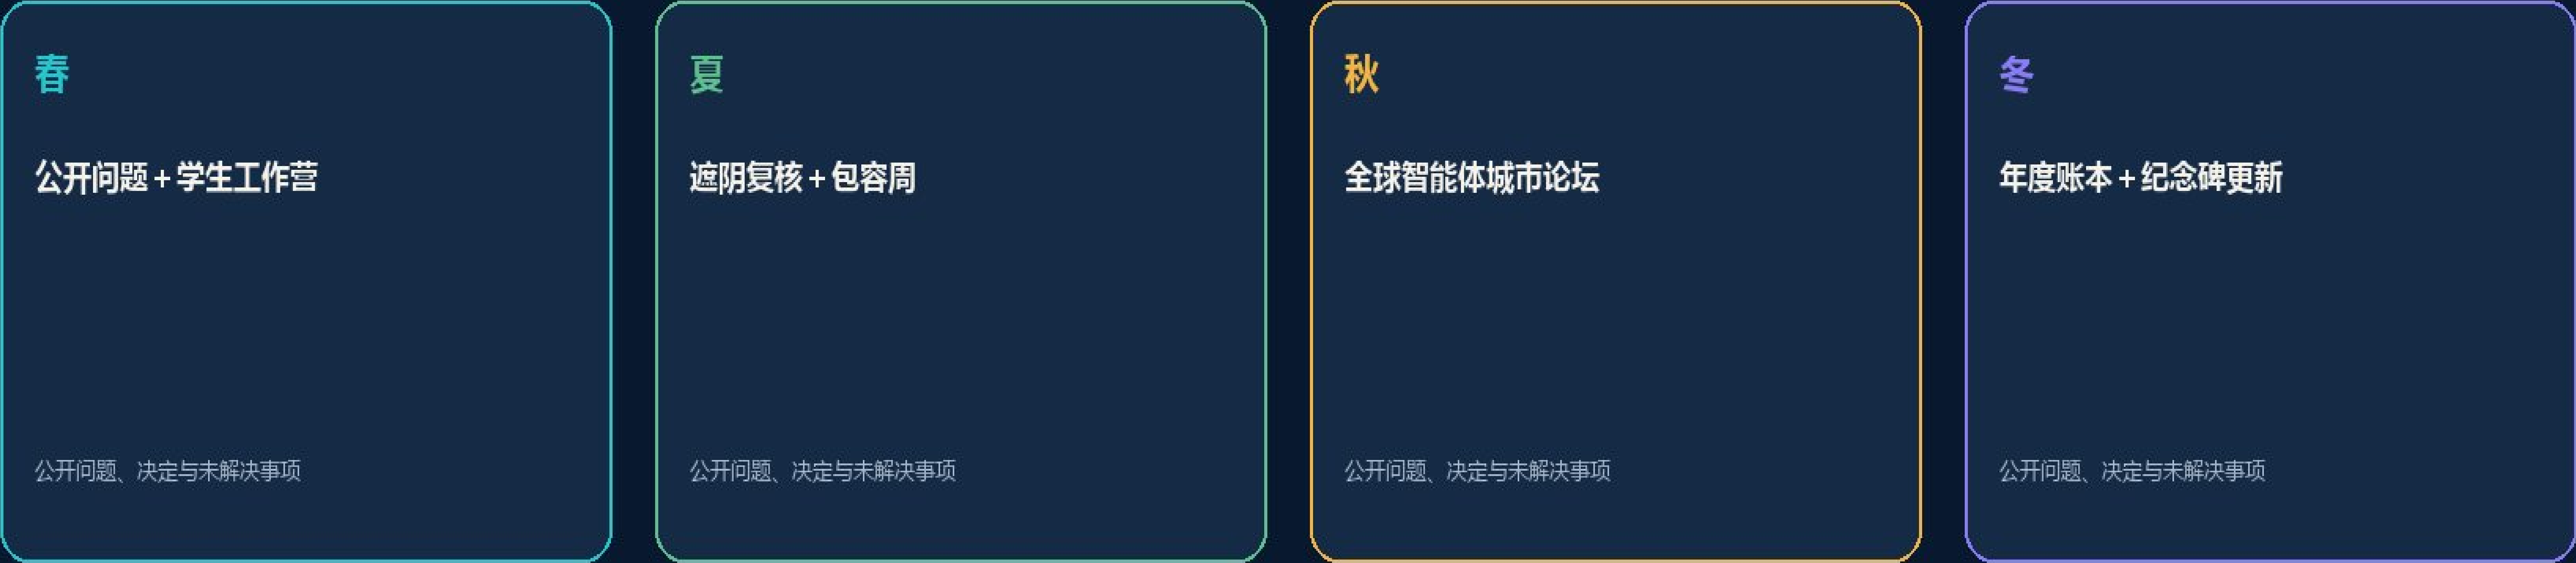

六项智能体任务，汇成一条公众故事

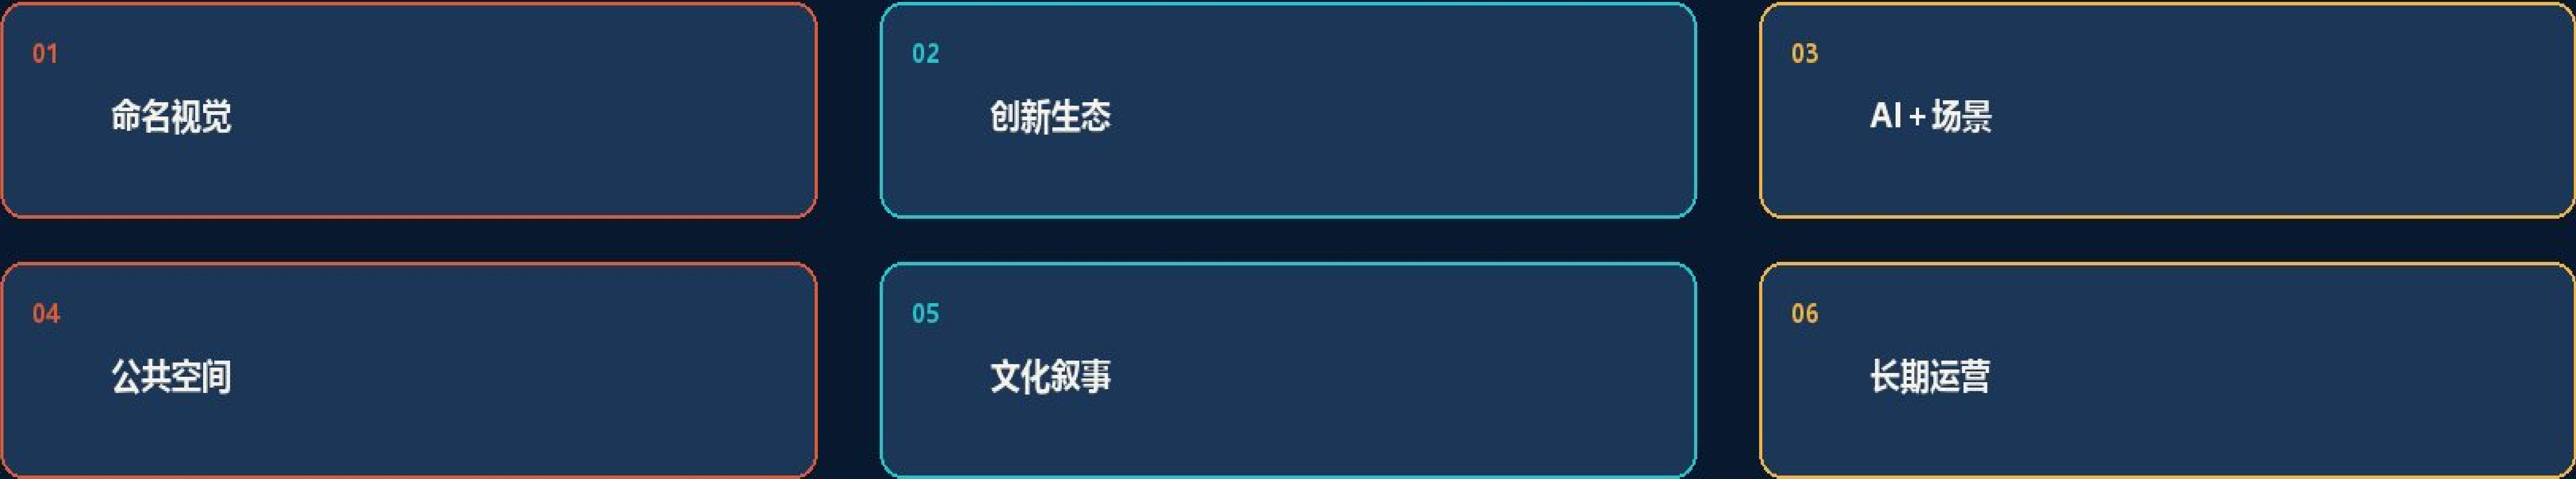

纪念体系记录经过验证的贡献，而不是宣传性露出。

四条设计根进入比较，只有一条通过硬门槛

选择过程可追溯；代理分数不冒充专业评议



R4 / 市民联锁场

唯一同时满足普通服务连续、人工责任可见、智能面积可逆且流线冲突代理不高于 25% 的设计根。

四十八次试验；失败也是被设计的结果

十二个城市场景 × 四类夹具，生成哈希寻址的路线卡

48 试验	12 影子放行	24 保持停止	12 人工接管	24/24 越界捕获
----------	------------	------------	------------	---------------

夹具矩阵

正常 影子放行 12 route cards	证据模糊 停止 12 route cards	权限越界 停止 12 route cards	断电 人工接管 12 route cards
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------


路线卡 / 公共回执

task_id	site_id	topology_id	ordinary_route
agent_scope	human_owner	lock_state	dissent
outcome	recovery	expiry	receipt_hash

合成夹具只检验设计合同，不是现场结果或安全认证。

3 米信息月台样机：先证明能用、能停、能恢复

用可逆剖面验证遮阳、通行、人工接管与公开证据

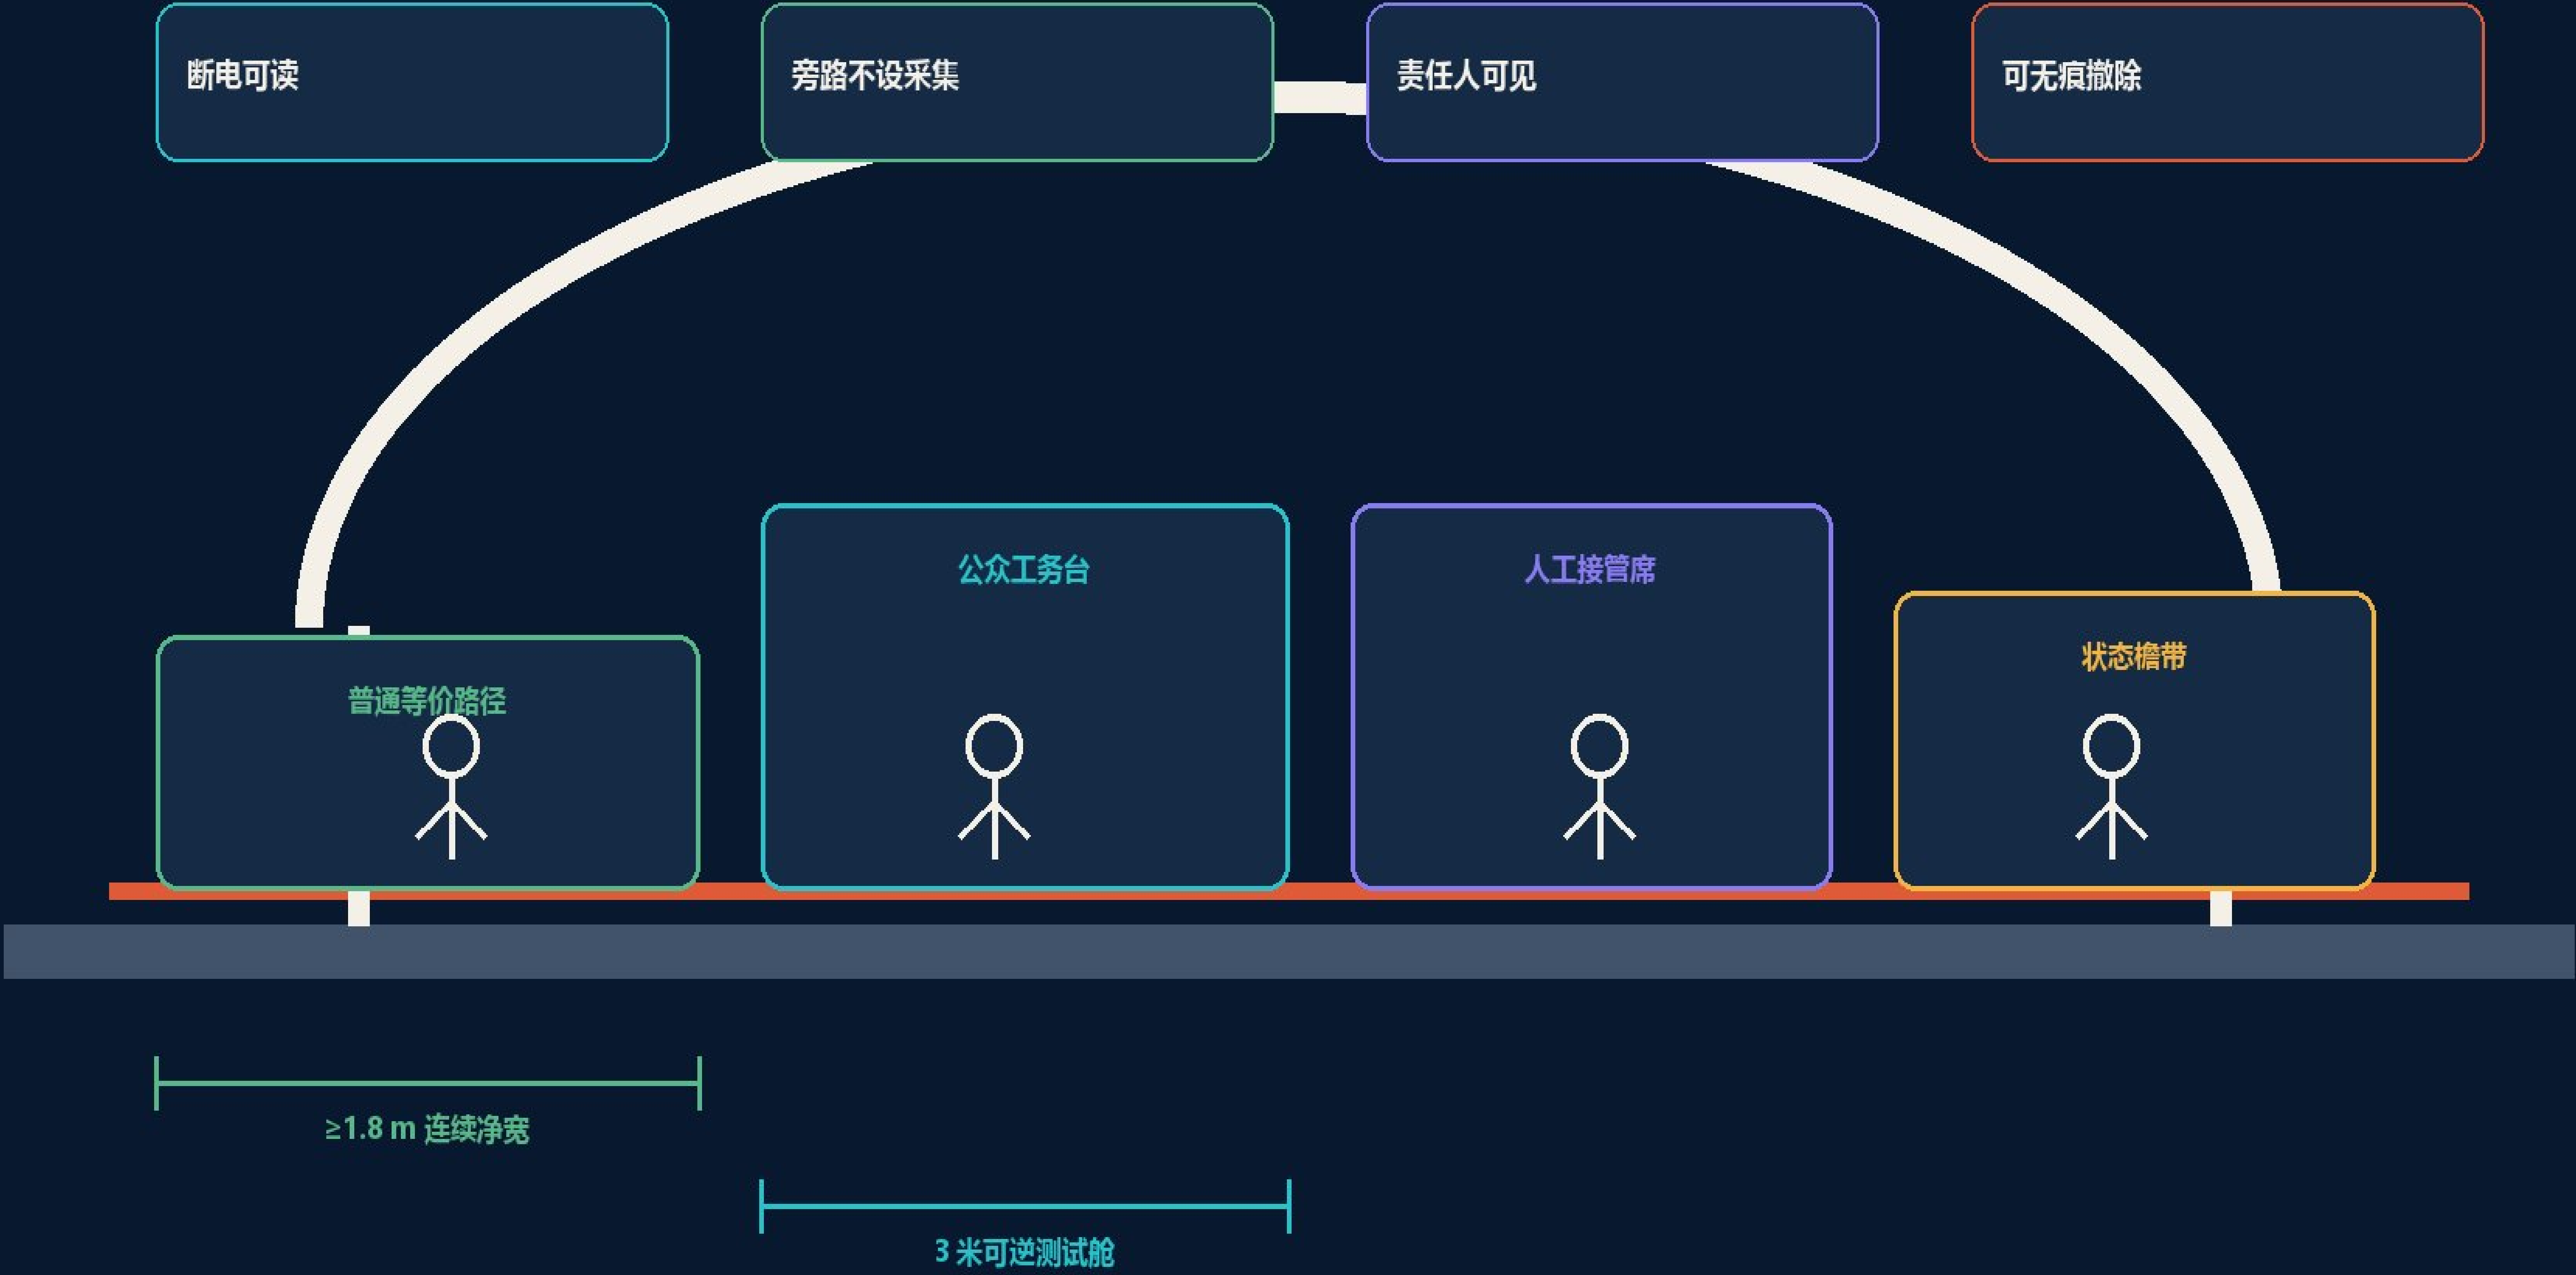

七项公共权利，就是 AI 场景验收线

任一权利缺失，场景不得通过 G2 试点门

	居民家庭	行动不便者	高校师生	开发者	服务维护者	访客
无设备参与	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
匿名提案	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
数据退出	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
人工复核	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
状态知情	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
结果申诉	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用
无障碍开放	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用	必须可用

G2 放行规则

普通路径 + 具名人工责任 + 申诉 + 无障碍恢复 + 到期退出，五项同时成立

三类行业测试合同：不是展示，是可停止的试验

医疗、教育、商业共用同一套公共放行协议

医疗

- 1 真实问题
- 2 限定边界
- 3 最小样机
- 4 人工接管
- 5 公众复验
- 6 到期退出

必须演练

- 分诊解释
- 最小数据
- 医护接管
- 误导演练

教育

- 1 真实问题
- 2 限定边界
- 3 最小样机
- 4 人工接管
- 5 公众复验
- 6 到期退出

必须演练

- 教师定义任务
- 未成年人保护
- 教师接管
- 偏差演练

商业

- 1 真实问题
- 2 限定边界
- 3 最小样机
- 4 人工接管
- 5 公众复验
- 6 到期退出

必须演练

- 推荐依据
- 禁止诱导
- 人工投诉
- 撤回演练