

V0.17 评委地图 | 四项可实施性焦点 + REL00 回放

阶段、试点区域、参与主体、指标一页可判；12 / 12 合成回放 PASS，H0—H4 仍为 0 / 5

30 秒 | 一个裁定

为什么必须是京张？中国如何从学习转向争取引领

两轮命题 → 总体空间 → 一人 / 一事 / 可撤销合同

3 分钟 | 一条闭环

三区两翼如何落到 FP01？失败后怎样回到人工服务

总体空间 → 三片区 / 五旗舰 → 四尺度 → REL00 回放 → 条件交付 → 退场

15 分钟 | 一条证据链

七个评分维度凭什么成立？哪些必须继续 HOLD

正文 → metrics / 三矩阵 → 五份 FP01 证据 → 图纸 / 网页 → 自检

20

任务书相关性

京张 + 海淀 + 三区两翼

10

原创性

角色转变 + 可撤销首用

15

AI规划创新

六能力 + API + 12场景

20

可实施性

尺度到退场的一页交接

10

公共利益

有人 / 无手机 / 申诉 / 退出

10

风险合规

缺证即 HOLD / STOP

15

表达完整

中英 + 5图 + HTML + A3/A0 + 自检

当前诚实状态 | H0—H4 外部核验 0 / 5 · 外部放行 0 · 经核实成本输入 0 · 授权现场动作 0

总体空间结构 | 北京—海淀—京张 | 三区两翼—绿脊—五旗舰


1909自主工程→ AI城市首用；官方边界、测绘和两翼 polygon待发布

京张总体空间结构 | 三区两翼 + 一条公共共同体绿脊

北京·海淀·11.41 km² 临时研究范围 | 先看场地关系，再看首用合同 | 官方 SITE / KEY / 两翼边界待发布

01

总体结构 | 临时范围，不是地块或法定边界

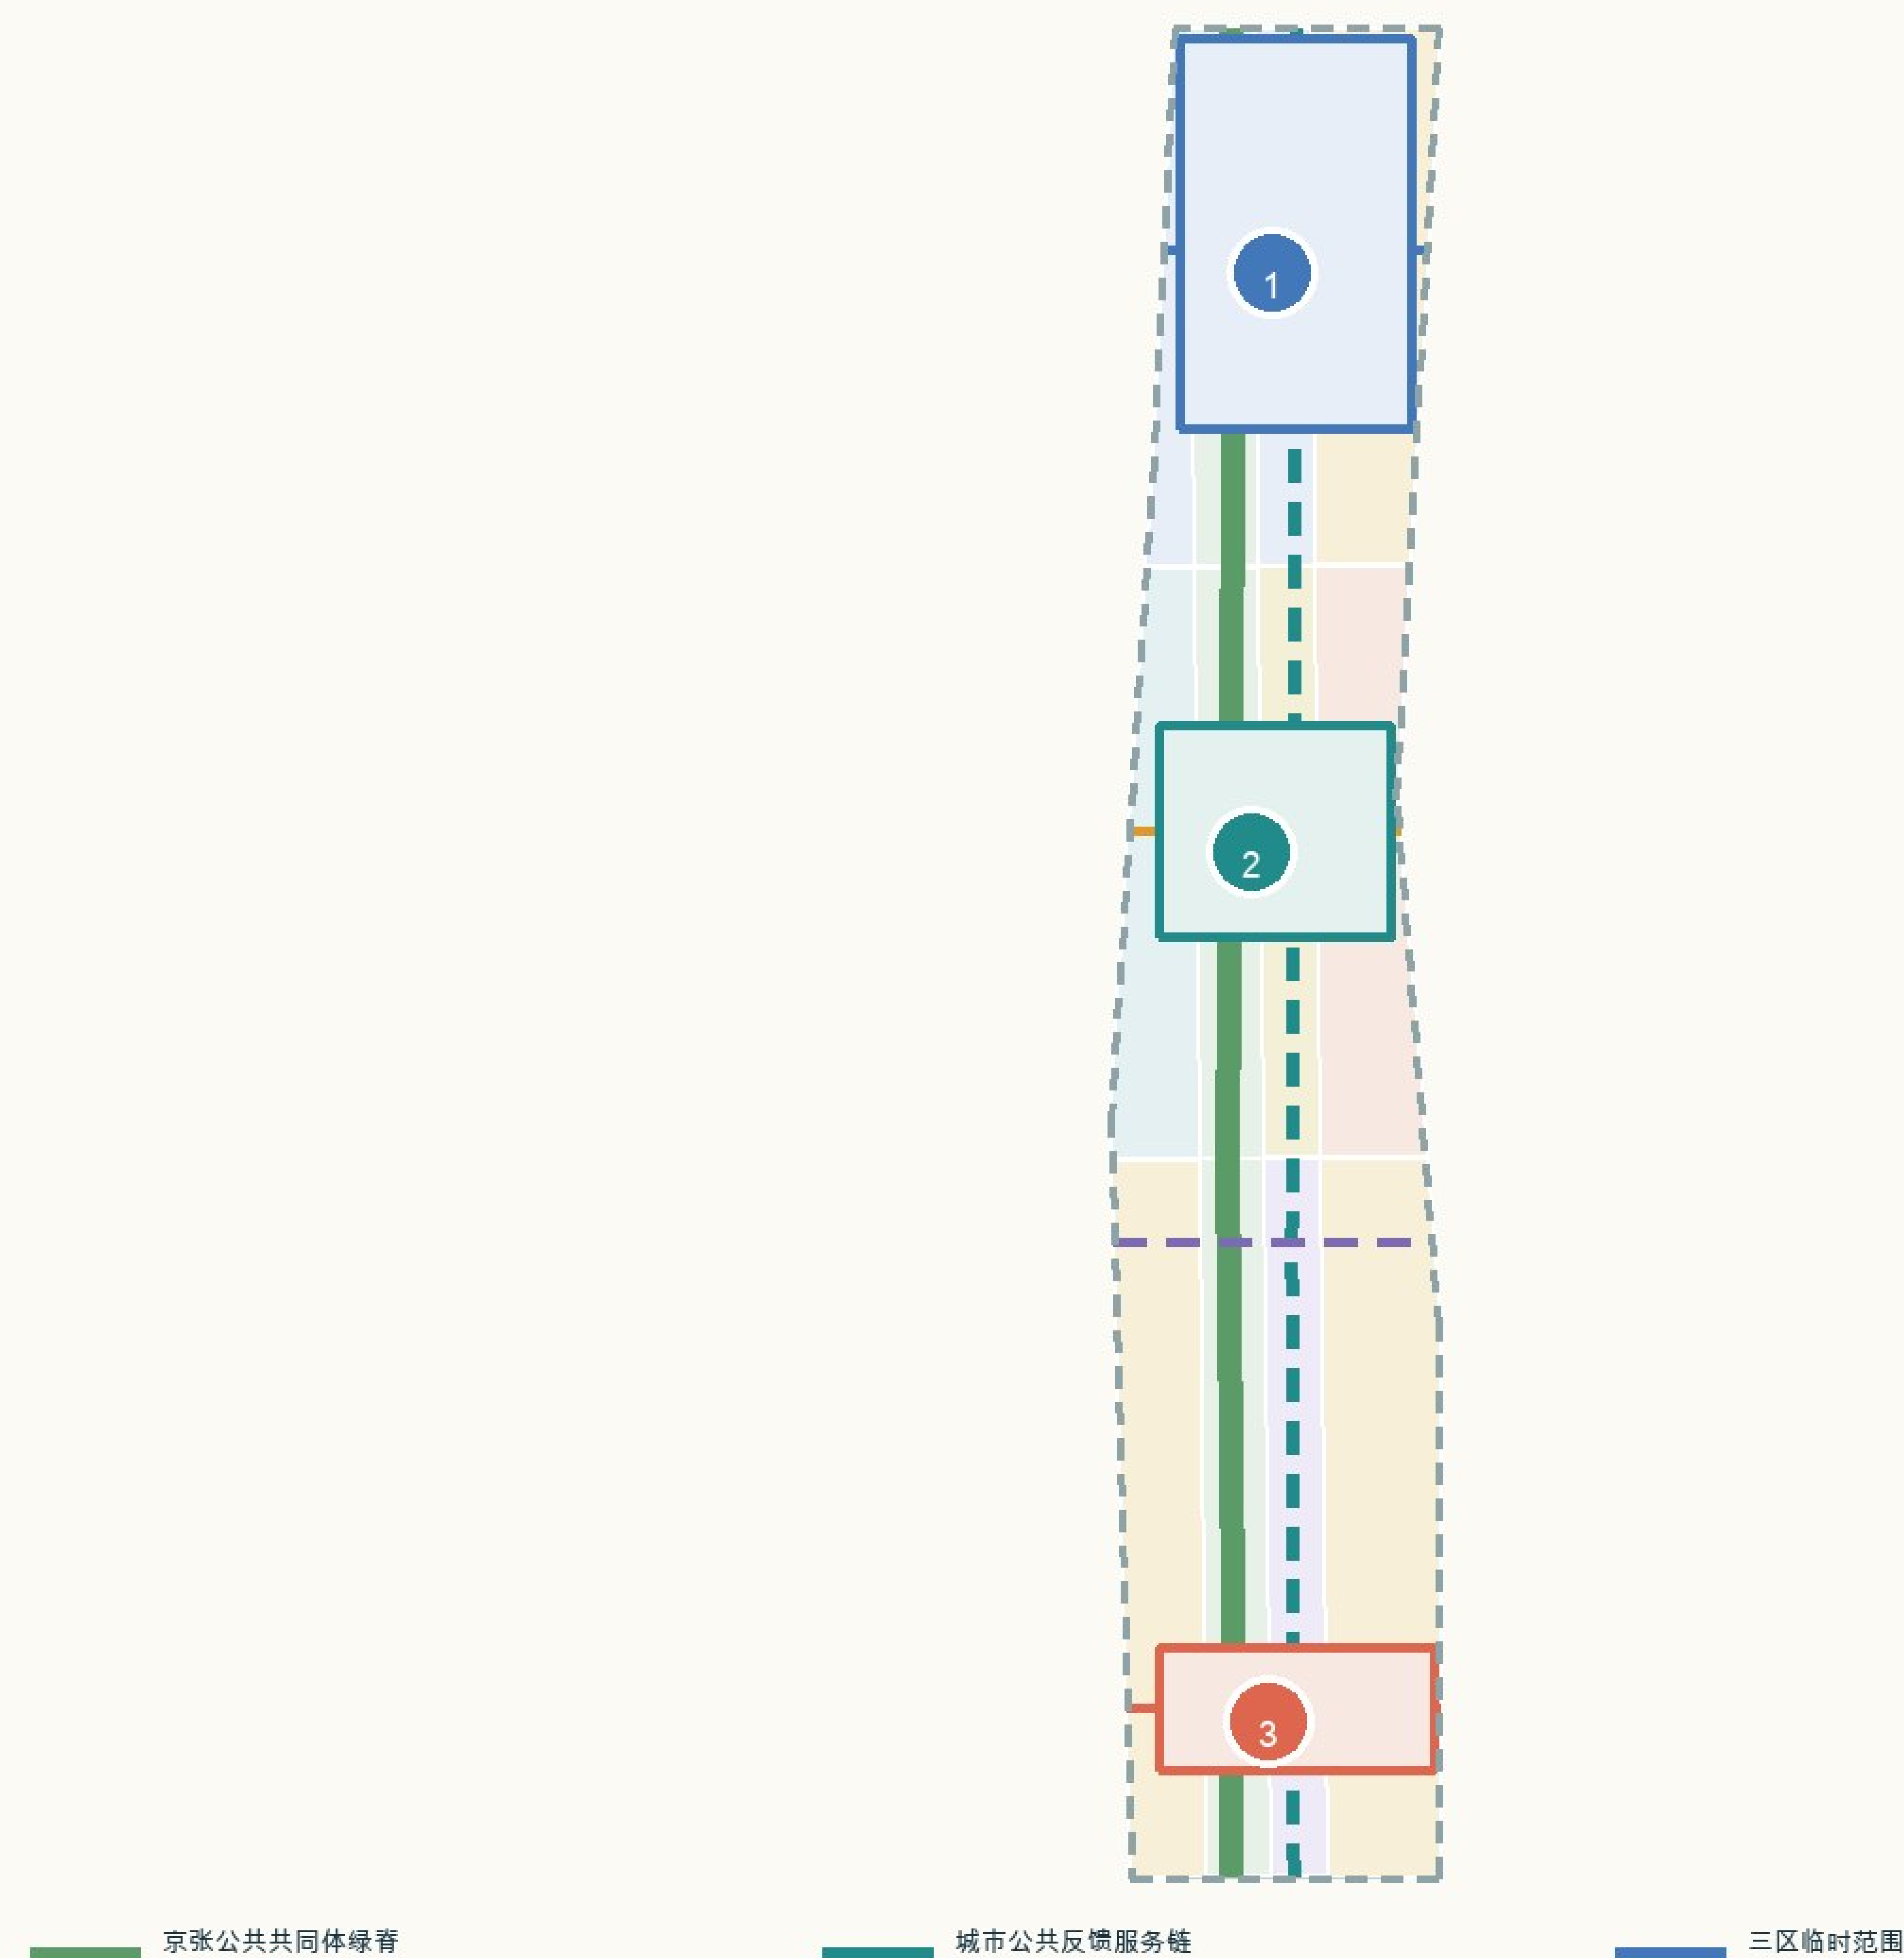

三区 | 三种城市能力主承载

01 众智园

STACK + PROVE

全栈集成、开放试验与安全观察

02 北京 AI 原点

SOURCE + ENABLE + PROVE

源头创新、首用服务与公众验证

03 大钟寺

LIVE & MARKET + COMMONS

日常采用、市场扩散与公共记忆

两翼 | 仅表达功能亲和，不绘制伪边界

中关村科技服务翼 | ENABLE 亲和锚点

小月河场景赋能翼 | PROVE 亲和锚点

官方两翼 polygon 未编码；代理锚点不升级为正式范围

五旗舰 | 覆盖 12 个场景

FP01 AI 原点首用站

FP02 众智全栈开放试验庭

FP03 小月河场景共测网

FP04 大钟寺 AI 日常市场

FP05 京张公共证据公园

SOURCE → STACK → PROVE → LIVE & MARKET → ENABLE → COMMONS → UPDATE

所有位置与线位均为概念索引；正式边界、测绘、权属、文保、交通、消防、市政、运营与专业审查到达后整体重算。

三片区体验 | 三地标 | 六类可逆公共空间组件

概念提案 - 非国家级试点认定 - 非政府背书 - 非获批规划 - 非已交付成果 - 临时几何与测试尺寸



众智园

INTEGRATE + PROVE

LM02·城市智能试验场

公众旁观廊、安全边界、有人控制、物理急停和能耗可见，作为合同的测试支撑。

AI 原点

FP01 / S07 + S03 + S04

LM01·协议零号站

S07是唯一用户服务；S03独立评测；S04仅提供接口/API支持。

大钟寺

DEPLOY + SCALE

LM03·京张贡献档案馆

小店与创作者留在前台；人工服务、争议复核和贡献档案连续。

M01—M06 / CHOICE · PROVENANCE · STAFF · RECEIPT · STOP · COMMONS

M01选择门· M02来源牌· M03有人台· M04回执坞· M05急停界面· M06贡献轨

FP01 预可实施性交接 | 四尺度、容量、排班、成本、维护与备选同页锁定

全部指标由 fp01-delivery-control.json 动态读取；外部实际值保持 0 / null / HOLD

4 尺度链	2.3–6.75 参考 FTE	×0.75–1.5 ROM CAPEX	×0.8–1.4 ROM OPEX	4 维护记录	4 逐门备选	10–20% 恢复储备	HOLD 外部释放
A 四尺度与构造 ● SCALE-1-500 → SCALE-1-100 → SCALE-1-50 → SCALE-1-20 ● 1:20 接口单元 = 3 × 2.4 m ● 清晰交互带 = 1.8 m ● 组件高度带 = [0.75,2.1] m ● ENV01 · 有人服务与纯人工并行界面 · 范围={"parallel service positions":[2,3],"clear choice points":[1,2]} ● ENV02 · 可拆组件与普通空间恢复 · 范围={"demountable component classes":[4,6],"target restoration window hours":[8,24]}	B 容量、疏散与排班 ● 参考毛面积 = 216 m² · 净/毛=[0.55,0.7] ● 人均面积=[8,12] m² · 出口=2 ● 清晰通行宽度=[1.2,1.8] m ● 容量公式: min(测绘净可用面积 ÷ 获批人均面积, 消防与生命安全核定人数, 无障碍服务位容量, 已落实岗位覆盖容量) ● 公共开放窗口=[20,40] 小时/周 · 并发职责=3 ● FTE=[2.3,6.75] · 公式: 每周公共开放小时 × 并发职责数 ÷ 每 FTE 每周有效小时 × 替补系数	C ROM 成本、维护与恢复 ● ROM CAPEX × [0.75,1.5] · OPEX × [0.8,1.4] ● 提供币值=false · 基准=1 ● ROM 规则: 仅对未来经权利核验、带日期、范围匹配并经独立复核的基准应用乘数；H1 证据和预算权限复核前不得换算为人民币。 ● 维护周期=4 · 日 / 周 / 季 / 年 ● 恢复储备比=[0.1,0.2] ● 储备公式: 未来核实的可拆卸资本成本 × 经批准的退出恢复储备比例 + 经独立核实的场地专项恢复备付	D 逐门成本、许可与备选 ● ALT01 @ ["H1","H2"] 成本: 降低固定装修暴露，但可能增加已测房间适配与便携组件搬运 许可: 须核实现有房间使用权并完成专业复核；不授予任何现场动作 ● ALT02 @ ["H2"] 成本: 降低 AI 集成与数据控制成本，但增加人工目录服务工作量 许可: 在没有数据授权时保留服务，同时禁止 AI 处理 ● ALT03 @ ["H3"] 成本: 避免不安全复演支出，同时保留案头审查与证据保存工作 许可: 没有评估方即不得复演或面向公众；保持 HOLD ● ALT04 @ ["H1","H4"] 成本: 避免安装与运营暴露；若已有经授权工作，则须落实恢复资金 许可: 采购或授权缺失时不得开放；适用时拆除并恢复普通空间				

外部实际记录 | 非空放行值 0 · release=HOLD；缺测绘、报价、实名主体、签署、许可或现场结果时继续 HOLD。

FP01 可实施性裁定 | 四项官方焦点 + 一次可复现 REL00 回放

阶段、试点区域、参与主体、指标一页可判；合成执行已发生，外部实施仍未发生

01 阶段路径

D0—D100 · H0—H4
K01—K10 · REL00—REL05

不可跳级；缺证保持原门

02 试点区域

3 个重点区界面
1:500—1:20 四尺度

临时几何；非测绘 / 非确认场址

03 参与主体

16 类角色 · 逐门 1 个决定责任
人员 / FTE 模板

实名机构、接受、排班与签署 = 空

04 指标

6 项 D0 · 12 项验收
8 项现判 + 4 项现场依赖

真实样本、结果与外部附件 = 0

正向转换 4 / 4 匹配

- SUCCESS | 真人确认转介
- REFUSAL | 理由 + 申诉
- TAKEOVER | 人工服务继续
- EXIT | 停用 AI + 恢复基线

故障注入 8 / 8 失败即关闭

AI-only

强制手机

缺人工确认

缺拒绝理由

缺申诉

身份标志

虚假删除完成

越权放行

已完成：参与者侧 REL00 合成接口回放 | 未完成：H3 独立复演、实名主体、真实 D0、核定成本、专业签核、场地与授权 | 外部证据信用 0 · H0—H4 0 / 5 · RELEASE HOLD