


京张智候线 | 总体概念

一条时间轴 · 三座四季实验室 · 六处候场门 · 十二个可撤回场景

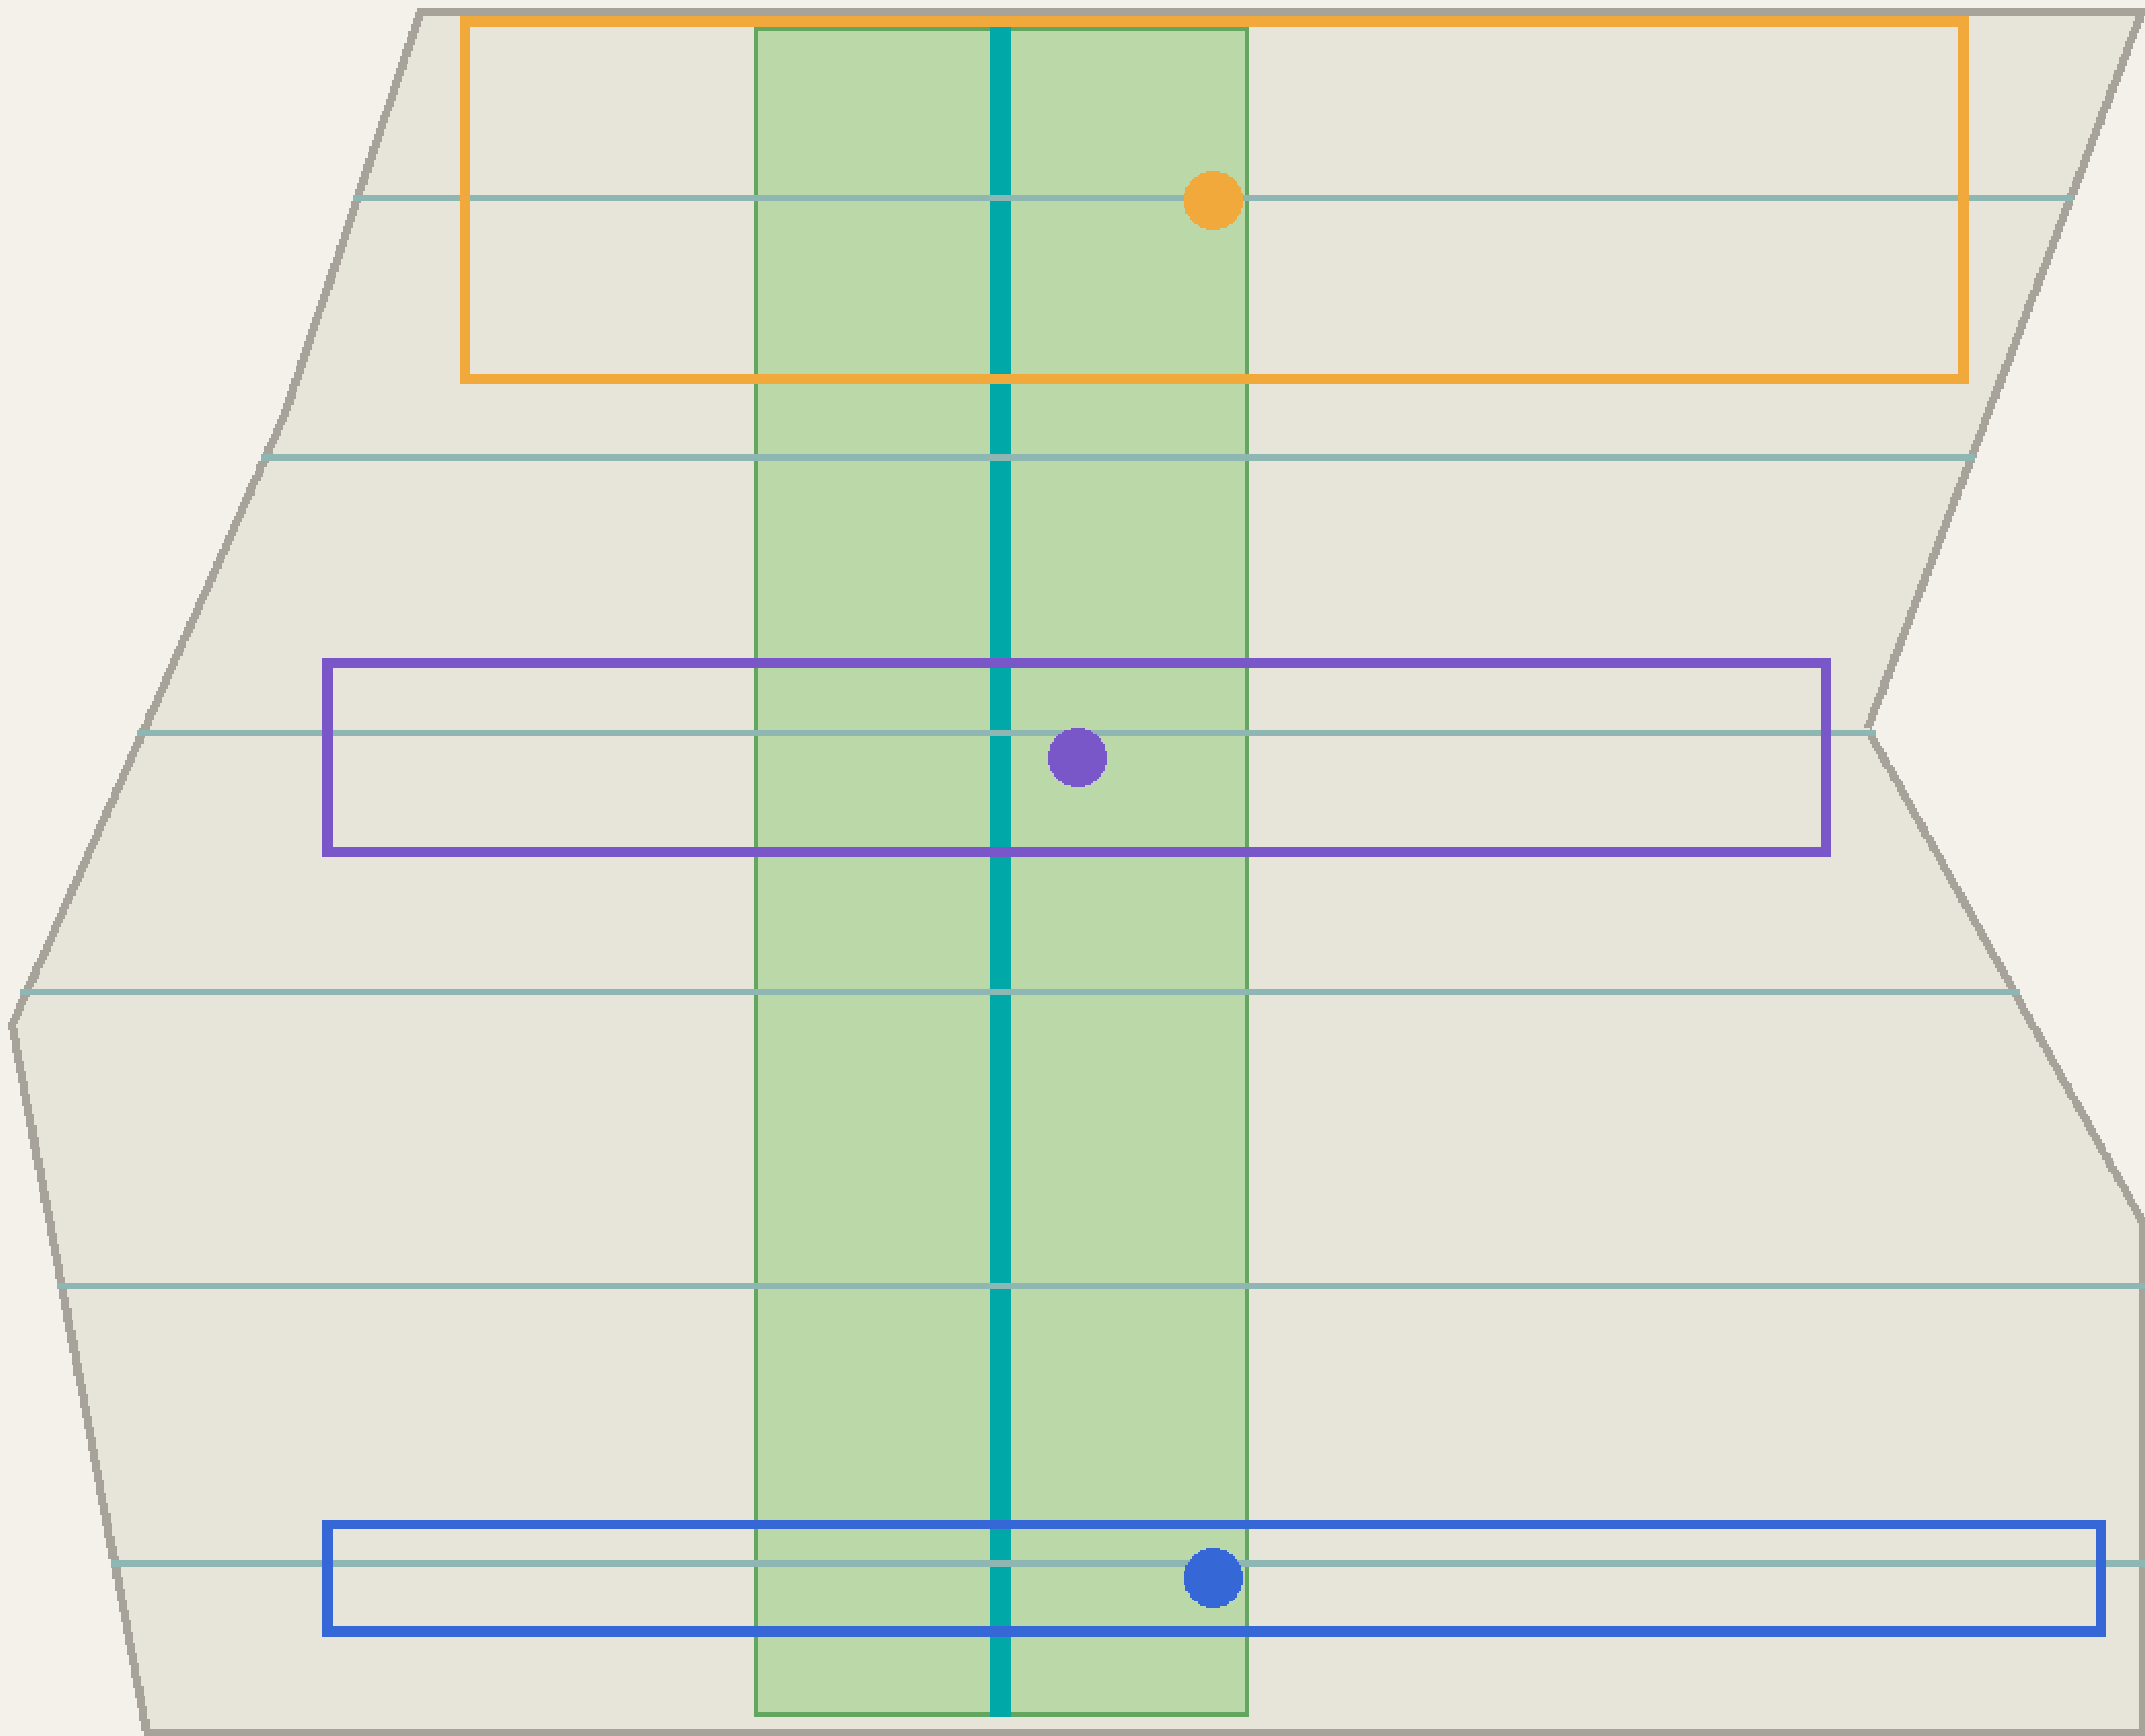

- 日常
- 高温
- 暴雨
- 夜间
- 活动
- 故障回退

时态用地结构

法定用地代码之上增加运行状态层；五段分区共享边界、完整覆盖



南部气候科技生活与国际交往单元

概念分区 / 非法定用地

京张记忆与公共文化单元

概念分区 / 非法定用地

中部健康服务与近校协作单元

概念分区 / 非法定用地

开放研发与时态城市实验单元


概念分区 / 非法定用地

北部自主气候智能验证单元

概念分区 / 非法定用地


品牌识别与区域协同

agent.1 | 原创 “轨枕 × 六态环” 标志；协作箭头是议题接口，不代表行政协议

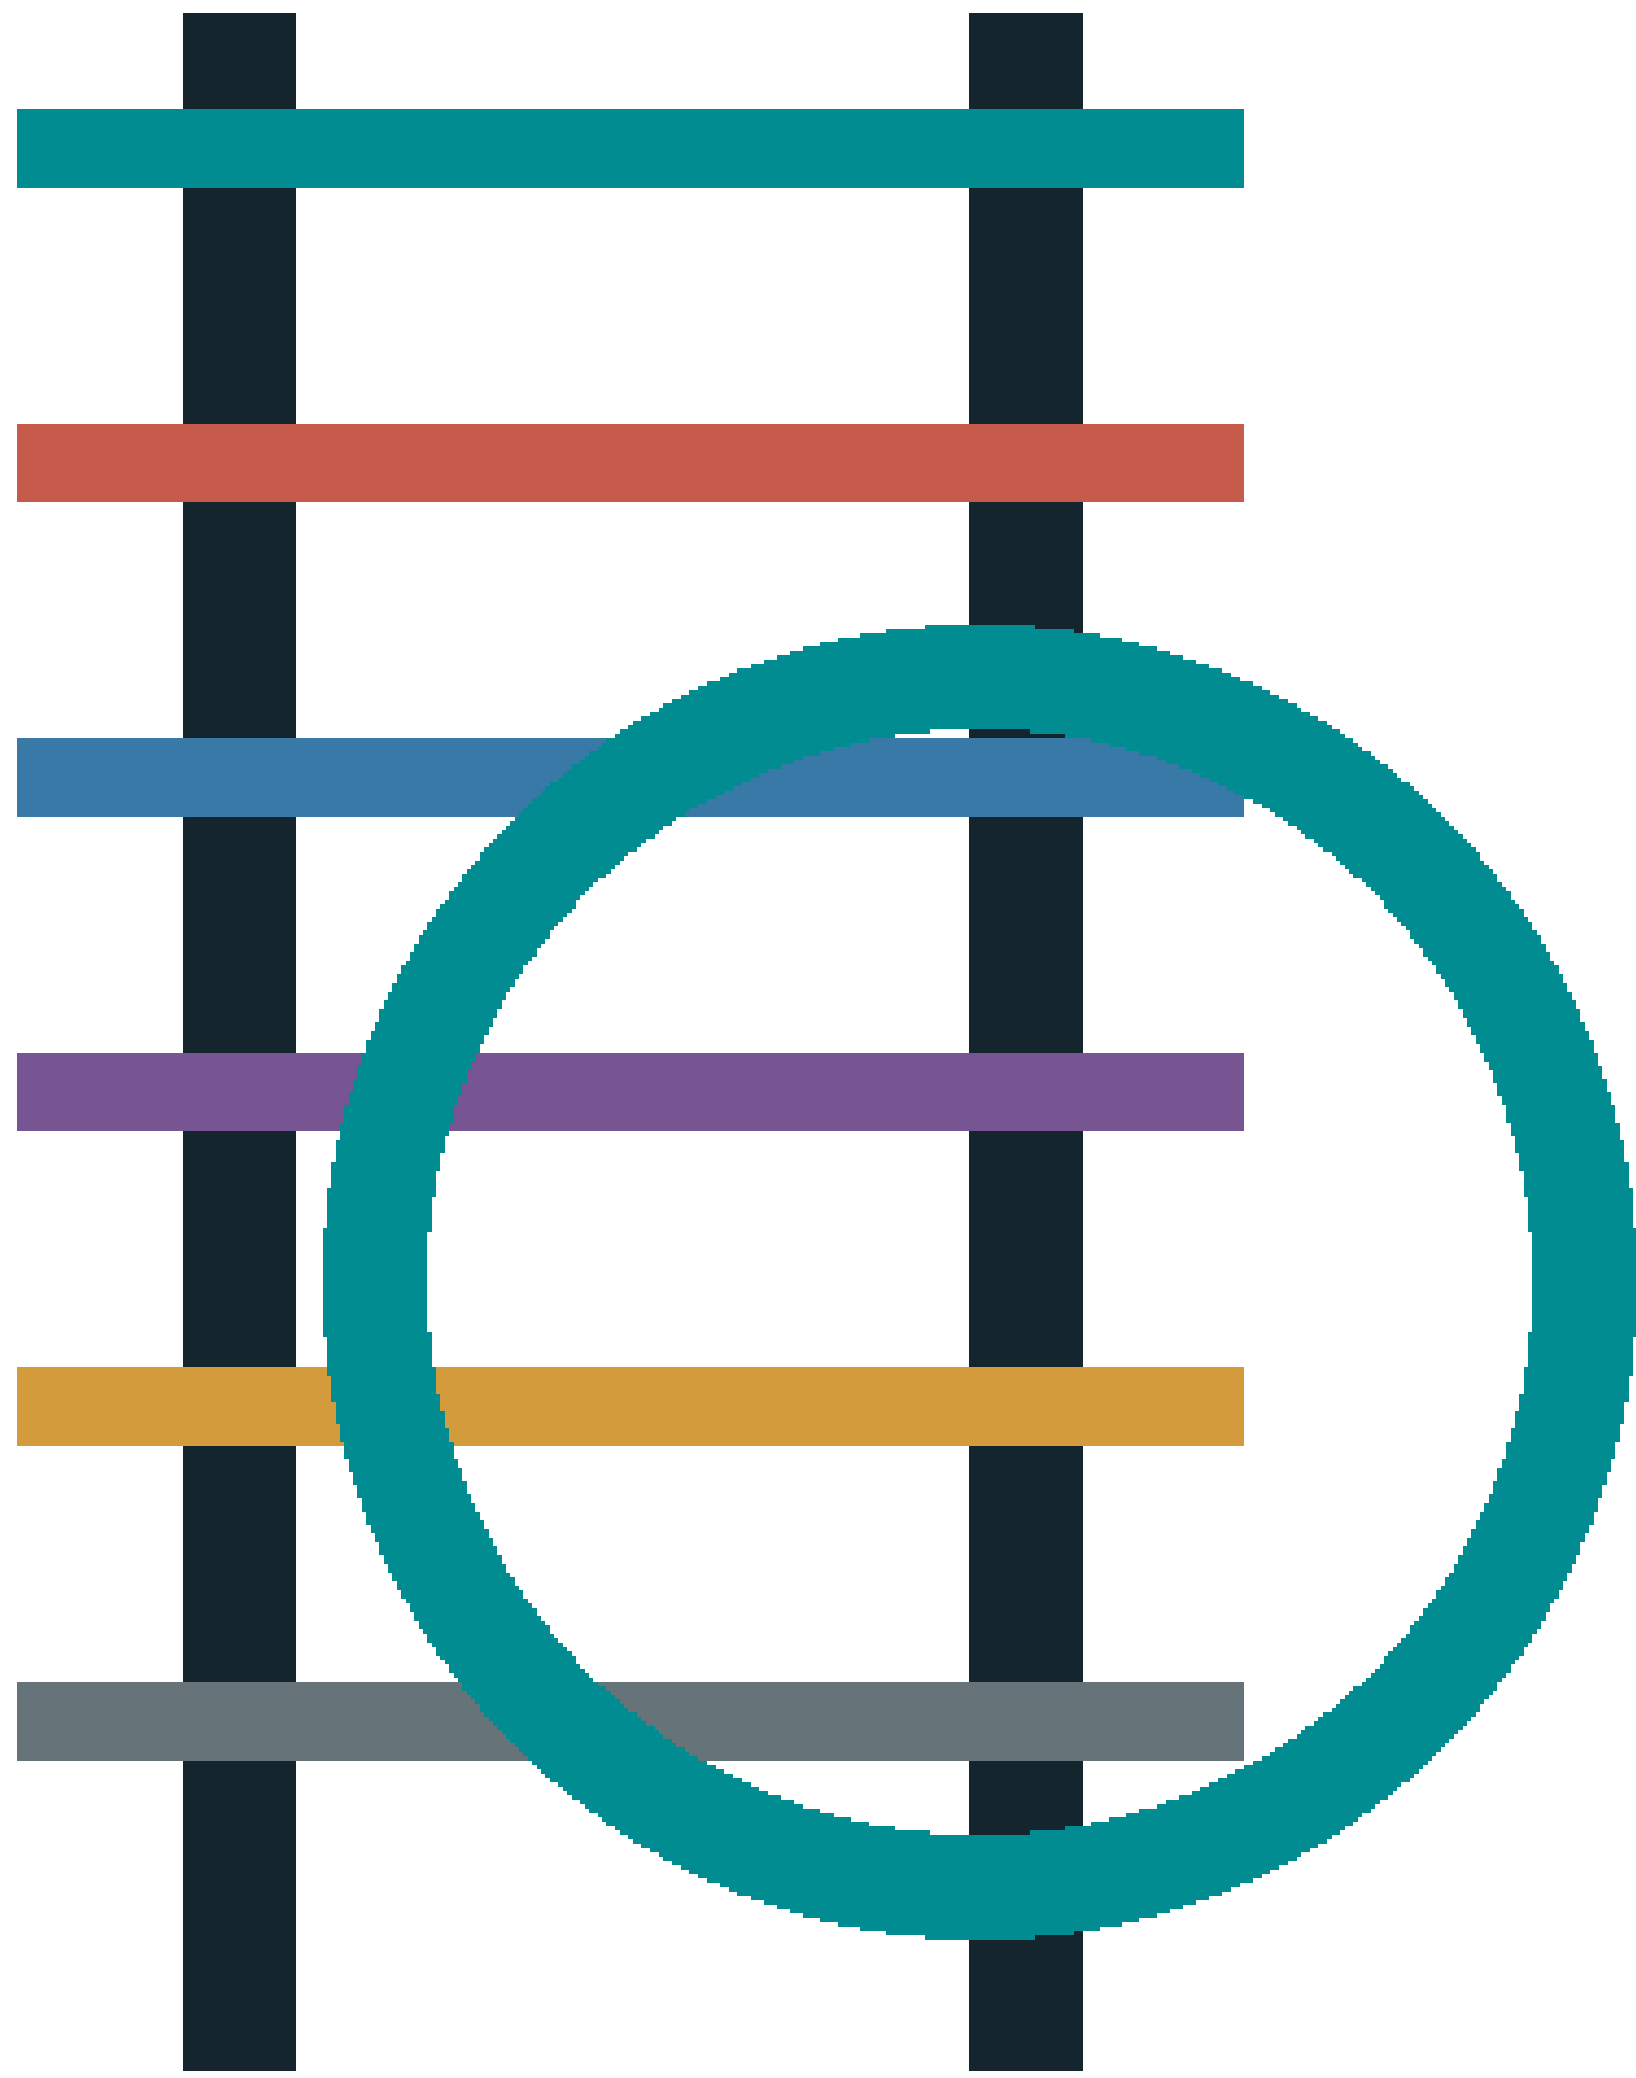

京张智候线
CLIMATE-TIME LINE

六态色谱：日常 / 高温 / 暴雨 / 夜间 / 活动 / 回退

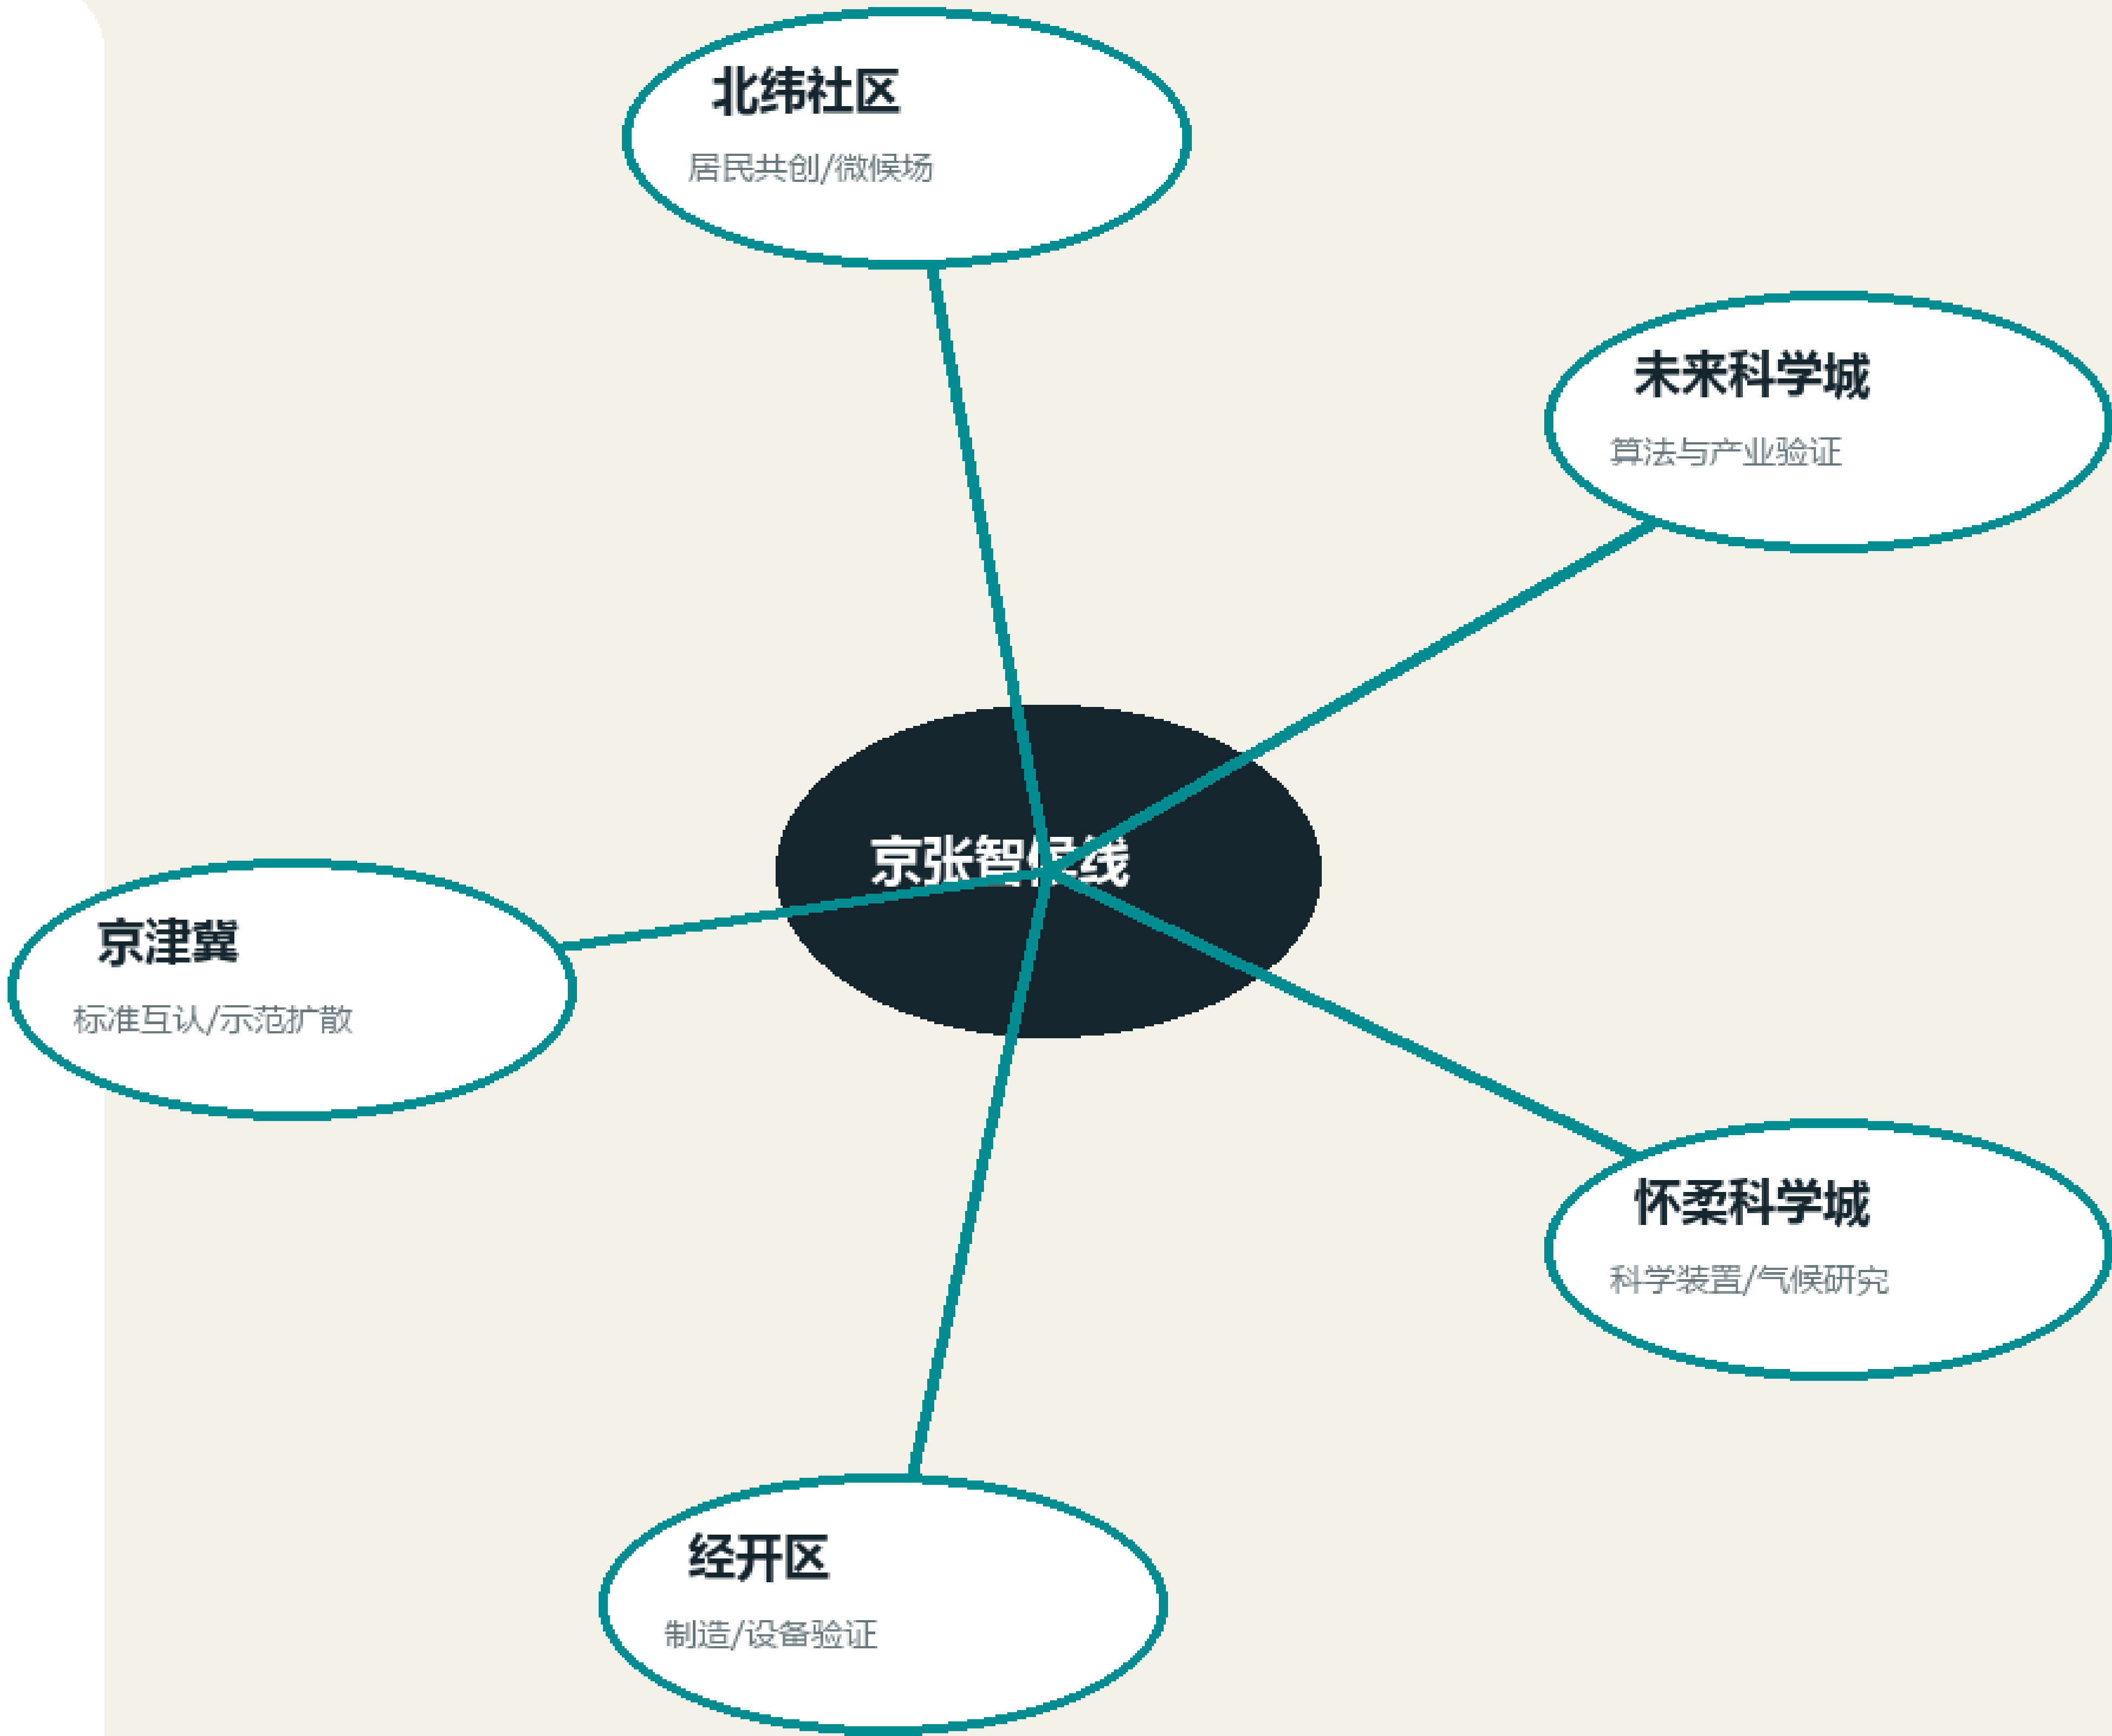

八机制 AI 创新生态与案例转译

agent.2 | 空间、产业、制度和公共价值共同组成可验证链

1 土地：可逆试点

责任人 + 接口 + 停止条件

2 空间：三实验室

责任人 + 接口 + 停止条件

3 产业：供需验证

责任人 + 接口 + 停止条件

4 资金：里程碑拨付

责任人 + 接口 + 停止条件

5 人才：双向驻留

责任人 + 接口 + 停止条件

6 算力：端云可降级

责任人 + 接口 + 停止条件

7 数据：最少/清权

责任人 + 接口 + 停止条件

8 场景：准入与退出

责任人 + 接口 + 停止条件

案例对照：只转译机制，不复制工程参数

Punggol

开放数字平台
接口目录/沙盒
本地复核后采用

Kalasatama

敏捷试点
居民共创/退出
本地复核后采用

Barcelona

气候庇护网络
既有设施季节切换
本地复核后采用

Rotterdam

晴雨双态空间
人工封控/恢复
本地复核后采用

开放接口：预警适配器 | 设施状态 API | 离线手册 | 审计日志 | 场景撤回钩子 | 版本/许可登记

转化门：安全与公平 → 现场盲测 → 成本/维护 → 公众复核 → 才允许扩大

十二场景完整运维协议

agent.3 / agent.6 | 每张卡均具触发、最少数据、RACI、替代服务、SLA、申诉、停止与评估

01 高温健康候场导航

触发 | 市级高温橙/红色预警；现场热环境或设施不可用
RACI | 运营中心A；疾控/街道C；场所R；社区I
SLA/成本 | 15分钟确认；60分钟现场复核 / M
停止 | 预警解除且两次巡检通过

02 夜间凉行时段

触发 | 夜间体感风险达到预设阈值且照明巡检合格
RACI | 街道A；安保R；园林C；居民I
SLA/成本 | 30分钟发布变更 / M
停止 | 照明或安保不达标立即停用

03 暴雨前共享空间切换

触发 | 暴雨橙/红预警或现场积水达到人工标尺
RACI | 防汛指挥A；场所R；交管C；公众I
SLA/成本 | 10分钟响应；30分钟封控 / H
停止 | 预警解除、排水及安全双签

04 无障碍低暴露路线

触发 | 主路线中断/热风险升级；无障碍员确认替代线
RACI | 街道A；无障碍专员R；社区C
SLA/成本 | 变更30分钟内同步 / M
停止 | 替代线不连续即停推荐

05 户外劳动热风险排班

触发 | 依法依规的气象预警与单位制度阈值
RACI | 用人单位A/R；工会C；劳动者I
SLA/成本 | 预警后15分钟确认 / L
停止 | 规则冲突或预警解除

06 校园—社区气候课程

触发 | 课程计划批准且场地安全；预警升级取消户外课
RACI | 学校A；教师R；社区C；监护人I
SLA/成本 | 活动前24小时复核 / L
停止 | 教师/安全员一票停止

07 公共设施微候场网络

触发 | 场所自愿签约且饮水/座席/无障碍核验通过
RACI | 街道A；场所R；社区C；公众I
SLA/成本 | 状态变更30分钟 / M
停止 | 退出签约或连续两次不合格

08 活动气候窗口

触发 | 官方预警、容量或噪声任一越阈即暂停
RACI | 主办方A/R；公安消防C；公众I
SLA/成本 | 风险10分钟升级 / H
停止 | 负责人停办或条件不满足

09 季节性市集界面

触发 | 温湿风险、容量与许可均满足才开启
RACI | 运营方A；市场管理R；社区C
SLA/成本 | 30分钟状态更新 / M
停止 | 超容/预警/许可异常

10 树荫与设施维护排程

触发 | 巡检缺陷等级或工单逾期触发
RACI | 园林A/R；物业C；公众I
SLA/成本 | 高风险2小时处置 / M
停止 | 专业人员判定危险立即封闭

11 分布式能源柔性演练

触发 | 仅在授权沙盒、负荷和安全边界内启动
RACI | 设施业主A；专业团队R；消防网安C
SLA/成本 | 故障5秒降级/15分钟到场 / H
停止 | 失联、越界、保护动作即停止


12 京张气候记忆档案

触发 | 仅清权条目经编辑双审后发布
RACI | 编辑委员会A；档案员R；权利人C；公众I
SLA/成本 | 撤回24小时内处理 / L
停止 | 来源不明、权利争议即下线

三大重点区节点级概念方案

agent.4 | 空间类型 × 组件 × 触发状态 × 人岗 × 恢复路径；均为低置信度示意

01 众智园·自主气候智能节点

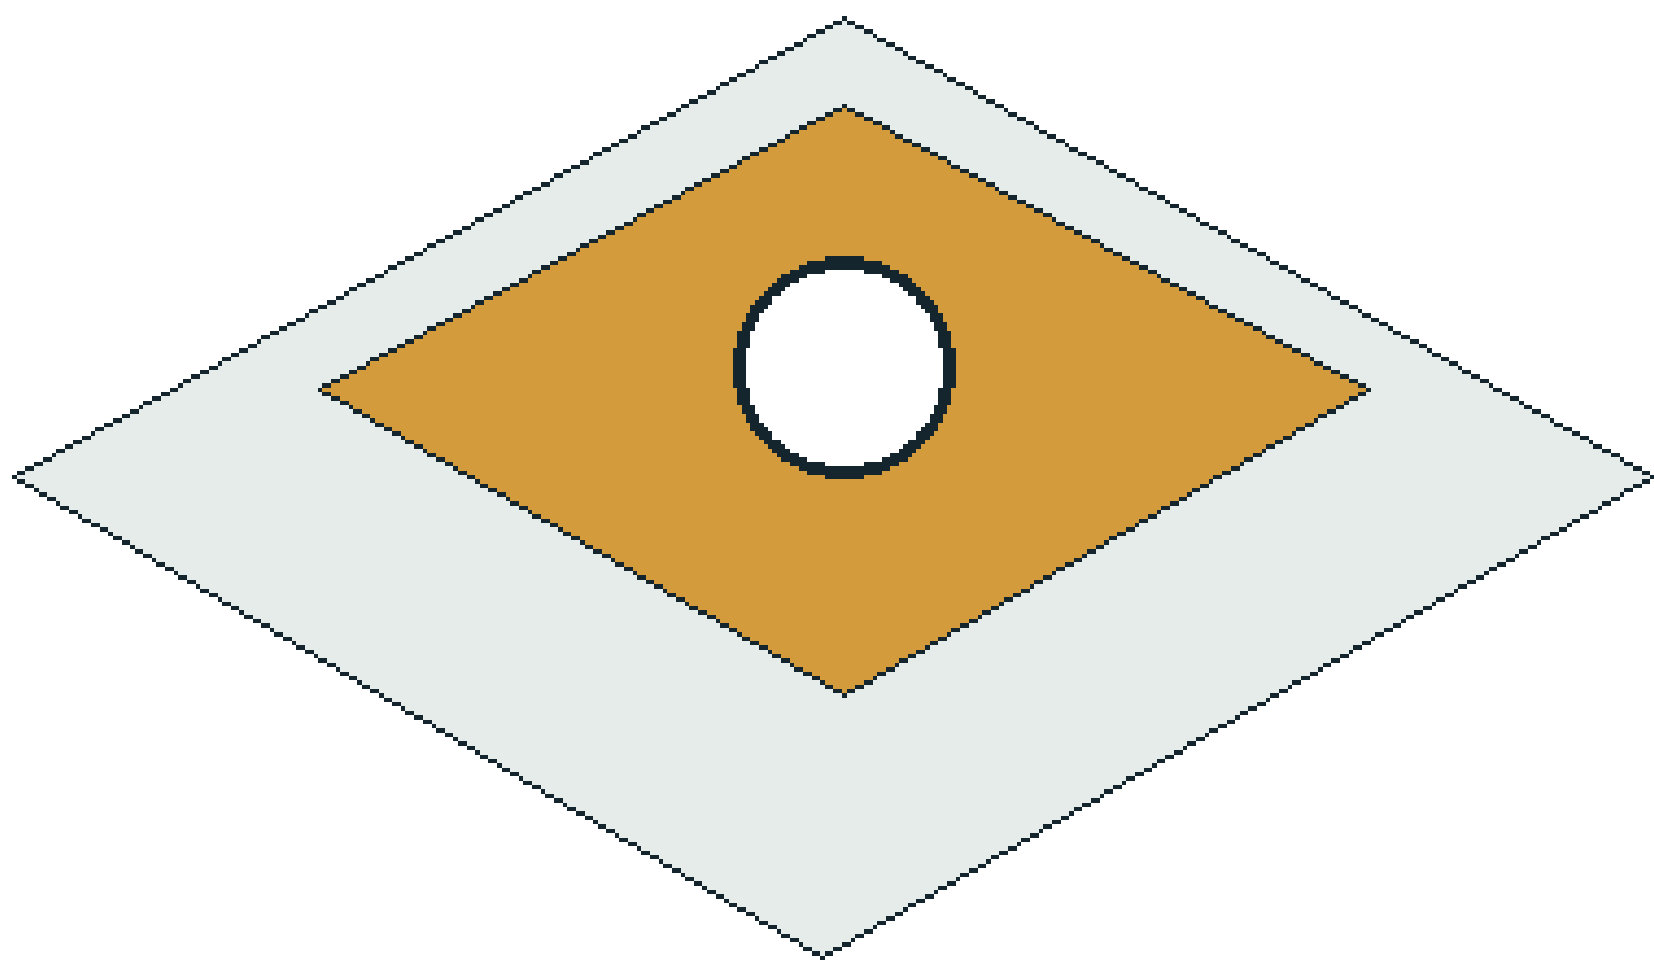

- 空间

开源运行台 / 设备沙盒廊 / 北部候场客厅
- 组件

可插拔传感杆 / 离线边缘柜 / 人工接管台 / 失败实验公告墙
- 状态


日常 / 高温 / 暴雨 / 故障
- 人岗

设施业主值班长
- 恢复

物理旁路→现场双签→分区复开

示意节点；不表达真实建筑或道路

02 AI原点·公共健康协作节点

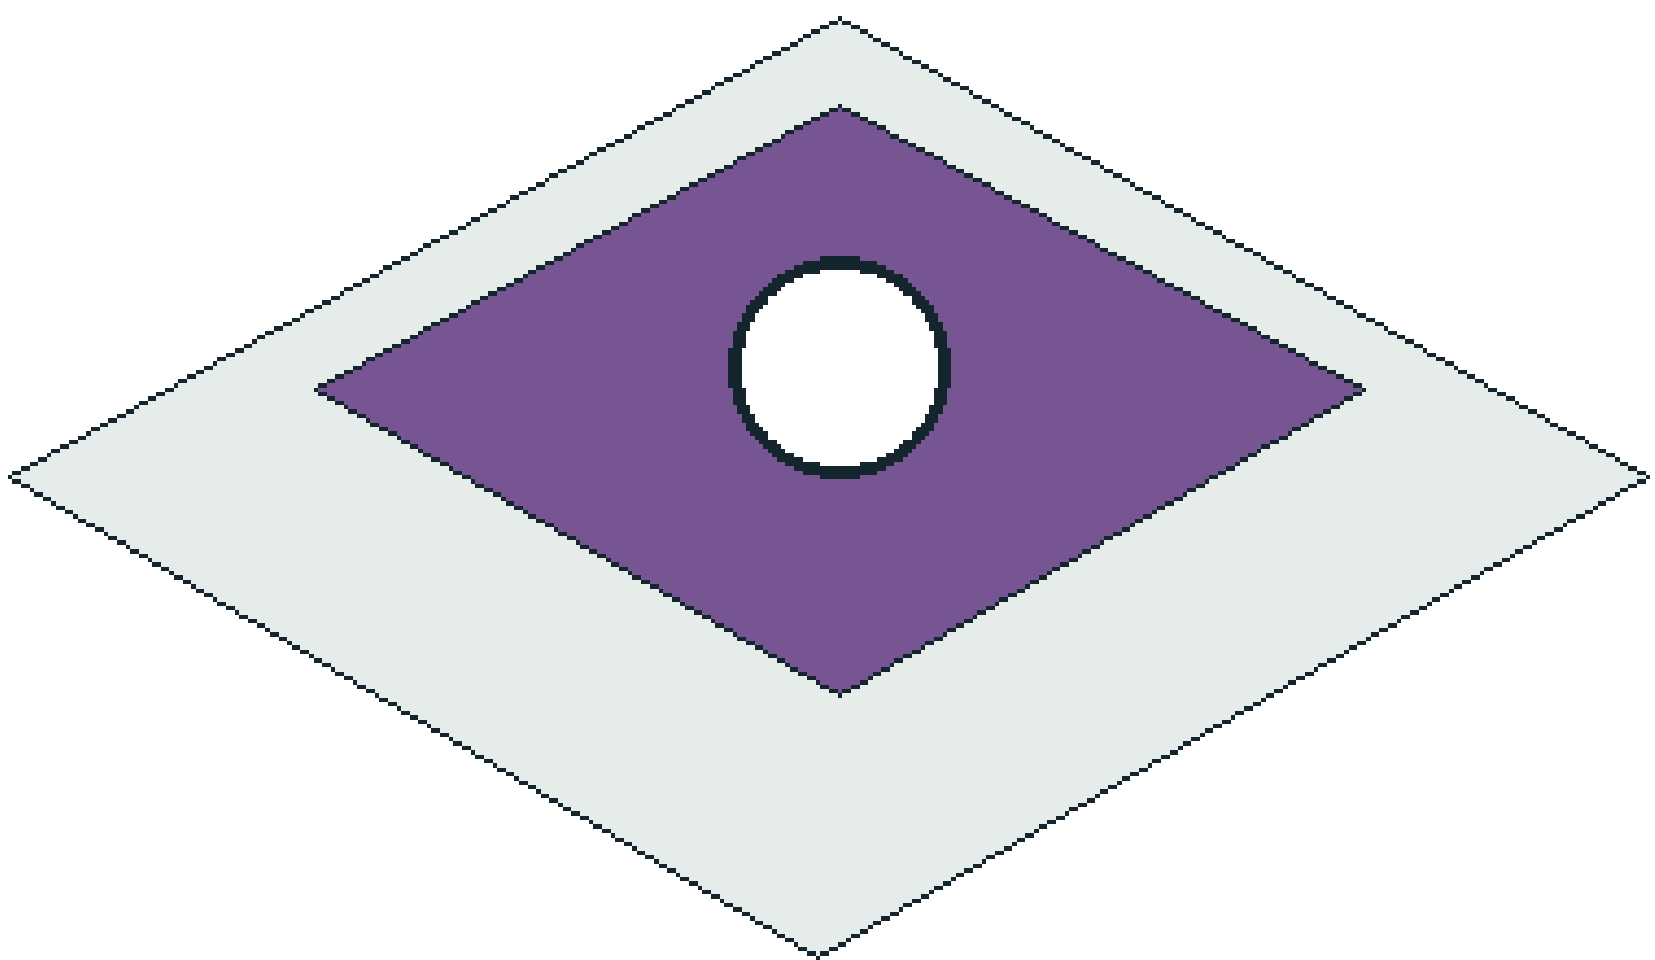

- 空间

无障碍候场廊 / 近校气候课堂 / 社区健康客厅
- 组件

纸质/触觉导视 / 饮水座椅模块 / 人工咨询窗 / 课程工具柜
- 状态


日常 / 高温 / 活动 / 故障
- 人岗

社区服务主管+无障碍专员
- 恢复

关闭推荐→人工引导→盲测后复开

示意节点；待权属与无障碍实测

03 大钟寺·气候科技生活节点

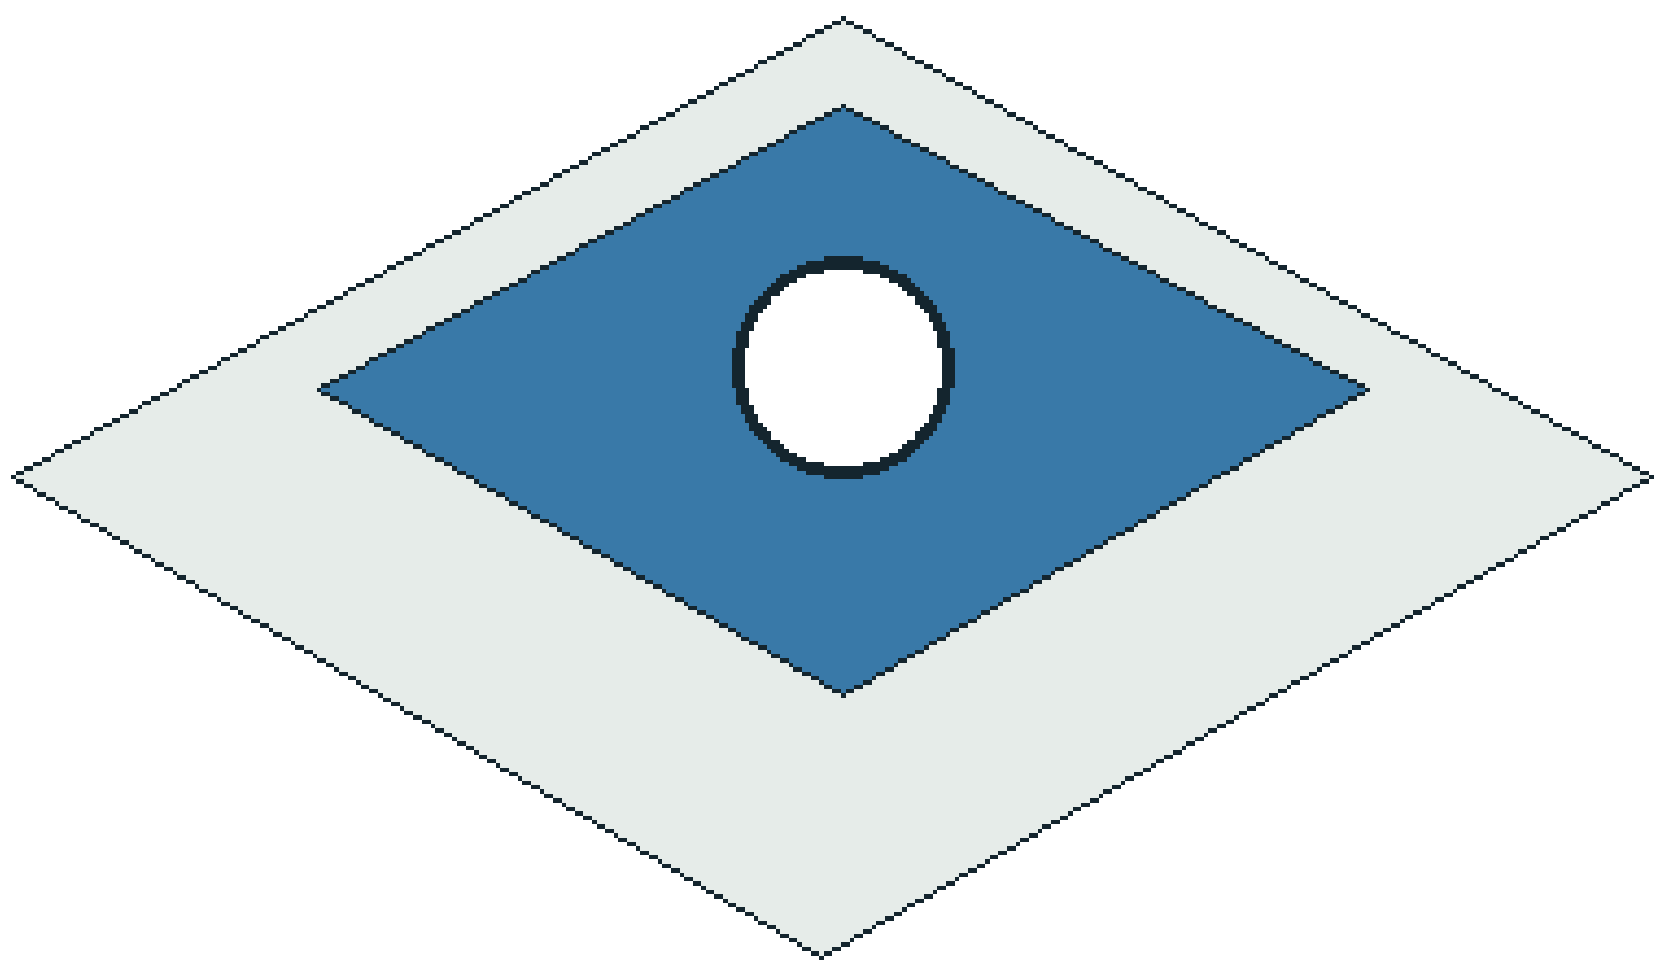

- 空间

夜间凉行门厅 / 季节市集界面 / 国际路演台
- 组件

六态里程牌 / 可撤遮荫棚 / 线下服务台 / 容量标尺
- 状态

夜间 / 高温 / 暴雨 / 活动
- 人岗

场所运营负责人
- 恢复

停办/封控→安全复核→分时恢复

示意节点；不表达站点工程

可撤回组件库、文化叙事与双语导视

agent.5 | 铁路 “刻度/准时” × 中关村 “开放/试错” × 气候 “季节/照护”




候场门

WAIT GATE

门架+人工状态牌

触觉/高对比/非手机可用 | 组件可拆、可修、可撤

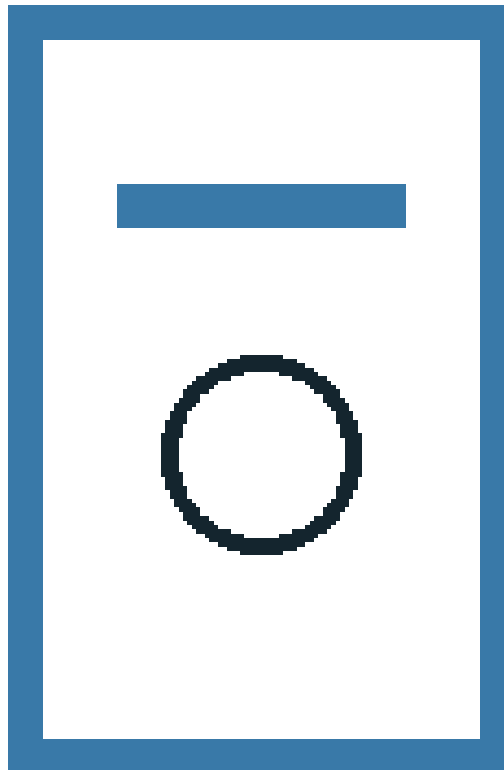

六态里程牌

6-STATE MILEPOST

色彩+图形+文字冗余

触觉/高对比/非手机可用 | 组件可拆、可修、可撤



饮水座椅

WATER & REST

轮椅并行/可维修

触觉/高对比/非手机可用 | 组件可拆、可修、可撤



开源运行台

OPEN OPS DESK

版本/失败/撤回公示

触觉/高对比/非手机可用 | 组件可拆、可修、可撤



季节遮荫棚

SEASONAL SHADE

可拆卸/冬季收纳

触觉/高对比/非手机可用 | 组件可拆、可修、可撤



气候记忆柜

CLIMATE ARCHIVE

作者/来源/许可可见


触觉/高对比/非手机可用 | 组件可拆、可修、可撤

年度运行日历、治理与试点转化

agent.6 | 年度事件不是活动清单，而是数据、责任、预算和退出的周期性审计



治理 RACI

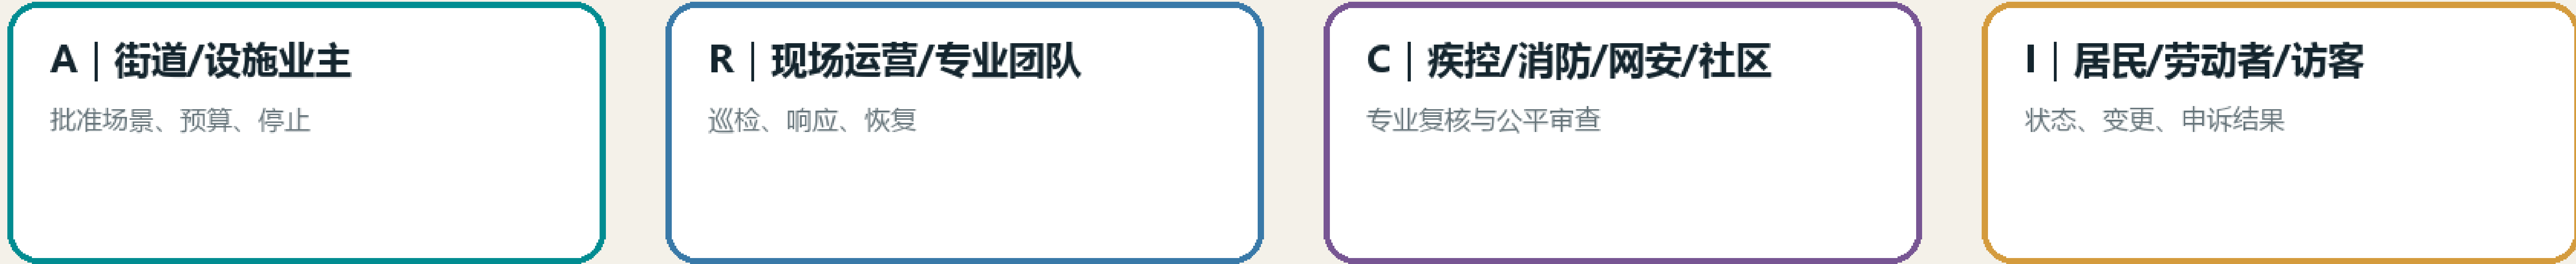


开发者社区 → 转化门



扩大条件：安全、公平、可维护、预算与公众接受度同时通过；任何一项失败即回到沙盒或停止。

慢行、蓝绿与候场门

南北时间轴串联三实验室；六处横向门承担跨区缝合与状态切换



高温：阴影 / 饮水 / 缩短暴露

暴雨：封控 / 绕行 / 现场复核

夜间：连续照明 / 人工巡查

故障：关闭自动化 / 保留人工服务

指标、证据与复算链

几何 → 指标 → 矩阵 → 图件 → 自检；临时数据不升级为官方结论

临时范围

11.41 km²

低置信度

绿色概念比例

25.5%

待现状复核

公共空间比例

9.2%

待权属复核

场景卡

12

全部可撤回

运行状态

6

含故障回退

产业验证

3

人工最终判断

