


地面能工作，智能才上线

PROVISIONAL ROUGH GEOMETRY • NOT A REDLINE, APPROVAL OR IMPLEMENTATION COMMITMENT

01 / SITE + THESIS

地面先行 | 总体证据图

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据

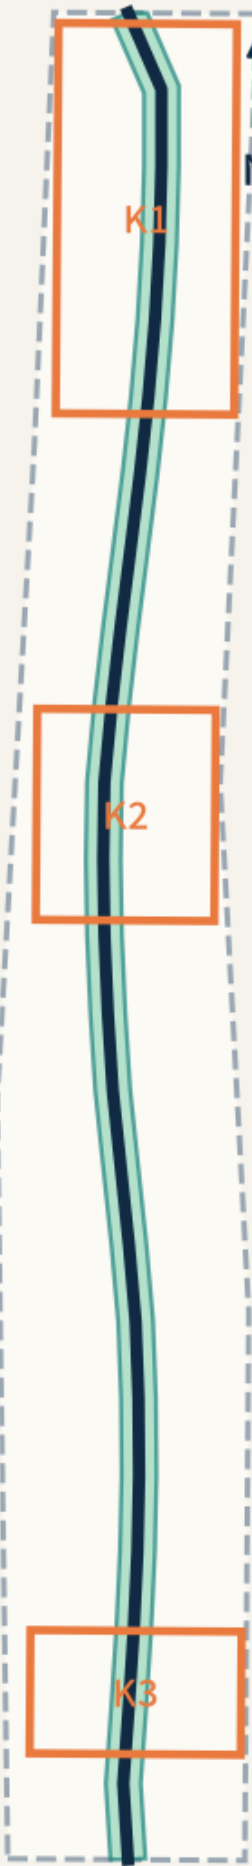

地面能工作，智能才上线

01 清凉地面

连续遮阴、可停靠节点、低眩光铺装与可见温流路径先于数字装置。

02 开放地面

把校区、园区、社区与公园边界转成可步行、可进入、可关闭的公共接口。

03 照护地面

无障碍连续性、饮水、座椅、卫生间与人工服务点共同构成基本服务。

04 循环地面

可逆构件、材料护照、维修接口与回收去向让试点能够拆除、重用或转场。

05 失效安全地面


断电、断网、模型退出或暴雨封闭时，模拟标识、人工接管与安全绕行仍然工作。

临时几何面积 11,412,825 m² • 重点区 3

04 / GROUND NETWORK

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × 12 个 AI 场景

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据

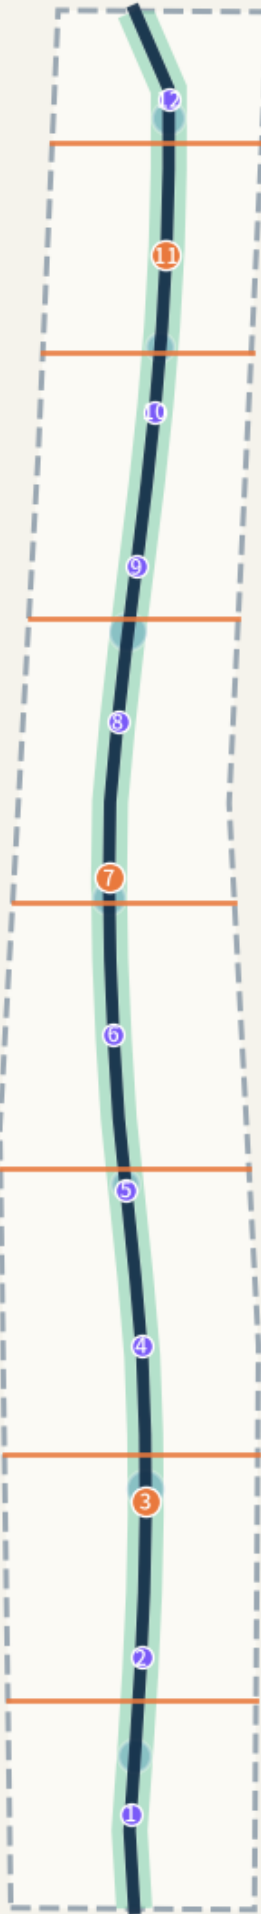

三道硬门槛

01 连续无障碍与安全疏散

02 可见雨热路径与人工维护

03 数据最小化、人工接管与停止规则

12 场景 | 3 验证

- SCN-01 全链无障碍到达审计
- SCN-02 五分钟人工接管的城市服务导航
- SCN-03 低速机器人共享地面安全验证
- SCN-04 清凉地面微气候对照试验
- SCN-05 共享实验设施预约与安全门禁试验
- SCN-06 小微商户可预约装卸路线
- SCN-07 照护资源人工可核的匹配
- SCN-08 AI公共素养双向课堂
- SCN-09 可选择、可静音的铁路记忆导览
- SCN-10 可逆构件材料护照
- SCN-11 维修需求与本地能力匹配
- SCN-12 高温暴雨后的地面恢复分诊

地面门槛

- 连续无障碍与安全疏散
- 可见雨热路径与人工维护
- 无设备替代、人工申诉与停止规则

FIRST GROUND

- 0-18月：基线、可逆构件、地面账本
- 18-36月：三项受控验证
- 第3-5年：只复制通过闸门的模块

立即停止

- 严重伤害或应急/无障碍通道受阻
- 越界、急停或人工回退失效
- 未授权个人数据、关键网络事件或许可失效

可达 → 雨热 → 人工回退 → AI 上线


三处重点区，一套可审查证据链

PROVISIONAL ROUGH GEOMETRY • NOT A REDLINE, APPROVAL OR IMPLEMENTATION COMMITMENT

02 / LAND USE

用地分区与完整覆盖校核

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据

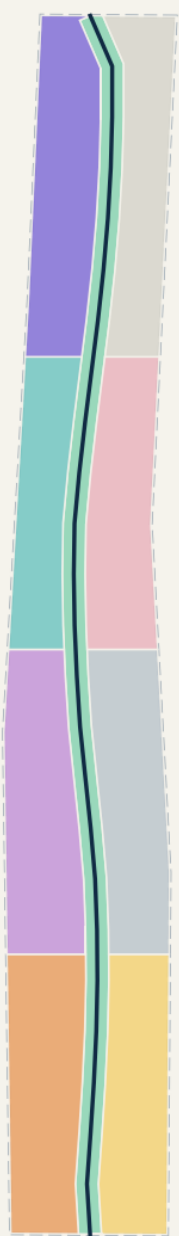

同一投影、一次切割、完整覆盖



拓补自检


GAP 0.000000 m²
OVERLAP 0.000000 m²

概念分析分区，不是获批用地方案。

03 / KEY AREAS


三处重点区 | 一套地面门槛，三种运营性格

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据

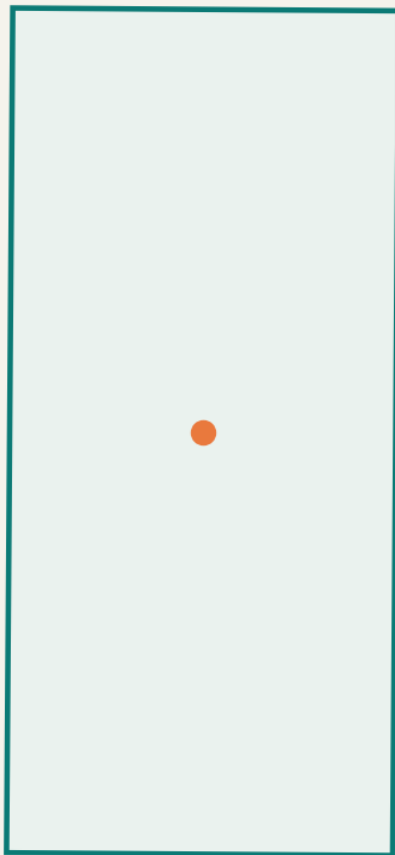


K1 开放模型院

受控验证、公开失败、人工急停

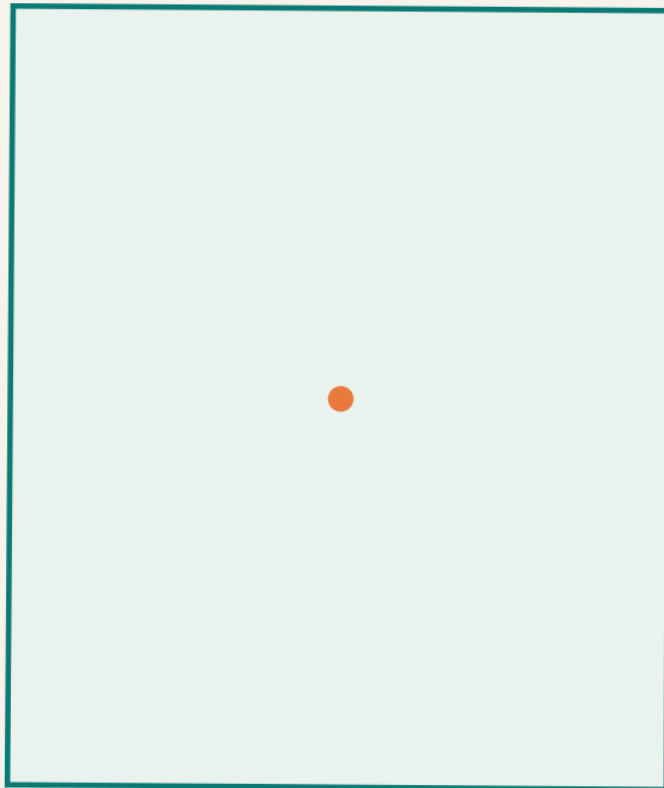

K2 第一块地面 / 地面账本

先做无碍碍、建附、维护与贡献记录

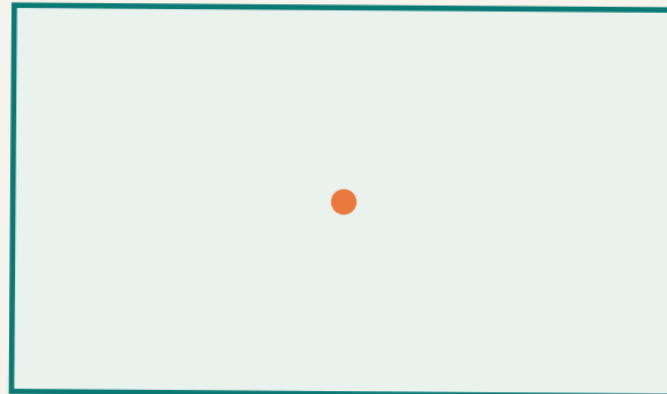

K3 世纪信号

站城转换、铁路记忆与循环服务

05 / EVIDENCE + METRICS

从事实到闸门 | 核心指标与退出路径

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据

01	02	03	04
官方与登记事实	几何派生（临时）	待正式确认	试点闸门
约 9 km 京张公园；一期 2.5 km / 16.8 ha；临时边界由仓库维护。	SITE 11,412,825 m² GREEN 15.75% PUBLIC 5.30% GAP 0.000 m²	容积率、建筑高度、校属、道路红线、文保、市政、防洪、消防与0~18月：地面与人工运营 18~36月：三项受控验证 3~5年：只复制通过模块 未达维护与残值门槛即退出	

PASS 仅表示提交包可审查，不表示规划批准、方案入选、资金落实或工程可实现。

临时证据

- SITE 11,412,825 m²
- GREEN 15.75% • PUBLIC 5.30%
- 容积率、高度、权属、市政、防洪与现场审计待补

责任与维护

- PA批准 / GS负责地面 / IR独立复核与停止否决
- 每日安全可达；每周物理系统；每月无障碍与数据安全
- 24个月运维资金与具名责任主体是扩展前置

退出与残值

- 可复用构件质量比例建议门槛 ≥ 0.75
- 残值回收比例建议门槛 ≥ 0.40
- 两周期不达公共利益或维护闸门：不扩展并撤除/转用

验证 → 试点 → 公开复核 → 复用或撤除