

京张开源驿站

只先试一个。先有证据，再谈复制。

原点站约240平方米，先试90天；众智园和大钟寺只做有条件复制研究。

240

m²首期试点

90

天试点

4


道证据门

仅为概念建议：不冒充正式红线、正式选址、投资承诺或工程批准。

京张开源驿站

先划清证据边界 · 先做一个小试点，再谈城市级复制

01 三层范围，不是三轮建设

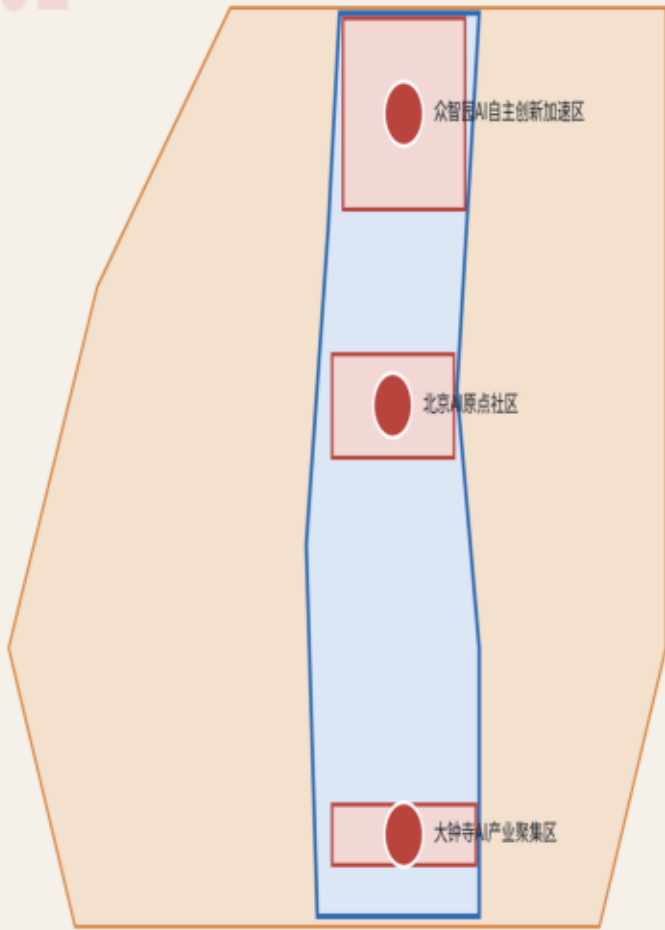

43.6 km² 统筹研究 / 11.4 km² 总体设计 / 3处临时重点区

真正建设什么？

只先做约240m²原点站，试90天。
另两站先停留在复制研究，不同步建设。

已知

公开任务、约范围、
成果结构

临时

粗略polygon、
概念位置锚点

未知

权属、消防、管线、
高度、容积率、造价

规则

不填假数；先调查、
再复算、后决策

临时几何不是正式红线、地块、道路红线或正式选址。


CC BY 4.0 · wjm0913 · 2026-08-11

京张开源驿站

先划清证据边界·先做一个小试点，再谈城市级复制

JZ-OSS / v0.1

01 三层范围，不是三轮建设

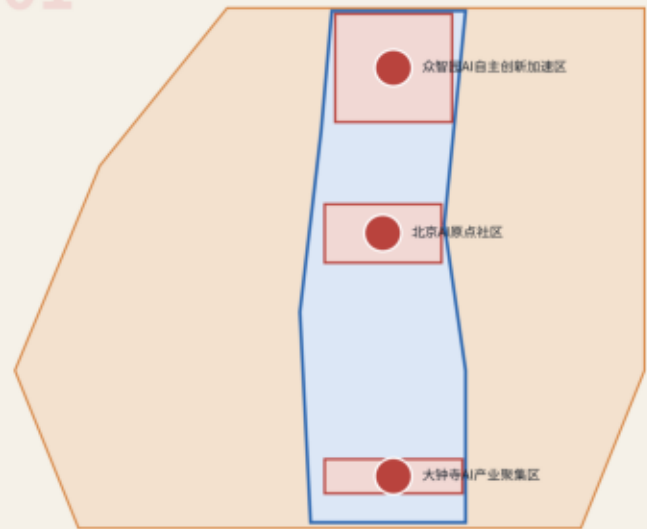

43.6 km² 统筹研究 / 11.4 km² 总体设计 / 3处临时重点区

临时几何不是正式红线、地块、道路红线或正式选址。

CC BY 4.0 · wjm0913 · 2026-08-11

真正建设什么？

只先做约240m²原点站，试90天。
另两站先停留在复制研究，不同步建设。

已知

公开任务、约范围、
成果结构

临时

粗略polygon、
概念位置锚点

未知

权属、消防、管线、
高度、容积率、造价

规则

不填假数；先调查、
再复算、后决策

京张开源驿站

一条证据脊·一个先行站·两个有条件复制站

JZ-OSS / v0.1

02

众智验证驿站

P2 · 复制研究

原点开源驿站

P1 · 90天试点

大钟服务驿站

P2 · 复制研究

只使用既有合法通道

总体靠道承担服务与证据网络，不等于全域建设项目。

可复制的五件套

1 到达休息 2 证据墙 3 共创桌
4 本地公共服务Agent 5 受控测试工具箱

G0

责任与数据

G1

有效性

G2

安全与包容

G3

可维护

复制是证据之后的决策，不是证据之前的承诺。

实际物理投入

首期约240m²；默认不拆、不建数据中心、不编造预算。

CC BY 4.0 · wjm0913 · 2026-08-11

统筹研究范围

研究服务协议、运营门槛和生态联系；不铺开全域建设。

总体设计范围

用既有合法通道构成概念证据脊，统一导向、遮阴和休息。

三处重点区域

一个90天试点；另两类节点只有通过四道门后才研究复制。

03

01

众智验证驿站

约300m² · 复制研究

受控模型评测
失败案例 · 接管演练
不宣称认证

R	E	C	H	T
---	---	---	---	---

02

原点开源驿站

约240m² · 90天试点

公共导览 · 人工坐席
证据墙 · 社区共创
唯一首期节点

R	E	C	H	T
---	---	---	---	---

03

大钟服务驿站

约180m² · 复制研究

官方渠道导航
文化导览 · 小微咨询
不判断政策资格

R	E	C	H	T
---	---	---	---	---

R 休息 E 证据 C 共创 H 人工/运维 T 测试/弹性

三个荣誉节点

第一行代码墙 · 可验证之桌 · 合并台阶 —— 只有获得授权且真实合并的贡献才记录姓名。

三个锚点均位于临时粗略重点区内部，只用于表达，不是正式选址。

CC BY 4.0 · wjm0913 · 2026-08-11

荣誉节点：第一行代码墙 · 可验证之桌 · 合并台阶。姓名展示必须获得授权且存在真实合并记录。

SC-01 京张历史导览

均含人工兜底与停止条件

SC-02 无障碍数字支持

均含人工兜底与停止条件

SC-03 开源成果展示

均含人工兜底与停止条件

SC-04 30人以内微活动

均含人工兜底与停止条件

SC-05 公共服务导航

均含人工兜底与停止条件

SC-06 多语言游客导览

均含人工兜底与停止条件

SC-07 本地RAG可追溯测试

均含人工兜底与停止条件

SC-08 无障碍可用性测试

均含人工兜底与停止条件

SC-09 低速机器人受控测试

均含人工兜底与停止条件

SC-10 社区问题闭环

均含人工兜底与停止条件

六类用户

附近居民 · 老年及无障碍用户 ·
学生与青年开发者 · 科研/企业团队
· 游客亲子 · 运营维护人员

三项受控测试

SC-07至SC-09遵循桌面 → 封闭 → 有限开放。

公共空间不默认变试验场

没有隔离、接管员和可用急停，就不运行机器人。

京张开源驿站


先解决无障碍到达，再谈数字展示

JZ-OSS / v0.1

04

概念性开源证据脊

只使用既有合法通道与穿越

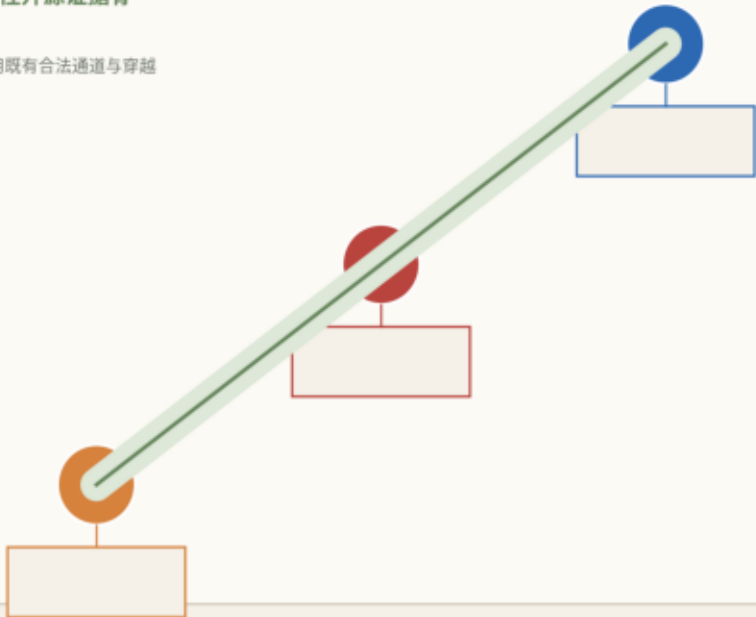

15分钟到达核验

步行 · 公交接驳 · 连续无障碍
夜间安全 · 活动疏散

遮阴与雨水

保护既有树木
少硬化 · 可移动遮阳

无AI等价路径

静态标识 · 人工坐席
实体呼叫按钮

不默认部署监控

默认不做人脸识别；任何传感器都要有用途和责任主体。

G0 · 责任与数据

权属、运营、消防、无障碍、数据与投诉渠道。

G1 · 有效性

真实使用、可追溯回答、故障可修、人工可接管。

G2 · 安全与包容

无障碍、隐私、内容风险与急停核验。

G3 · 可维护

人员、备件、内容更新、清洁与年度公开报告。

P0现场核验 → P1原点站90天试点 → P2两类复制研究 → P3只有证据持续成立才网络化运营。

概念绿色图层只表达连续遮阴与雨水友好，不主张调整法定绿地。

05

240

m²首期试点

90

天试点

10

张场景卡

3

项测试验证

6

类用户

四道门

G0

责任
与数据

G1

有效性

G2

安全
与包容

G3

可维护

运营期收集什么

任务完成 · 引用可追溯 · 人工接管
无障碍差异 · 纠错闭环 · 维护工时

刻意保持未知的数字

容积率 · 高度 · 权属 · 管线 · 资本性造价
未知比“看起来合理”的假数更可信。

本地复算：用地分析分区缺口0、重叠0m²；仍需上游官方脚本与CI复核。

CC BY 4.0 · wjm0913 · 2026-08-11

本地复算

用地分析分区缺口：0
用地分析分区重叠：0m²
三站概念足迹合计：约720m²

刻意保持未知

正式地块/选址 · 容积率 · 高度 · 管线 · 消防条件 · 资本性造价

贡献者侧本地检查已完成；仍需上游官方脚本、CI及维护者/专业团队复核。