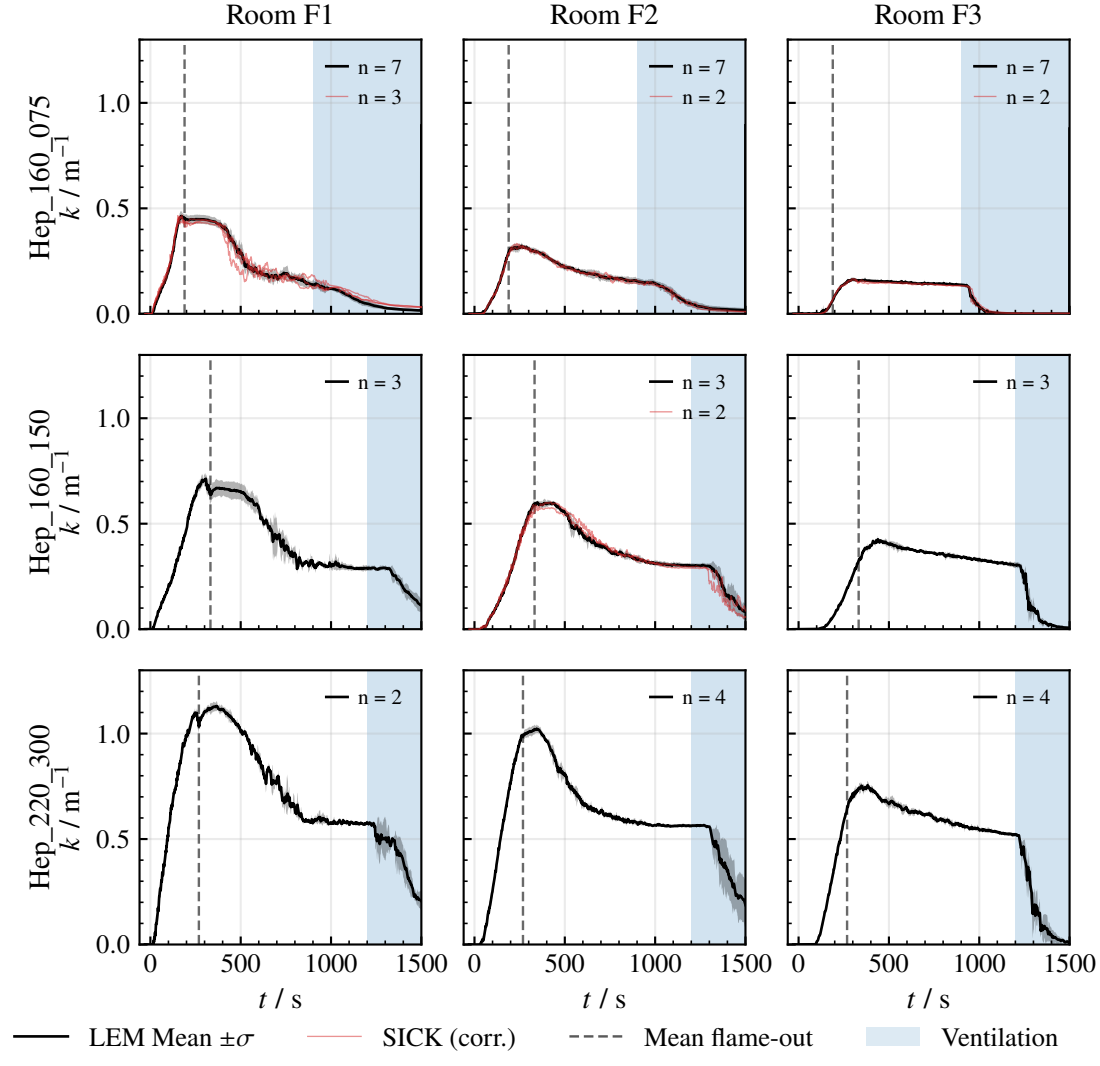

Room F1
Room F2
Room F3
Hep_160_075
Hep_160_150
Hep_220_300
k / m⁻¹
n = 7
n = 3
n = 2
n = 4
0.0
0.5
1.0
0
500
1000
1500
t / s
LEM Mean ±σ
SICK (corr.)
Mean flame-out
Ventilation