



CMS Internal

$\hat{t}_{\text{es}} = 1.000$
 $+0.004$
 -0.004

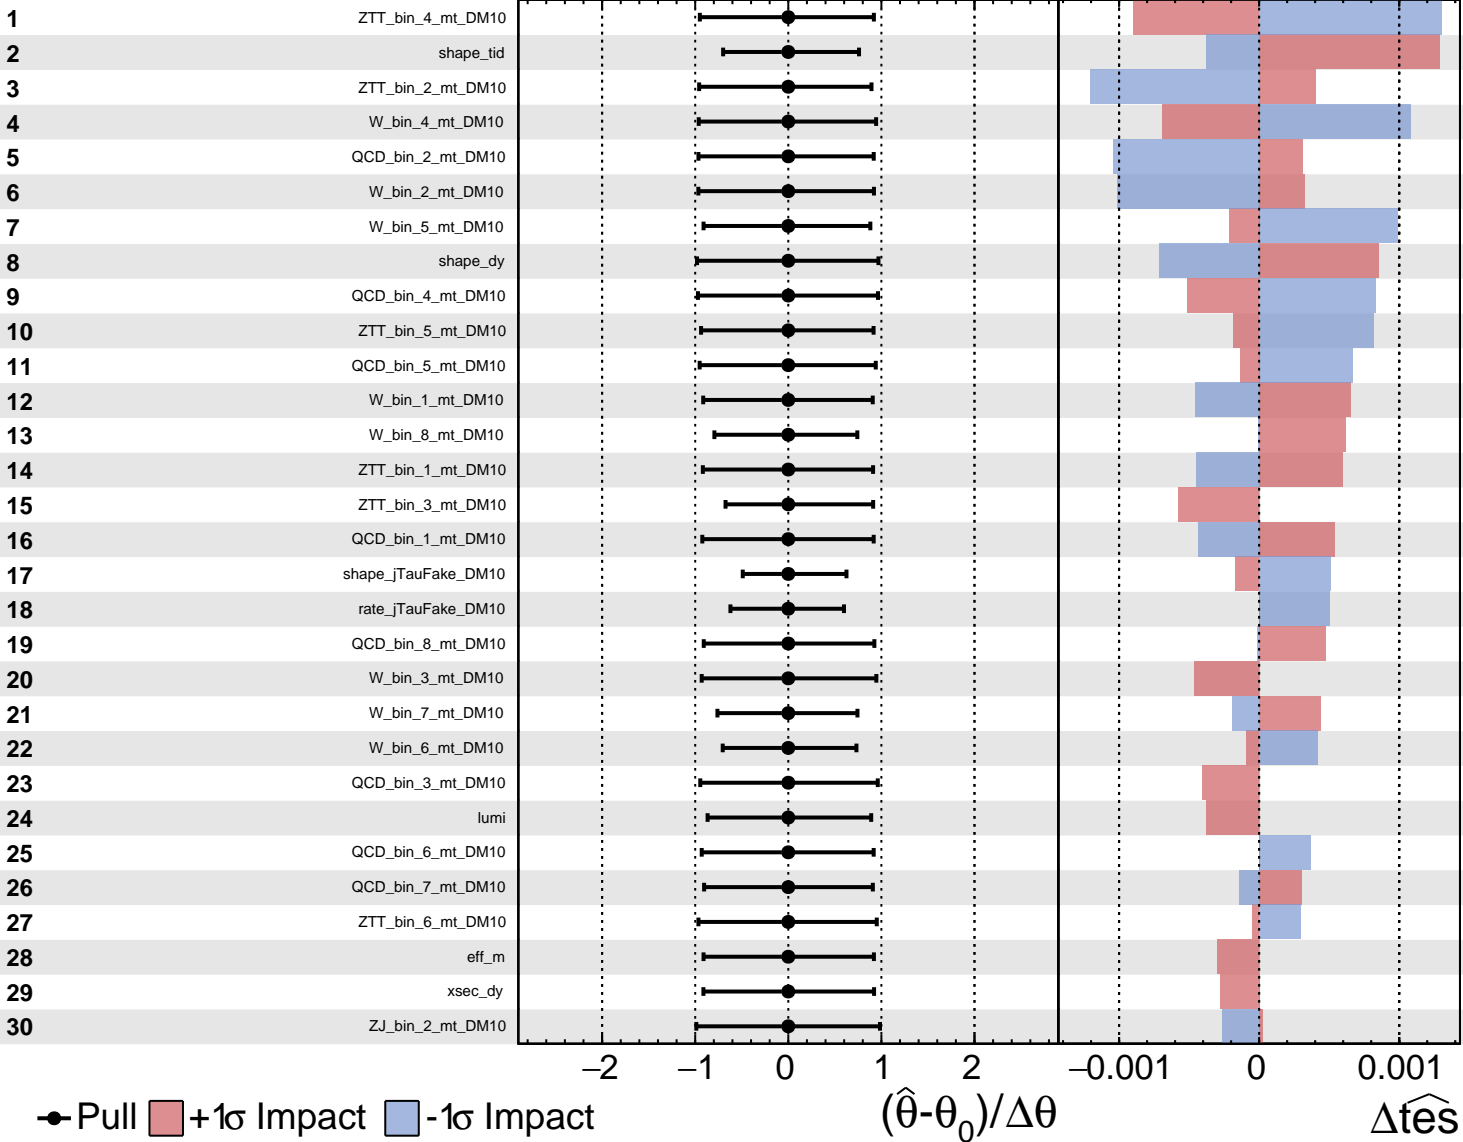


CMS Internal

$\hat{t}_{\text{es}} = 1.000^{+0.004}_{-0.004}$

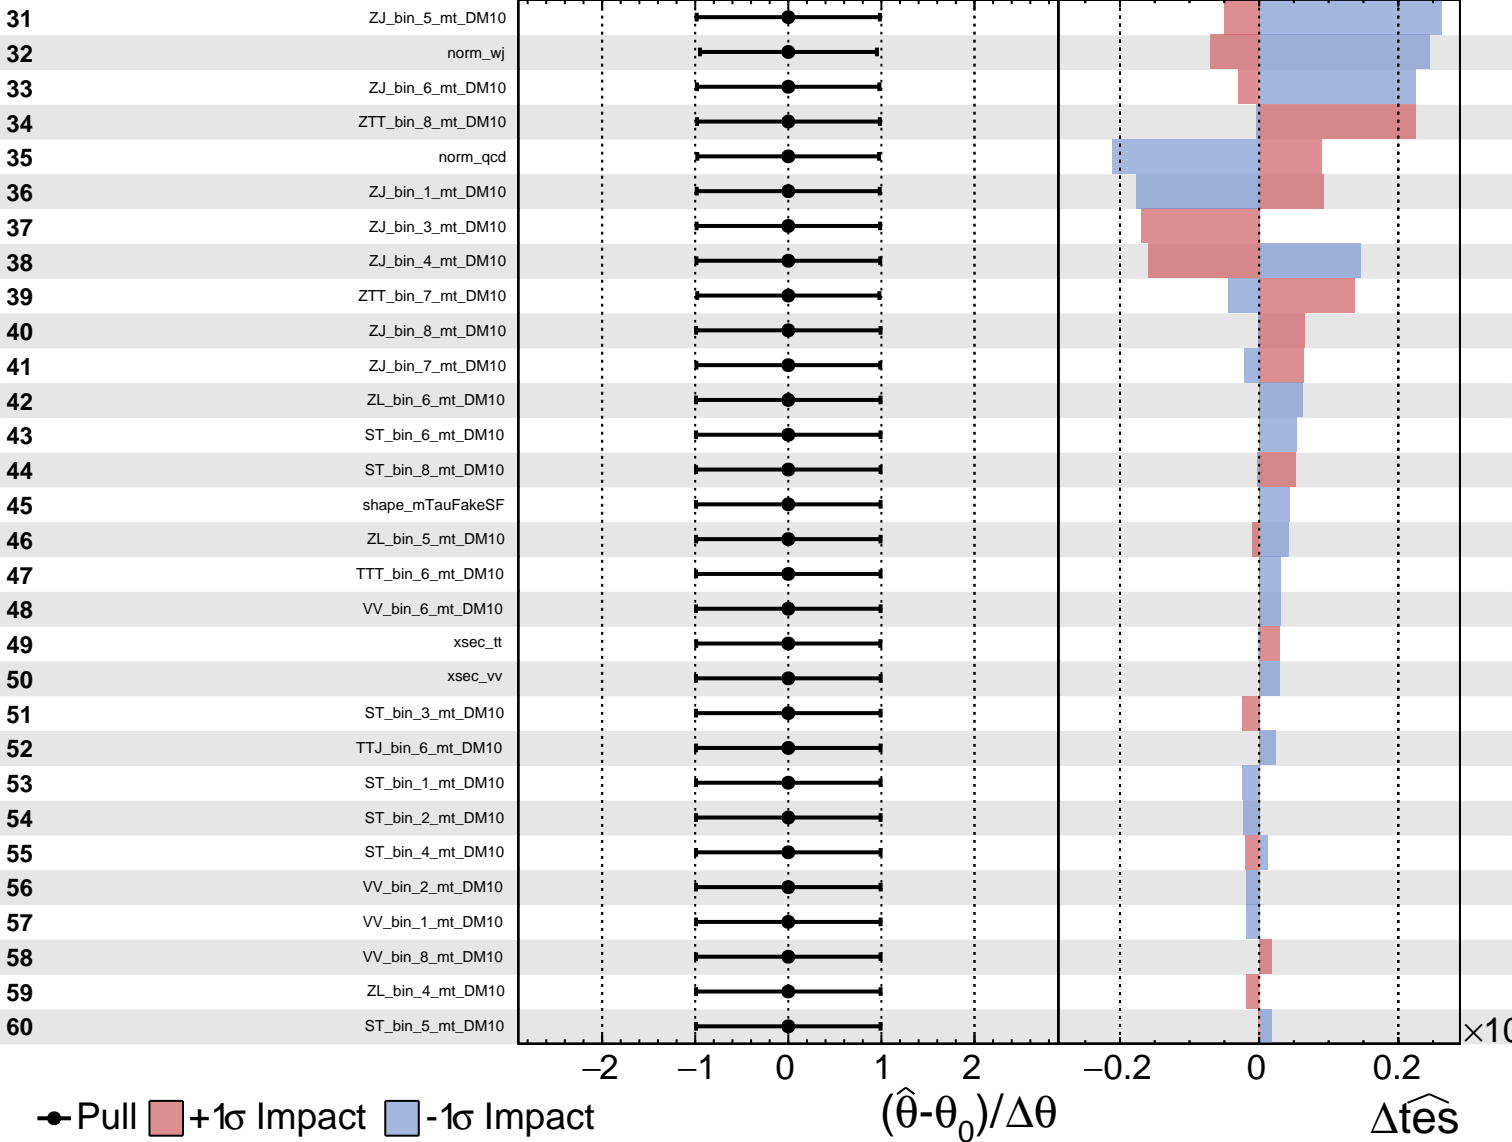

CMS Internal

$\hat{t}_{\text{es}} = 1.000^{+0.004}_{-0.004}$

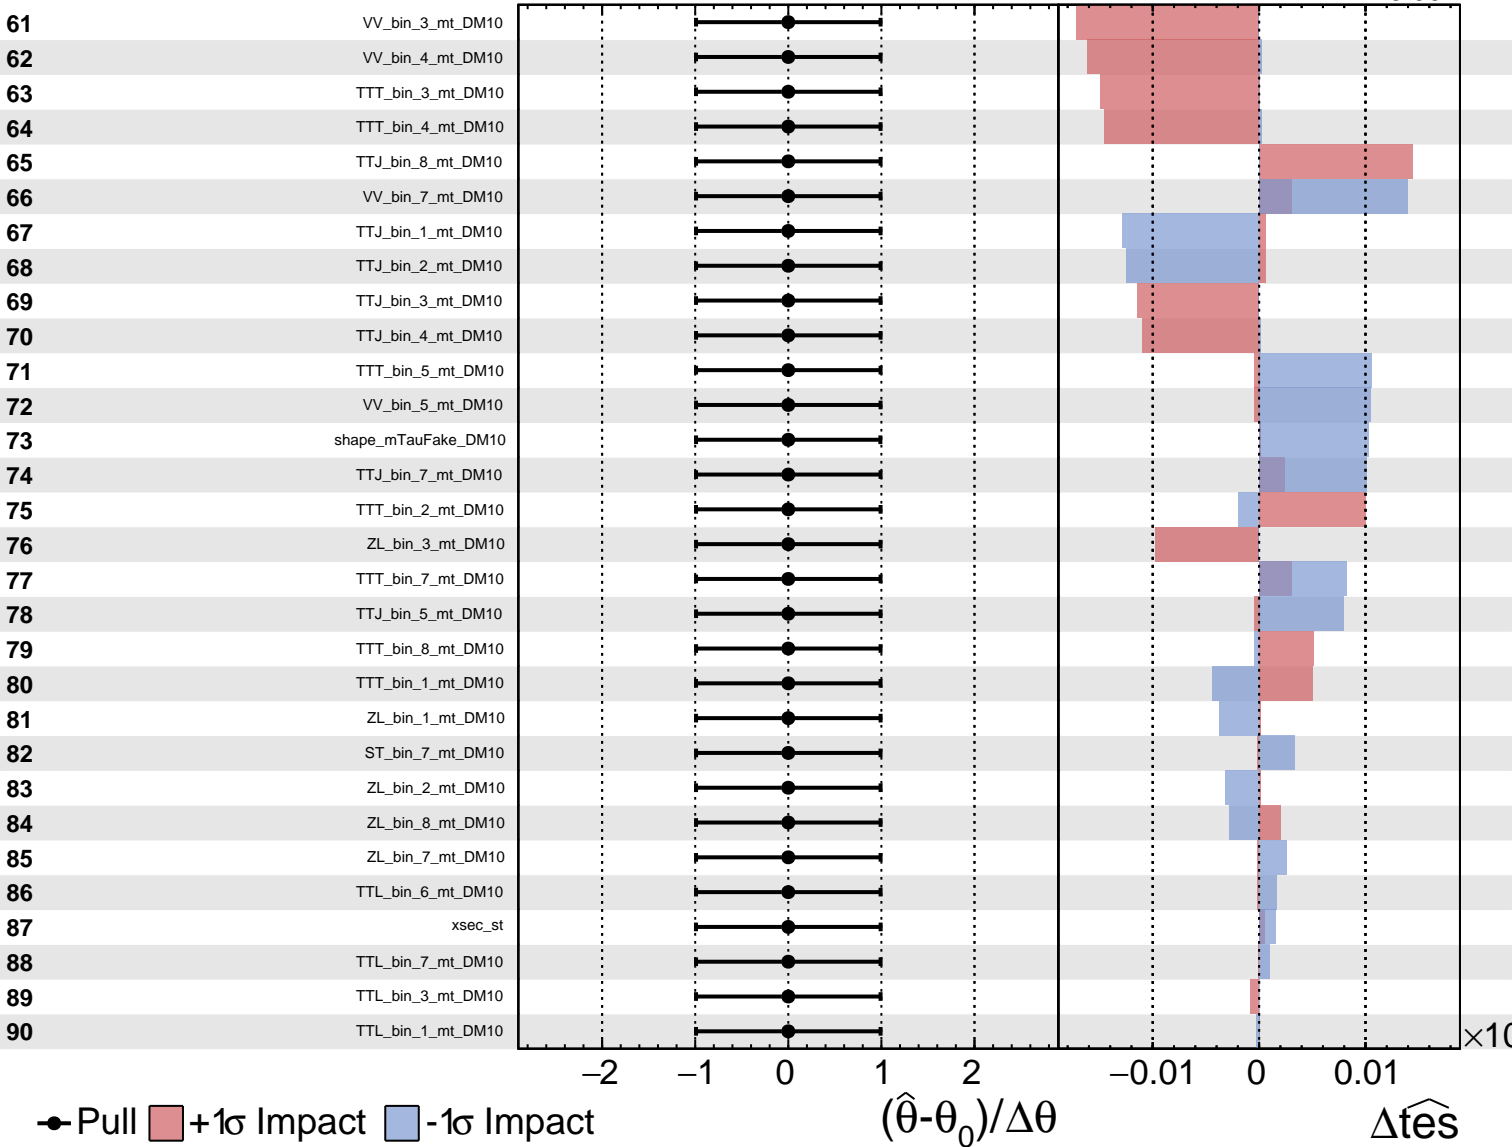

Unconstrained
 Gaussian
 Poisson
 AsymmetricGaussian

CMS *Internal*

$\hat{t}_{\text{es}} = 1.000^{+0.004}_{-0.004}$

