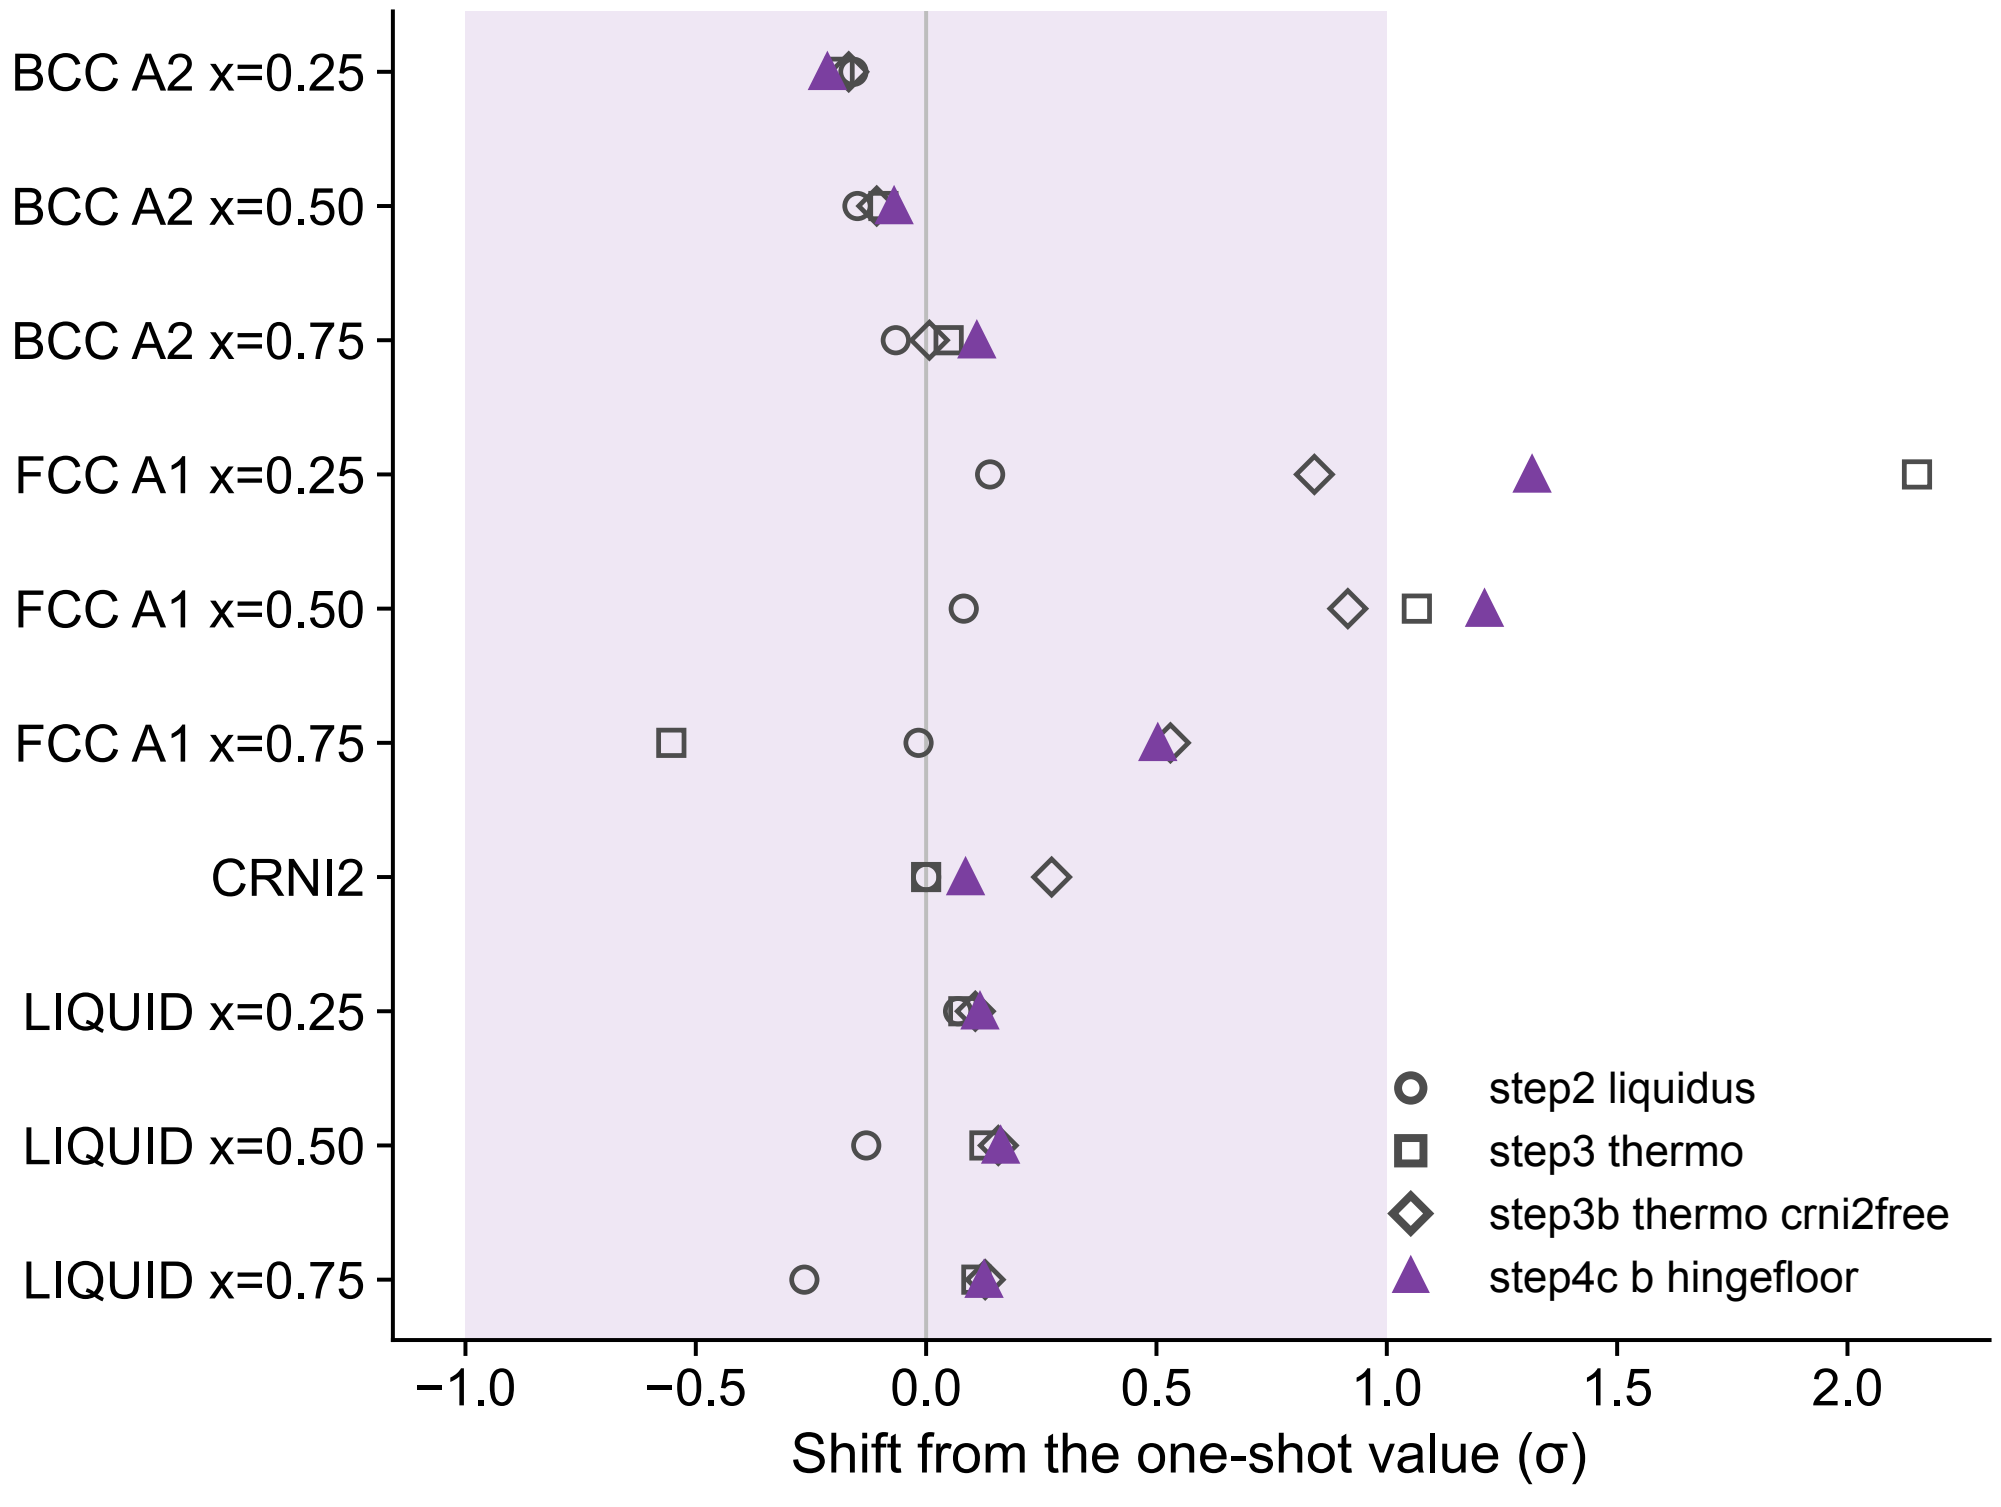
BCC A2 x=0.25
BCC A2 x=0.50
BCC A2 x=0.75
FCC A1 x=0.25
FCC A1 x=0.50
FCC A1 x=0.75
CRNI2
LIQUID x=0.25
LIQUID x=0.50
LIQUID x=0.75
step2 liquidus
step3 thermo
step3b thermo crni2free
step4c b hingefloor
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Shift from the one-shot value (σ)