

**SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT**

Nom du client :	<b>ROUX AURELIEN</b>	N° d'affaire :	<b>72837239</b>
-----------------	----------------------	----------------	-----------------

Nom et fonction de la personne au rdv :

Date d'emménagement :

<b>TRAVAUX :</b>	S6 Branchement neuf souterrain Type 2 sur coffret de réseau grille REMBT, terrassement >1m
------------------	--


Type de voie (liaison réseau) :

**A charge du client :**

- Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service
- Matérialisation de l'emplacement précis du coffret par un piquet (selon photo ci-dessous)
- Reprise de l'installation électrique intérieure en aval du disjoncteur Enedis

**A charge d'Enedis :**

- Pose au sol en limite de propriété d'un ensemble de coffrets dos à dos
- Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur
- Câblage comptage dans coffret au dos
- Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur

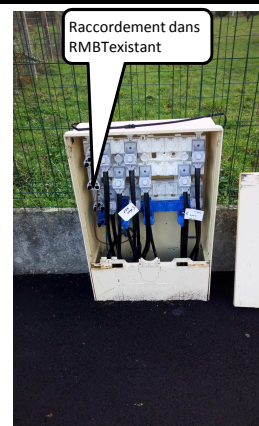

Puissance de raccordement	12 Kva monophasé	Liaison A1	Liaison réseau		Dérivation individuelle		$\Delta U$	
			Mètres T1	Mètres T2				
Solution N° 1 :	3-BRT Souterrain - GRILLE ou REMBT Existante		0	7	Alu 35 mm2	0	0.39%	
Solution N° 2 :	1-BRT Souterrain - AVEC POSE D'UNE GRILLE DE REPIQUAGE	0	0	0	Alu 35 mm2	0	0.00%	X


**Données contractuelles convenues avec le fournisseur**

Puissance contrat			
----------------------	--	--	--



Nom du client : **ROUX AURELIEN**

N° d'affaire **72837239**

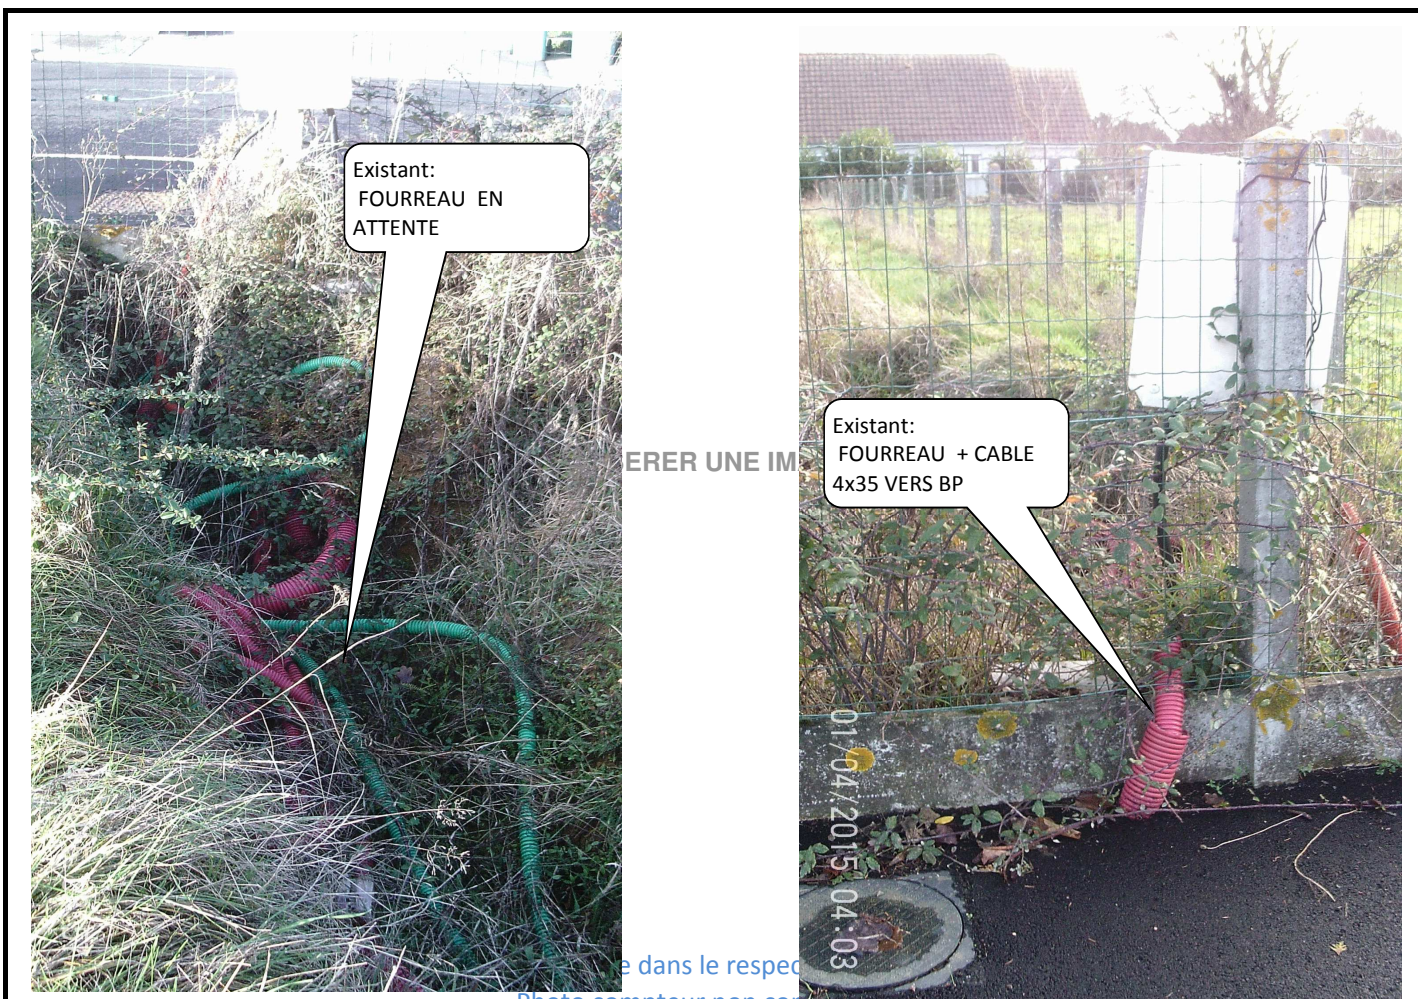

Puissance <b>12 Kva monphasé</b>		Liaison A1	Liaison réseau		Dérivation individuelle		$\Delta U$	
			Mètres T1	Mètres T2				
Solution N° 1 :	3-BRT Souterrain - GRILLE ou REMBT Existante		0	7	Alu 35 mm2	0	0.39%	
Solution N° 2 :	1-BRT Souterrain - AVEC POSE D'UNE GRILLE DE REPIQUAGE	0	0	0	Alu 35 mm2	0	0.00%	X

**Données contractuelles convenues avec le fournisseur**

Puissance contrat	0	0	0
-------------------	---	---	---