POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA

Procedimiento Técnico Operativo para Emergencia Operacional por Falla de Energía Eléctrica

PM-DL-SA-GAP-PTO-037

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. Martha Araceli Espinoza López
Superintendente de Servicios de Almacenamiento

Revisa

Ing. Francisco Alatorre García
S.A. Subgerente de Operación

Autoriza

Capt. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Almacenamiento Pacifico

Zapopan, Jalisco, 06 de febrero de 2026

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas	GAP
2. Ing. Francisco Alatorre García.	GAP
3. Ing. Gabriel Aguilar Tabares	Líder DO
4. Ing. Martha Araceli Espinoza López	GAP
5. Ing. Stephanie Nieto Paz	GAP

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	6
5	Desarrollo.	7
6	Diagrama de flujo.	15
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	20
8	Archivo y conservación de documentos.	20
9	Anexos.	20
10	Control de revisión.	23

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Establecer las actividades a realizar por falla de Energía Eléctrica en las TAD's GAP.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

2.1 Este Procedimiento de Emergencia Operacional debe aplicarse a todo el personal que labora en las Áreas Funcionales de las TAD's GAP y se activará en caso de una situación de Emergencia por Falla de Energía Eléctrica.

2.2 El presente Procedimiento establece la secuencia de actividades a seguir por Falla de Energía Eléctrica en la TAD's GAP.

3. Definiciones y abreviaturas.

- DO_POPS. - Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.
- Emergencia. - Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.
- Evento. - Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.
- GLRP. - Gerencia de Logística Regional Pacífico.
- Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. - Responsable del área operativa en donde se desarrollan diversas actividades de la industria petrolera en las Terminales de Almacenamiento y Despacho.
- SSPA. - Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
- TAD. - Terminal de Almacenamiento y Despacho.
- VOE's. Válvulas operadas eléctricamente.
- Responsable Operativo. - Persona a cuyo cargo directo está la instalación o área en la que se efectúa el trabajo. Dependiendo de la organización del centro de trabajo, es el Ingeniero Jefe de Área de Operación, el Ingeniero de Turno de Operación, el Supervisor Operativo o el Encargado de la Operación de la instalación.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

- Simulacro Operacional. - Representación de una emergencia operacional, en la cual se ponen en práctica las acciones preventivas contenidas en los instructivos correspondientes; tiene la finalidad de evaluar el conocimiento y desempeño de los participantes en la atención, control, alternativas operativas y eliminación de la causa de la emergencia.

- Etiquetas distintivas. - Señales que se utilizan para simular acciones durante un simulacro operacional.

- Instalación Industrial. - Conjunto de estructuras, equipos de proceso y servicios auxiliares, entre otros, dispuestos para un proceso productivo específico. Las instalaciones están ubicadas en los centros de trabajo.

- Registro. - Documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

4. Marco de referencia.

PXL-GDSSTPA-GTO-001. Guía técnica operativa para elaborar y actualizar documentos técnicos y operativos.

PXL-GDSSSTPA-PCS-06. Procedimiento Critico de Seguridad Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.

Manual / Instructivos de Mantenimiento del Fabricante.

Manual SSPA 1. Dupont (capítulos 13 y 14 Elemento de Disciplina Operativa).

Guía para la Implantación de la Disciplina Operativa SD-SAR-SASIPA-SI-02913.

Guía para realizar Simulacros Operacionales DG-SASIPA-SI-02701 Rev.4

Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

5. Desarrollo.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
5.1 Falla Total de Suministro de Energía Eléctrica por CFE		
Trabajador de Pemex	5.1.1 Detecta que el sistema de alumbrado y los equipos que utilizan energía eléctrica, dejan de funcionar, dando aviso inmediato a las Jefaturas de Operación, Mantenimiento, SIPA y/o Administrativa.	Bitácora
	5.1.2 ¿La TAD cuenta con Planta de emergencia? Si > Actividad 5.1.3 No > Actividad 5.1.5	
Personal de Op'n / Mantto. y/o SIPA	5.1.3 Verificar la entrada automática de Planta de Emergencia ¿Funcionó Planta de emergencia? Si > Actividad 5.1.6 No > Actividad 5.1.4	Bitácora
	5.1.4 Puesta en operación de Planta de Emergencia en forma Manual de acuerdo con Instructivo Específico TAD. ¿Funciona Planta de Emergencia? Si> Actividad 5.1.6 No> Actividad 5.1.5 *Nota. La Planta de Emergencia puede entrar en operación, pero inmediatamente protegerse debido a problemas en los Circuitos Internos TAD.*	Bitácora
Jefe e Ing. de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. / Asesor Comercial / Superintendente	5.1.5 Apagado escalonado de equipos de acuerdo a Instructivo Específico. Servidores SIMCOT, RED Pemex y Equipos de Cómputo. *Nota. Las Unidades Ininterrumpibles de Energía (UPS) dan cobertura por un tiempo aproximado de 30 min, variando de acuerdo a su capacidad y la carga instalada.*	Bitácora
Jefe de Operación	5.1.6 Avisar al Área de Mantenimiento para atención de la falla.	Reporte de falla
Jefe de Mantenimiento	5.1.7 Instruye al Op. Especialista Electricista para que realice la Revisión de la falla.	
Op. Especialista Electricista	5.1.8 Revisión y Análisis de Falla en Campo. Realiza diagnóstico (Confirmación Falla Suministro CFE), acciones a tomar e Informa al Jefe de Mantenimiento.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
Jefe de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. Superintendente Ing. Op'n / Op. SIMCOT CI	5.1.9 Confirmar con los organismos de Pemex que comparte instalaciones, que el origen de la falla es CFE.	Bitácora
	5.1.10 Reportar la anomalía a la Comisión Federal de Electricidad al teléfono: • **Llamar al número de teléfono 071 de atención a clientes de CFE, marcando la opción 1.** • **Rellenar el formulario online para un reporte de falla en la página web de CFE.** • **Dentro de la sección de 'Reportes' de la App CFEContigo.** Así como hacer el reporte de incidente por correo electrónico a CCAE (49166)	Bitácora/ Reporte de Incidente CCAE
Vigilante	5.1.11 Controlar de acceso y salida vehicular y peatonal en forma manual.	Bitácora
Jefe de Operación	5.1.12 Coordinar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos • Solicita suspender operaciones de recibo, (poliducto, BT, CT).	Bitácora
Auxiliar de Op'n / Bombero "C" / Ayte. patio	5.1.13 Realizar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos • Solicita suspender operaciones de recibo, (poliducto, BT, CT).	Bitácora
CFE	5.1.14 Restablece Suministro de Energía Eléctrica a la TAD	
Superintendente	5.1.15 Declara fin de la Emergencia	Reporte telefónico y Comunicado
5.2 Falla Parcial de Suministro de Energía Eléctrica por CFE (Fallan 2 Fases)		
	5.2.1 Aplicar actividades 5.1.1 a 5.1.14 por	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
	considerarse como Falla Total de Suministro de Energía Eléctrica	
Superintendente	5.2.2 Declara fin de la Emergencia	Reporte telefónico y Comunicado
5.3 Falla Parcial de Suministro de Energía Eléctrica por CFE (Falla 1 Fase)		
Trabajador de Pemex	5.3.1 Detecta que algunos equipos del sistema de alumbrado y/o los equipos que utilizan energía eléctrica, dejan de funcionar, dando aviso inmediato a las Jefaturas de Operación, Mantenimiento, SIPA y/o Administrativa; Así como hacer el reporte de incidente por correo electrónico a CCAE (49166).	Bitácora Reporte de Incidente CCAE
	5.3.2 ¿La TAD cuenta con Planta de emergencia? Si > Actividad 5.1.3 a 5.1.14 No > Actividad 5.1.5 a 5.1.14	
Superintendente	5.3.3 Declara fin de la Emergencia	Reporte telefónico y Comunicado
5.4 Retorno a Condiciones de Operación Normal		
Jefe y/o Ing. de Operación / Jefe de Mantenimiento /Coordinador de Nodo Regional de Medición y Automatización	5.4.1 Coordinar actividades de apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos	
Auxiliar de Op'n / Bombero "C" / Ayte. patio	5.4.2 Realizar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos	Bitácora
Jefe e Ing. de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. / Asesor Comercial / Superintendente	5.4.3 Encendido escalonado de equipos de acuerdo a Instructivo Específico. Servidores SIIC, SIMCOT, RED Pemex y Equipos de Cómputo.	Bitácora
Personal de Op'n / Mantto. y/o SIPA	5.4.4 Puesta Fuera de Operación de Planta de Emergencia. ¿Funcionó Paro Automático? Si> Actividad 5.4.6	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
	No> Actividad 5.4.5	
	5.4.5 Paro Manual de acuerdo a Instructivo Específico TAD.	Bitácora
Ing. de operación / Jefe de Operación	5.4.6 Coordinar las actividades necesarias para la Operación Normal en Recibo, Almacenamiento, Despacho y reparto.	
	Fin de Procedimiento	
5.5 Falla en Suministro de Energía Eléctrica por CFE (Variación de Amperaje o Voltaje)		
	5.5.1 Variación por Alto Amperaje en acometida CFE Efecto > Se puede presentar Falla Total o Parcial de suministro de energía eléctrica por apertura de cuchillas en acometida de CFE. • Falla Total (Tres fases) > Es equivalente a una Falla Total de Suministro de Energía Eléctrica por CFE > *Aplicar actividades descritas en escenario 5.1* (puntos 5.1.1 a 5.1.14) • Falla Parcial (una o dos fases) > Es equivalente a una Falla Parcial de Suministro de Energía Eléctrica por CFE > *Aplicar actividades descritas en puntos 5.1.1 a 5.1.14 (Falla Total) u* 5.3.1 a 5.3.2 *(Falla Parcial) según sea el caso.* *Notas.* 1. *La reducción de Amperaje no genera Falla en los circuitos internos TAD.* 2. *La Falla Total o Parcial puede ser por problemas en acometida de CFE o en los circuitos internos TAD.*	
	5.5.2 Variación por Alto Amperaje en acometida CFE Efecto > Se puede presentar Falla Total de suministro de energía eléctrica sin apertura de cuchillas en acometida de CFE por la activación del Sistema de Protección (Relevadores). • Falla Total > Es equivalente a una Falla Total de Suministro de Energía Eléctrica por CFE > *Aplicar actividades descritas en escenario 5.1*(puntos 5.1.1 a 5.1.14) *Nota.* *La Falla Total puede ser por problemas en los circuitos internos TAD.*	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
	5.5.3 Variación por Alto o Bajo Voltaje en acometida CFE. Efecto > Se activa el Sistema de Protección (Relevadores), mandando señal de arranque automático de la Planta de Emergencia y corte del suministro de energía eléctrica por CFE. • Esta condición es equivalente a una Falla Total de Suministro de Energía Eléctrica por CFE > *Aplicar actividades descritas en escenario 5.1* (puntos 5.1.1 a 5.1.14)	
Superintendente	5.5.4 Declara fin de la Emergencia	Reporte telefónico y Comunicado
5.6 Retorno a Condiciones de Operación Normal		
Jefe y/o Ing. de Operación / Jefe de Mantenimiento /Coordinador de Nodo Regional de Medición y Automatización	5.6.1 Coordinar actividades de apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos	
Auxiliar de Op'n / Bombero "C" / Ayte. patio	5.6.2 Realizar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos	Bitácora
Jefe e Ing. de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. / Asesor Comercial / Superintendente	5.6.3 Encendido escalonado de equipos de acuerdo a Instructivo Específico. Servidores SIIC, SIMCOT, RED Pemex y Equipos de Cómputo.	Bitácora
Personal de Op'n / Mantto. y/o SIPA	5.6.4 Puesta Fuera de Operación de Planta de Emergencia. ¿Funcionó Paro Automático? Si> Actividad 5.6.6 No> Actividad 5.6.5	Bitácora
	5.6.5 Paro Manual de acuerdo a Instructivo Específico TAD.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Categoría	Descripción de actividades	Registros
Ing. de operación / Jefe de Operación	5.6.6 Coordinar las actividades necesarias para la Operación Normal en Recibo, Almacenamiento, Despacho y reparto.	Bitácora
	Fin de Procedimiento	
5.7 Falla en Circuitos Internos TAD		
Trabajador de Pemex	5.7.1 Detecta que el sistema de alumbrado y/o alguno de los equipos que utilizan energía eléctrica, dejan de funcionar, dando aviso inmediato a las Jefaturas de las Áreas Funcionales.	Bitácora
Jefe de Operación	5.7.2 Avisar al Área de Mantenimiento para atención de la falla.	Reporte de falla
Jefe e Ing. de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. / Asesor Comercial / Superintendente	5.7.3 Apagado escalonado de equipos de acuerdo a Instructivo Específico. Servidores SIMCOT, RED Pemex y Equipos de Cómputo. *Nota.* *La Unidad Ininterrumpible de Energía (UPS) da cobertura en un tiempo aproximado de media hora (dependiendo de su Capacidad).*	Bitácora
Jefe de Mantenimiento	5.7.4 Instruye al Op. Especialista Electricista para que realice la Revisión de la falla.	Orden de Trabajo ODT
Jefe de Operación / Aux. de Op'n / Op. Especialista Electricista	5.7.5 Entrega-Recepción de la Instalación por personal de Operación a Mantenimiento, aplicando Procedimiento Critico de Seguridad Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos.	AST, PDT, Lista de Verificación
Op. Especialista Electricista	5.7.6 Revisión y Análisis de Falla en Campo. Realiza diagnóstico (Confirmación Falla en Circuitos Internos TAD), acciones a tomar e Informa al Jefe de Mantenimiento.	Bitácora
Jefe de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. Superintendente Ing. Op'n / Op. SIMCOT CI	5.7.7 Confirmar con los organismos de Pemex que comparte instalaciones, que el origen de la falla es en Circuitos Internos TAD.	Bitácora
Vigilante	5.7.8 Control de acceso y salida vehicular y peatonal en forma manual.	Bitácora
Jefe de Operación	5.7.9 Coordinar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en:	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"


Categoría	Descripción de actividades	Registros
	• Tanques • Líneas • Equipos *Nota.* *El Jefe y/o Ingeniero de Operación debe coordinar estas actividades con el personal de mantenimiento, SIPA, Administrativo y Dependencias Pemex con Áreas y Operaciones Compartidas.*	
Auxiliar de Op'n / Bombero "C" / Ayte. patio	5.7.10 Realizar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos	Bitácora
Op. Especialista Electricista	5.7.11 Corregir falla	Bitácora
Op. Especialista Electricista / Aux. de Op'n / Jefe de Operación	5.7.12 Entrega-Recepción de la Instalación por personal de Mantenimiento a Operación, aplicando Procedimiento para Etiqueta, Candado, Despeje y Prueba PXL-GDSSSTPA-PCS-06. • Verificación, inspección y Prueba de Sistemas Eléctricos. • Orden y Limpieza del Área. • Restablecer Suministro de Energía Eléctrica de manera coordinada.	PDT, Lista de Verificación, Bitácora.
Superintendente	5.7.13 Declara fin de la Emergencia	Reporte telefónico y Comunicado a Dependencias Pemex
5.8 Retorno a Condiciones de Operación Normal		
Jefe y/o Ing. de Operación / Jefe de Mantenimiento /Coordinador de Nodo Regional de Medición y Automatización	5.8.1 Coordinar actividades de apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos *Nota.* *El Jefe y/o Ingeniero de Operación debe coordinar estas actividades con el personal de mantenimiento, SIPA,*	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"


Categoría	Descripción de actividades	Registros
	Administrativo y Dependencias Pemex con Áreas y Operaciones Compartidas.	
Auxiliar de Op'n / Bombero "C" / Ayte. patio	5.8.2 Realizar apertura y/o cierre de válvulas en operaciones de Recibo y/o Despacho en: • Tanques • Líneas • Equipos	Bitácora
Jefe e Ing. de Op'n, / Mantto / SIPA / Ayte. Admvo. / Asesor Comercial / Superintendente	5.8.3 Encendido escalonado de equipos de acuerdo a Instructivo Específico. Servidores SIIC, SIMCOT, RED Pemex y Equipos de Cómputo.	Bitácora
Personal de Op'n / Mantto. y/o SIPA	5.8.4 Puesta Fuera de Operación de Planta de Emergencia. ¿Funcionó Paro Automático? Si> Actividad 5.8.6 No> Actividad 5.8.5	Bitácora
	5.8.5 Paro Manual de acuerdo a Instructivo Específico TAD.	Bitácora
Ing. de operación / Jefe de Operación	5.8.6 Coordinar las actividades necesarias para la Operación Normal en Recibo, Almacenamiento, Despacho y reparto	
Fin de Procedimiento		

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"


6. Diagrama.

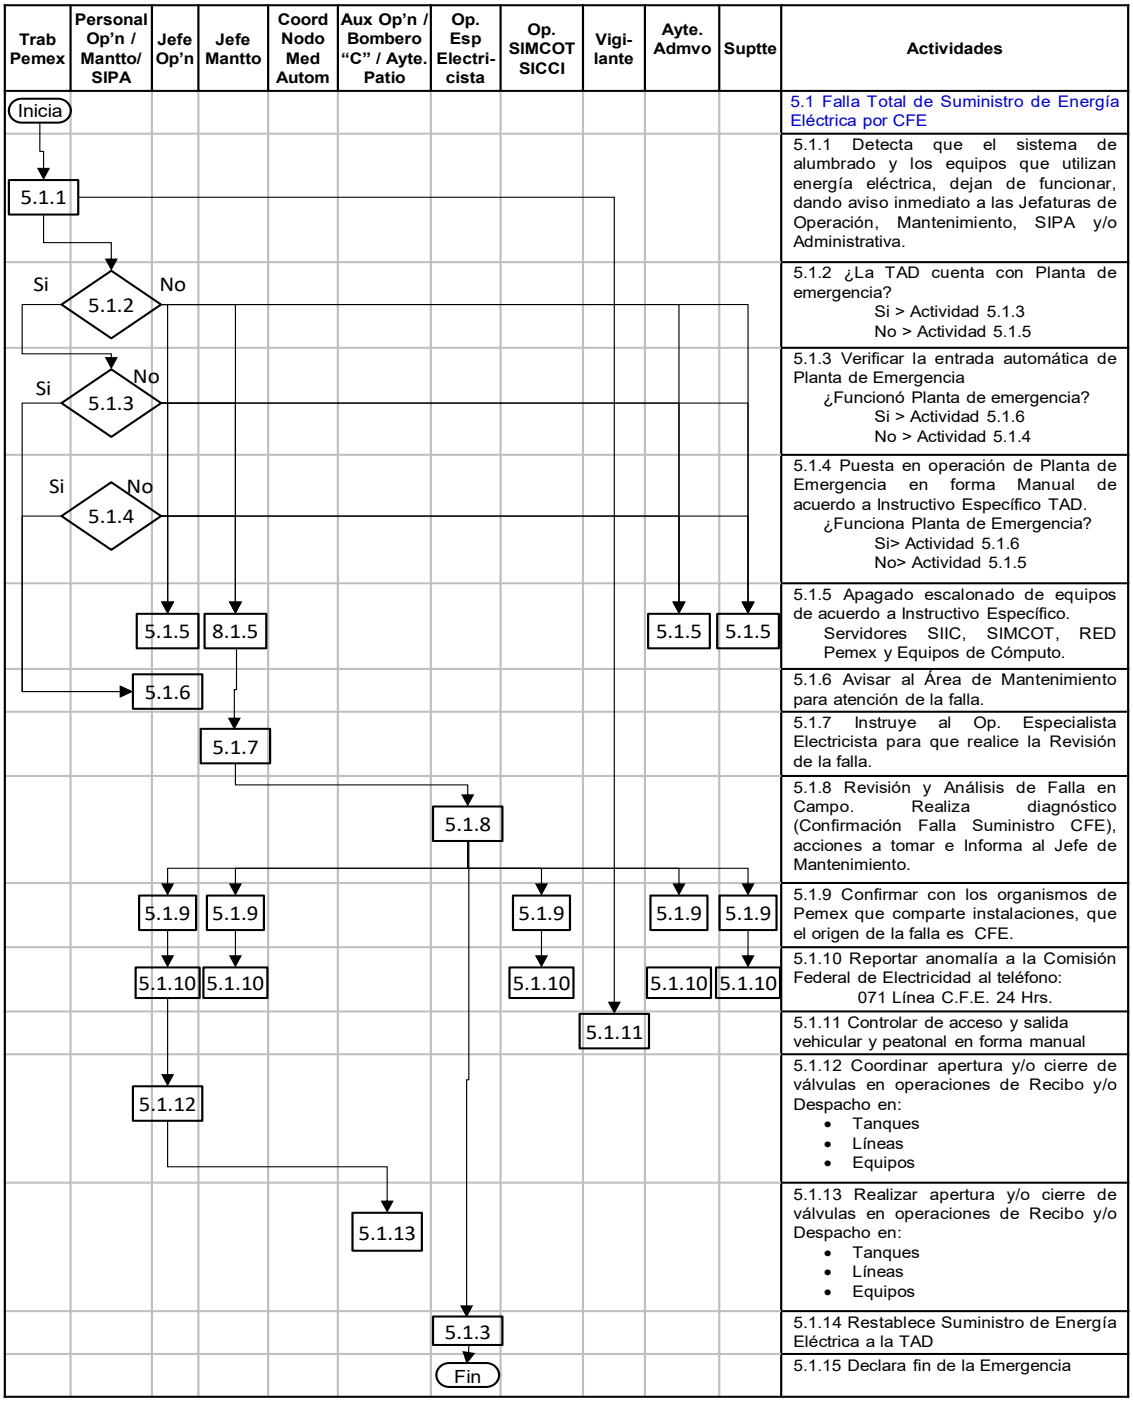


"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

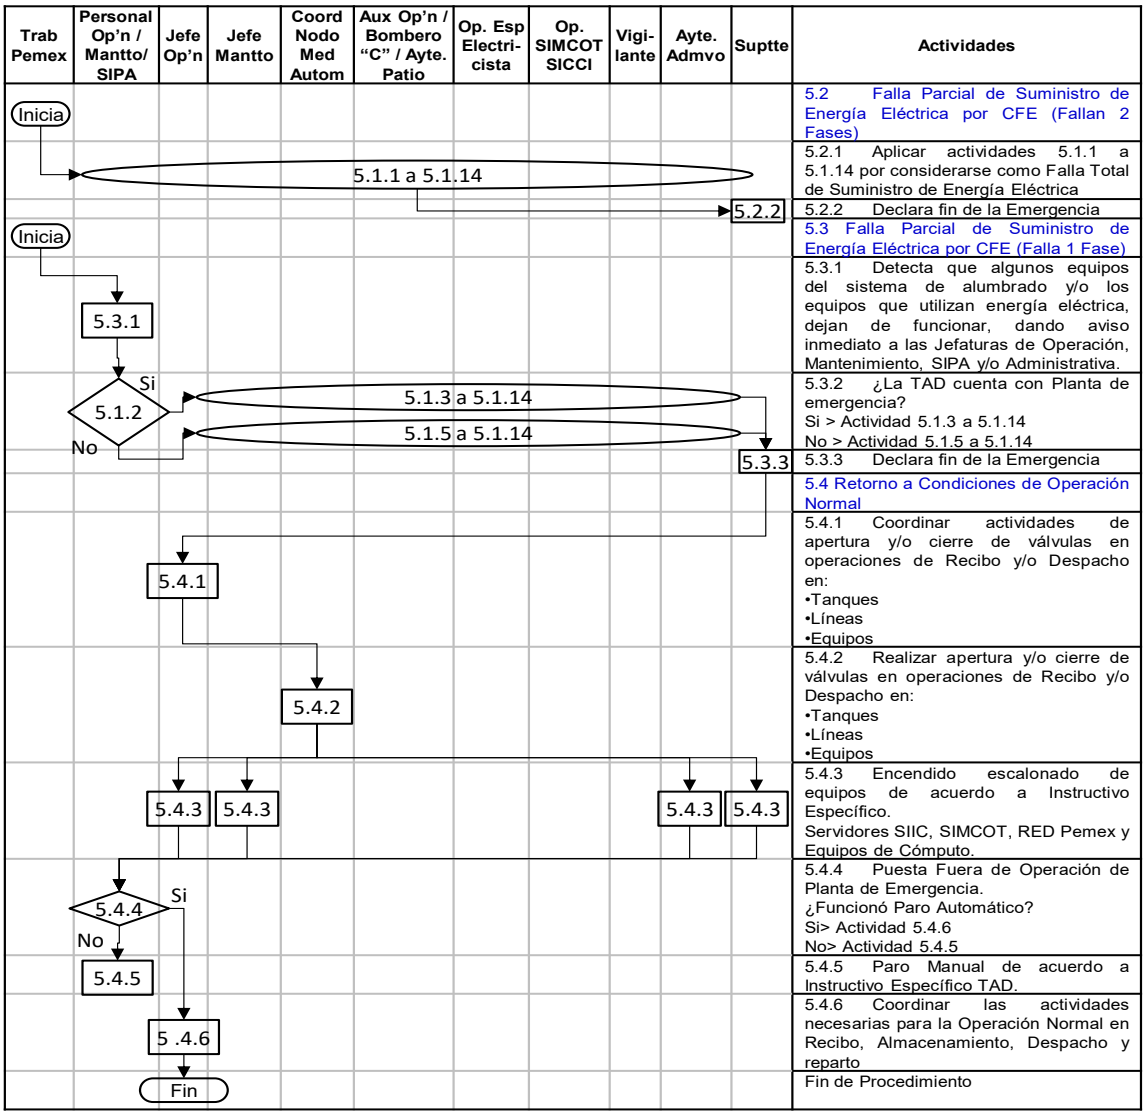


"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

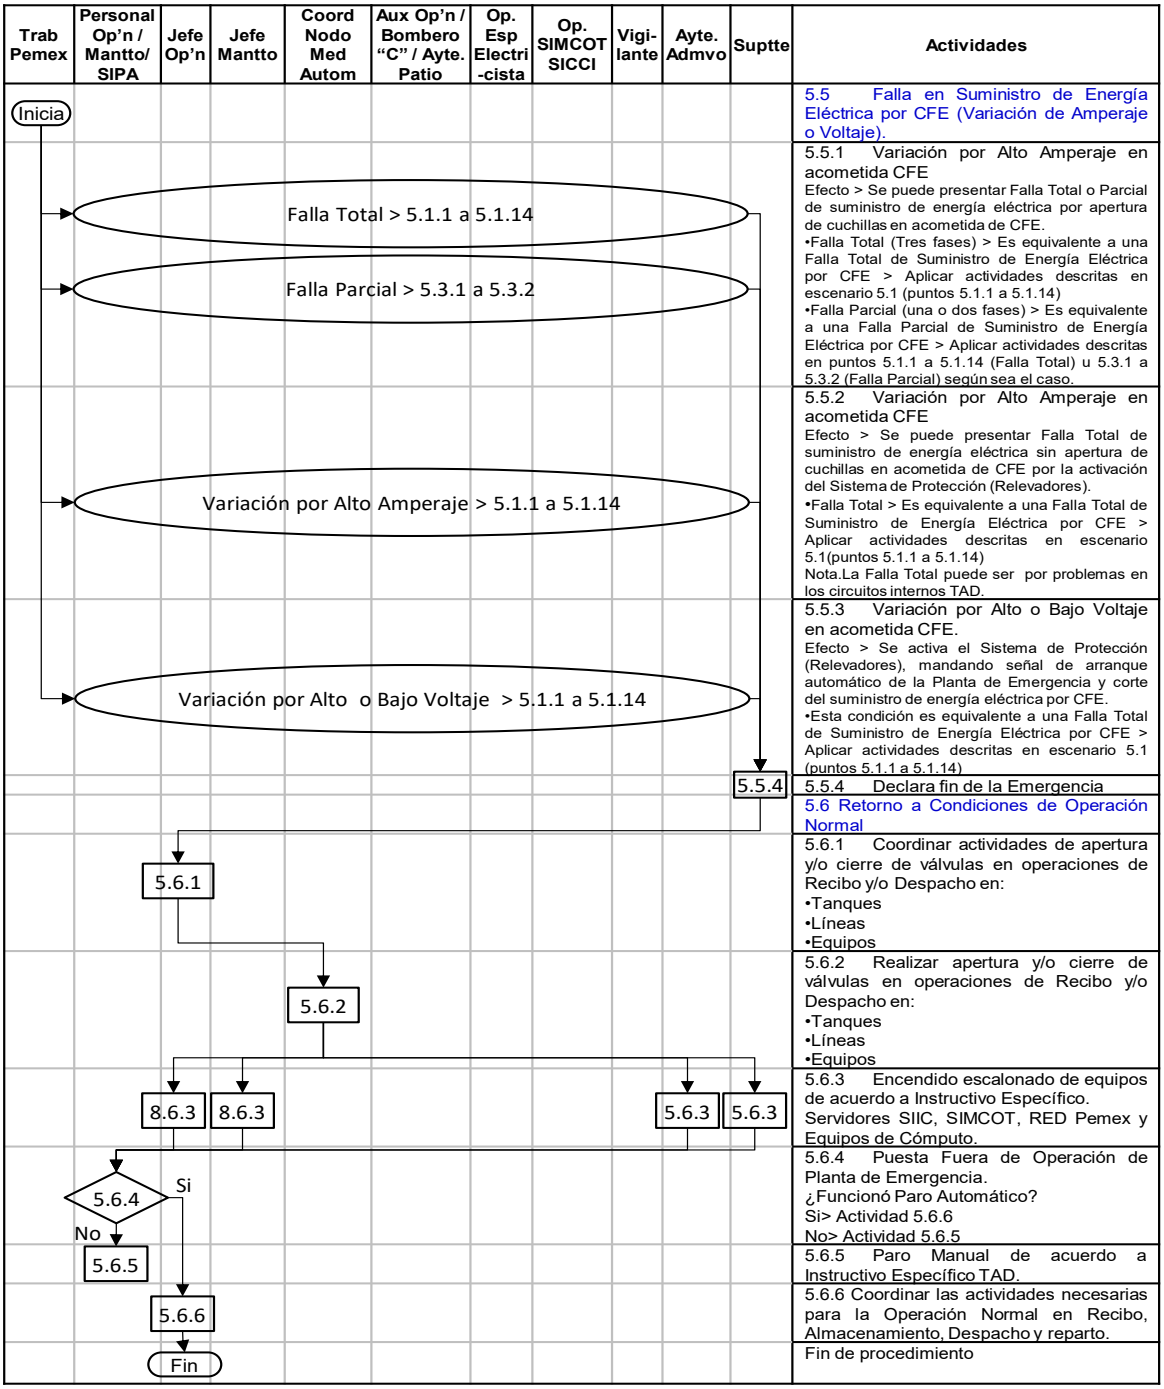

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

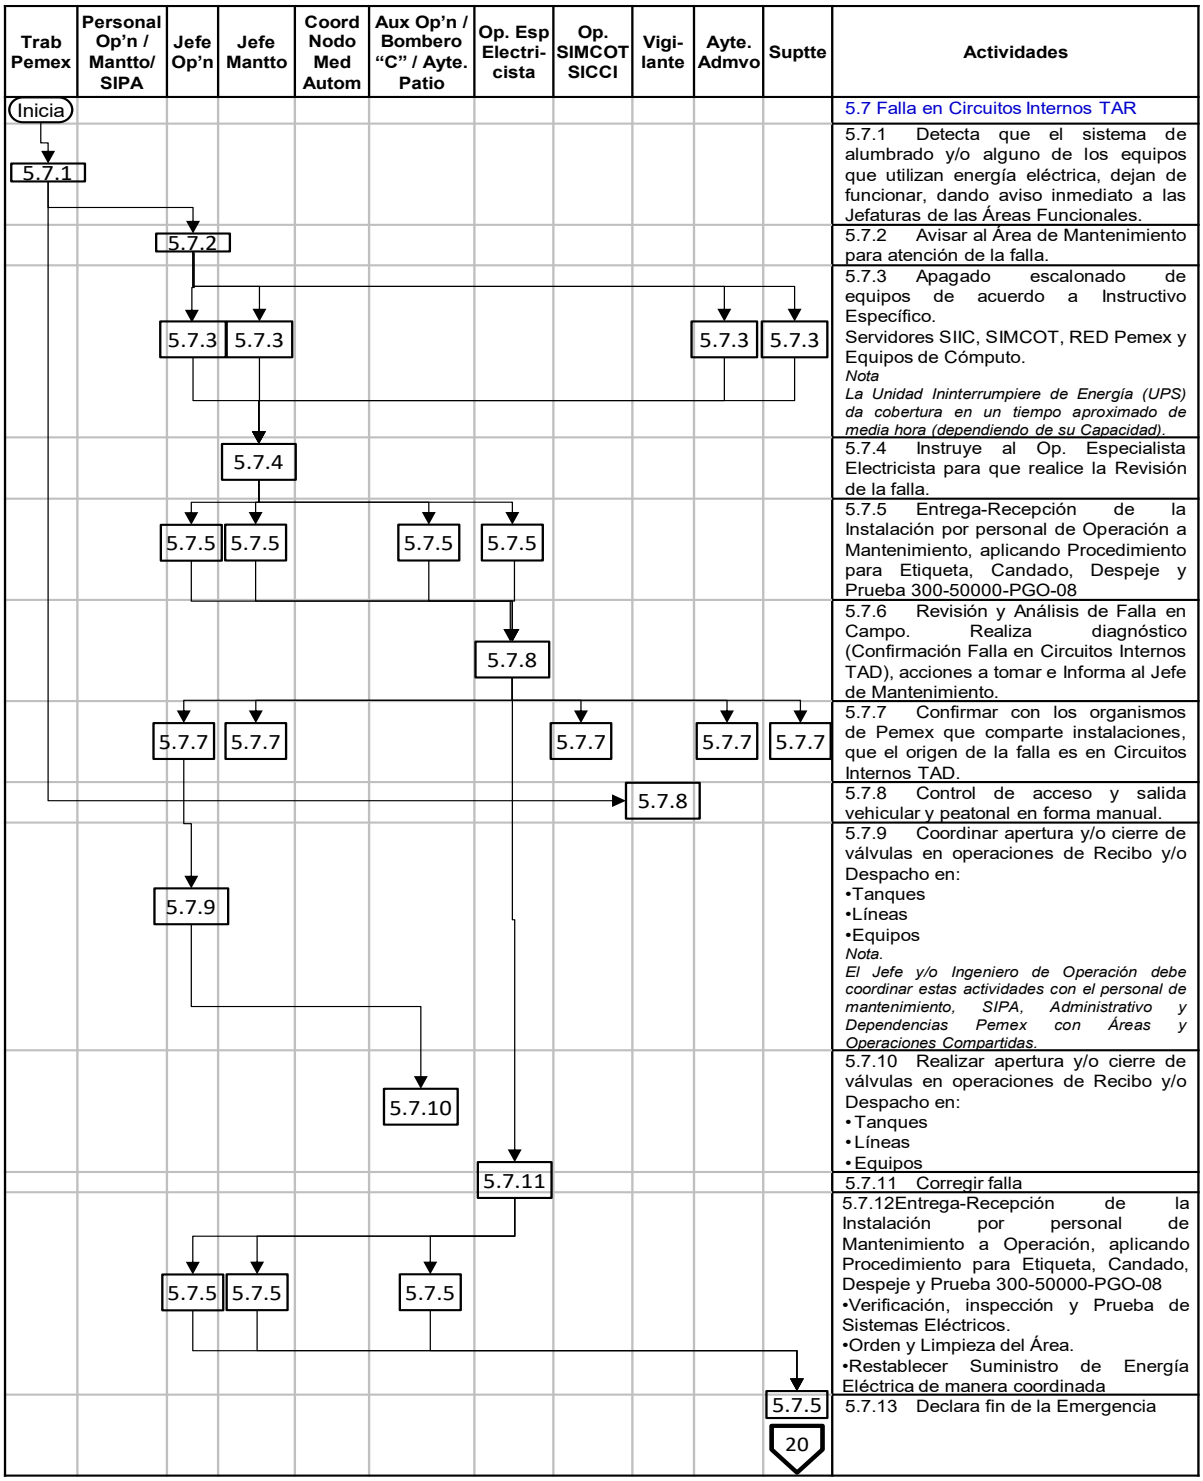

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

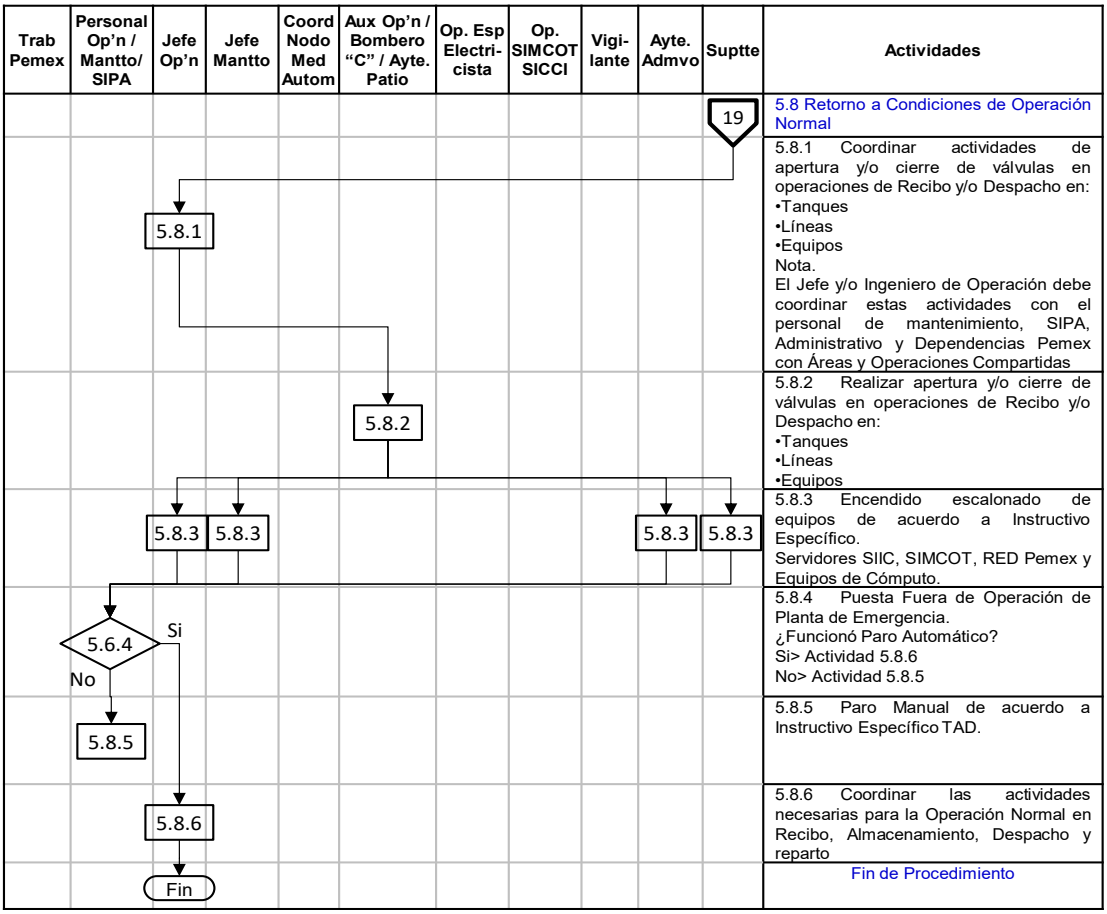

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

7. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8. Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este procedimiento deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

9. Anexos.

NO.	Titulo
1	**Evaluación de Simulacros Operacionales**
2	**Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.**

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Evaluacion Simulacro Operacional.

PEMEX®	Subdirección de Almacenamiento Gerencia de Almacenamiento Pacífico Terminal de Almacenamiento y Despacho _____ Evaluación de Simulacro Emergencia Operacional

Simulacro No.

Área		Fecha	
Instalación		Turno	

Escenario de Emergencia Simulado

No.	Actividad	Nombre	No. Ficha	Categoría	Desempeño		
					Bueno	Regular	Malo
1							
2							
3							
4							

Evaluación de Simulacro	
¿Tiempo de respuesta satisfactorio?	¿Recursos materiales adecuados, suficientes y en buen estado?
¿Es necesario reforzar la capacitación del personal?	¿Equipo de comunicación adecuado, suficiente y en buen estado?
¿EPP adecuado, suficiente y en buen estado?	¿Se requiere mantenimiento o cambios a instalaciones?

Descripción de la Desviación Observada	Responsable	Fecha Compromiso

Evaluó

Ing. _____ F- _____

Jefe de Operación

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Evaluación de conocimientos.

PEMEX®	Subdirección: Gerencia: Centro de trabajo:	Fecha de aplicación:

PROCEDIMIENTO TECNICO OPERATIVO PARA EMERGENCIA OPERACIONAL POR FALLA DE ENERGIA ELECTRICA

Nombre del trabajador: _____ficha: _____
Categoría: _____Departamento: _____
Evaluador: _____Situación contractual: _____

PREGUNTAS

No.	Preguntas	Respuesta **"a"**	Respuesta **"b"**	Respuesta **"c"**
1	Indique el objetivo de este procedimiento:	Establecer las actividades a realizar por falla de Energía Eléctrica en las TAD's GLRP.	Establecer las actividades a realizar por falla de Energía Eléctrica en circuitos de CFE de suministro a la TAD.	Establecer las actividades a realizar por falla de Energía Eléctrica en Subestación Principal de la TAD.
2	¿Cómo debe ser el apagado de equipos?	El apagado de equipos debe ser de forma automática.	El apagado de equipos debe ser de forma escalonada.	Todos los equipos deben apagarse al mismo tiempo.
3	Es el encargado de realizar el diagnóstico de la falla:	Jefe de Mantenimiento.	Operario Esp. Electricista	Auxiliar de Operación / Bombero "C"
4	Indique las actividades que debe realizar el vigilante:	Cierra acceso peatonal y vehicular.	Deja abierto el acceso peatonal y vehicular.	Controlar el acceso y salida vehicular y peatonal en forma manual.
5	Indique la forma de operar las válvulas de Recibo y /o Despacho con falla de energía eléctrica:	De forma manual.	De forma local.	De forma Automática.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador: _____firma del evaluador: _____firma del jefe de área: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10. Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos en el aplicativo de Disciplina Operativa de la GAP.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GAP Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia de Operación de la GAP o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GAP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 06 de febrero de 2028.

SECCIÓN DE CAMBIOS

Hoja No.	Rev. No.	Descripción	Iniciales Revisó	Fecha	Firma Aprobó
22	2	Se modifica cuestionario de evaluación	I/GAT	06/02/2026	I'FAG

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"