PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia en Unidad Recuperadora de Vapores

PXL-SAD-GLRP-PTO-049

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 15 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	6
5	Desarrollo.	7
6	Diagrama de flujo.	12
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	12
8	Archivo y conservación de documentos.	12
9	Anexos.	12
10	Control de revisión.	29

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en la Unidad Recuperadora de Vapores, derivada de pérdida de contención de producto e Incendio, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este Procedimiento para Respuesta a Emergencias es de aplicación obligatoria en los centros de trabajo de la GLRP, donde exista unidad recuperadora de vapores.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias en la Unidad Recuperadora de Vapores es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este instructivo se aplican las siguientes definiciones:

3.1. DO_POPS. Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.2. Fuga. Escape de producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

3.3. Derrame. Salida de Producto por sobrellenado del tanque de Almacenamiento.

3.4. Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.5. GLRP. Gerencia de Logística Regional Pacifico.

3.6. GRAME. Grupo Regional de Atención en el Manejo de Emergencias.

3.7. Incendio. ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse, puede afectar estructuras y a seres vivos, la exposición a un incendio puede producir la muerte generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.

3.8. Simulacro. Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.9. SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.10. SASP. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.11. TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.12. URV. Unidad Recuperadora de Vapores.

4. Marco de referencia.

4.1 **COMERI 145** Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 **COMERI 146** Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 **Guía para elaborar Planes de Respuesta a Emergencia",** DG-SASIPA-SI-08905 Rev. 2, Noviembre 2007.

4.4 **"Procedimiento para la Realización de Simulacros Contraincendio en los Centros de Trabajo de Pemex Refinación"** DG-GPASI-SI-03000 Rev. 4, Noviembre de 1998.

4.5 **"Guía para Realizar Simulacros Operacionales",** DG-SASIPA-SI-02701 Rev. 4, Agosto 2004.

4.6 **Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.**

4.7 **Plan de Respuesta a Emergencia Específico TAD's GLRP.**

5 Desarrollo.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Fuga de Producto Fase Liquida	
Trabajador de Pemex o Externo	5.1.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Superintendente, Jefe e Ing. Op'n	5.1.2 Aplicar Paro Emergencia de URV	Bitácora
Personal Operativo	5.1.3 Suspender las operaciones de despacho de producto por auto tanque.	Minuta
Grupo Técnico	5.1.4 Evaluar la necesidad de suspender las operaciones de recibo de producto por Poliducto y/o Buque tanque y en caso de requerirlo, realizarlo en forma coordinada.	Minuta
Brigadas de Emergencia	5.1.5 Se concentran en los sitios de reunión establecidos.	Lista de Brigadistas
Ayudante de man. y Op. CI	5.1.6 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la URV, aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgos" Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Operador SIMCOT-SICCI	5.1.7 Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Bitácora
Ayudante de man. y Op. CI	5.1.8 Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 1 ½", para utilizarlas en caso necesario.	Bitácora
Personal Operativo	5.1.9 Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área de la URV, con Hidrante monitor y boqilla hidrofoam.	Bitácora
Op Mecanico /Op. Div. Oficios	5.1.10 Controlar fuga colocando estacas de madera u otro material o dispositivo adecuado.	Bitácora
Auxiliar de Op'n / Ayte. Patio	5.1.11 Realizar el vaciado exhaustivo del recipiente con equipo de bombeo neumático.	Bitácora
Ayudante de man. y Op. CI	5.1.12 Concentrar y recuperar producto remanente en un registro aceitoso y canalizar el producto al separador API. Nota. Aplicar Procedimiento Específico de Operación Segura de Separador API TAD.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigada Materiales Peligrosos	5.1.13 Lavar el piso del área con agua, jabón y desengrasante.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.1.14 Dar por terminados los trabajos de atención a la emergencia hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	Bitácora
Superintendente	5.1.15 Declarar fin de la Emergencia. **Fin de Procedimiento**	Comunicado
	5.2 Fuga de Vapores	
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Superintendente, Jefe e Ing. Op'n	5.2.2 Aplicar Paro Emergencia de URV	Bitácora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.2.3 Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto a Tanques de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Bitácora Reporte SIMCOT
Brigadas de Emergencia	5.2.4 Se concentran en los sitios de reunión establecidos.	Lista de Brigadistas
Ayudante de man. y Op. CI	5.2.5 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la URV, aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgos" Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Operador SIMCOT-SICCI	5.2.6 Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Bitácora
Vigilante	5.2.7 Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Bitácora
Ayudante de man. y Op. CI	5.2.8 Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 1 ½", para utilizarlas en caso necesario.	Bitácora
Personal Operativo	5.2.9 Aplicar agua en forma de niebla para dispersión de mezcla explosiva a través de mangueras y/o monitor.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Op Mecanico /Op. Div. Oficios	5.2.10 Controlar fuga colocando estacas de madera u otro material o dispositivo adecuado.	Bitácora
Auxiliar de Op'n / Ayte. Patio	5.2.11 Realizar el vaciado exhaustivo del recipiente con equipo de bombeo neumático.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.2.12 Dar por terminados los trabajos de atención a la emergencia hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	Bitácora
Superintendente	5.2.13 Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
	Fin de Procedimiento	
	5.3 Incendio	
Trabajador de Pemex o Externo	5.3.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.3.2 Aplicar polvo químico seco mediante extintor semi portátil tipo carretilla.	
Personal Operativo	5.3.3 Extinguir mediante Hidrante monitor con boqilla hidrofoam.	
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.3.4 <u>Aplicar Paro de Emergencia.</u> Suspender todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto a Tanques de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Bitácora Reporte SIMCOT
URE	5.3.5 Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	Bitácora
Coordinador Op. De Emergencia	5.3.6 Implementar zonas Caliente, Tibia y Fría de acuerdo con lo establecido en los radios de afectación, considerando la orientación del viento.	Bitácora
Brigadas de Respuesta a Emergencia	5.3.7 Concentrarse en los sitios de reunión establecidos.	Lista de Brigadistas
Brigada Materiales Peligrosos.	5.3.8 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la URV, aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitacion de Áreas de Riesgos". Notas. 1 Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2 Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigada de Evacuación	5.3.9 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación"	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
Operador SIMCOT-SICCI	5.3.10 Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Bitácora
Vigilante	5.3.11 Controlar el acceso y salida de personas y vehículos.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.3.12 Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 1 ½" para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.3.13 Forzar extinción en forma manual aplicando Espuma Mecánica con mangueras contra incendio con proporcionador de espuma de 1 ½" o 2 ½". Existen lesionados: Si - Pasa a la actividad 7.3.14 No – Pasa a la actividad 7.3.18	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.3.14 Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.3.15 Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.3.16 Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Bitácora
Brigada Primeros Auxilios	5.3.17 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Bitácora
Brigada de Evacuación	5.3.18 Retirar vehículos a área segura si están expuestos	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.3.19 Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia de la URV para evitar su auto ignición. Notas. Considerar la cercanía de fuentes de reignición para eliminarlas.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Ayte. Man. C.I.	5.3.20 Enviar agua contra incendio captada por drenaje aceitosos y canalizar el producto al separador API. Nota. Aplicar Procedimiento Específico de Operación Segura de Separador API TAD.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.3.21 Lavar el piso de la URV y/o rack de tuberías con agua, jabón y desengrasante.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.3.22 Dar por terminados los trabajos de atención a la emergencia hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	Bitácora
Superintendente	5.3.23 Declarar fin de la Emergencia.	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.


8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.
3	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento. F03.
4	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____

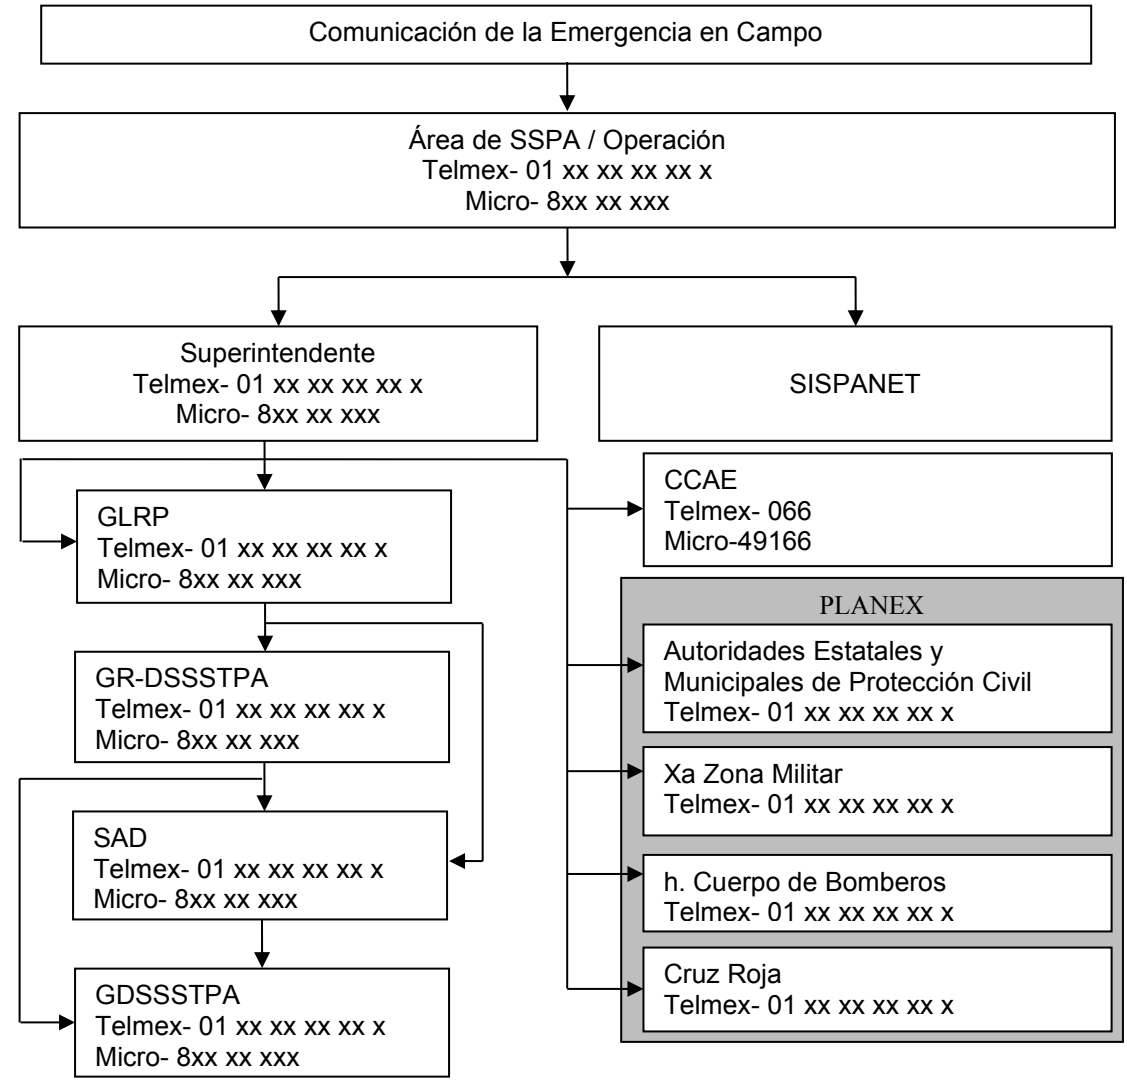

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia F02.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo Para la Atención de la Emergencia**	
Área	Unidad Recuperadora de Vapores	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia:	**5.1 Fuga de Producto Fase Liquida**

1. Datos Generales			
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias			
Producto:	Hidrocarburos	Dirección de la Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	URV
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / Jefe de SIPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GARP, USIPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Trabajador de Pemex o Externo	Evaluar
2	Aplicar paro de Emergencia de URV	Superintendente / Jefe o Ing. de Operación	Evaluar
3	Suspender las operaciones de despacho de producto por auto tanque.	Personal Operativo	Evaluar
4	Evaluar la necesidad de suspender las operaciones de recibo de producto por Poliducto y/o Buque tanque y en caso de requerirlo, realizarlo en forma coordinada.	Grupo Técnico	Evaluar
5	Se concentran en los sitios de reunión establecidos.	Brigadas de Emergencia	Evaluar
6	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la URV, aplicando el “Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad” 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas.	Ayte. Man y Op. C.I.	Evaluar
7	Controlar fuga colocando estacas de madera u otro material o dispositivo adecuado.	Op Mecanico /Op. Div. Oficios	Evaluar
8	Realizar el vaciado exhaustivo del recipiente con equipo de bombeo neumático.	Auxiliar de Op’n / Ayte. Patio	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Op. SIMCOT-SICCI	Evaluar
2	Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2”, para utilizarlas en caso necesario.	Ayte. Man y Op. C.I.	
3	Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área de la URV, con Hidrante monitor y boqilla hidrofoam.	Personal Operativo	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Concentrar y recuperar producto remanente en un registro aceitoso y canalizar el producto al separador API. Nota. Aplicar Procedimiento Específico de Operación Segura	Ayte. Man y Op. C.I.	Evaluar

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

	de Separador API TAD.		
2	Lavar el piso del área con agua, jabón y desengrasante.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

2.5.Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		
2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia		
3.1. Recursos Humanos		
No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Op. SIMC0T-SICCI	1
2	Ayte. Man.y Op. C.I.	1
3	Jefe y/o Ing. de SIPA	2
4	Auxiliar de Operación	1
5	Ayudante de Patio	1
6	Jefe y/o Ing. de Operación	2
7	Op. Mecáncio	1
8	Op. Diversos Oficios	1
9	Superintendente	1
10	Brigadas de Emergencia	6 Grupos
11	Grupo Técnico	1

3.2 Recursos Materiales			
	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	Jefe de SIPA
2	Material absorbente	1 kit	Jefe de SIPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	Jefe de SIPA
4	Compresor	1	Jefe de SIPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	Jefe de SIPA
6	Camioneta Pick up	1	Jefes de Área
7	Auto tanque	1	Jefe de Operación

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia
Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo Para la Atención de la Emergencia**	
Área	Unidad Recuperadora de Vapores	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**5.2 Fuga de Vapores**

1. Datos Generales			
1.1. Datos Empleados Para Estimar Consecuencias			
Producto:	Hidrocarburos	Dirección de la Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Vapor	Tiempo la Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Radiación Térmica		Radiación Térmica	
	Distancia	Distancia	Distancia	Distancia	Distancia	Distancia
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	URV
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Aire

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / Jefe de SIPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, GDSSSTPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Trabajador de Pemex o Externo	Evaluar
2	Aplicar paro de Operación de URV	Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	Evaluar
3	Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto a Tanques de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	Evaluar
4	Se concentran en los sitios de reunión establecidos.	Brigadas de Emergencia	Evaluar
5	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la URV, aplicando el "Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad" Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas	Ayte. Man. y Op. C.I.	Evaluar
6	Controlar fuga colocando estacas de madera u otro material o dispositivo adecuado.	Op Mecanico /Op. Div. Oficios	
7	Realizar el vaciado exhaustivo del recipiente con equipo de bombeo neumático.	Auxiliar de Op'n / Ayte. Patio	

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Op. SIMCOT-SICCI	Evaluar
2	Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2", para utilizarlas en caso necesario.	Ayte. Man. y Op. C.I.	
3	Aplicar agua en forma de niebla para dispersión de mezcla explosiva a través de mangueras y/o monitor.	Personal Operativo	

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.5.Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Vigilante	Evaluar
2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Se concentran en los sitios de reunión establecidos.		Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	.No requerido	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
2	Op. SIMCOT-SICCI	1
2	Ayte. Man. C.I.	1
3	Vigilante	1
4	Jefe y/o Ing. de SIPA	2
5	Auxiliar de Operación	1
7	Ayudante de Patio	1
8	Jefe y/o Ing. de Operación	2
9	Op. Mecánico	1
10	Op. Diversos Oficios	1
11	Superintendente	1
12	Brigadas de Emergencia	6 Grupos

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	Jefe de SIPA
2	Material absorbente	1 kit	Jefe de SIPA
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	Jefe de SIPA
4	Compresor	1	Jefe de SIPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	Jefe de SIPA
6	Camioneta Pick up	1	Jefes de Áreas
7	Auto tanque	1	Jefe de Operación

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo Para la Atención de la Emergencia**	
Área	Unidad Recuperadora de Vapores	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**5.3 Incendio**

1. Datos Generales			
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias			
Producto:	Hidrocarburos	Dirección de la Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Líquido / Vapor	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	Determinar Diámetro Equivalente	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Distancia	Umbral	Distancia
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	URV
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Aire

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta	No.
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / Jefe de SIPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GARP, USIPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Trabajador de Pemex o Externo	Evaluar
2	Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto a Tanques de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	Evaluar
3	Activar el Plan de Respuesta a Emergencia	URE	Evaluar
4	Implementar zonas Caliente, Tibia y Fría de acuerdo a lo establecido en los radios de afectación, considerando la orientación del viento.	Coordinador Op. De Emergencia	Evaluar
5	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos.	Brigadas de Respuesta a Emergencia	Evaluar
6	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso a la URV, aplicando el "Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad" Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 2. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas	Brigada Materiales Peligrosos.	

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar polvo químico seco mediante extintor semi portátil tipo carretilla.	Trabajador de Pemex	Evaluar
2	Extinguir mediante Hidrante monitor con boqilla hidrofoam.	Personal Operativo	Evaluar
3	Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Op. SIMCOT-SICCI	Evaluar
4	Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2" para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
5	Forzar extinción en forma manual aplicando Espuma Mecánica con mangueras contra incendio con proporcionador de espuma de 1 ½" o 2 ½".	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
6	Aplicar enfriamiento posterior del control de la emergencia de la URV para evitar su auto ignición. Notas. Considerar la cercanía de fuentes de reignición para eliminarlas.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.4. Actividades de Protección Ambiental			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Enviar agua contra incendio captada por drenaje aceitosos y canalizar el producto al separador API. Nota. Aplicar Procedimiento Específico de Operación Segura de Separador API TAR.	Ayte. Man. y Op. C.I.	Evaluar
2	Lavar el piso de la URV y/o rack de tuberías con agua, jabón y desengrasante.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
2.5.Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No permiten acceso a personal y vehículos no autorizado	Vigilante	Evaluar
2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo al “Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación”	Brigada de Evacuación	Evaluar
2	Retirar vehículos a área segura si están expuestos	Brigada de Evacuación	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
2	Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Brigada de Prevención y Combate de Incendio	Evaluar
3	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia		
3.1. Recursos Humanos		
No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man.y Op. C.I.	1

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

2	Op. SIMCOT-SICCI	1
3	Vigilante	1
4	Jefe y/o Ing. de SIPA	2
5	Personal Operativo	1
6	Jefe y/o Ing. de Operación	2
7	Superintendente	1
8	Brigadas de Emergencia	6 Grupos
9	URE	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	Jefe de SIPA
2	Material absorbente	1 kit	Jefe de SIPA
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	Jefe de SIPA
4	Compresor	1	Jefe de SIPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	Jefe de SIPA
6	Camioneta Pick up	1	Jefes de Áreas
7	Auto tanque	1	Jefe de Operación
8	Extintor tipo carretilla	1	Jefe de SIPA

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-049 F-04 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN UNIDAD RECUPERADORA DE VAPORES

Nombre del trabajador:_____ Ficha:_____
Categoría:_____ Departamento:_____
Evaluador:_____ Situación contractual:_____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en la URV
b) Establecer las actividades para la operación segura de la URV.
c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias operacionales en URV.

2 ¿Cuál es el Alcance de este procedimiento?

a) Observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las TAD's GLRP, que interviene en la URV
b) Aplicación general y obligatoria a todos los Jefes / Ingenieros de Operación de las TAD's GLRP.
c) Aplicación General y Obligatoria a todos los Trabajadores de las TAD's GLRP.

3 Da aviso de inmediato vía radio o telefónica al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y activa la alarma sectorial por emergencia declarada.

a) Jefe de SIPA.
b) Trabajador de Pemex o Externo.
c) Personal Contra Incendio.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

4 ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) DERRAME	(c) Escape de Producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.
b) GRAME	(d) Unidad Recuperadora de Vapores.
c) FUGA	(b) Grupo Regional de Atención en el Manejo de Emergencias.
d) URV	(a) Salida de Producto por sobrellenado del tanque de Almacenamiento.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador:_____ Firma del evaluador:_____ Firma del jefe de área:_____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Unidad Recuperadora de Vapores	Fecha: _____

Atención de la Emergencia							
1. Notificación de la Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
3. Actividades Contra Incendio:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
4. Actividades de Protección Ambiental:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Unidad Recuperadora de Vapores (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 15 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 29	1	15/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"