PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia en Separador API

PXL-SAD-GLRP-PTO-051

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 16 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Diagrama de flujo.	12
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	12
8	Archivo y conservación de documentos.	12
9	Anexos.	12
10	Control de revisión.	26

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de Emergencia en el Separador API, derivada de pérdida de contención de producto e Incendio, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este Procedimiento para Respuesta a Emergencias es de aplicación obligatoria en los centros de trabajo de la GLRP.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias en Separador API es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1. Drenaje Aceitoso. Es aquel que colecta y desaloja todas las aguas no corrosivas que estén contaminadas con hidrocarburos provenientes de áreas operativas y tanques de Almacenamiento, posibles fugas y derrames.

3.2. Drenaje Pluvial. Es aquel que colecta las aguas de lluvias de calles y áreas pavimentadas, así como todas aquellas aguas que no estén en contaminadas de hidrocarburos, productos corrosivos y de aguas negras.

3.3. Separador de Aceite. Es una construcción bajo el nivel del piso, la cual tiene como función separar el agua y los hidrocarburos, debido a la diferencia de densidades de estos.

3.4. Válvula de Entrada. Esta válvula sirve para bloquear la llegada de efluentes al separador cuando se efectúa trabajos de mantenimiento o reparación.

3.5. Sello Hidráulico. Es la llegada ahogada de una tubería en un registro de drenaje aceitoso, en este caso se tiene a la llegada del separador y tiene como función impedir el retorno y la propagación de vapores de hidrocarburo hacia otros registros a través de la misma tubería.

3.6. Colector de Lodos. Este colector facilita la sedimentación de lodos y arena que son arrastrados por la corriente que llega al separador.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.7. Barreras de Tubos. Esta barrera sirve para detener toda la materia flotante (basura) y para efectuar una mejor separación del agua y los hidrocarburos ya que al chocar las partículas de estos últimos contra la barrera alcanza la superficie más rápidamente.

3.8. Sección de Flotación. Esta sección da un tiempo de residencia suficiente para permitir que las partículas de hidrocarburo emulsionadas en el agua alcancen la superficie del líquido lográndose con esto la separación en capas.

3.9. Sección de Separación. Esta parte del sistema tiene como finalidad dirigir la capa aceitosa hacia el cárcamo de recuperación y enviar el agua libre de hidrocarburo al cárcamo final. La separación se puede lograr ya sea mediante mamparas de rebosamiento o tubos colectores (media caña).

3.10. Cárcamo de Recuperación de Aceite. Es la parte del separador en donde se recibe el hidrocarburo para que posteriormente ser enviado mediante un equipo de bombeo al tanque de Almacenamiento de recuperado o contaminado.

3.11. Cárcamo de Agua Residual. Es la parte del separador de aceite donde se recibe el agua una vez separada la capa de hidrocarburo para posteriormente ser enviada al sistema de tratamiento de agua residual.

3.12. Válvula de Salida. Esta válvula permite la salida de agua residual del separador al sistema de tratamiento de agua residual, en caso de contar con descarga hacia el exterior de las instalaciones debe segarse (descarga cero hacia el exterior).

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4. Marco de referencia.

4.1 **PXL-GDSSSTPA-GTO-01.** Guía Técnica Operativa para Elaborar y Actualizar Documentos Técnicos Operativos.

4.1 **COMERI 145.** Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 **COMERI 146.** Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 **"GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias",** PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, diciembre 2020.

4.4 **"PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias"** PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, septiembre de 2020.

4.5 **"PTO para Realizar Simulacros Operacionales"**, PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Desarrollo.

Responsable	Actividad	Registro
	5.1 Derrame en Separador API	
Trabajador de Pemex o Externo	5.1.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada **No aplica Paro de Emergencia**	Bitácora
URE	5.1.2 Activar el plan de Respuesta de Emergencia	Bitácora
Brigadas de Emergencia	5.1.3 Concentrarse en los sitios de reunión establecidos.	Lista de Brigadistas
Ayte. Man, y Op. Contraincendio	5.1.4 Cerrar válvulas No. 1 y 2 (ver anexo 1) de entrada y salida del separador API.	Bitácora
Ayte. Man, y Op. Contraincendio	5.1.5 Trasegar el producto del separador API al tanque de recuperados y bajar el nivel del Separador al Límite de Operación Normal.	Bitácora
Personal Operativo	5.1.6 Identificar fuente de aportación y realizar movimientos operativos para elimar el flujo hacia al separador API. Se elimino el flujo hacia el separador API No.- Pasa a la actividad 5.1.7 Si.- Pasa 5.1.8	Bitácora
Operario Mecánico / Op. Div Oficios	5.1.7 Realizar las actividades de mantenimiento, necesarias para eliminar la fuente de aportación de producto.	Bitácora
Ayte. Man, y Op. Contraincendio	5.1.8 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al separador, aplicando el “Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad” Notas. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	Procedimiento 300-50000-PGO-07
Operador SIMCOT SICCI	5.1.9 Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios.	5.1.10 Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área.	Bitácora
Brigada Material Peligrosos	5.1.11 Evitar que el producto derramado ingrese a los registros de drenaje pluvial.	Bitácora

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividad	Registro
Brigada Material Peligrosos	5.1.12 Confinar y recuperar el producto derramado con la aplicación de material absorbente.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.1.13 Lavar el piso del área con agua, jabón y desengrasante.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.1.14 Dar por terminados los trabajos de atención a la emergencia hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	Bitácora
Superintendente	5.1.15 Declarar fin de la Emergencia **Fin de Procedimiento**	Comunicado
5.2 Incendio en Separador API		
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.1 Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.2.2 Aplicar polvo químico seco mediante extintor portátil tipo carretilla. Nota: Sin poner en peligro su integridad.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.2.3 Sofocar incendio, suministrando líquido espumante AFFF mediante Hidrante Monitor más cercano, con boquilla hidrofoam.	Bitácora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.2.4 <u>Aplicar Paro de Emergencia.</u> Suspender todas las operaciones de la TAR: • Recibo de producto a Tanques de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Bitácora Reporte SIMCOT
URE	5.2.5 Activa el plan de respuesta de emergencia.	Bitácora
Coordinador Op. De Emergencia	5.2.6 Implementar zonas Caliente, Tibia y Fría de acuerdo a lo establecido en los radios de afectación, considerando la orientación del viento.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividad	Registro
Brigadas de Emergencia Brigada Materiales Peligrosos	5.2.7 Se concentran en los sitios de reunión establecidos. 5.2.8 Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al Separador API, aplicando el “Procedimiento para la instalación y uso de barreras de seguridad” Notas. 1. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación de la nube de mezcla explosiva. 1. Considerar la cercanía de fuentes de ignición para eliminarlas	Lista de Brigadistas 300-50000-PGO-07
Vigilante	5.2.9 Controlar el acceso y salida de personas y vehículos.	Bitácora
Ayte. Man. C.I.	5.2.10 Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Bitácora
Brigada de Evacuación	5.2.11 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el “Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación”	626-21300-PGO-035
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.2.12 Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2” para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal	
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.2.13 Forzar extinción en forma manual aplicando Espuma Mecánica con mangueras contra incendio con proporcionador de espuma de 1 ½” o 2 ½”.	Bitácora
Operador Equipo Mecánico C.I. / Brigada Prevención y Combate de Incendios	Suministrar espuma adicional, con el Equipo Mecánico Contra Incendio (Servocomando) y camión cisterna (bombera) (en caso necesario) Existen lesionados: Si - Pasa a la actividad 5.2.15 No – Pasa a la actividad 5.2.19	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.2.14 Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.2.15 Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Bitácora

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividad	Registro
Brigada Búsqueda y Rescate	5.2.16 Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Bitácora
Brigada Primeros Auxilios	5.2.17 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos.	Bitácora
Brigada Materiales Peligrosos	5.2.18 Dar por terminados los trabajos de atención a la emergencia hasta que se obtenga cero por ciento de explosividad en todos los drenajes involucrados y áreas de interés.	Bitácora
Superintendente	5.2.19 Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
	Fin de Procedimiento	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.

8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Instrucciones para Suministrar Espuma en caso de incendio en la Fosa API F01.
2	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F02.
3	Diagrama de Sistema de Drenaje y Separador de Aceite Tipo API. F03.
4	Diagrama Separador de Aceite Tipo API. F04.
5	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F05.
6	Cuestionario de evaluación del entendimiento del Instructivo. F06.
7	Evaluación de Cumplimiento de Procedimiento. F07.

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”


Anexo 1. Instrucciones para Suministrar Espuma en caso de incendio en la Fosa API. F01.

Gerencia de Logística Regional Pacífico **Terminal de Almacenamiento y Despacho**	PXL-SAD-GLRP-PTO-051 F-01 Instrucciones para Suministrar Espuma en caso de incendio en la Fosa API

Área o Instalación	Aplicación de Espuma	Si/No	Cantidad de solución espumante requerido Lts.	Equipo y Materiales a utilizar
Fosa API		Si	De acuerdo a tasa de aplicación de la NFPA-11, establecer cantidad y tiempo de suministro de espuma.	Bomba Contraincendio BA-01, Hidrante-Monitor No. _____, _____ líneas de combate con mangueras de 1½"Ø x 15 mts; _____ proporcionadores de línea, ____ cañones de espuma y ____ tambores de AFFF.


"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F02.

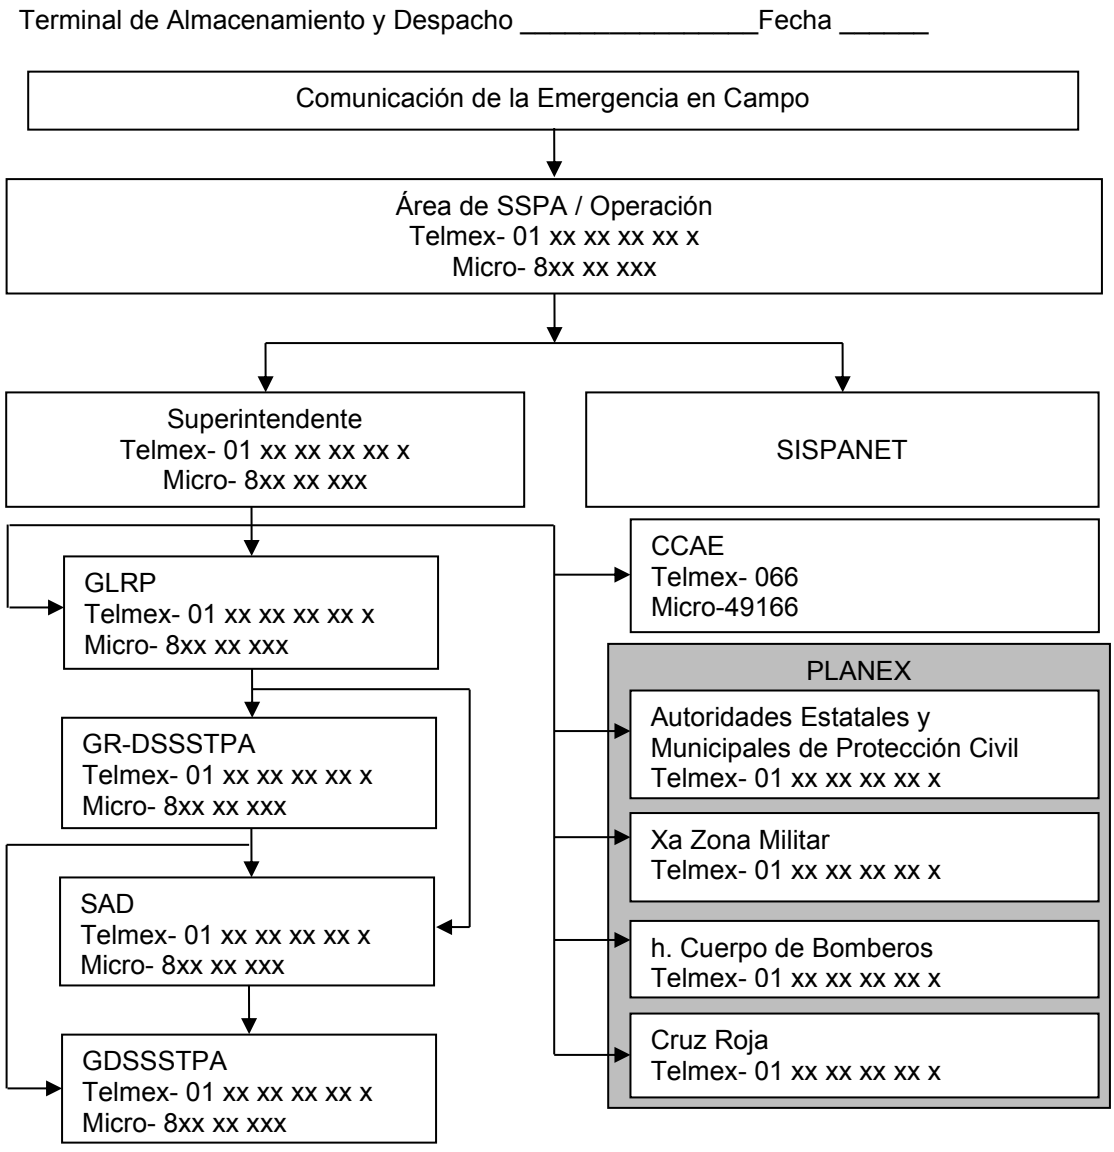

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Diagrama de Sistema de Drenaje y Separador de Aceite Tipo API TAD. F03.

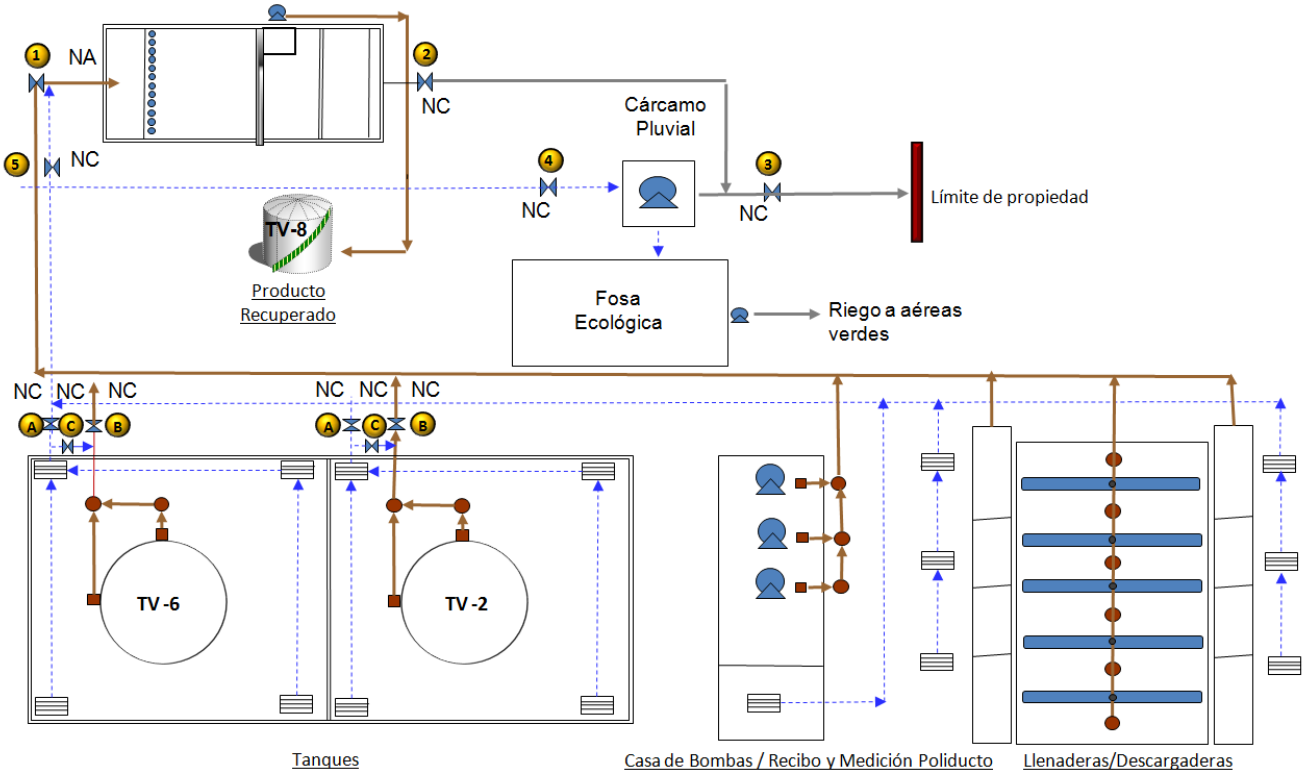



Simbología

- Aceitoso
- Pluvial
- Drenaje libre de hidrocarburos
- Registro Pluvial
- Registro Aceitoso
- Dren / Copa de drenado

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Diagrama Separador de Aceite Tipo API TAD. F04.

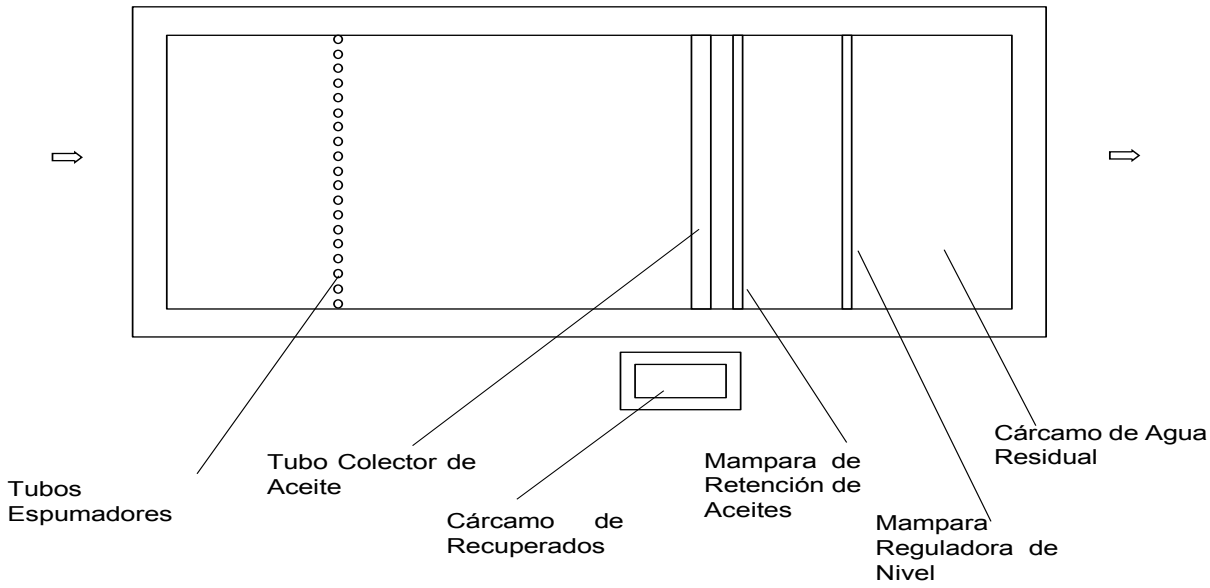

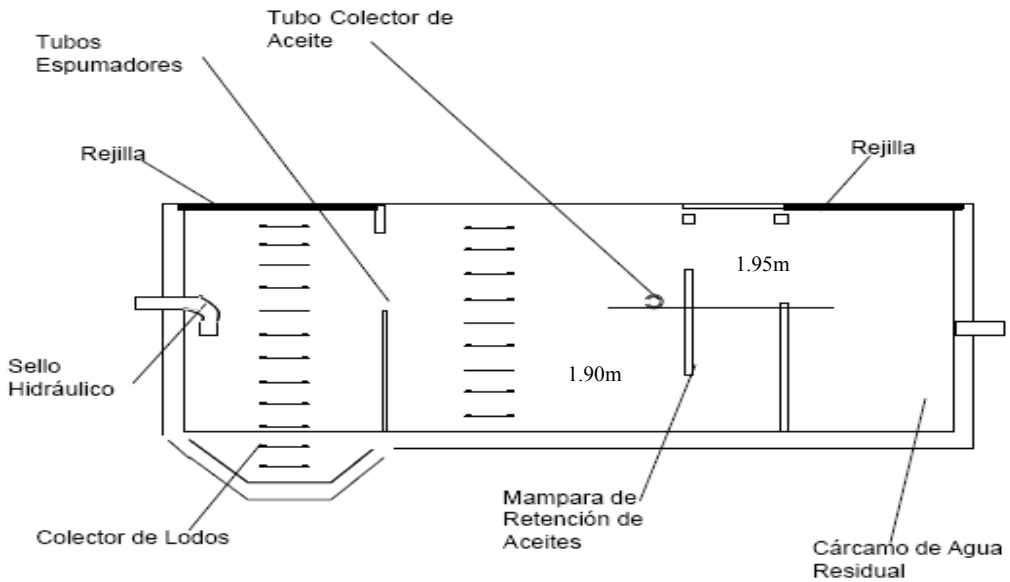

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 5. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F05.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Separador API**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.1 Derrame en Separador API**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Contaminado	Dirección de La Fuga:	Hacia abajo
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	N/A	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	No hay afectación
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Activar el plan de Respuesta de Emergencia	URE	Evaluar
2	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Brigadas de Emergencia	Evaluar
3	Cerrar válvulas No. 1 y 2 (ver anexo 1) de entrada y salida del separador API	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
4	Trasegar el producto del separador API al tanque de recuperados y bajar el nivel del Separador al Límite de Operación Normal	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
5	Evacua agua de Separador API previa ejecución de las siguientes actividades	Ayte. Man. C.I.	Evaluar
6	Identificar fuente de aportación y realizar movimientos operativos para elimar el flujo hacia al separador API.	Personal Operativo	Evaluar
7	Realizar las actividades de mantenimiento, necesarias para eliminar la fuente de aportación de producto.	Operario Mecánico / Op. Div Oficios	Evaluar
8	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al separador	Ayte. Man. C.I.	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Operador SIMCOT SICCI	Evaluar
2	Aplicar colchón de espuma por encima del producto para evitar una atmósfera explosiva en el área	Brigada de Prevención y Combate de Incendio	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evitar que el producto derramado ingrese a los registros de drenaje pluvial.	Brigada Materiales Peligrosos	Evaluar
2	Confinar y recuperar el producto derramado con la aplicación de material absorbente.	FSSPA	Evaluar
	Lavar el piso del área con agua, jabón y desengrasante.	Brigada Materiales Peligrosos	

2.5.Actividades de Servicio Médico			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido		

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.		

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Acordona el área de riesgo y calle de acceso al Separador.	Brigada Material Peligrosos	Evaluar
2	Recuperar y disponer los Residuos Peligrosos	FSSPA	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Operador SIMCOT SICCI	
3	FSSPA	1
4	Jefe de Operación	
5	Superintendente	1
6	Personal Operativo	
7	Operario Mecánico / Operario Diversos Oficio	
8	Brigada de Emergencias	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
2	Material absorbente	1 kit	FSSPA
3	Bomba de diafragma, mangueras y contenedor	1 kit	FSSPA
4	Compresor	1	FSSPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	FSSPA
6	Camioneta Pick up	1	FSSPA
7	Auto tanque	1	Jefe de Operación

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Separador API**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia	**5.2 Incendio en Separador API**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Contaminado	Dirección de La Fuga:	Horizontal
Estado Físico:	Líquido	Tiempo de Fuga:	Xx minutos
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	N/A	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 M	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Distancia	Umbral	Distancia
Zona de Alto Riesgo:	Calcular m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	Calcular m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	Calcular m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	Verificar con Pahst
Afectaciones a Instalaciones:	Separador API y Equipos
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo, Subsuelo, Aire

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el paro de Emergencia

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar Paro de Emergencia. Suspender todas las operaciones de la TAD	URE	Evaluar
2	Activa el plan de respuesta de emergencia	Jefe de Operación	Evaluar
	Se concentran en los sitios de reunión establecidos.	Brigadas de Emergencia	Evaluar
	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al Separador API	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar polvo químico seco mediante extintor portátil tipo carretilla.	Ayudante de Maniobras y OP. CI	Evaluar
2	Sofocar incendio, suministrando líquido espumante AFFF mediante Hidrante Monitor No. x, con Hidrofoam.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
3	Implementar zonas Caliente, Tibia y Fría.	Coordinador Op. De Emergencia	Evaluar
4	Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Operador SIMCOT SICCI	Evaluar
5	Tender 4 Mangueras Contra Incendio de 11/2" para protección de equipos CI, enfriamiento de líneas de proceso y protección del personal	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
6	En caso de requerirse, suministrar espuma adicional, con el Equipo Mecánico Contra Incendio (Servocomando) y camión cisterna (bombera).	Operador Equipo Mecánico C.I.	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requeridas		

2.5.Actividades de Servicio Médico

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada Primeros Auxilios	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Control de Acceso y salida de Personas y vehículos	Vigilante	Evaluar

2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evacuar el personal Interno y Externo	Brigada de Evacuación	Evaluar
2	Retirar los vehículos	Brigada de Evacuación	Evaluar

2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
2	Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar heridos	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
3	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
	No requeridas		

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos		
No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Operador SIMCOT SICCI	1
3	Jefe y/o FSSPA	1
4	Jefe y/o Ing. de Operación	1
5	Jefe de Mantenimiento	1
6	Superintendente	1
7	Brigada de Emergencias	6 Grupos

3.2. Recursos Materiales			
No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
5	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	FSSPA
7	Concentrado Espumante	1	Jefe de Operación
3	Equipo de Protección Personal C.I.	Evaluar	FSSPA
5	Extintores	1	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia
Indicar Croquis de localización de los recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 6. Cuestionario de evaluación de entendimiento F06.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-051 F-06 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN SEPARADOR API

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de Emergencia en el Separador API.
b) Establecer las actividades para la operación segura de la URV.
c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias operacionales en URV.

2 ¿El sello hidráulico es la llegada ahogada de una tubería en un registro de drenaje aceitoso?

a) Si
b) No

3 ¿Para inicio de operación del separador, se debe de verificar que la válvula de entrada se encuentre cerrada?

a) Si.
b) No.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

4 ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) COLECTOR DE LODOS	(c) Es la parte del separador de aceite donde se recibe el agua una vez separada la capa de hidrocarburo para posteriormente ser enviada al sistema de tratamiento de agua residual.
b) VALVULA DE ENTRADA	(d) Es aquel que colecta y desaloja todas las aguas no corrosivas que estén contaminadas con hidrocarburos provenientes de áreas operativas y tanques de Almacenamiento, posibles fugas y derrames.
c) CARCAMO DE AGUA RESIDUAL	(b) Esta válvula sirve para bloquear la llegada de efluentes al separador cuando se efectúa trabajos de mantenimiento o reparación.
d) DRENAJE ACEITOSO	(a) Este colector facilita la sedimentación de lodos y arena que son arrastrados por la corriente que llega al separador.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador:_____ Firma del evaluador:_____ Firma del jefe de área:_____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 7. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F07.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Separador API	Fecha: _____

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

4. Actividades de Protección Ambiental:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Separador API (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 16 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 26	1	16/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"