PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia por Choque Eléctrico e Incendio en Subestación Eléctrica

PXL-SAD-GLRP-PTO-053

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 20 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Diagrama de flujo.	11
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	11
8	Archivo y conservación de documentos.	11
9	Anexos.	11
10	Control de revisión.	20

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en la Subestación Eléctrica, derivada de un Cortocircuito o choque eléctrico, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este Plan de Respuesta a Emergencias en la Subestación eléctrica debe aplicarse a todo el personal que labora en las Áreas Funcionales que se ubican en el interior de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP y se activará en caso de una situación de emergencia o contingencia.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias en la Subestación eléctrica es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP, incluyendo al personal Interno que interviene en las operaciones de la subestación eléctrica, así como en actividades derivadas de su Mantenimiento.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1. Brigadas de Emergencias. Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo con el escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo, brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etc.

3.2. CCAE. Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias de Petróleos Mexicanos.

3.3. Choque Eléctrico. Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano.

3.4. CESIPA. Coordinación de Enlace de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

3.5. Cortocircuito. Fenómeno eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga.

3.6. DO_POPS. Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.7. Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.8. Fuga. Escape de Producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

3.9. GLRP. Gerencia de Logística Regional Pacífico.

3.10. GRAME. Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

3.11. Incendio. ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse, puede afectar estructuras y a seres vivos, la exposición a un incendio puede producir la muerte generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.

3.12. Quemadura Eléctrica. Las quemaduras eléctricas ocurren cuando una persona es expuesta directamente a una corriente eléctrica. Las quemaduras eléctricas pueden resultar por el contacto con corriente alterna (CA) o corriente directa (CD). Aunque algunas quemaduras eléctricas se ven menores, pueden causar daño interno extenso, especialmente en el corazón, músculos, o cerebro.

3.13. Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio). Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.14. SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.15. SASP. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.16. SAD. Subdirección Almacenamiento y Despacho.

3.17. TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.18. URE. Unidad de Respuesta a Emergencia.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4. Marco de referencia.

4.1 COMERI 145. Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 COMERI 146. Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Desarrollo.

Responsable		Actividades	Registro
5.1 Incendio por Cortocircuito Eléctrico			
Trabajador de Pemex o Externo	5.1.1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.1.2	Aplicar Paro de Emergencia. Se suspenden todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto al Tanque de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Reporte SIMCOT/ SICCI
Vigilante	5.1.3	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Bitácora
Brigada de Respuesta a Emergencia / URE	5.1.4	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Lista de Brigadistas
Brigada de Evacuación	5.1.5	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación".	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
URE	5.1.6	Se reúnen en el área Zona Fría y a favor del viento para analizar la situación y establecer las acciones de su control.	Bitácora
Operario Especialista Electricista	5.1.7	Desenergizar las Instalaciones de la Terminal desde la acometida Principal. Nota. Utilizar EPP Especifico (Zapatos, guantes y casco dieléctrico) Pértiga en buenas condiciones.	Bitácora
Brigada de Materiales Peligrosos	5.1.8	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso, aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgos". Nota. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Ayte. Maniobras C.I.	5.1.9 Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.10 Reunirse en el perímetro de la zona Tibia a favor del viento para programar ataque.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.11 Tender dos líneas contraincendio de 2 ½" de suministro conectadas al hidrante más cercano.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.12 Tender cuatro líneas de ataque Contraincendio de 1 ½" conectadas a bifurcación en cada línea de suministro Existen lesionados: Si - Pasa a la actividad 5.1.13 No – Pasa a la actividad 5.1.17	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.1.13 Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.1.14 Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.1.15 Rescatar personal lesionado de la zona caliente y lo entrega a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Bitácora
Brigada Primeros Auxilios	5.1.16 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.1.17 Penetrar a la zona caliente del Incendio con dos líneas de ataque contraincendio de 1 ½" utilizando chorros de protección traslapados Nota. Las otras dos líneas de ataque permanecen en la zona tibia, listas para el apoyo de ser requerido.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.1.18 Aplicar Espuma Mecánica con una de las dos líneas de ataque C/I de 1 ½" utilizando proporcionador de espuma en línea. Nota. Aplicar espuma con equipo servocomando donde se cuente con él, para no exponer al personal Contraincendio.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.1.19 Aplicar enfriamiento a Instalaciones cercanas expuestas a la radiación.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.1.20 Aplicar enfriamiento posterior al control de la emergencia.	Bitácora
Superintendente	5.1.21 Declarar fin de la Emergencia. **Fin de Procedimiento**	Comunicado

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.


8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Instrucciones para Suministrar Espuma en caso de incendio en la Fosa API F01.
2	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F02.
3	Diagrama de Sistema de Drenaje y Separador de Aceite Tipo API. F03.
4	Diagrama Separador de Aceite Tipo API. F04.
5	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F05.
6	Cuestionario de evaluación del entendimiento del Instructivo. F06.
7	Evaluación de Cumplimiento de Procedimiento. F07.

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____

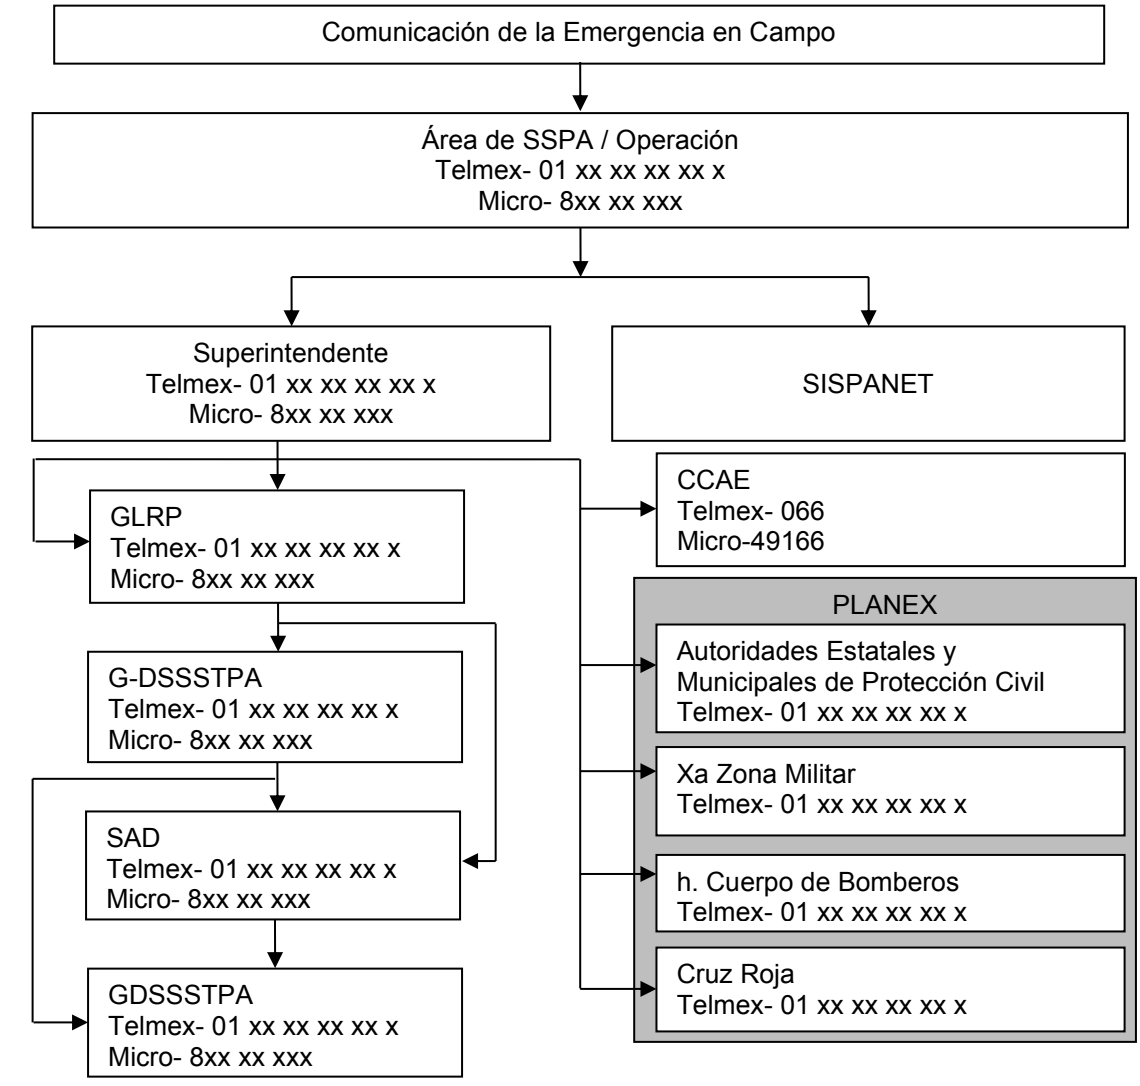

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Talleres**	**Fecha _____**

Descripción Escenario de Emergencia	**5.1 Incendio por Cortocircuito Eléctrico.**

1. Datos generales			
1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias:			
Producto:	Corriente Eléctrica	Dirección de la Fuga:	N/A
Estado Físico:	Energía	Tiempo de Fuga:	N/A
Temperatura Diseño:	Alta	Velocidad del Viento:	xxxx
Presión Diseño:	Amp/ Volt.	Estabilidad:	Normal
Inventario:	N/A	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	N/A	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	N/A		
Elevación de Punto de Fuga:	N/A	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias:						
	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	xxxxx m		Xxxx m		xxxx m	
Zona de Amortiguamiento:	xxxxx m		xxxx m		xxxx m	
Zona de Seguridad:	xxxxx m		xxxx m		xxxx m	
Afectaciones a Trabajadores:	Quemaduras de 1ero., 2do. y 3er. Grado, Intoxicación por Inhalación de Humo					
Afectaciones a Instalaciones:	Instalaciones Eléctrica-xx					
Afectaciones a Terceros:	Evaluar					
Afectaciones al Medio Ambiente:	Aire					

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex	xxxx
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	xxxx
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	xxxx
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	xxx	Superintendente	xxxx
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	xxxx

2.2. Movimientos Operacionales:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de respuesta
1	Aplicar Paro de Emergencia. Se suspenden todas las operaciones de la TAD	Suptte. / Jefe Op.	Evaluar
2	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Brigada de Respuesta a Emergencia /URE	Evaluar
3	Se reúnen en el área Zona Fría y a favor del viento para analizar la situación y establecer las acciones de su control	URE	Evaluar
4	Desenergizar las Instalaciones de la Terminal desde la acometida Principal	Op. Esp. Elect.	Evaluar
5	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

2.3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de respuesta
1	Permanecer alerta en Cobertizo Contraincendio	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
2	Reunirse en el perímetro de la zona Tibia a favor del viento para programar ataque.	Contraincendio	Evaluar
3	Tender dos líneas contraincendio de 2 ½" de suministro conectadas al hidrante más cercano.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
4	Tender cuatro líneas de ataque Contraincendio de 1 ½" conectadas a bifurcación en cada línea de suministro	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
5	Penetrar a la zona caliente del Incendio con dos líneas de ataque contraincendio de 1 ½" utilizando chorros de protección traslapados Nota. Las otras dos líneas de ataque permanecen en la zona tibia, listas para el apoyo de ser requerido	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
6	Aplicar Espuma Mecánica con una de las Dos Líneas de Ataque C/I de 1 ½" Utilizando Proporcionador de Espuma en Línea. Aplica Espuma con Equipo Servocomando donde se Cuente con él, para no Exponer al Personal Contraincendio.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
7	Aplica Enfriamiento a Instalaciones Cercanas Expuestas a la Radiación.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
8	Enfriamiento Posterior del Control de la Emergencia	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.4. Actividades de Protección Ambiental:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de respuesta
	No requerido.		
2.5. Actividades de Servicio Médico:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada Primeros Auxilios	
2.6. Actividades de Vigilancia:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Vigilante	inmediata

2.7. Actividades de Evacuación:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de respuesta
1	Se Evacúa el Personal Interno y Externo de las Instalaciones por las Puertas de Emergencia y se Concentran en el Punto de Conteo.	Brigada de Evacuación	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
2	Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar heridos	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
3	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y lo entrega a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No requerido.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Op. Especialista Electricista	1
3	FSSPA	1
4	Jefe de Operación	1
5	Jefe de Mantenimiento	1
6	Superintendente	1
7	Operador SIMCOT SICCI	1
8	Brigadas de Emergencia	6 Grupo

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
2	Espuma Mecánica	Evaluar	FSSPA
3	Mangueras y Accesorios Contra incendio	Evaluar	FSSPA
4	Guantes dieléctricos	Par	Jefe Mantenimiento
5	Pértiga	1	Jefe Mantenimiento

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-053 F-03 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA POR CHOQUE ELÉCTRICO E INCENDIO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una Respuesta Oportuna, Adecuada y Coordinada a una Situación de Emergencia Derivado de un Incidente que se Origine por un Choque Eléctrico o Incendio en la Subestación.

b) Establecer las actividades para la operación segura de la URV.

c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias operacionales en URV.

2 ¿Definición de Choque eléctrico?

a) Situación no Esperada que pone en Riesgo la integridad de las Instalaciones.

b) Situación Anormal que puede ser Controlada Mediante Medidas de Seguridad Adicionales.

c) Situación Anormal que puede Causar un daño a la Sociedad y Propiciar un Riesgo Excesivo para la Seguridad e Integridad de la Población en General.

3 Definición de Cortocircuito

a) Efecto Fisiopatológico Resultante del paso de Corriente Eléctrica a través del Cuerpo Humano

b) Efecto que Resulta de haber Estado en Contacto con Energía Eléctrica.

c) Efecto Fisiopatológico Resultado de Realizar Trabajos Eléctricos y que Origina una Descarga.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

A) ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) CCAE (c) Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

b) EMERGENCIA (d) Ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse, puede afectar estructuras y a seres vivos.

c) GRAME (b) Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

d) INCENDIO (a) Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias de Petróleos Mexicanos.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Firma del trabajador:_____ Firma del evaluador:_____ Firma del jefe de área:_____

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	**Subestación Eléctrica**	**Fecha:** _____

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

4. Actividades de Protección Ambiental:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX LOGÍSTICA®	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Subestación Eléctrica (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 20 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 20	1	20/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"