PEMEX®

LOGISTICA

Procedimiento para Respuesta a Emergencia en Almacén de Residuos Peligrosos

PXL-SAD-GLRP-PTO-055

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 21 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	
2	Ámbito de aplicación y alcance.	
3	Definiciones y abreviaturas.	
4	Marco de referencia.	
5	Desarrollo.	
6	Diagrama de flujo.	
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	
8	Archivo y conservación de documentos.	
9	Anexos.	
10	Control de revisión.	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en el Almacén Temporal de Residuos Peligrosos, derivado de pérdida de contención de producto e Incendio, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP que interviene en las operaciones del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP que interviene en las operaciones del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1. DO_POPS. Disciplina Operativa_Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras.

3.2. Fuga. Escape de Producto por un orificio o abertura producidos accidentalmente.

3.3. Derrame. Salida de producto por sobrellenado o daño en recipiente de contención de residuos peligrosos.

3.4. Incendio. Ocurrencia de fuego no controlada, puede afectar estructuras y a seres vivos, la exposición a un incendio puede producir la muerte generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.

3.5. Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3.6. Residuo Peligroso. Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

3.7. GLRP. Gerencia de Logística Regional Pacífico.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.8. CCAE. Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias de Pemex.

3.9. Almacén Temporal de Residuos Peligrosos. Instalación diseñada para retener temporalmente los residuos peligrosos, dicha área debe cumplir con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos.

3.10. Limites Seguros de Operación LSO. Representan los límites físicos seguros en los que un equipo o instalación pueden operar, estos valores deben ser suministrados en el Paquete de Tecnología del Proceso (Datos de Diseño de los Equipos), se deben tomar acciones de inmediato para retornar a las CEO. Si por cualquier otra razón se requiere operar de manera temporal o permanente dentro del área de LSO se debe autorizar solo por medio de ADC.

3.11. Rangos de Operación. Límites máximos y mínimos de las variables de operación.

3.12. Simulacro de Respuesta a Emergencia (Contraincendio). Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.13. SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.14. SASP. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.

3.15. Simulacro. Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Programa de la FSSPA con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.16. TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.17. TV. Tanque Vertical de Almacenamiento de productos petrolíferos.

4. Marco de referencia.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4.1 COMERI 145. Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 COMERI 146. Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Desarrollo.

Responsable	Actividades		Registro
5.1 Incendio en Almacén de Materiales			
Almacenista / Trabajador de Pemex	5.1.1	Iniciar ataque del incendio con extintor de PQS más cercano si la magnitud del fuego lo permite.	Bitácora
Almacenista / Trabajador de Pemex o Externo	5.1.2	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora Reporte SIMCOT
Almacenista	5.1.3	Aplicar enfriamiento a estructura y edificio con hidrante monitor más cercano.	Bitácora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.1.4	<u>Aplicar Paro de Emergencia.</u> Se suspenden todas las operaciones de la TAD: • Recibo de producto al Tanque de forma coordinada. • Despacho de producto de forma coordinada (Llenaderas, Poliducto, B/T, CFE).	Reporte SIMCOT / SICCI
URE	5.1.5	Activa el Plan de Respuesta a Emergencia	Bitácora
Brigadas de Respuesta a Emergencia	5.1.6	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos.	Lista de Brigadistas
Brigada de materiales Peligrosos	5.1.7	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso almacen, aplicando el "Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Área de Riesgos" Notas. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Brigada de Evacuación	5.1.8	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnicos Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación".	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
Vigilante	5.1.9	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos.	Bitácora
Brigada de Evacuación	5.1.10	Retirar vehículos a área segura si están expuestos	Bitácora
Operador SIMCOT SICCI	5.1.11	Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.12	Tender dos líneas contraincendio de 2 ½" de suministro conectadas al hidrante más cercano.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.13 Tender cuatro líneas de ataque Contraincendio de 1 ½" conectadas a bifurcación en cada línea de suministro	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.14 Penetrar a la zona caliente del Incendio con dos líneas de ataque contraincendio de 1 ½" utilizando chorros de protección traslapados Nota. Las otras dos líneas de ataque permanecen en la zona tibia, listas para el apoyo de ser requerido Existen lesionados: Si - Pasa a la actividad 5.1.15 No – Pasa a la actividad 5.1.19	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.1.15 Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendio	5.1.16 Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Bitácora
Brigada Búsqueda y Rescate	5.1.17 Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Bitácora
Brigada Primeros Auxilios	5.1.18 Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.19 Aplicar Espuma Mecánica con una de las dos líneas de ataque C/I de 1 ½" utilizando proporcionador de espuma en línea. Nota. Aplicar espuma con equipo servocomando donde se cuente con él, para no exponer al personal de la brigada.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.1.20 Evaluar el enfriamiento de áreas adyacentes con sistemas fijos (aspersores) o mangueras y/o monitores.	Bitácora
Superintendente	5.1.21 Declarar fin de la Emergencia **Fin de Procedimiento**	Comunicado

5.2 Derrame en Almacén de Materiales

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable		Actividades	Registro
Almacenista / Trabajador de Pemex o Externo	5.2.1	Avisar de inmediato vía radio, telefónica o sistema de voceo al Jefe de Operación / FSSPA / Ingeniero de Operación y/o activa la alarma sectorial por emergencia declarada.	Bitácora Reporte SIMCOT
URE	5.2.2	Activa el Plan de Respuesta de Emergencia	Bitácora
Brigadas de Respuesta a Emergencia	5.2.3	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos.	Lista de Brigadistas
Brigada de materiales Peligrosos	5.2.4	Identificar el producto derramado para determinar el grado de protección a utilizar de acuerdo con las hojas de seguridad. Nota. En caso de no contar con el Equipo de Protección Especializado y Específico para atender la emergencia, solicitar el apoyo con el fabricante / Proveedor de la sustancia.	Bitácora
Brigada de materiales Peligrosos	5.2.5	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al almacén, aplicando el “Procedimiento Critico de Seguridad Delimitación de Áreas de Riesgos” Notas. Considerar la orientación del viento y el radio de afectación.	PXL-GDSSSTPA-PCS-07
Brigada de materiales Peligrosos	5.2.6	Penetrar al área y eliminar la aportación de fuga.	Bitácora
Brigada de materiales Peligrosos	5.2.7	Confinar el producto derramado mediante el uso de barreras y material absorbente.	Bitácora
Brigada Prevención y Combate de Incendios	5.2.8	Disponer de mangueras contra incendio de 1 ½ “Ø con proporcionadores de espuma (en caso necesario)	Bitácora
Operador SIMCOT SICCI ó Ayte. Man. C.I.	5.2.9	Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	Bitácora
Brigada de materiales Peligrosos	5.2.10	Recuperar producto derramado en contenedores apropiados y realizar labores de limpieza.	Bitácora
Superintendente	5.2.11	Declarar fin de la Emergencia.	Comunicado

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades	Registro
	Fin de Procedimiento	

5 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

6 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

7 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.


8 Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.
3	Cuestionario de evaluación del entendimiento del Instructivo. F03.
4	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

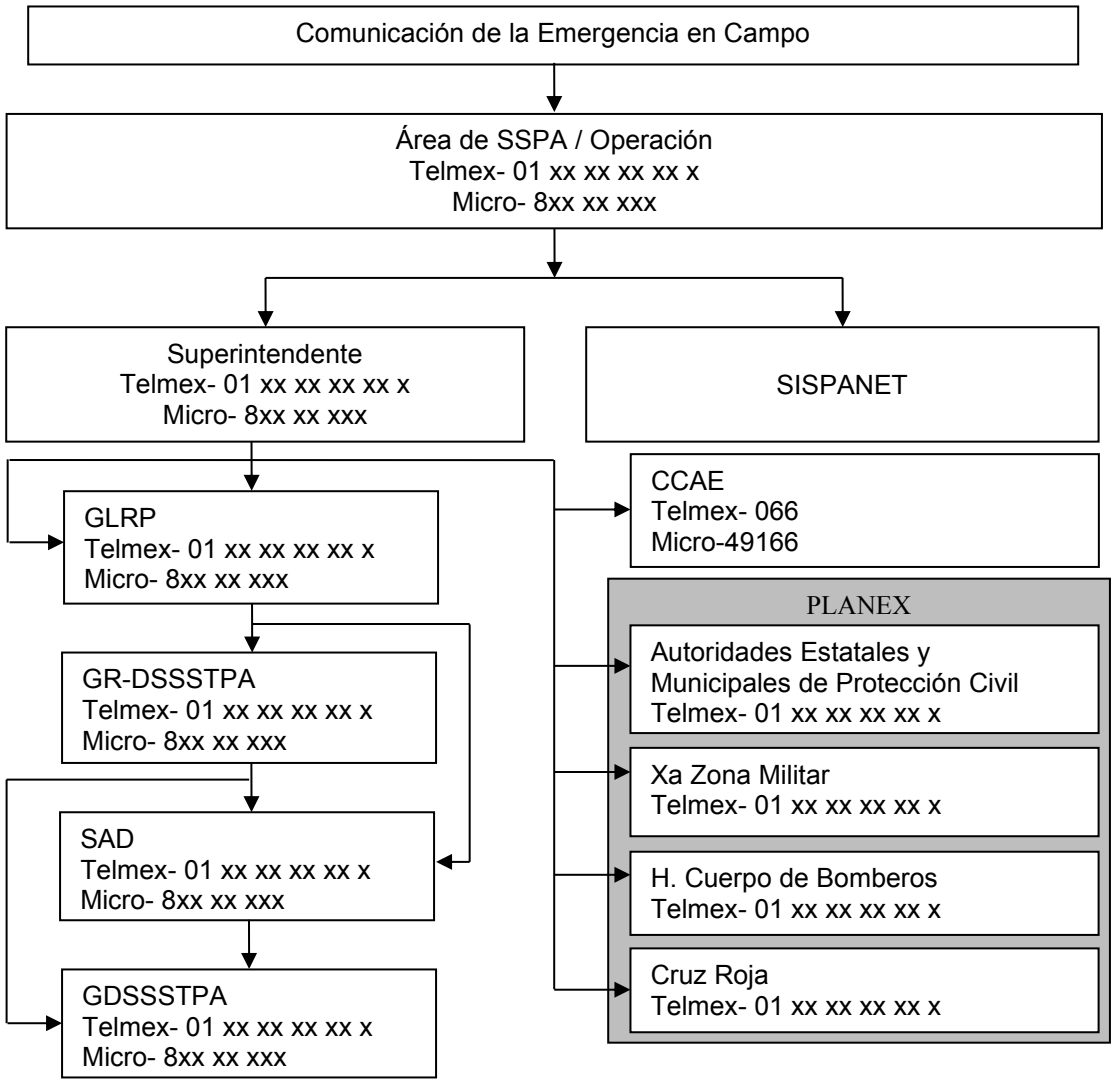

Anexo 2. Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia	
Área	**Almacén de Materiales**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia.	**8.1 Incendio en Almacén de Materiales**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias:

Producto:	Material Combustible	Dirección de la Fuga:	N/A
Estado Físico:	Solido	Tiempo de Fuga:	N/A
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio De Fuga:	N/A	Humedad:	Xx%
Velocidad De Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto De Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias:

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	
Afectaciones a Trabajadores:	No hay Afectación					
Afectaciones a Instalaciones:	Almacenes de Materiales					
Afectaciones a Terceros:	No hay Afectación					
Afectaciones al Medio Ambiente:	Aire					

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	Xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	Xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	Xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	Xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	Xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

NO.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplicar Paro de Emergencia. Se suspenden todas las operaciones de la TAD	Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	Evaluar
2	Activa el Plan de Respuesta de Emergencia	URE	Evaluar
3	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Brigadas de Respuesta a Emergencia	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

4	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al Almacén	Brigada de materiales Peligrosos	Evaluar
2.3. Actividades Contra Incendio:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Iniciar ataque del incendio con extintor de PQS más cercano si la magnitud del fuego lo permite	Almacenista	Evaluar
2	Aplicar enfriamiento a estructura y edificio con hidrante monitor más cercano	Almacenista	Evaluar
3	Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	Operador SIMCOT SICCI	Evaluar
4	Tender dos líneas contraincendio de 2 ½" de suministro conectadas al hidrante más cercano.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
5	Tender cuatro líneas de ataque Contraincendio de 1 ½" conectadas a bifurcación en cada línea de suministro	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
6	Penetrar a la zona caliente del Incendio con dos líneas de ataque contraincendio de 1 ½" utilizando chorros de protección traslapados Nota. Las otras dos líneas de ataque permanecen en la zona tibia, listas para el apoyo de ser requerido	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
7	Aplicar Espuma Mecánica con una de las dos líneas de ataque C/I de 1 ½" utilizando proporcionador de espuma en línea. Nota. Aplicar espuma con equipo servocomando donde se cuente con él, para no exponer al personal de la brigada.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	
8	Evaluar el enfriamiento de áreas adyacentes con sistemas fijos (aspersores) o mangueras y/o monitores.	Brigada Prevención y Combate de Incendios	
2.4. Actividades de Protección Ambiental:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido		Evaluar
2.5.Actividades de Servicio Médico:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigada Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Controlar el acceso y salida de personas y vehículos	Vigilante	Evaluar
2.7. Actividades de Evacuación:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Se Evacúa el Personal Interno y Externo de las Instalaciones por las Puertas de Emergencia y se Concentran en el Punto de Conteo.	Brigada de Evacuación	Evaluar
2	Retirar los Vehículos	Brigada de Evacuación	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1	Evaluar la situación de emergencia para decidir la mejor forma de actuar	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
	Prestar protección y apoyo con las líneas contraincendios a los brigadistas de búsqueda y rescate para rescatar herido (s).	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar
	Rescatar personal lesionado de la zona caliente y entregarlo a la brigada de primeros auxilios en zona fría.	Brigada Búsqueda y Rescate	Evaluar

2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Recuperar y Disponer los Residuos Peligrosos	FSSPA	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Operador SIMCOT SICCI	1
3	Almacenista	1
4	Vigilante	1
2	FSSPA	1
3	Jefe y/o Ing. de Operación	1
4	Superintendente	1
6	Brigada de Emergencias	6 Grupos

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	FSSPA
2	Mangueras y Accesorios Contra incendio	Evaluar	FSSPA
3	AFFF	Evaluar	FSSPA

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Área	**Almacén de Materiales**	Fecha _____

Descripción Escenario de Emergencia.	**5.2 Derrame en Almacén de Materiales**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias:

Producto:	Material Combustible	Dirección de La Fuga:	N/A
Estado Físico:	Solido	Tiempo de Fuga:	N/A
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Kk km/hr
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	Xxx Bls.	Temperatura Ambiente:	Xx °C
Diámetro Orificio de Fuga:	N/A	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	Cálculo Phast		
Elevación Punto de Fuga:	0 m	Modelo Empleado:	Phast

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias:

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	

Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Almacenes de Materiales
Afectaciones a Terceros:	No hay Afectación
Afectaciones al Medio Ambiente	Suelo y Subsuelo

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	Xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	Xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	Xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	Xxx	Superintendente	
5	Asegurar la Comunicación. Redundancia = 100%	Xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Activa el plan de respuesta de emergencia	URE	Evaluar
2	Concentrarse en los sitios de reunión establecidos	Brigadas de Emergencia / URE	Evaluar
3	Identificar el producto derramado para determinar el grado de protección a utilizar de acuerdo con las hojas de seguridad	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
4	Acordonar el área de riesgo y calle de acceso al almacén	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
5	Penetrar al área y eliminar la aportación de fuga	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
6	Confinar el producto derramado mediante el uso de barreras y material absorbente	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
7	Recuperar producto derramado en contenedores apropiados y realizar labores de limpieza	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
2.3. Actividades Contra Incendio:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Dispone de Mangueras Contraincendio de 1 ½ “Ø con Proporcionadores de Espuma	Brigada Prevención y Combate de Incendios	Evaluar
2	Permanecer alerta en cobertizo Contraincendio	Operador SIMCOT SICCI	Evaluar
2.4. Actividades de Protección Ambiental:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido		
2.5.Actividades de Servicio Médico:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido	Brigada de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido		
2.7. Actividades de Evacuación:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido		
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	No Requerido	Brigada Búsqueda y Rescate	
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

1	Identifica el Producto Derramado para Determinar el Grado de Protección a Utilizar de Acuerdo a las Hojas de Seguridad.	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
2	Confina el Producto Derramado Mediante Barreras	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar
3	Recupera Producto Derramado en Contenedores Apropiados	Brigada de Materiales Peligrosos	Evaluar

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Operador SIMCOT SICCI	1
2	FSSPA	1
3	Jefe y/o Ing. de Operación	1
4	Superintendente	1
5	Brigada de Emergencias	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Señalamientos	1 kit	
2	Mangueras y accesorios Contra incendio	Evaluar	
3	Material absorbente	Evaluar	
4	Palas Plásticas	Evaluar	
5	Contenedores	Evaluar	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-054 F-03 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA EN ALMACEN DE MATERIALES

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia en el almacén de materiales
b) Establecer las actividades para la operación segura del almacén de materiales.
c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias operacionales en el almacén de materiales.

2 ¿Definición de Emergencia?

a) Situación no esperada que pone en riesgo la integridad de las Instalaciones.
b) Situación anormal que puede ser controlada mediante medidas de seguridad adicionales.
c) Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3 Da aviso de inmediato vía radio o telefónica al Jefe de Operación / Jefe de SIPA / Ingeniero de Operación y activa la alarma sectorial por emergencia declarada.

a) Jefe de SIPA
b) Trabajador de Pemex o Externo
c) Personal Contra Incendio

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

A) ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) CCAE
b) SIMULACRO
c) GRAME
d) INCENDIO

(c) Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.
(d) Ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse, puede afectar estructuras y a seres vivos.
(b) Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Programa de la FSSPA con la finalidad de evaluar el conocimiento.
(a) Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias de Petróleos Mexicanos.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador:_____ Firma del evaluador:_____ Firma del jefe de área:_____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Almacén de Materiales	Fecha: _____

Atención de la Emergencia

1. Notificación de la Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

3. Actividades Contra Incendio:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

4. Actividades de Protección Ambiental:

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	Calificación		
					B	R	M
1							
2							

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX REFINACION	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Almacén de Materiales (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Nombre, Ficha y Firma

9 Control de revisión.

10.1 Este procedimiento está disponible para consulta del personal de Pemex Logística en el portal de SISDO.

10.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 21 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 22	1	21/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"