

Procedimiento para Respuesta a Emergencia por Sismo

PXL-SAD-GLRP-PTO-059

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elabora

Ing. José Luis Flores Serafin
SRDSSSTPA

Elabora

Ing. Ramiro Jasso Najera
Superintendencia de Servicios de Almacenamiento

Revisa

M. C. Nora Edith Valdés Cantú
Subgerente DSSSTPA Pacífico

Revisa

Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos
Subgerente de Operaciones - GLRP

Autoriza

Cap. Luis Felipe Munguía Encinas
Gerente de Logística Regional Pacífico

Zapopan, Jalisco, 22 de junio de 2023

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

NIVEL DE RIESGO



Grupo de trabajo.
Relación de personas que participo en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
1. Cap. Luis Felipe Munguía Encinas.	GLRP
2. Ing. Fabian Horacio Miranda Palazuelos.	GLRP
3. Ing. Emilio Cesar Colonia Albornoz	GLRP
4. M. C. Nora Edith Valdés Cantú	SRDSSSTPA Pacífico
5. Ing. Ramiro Jasso Nájera	Superintendente de Servicios de Almacenamiento
6. Ing. Stephanie Nieto Paz	Coordinación Servicios de Almacenamiento
7. Ing. José Luis Flores Serafín	SRDSSSTPA Pacífico
8. Ing. Héctor Chávez Castro	SRDSSSTPA Pacífico
9. Ing. Ernesto Olguín Rodríguez	Función SSPA
10. Biol. Sergio Antonio Guerrero Márquez	Función SSPA

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	5
2	Ámbito de aplicación y alcance.	5
3	Definiciones y abreviaturas.	5
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Diagrama de flujo.	17
7	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	17
8	Archivo y conservación de documentos.	17
9	Anexos.	17
10	Control de revisión.	31

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

1. Objetivo.

Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia por Sismo en las TAD's de la GLRP, para preservar la integridad del personal, instalaciones y medio ambiente con el fin de devolver a sus condiciones originales dentro de lo posible y en el menor tiempo las áreas de afectación.

2. Ámbito de aplicación y alcance.

Este Plan de Respuesta a Emergencias debe aplicarse a todo el personal que labora en las Áreas Funcionales que se ubican en el interior de las Terminales de Almacenamiento y Despacho adscritas a la GLRP y se activará en caso de una situación de Emergencia por Sismo.

El presente Procedimiento de Respuesta a Emergencias en caso de Sismo es de observancia general y obligatoria para todo el personal que labora en las Terminales de Almacenamiento y Despacho de la GLRP, incluyendo al personal Externo y se contemplan tres estados de contingencia: Antes, Durante y Después.

3. Definiciones y abreviaturas.

Para los propósitos de este procedimiento se aplican las siguientes definiciones:

3.1 **Evento.** Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

3.2 **GLRP.** Gerencia de Logística Regional Pacifico.

3.3 **Incendio.** Es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición a un incendio puede producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves.

3.4 **Incidente:** Evento no deseado, inesperado e instantáneo que pudo traer consecuencias al personal, a terceros ya sea en sus bienes o en sus personas, al medio ambiente, a las instalaciones o alteración de la actividad normal del proceso.

3.5 **Máxima Autoridad del Centro de Trabajo**. Responsable del área operativa en donde se desarrollan diversas actividades de la industria petrolera tales como: Refinerías, Complejos Petroquímicos, Complejo Procesador de Gas, Terminal de Distribución de Gas Licuado, Activo de Exploración o Explotación (Pozos, baterías de separación, polvorines), Sector de Ductos, Embarcación, Terminal Marítima, Terminal de Almacenamiento y Despacho, Hospital, Centro Administrativo, etc.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3.6 Simulacro de Respuesta a Emergencia. Representación de un evento en el cual se ponen en práctica las acciones contenidas en el Plan de Emergencias, con la finalidad de evaluar el conocimiento, desempeño y eficacia de los participantes en el combate, control y eliminación de la causa de la Emergencia.

3.7 Sismo. De acuerdo a la teoría Tectónica la corteza terrestre y la parte superior del manto de nuestro planeta, está dividida formando una especie de mosaico de sectores rígidos, conocidos como placas, las cuales se mueven entre sí; dichos movimiento generan esfuerzos de fricción entre las rocas que las componen, cuando éstos sobrepasan el límite de esfuerzo de las rocas, se produce una ruptura violenta cuya liberación repentina de energía acumulada se propaga en todas direcciones a través del medio sólido de la tierra en forma de ondas sísmicas.

3.8 Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF). Personal adscrito a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física. Experto en la materia, realiza Procesos Operativos e investigaciones, que permiten tomar acciones preventivas y correctivas que eviten posibles incidentes y corrijan las desviaciones existentes en materia de seguridad.

3.9 SSPA. Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

3.10 TAD. Terminal de Almacenamiento y Despacho.

3.11 Triangulo de Vida. La terminología internacional nos indica que cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles aplastándolos, pero queda un espacio vació entre ellos, denominado "triángulo de vida"; cuanto más pesados y fuertes sean estos objetos, menos se va a compactar y cuando menos se compacte por el peso, mayor es el espacio vació o agujero al lado de este, mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio vació no sea lastimada.

3.12 Tsunami: Serie de ondas oceánicas extremadamente largas generadas por perturbaciones asociadas principalmente con sismos que ocurren bajo o cerca del piso oceánico, en aguas someras.

También pueden generarse por erupciones volcánicas y derrumbes submarinos. En el mar profundo, las ondas de tsunami se propagan a través de él con una velocidad que excede los 800 kilómetros km por hora, y con una altura de pocos centímetros. Las ondas de tsunami se diferencian de las olas oceánicas comunes por su gran extensión existente entre las crestas de las ondas, la que a menudo es superior a 100 km o más en el océano profundo, y por el tiempo que transcurre entre dichas crestas, el que varía desde 10 minutos hasta una hora.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Cuando llegan a las aguas poco profundas de la costa, las ondas se frenan y el agua se puede apilar en una muralla de destrucción de decenas de metros o más de altura. El efecto puede ser amplificado en aquellos lugares donde una bahía, puerto o laguna focalice la onda en la medida que se desplaza tierra adentro. Se sabe que los grandes tsunamis se han elevado sobre los 30 metros, pero aún un tsunami de 3-6 metros de altura puede ser muy destructivo y causar muchas víctimas.

4. Marco de referencia.

4.1 COMERI 145. Lineamientos para la formulación de los planes de respuesta a emergencias.

4.2 COMERI 146. Lineamientos para la programación, planeación, ejecución, evaluación y control de los ejercicios y/o simulacros de los planes de respuesta a emergencias.

4.3 "GTO para Elaborar Planes de Respuesta a Emergencias", PXL-GDSSSTPA-GTO-003 Rev. 0, Diciembre 2020.

4.4 "PTO para Realizar Simulacros de Respuesta a Emergencias" PXL-GDSSSTAP-PTO-017 Rev. 0, Septiembre de 2020.

4.5 "PTO para Realizar Simulacros Operacionales", PXL-GDSSSTAP-PTO-034 Rev. 0, Noviembre 2020.

4.6 Manual para la Programación de Actividades de Seguridad Industrial en los Centros de Trabajo de las Subdirecciones Operativas de Pemex Refinación GPASI-SI-8210 Rev. 0, Octubre 1994.

4.7 Plan de Respuesta a Emergencia Especifico TAD´s GLRP.

Este procedimiento debe adaptarse a las indicaciones establecidas en los Planes Locales de Protección Civil que prevalezcan en cada centro de trabajo o zona de influencia.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

5 Desarrollo.

Responsable	Actividades	Registro
	5.1 Antes del Sismo	
Superintendente	5.1.1 Realizar pláticas y capacitar al personal en este tipo de eventos. Estructura del Comando de Incidentes (Encargado de la Emergencia)	
FSSPA	5.1.2 Elaborar y ejecutar Programa de Simulacros de Respuesta a Emergencia por Sismo. Nota. En Coordinación con la Unidad de Respuesta a Emergencia (URE) TAD	Programa de Simulacros de Respuesta a Emergencia por Sismo
Todo el personal	5.1.3 Procurar colocar su escritorio a no menos de 2 metros de ventanas o cristales que pudieran romperse. • Ubique su sitio de trabajo a una distancia prudente de archiveros, libreros, mobiliario y objetos que pudieran caerse. • No apile papelería, mobiliario, etc., que podría causar fallas en las losas o pisos de su área. • Mantenga los pasillos y áreas de circulación limpios y libres de obstáculos. • Conozca donde está ubicado el punto de reunión más cercano. • Identifique en donde están las salidas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, etc. • Identifique lugares como: marcos de puertas, trabes y columnas, mobiliarios resistentes, etc. • Fije correctamente cuadros, lámparas, libreros, alacenas, cilindros o tanques. • Identifique los puntos donde se debe cortar la energía eléctrica. • Anote en una tarjeta, el tipo de sangre y las medicinas a las que es alérgico y consérvela en su cartera o bolso personal.	Registro de Recorrido por la Línea de Mando

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
	5.2 Durante el Sismo	
Trabajador de Pemex o Externo	5.2.1 El Personal que escuche la Alarma Sísmica o perciba el Sismo, de inmediato debe accionar la Alarma Sectorial de la TAD, para que el personal sea evacuado por la Ruta de Evacuación establecida y se dirija a la Zona de Conteo, de acuerdo con el "Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencias para Evacuación".	PXL-SAD-GLRP-PTO-062
Personal de Oficinas	5.2.2 <u>Al Evacuar las Instalaciones</u> • Conservar la calma y no alarmar a los demás. • Desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos a su Alcance. • Alejarse de cristales y ventanas que podrían romperse y lastimarle. • No permanezca junto a libreros, archiveros o mobiliario que por su altura pueden caerse. • Si está trabajando en su computadora, procure cerrar los programas, salir del sistema y apagar el equipo, para evitar daños al mismo y a los programas. De no ser posible, evacúe el Area. • Si tiene oportunidad, salga rápidamente del inmueble, en orden; no debe correr, gritar, empujar y trasládese a la Zona de Conteo que le corresponda. • Si se encuentra en un Segundo Nivel o menos **y considera que puede salir,** proceder sujetándose al barandal; tomar en cuenta las posibles aglomeraciones en las salidas. • **De estar alejado de la salida, o en un lugar donde haya demasiada gente,** busque el área conocida como Tríangulo de Vida y resguárdese en ese lugar. • Una vez iniciada la Evacuación, nunca intente regresar a su lugar de trabajo hasta que se le autorice hacerlo. • Seguir las indicaciones del Comando de Atención a Emergencia.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Personal de Áreas Operativas	5.2.3 <u>Evacuación de Personal</u> • Evite pararse sobre coladeras y registros. • No se coloque cerca de postes ya que pueden caerse. • Diríjase a la Zona de Conteo correspondiente. • Una vez iniciada la Evacuación, no intente regresar a su lugar de trabajo hasta que se le autorice.	Lista de Personal
Vigilante	5.2.4 Cerrar Puertas de Acceso y Salida de Vehículos	Bitácora
Superintendente / Jefe e Ing. Op'n	5.2.5 <u>Aplicar Paro de Emergencia</u>. Suspender todas las Operaciones de Recibo y Despacho de Productos en forma coordinada.	SIMCOT
Bombero "C"/ Ayte. de patio	5.2.6 Suspender Operaciones y bloquear válvulas de los brazos de Carga/Descarga y se dirige a la Zona de Conteo que les corresponda.	Bitacora.
Choferes AT Locales en Ruta o Estación de Servicio	5.2.7 <u>En Ruta</u> Disminuir la velocidad y con precaución deben detener y estacionar la Unidad en un área segura (alejado de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse); esperar a que termine el sismo. <u>En Estación de Servicio</u> Suspender la operación de descarga de productos y trasladarse a un área segura y esperar a que termine el sismo. Posteriormente terminará la descarga de producto y establecerá contacto con el Jefe de Operación para recibir instrucciones.	Bitacora.
Choferes AT Locales y Foráneo en LlenaderasTAR	5.2.8 Suspender operaciones, bloqueando válvulas de los Brazos de Carga/Descarga y se debe dirigir a la Zona de Conteo que les corresponda.	Bitacora.
Choferes AT Locales/Foráneos/ PR's / Vehículos en interior TAR	5.2.9 Si está circulando dentro de las instalaciones, disminuir la velocidad y con precaución deben detener y estacionar la Unidad en un área segura (alejado de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse); esperar a que termine el sismo.	Bitacora.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Personal Contratista	5.2.10 Suspender sus labores y apagar sus equipos eléctricos y de combustión interna; cerrar válvulas y asegurar los tanques de gas a presión y trasladarse a la zona de conteo.	Bitacora.
Brigada de Respuesta a Emergencia	5.2.11 Concentrarse en los Sitios de Reunión establecidos por el Sistema de Comando para las Brigadas de Búsqueda y Rescate, Materiales Peligrosos y Primeros Auxilios.	Lista de Brigadistas
Superintendente	5.2.12 Declarar fin de la Emergencia **Fin de Procedimiento**	Comunicado
5.3 Después del Sismo		
URE	5.3.1 Los Coordinadores de la Unidad de Respuesta a Emergencia, deben Reportarse de Inmediato con el Jefe de la Terminal y/o FSSPA, desde el Lugar en el que se encuentren para recibir instrucciones.	Lista
Superintendente TAR	5.3.2 Instruir al Grupo Técnico y Brigadas de Prevención y Combate de Incendios, Brigada de Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate, el realizar recorrido por las Áreas Operativas a fin de localizar personal extraviado y/o accidentado; Detectar daños a las instalaciones y/o condiciones inseguras.	Bitácora
Línea de Mando	5.3.3 Los Jefes de Operación, Mantenimiento, FSSPA y Ayudante Administrativo, realizarán recorrido por el Área Operativa asignado, complementando la Lista de Verificación correspondiente y anotando los daños detectados y las observaciones pertinentes. Nota. De presentarse derrame de producto, Incendio o personal herido, etc, aplicar el Procedimiento de Respuesta a Emergencia correspondiente.	Lista de Verificación Equipos. Procedimientos de Respuesta a Emergencia
Brigadas de Emergencia de la URE	5.3.4 Las Brigadas de Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios y/o Prevención y Combate de Incendios atenderán los eventos reportados y aplicarán el Procedimiento de Respuesta a Emergencia correspondiente.	Procedimientos de Respuesta a Emergencia.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable		Actividades	Registro
Comando Líder de Pemex	5.3.5	Comunicar directamente con el Comando Líder de Protección Civil de acuerdo con el Plan Específico de Ayuda Mutua y solicitar el apoyo necesario (de acuerdo con los requerimientos).	PLANEX
Brigadas de Búsqueda y Rescate / Primeros Auxilios / Ayte. Admvo.	5.3.6	Levantar Censo del personal y su estado físico. Trasladar a las personas lesionadas a los centros de atención.	Lista de Conteo
Asesor Comercial	5.3.7	Solicitar a los responsables de las Estaciones de Servicio, que verifiquen la integridad de los Tanques e instalaciones y los Sistemas de Inventario de Producto.	Comunicado
Trabajador de Pemex	5.3.8	Revisar las Instalaciones de la TAD. • Integridad de líneas de agua, Gas LP y Electricidad. • Reportar de inmediato cualquier daño observado. • Limpiar areas impactadas por derrames de sustancias dañinas, tóxicas o inflamables.	Bitácora
Superintendente	5.3.9	Informar a la GDSSSTPA y/o GLRP sobre la Emergencia Ocurrida.	Comunicado
Superintendente	5.3.10	Declarar fin de la Emergencia	Comunicado
		Fin de Procedimiento	
5.4 Alerta de Tsunami			
Acciones por realizar las TAD's en donde la ocurrencia de un Tsunami pudiera tener afectación a las Instalaciones. Las acciones enlistadas a continuación no son limitativas y para su aplicación se debe considerar el tiempo estimado por las Autoridades Competentes ante la posibilidad de ocurrencia de un Tsunami.			
Superintendente	5.4.1	Notificar a la GLRP de las acciones a realizar por Alerta de Tsunami.	Comunicado
Grupo Técnico	5.4.2	Realizar recorrido por las instalaciones para identificar, resguardar materiales y equipos que puedan ser proyectados o arrastrados por el mar.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable		Actividades	Registro
Jefe de Operación	5.4.3	Verificar el estado de las rutas de reparto local en base a los reportes de Protección Civil, avisos de radio y/o televisión, asegurando la integridad del personal y el auto tanque durante el reparto.	Bitacora
Trabajador de Pemex	5.4.4	Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos y electrónicos ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico y colocarlos en lugar seguro.	Bitácora
Personal de Oficina	5.4.5	Retirar equipos eléctricos, electrónicos, máquinas de escribir y papelería de ventanas.	Bitácora
Ayudante de Maniobras y C/I.	5.4.6	Asegurar que las válvulas tipo bandera y convencionales a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%.	Bitácora
Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	5.4.7	Asegurar garzas en llenaderas, contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración, se encuentren firmemente aseguradas cinchos de soga en buenas condiciones.	Bitácora
Ayte. Maniobras y Op CI.	5.4.8	Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, asegurar la integridad de compresor de aire, mangueras, equipo hidrochem y EPP, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Bitácora
Jefe de Operación	5.4.9	Suspender actividades de llenado y descarga de auto tanques, operaciones Ducto y Buque tanques (Bombeo y Recibo); verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas.	Bitácora
Grupo Técnico	5.4.10	Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante el Tsunami.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / FSSPA	5.4.11 Asegurar el inventario en tanques de agua contra incendio y depósito de combustible para consumo de los motores de combustión interna de las bombas contraincendio se encuentren al 100%. Nota. De ser posible mantener los Tanques con el mayor nivel posible de Producto / Agua C/Incendio.	Bitácora
Jefe de Operación / Mantto y FSSPA. Personal de Mantto	5.4.12 Suspender en tiempo y forma las operaciones de Vaporizado de Tanques, a efecto de evitar daños en la integridad de éstos por causa de los cambios de presión y temperatura (efecto “vacío”).	Bitácora
FSSPA	5.4.13 Asegurar que en vigilancia y en los puntos definidos por la FSSPA, exista un directorio telefónico de emergencia actualizado.	Bitácora
Superintendente/ FSSPA	5.4.14 Mantener comunicación directa y en forma con Autoridades de Protección Civil para obtener información estimada de la fecha, hora de arribo de Tsunami.	Bitácora Comunicado
Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / FSSPA	5.4.15 Contar con un radio AM/FM de baterías, una linterna de mano, baterías de repuesto, radios portátiles bandas UHF y VHF, lámpara de emergencia con baterías cargadas al 100% en buen estado físico y funcional, un botiquín con dotación de material de curación completa e instructivo de Primeros Auxilios y agua potable embotellada como mínimo, así como lo establecido en el Procedimiento de Atención a Emergencia.	Bitácora
Vigilante	5.4.16 Mantener cerrados en forma segura lo portones peatonales y vehiculares y controlar el acceso a las instalaciones.	Bitácora
Obreros y Oficinistas	5.4.17 Resguardar en bolsas de plástico y en un lugar seguro la papelería y documentación importante que indiquen los Jefes de Área.	Bitácora

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades	Registro
Jefe Operación	5.4.18 Apagar el servidor de la red para uso de correo electrónico y deshabilitar el servidor UNIX para el servicio del SIIC.	Bitácora
Almacenista	5.4.19 Asegurar estantería y verificar que no exista material pesado o de cristal que pudiera caer, conservar los pasillos limpios y libres de materiales.	Bitácora
Probador analítico	5.4.20 Verificar que los reactivos químicos y sustancias contaminantes en el laboratorio de ensayos se encuentren en recipientes irrompibles, perfectamente cerrados y resguardarlos en un lugar seguro.	Bitácora
Contratistas	5.4.21 Suspender sus labores, apagan sus equipos eléctricos, cierran los cilindros de oxígeno y acetileno, resguardar equipos y materiales y evacuan las instalaciones en forma ordenada.	Bitácora
Bombero “C”	5.4.22 Desenergizar equipos de bombeo, UCL’s y VOE’s desde los CCM’s.	Bitácora
Auxiliar de Operación	5.4.23 Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc, desde los tableros locales y CCM.	Bitácora
Usuarios de vehículos Automotores	5.4.24 Estacionar los vehículos automotores en los lugares designados como seguros para evitar daños en los mismos.	Bitácora
Superintendente / Ayudante Administrativo	5.4.25 Ordenar el desalojo del área de estacionamiento vehicular externo para evitar daños en vehículos	Bitácora
Superintendente	5.4.26 Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el “Procedimiento Técnico Operativo de Respuesta a Emergencia para Evacuación”, basado en información proporcionada por Protección Civil en relación a la fecha y hora en que se pronostica que el Tsunami pudiera impactar a las instalaciones.	PXL-SAD-GLRP-PTO-062

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Responsable	Actividades		Registro
5.5 Al término de Inundación por Tsunami			
Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	5.5.1	Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía. Nota. En el área de tanques verificar que el agua dentro de diques no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar el "Procedimiento Técnico Operativo para Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento".	Bitácora
Superintendente	5.5.2	Notificar a la GLRP el término de la contingencia y los daños sufridos por el Tsunami.	Bitácora
Grupo Técnico	5.5.3	Cuantifica el volumen de agua contenido en las áreas inundadas y prioriza su desalojo.	Bitácora
FSSPA	5.5.4	Instruye el desalojo de agua.	Bitácora
Ayudante de Maniobra C/I	5.5.5	Abrir la válvula de salida de la red de drenaje pluvial para iniciar el desalojo de agua primeramente en vías de acceso a las áreas de las instalaciones, verificando que no haya presencia de residuos aceitosos en el agua.	Bitácora
Personal de Mantenimiento	5.5.6	Desalojar el agua de edificios (Subestación, CCM's, Casa de Bombas, Almacén, Oficinas), en forma manual o con equipo de bombeo neumático.	Bitácora
Personal de SIPA	5.5.7	Alinear la(s) válvula(s) de salida del drenaje pluvial de dique de contención de tanque(s) de almacenamiento de manera ordenada para continuar con el desalojo de agua.	Bitácora
Personal de Operación	5.5.8	Desalojar el agua de trincheras de líneas de proceso con equipo de bombeo neumático.	Bitácora
Trabajador de Pemex	5.5.9	Realizar limpieza de calles, áreas de trabajo y desasolve de registros, trincheras y espacios cerrados, utilizando los medios, herramientas y maquinarias necesarios para tal fin.	Bitácora

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Responsable	Actividades	Registro
Operario Electricista	5.5.10 Realizar el secado de la Subestación Eléctrica, CCM's, casa de bombas, motores eléctricos y equipos que así lo requieran y realizar las pruebas eléctricas necesarias para asegurar su puesta en operación de forma segura.	Bitácora / Orden de Trabajo PM SAP
Operario Electricista	5.5.11 Energizar tableros en subestación principal y verificar que las operaciones se realicen con normalidad.	Bitácora / Orden de Trabajo PM SAP
Operario Electricista	5.5.12 Energizar tableros en CCM's de casa de bombas y cobertizo Contraincendio.	Bitácora / Orden de Trabajo PM SAP
Trabajador de Pemex	5.5.13 Energizar y poner en operación todos los equipos necesarios para restablecer las condiciones de operación del centro de trabajo.	Bitacora
Superintendente	5.5.14 Declarar fin de la Emergencia.	Comunicado
Fin de Procedimiento		

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

6 Diagrama.

A nivel de Instrucciones de Respuesta a Emergencia

7 Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento.

8 Archivo y conservación de documentos.

Todos los registros generados de la aplicación de este instructivo deben estar resguardados al menos 5 años, por el área responsable de la aplicación.


9 Anexos.

NO.	Titulo
1	Diagrama de Flujo para Aviso de Emergencia Hot Line. F01.
2	Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia F02.
3	Evaluación del Entendimiento del Procedimiento.F03
4	Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 1. Diagrama de Flujo para Comunicación de Emergencia F01.

Terminal de Almacenamiento y Despacho _____Fecha _____

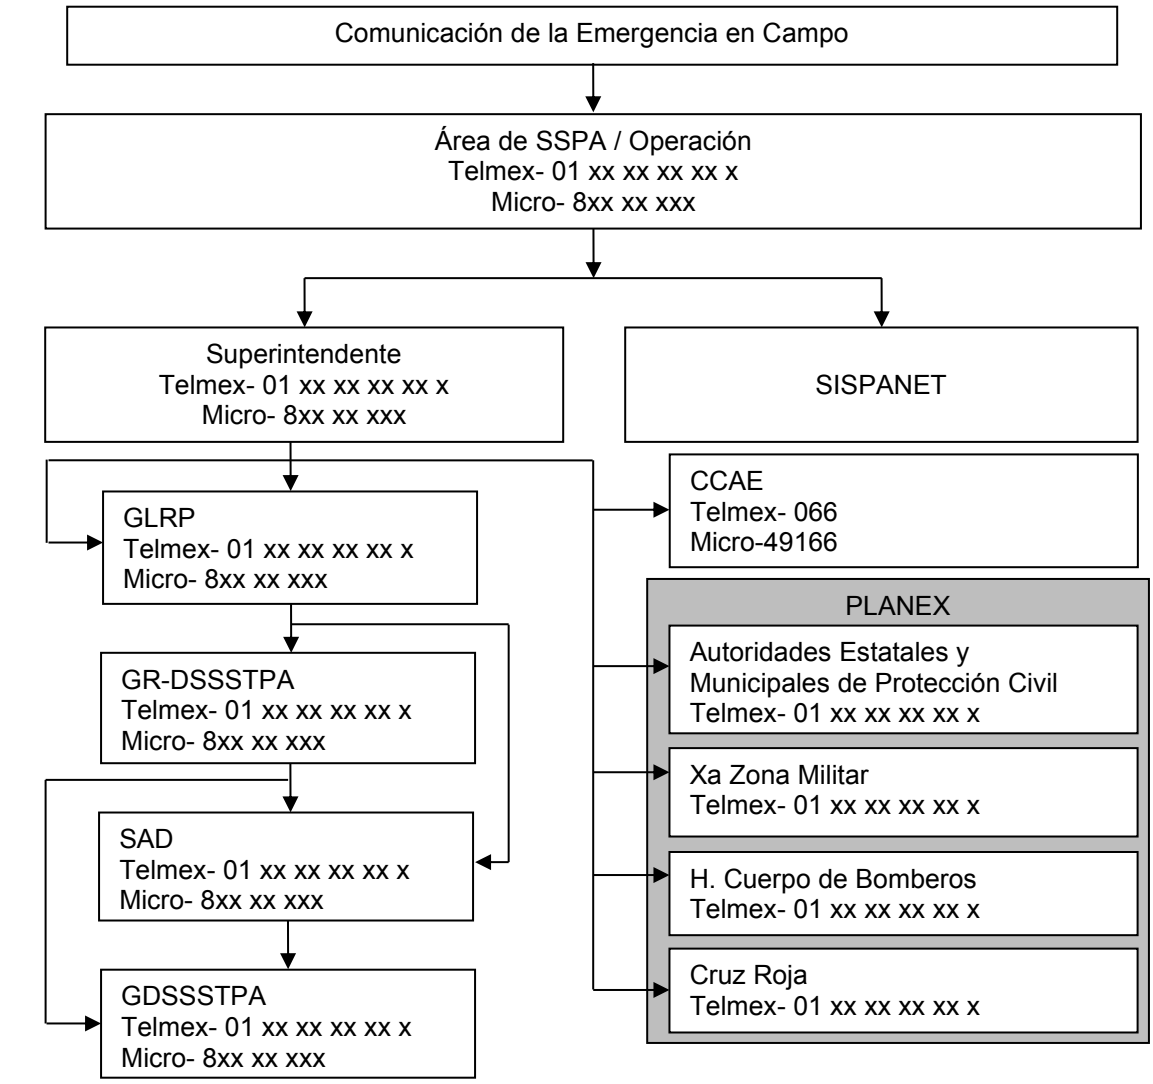

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Anexo 2 Instrucción de Trabajo para la Atención de la Emergencia. F02

PEMEX® LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Despacho**	Fecha _____

Descripción del Escenario de Emergencia	**Sismo**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	No Aplica	Dirección de la Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	No Aplica	Tiempo de Fuga:	No Aplica
Temperatura Diseño:	No Aplica	Velocidad del Viento:	No Aplica
Presión Diseño:	No Aplica	Estabilidad:	Normal
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	28 °C
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	No Aplica		
Elevación Punto de Fuga:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		TOXICIDAD		SOBRE PRESIÓN	
	DISTANCIA	UMBRAL	DISTANCIA	UMBRAL	DISTANCIA	UMBRAL
Zona de Alto Riesgo:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Amortiguamiento:	0 m		0 m		0 m	
Zona de Seguridad:	0 m		0 m		0 m	
Afectaciones a Trabajadores:	No hay afectación					
Afectaciones a Instalaciones:	Sistema Eléctrico Alumbrado del SITE, Falso Plafón, Cancelería, Cristales.					
Afectaciones a Terceros:	No hay afectación					
Afectaciones al Medio Ambiente:	No hay afectación					

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Notificación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Notificación a Superintendente	xxx	FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	FSSPA	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE, GRAME)		Ayudante Administrativo, Superintendente	
5	Notificación a Autoridades Externas	xxx	Superintendente	

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2.2. Movimientos Operacionales

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Aplica Paro de Emergencia (Suspende todas las Operaciones de Recibo y Despacho de Productos en Forma coordinada).	Superintendente	Evaluar
2	Suspender Operaciones y bloquear válvulas de los brazos de Carga/Descarga y se dirige a la Zona de Conteo que les corresponda	Bombero “C” /Ayte de Patio	Evaluar
3	Suspender Labores y Apagar Equipos Eléctricos y Combustión Interna, Cierra Válvulas y Asegura los Tanques de Gas a Presión.	Personal de Mantenimiento / Personal Contratista	Evaluar
4	Auto tanque en Ruta Disminuir Velocidad y Detener la Unidad / Suspender Operación de Descarga / Suspende Operaciones Bloqueando Válvulas de los Brazos de Carga Auto tanque en Estación de Servicio Suspender la operación de descarga de productos y trasladarse a un área segura y esperar a que termine el sismo. Posteriormente terminará la descarga de producto y establecerá contacto con el Jefe de Operación para recibir instrucciones.	Choferes AT Locales en Ruta o Estación de Servicio	Evaluar
5	Suspender operaciones, bloqueando válvulas de los Brazos de Carga/Descarga y se debe dirigir a la Zona de Conteo que les corresponda	Choferes AT Locales y Foráneo en Llenaderas TAD	Evaluar
6	Si está circulando dentro de las instalaciones, disminuir la velocidad y con precaución deben detener y estacionar la Unidad en un área segura (alejado de edificios, muros, postes, cables y otros objetos que puedan caerse); esperar a que termine el sismo.	Choferes AT Locales/Foráneos/ PR’s / Vehículos en interior TAD	Evaluar
7	Suspender sus labores y apagar sus equipos eléctricos y de combustión interna; cerrar válvulas y asegurar los tanques de gas a presión y trasladarse a la zona de conteo	Personal Contratista	Evaluar
8	Declaración de Fin de la Emergencia	Superintendente	
9	Realización de Inspección de Instalaciones	FSSPA y Línea de Mando	Evaluar
10	Revisar las Instalaciones de la TAD. • Integridad de líneas de agua, Gas LP y Electricidad. • Reportar de inmediato cualquier daño observado. • Limpiar areas impactadas por derrames de sustancias dañinas, tóxicas o inflamables.	Trabajador de Pemex	Evaluar
11	Solicitar a los responsables de las Estaciones de Servicio, que verifiquen la integridad de los Tanques e instalaciones y los Sistemas de Inventario de Producto.	Asesor Comercial	Evaluar
5	Reanudación de Actividades	Superintendente	

2.3. Actividades Contra Incendio

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Aplicar el Procedimiento de Emergencia Contra Incendio Correspondiente en Caso de Requerirse	Brigadas Contra Incendio	Evaluar

2.4. Actividades de Protección Ambiental

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
A definir			

2.5. Actividades de Servicio Médico

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Dar primeros auxilios al (los) herido (s) a fin de estabilizarlos y esperar la llegada de los servicios médicos	Brigadas de Primeros Auxilios	Evaluar

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Cierra puertas de acceso y salida de vehículos o requerido	Vigilante	Evaluar

2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Evacuar Instalaciones y dirigirse a zona de conteo	Personal de Oficinas	Evaluar
2	Evacuar Instalaciones y dirigirse a zona de conteo	Personal áreas Operativas	Evaluar
3	Concentrarse en los Sitios de Reunión establecidos por el Sistema de Comando para las Brigadas de Búsqueda y Rescate, Materiales Peligrosos y Primeros Auxilios	Brigadas de Respuesta a Emergencia	Evaluar
2.8. Actividades de Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Realizar recorrido por sectores para localizar personal extraviado y/o accidentado; así como, detectar daños a las instalaciones y/o condiciones inseguras	Brigada de Búsqueda y Rescate	Evaluar
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Teléfonos	Responsable
1	Aplicar el Procedimiento de Respuesta a Emergencia Correspondiente en caso de requerirse	Brigadas de Atención a Emergencias	Evaluar

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Trabajadores de Pemex	Xx
2	Personal de Confianza	Xx
3	Brigadas de Atención a Emergencia	6
4	Brigadas de Primeros Auxilios	6
5	Brigadas de Búsqueda y Rescate	6
6	Brigada Contra Incendio	6
7	Brigada de Evacuación	4

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
Aplicar los Recursos Necesarios Conforme se Presente una Emergencia Durante el Sismo			

4. Ubicación de los Recursos en el sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

PEMEX® LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Instrucciones de Trabajo para la Atención de la Emergencia**	
Área	**Terminal de Almacenamiento y Reparto**	**Fecha** _____

Descripción Escenario de Emergencia	**Tsunami**

1. Datos Generales

1.1. Datos Empleados para Estimar Consecuencias

Producto:	Agua, Lodo y Basura	Dirección de la Fuga:	No Aplica
Estado Físico:	Líquido y Sólido	Tiempo de Fuga:	Variable
Temperatura Diseño:	Ambiente	Velocidad del Viento:	Variable
Presión Diseño:	Atmosférica	Estabilidad:	Lluvioso
Inventario:	No Aplica	Temperatura Ambiente:	Ambiente
Diámetro Orificio de Fuga:	No Aplica	Humedad:	Xx%
Velocidad de Descarga:	No Aplica		
Elevación Punto de Fuga:	No Aplica	Modelo Empleado:	No Aplica

1.2.Resultados de la Estimación de Consecuencias

	Radios de Afectación					
	Radiación Térmica		Toxicidad		Sobre Presión	
	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral	Distancia	Umbral
Zona de Alto Riesgo:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Amortiguamiento:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	
Zona de Seguridad:	No Aplica		No Aplica		No Aplica	

Afectaciones a Trabajadores:	No Hay Afectación
Afectaciones a Instalaciones:	Parcial o Totalmente la Terminal
Afectaciones a Terceros:	No Hay Afectación
Afectaciones al Medio Ambiente:	Suelo y Subsuelo

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

2. Atención de la Emergencia

2.1. Notificación de la Emergencia

No.	Actividad	Teléfonos	Responsable	Tiempo de Respuesta
1	Comunicación de la Emergencia en Campo	xxx	Trabajador de Pemex o Externo	
2	Comunicación a Superintendente	xxx	Jefe de Operación / FSSPA	
3	Captura en SISPAnet	xxx	Secretaria Superintendente	
4	Aviso a Autoridades Internas (GLRP, FSSPA, CCAE)	xxx	Superintendente	
5	Asegurar la comunicación. Redundancia = 100%	xxx	Telecomunicaciones	

2.2. Movimientos Operacionales

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
	Alerta de Tsunami		
1	Consultar el boletín emitido por Autoridades de Protección Civil, internet, spots de radio, televisión y/o cualquier otro medio.	Superintendente	Evaluar
2	Realizar recorrido por las instalaciones para identificar, resguardar materiales y equipos que puedan ser proyectados o arrastrados por el tsunami.	Grupo Técnico	Evaluar
3	Retirar basura y objetos que pudieran obstruir los registros, rejillas y coladeras y resguardar en almacén de materiales los contenedores para basura vacíos	Obreros, y Ayudantes de Patio	Evaluar
4	Desconectar de la energía eléctrica los equipos eléctricos y electrónicos ubicados en área administrativa, laboratorio de pruebas, almacén de materiales e instalaciones industriales, cubrirlos con bolsas de plástico y colocarlos en lugar seguro.	Trabajador de Pemex	Evaluar
5	Retirar equipos eléctricos, electrónicos, máquinas de escribir y papelería de ventanas.	Personal de Oficina	Evaluar
6	Asegurar que las válvulas tipo bandera y convencionales a pie de dique en TV's correspondientes a drenaje mixto (pluvial/aceitoso) se encuentren cerradas al 100%.	Ayudante de Maniobras y C/I.	Evaluar
7	Resguardar la documentación importante en bolsas y/o empaques de plástico en un lugar seguro.	Jefes de Área	Evaluar
8	Asegurar garzas en llenaderas, contenedores de productos ubicados en área de patín de calibración, se encuentren firmemente aseguradas en buenas condiciones.	Auxiliar de Operaciones / Ayte. de Patio.	Evaluar
9	Asegurar que el equipo para combate de incendios se encuentre debidamente resguardado, asegurar la integridad de compresor de aire, mangueras, Equipo Hydrochem y EPP, debiendo mantenerse disponible en caso necesario.	Ayte. Maniobras y Op CI.	Evaluar
10	Suspender actividades de llenado de auto tanques y en caso de requerirse solicitar suspensión de bombeo por ducto o Buque tanque, verificar el cierre de válvulas en tanques de almacenamiento, casa de bombas, llenaderas y descargaderas.	Jefe de Operación	Evaluar
11	Designar lugar para resguardo seguro del personal que permanecerá en la instalación durante la inundación.	Grupo Técnico	Evaluar
12	Asegurar el inventario en tanques de agua contra incendio y depósito de combustible para consumo de los motores de combustión interna de las bombas contraincendio se encuentren al 100%.	Ayte. Maniobras y Op CI. / Op. SIMCOT SICCI / FSSPA	Evaluar
13	Realizar pruebas de funcionamiento de la planta de emergencia y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre	Jefe Operación / Jefe Mantenimiento	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	lleno.		
14	Realizar prueba de funcionamiento del motor de combustión interna de la bomba contra incendio y verificar que el tanque de consumo de combustible se encuentre lleno.	Ayudante de Maniobras y C/I	Evaluar
15	Verificar que la red de drenaje pluvial se encuentre alineada hacia el cuerpo colector que puede ser, Mar, Rio, Laguna de Captación ó Red Municipal.	FSSPA / Jefe de Mantenimiento	Evaluar
16	Desenergizar equipos de bombeo, UCL's y VOE's desde los CCM's.	Bombero "C"	Evaluar
17	Desenergizar los servicios auxiliares como URV, patines de calibración de autotanques, calderas, etc, desde los tableros locales y CCM.	Auxiliar de Operación	Evaluar
18	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SIMCOT y de tele medición y desenergizar desde los tableros locales.	Jefe de Operación	Evaluar
19	Apagar los servidores y las estaciones de trabajo del sistema SICCI desenergizar los tableros locales.	FSSPA	Evaluar
20	Apagar el servidor SIIC y desenergizar los tableros locales.	Jefe de Operación	Evaluar
21	Apagar el servidor de servicios de correo electrónico y desenergizar los tableros locales.	Ayudante Administrativo	Evaluar
22	Apagar y desenergizar los equipos de cómputo, desconectar de la red eléctrica y resguardar en un lugar seguro.	Usuarios de Equipos de Computo	Evaluar
23	Estacionar los vehículos automotores en lugares designados como seguros para evitar daños en los mismos.	Usuarios de vehículos Automotores	Evaluar
24	Ordenar el desalojo del área de estacionamiento vehicular externo para evitar daños en vehículos	Superintendente / Ayudante Administrativo	Evaluar
25	Evacuar el personal Interno y Externo, de acuerdo con el "Procedimiento de Respuesta a Emergencia para Evacuación", basado en información proporcionada por Protección Civil.	Superintendente	Evaluar
	Al término de la Inundación por Tsunami		
1	Realizar recorrido por el centro de trabajo para la identificación y evaluación de daños o cualquier tipo de anomalía. Nota. En el área de tanques verificar que el agua dentro de diques no contenga producto, antes de abrir las válvulas del drenaje pluvial, en caso de contener producto verificar su procedencia y aplicar Procedimiento para "Respuesta a Emergencia en Tanques de Almacenamiento".	Grupo Técnico / Brigadas de Emergencia	Evaluar
2	Notificar a la GARP el término de la contingencia los daños sufridos por el Tsunami.	Superintendente	Evaluar
3	Cuantifica el volumen de agua contenido en las áreas inundadas y prioriza su desalojo.	Grupo Técnico	Evaluar
4	Instruye el desalojo de agua.	FSSPA	Evaluar
5	Abrir la válvula de salida de la red de drenaje pluvial para iniciar el desalojo de agua primeramente en vías de acceso a las áreas de las instalaciones, verificando que no haya presencia de residuos aceitosos en el agua.	Ayudante de Maniobra C/I	Evaluar
6	Desalojar el agua de edificios (Subestación, CCM's, Casa de Bombas, Almacén, Oficinas), en forma manual o con equipo de bombeo neumático.	Personal de Mantenimiento	Evaluar
7	Alinear la(s) válvula(s) de salida del drenaje pluvial de dique de contención de tanque(s) de almacenamiento de manera ordenada para continuar con el desalojo de agua.	Personal de SIPA	Evaluar
8	Desalojar el agua de trincheras de líneas de proceso con equipo de bombeo neumático.	Personal de Operación	Evaluar
9	Realizar limpieza de calles, áreas de trabajo y desasolve de registros, trincheras y espacios cerrados, utilizando los medios,	Trabajador de Pemex	Evaluar

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

	herramientas y maquinarias necesarios para tal fin.		
10	Realizar el secado de la Subestación Eléctrica, CCM's, casa de bombas, motores eléctricos y equipos que así lo requieran y realizar las pruebas eléctricas necesarias para asegurar su puesta en operación de forma segura.	Operario Electricista	Evaluar
11	Energizar tableros en subestación principal y verificar que las operaciones se realicen con normalidad.	Operario Electricista	Evaluar
12	Energizar tableros en CCM's de casa de bombas y cobertizo Contraincendio.	Operario Electricista	Evaluar
13	Energizar y poner en operación todos los equipos necesarios para restablecer las condiciones de operación del centro de trabajo.	Trabajador de Pemex	Evaluar
2.3. Actividades Contra Incendio			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			
2			
2.4. Actividades de Protección Ambiental			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			Evaluar
2			
3			
2.5.Actividades de Servicio Médico			
NO.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			

2.6. Actividades de Vigilancia			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
1			
2.7. Actividades de Evacuación			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
2.8. Actividades De Búsqueda y Rescate			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta
2.9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos			
No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

3. Recursos Requeridos para Atender la Emergencia

3.1. Recursos Humanos

No.	Categoría / Especialidad	Cantidad
1	Ayte. Man. C.I.	1
2	Superintendente	1
3	FSSPA	1
4	Ayudante de Patio	1
5	Jefe y/o Ing. de Operación	1
6	Jefe de Mantenimeinto	1
7	Todo el Personal de la Terminal	1

3.2. Recursos Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Responsable
1	Cinta Tape	1 kit	
2	Herramienta Manual Diversa para Desarmar Canaletas Eléctricas, y Labores de Limpieza	1 kit	
3	Compresor de Aire Portátil con Mangueras de 3” de Diámetro	1	
4	Mangueras y Accesorios Contra Incendio y Boquilla para Lavado de Pisos	Evaluar	
5	Camioneta Pick up	1	

4. Ubicación de los Recursos en el Sitio para la Atención de la Emergencia

Indicar Croquis de Localización de los Recursos

“Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística”

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de entendimiento F03.

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección de Almacenamiento y Despacho Gerencia de Logística Regional Pacifico Centro de trabajo:	PXL-SAD-GLRP-PTO-059 F-03 Fecha de aplicación:

Cuestionario de evaluación de conocimientos:

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIA POR SISMO

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____

Categoría: _____ Departamento: _____

Evaluador: _____ Situación contractual: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Sección 1: Subraye la respuesta correcta (**Valor 1 Punto cada reactivo)**

1 ¿Cuál es el objetivo del presente instructivo?

a) Dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia por Sismo en las TAD's de la GLRP.

b) Establecer las actividades para la evacuación segura en caso de sismo.

c) Dar una respuesta rápida para la atención de emergencias por sismo para preservar las instalaciones en óptimas condiciones.

2 Definición de Emergencia

a) Situación no esperada que pone en riesgo la integridad de las Instalaciones.

b) Situación anormal que puede ser controlada mediante medidas de seguridad adicionales.

c) Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general.

3 ¿Qué significa el Triángulo de vida?

a) Espacio vació entre objetos o muebles, en el cual es mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio vació no sea lastimada.

b) Se refiere a la protección segura al alojarse debajo de los marcos de las puertas.

c) Significa alojarse debajo de los muebles o objetos pesados para protegerse de derrumbes.

Sección 2: Complete los siguientes enunciados con la letra correspondiente (**Valor 5 Puntos)**

A) ¿Qué debe realizar como vigilante después de autorizar el ingreso de un visitante o de personal ajeno?

a) TSUNAMI — (c) Unidad mínima de combate militar o naval, que protege un área de la instalación, consistente en: 1 comandante y 2 escuadras (9 de tropa).

b) CONTROL DE ACCESO — (d) Suceso no deseado, se clasifican en incidentes y accidentes y ambos pueden ser de tipo industrial, ambiental o personal.

c) PELOTON — (b) Es la forma de registrar y verificar las diferentes personas, vehículos, y materiales que entran o salen de los Centros de Trabajo.

d) EVENTO — (a) Serie de ondas oceánicas extremadamente largas generadas por perturbaciones asociadas principalmente con sismos que ocurren bajo o cerca del piso oceánico, en aguas someras.

_____% de calificación requiere nuevamente comunicación SI___ NO___.

Firma del trabajador: _____ Firma del evaluador: _____ Firma del jefe de área: _____

Anexo 4. Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento. F04.

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho _____** **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho	Fecha: _____

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

Atención de la Emergencia							
1. Notificación de la Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
2. Movimientos Operacionales para el Paro de Emergencia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
3. Actividades Contra Incendio:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							
4. Actividades de Protección Ambiental:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

PEMEX LOGÍSTICA	**Gerencia de Logística Regional Pacifico** **Terminal de Almacenamiento y Despacho** _____ **Evaluación del Cumplimiento del Procedimiento**	
Área	Terminal de Almacenamiento y Despacho (Continuación)	Fecha: _____

5. Actividades de Servicio Médico:					
					Calificación

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

No.	Actividad	Responsable	Tiempo de Respuesta Estimado	Tiempo de Respuesta Real	B	R	M
1							
2							

6. Actividades de Vigilancia:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

7. Actividades de Evacuación:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

8. Actividades de Búsqueda y Rescate:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

9. Actividades de Manejo de Materiales Peligrosos:							
No.	**Actividad**	**Responsable**	**Tiempo de Respuesta Estimado**	**Tiempo de Respuesta Real**	**Calificación**		
					B	**R**	**M**
1							
2							

B= Bueno R= Regular M= Malo

Evaluó

_____

Nombre, Ficha y Firma

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"

10 Control de revisión.

10.1 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podrán ser enviadas a la GLR Pacífico vía correo electrónico al buzón de la Subgerencia Regional de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Pacifico o a las oficinas ubicadas en Avenida Aviación 999, San Juan de Ocotán en Zapopan Jalisco No. 999, Edificio GLRP, Código Postal 45019.

Fecha de próxima revisión: 22 de junio de 2025

Sección de cambios				
Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Aprobó (nombre)
1 – 31	1	22/06/2023	Se revisa todo el documento con respecto a los requerimientos normativos, operativos y técnicos y de formato a todo el documento.	M. C. NEVC I'JLFS

"Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse citarse o reproducirse para su distribución externa sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística"