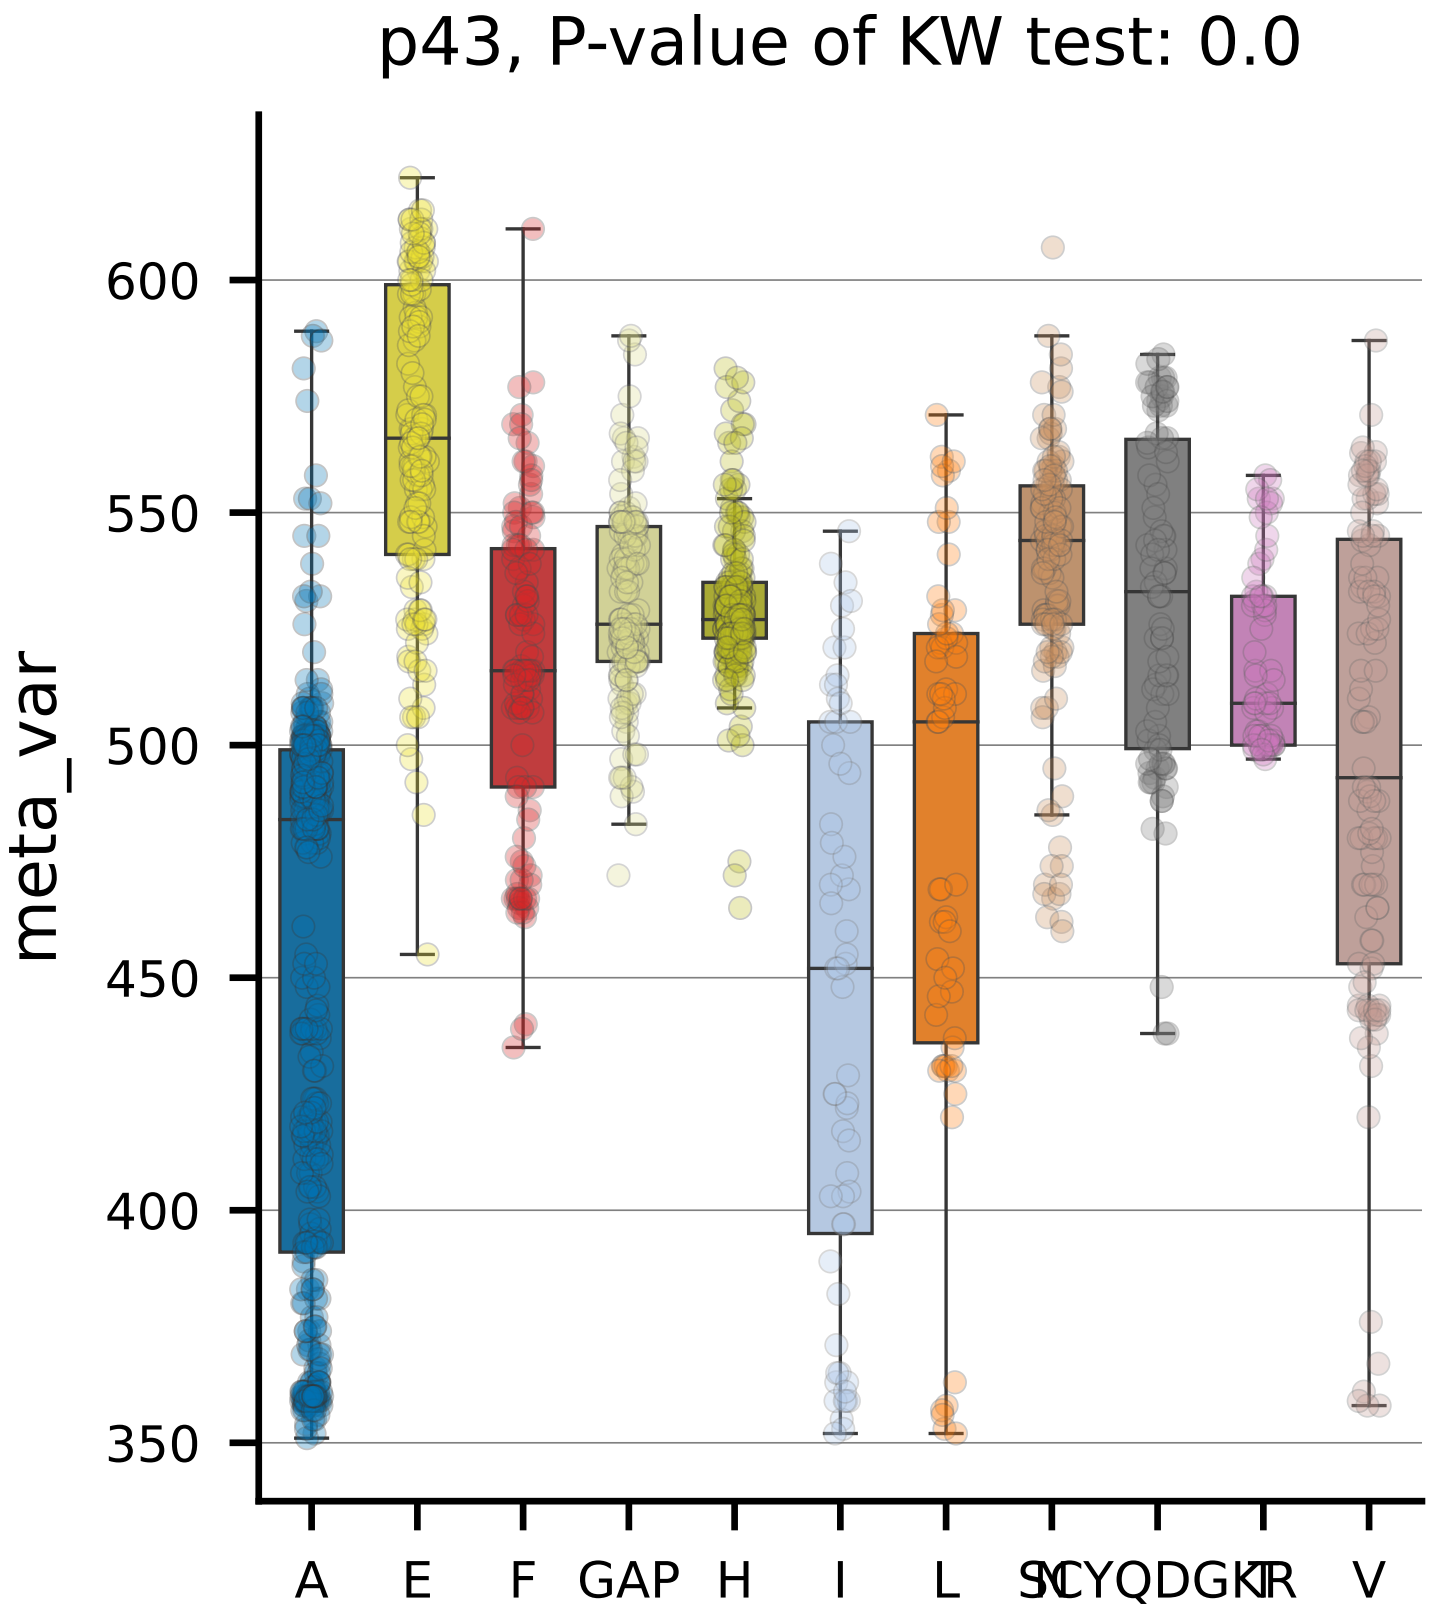
p43, P-value of KW test: 0.0
meta_var
600
550
500
450
400
350
A
E
F
GAP
H
I
L
SNCYQDGKTR
V