
Sample #17

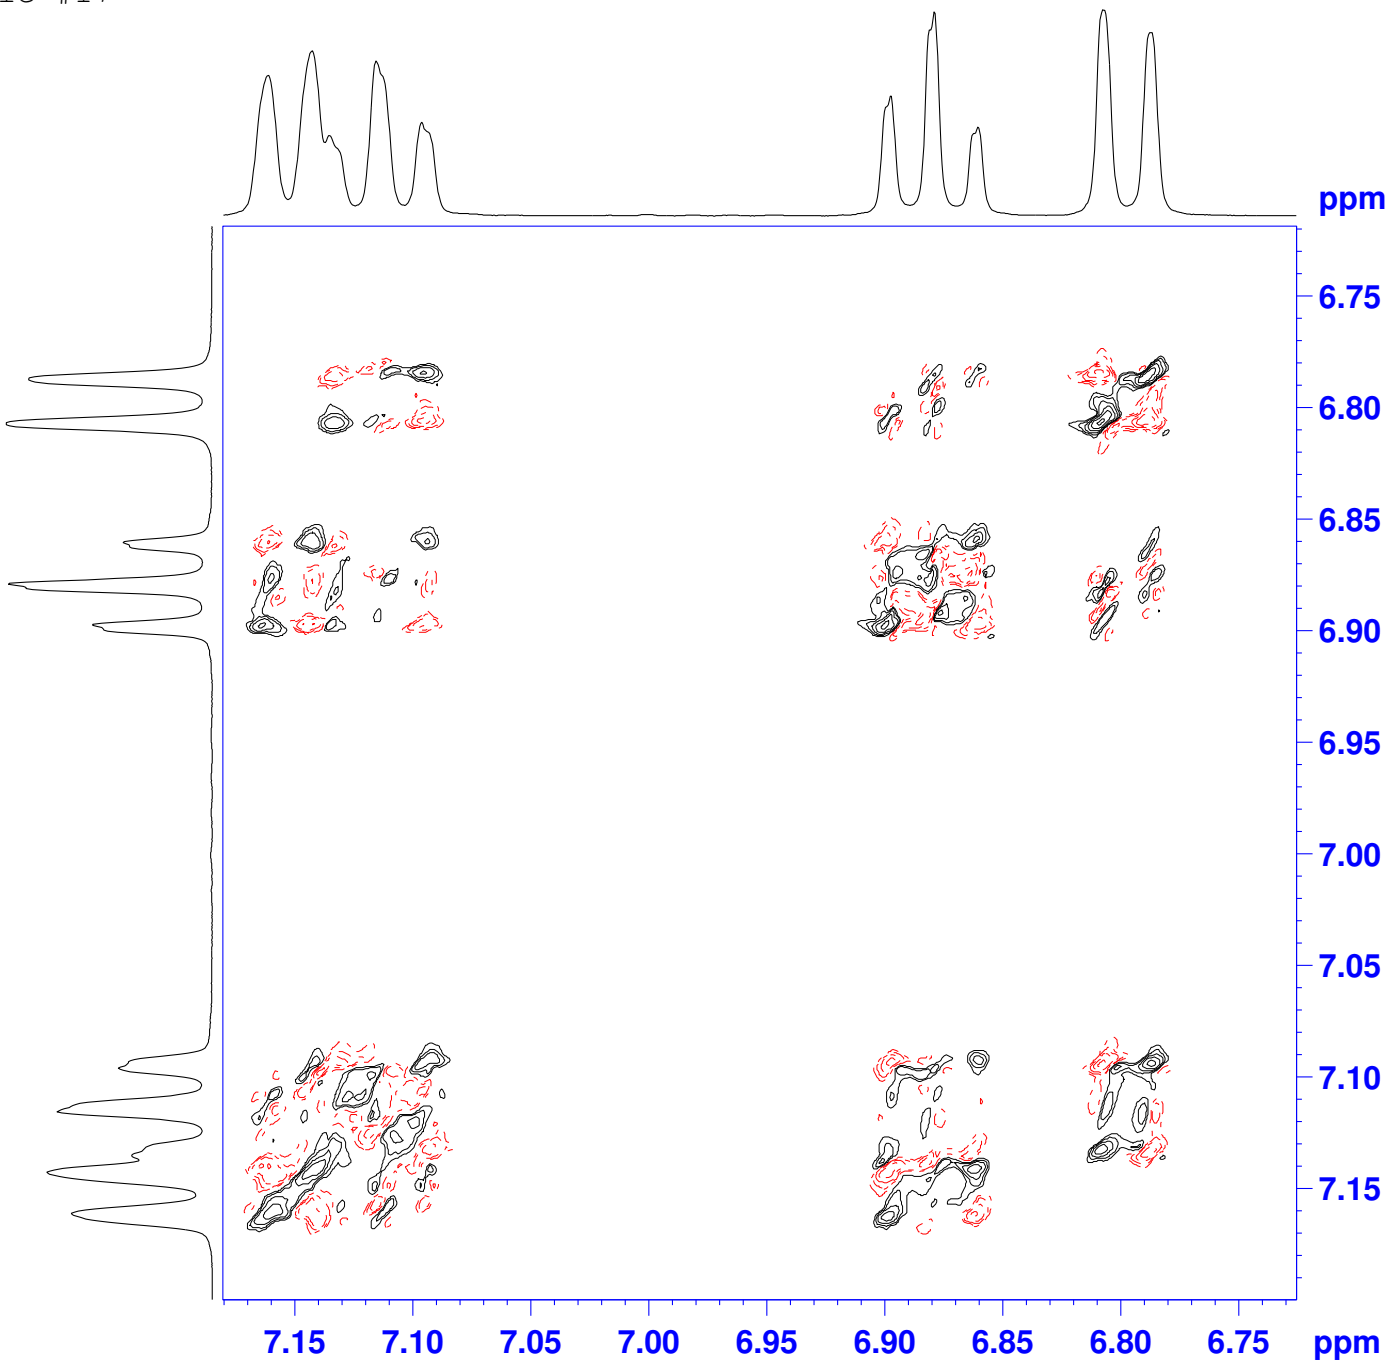


| | | |
|---|---|---|
| NAME | Un_17 | |
| EXPNO | 6 | |
| PROCNO | 1 | |
| Date_ | 20110412 | |
| Time | 13.16 | |
| INSTRUM | DPX400 | |
| PROBHD | 5 mm BBO BB-1H | |
| PULPROG | cosygpmfph | |
| TD | 1024 | |
| SOLVENT | CDCl3 | |
| NS | 2 | |
| DS | 4 | |
| SWH | 801.282 | Hz |
| FIDRES | 0.782502 | Hz |
| AQ | 0.6390260 | sec |
| RG | 64 | |
| DW | 624.000 | usec |
| DE | 6.00 | usec |
| TE | 298.2 | K |
| d0 | 0.00060681 | sec |
| D1 | 2.00000000 | sec |
| d13 | 0.00000400 | sec |
| D16 | 0.00025000 | sec |
| d20 | 0.00125400 | sec |
| IN0 | 0.00124800 | sec |
| ST1CNT | 0 | |
| ======== CHANNEL f1 ======== | | |
| NUC1 | 1H | |
| P1 | 13.50 | usec |
| p2 | 27.00 | usec |
| PL1 | -3.00 | dB |
| SFO1 | 400.2478017 | MHz |
| ====== GRADIENT CHANNEL ===== | | |
| GPNAM1 | SINE.100 | |
| GPNAM2 | SINE.100 | |
| GPZ1 | 10.00 | % |
| GPZ2 | 20.00 | % |
| P16 | 1000.00 | usec |
| ND0 | 1 | |
| TD | 256 | |
| SFO1 | 400.2478 | MHz |
| FIDRES | 3.130008 | Hz |
| SW | 2.002 | ppm |
| FnMODE | States-TPPI | |
| SI | 2048 | |
| SF | 400.2450000 | MHz |
| WDW | QSINE | |
| SSB | 2 | |
| LB | 0.00 | Hz |
| GB | 0 | |
| PC | 1.40 | |
| SI | 2048 | |
| MC2 | States-TPPI | |
| SF | 400.2450000 | MHz |
| WDW | QSINE | |
| SSB | 2 | |
| LB | 0.00 | Hz |
| GB | 0 | |